


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--------------------------------------|-----------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------|----------|--------|--------------------------------|----------|--------|------------------------|----------|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--------|--------------------|---|-----------------|------------|---------------------------------------|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------|-------------------------------|---------------------|------------|---|--|-----------|------------|--------------------------------|--|---|------------|----|--------------------------------------|---|------------|----|----------------------|---|------------|----|----------------------|---|------------|----|-------------|---|------------|----|---------------------------|---|------------|----|----------------------------|---|------------|
| A | <table><tr><th>PAGINA</th><th>DESCRIPCION</th><th>REVISION</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>1</td><td>CARATULA</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>3</td><td>MULTIFILAR DE TENSION</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>4</td><td>CABEZAL DE COMANDO</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>5</td><td>COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>6</td><td>COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>7</td><td>SECCIONADOR DE PAT Y DE LINEA</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>8</td><td>ENTRADAS Y SALIDAS DE RELE DE PROTECCION</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>9</td><td>ENTRADAS Y SALIDAS DE RELE DE PROTECCION Y PROTECCION POR ARCO INTERNO</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>10</td><td>CIRCUITO DE ILUMINACION Y CALEFACION</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>11</td><td>REGLETAS DE BORNERAS</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>12</td><td>REGLETAS DE BORNERAS</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>13</td><td>REFERENCIAS</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>14</td><td>DETALLE DE BANEJA FRONTAL</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr><tr><td>15</td><td>DETALLE DE BANDEJA DE PISO</td><td>0</td><td>05/08/2024</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGINA | DESCRIPCION | REVISION | FECHA | 1 | CARATULA | 0 | 05/08/2024 | 2 | MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE | 0 | 05/08/2024 | 3 | MULTIFILAR DE TENSION | 0 | 05/08/2024 | 4 | CABEZAL DE COMANDO | 0 | 05/08/2024 | 5 | COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR | 0 | 05/08/2024 | 6 | COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR | 0 | 05/08/2024 | 7 | SECCIONADOR DE PAT Y DE LINEA | 0 | 05/08/2024 | 8 | ENTRADAS Y SALIDAS DE RELE DE PROTECCION | 0 | 05/08/2024 | 9 | ENTRADAS Y SALIDAS DE RELE DE PROTECCION Y PROTECCION POR ARCO INTERNO | 0 | 05/08/2024 | 10 | CIRCUITO DE ILUMINACION Y CALEFACION | 0 | 05/08/2024 | 11 | REGLETAS DE BORNERAS | 0 | 05/08/2024 | 12 | REGLETAS DE BORNERAS | 0 | 05/08/2024 | 13 | REFERENCIAS | 0 | 05/08/2024 | 14 | DETALLE DE BANEJA FRONTAL | 0 | 05/08/2024 | 15 | DETALLE DE BANDEJA DE PISO | 0 | 05/08/2024 |
| PAGINA | DESCRIPCION | REVISION | FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CARATULA | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MULTIFILAR DE TENSION Y CORRIENTE | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MULTIFILAR DE TENSION | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CABEZAL DE COMANDO | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERRUPTOR | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SECCIONADOR DE PAT Y DE LINEA | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ENTRADAS Y SALIDAS DE RELE DE PROTECCION | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ENTRADAS Y SALIDAS DE RELE DE PROTECCION Y PROTECCION POR ARCO INTERNO | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CIRCUITO DE ILUMINACION Y CALEFACION | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | REGLETAS DE BORNERAS | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REGLETAS DE BORNERAS | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | REFERENCIAS | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DETALLE DE BANEJA FRONTAL | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DETALLE DE BANDEJA DE PISO | 0 | 05/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | <div>CONFORME A FABRICACIÓN PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>CONFORME A FABRICACION</td><td>16/09/25</td><td>J.FALABELLA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>APTO PARA CONSTRUIR</td><td>05/08/2024</td><td>G.MIÑO</td><td>S.SOSA</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>PARA APROBACION</td><td>02/02/2024</td><td>G.MIÑO</td><td>S.SOSA</td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td>DESCRPCION</td><td>FECHA</td><td>ELABORO</td><td>REVISO</td><td>APROBO</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | CONFORME A FABRICACION | 16/09/25 | J.FALABELLA | | | 0 | APTO PARA CONSTRUIR | 05/08/2024 | G.MIÑO | S.SOSA | | A | PARA APROBACION | 02/02/2024 | G.MIÑO | S.SOSA | | REV. | DESCRPCION | FECHA | ELABORO | REVISO | APROBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONFORME A FABRICACION | 16/09/25 | J.FALABELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | APTO PARA CONSTRUIR | 05/08/2024 | G.MIÑO | S.SOSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PARA APROBACION | 02/02/2024 | G.MIÑO | S.SOSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REV. | DESCRPCION | FECHA | ELABORO | REVISO | APROBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | <table><tr><td rowspan="5"><div>PROYECCION Electroluz Srl</div><div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div></td><td></td><td>Fecha</td><td>Nombre</td><td colspan="2">Cliente: <i>EPE - Santa Fe</i></td></tr><tr><td>Dibujó</td><td>02/02/2024</td><td>G.MIÑO</td><td colspan="2">Lugar: Santa Fe</td></tr><tr><td>Revisó</td><td>02/02/2024</td><td>S.SOSA</td><td colspan="2">Obra: PROVISION DELDA DE CAPACITORES</td></tr><tr><td>Aprobó</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Escala: S/E</td><td colspan="2">Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL CELDA DE CAPACITORES 13,2KV 4500KVar hoja 1 de 15</td><td>Nº de Plano Cliente: ..</td><td>Rev. -</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Tolerancia</td><td colspan="2">Nº de Obra: 3119</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Rugocidad</td><td></td><td>Nº de Plano: 4658-01-E-FU01</td><td>Rev. 1</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <div>PROYECCION Electroluz Srl</div> <div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div> | | Fecha | Nombre | Cliente: <i>EPE - Santa Fe</i> | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO | Lugar: Santa Fe | | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA | Obra: PROVISION DELDA DE CAPACITORES | | Aprobó | | | | | Escala: S/E | Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL CELDA DE CAPACITORES 13,2KV 4500KVar hoja 1 de 15 | | Nº de Plano Cliente: .. | Rev. - | | | | Tolerancia | Nº de Obra: 3119 | | | | Rugocidad | | Nº de Plano: 4658-01-E-FU01 | Rev. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>PROYECCION Electroluz Srl</div> <div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div> | | Fecha | Nombre | Cliente: <i>EPE - Santa Fe</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO | Lugar: Santa Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA | Obra: PROVISION DELDA DE CAPACITORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aprobó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Escala: S/E | Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL CELDA DE CAPACITORES 13,2KV 4500KVar hoja 1 de 15 | | Nº de Plano Cliente: .. | Rev. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tolerancia | Nº de Obra: 3119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rugocidad | | Nº de Plano: 4658-01-E-FU01 | Rev. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

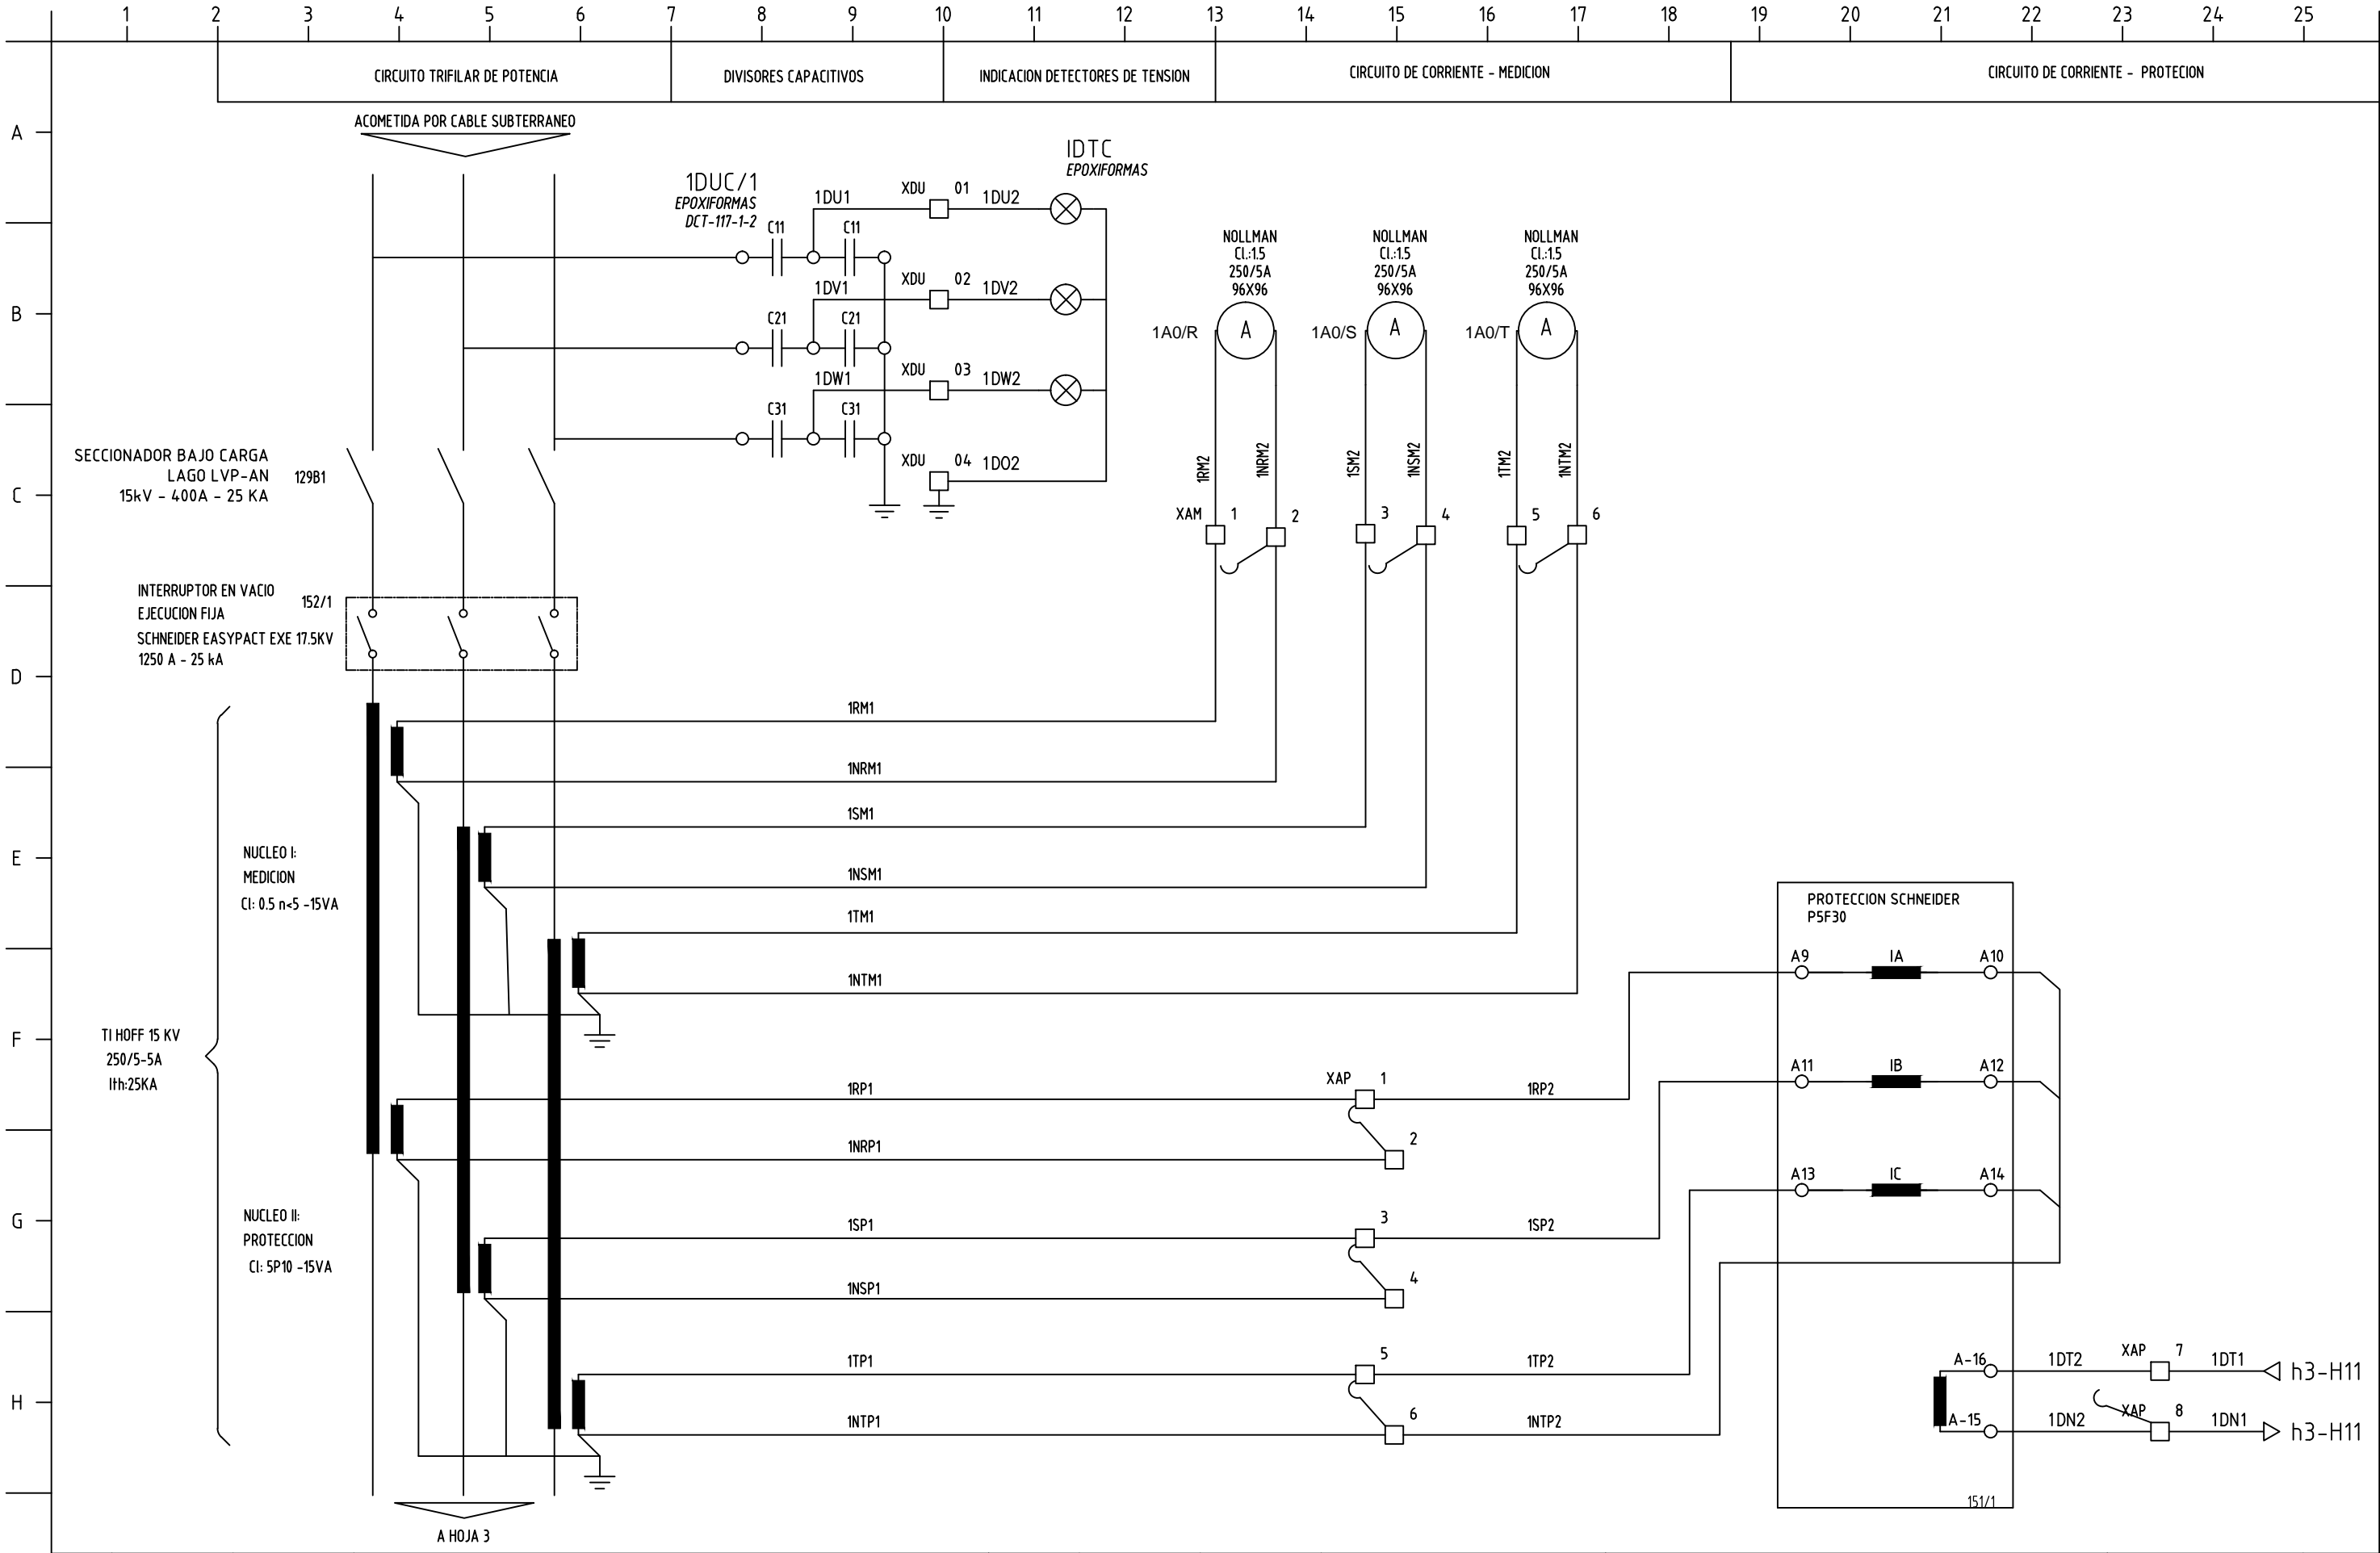


| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | | Fecha | Nombre | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO | | | | |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA | | | | |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR | Aprobó | | | | | | |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION | | | | | | | |


| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------|----------|---------|
| Cliente: EPE Santa Fe | | N° de Obra: | 3119 | Hoja N°: | 2 de 15 |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAR | | N° de Plano Cliente: | - | Rev.N°: | - |
| Denominación: | | N° de Plano: | 4658-01-E-FU01 | Rev.N°: | 1 |

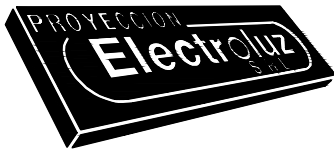

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

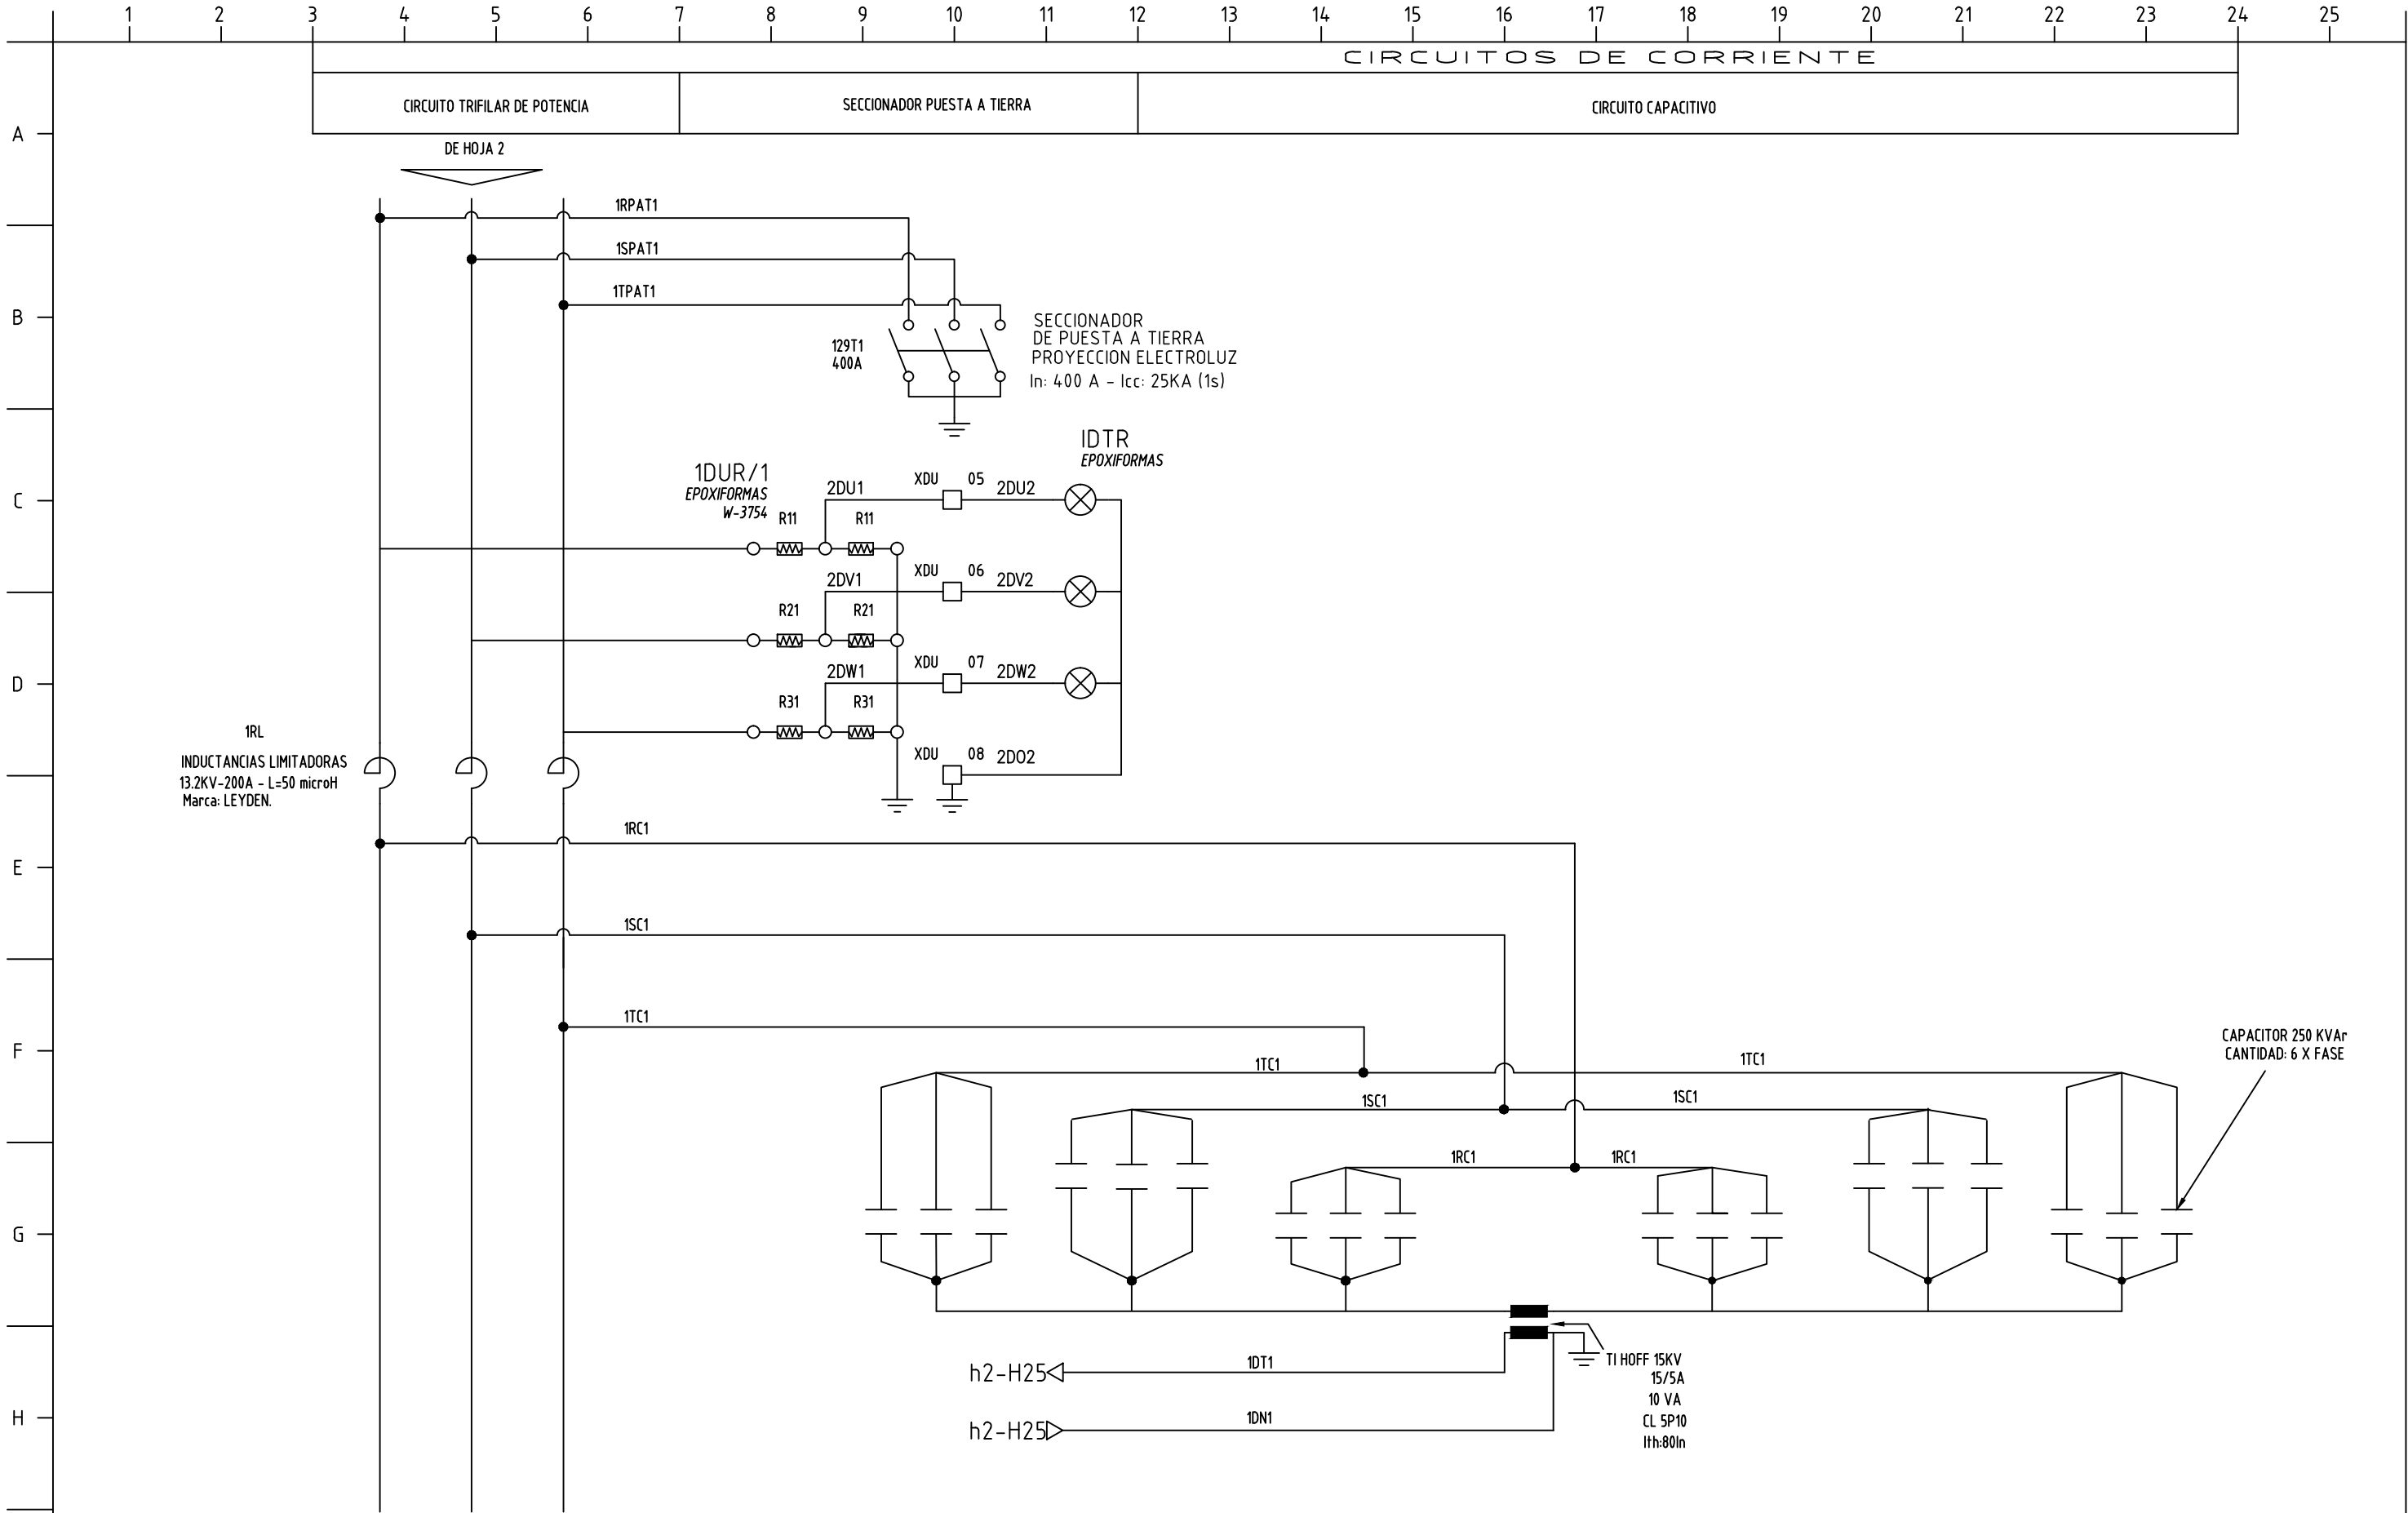


| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | | Fecha | Nombre |
|------|------------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| | | | | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| | | | | Aprobó | | |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION | | | |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR | | | |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION | | | |

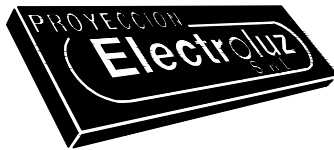

| | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------|---------|
| Ciente: EPE Santa Fe | N° de Obra: | 3119 | Hoja N°: | 3 de 15 |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAR | N° de Plano Cliente: | - | Rev.N° | - |
| Denominación: | N° de Plano: | 4658-01-E-FU01 | Rev.N° | 1 |
| MULTIFILAR DE TENSION | | | | |

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

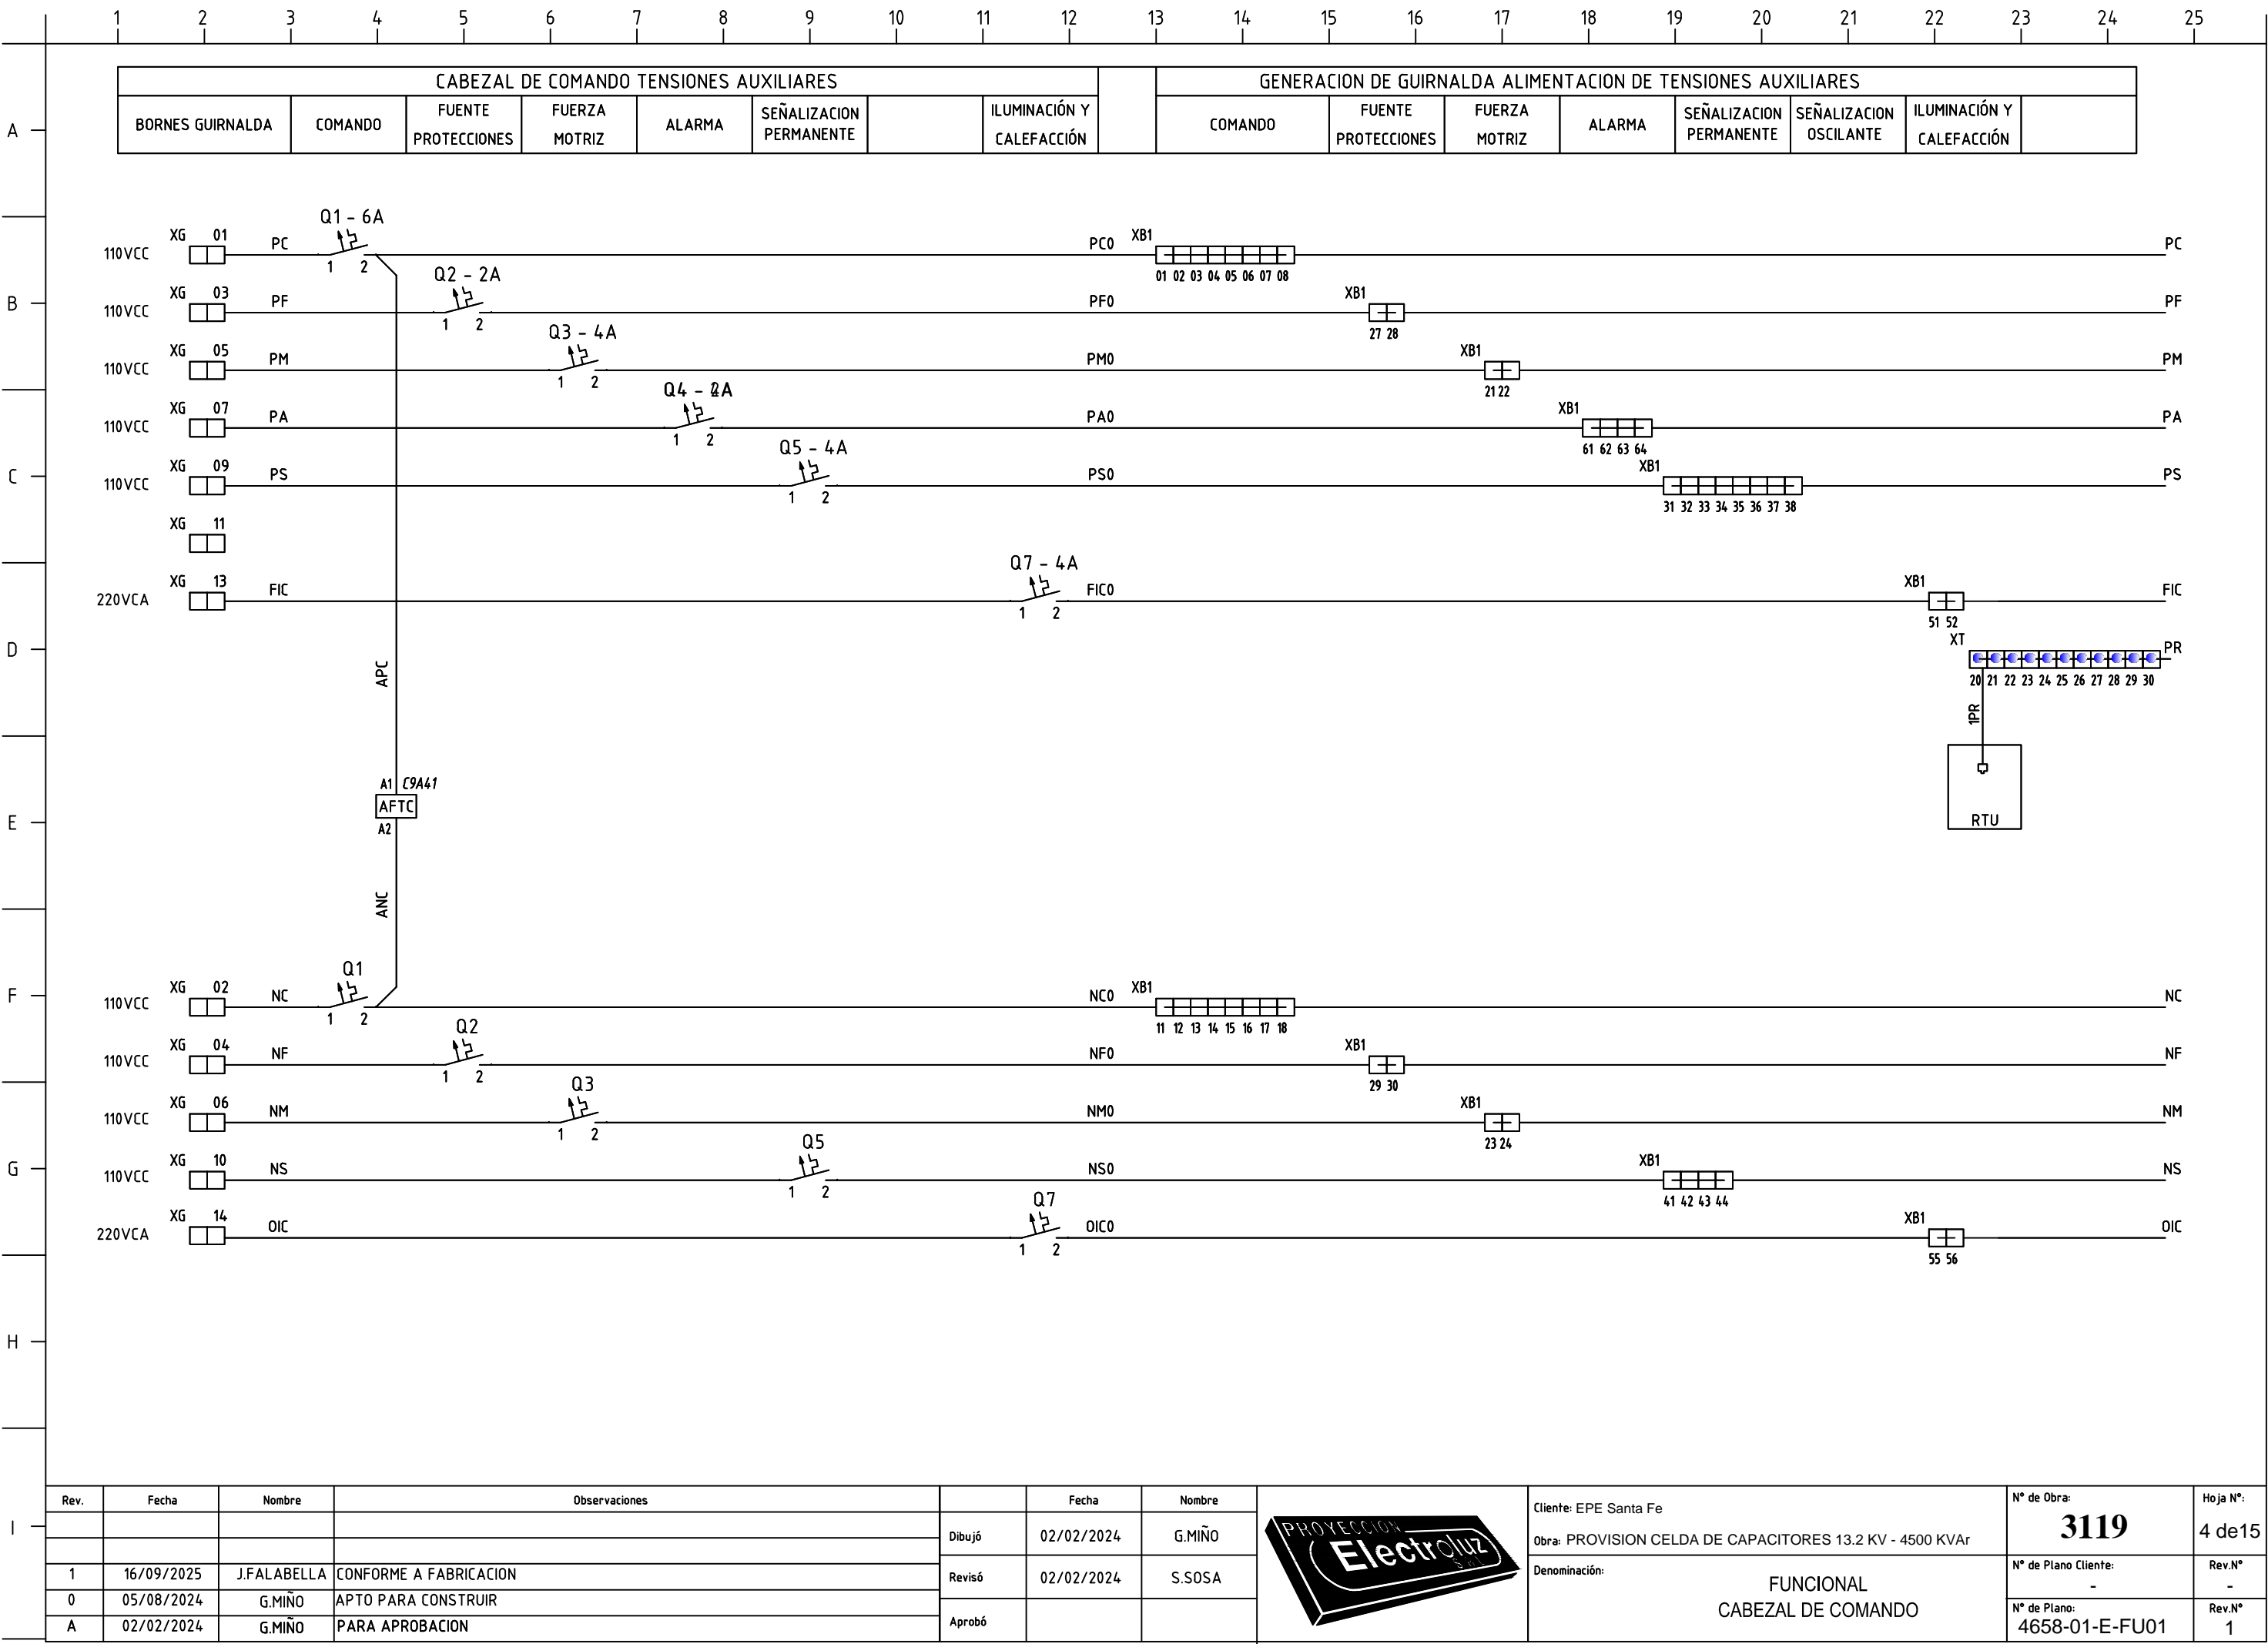

| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | | Fecha | Nombre |
|------|------------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| | | | | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION | Aprobó | | |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR | | | |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION | | | |

PROYECCION

Electroluz

S.R.L.

Cliente: EPE Santa Fe

Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAR

Denominación: FUNCIONAL CABEZAL DE COMANDO

N° de Obra: 3119

N° de Plano Cliente: -


N° de Plano: 4658-01-E-FU01

Hoja N°: 4 de 15

Rev.N°: -


Rev.N°: 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

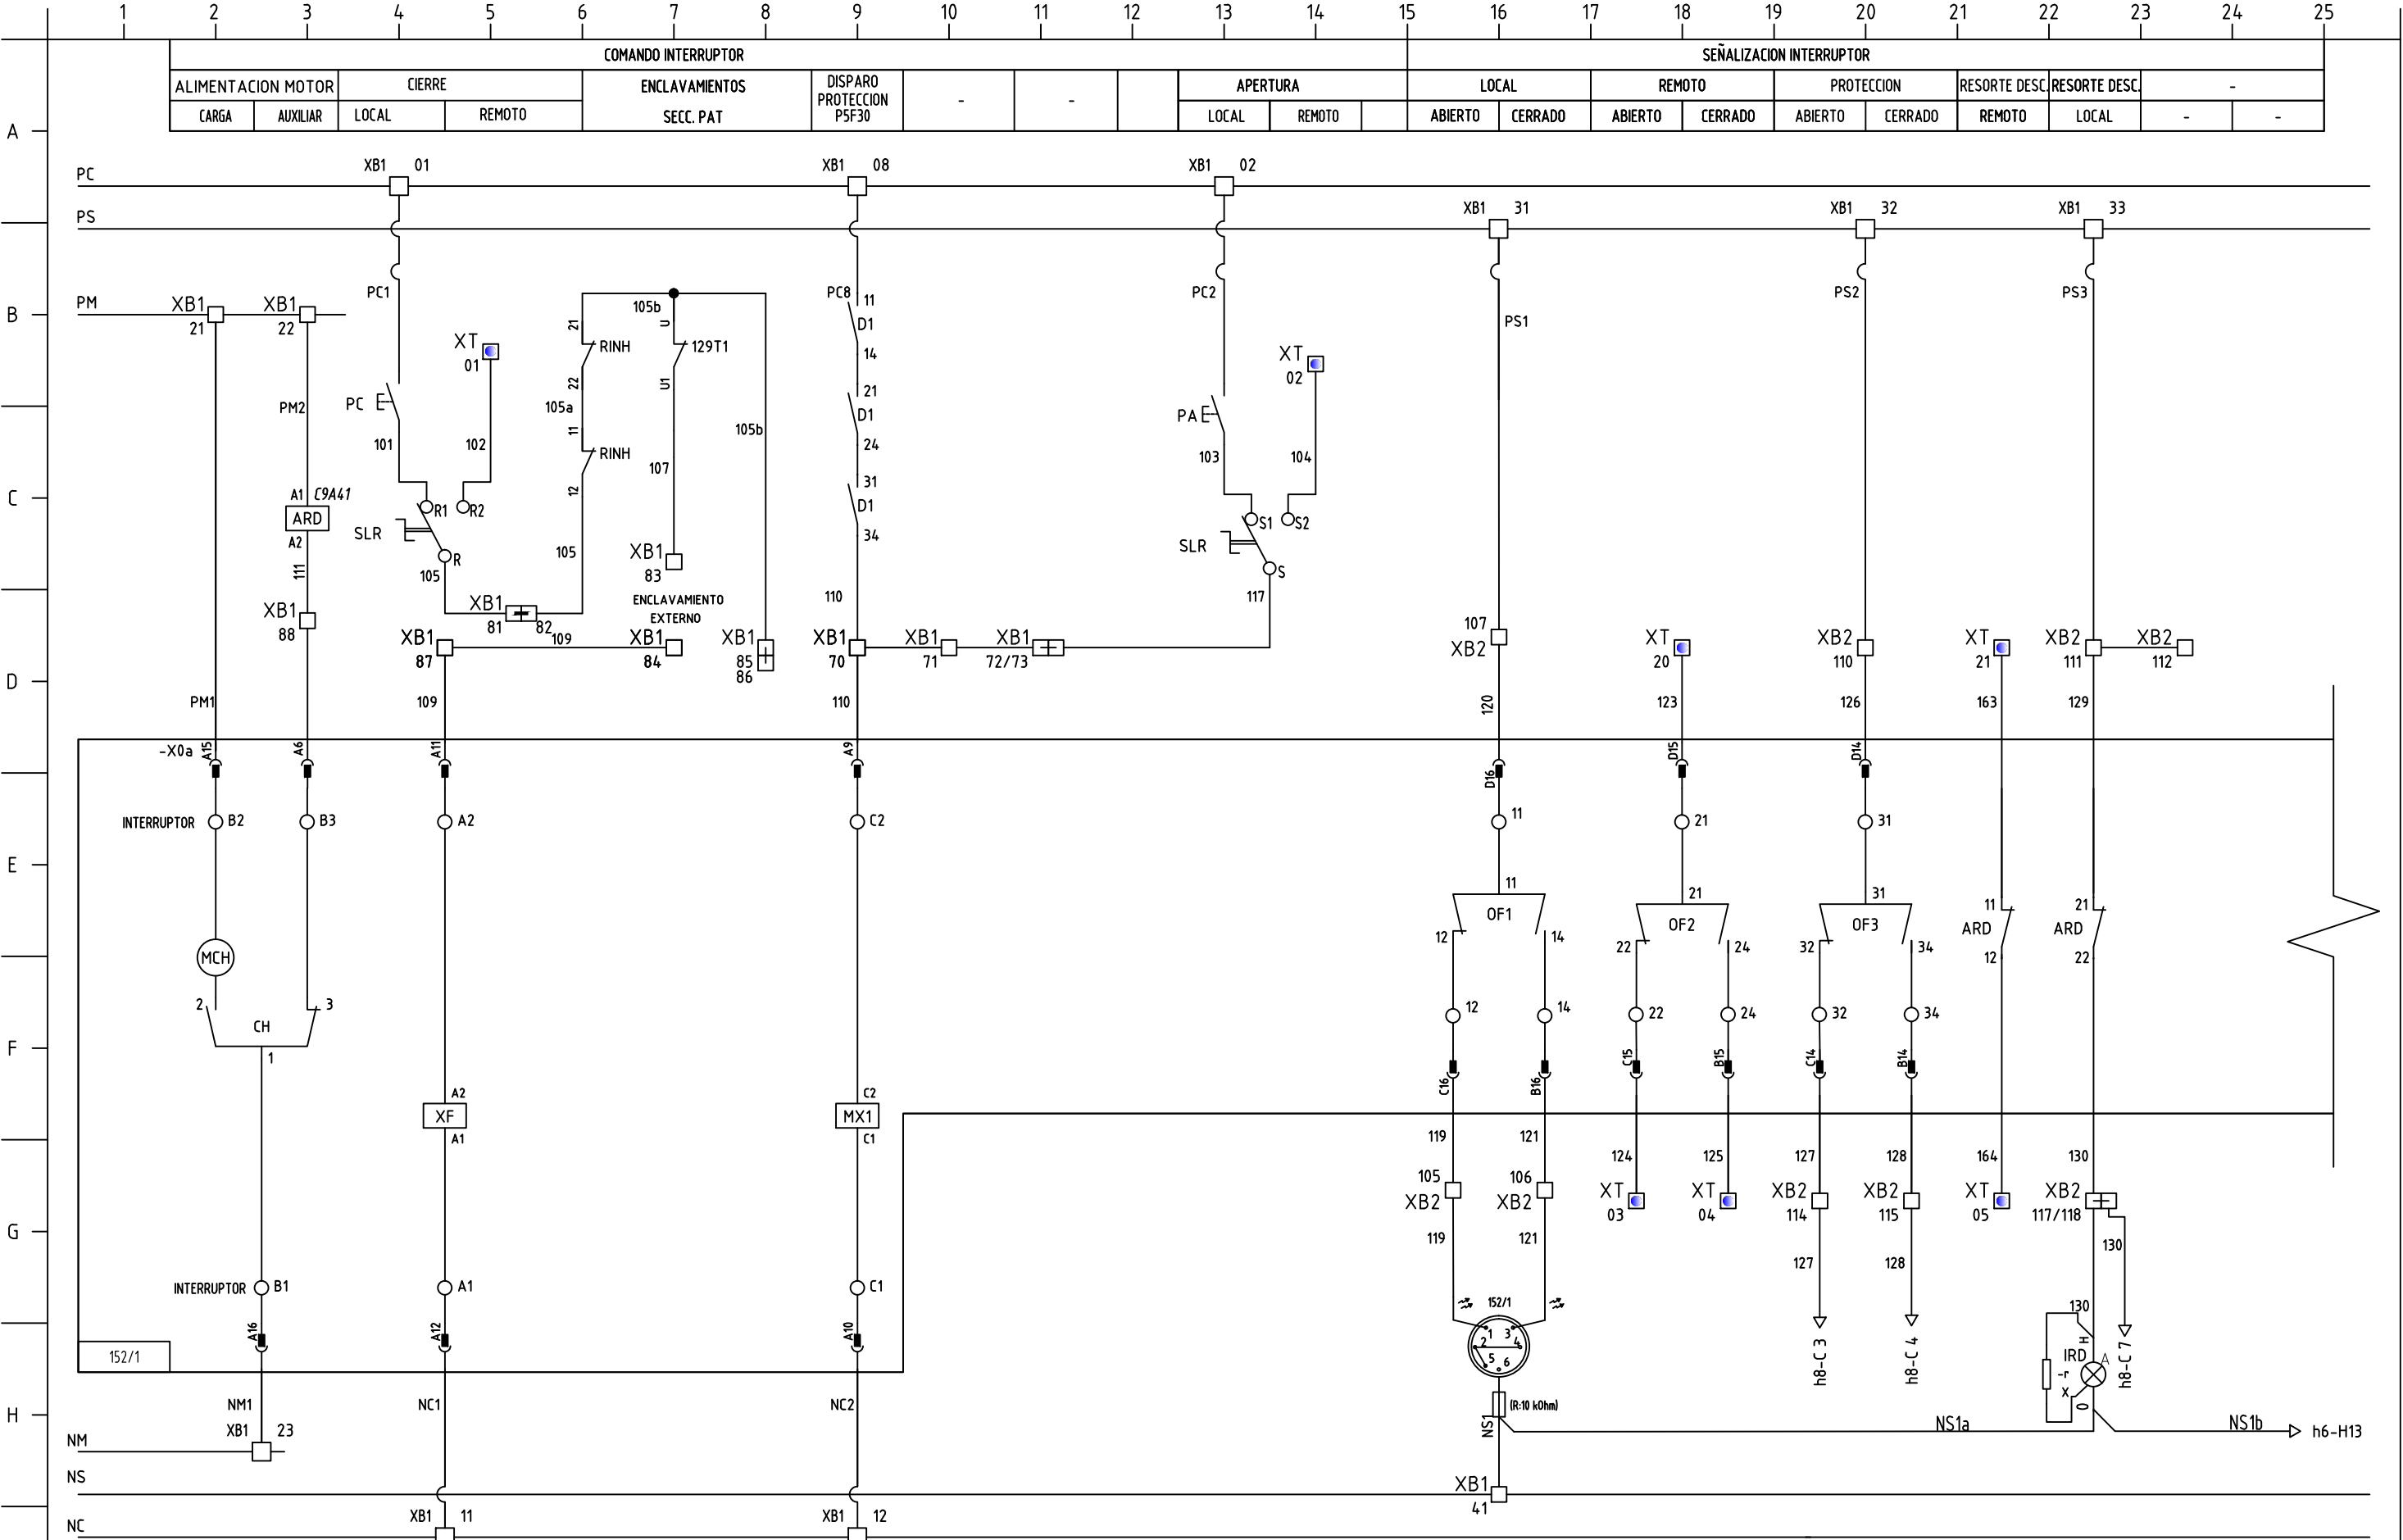


| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones |
|------|------------|-------------|------------------------|
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION |

| | Fecha | Nombre |
|--------|------------|--------|
| Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| Aprobó | | |

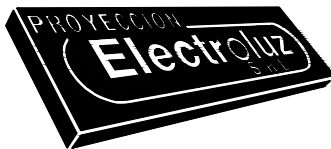


| | | |
|---|----------------------|----------|
| Ciente: EPE Santa Fe | Nº de Obra: | Hoja Nº: |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAR | 3119 | 5 de15 |
| Denominación: FUNCTIONAL COMANDO Y SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR | Nº de Plano Cliente: | Rev.Nº |
| | - | - |
| | Nº de Plano: | Rev.Nº |
| | 4658-01-E-FU01 | 1 |

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

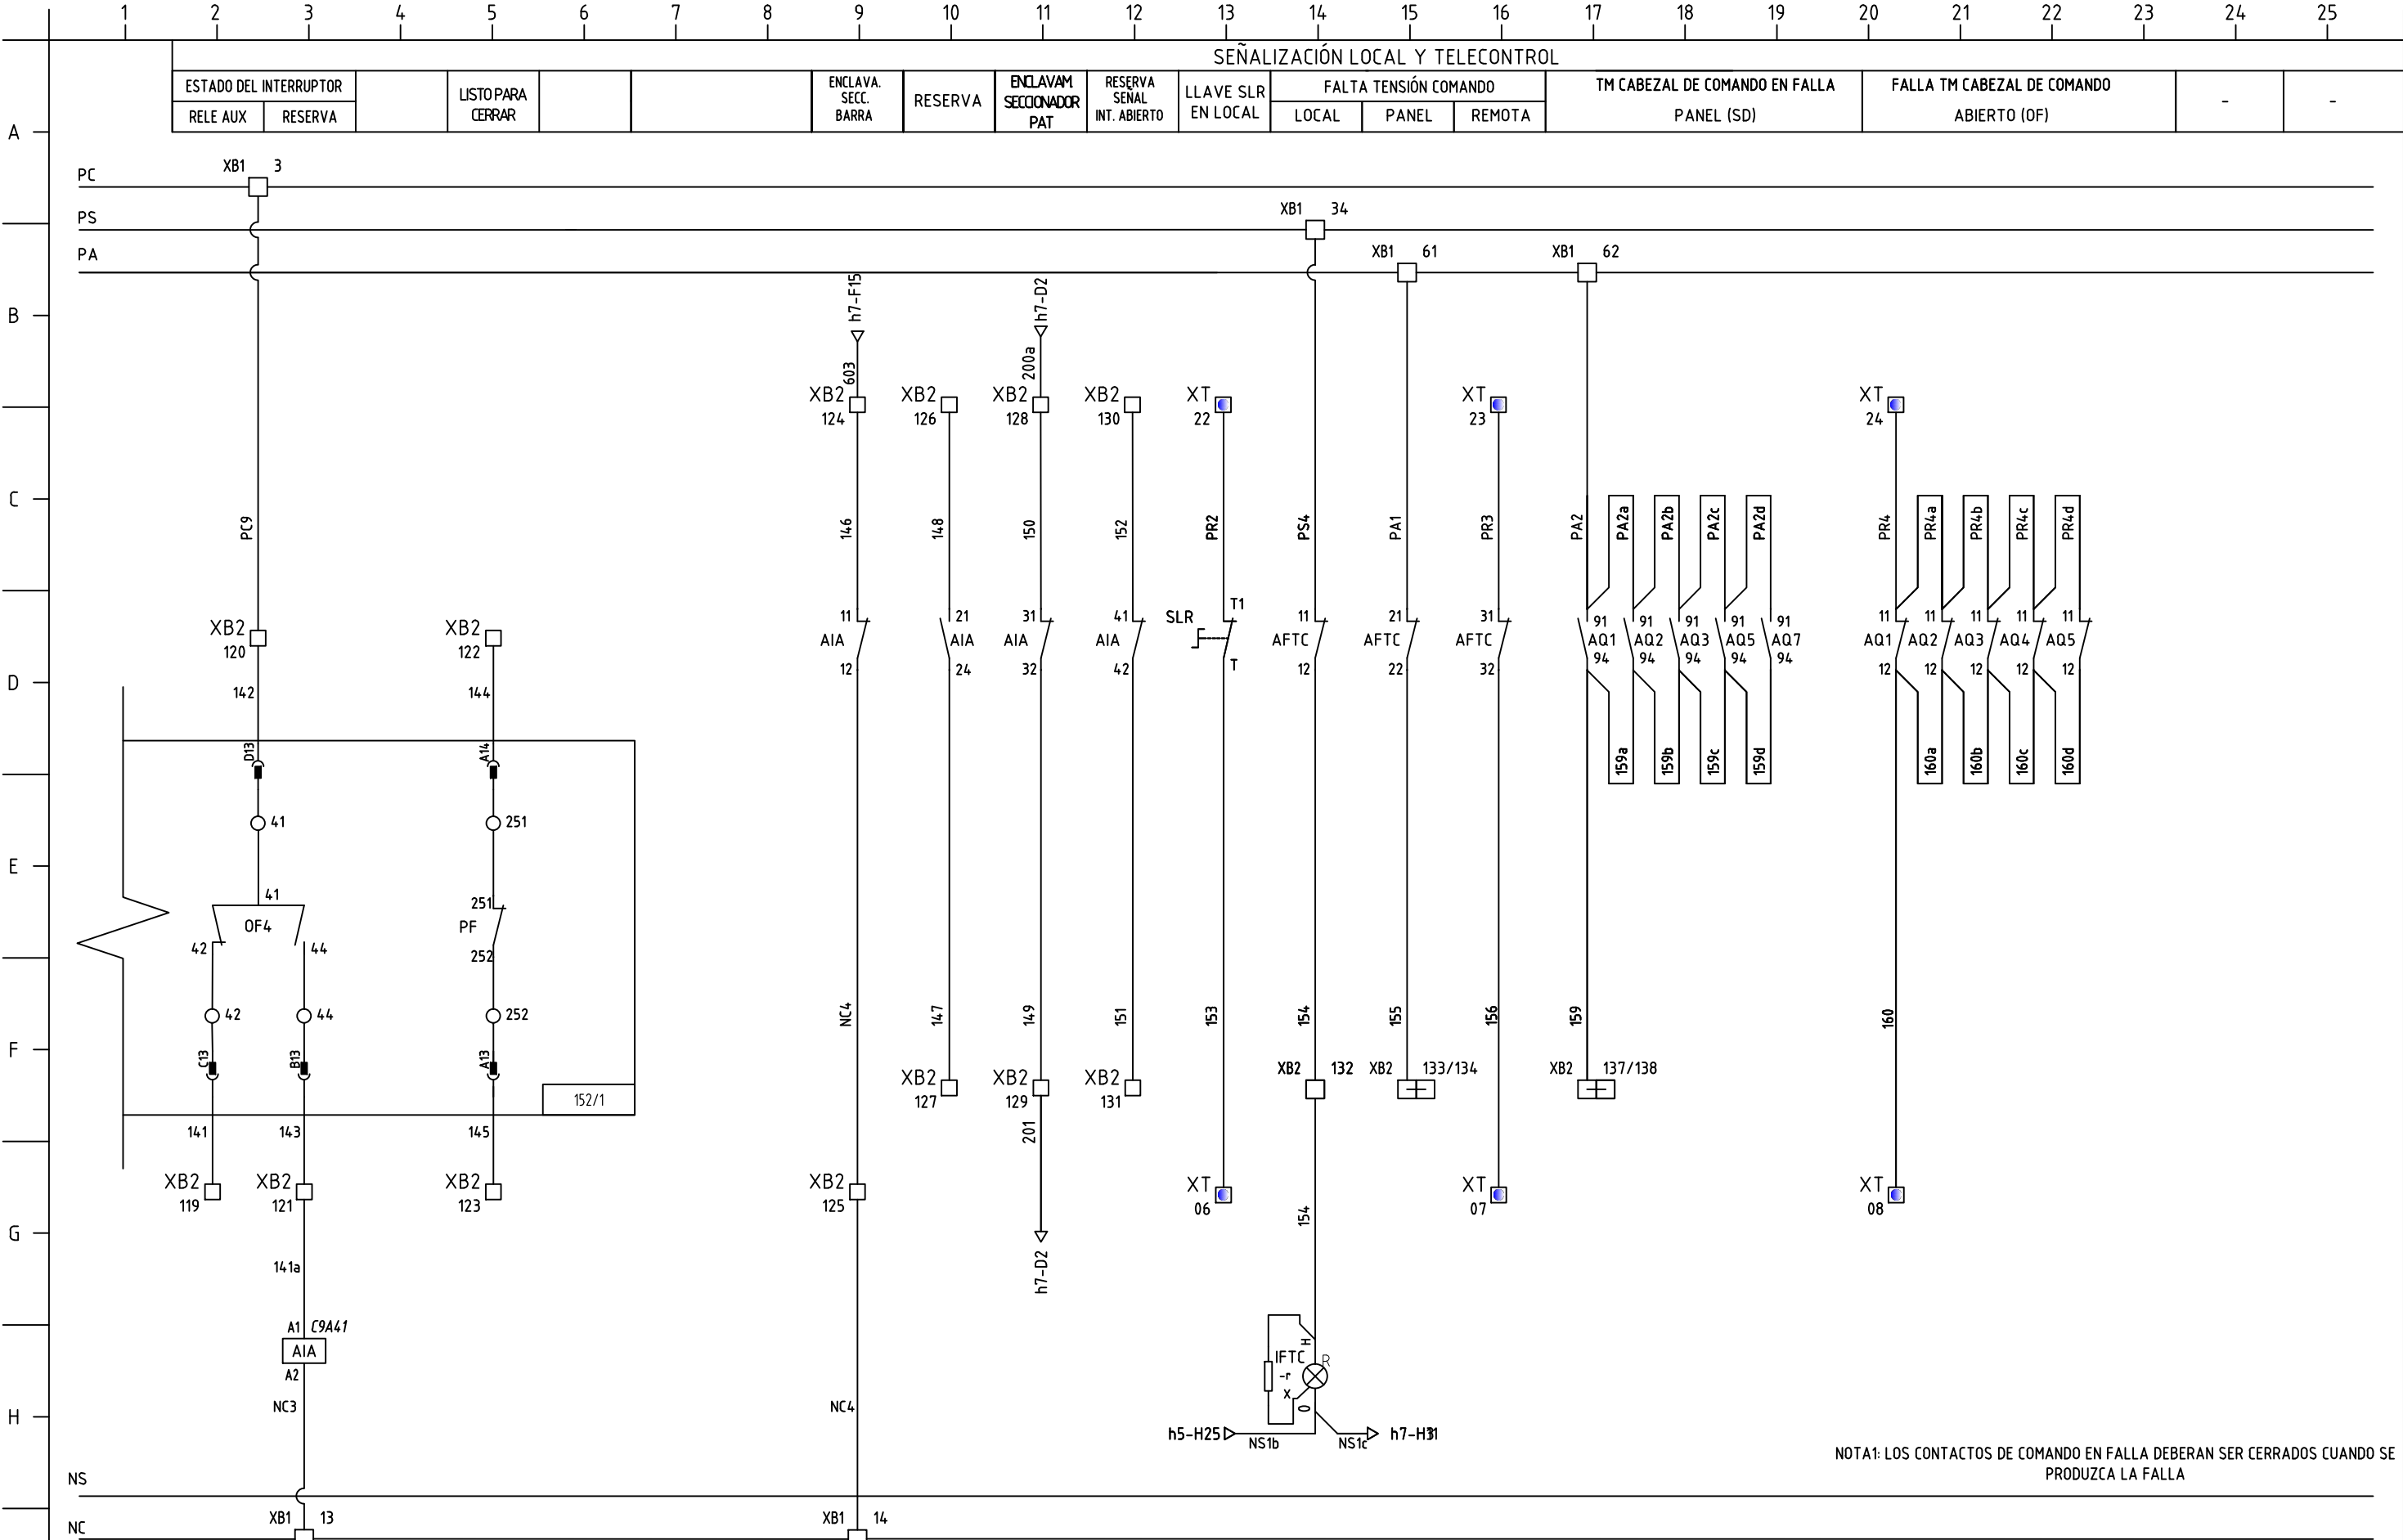


NOTA1: LOS CONTACTOS DE COMANDO EN FALLA DEBERAN SER CERRADOS CUANDO SE PRODUZCA LA FALLA

| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | | Fecha | Nombre |
|------|------------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| | | | | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION | Aprobó | | |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR | | | |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION | | | |

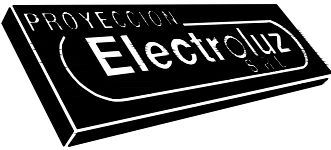


| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Cliente: EPE Santa Fe | N° de Obra: 3119 | Hoja N°: 6 de 15 |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAR | N° de Plano Cliente: - | Rev.N°: - |
| Denominación: FUNCIONAL COMANDO Y SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR | N° de Plano: 4658-01-E-FU01 | Rev.N°: 1 |

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

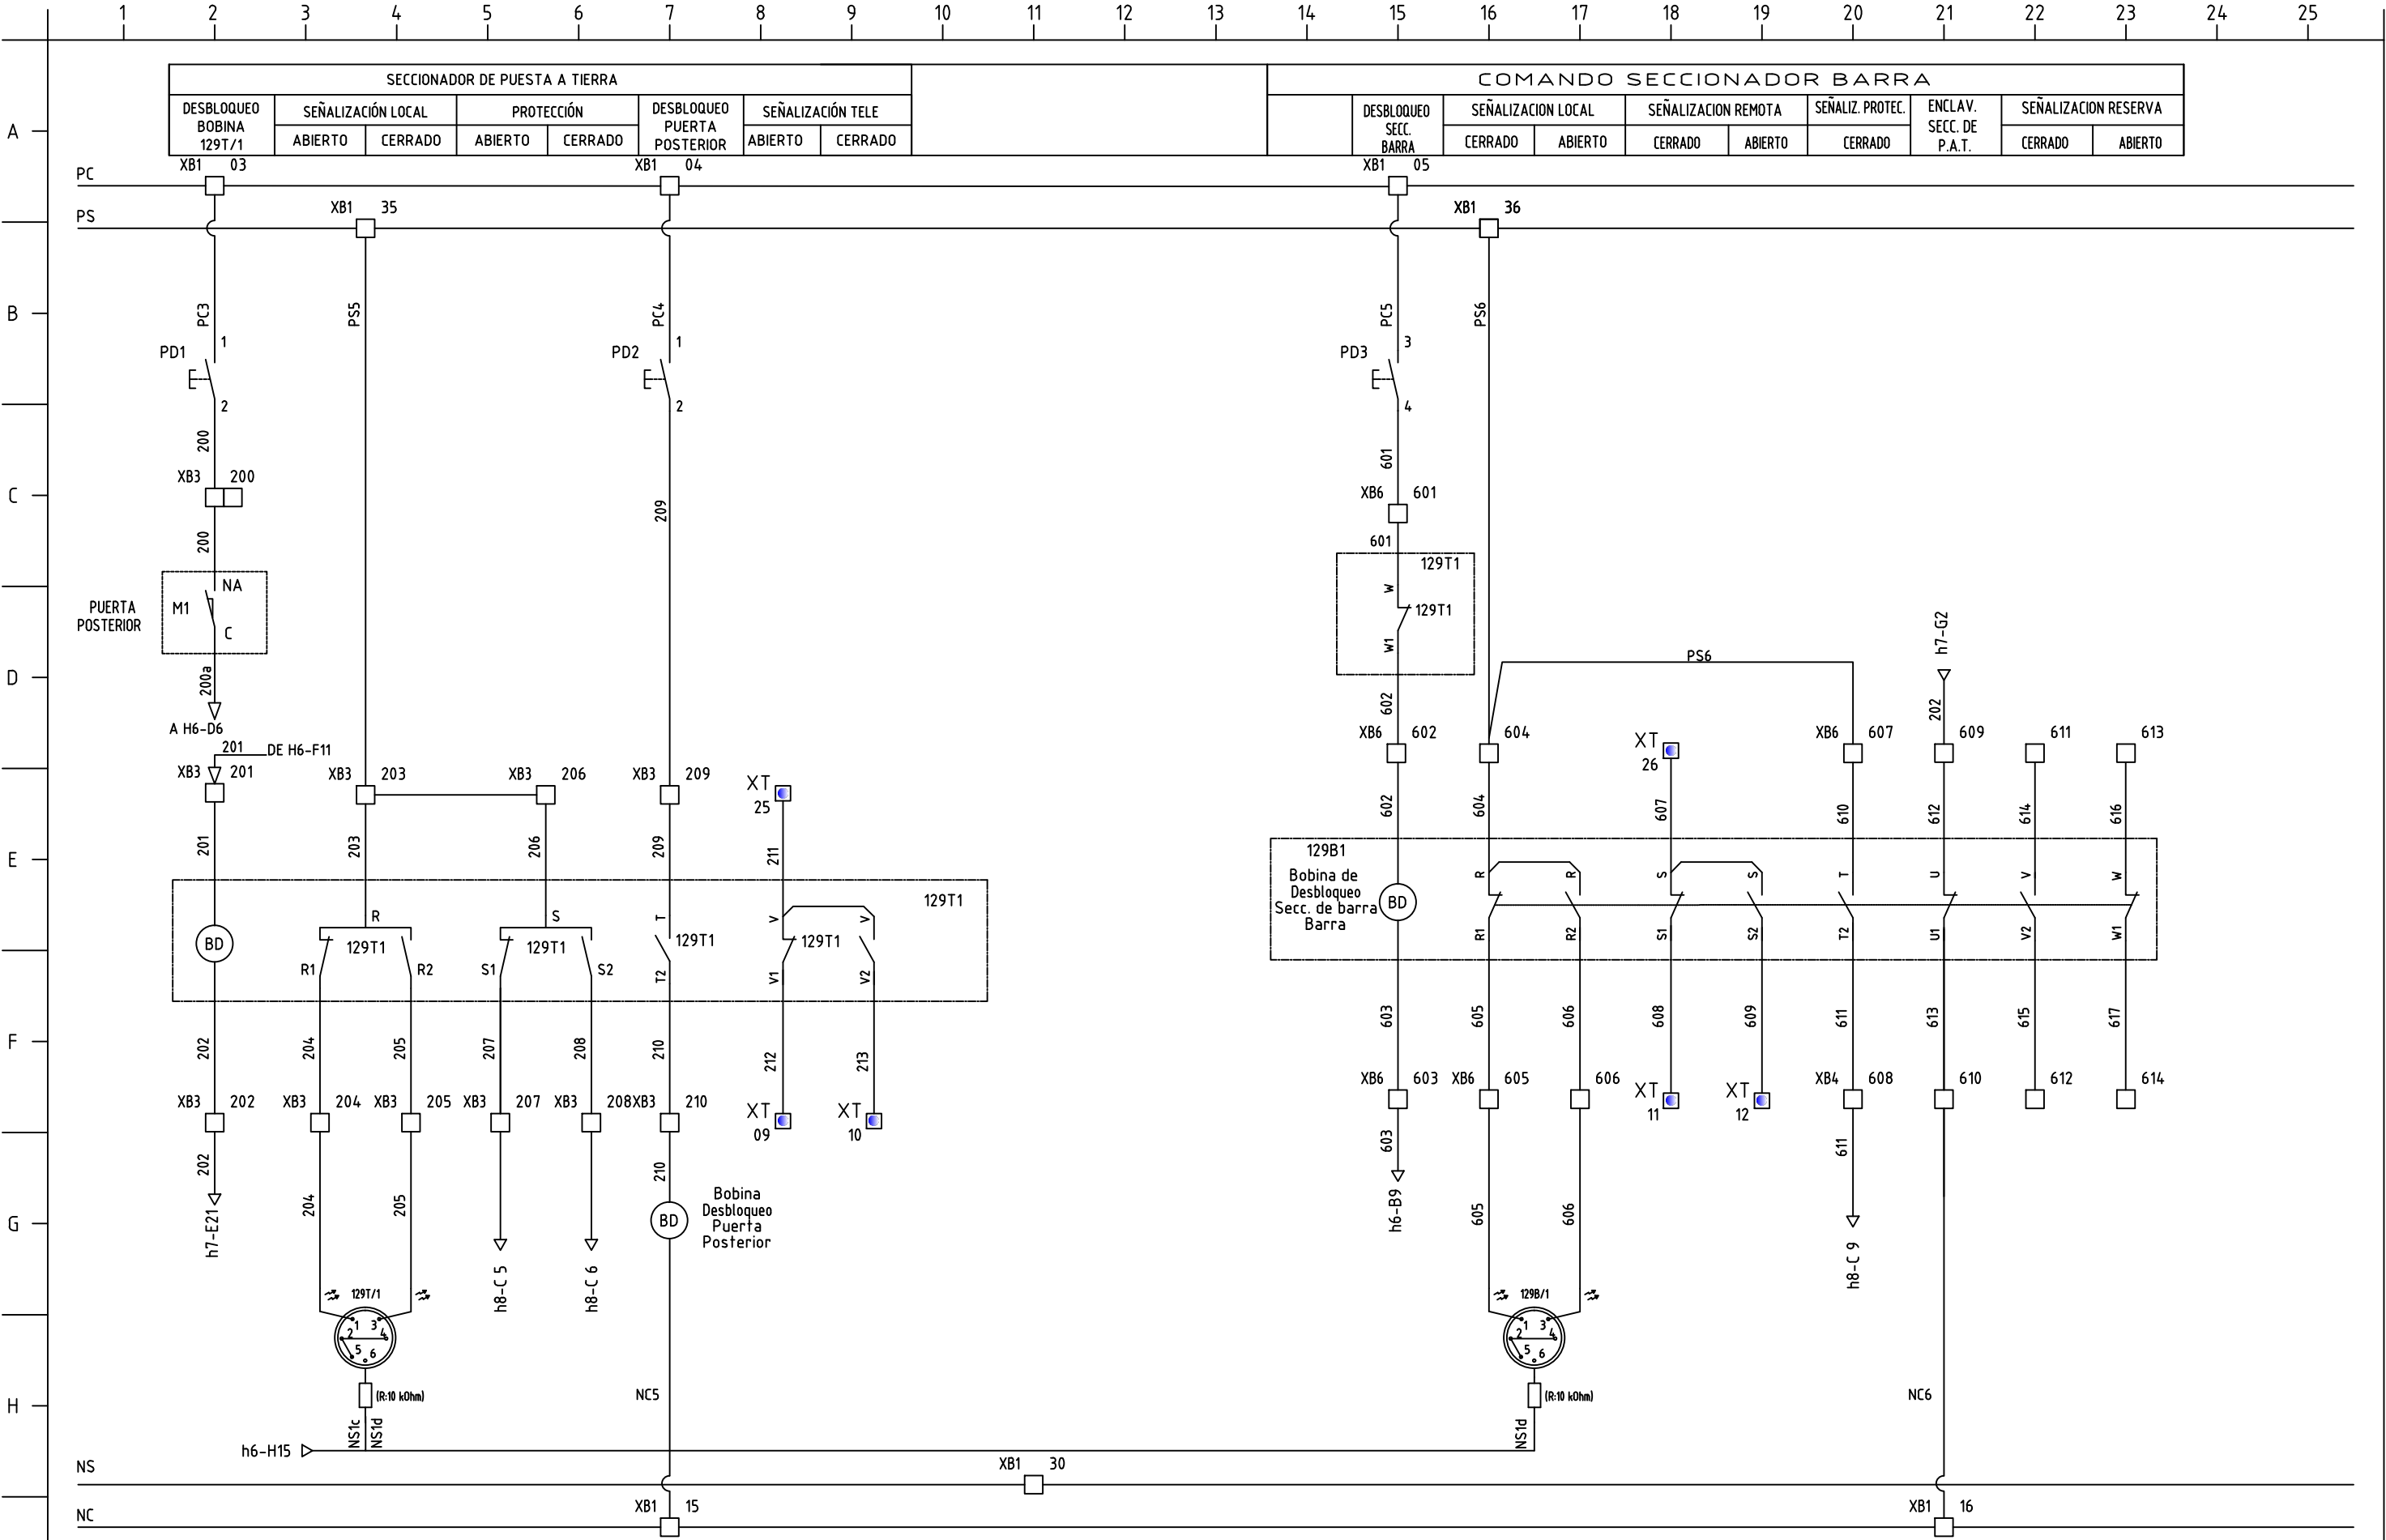


| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones |
|------|------------|-------------|------------------------|
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION |

| | Fecha | Nombre |
|--------|------------|--------|
| Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| Aprobó | | |

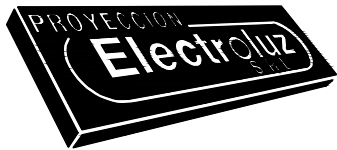


| | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Ciente: EPE Santa Fe | N° de Obra: 3119 | Hoja N°: 7 de 15 |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAR | N° de Plano Cliente: - | Rev.N° - |
| Denominación: SECCIONADOR DE PAT Y DE LINEA BANCO DE CAPACITORES -13,2 KV | N° de Plano: 4658-01-E-FU01 | Rev.N° 1 |

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

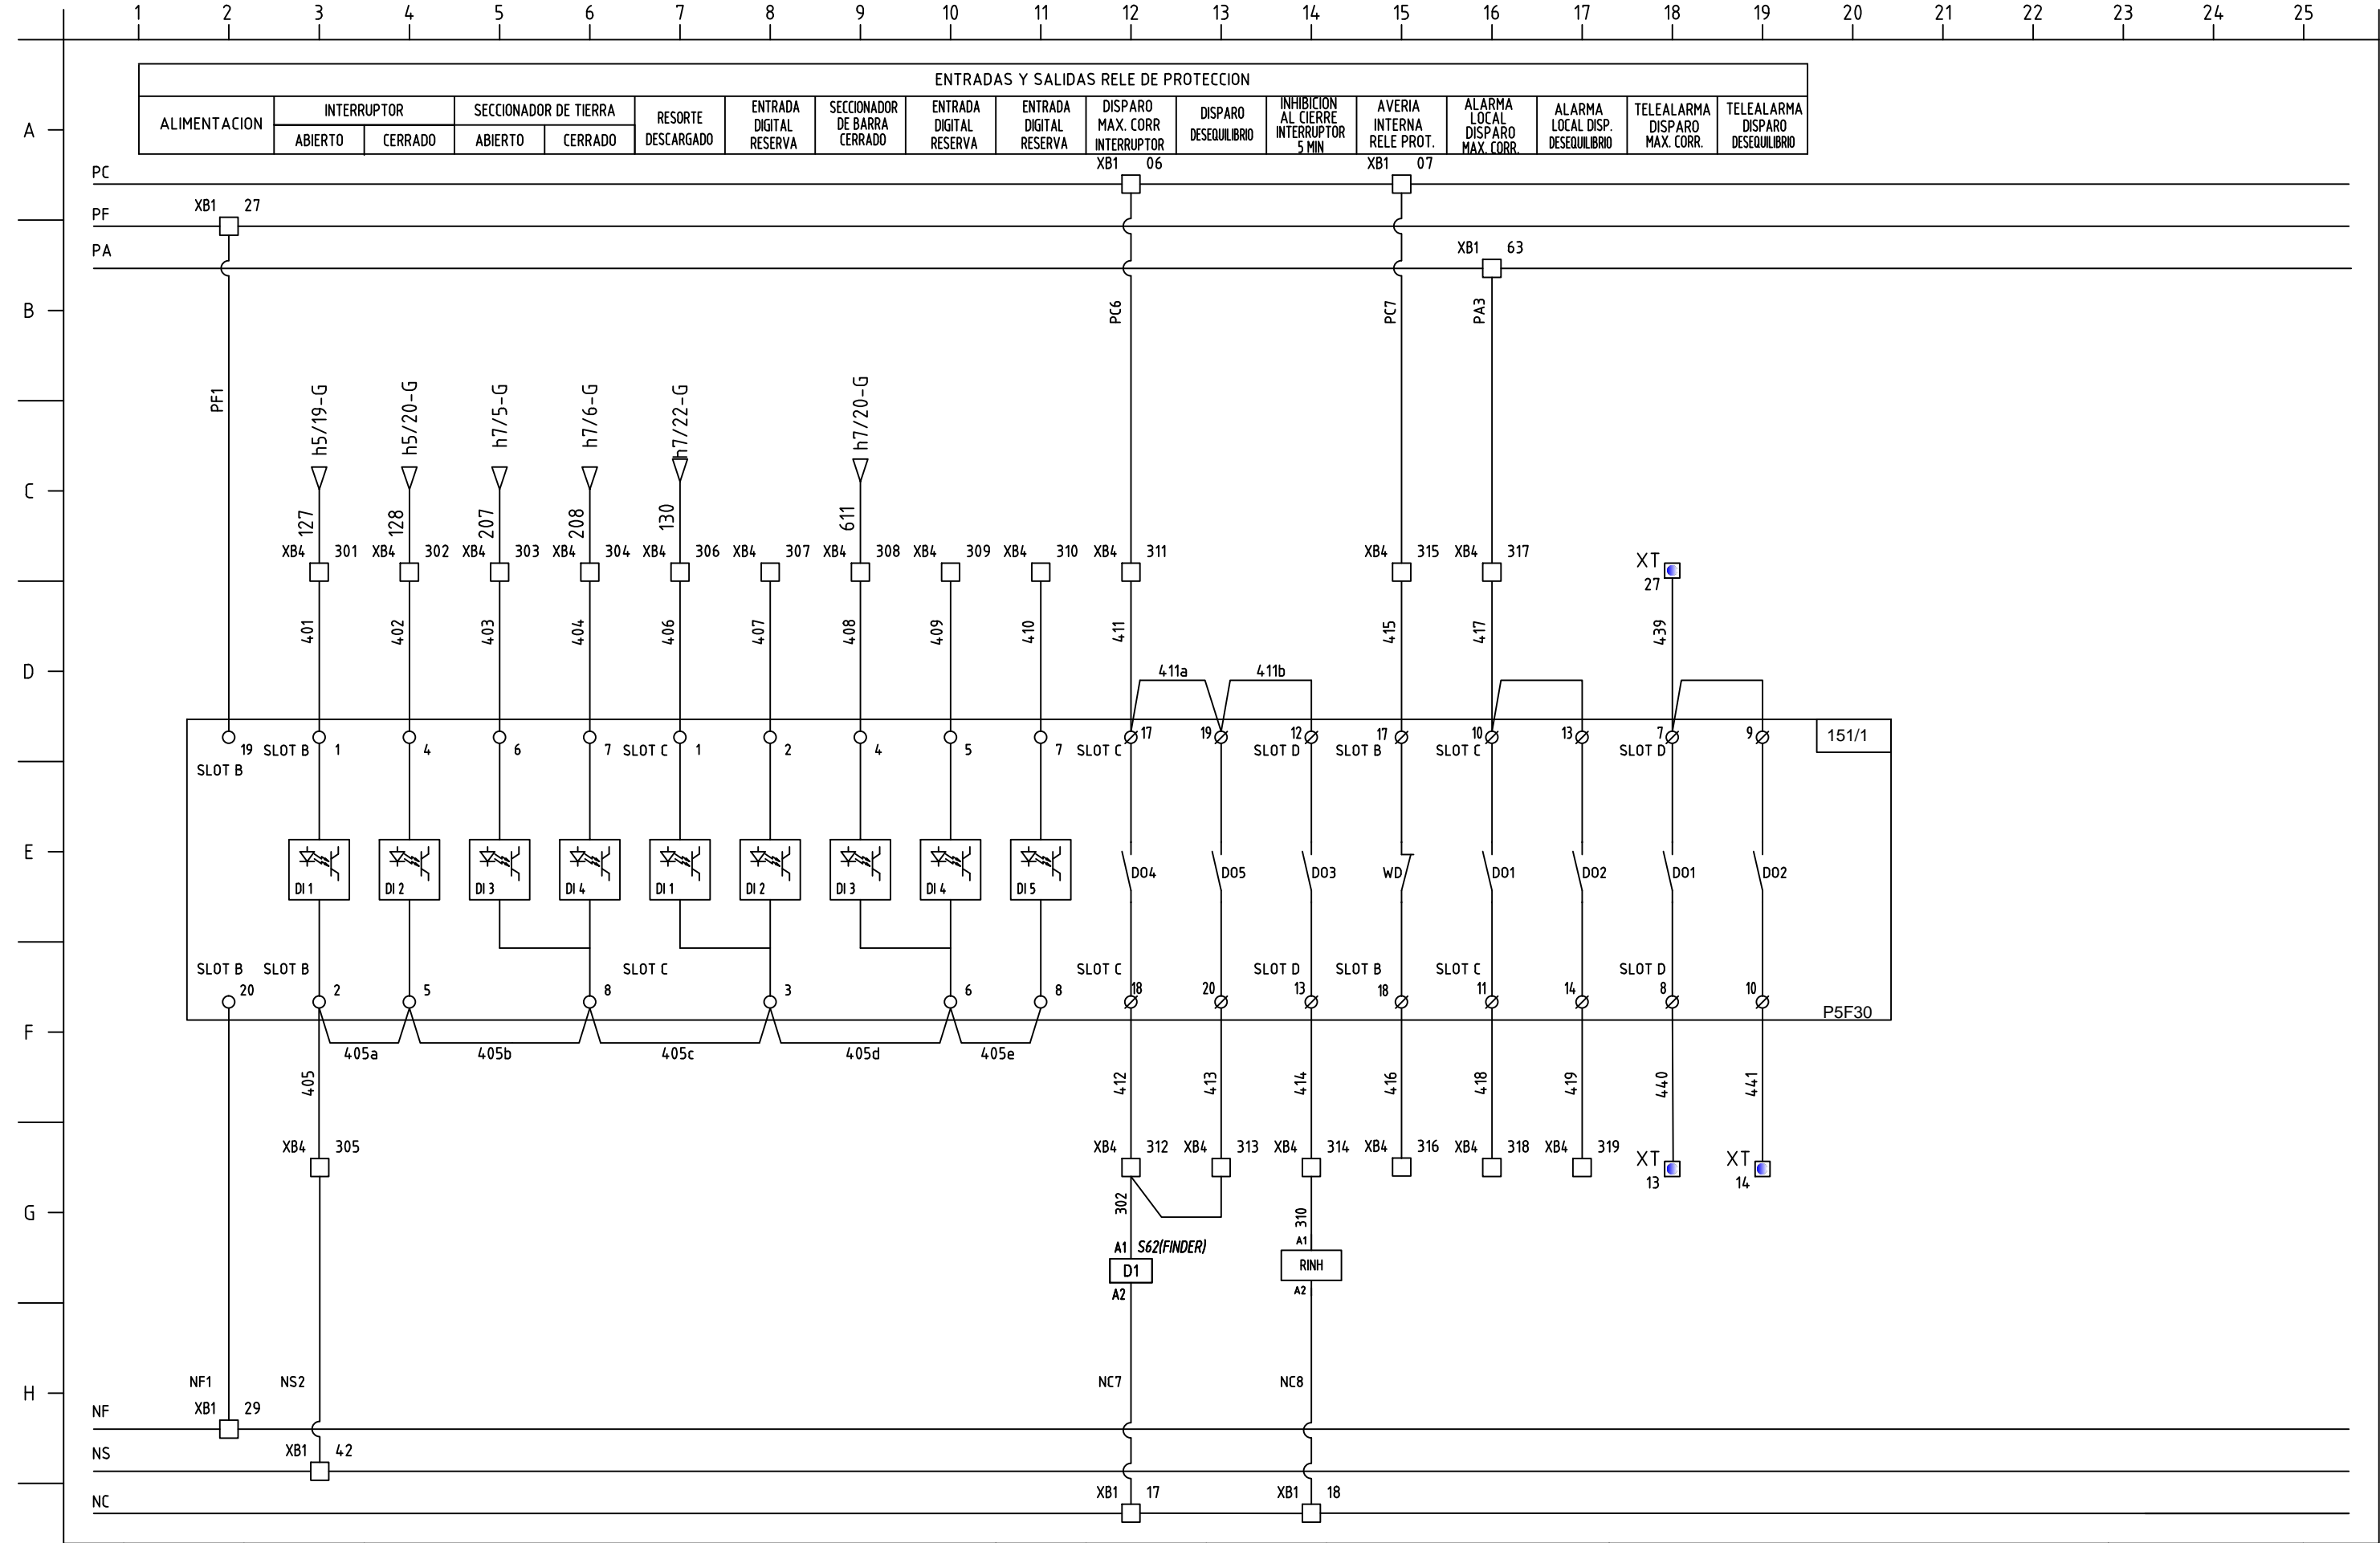


| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones |
|------|------------|-------------|------------------------|
| | | | |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION |

| | | |
|--------|------------|--------|
| | Fecha | Nombre |
| Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| Aprobó | | |

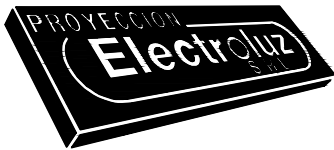


| | | |
|--|----------------------|----------|
| Ciente: EPE Santa Fe | N° de Obra: | Hoja N°: |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAr | 3119 | 8 de15 |
| Denominación: | N° de Plano Cliente: | Rev.N° |
| ENTRADAS Y SALIDAS RELE DE PROTECCION BANCO DE CAPACITORES -13,2 KV | - | - |
| | N° de Plano: | Rev.N° |
| | 4658-01-E-FU01 | 1 |


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

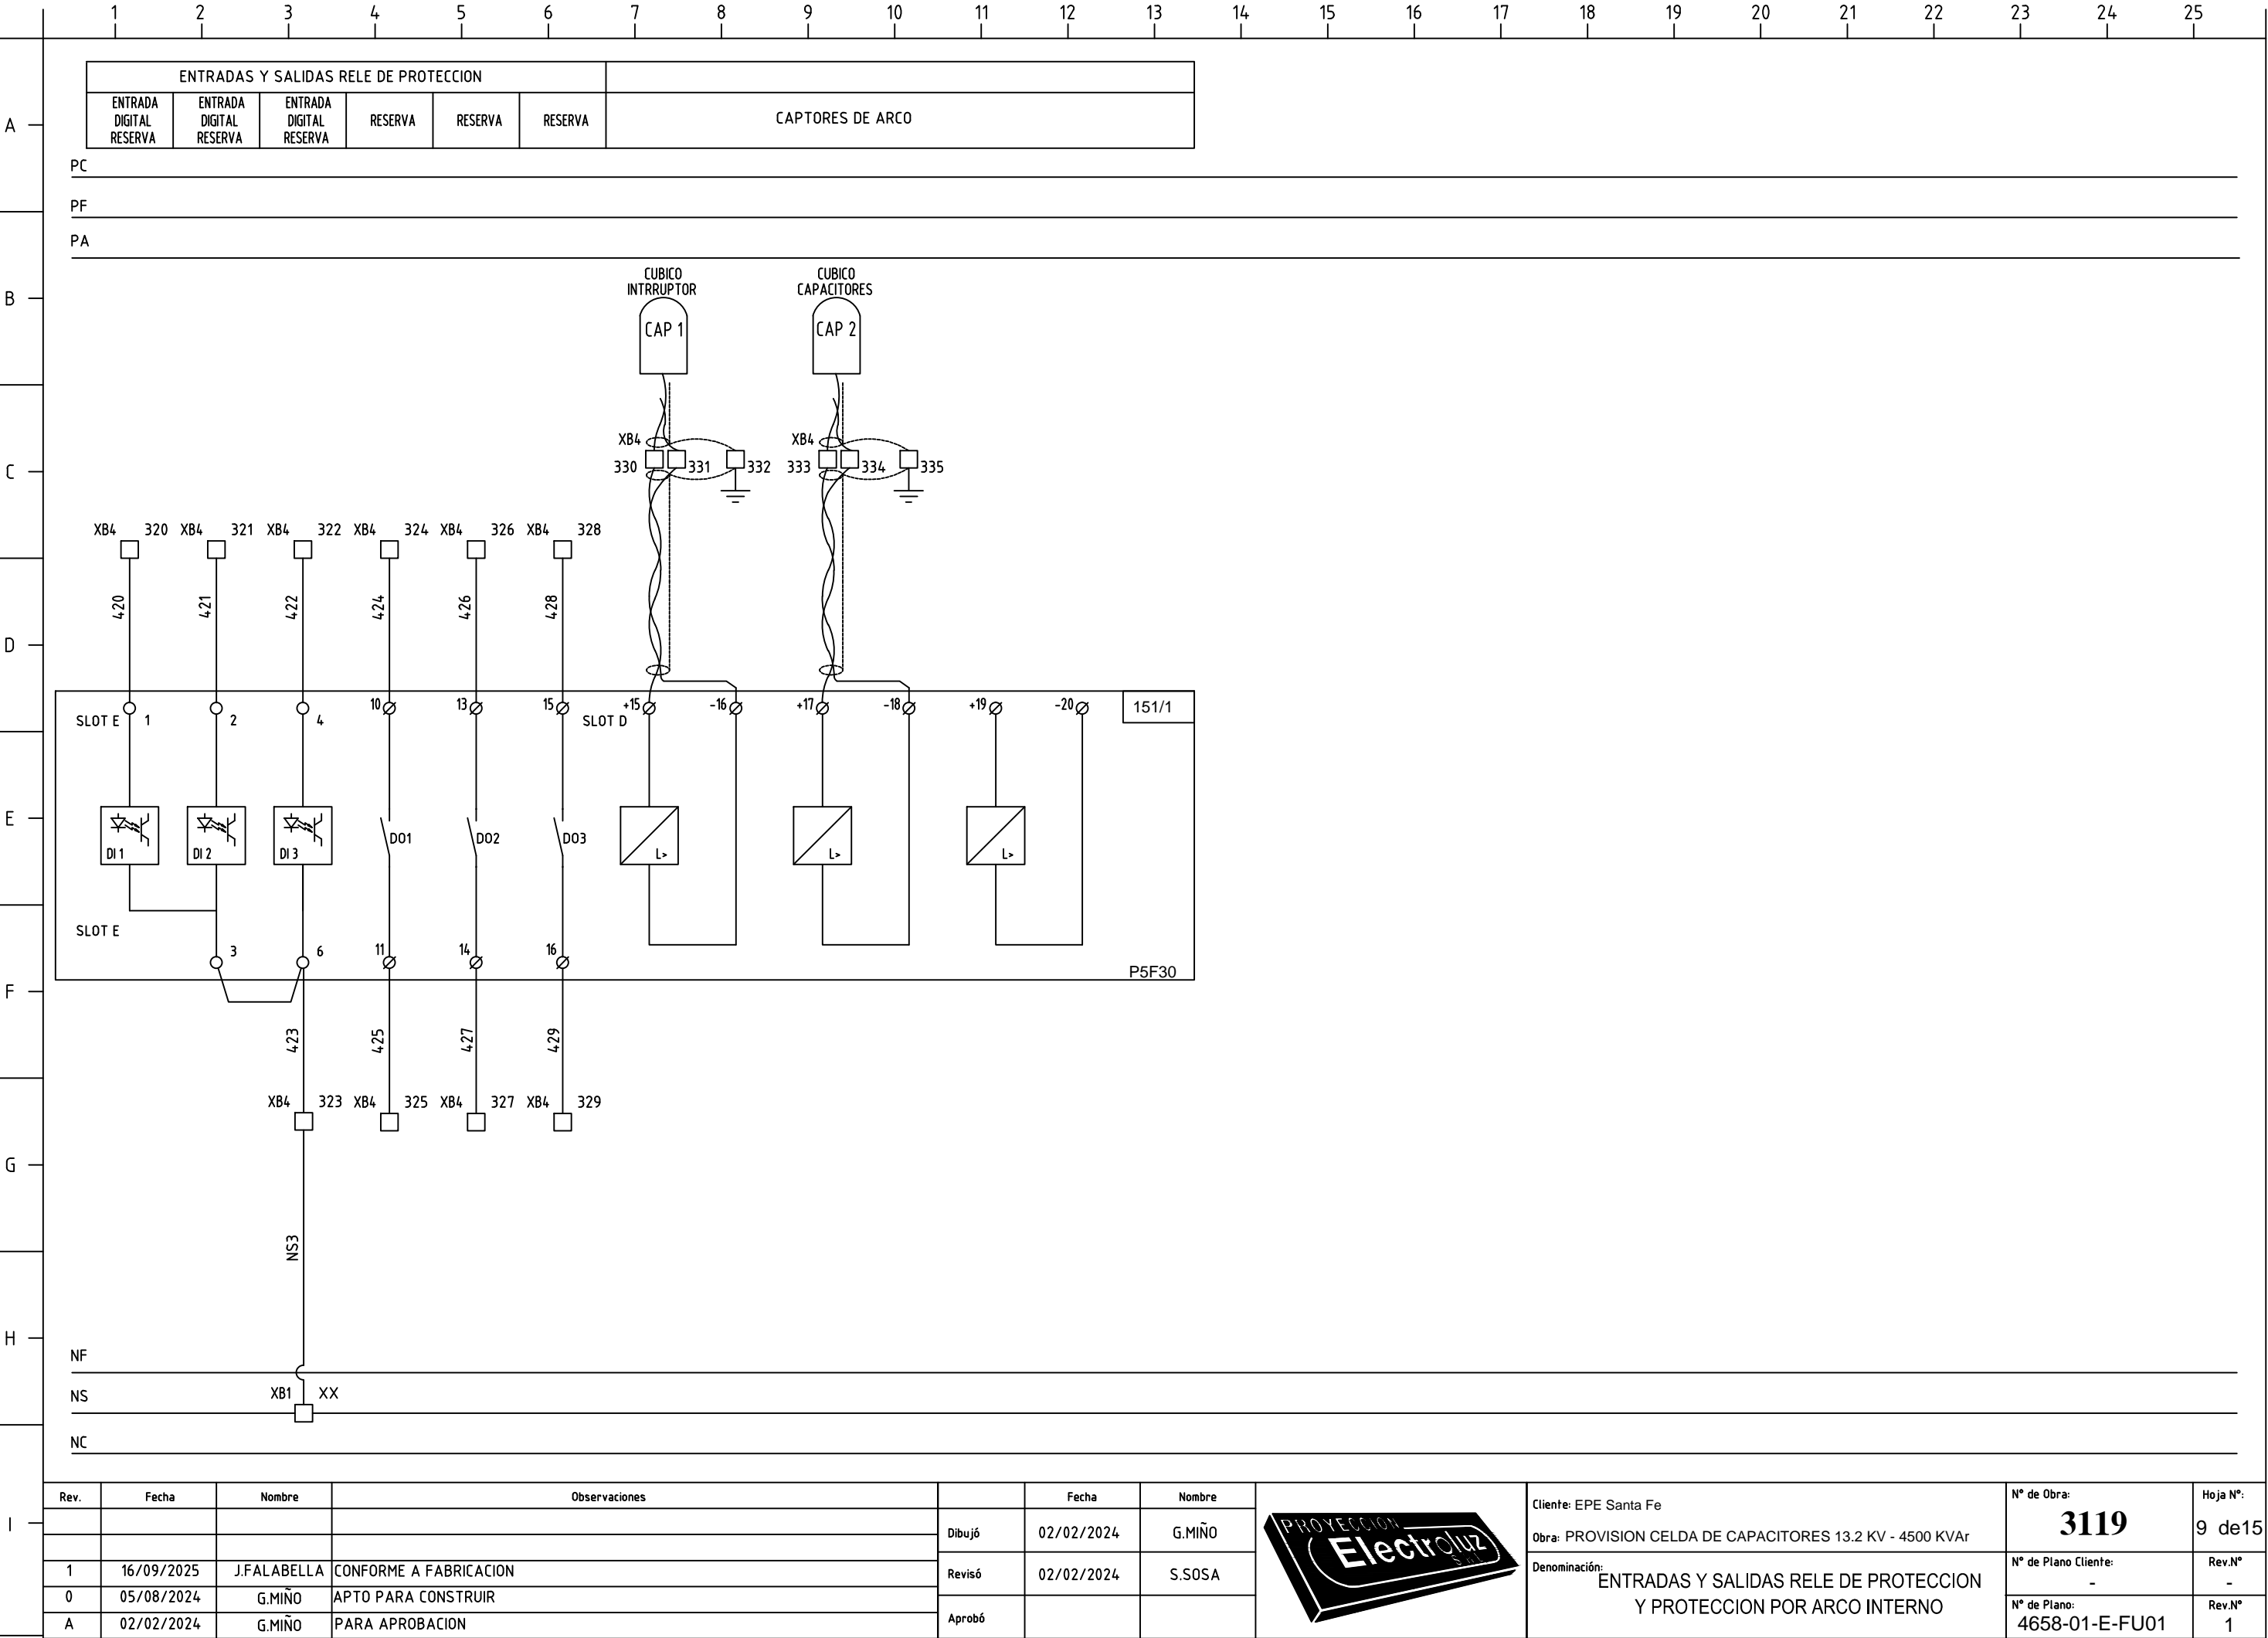

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

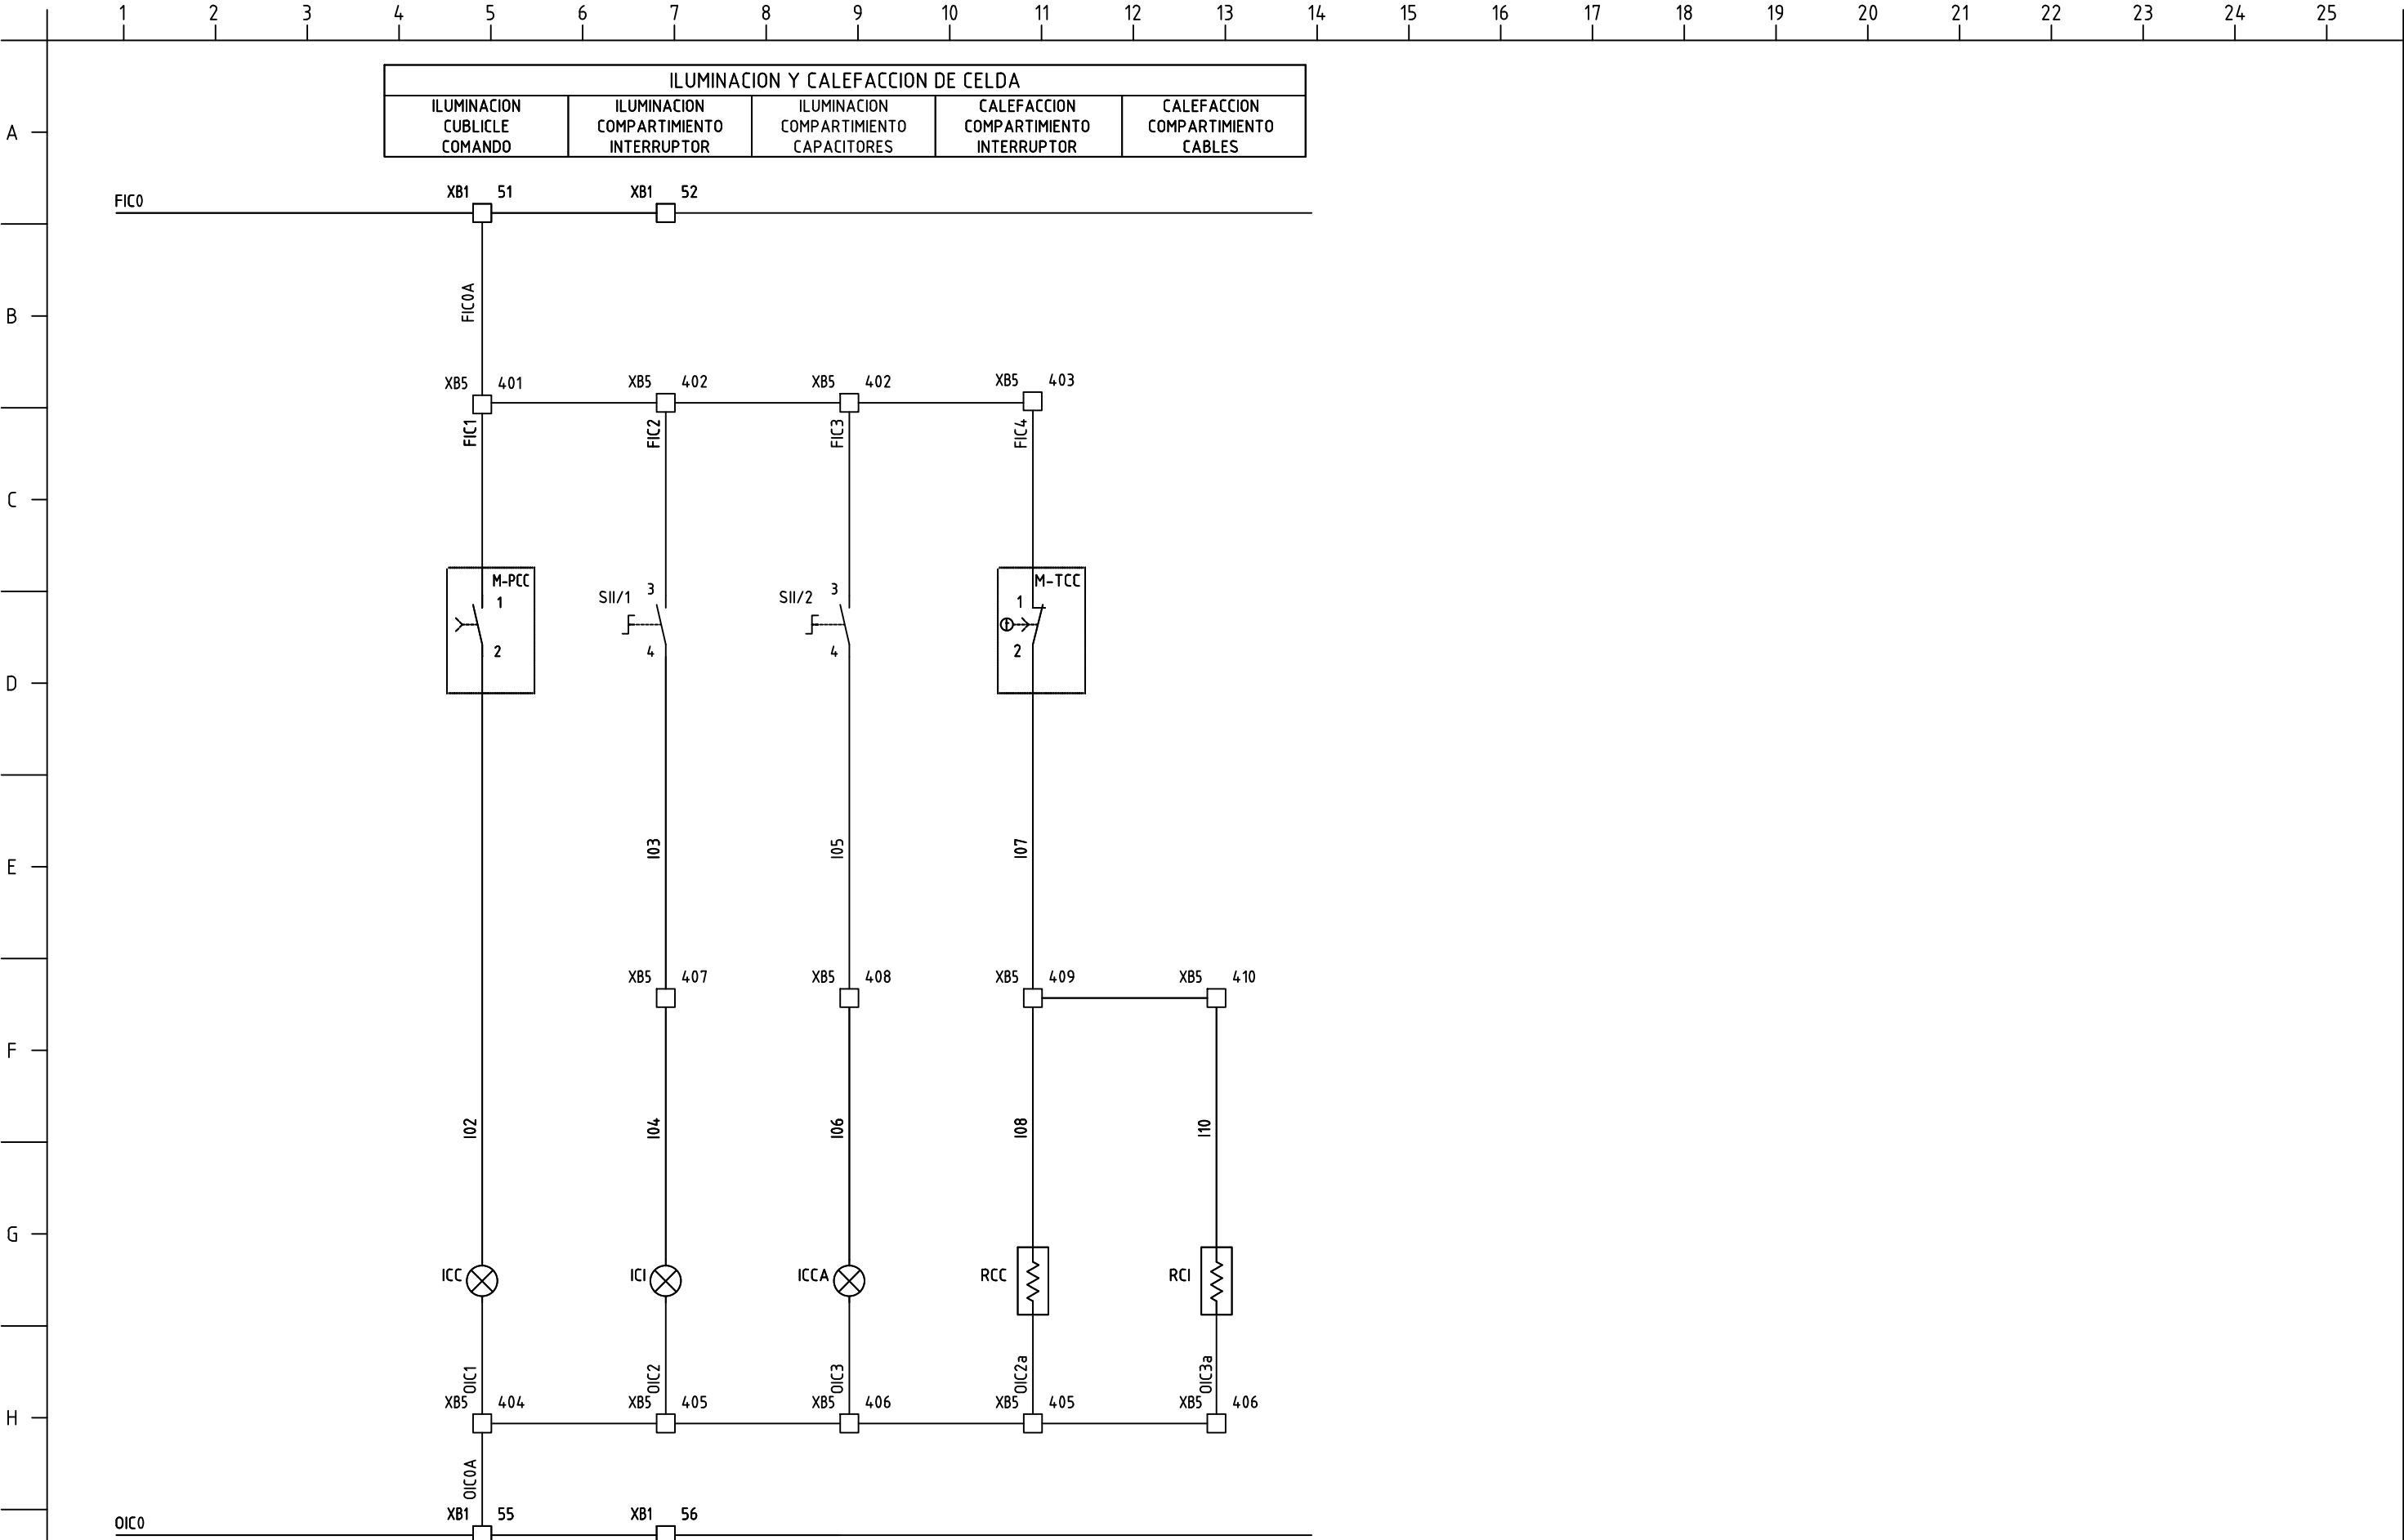


| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | | Fecha | Nombre |
|------|------------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| | | | | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION | Aprobó | | |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR | | | |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION | | | |

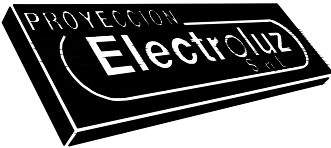


| | | |
|--|----------------------|----------|
| Ciente: EPE Santa Fe | N° de Obra: | Hoja N°: |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAr | 3119 | 10 de 15 |
| Denominación: | N° de Plano Cliente: | Rev.N° |
| FUNCIONAL | - | - |
| CIRUITO DE ILUMINACION Y CALEFACCION | N° de Plano: | Rev.N° |
| | 4658-01-E-FU01 | 1 |


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

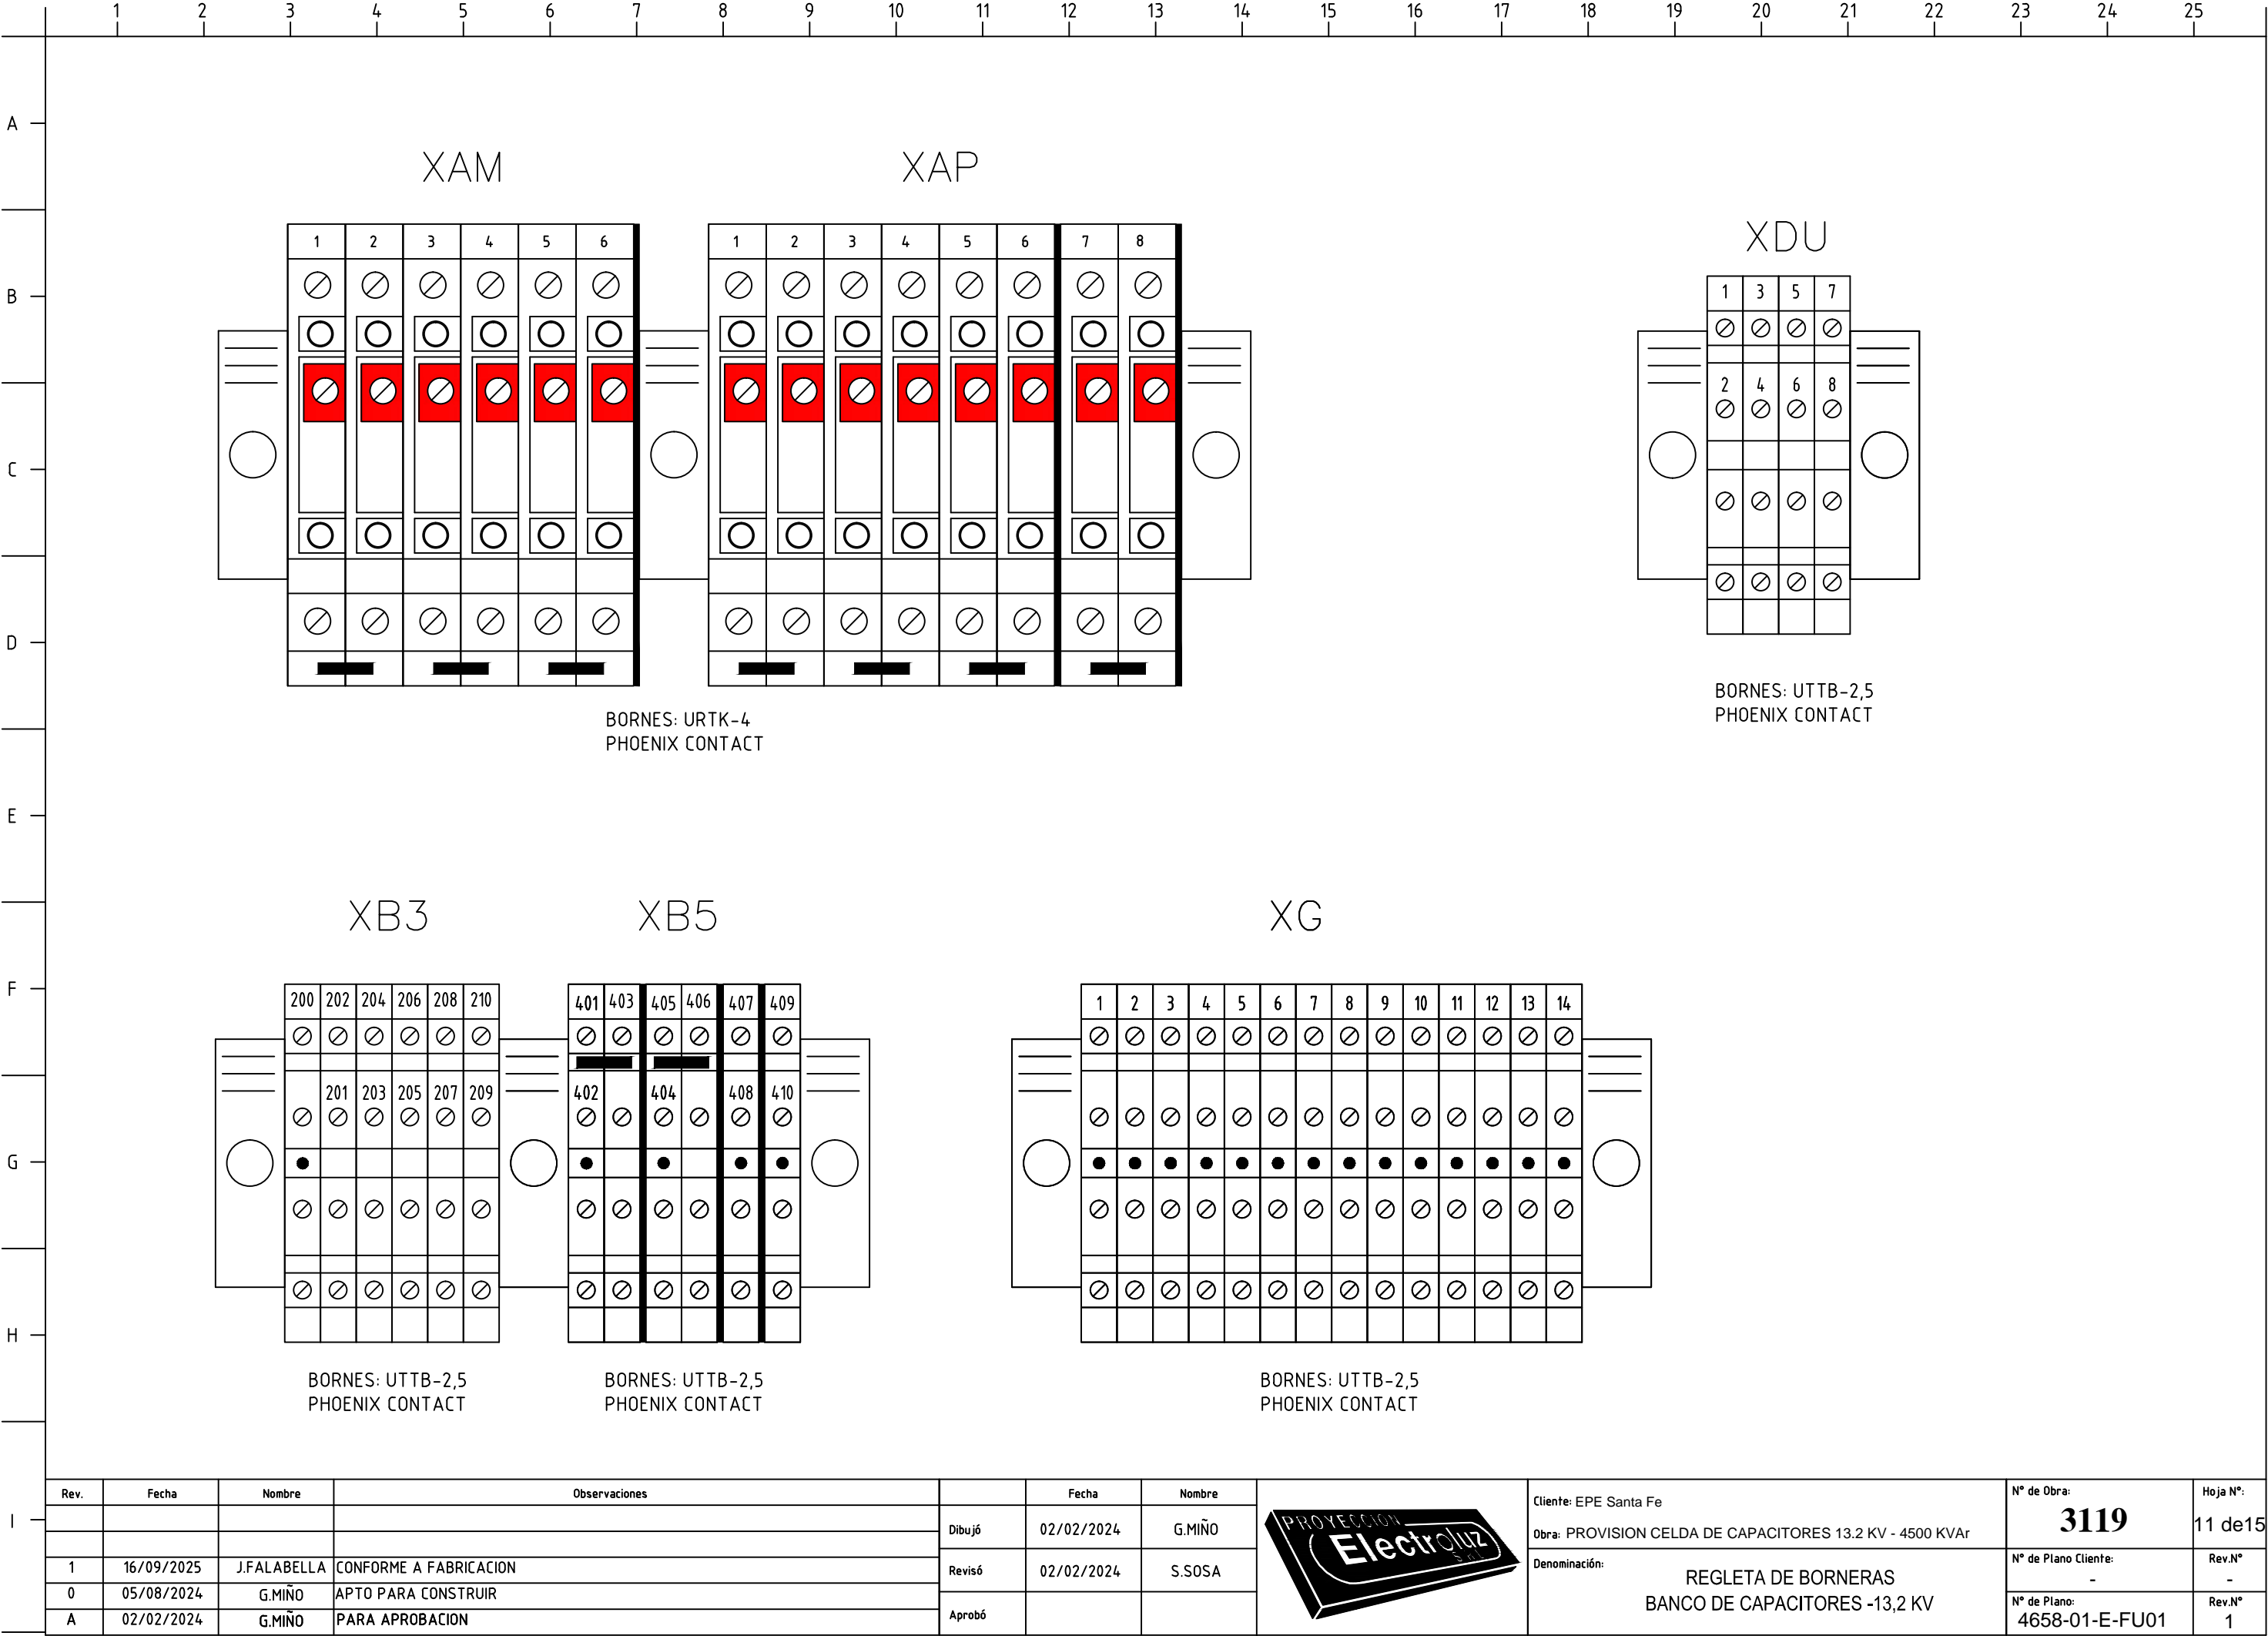

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

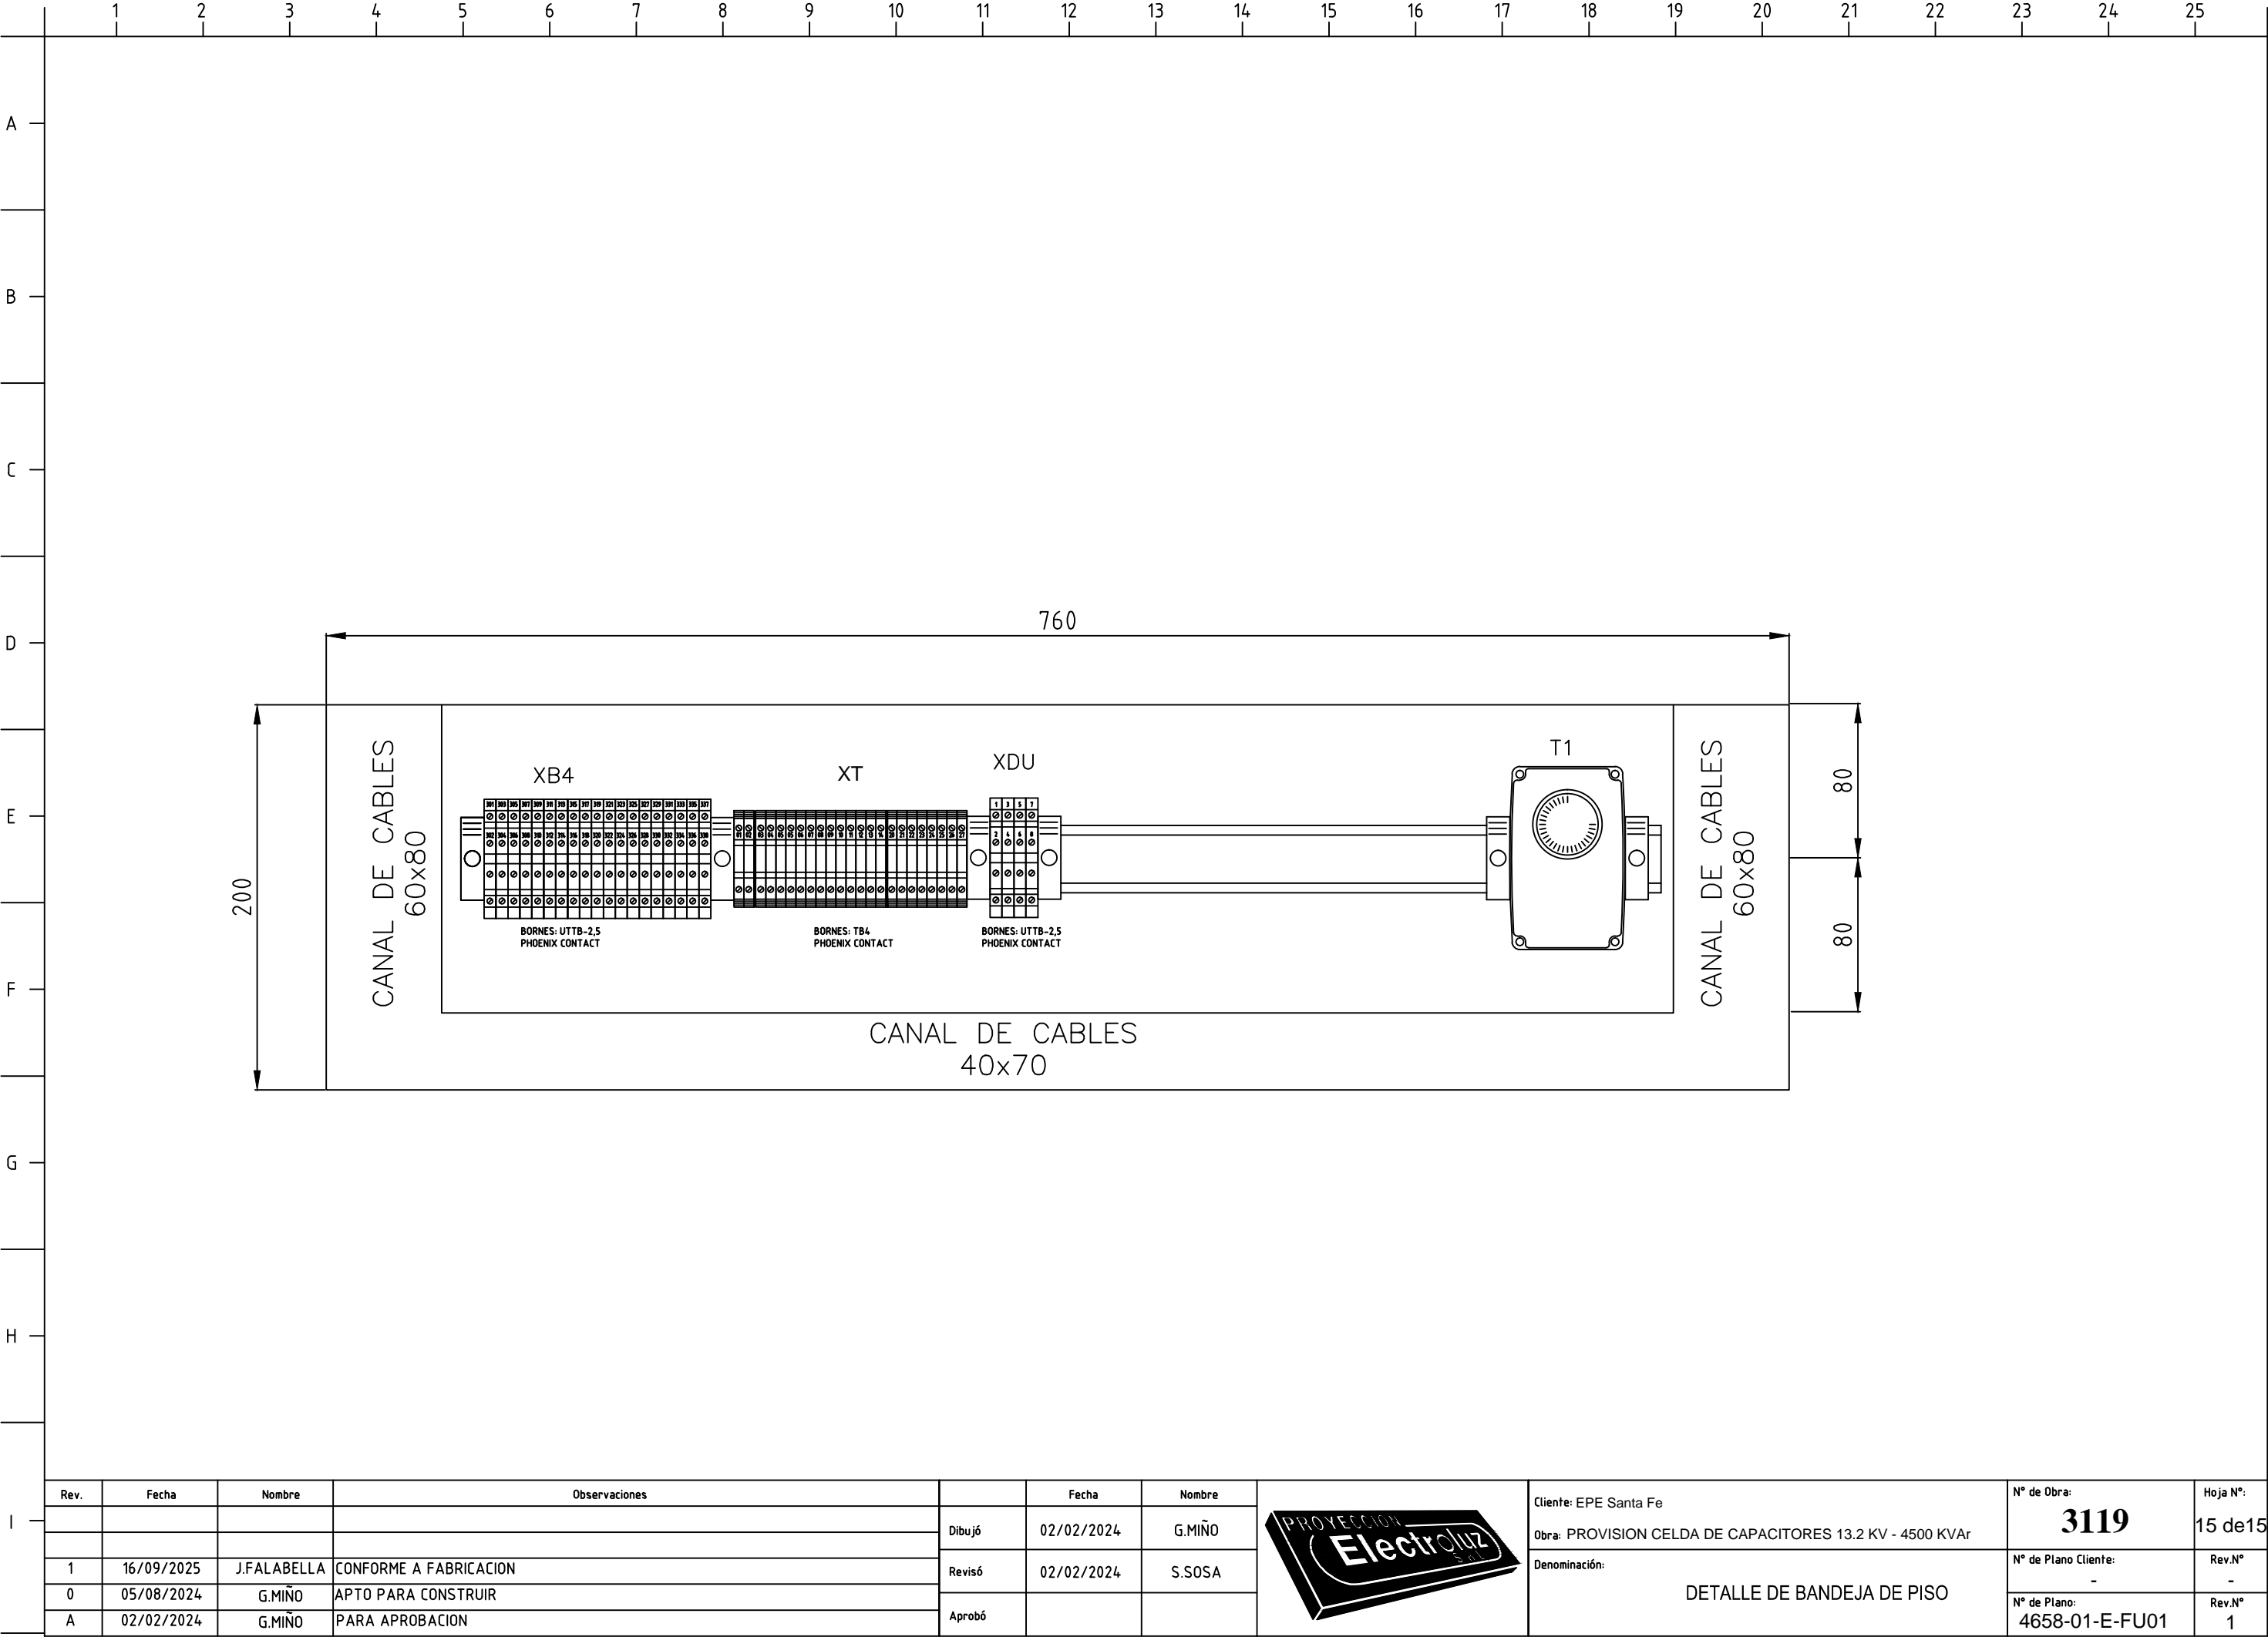

| Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | | Fecha | Nombre |
|------|------------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Dibujó | 02/02/2024 | G.MIÑO |
| | | | | Revisó | 02/02/2024 | S.SOSA |
| 1 | 16/09/2025 | J.FALABELLA | CONFORME A FABRICACION | Aprobó | | |
| 0 | 05/08/2024 | G.MIÑO | APTO PARA CONSTRUIR | | | |
| A | 02/02/2024 | G.MIÑO | PARA APROBACION | | | |

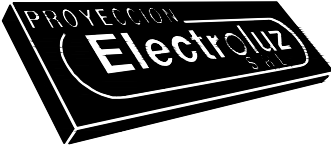

| | | |
|--|----------------------|----------|
| Ciente: EPE Santa Fe | N° de Obra: | Hoja N°: |
| Obra: PROVISION CELDA DE CAPACITORES 13.2 KV - 4500 KVAr | 3119 | 15 de 15 |
| Denominación: | N° de Plano Cliente: | Rev.N° |
| DETALLE DE BANDEJA DE PISO | - | - |
| | N° de Plano: | Rev.N° |
| | 4658-01-E-FU01 | 1 |