

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B

A

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

CELDAS DE M.T. 6.6 KV - 16 KA
Modelo: CB7V LI/LR

- ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA Esp. 2 y 2,5 mm (NO PINTADA).
- PUERTAS Y TAPAS Esp. 2 y 2,5 mm (PINTADAS).
- GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X.
- CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA.
- CIERRE TAPAS POSTERIORES ABULONADAS.
- TIPO DE PINTURA: POLIESTER EN POLVO TERMOCONVERTIBLE.
- COLOR EXTERNO: RAL 9002.
- BARRAS DE FASES AISLADAS.
- BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS VERDE/AMARILLO.
- SALIDA DE CABLES: INFERIOR POSTERIOR.

BARRAS PRINCIPALES Cu: 1(80 x 10) mm

Peso: 450 kG por unidad.

AGREGADO:
CUBICLE DE DESPACHO_K13.8 MOTOR BOMBA 5
Y K13.9 MOTOR BOMBA 6

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	11/12/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

PROYECCION
Electroluz
S.R.L.

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar


	Fecha	Nombre	Cliente: Grencor - Promaíz S.A.	
Dibujó	11/12/24	S.SOSA	3686 Alejandro Roca - CBA	
Revisó	11/12/24	G. Muchut	Obra: PROV. Y MONT. CELDAS 13.2 Y 6.6 KV	
Aprobó				
Escala:	Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.
1:12.5	CELDAS 6.6 KV - 800 A - 16 KA			
	TOPOGRAFICO CELDAS DE		N° de Obra:	
Tolerancia	SE1			
Rugocidad	1/5		N° de Plano:	Rev.
			4787-05-M-TP01	1

SE1

VISTA FRENTE

CUBICLE DE DESPACHO

AMPLIACION Obra: 3219

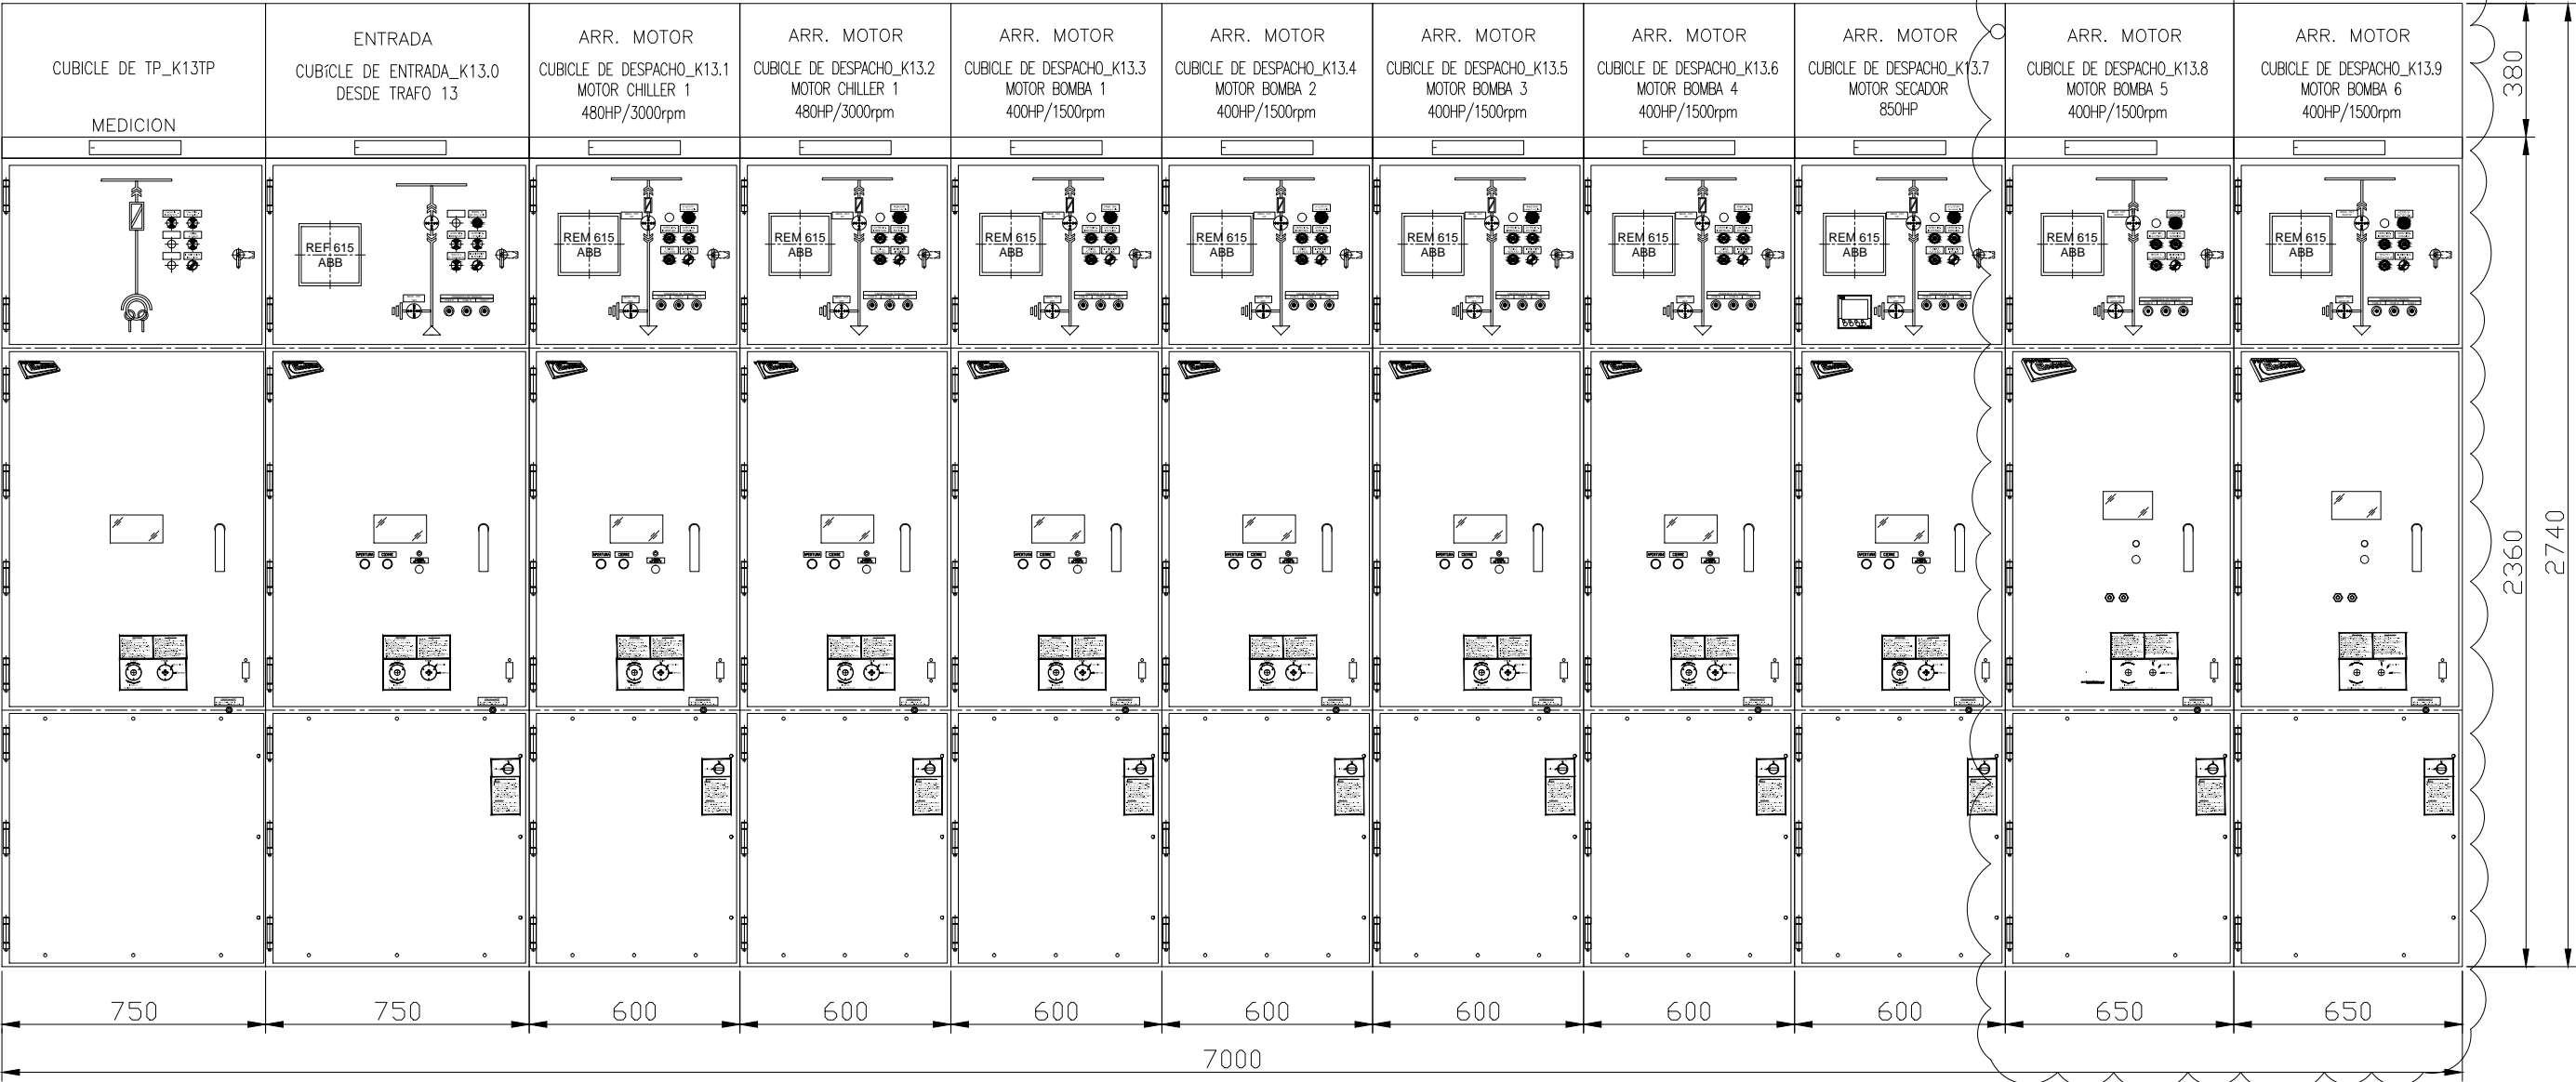

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA
				Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Aprobó		
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION			




Cliente: **Grancor - Promaiz S.A.**
Obra: **PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV**
Denominación: **CELDAS 6.6 KV - 800 A - 16 KA
VISTA EN CONJUNTO
CELDAS SE1**

N° de Obra:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
3219	-	-
N° de Plano:		Rev.N°
4787-05-M-TP01		1

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

VISTA ANCLAJE Y ENTRADA DE CABLES

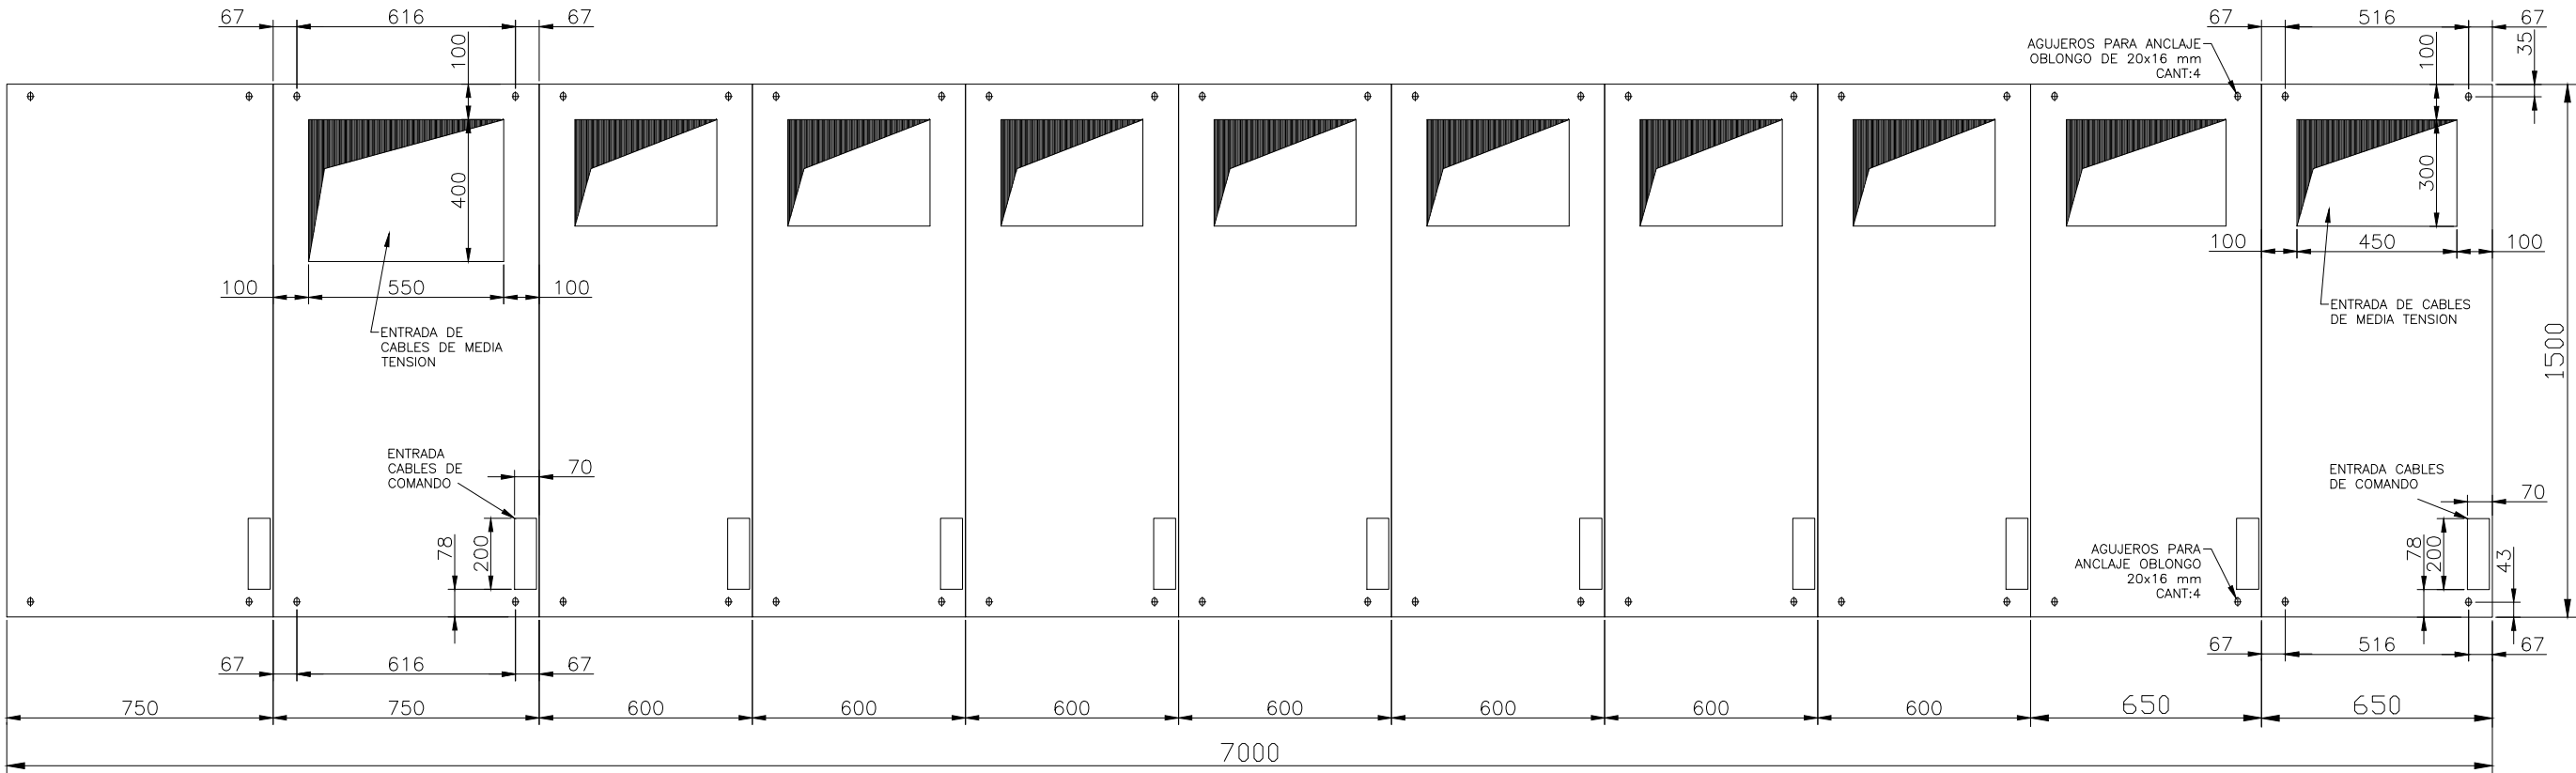

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA
				Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Aprobó		
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION			

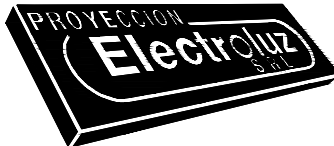

Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	3219	Hoja N°:	3/5
Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
Denominación:	CELDAS 6.6 KV - 800 A - 25 KA VISTA ANCLAJE CELDAS SALIDAS SE1	N° de Plano:	4787-05-M-TP01	Rev.N°	1


AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B


A

CUBICLE DE DESPACHO


AMPLIACION Obra: 3219

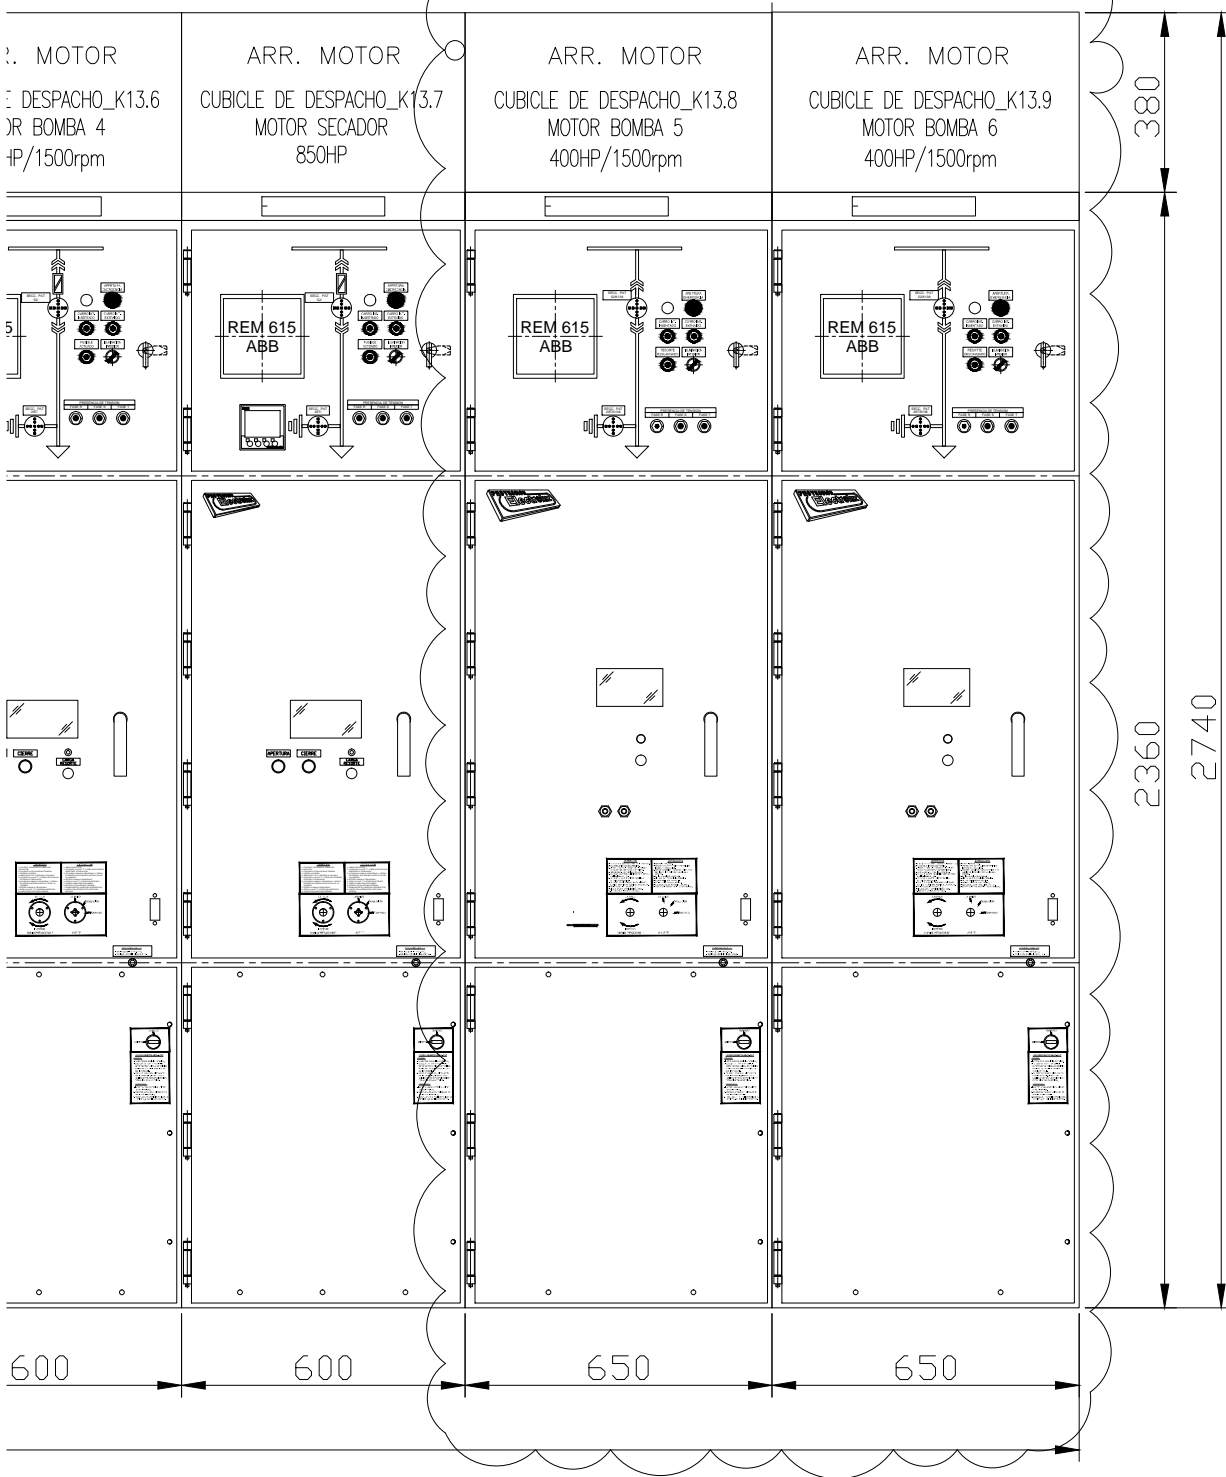

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

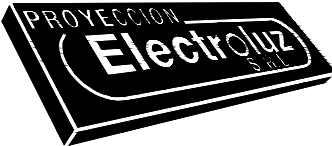Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra: 3219	Hoja N°: 2/5
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA		Obra: PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	N° de Plano Cliente: -	Rev.N°: -
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación: CELDAS 6.6 KV - 800 A - 25 KA VISTA ANCLAJE CELDAS SALIDAS SE1	N° de Plano: 4787-05-M-TP01	Rev.N°: 1
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION	Aprobó						
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION							

AMPLIACION Obra: 3219

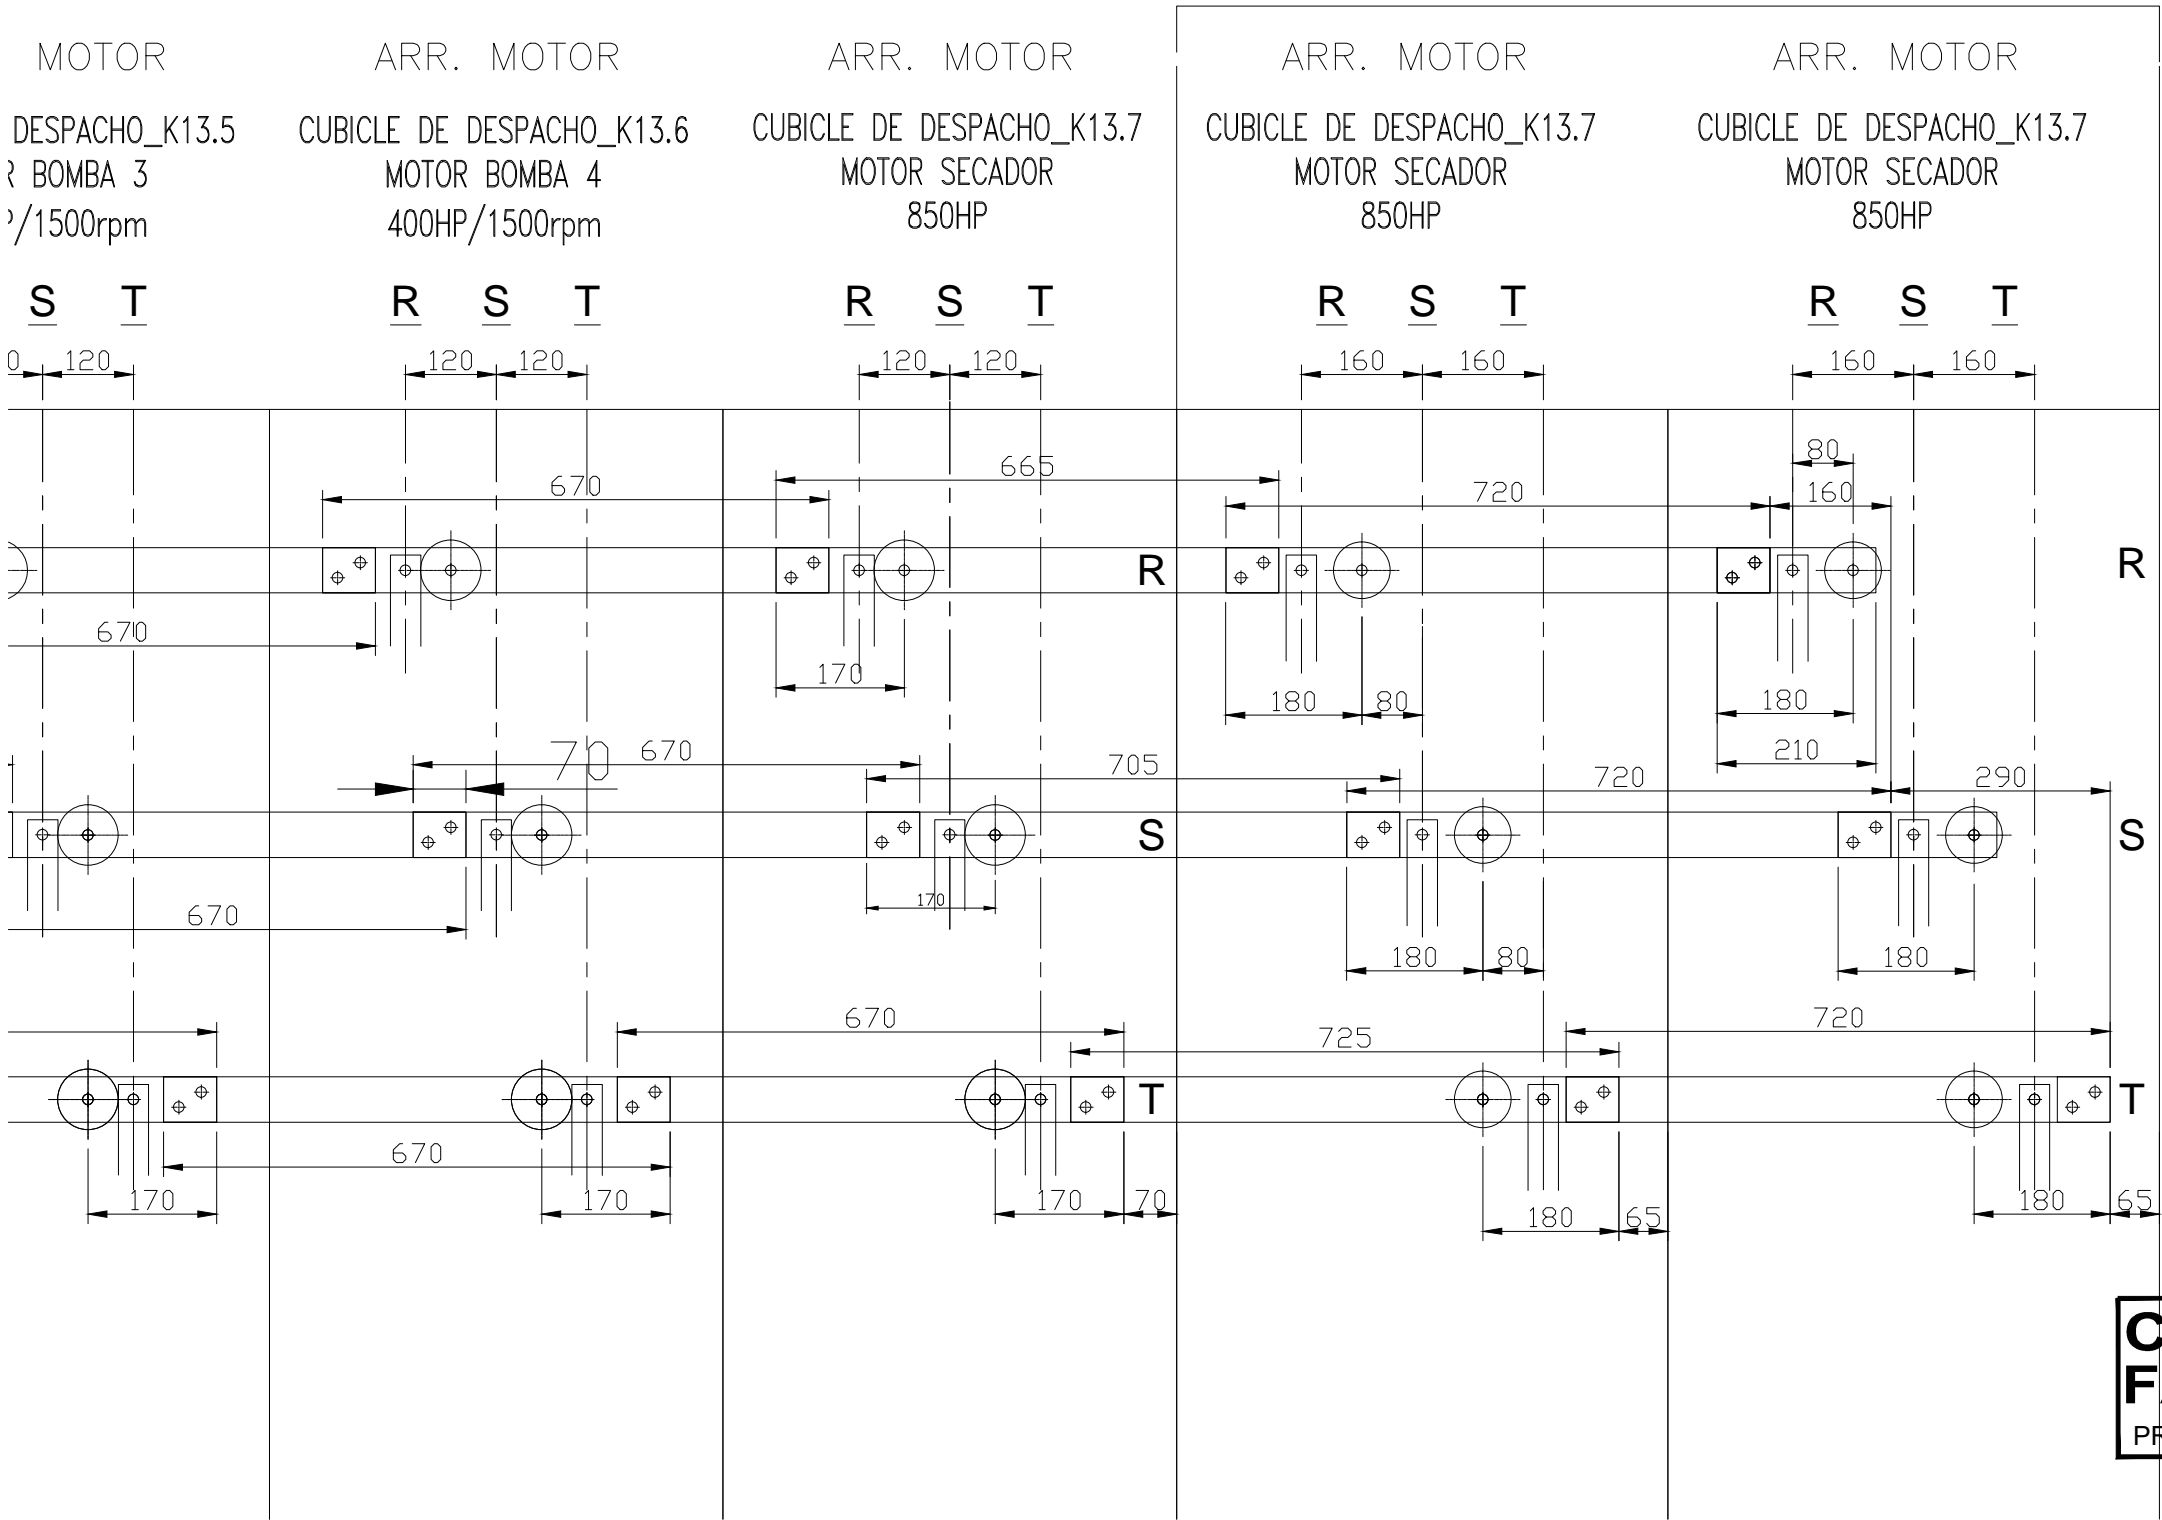


**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

ESCALA 1:10

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA
				Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Aprobó		
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION			

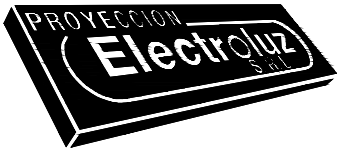

Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	3219	Hoja N°:	5/5
Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
Denominación:	CELDAS 6.6 KV - 800 A - 25 KA VISTA ANCLAJE CELDAS SALIDAS SE1	N° de Plano:	4787-05-M-TP01	Rev.N°	1