

VISTA FRONTAL – DETALLE DE PUERTAS


COLUMNA N°1

COLUMNA N°2


COLUMNA N°3

COLUMNA N°4


COLUMNA 5

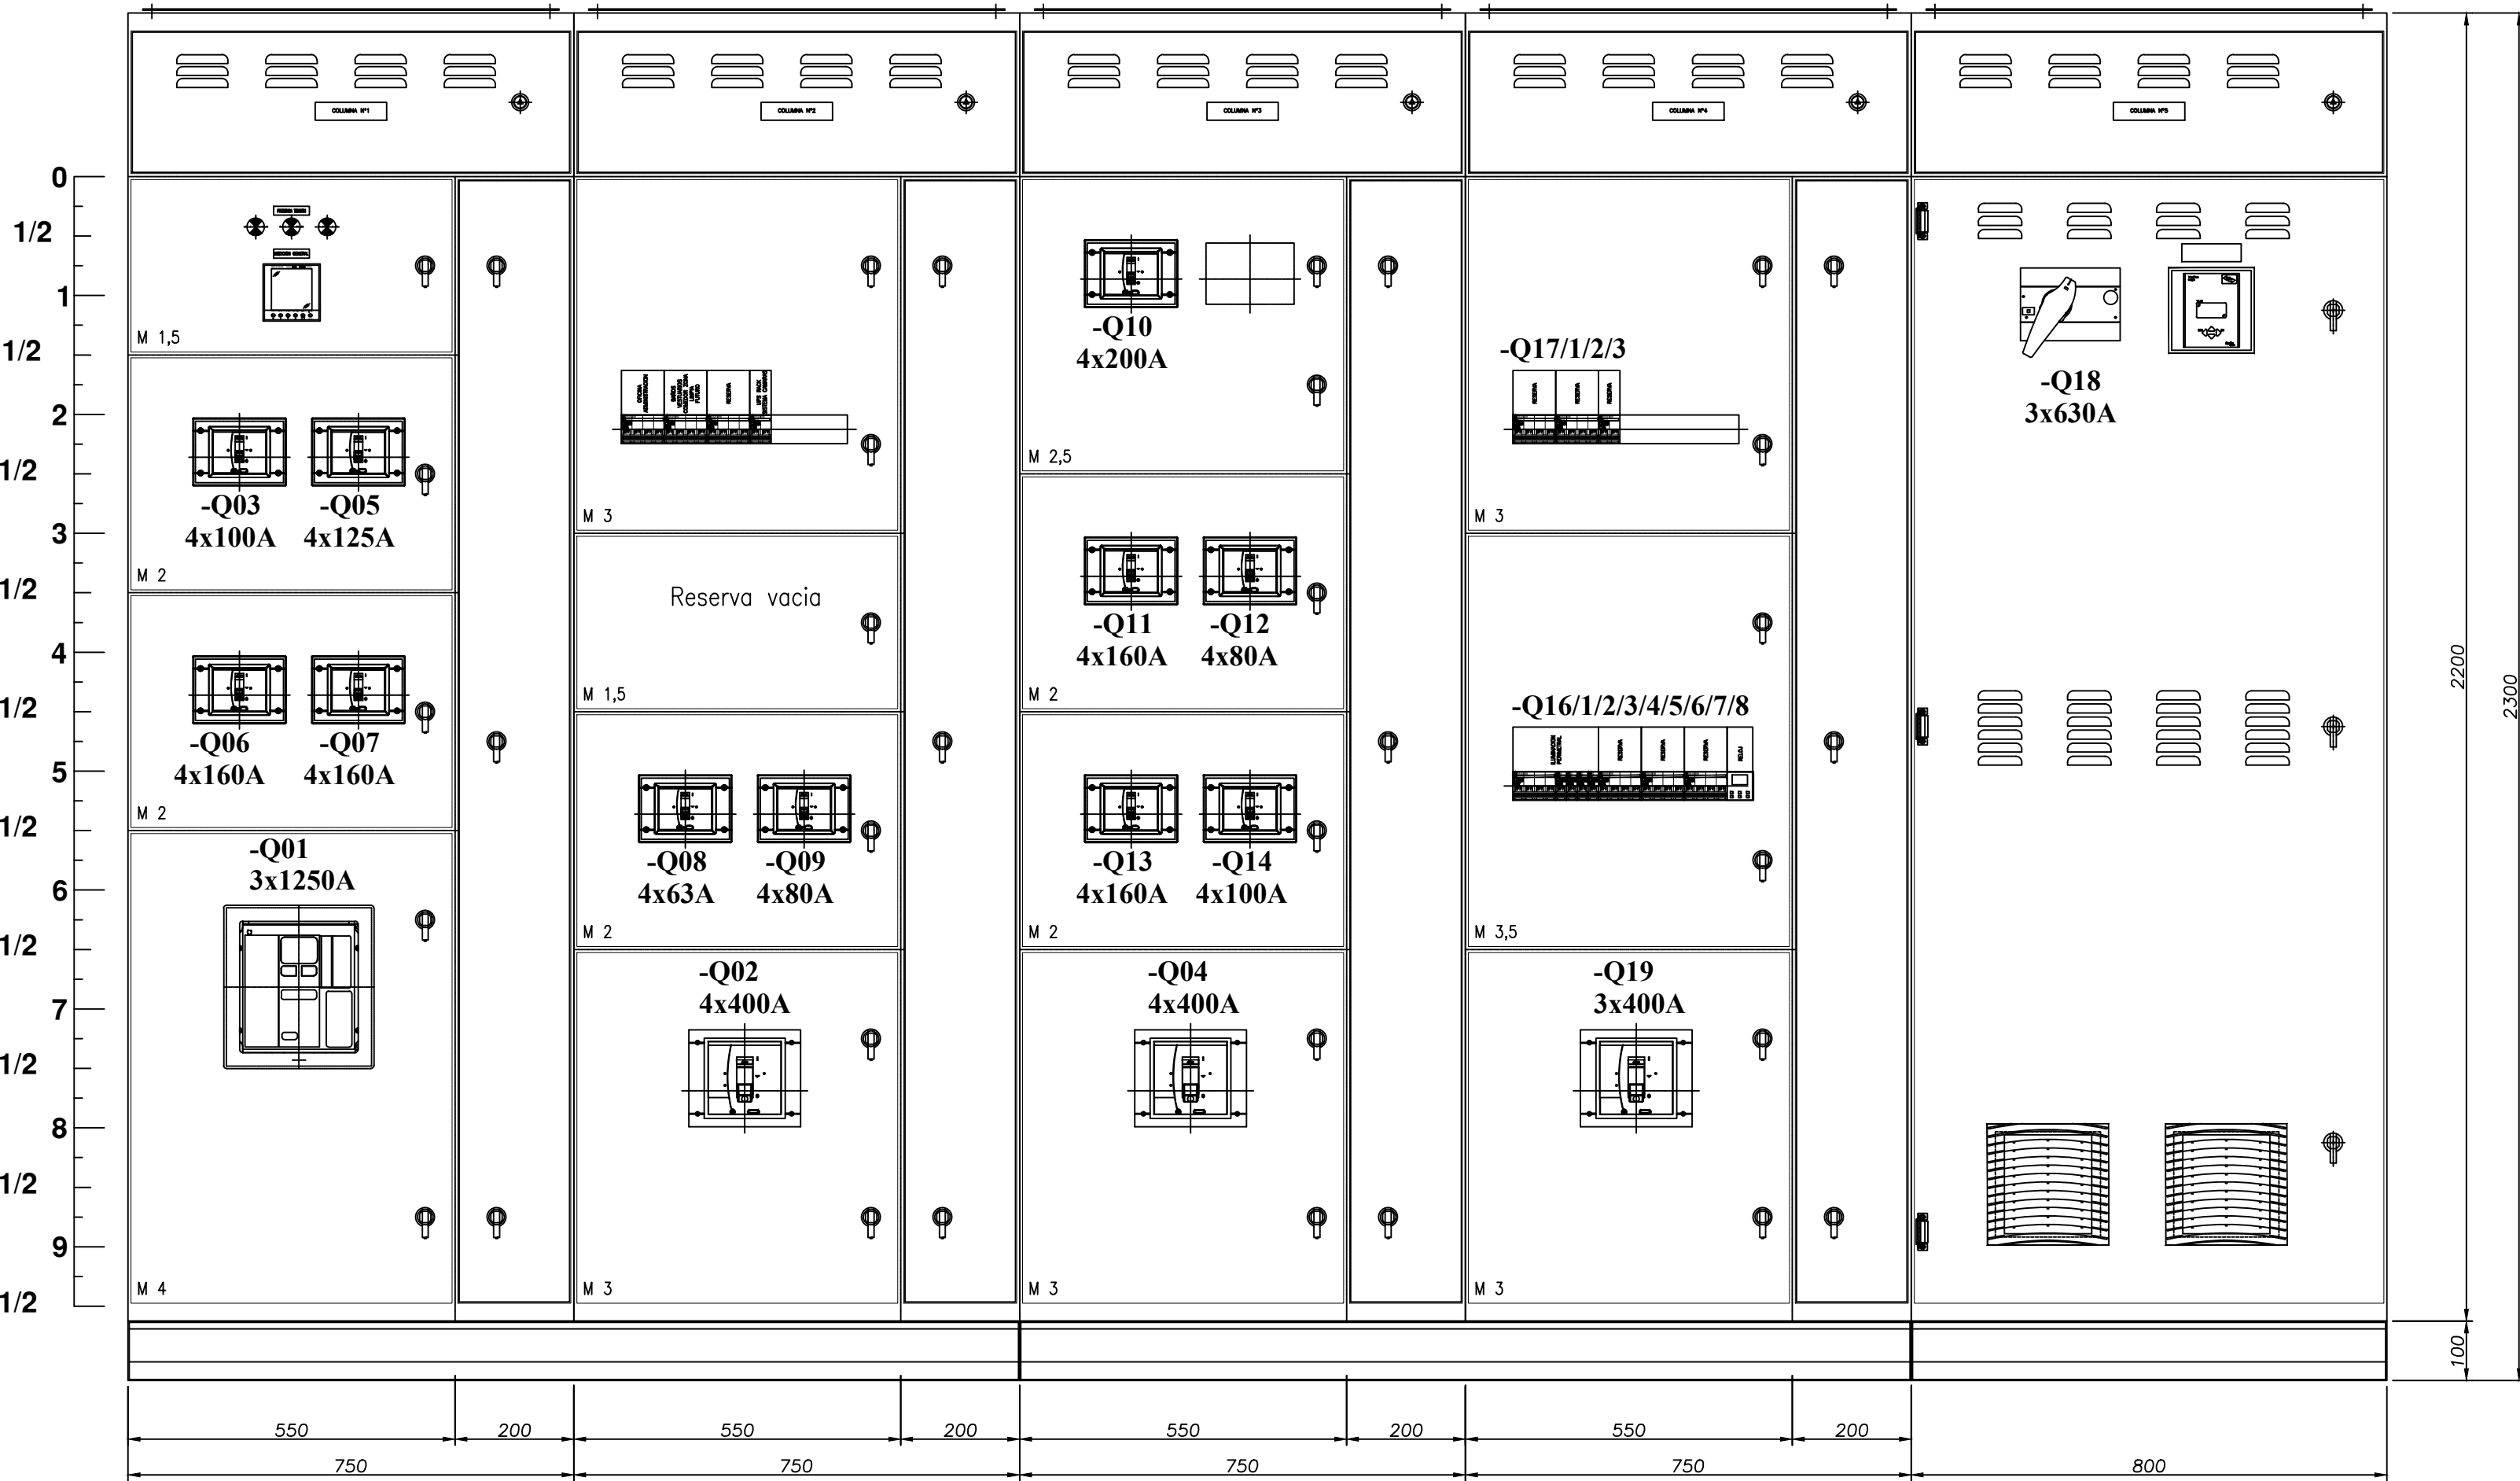

CORTE TRANSVERSAL CCM

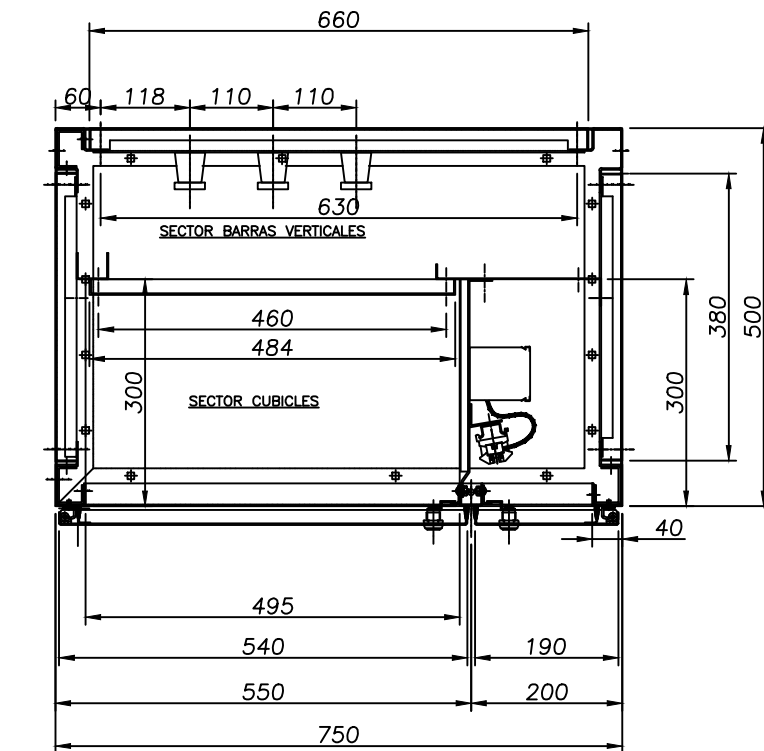

DETALLE DE SALIDA DE CABLES

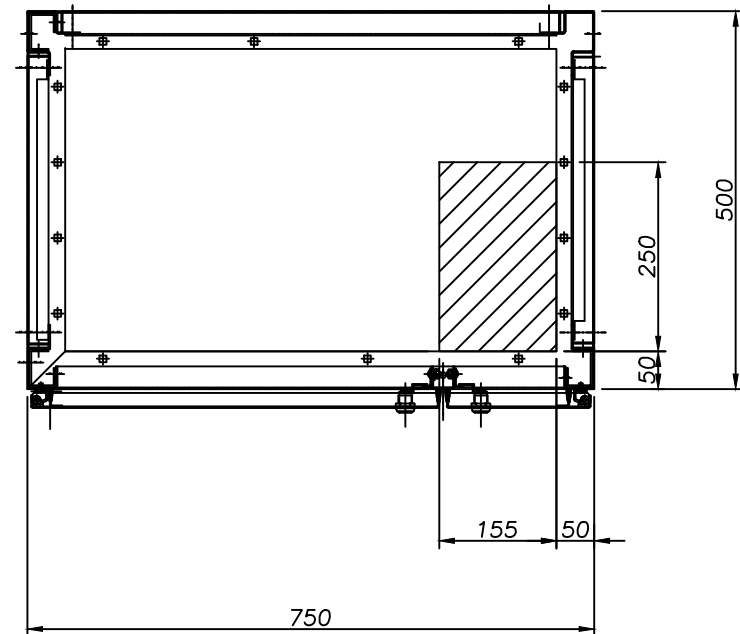


COLUMNA N°1

COLUMNA N°2


COLUMNA N°3

COLUMNA N°4

COLUMNA 5

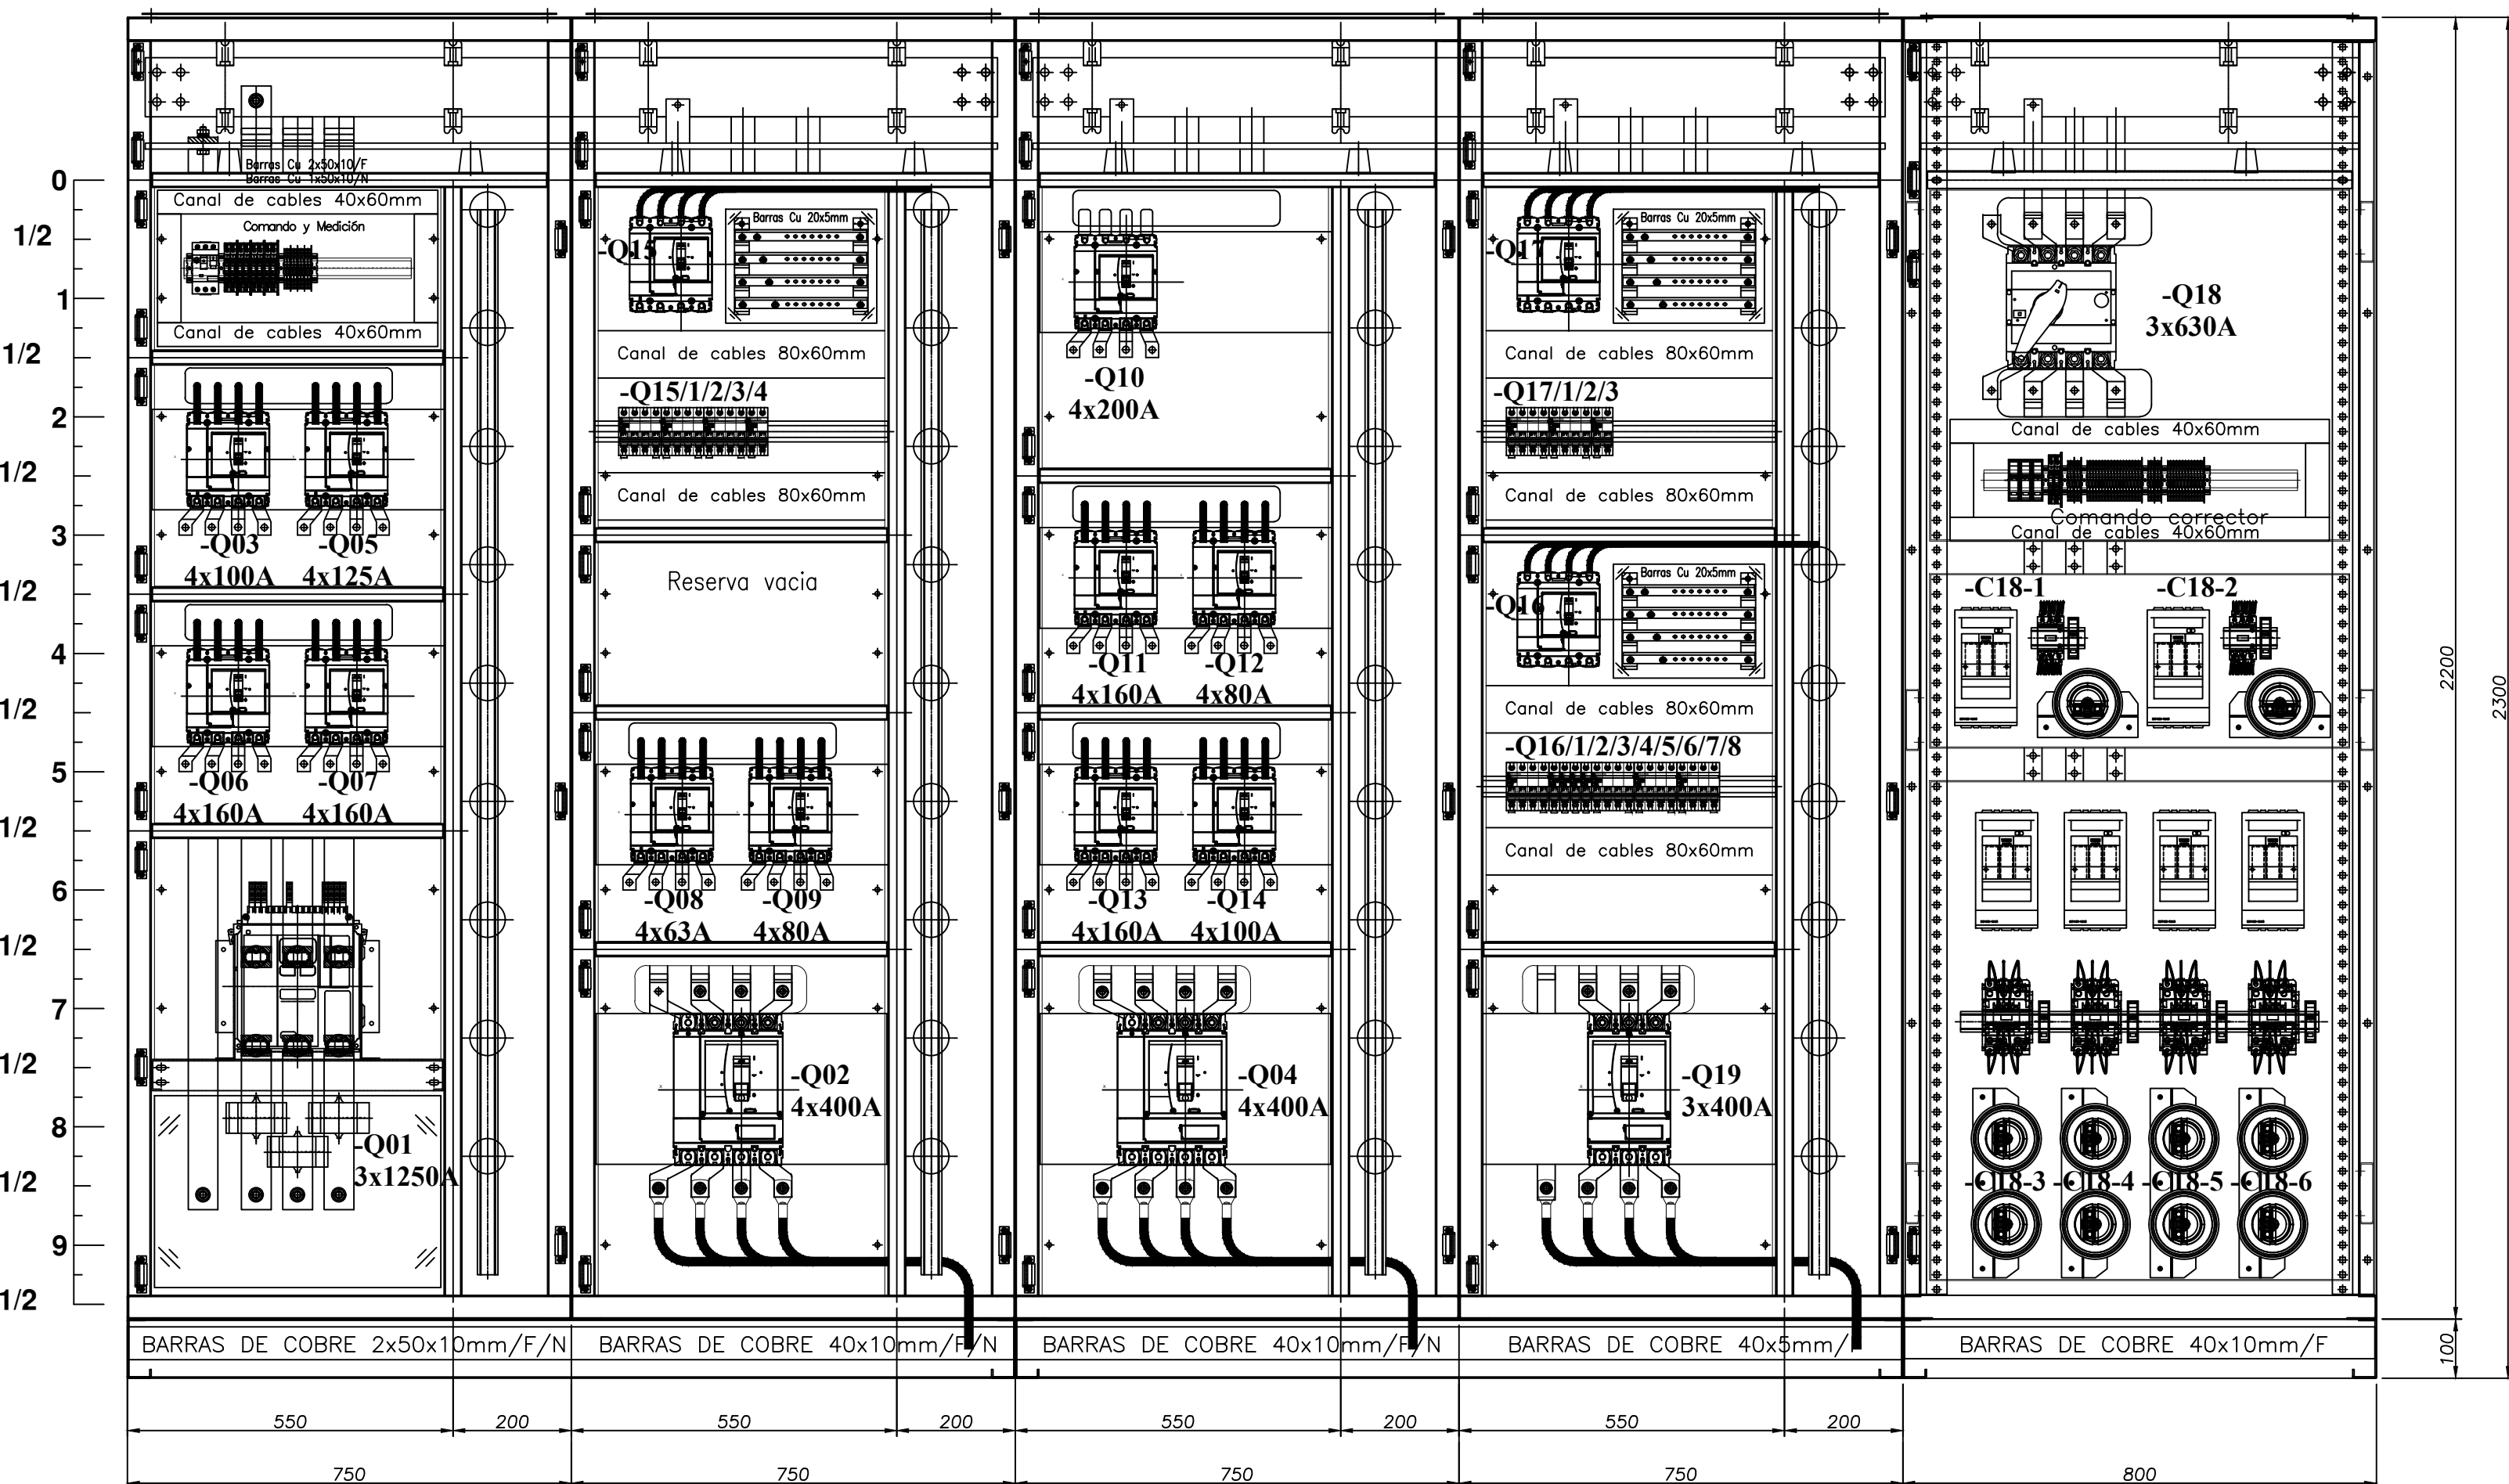

CORTE LATERAL COL.N°1

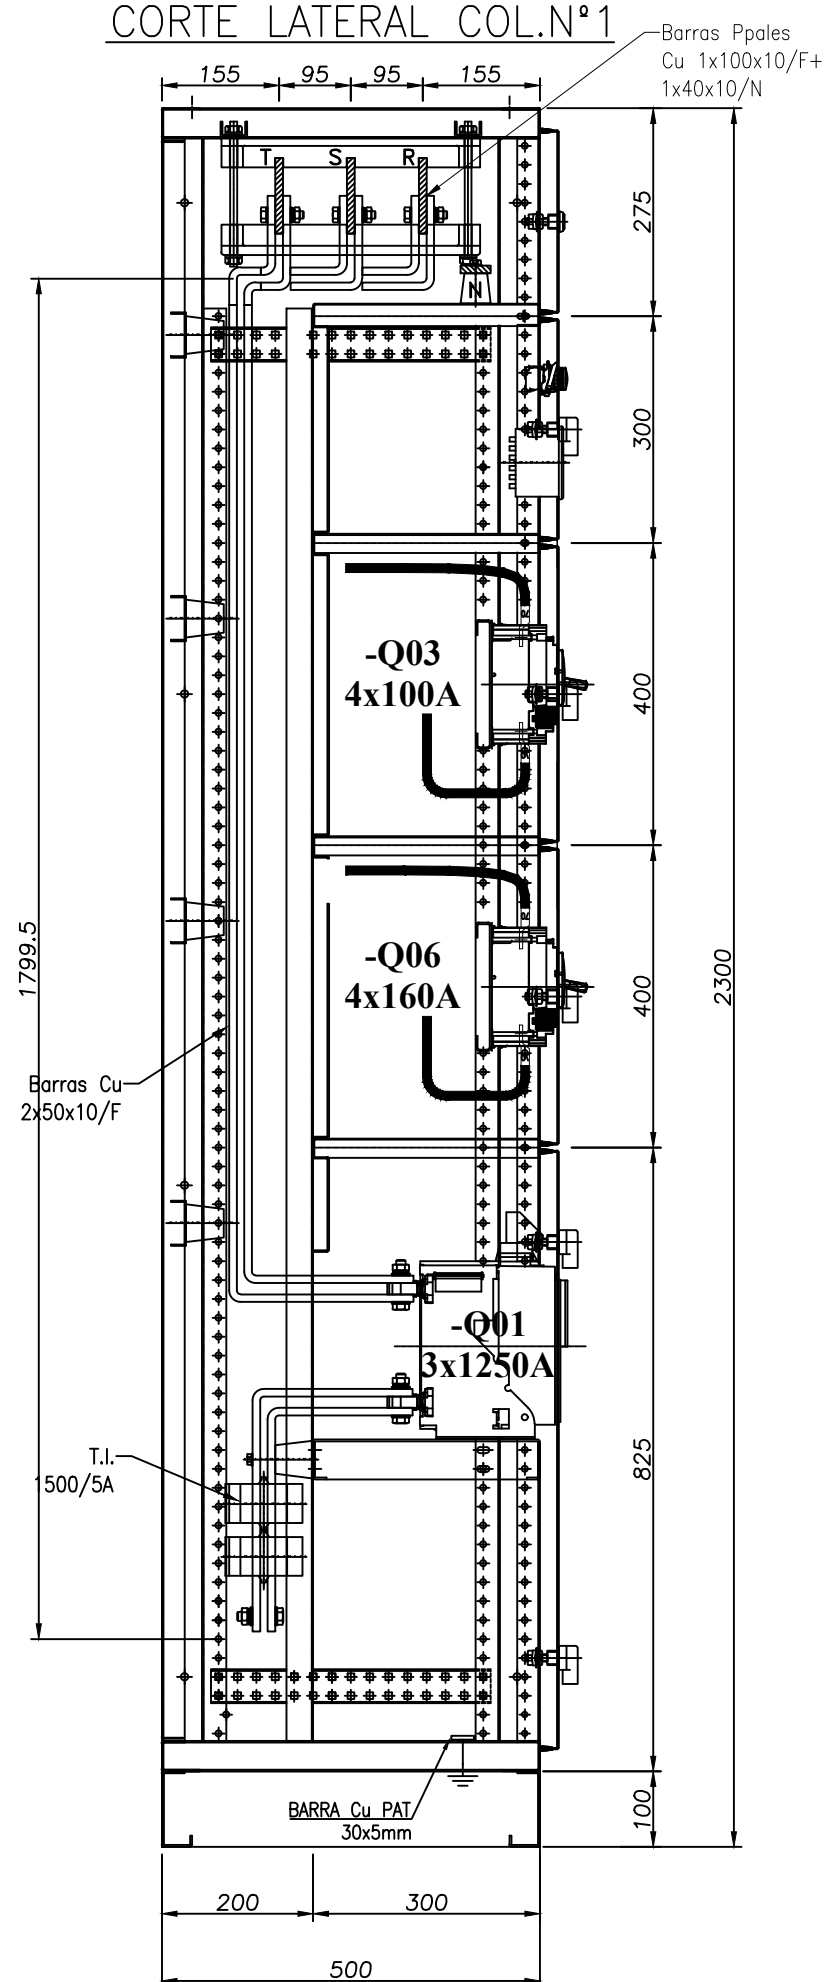

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTES ACCIONAMIENTO A PALANCA /HERRAMIENTA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ALIMENTACION SUPERIOR CON CABLES
- SALIDA A CAMPO INFERIOR CON CABLES
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTESERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES: 1x100x10mm/FASES + 1x40x10mm /NEUTRO .-
- BARRAS SECUNDARIAS: INDICADAS EN ZOCALO.-
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm .-
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .-
- COLORES DE BARRAS : R: CASTAÑO, S: NEGRO, T: ROJO, N: CELESTE, TIERRA: VERDE/AMARILLO.-

CONFORME
A OBRA
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
2	08-07-2025	RAMIREZ	CONFORME A OBRA
1	08-07-2025	RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
0	17-04-2025	C.SPESOT	APTO PARA CONSTRUIR.
C	10-04-2025	C.SPESOT	REVISION GENERAL SEGUN PEDIDO DEL CLIENTE.
B	20-03-2025	C.SPESOT	REVISION GENERAL.
A	25-02-2025	C.SPESOT	EMISION ORIGINAL, PARA APROBACION CLIENTE.
Ciente: UNION AGRICOLA AVDA. AVELLANEDA - SANTA FE			
Obras: PLANTA PROCESADORA DE AVES			
N° de Plano Cliente: 3225			
N° de Obras: 4795-05-M-PD01			
2			

RECONQUISTA - STA. FE	Fecha	Nombre	Ciente: UNION AGRICOLA AVDA. AVELLANEDA - SANTA FE
CASA CENTRAL	22-01-2025	C.SPESOT	
Patricio Diez 175			
Tel.:03482-421940 (Rot.)			
Fax:03482-421944			
www.electroluz.com.ar			
PLANTA INDUSTRIAL			
Parque Industrial - Ruta			
Telefax:03482-429810(Rot.)			
Email:fabrica@electroluz.com.ar			

Denominación:	N° de Plano:	Rev.
ESQUEMA TOPOGRAFICO	3225	
TABLERO DE PRODUCCION		
Tolerancia		
Rugosidad		