


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


* NOTA

- LOS INTERRUPTORES COMPACTOS SE EQUIPARAN CON PROTECCIONES CON FUNCION LSIG (POR SOBRECARGA , CORTOCIRCUITO , DE CONDUCTOR DE NEUTRO Y POR DEFECTO A TIERRA), CON EL AGREGADO DE MODULOS DE COMUNICACION SEGUN TIPO DE INTERRUPTOR CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL MONITOREO DE LAS MISMAS SEGUN EL ESQUEMA DE RED INDICADO .-
- LOS INTERRUPTORES EN AIRE ADEMAS DE PROTECCION LSIG SUMAN LA FUNCION DE MEDIDA INTEGRADA (TENSION , POTENCIA , EFICIENCIA , ETC) , TAMBIEN DIAPONIBLES PARA SU MONITOREO A TRAVES DE LA RED .-
- LOS DIMENSIONAMIENTO DE CABLES SE PRESENTARAN EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE, LUEGO DE APROBADO EL MISMO SE VOLCARAN EN ESTE DOCUMENTO

REFERENCIAS

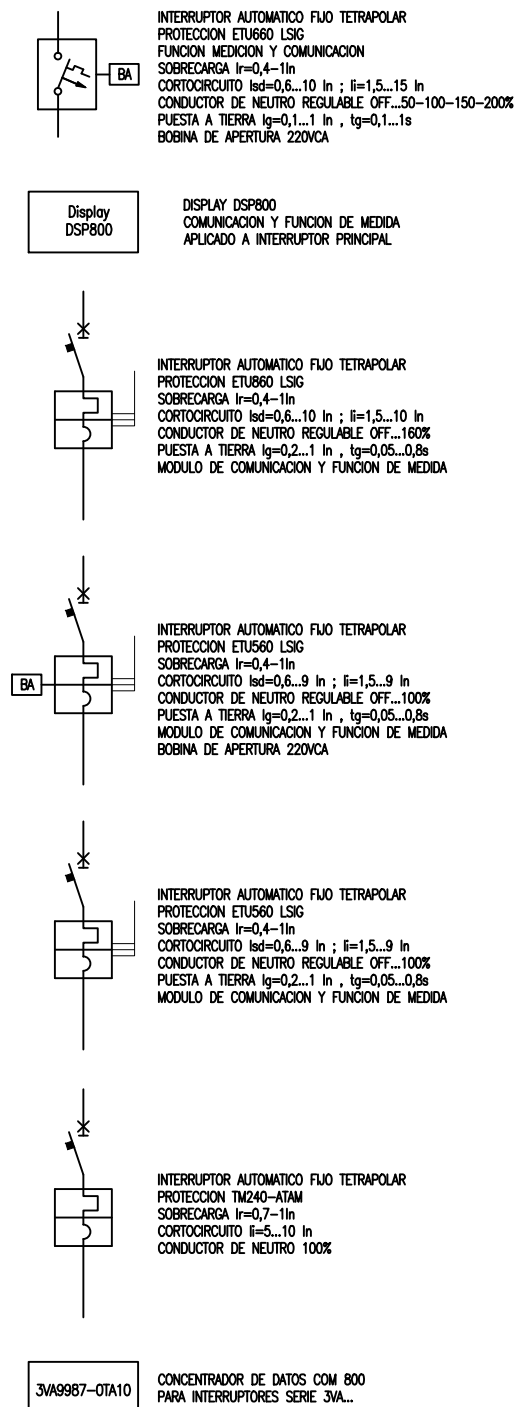

CIRCUITO N°	C COS PHI	C CCM31001	C CCM31002	C CCM31003	TSS31001	DSET 31001
DESCRIPCION DE LA CARGA	Tablero Corrección Factor de Pot. TCosPHI TGBT 31001	Tablero Seccional CCM31001 (TS CCM31001)	Tablero Seccional CCM31002 (TS CCM31002)	Tablero Seccional CCM31003 (TS CCM31003)	Tablero Seccional de Servicios (TSS31001)	Descargador sobretensiones TGBT 31001
FASES	R S T	R S T	R S T	R S T	R S T	R S T N
POTENCIA (kW)	480kVar	261	261	233,00	36,00	
POTENCIA (HP)	-----	-----	-----	-----	-----	
CORRIENTE (A)	730A	395	395	353	55	
INTERRUPTOR						
DECRIPCION DE LA PROTECCION	-Interruptor Cos φ 3VA2612-5KQ32-0AA0 In:1250A, 3P, Icu:55kA ETU860 LSIG Modulo COM060 3VA9387-0TB10 Fijo	3VA2463-5JQ42-0AA0 In:630A, 4P, Icu:55kA ETU560 LSIG Modulo COM060 3VA9387-0TB10 Fijo	3VA2463-5JQ42-0AA0 In:630A, 4P, Icu:55kA ETU560 LSIG Modulo COM060 3VA9387-0TB10 Fijo	3VA2463-5JQ42-0AA0 In:630A, 4P, Icu:55kA ETU560 LSIG Modulo COM060 3VA9387-0TB10 Fijo	3VA2010-5JQ46-0AA0 In:100A, 4P, Icu:55kA ETU560 LSIG Modulo COM060 3VA9187-0TB10 Fijo	3VA1150-5GF46-0AA0 In:50A, 4P, Icu:55kA , TM240 Fijo
SECCION CONDUCTOR	S/NOTA	S/NOTA	S/NOTA	S/NOTA	S/NOTA	S/NOTA
CODIGO DEL INTERRUPTOR	Q COS PHI	Q1	Q2	Q3	Q4	Q8

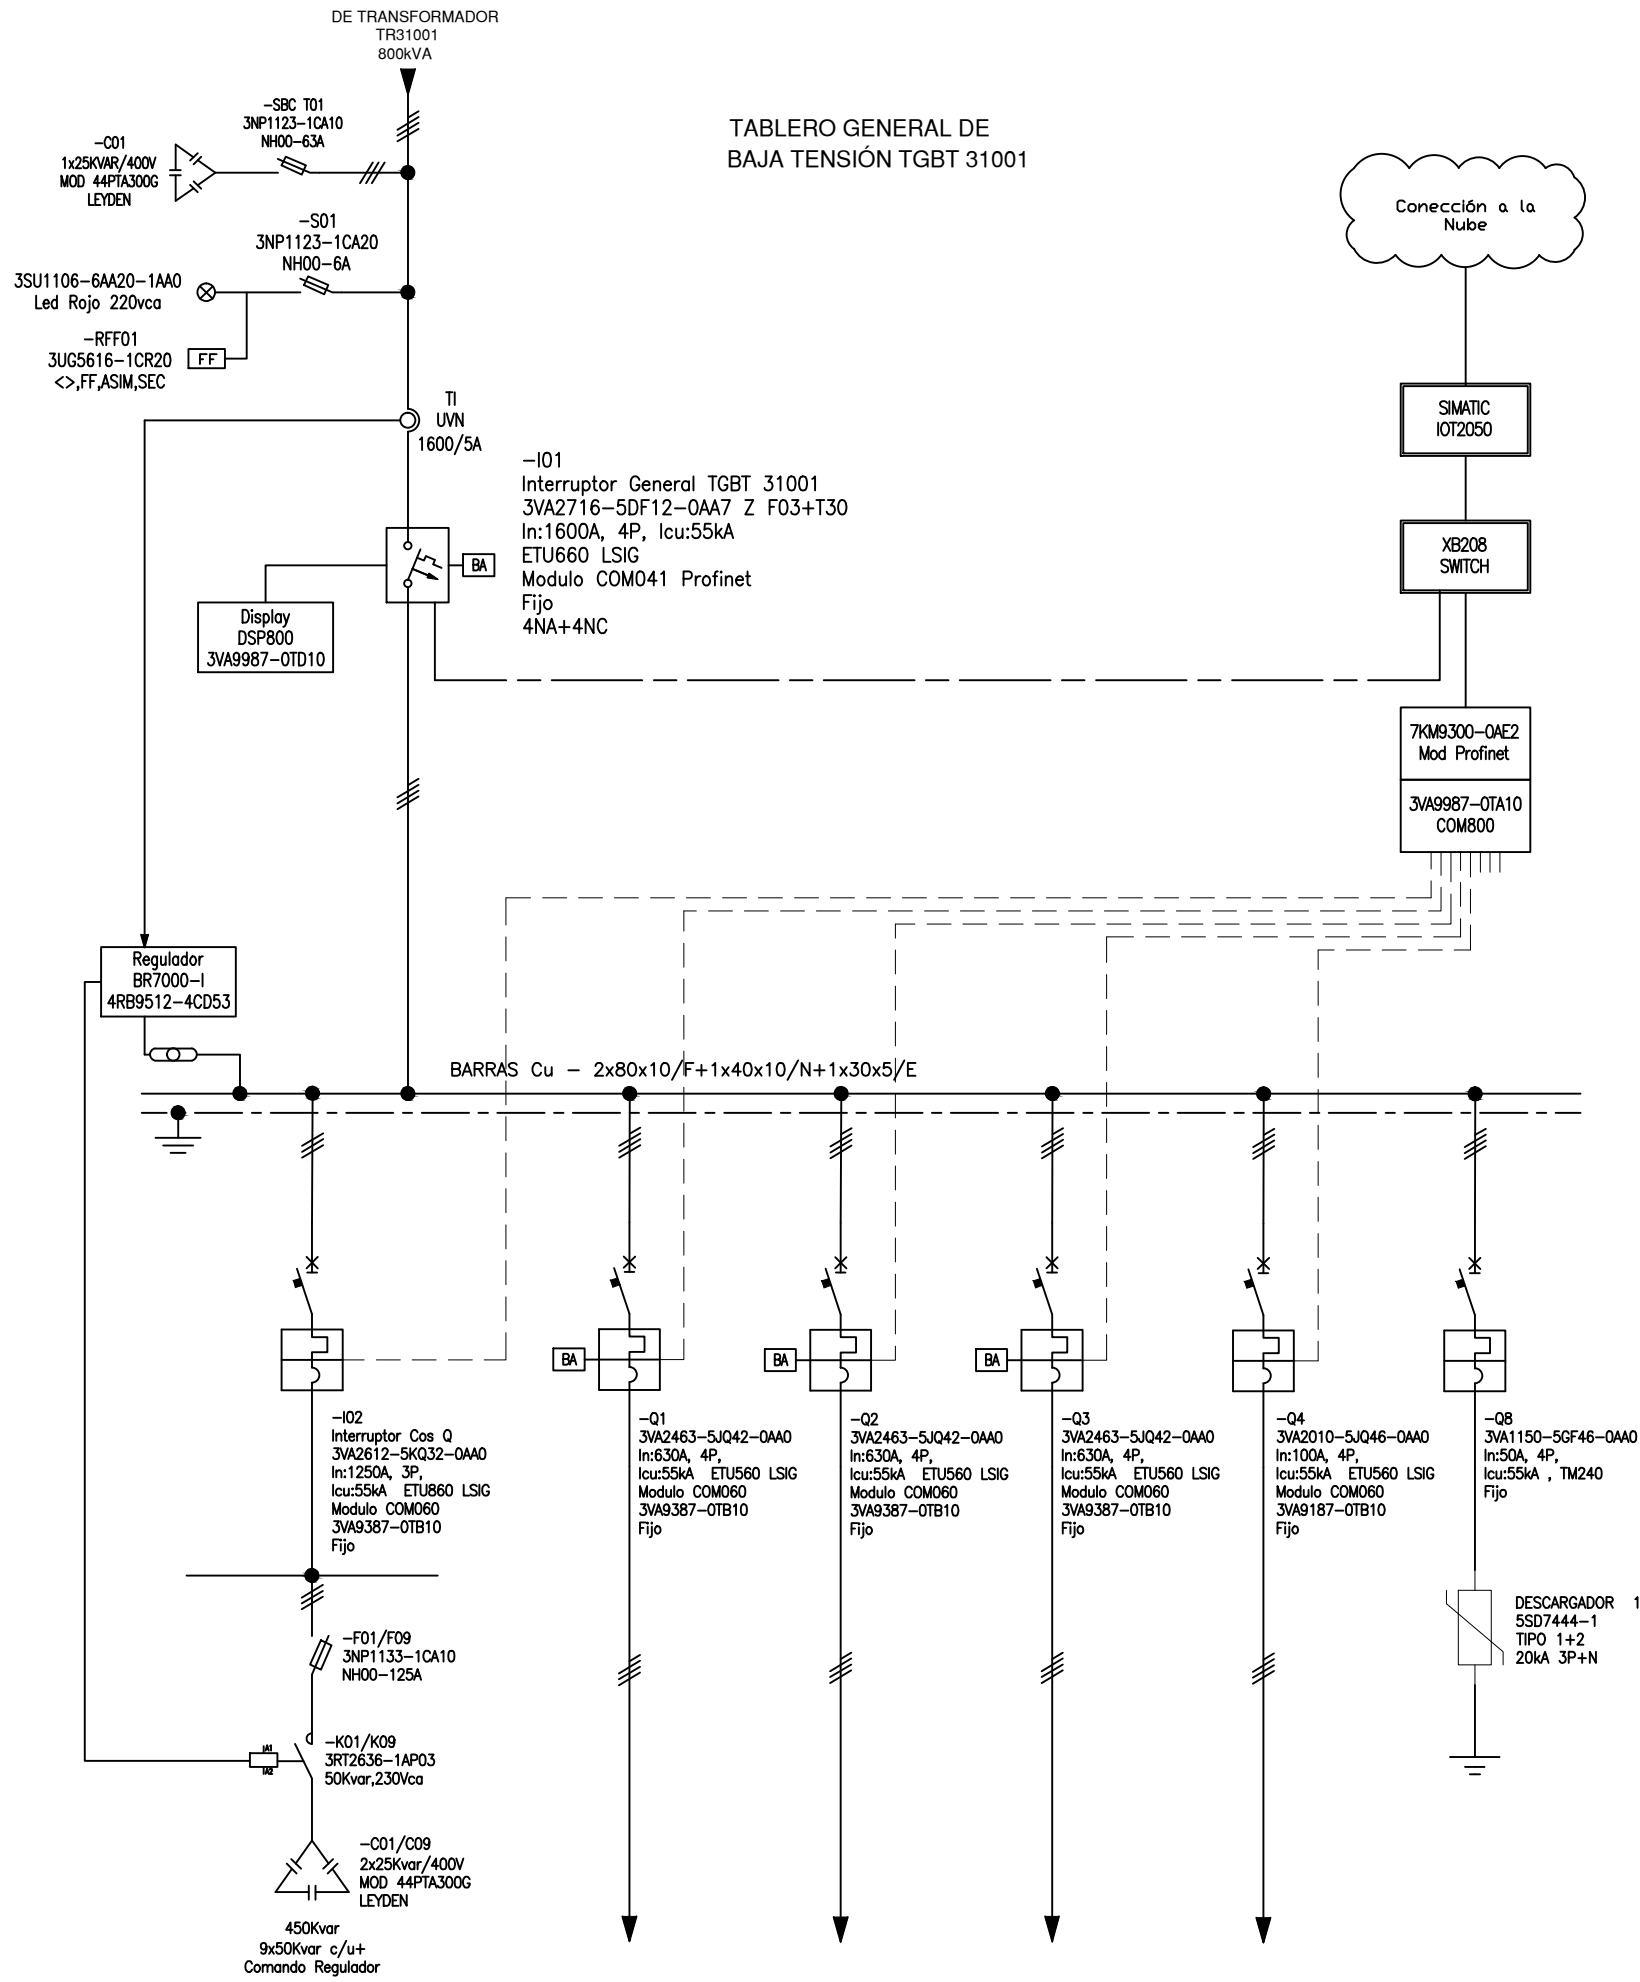

CONFORME A FABRICACIÓN PROYECCION ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	04/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	25/11/24	W.E.L.	PARA CONSTRUIR
C	15/10/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°03 (09/10/24)
B	12/09/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°01 (10/09/24)
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL - PARA COTIZACION

PROYECCION ELECTROLUZ

RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL

Patricio Diez 175

Tel.:03482-421940 (Rot.)

Fax:03482-421944

www.electroluz.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL

Parque Industrial - Rta. Telefax:03482-429810(Rot.)

Dibujó	Fecha	Nombre	Cliente:	N° de Plano Cliente:	Rev.
Revisó	31/05/24	W.E.L.	MSU		
Aprobó			PLANTA PROCESO PELADO DE MANI PLANTA PRINCIPAL		
Escala:	Denominación:				
s/e					
Tolerancia					
Rugosidad					