




VISTA LATERAL

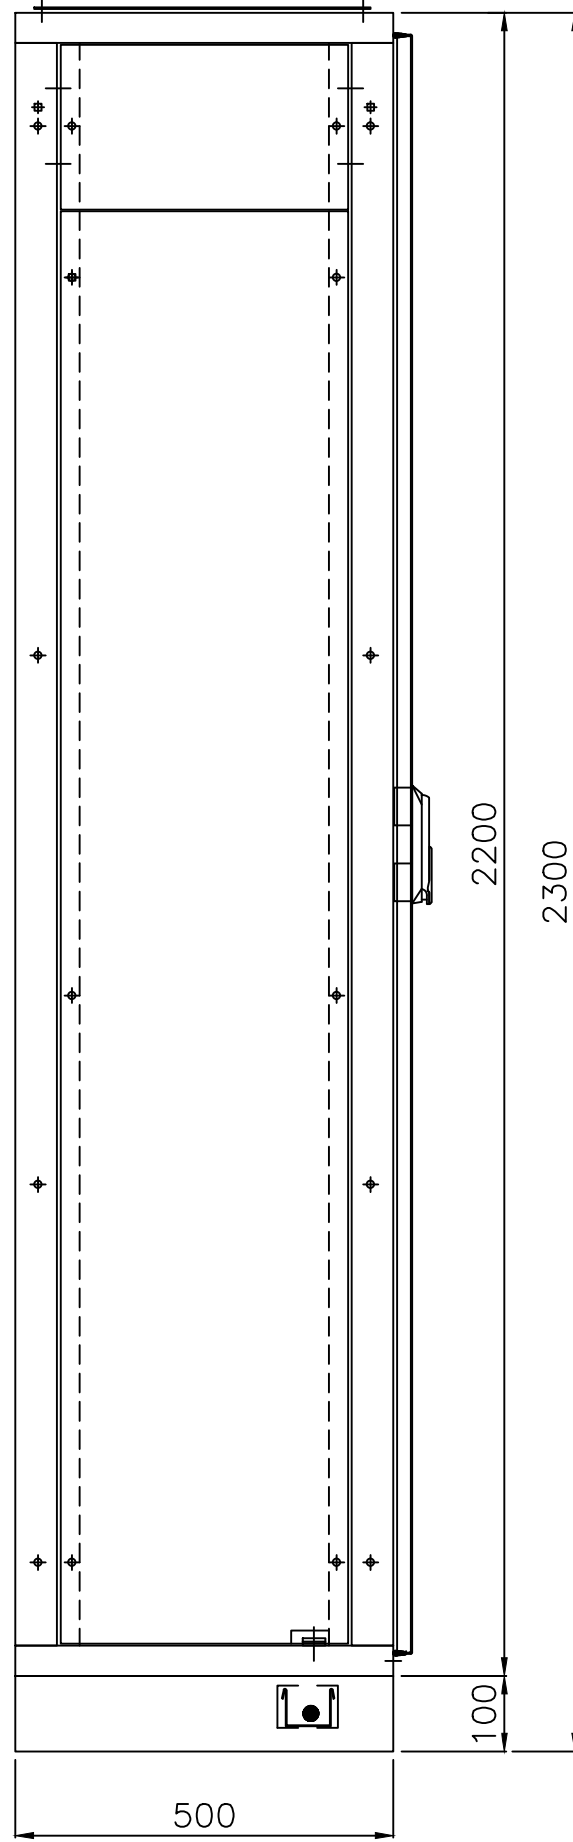

CORTE LATERAL DUCTO 1

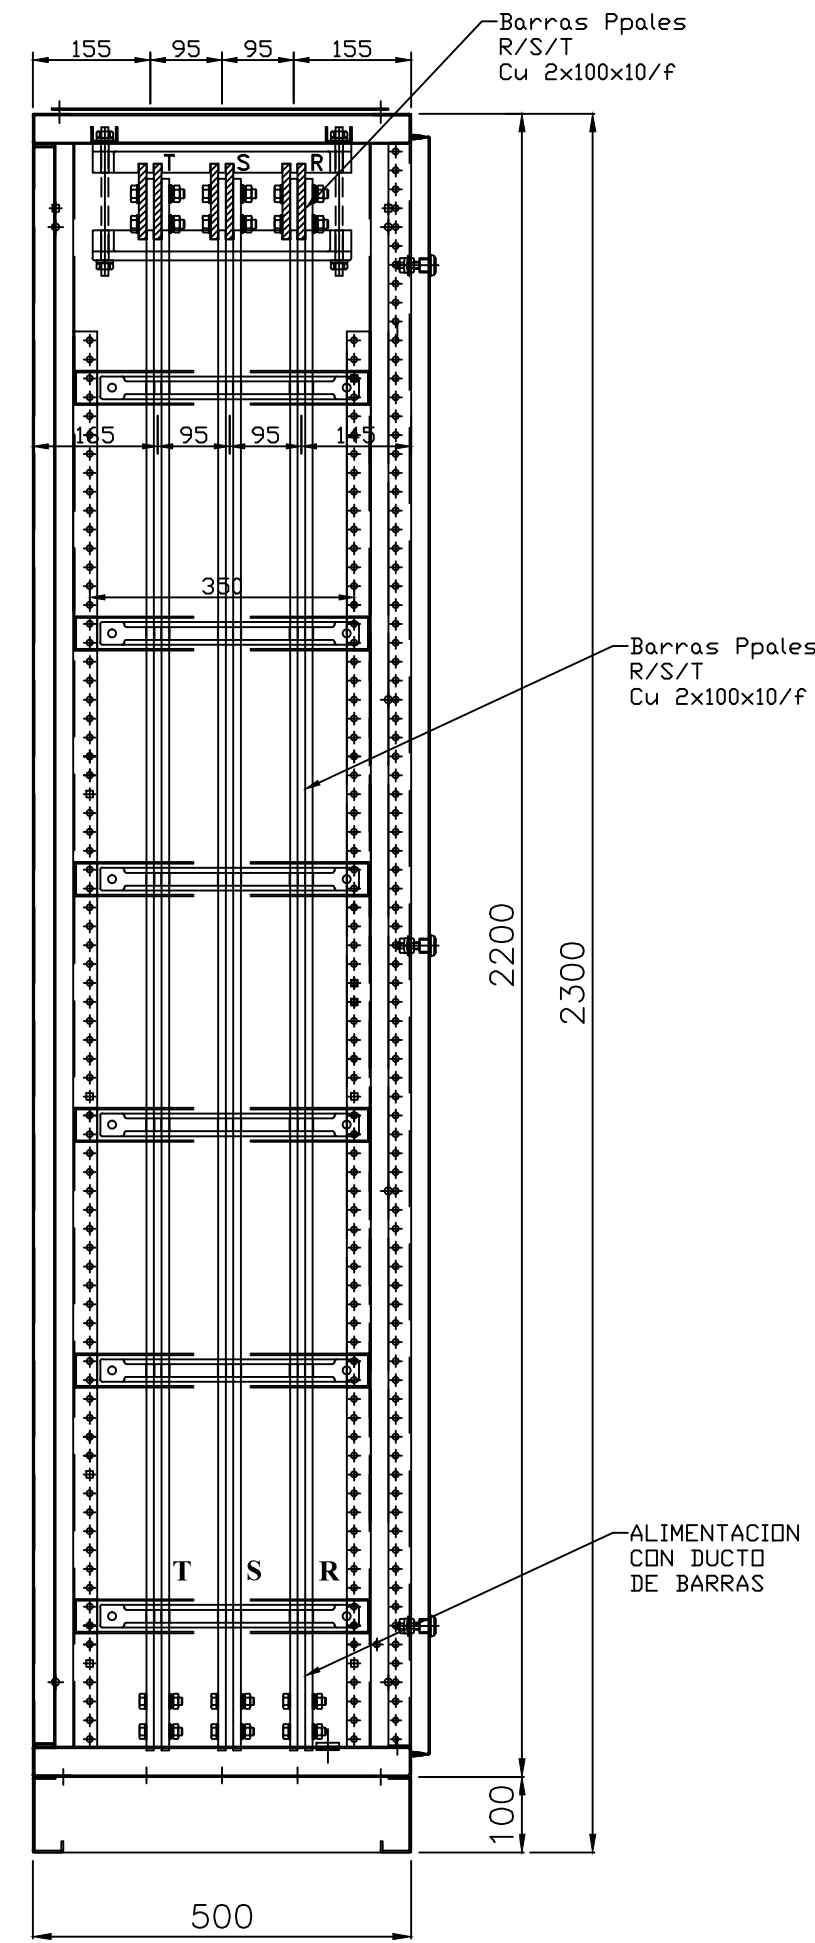


CORTE LATERAL COL 1

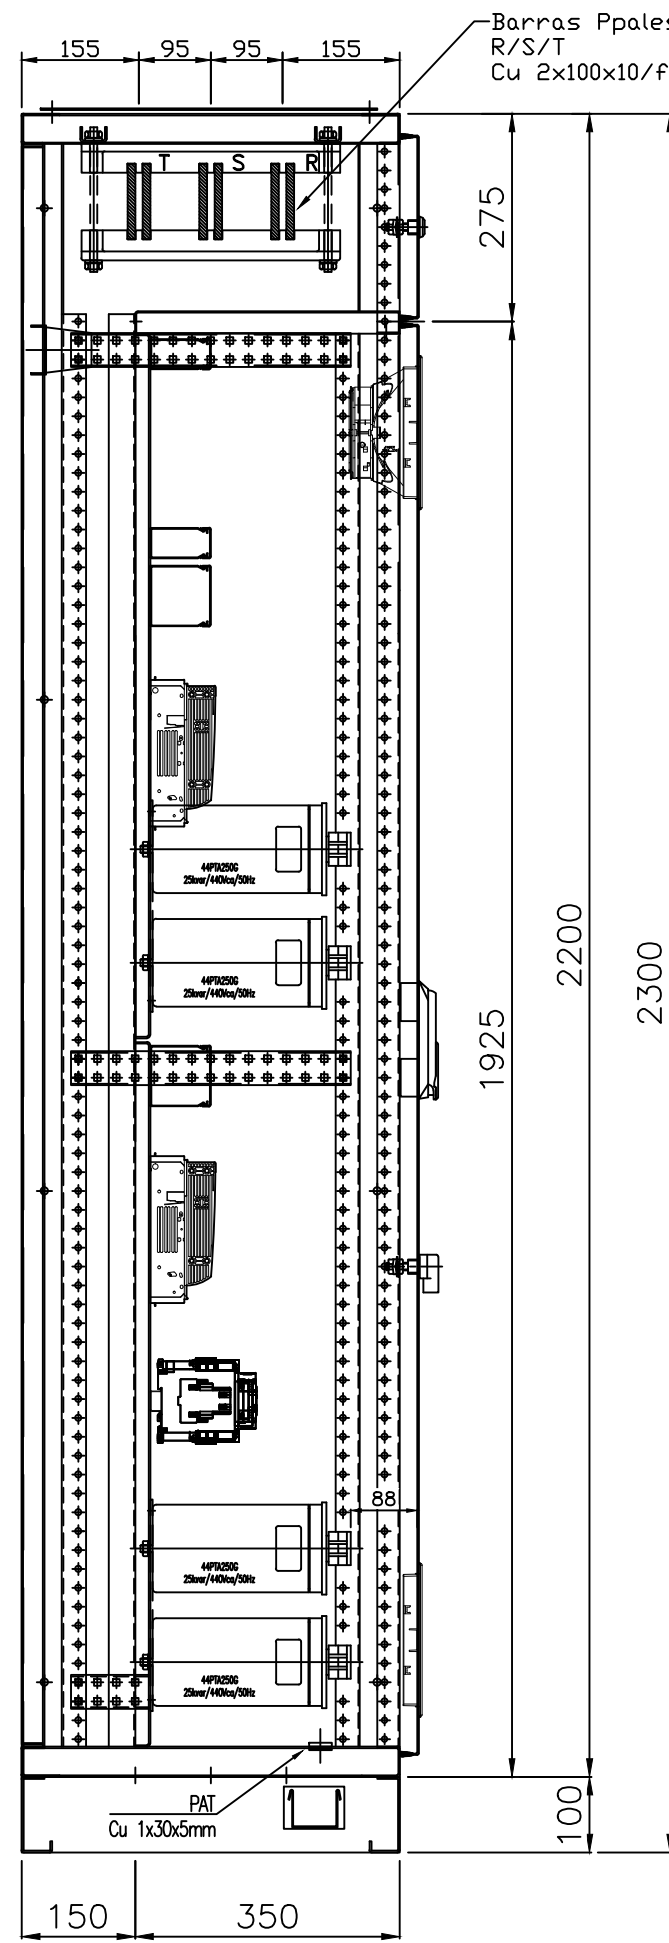

TOPOGRAFICO - DETALLE DE BARRAS

COLUMNA 4 DUCTO 2 COLUMNA 3 COLUMNA 2 DUCTO 1 COLUMNA 1

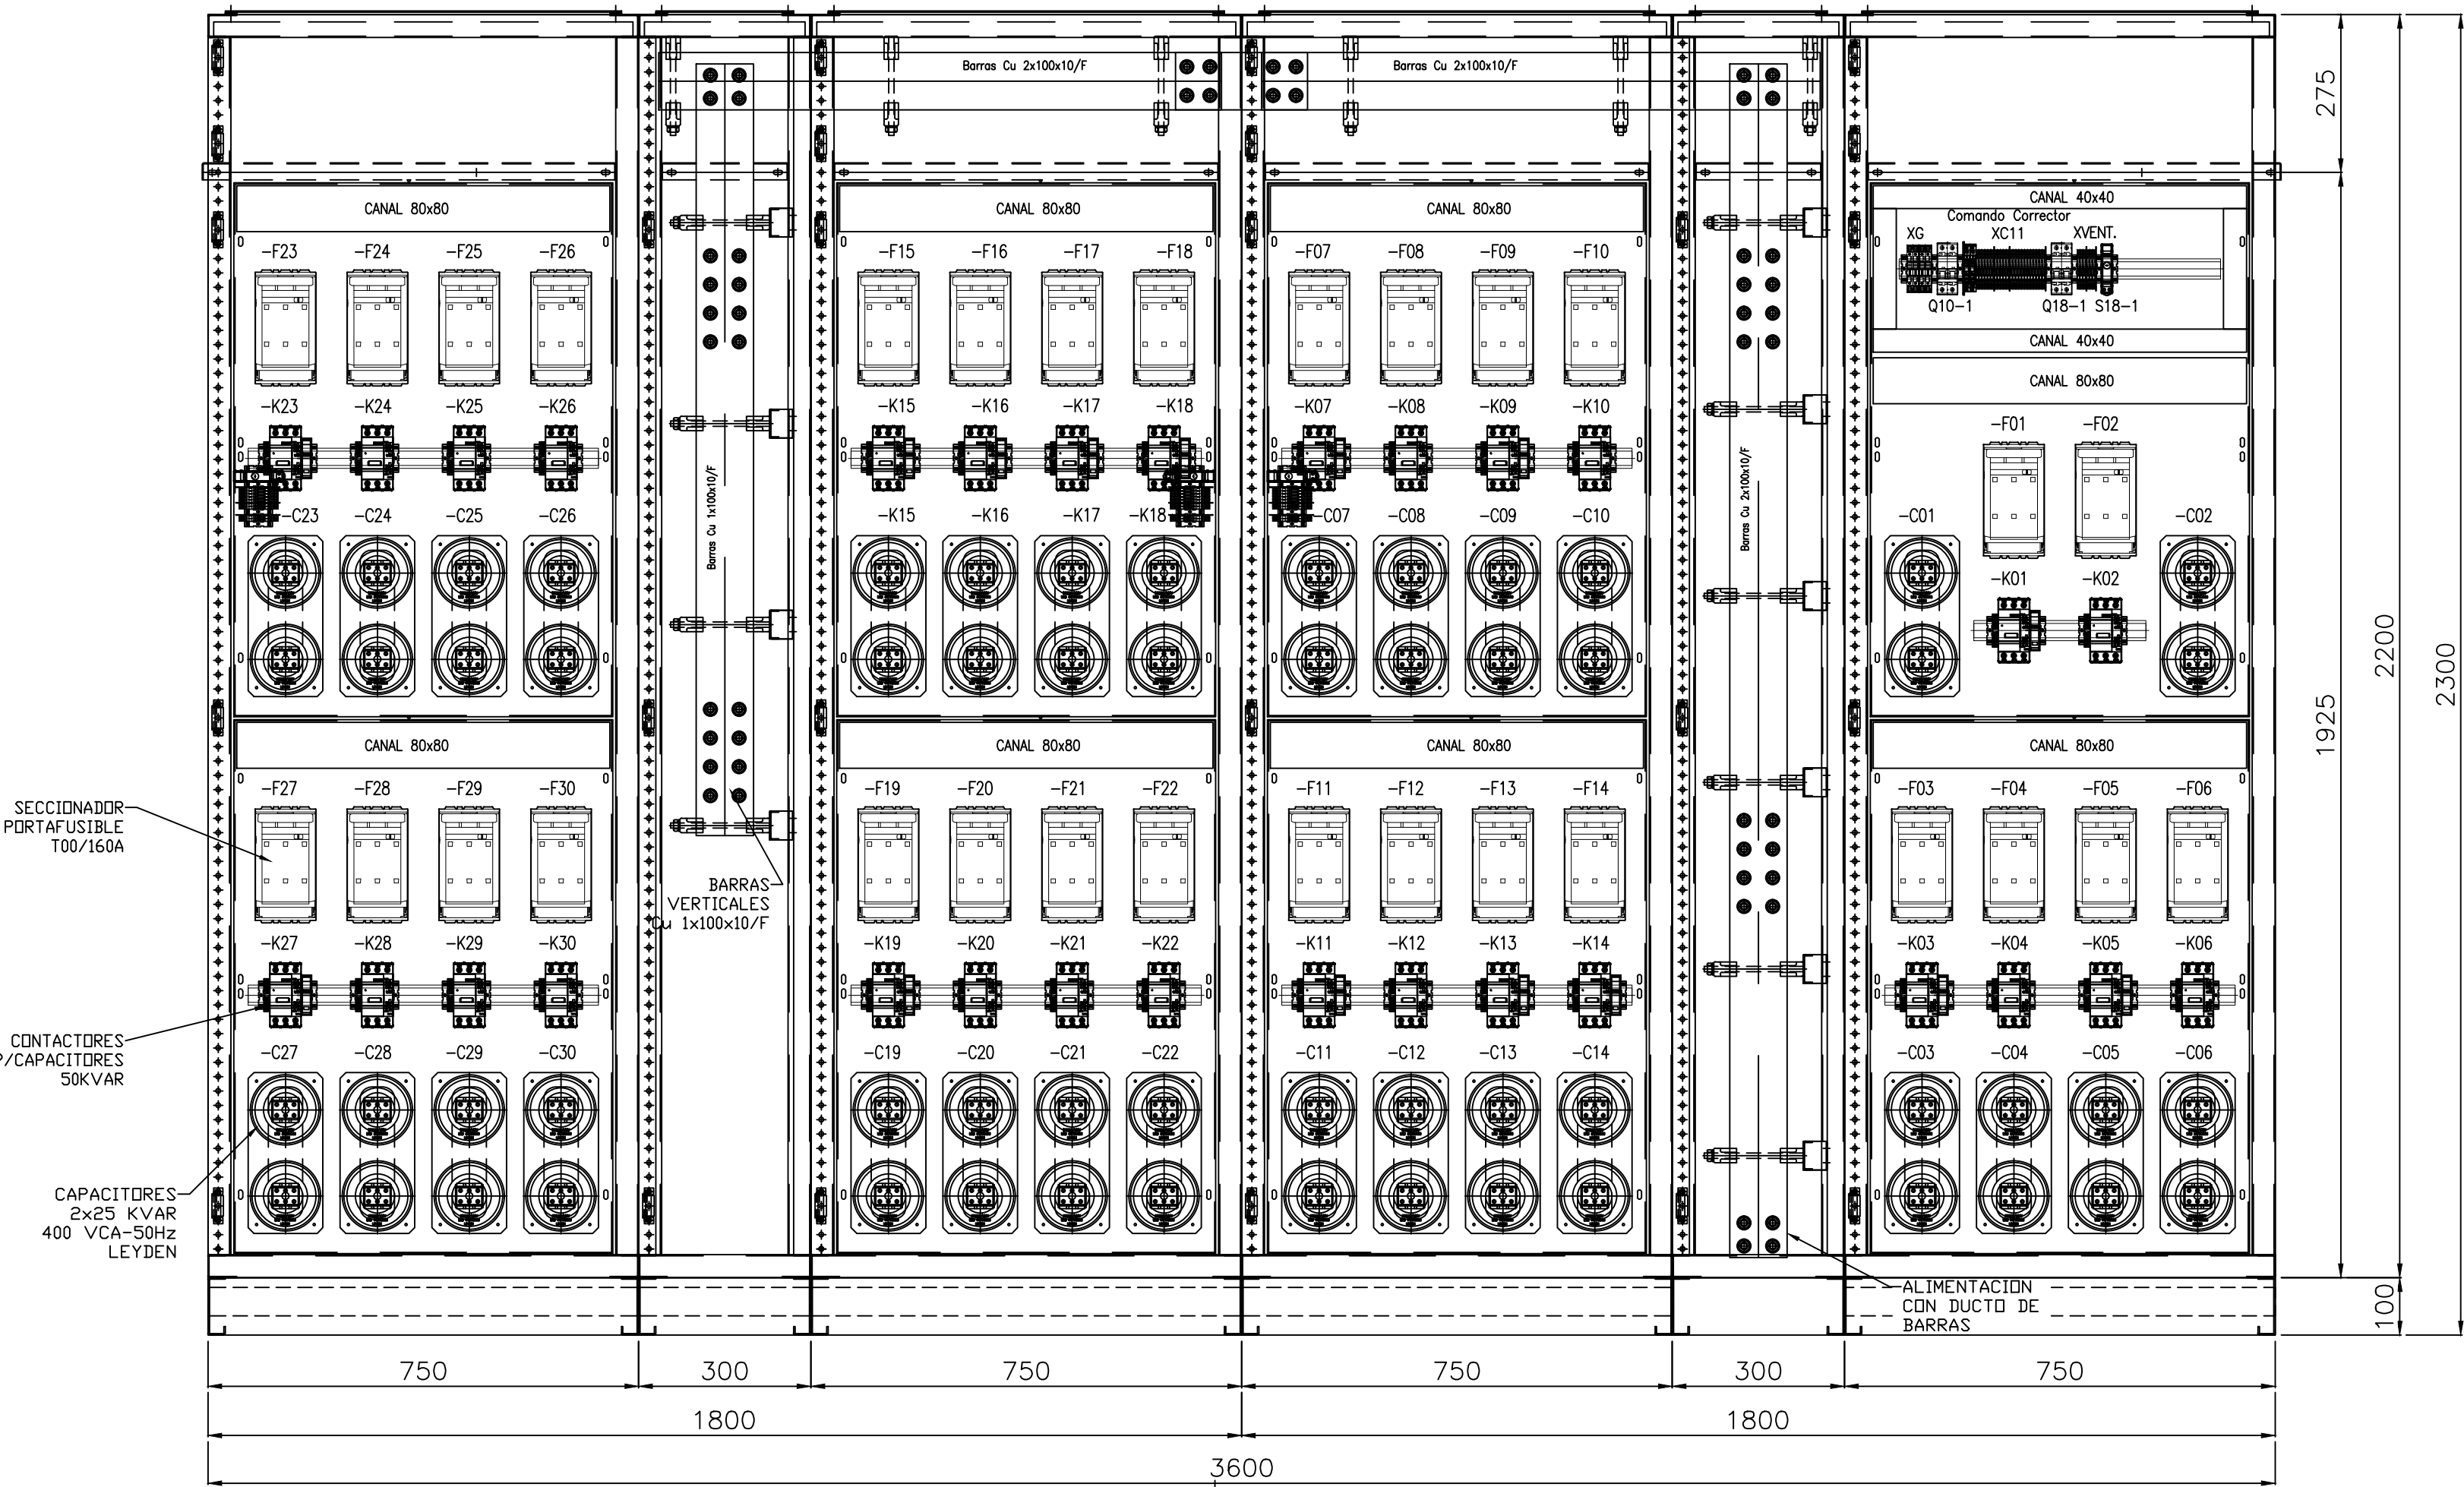

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
 - CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
 - PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
 - CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A FALLERA MARCA TASCO.
 - BISAGRAS INTERIORES.
 - GRADO DE PROTECCION IP 42.
 - TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
 - PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
 - BANDERIA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
 - ALIMENTACION INFERIOR CON DUCTO DE BARRAS.
 - CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
 - EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
 - LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.
 - SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²
- DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE
- BARRAS PRINCIPALES EN COM: 2x100x10mm/FASES .-
 - BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
 - BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .-
 - COLORES DE BARRAS : R: CASTAÑO, S: NEGRO, T: ROJO, N: CELESTE, TIERRA: VERDE/AMARILLO.

CONFORME A FABRICACION

PROYECCION ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	26/05/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	04/11/24	W.E.L.	PARA CONSTRUIR
C	15/10/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°03 (09/10/24)
B	12/09/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°01 (10/09/24)
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL - PARA COTIZACION
CLIENTE: MSU			
PLANTA PROCESO PELADO DE MANI			
PLANTA PRINCIPAL			
N° de Plano: 3205			
4767-27-M-TP01			

Fecha	Nombre	Cliente
31/05/24	W.E.L.	MSU
Dibujó	Revisó	
Aprobó		
Escala	Denominación	
1/12,5		
Tolerancia		
Rugosidad		

RECONQUISTA - STA. FE

CASA CENTRAL

Patricio Diez 175

Tel.03482-421940 (Rot.)

Fax:03482-421944

www.electroluz.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL

Parque Industrial - Riquelme

Tel:03482-429810(Rot.)

TOPOGRAFICO

TABLERO CORRECTOR COSENO PHI

TCos PHI 51001