


VISTA EN PLANTA – DETALLE FIJACION AL PISO

COLUMNA 2

COLUMNA 1

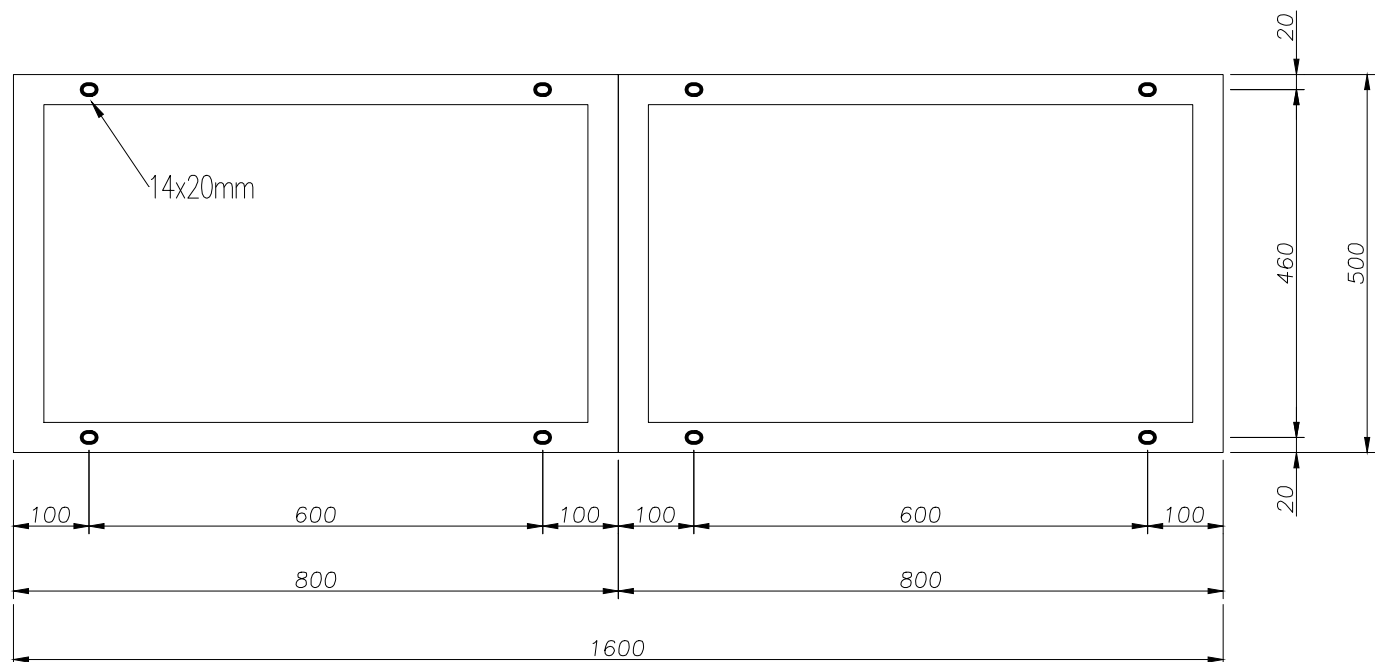

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLITE DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A PALANCA /HERRAMIENTA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON CABLES .
- SALIDA A CAMPO SUPERIOR CON CABLES .
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES : 1x40x10mm/FASES + 1x40x10mm /NEUTRO .-
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .-
- LAS BARRAS DE ALIMENTACION / SALIDA DE INTERRUPTORES SERAN AISLADAS CON TERMOCONTRAIBLE DE BT .-
- COLORES DE BARRAS : R: CASTAÑO, S: NEGRO, T: ROJO, N: CELESTE, TIERRA: VERDE/AMARILLO.

1	22/02/24	W.E.L.	REVISION S/OBS 02-02-24 / PARA CONSTRUIR		
0	29/12/23	W.E.L.	PARA CONSTRUIR		
B	28/08/23	W.E.L.	REVISIÓN GENERAL – PARA APROBACIÓN		
A	16/08/23	W.E.L.	EMISION ORIGINAL – PARA APROBACIÓN		
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES		
 RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial – Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.)			Fecha	Nombre	Ciente:
			Dibujó	16/08/23	W.E.L.
			Revisó		
			Aprobó		
			Escala:	1/10	Obra:
			Denominación:	ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS	
			Tolerancia	CORRECTOR COS Q	
			Rugosidad	PILETA OLIMPICA	
			N° de Plano Cliente:		Rev.
			4645-03-M-TP01_1 mec cos q		
			N° de Obra:		
			3108		
			N° de Plano:		Rev.
			4645-03-M-TP01		1