FRENTE PUERTA

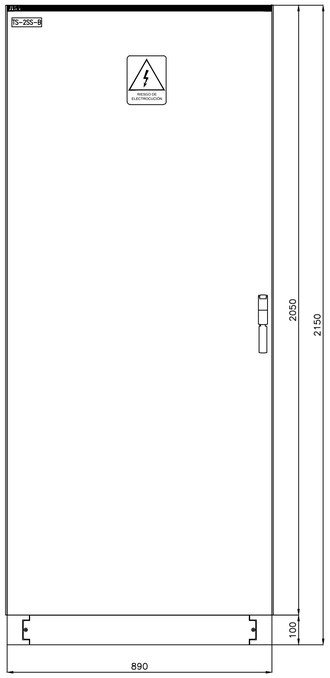

CONTRATAPAS

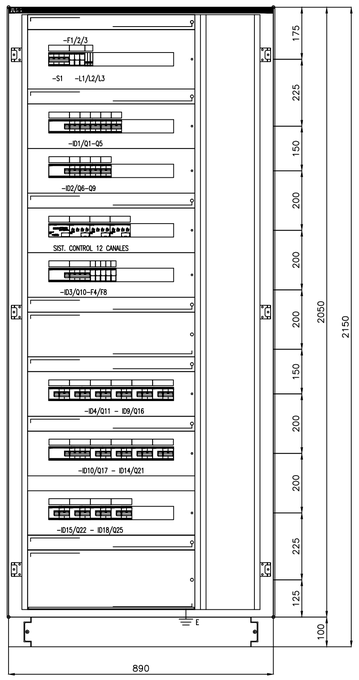

VISTA INTERIOR

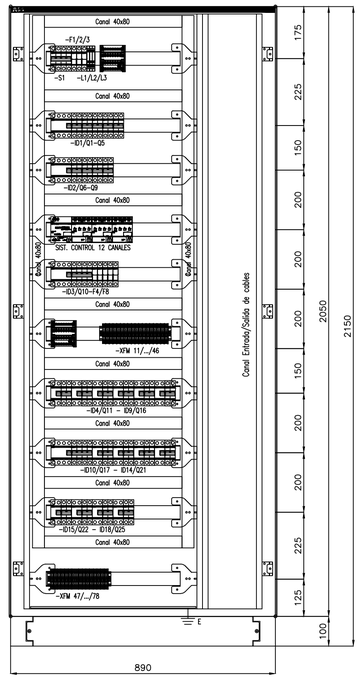

VISTA SUPERIOR

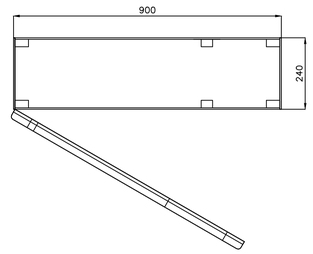

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

–TABLERO MARCA ABB , SERIE AR TU L.–
–GRADO DE PROTECCION IP43 .–
–PUERTAS COLUMNAS : PLENAS .–
–PUERTAS DUCTOS DE CABLES : PLENAS .–
–TAPAS LATERALES , POSTERIORES Y TECHO DESMONTABLES .–
–CARTELES INDENTIFICADORES DE ACRILICO GRABADO , LETRAS BLANCAS FONDO NEGRO.–
–ALIMENTACION / SALIDA A CAMPO SUPERIOR/INFERIOR .–
–CABLEADO DE COMANDO , CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN:
  –CIRCUITO DE COMANDO 1,5mm²
  –CIRCUITO VOLTIMÉTRICO 2,5mm²
  –CIRCUITO AMPEROMÉTRICO 4mm²

–ALIMENTACIONES DE FM
  –HASTA 160A , CABLE VN/Sx Clase 5
  –> 160A , BARRA RIGIDA S/CORRIENTE INTERRUPTOR

–BARRAS DE Cu SIN PINTAR , IDENTIFICADAS SEGUN:
* FASE R – MARRON
* FASE S – NEGRO
* FASE T – ROJO
* NEUTRO – CELESTE
* TIERRA – VERDE / AMARILLO
* SECCIONES INDICADAS EN PLANO

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

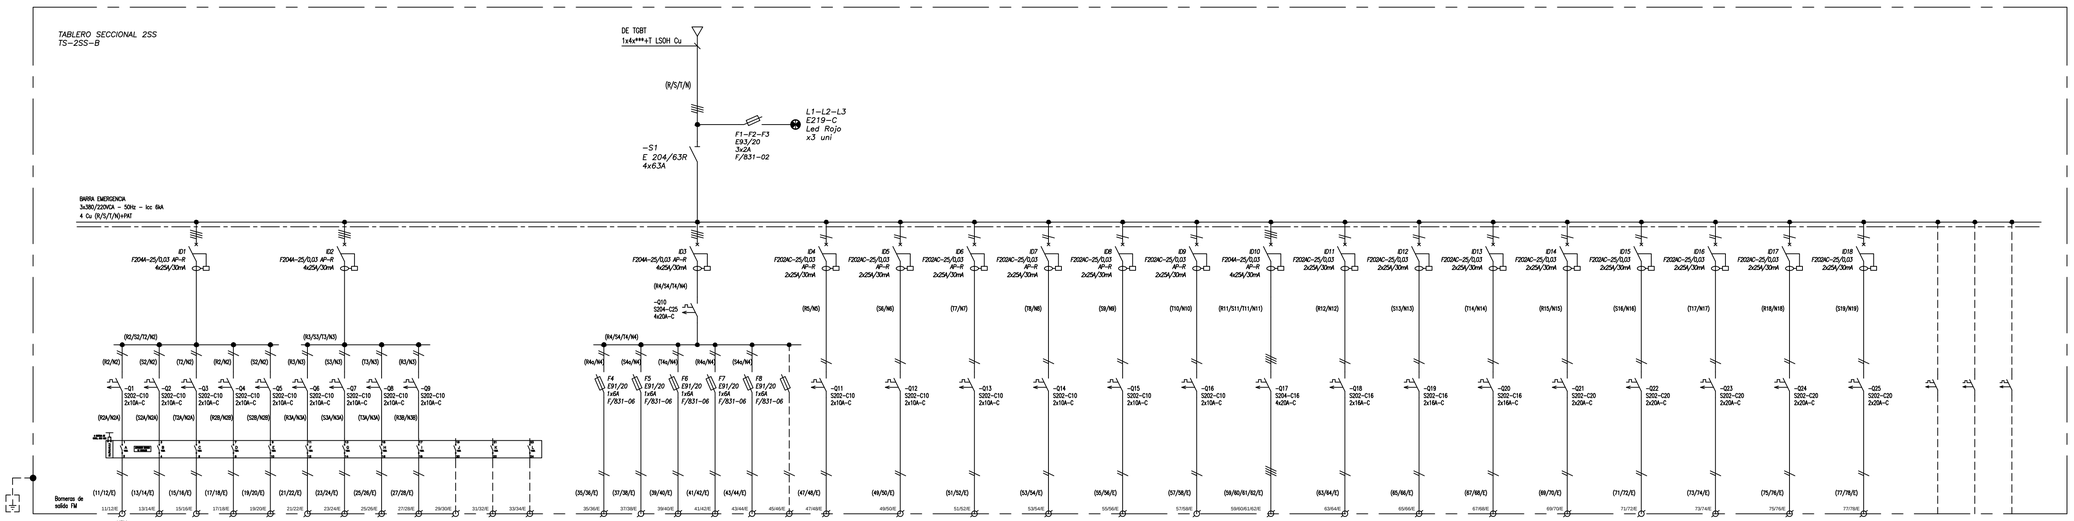

Número de Circuito	LV1	LV2	LV3	C1	C2	C3	C4	C7	C8	RES	RES	RES
Potencia Eléctrica (VA)	3500	3500	1600	3500	3500	3500	1600	1600	1600	--	--	--
Corriente Eléctrica (A)	5.32	5.32	2.43	5.32	5.32	5.32	2.43	2.43	2.43	--	--	--
Interruptor (A) Regulación (A)	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2X10A –	2X10A –	-- –	-- –	-- –
Tipo de Cable Sección (mmZ)	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	-- --	-- --	-- --
DESTINO DEL CIRCUIDO	ILUMINACIÓN LUZ VIGIA 1	ILUMINACIÓN LUZ VIGIA 2	ILUMINACIÓN LUZ VIGIA 3	ILUMINACIÓN CIRCULACION 1	ILUMINACIÓN CIRCULACION 2	ILUMINACIÓN CIRCULACION 3	IL. S. TÉCNICAS/COCHERAS	IL. S. TÉCNICAS/COCHERAS	IL. S. TÉCNICAS/COCHERAS	RESERVA SIN EQUIPAR	RESERVA SIN EQUIPAR	RESERVA SIN EQUIPAR

Número de Circuito	E1	E2	E3	E4	E7	RES	ACC1	A1	A2	A3	A4	A5	RES
Potencia Eléctrica (VA)	400	400	400	400	400	--	1500	1500	1500	1500	1500	1500	--
Corriente Eléctrica (A)	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	--	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	--
Interruptor (A) Regulación (A)	1x6A –	1x6A –	1x6A –	1x6A –	1x6A –	-- –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	2x10A –	-- –
Tipo de Cable Sección (mmZ)	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	62266 2x1,5+PE	-- --	62266 2x2,5+PE	62266 2x2,5+PE	62266 2x2,5+PE	62266 2x2,5+PE	62266 2x2,5+PE	62266 2x2,5+PE	-- --
DESTINO DEL CIRCUIDO	T. DE TENSIÓN E1 – LV1	T. DE TENSIÓN E2 – LV2	T. DE TENSIÓN E3 – LV3	T. DE TENSIÓN E4 – C4	T. DE TENSIÓN E7 – C7	RESERVA SIN EQUIPAR	CONTROL ACCESOS	ALIMENTACION BMS 1	ALIMENTACION BMS 2	ALIMENTACION BMS 3	ALIMENTACION RACK 1	ALIMENTACION RACK 2	RESERVA EQUIPADA

Número de Circuito	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	RES	RES	RES
Potencia Eléctrica (VA)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	--	--	--
Corriente Eléctrica (A)	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	--	--	--
Interruptor (A) Regulación (A)	2x16A –	2x16A –	2x16A –	2x20A –	2x20A –	2x20A –	2x20A –	2x20A –	-- –	-- –	-- –
Tipo de Cable Sección (mmZ)	62266 2x2.5+PE	62266 2x2.5+PE	62266 2x2.5+PE	62266 2x4+PE	62266 2x4+PE	62266 2x4+PE	62266 2x4+PE	62266 2x4+PE	-- --	-- --	-- --
DESTINO DEL CIRCUIDO	TOMAS USOS GENERALES 1	TOMAS USOS GENERALES 2	TOMAS USOS GENERALES 2	TOMAS USOS ESPECIALES	TOMAS USOS ESPECIALES	TOMAS USOS ESPECIALES	TOMAS USOS ESPECIALES	TOMAS USOS ESPECIALES	RESERVA SIN EQUIPAR	RESERVA SIN EQUIPAR	RESERVA SIN EQUIPAR

TORRE HUERGO

Av. Ingeniero Huergo 475
CABA - Argentina

CLIENTE
Consultatio
Leandro N. Alem 815 PISO 12 C1001AAD CABA - Argentina
TEL (5411) 4318 8000 FAX (54 11) 4318 8091
www.consultatio.com.ar

PROYECTO
11 de Septiembre 3260 3B C1429BIJ CABA - Argentina
TEL (5411) 2059 7475 - EMAIL estudio@adamo-faiden.com
www.adamo-faiden.com

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ASELEC
Proyecto eléctrico
Parané 749 3A
(1017) Buenos Aires, Argentina
Tel-Fax(54-11) 43712903
estudio@aselec.com.ar
www.aselec.com.ar

DIRECCIÓN DE OBRA
SPOSITO & ASOCIADOS
Esmeralda 1320 1B C1007ABT CABA - Argentina
TEL (5411) 4312 6089 / 4315 1657 / 4315 0842
www.sposQoyasociados.com

CONSTRUCTORA
CRIBA
NOSOTROS CONSTRUIMOS
CerQo 740 14° CP1010AAP CABA - Argentina
TEL (5411) 3984 7200
www.criba.com.ar

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PROYECCION ELECTROLUZ
PROYECCION ELECTROLUZ SRL
Estados Unidos 2432 - C.A.B.A

REVISIONES

Rev	Descripción	Fecha
0	PARA APROBACION	31/08/22
1	PARA APROBACION	02/03/23
2	CONFORME A FABRICACION	01/09/25

INSTALACION ELECTRICA
ESQUEMA TOPOGRAFICO Y UNIFILAR
TS-2SS-B

NOMBRE DE PLANO
CR-TH-IE-EU-TP-25

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
01/09/25	S/E	2