
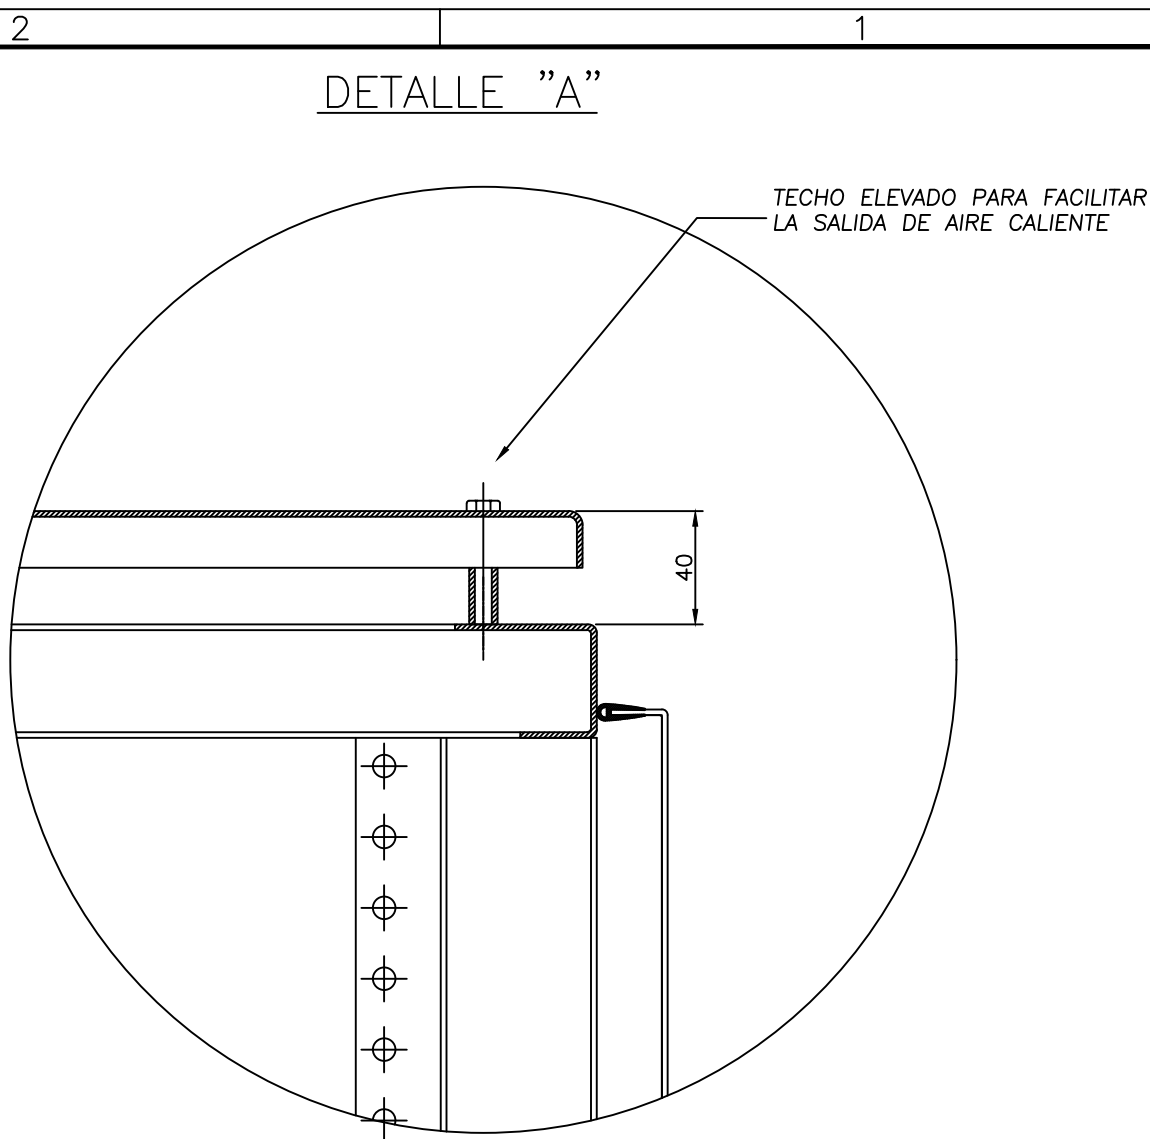
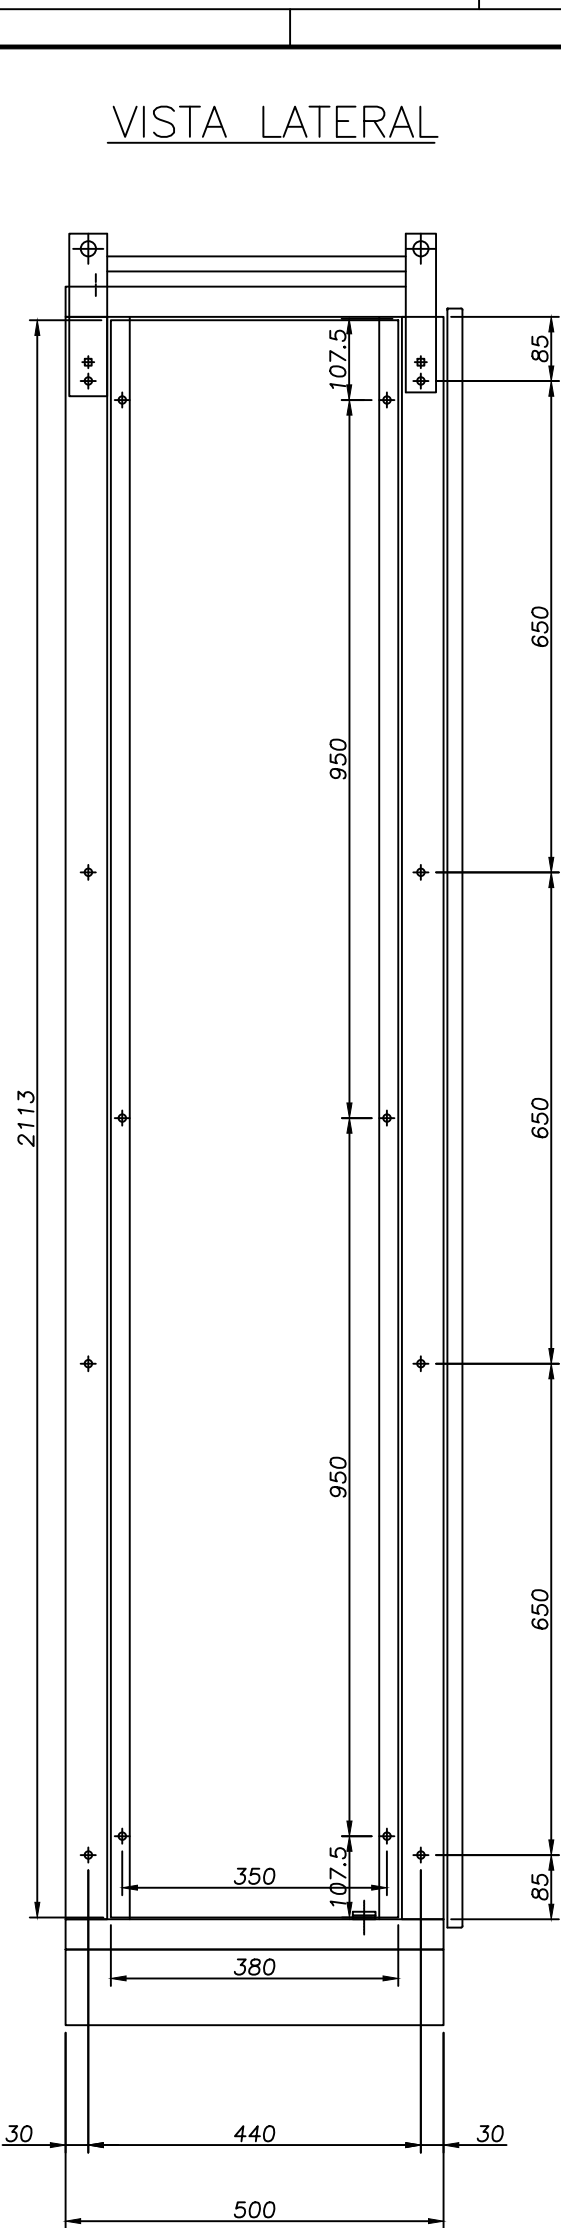


CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 44.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO EN POLVO EPOXI--POLIESTER TERMOCONVERTIBLE (180°C)
- GABINETES COLOR GRIS RAL 7032 TEXTURADO.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ACOMETIDA INFERIOR DE CONDUCTORES.
- COLOR DE BARRAS Cu: R (Marron), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste), TIERRA (Verde-Amarillo).
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS VERTICALES: 40x10mm/FASE
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS.

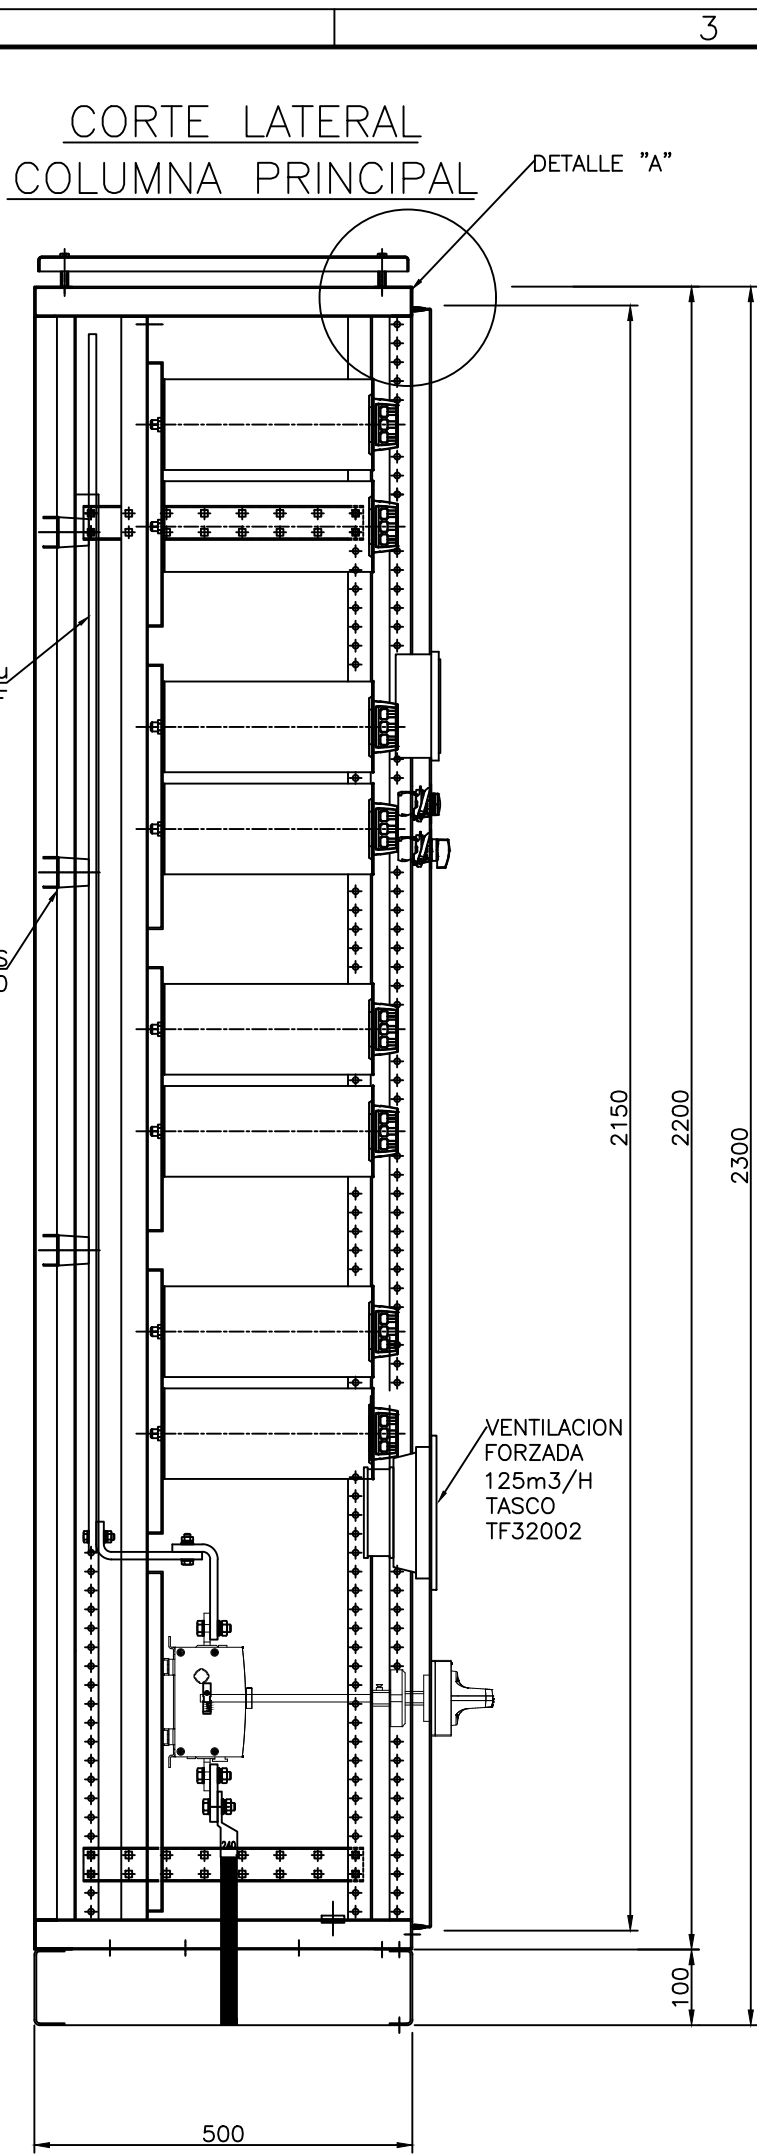

CONFORME
A OBRA
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
2	04-04-2025	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
1	31-10-2024	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
0	05-08-2024	C.SPESOT	APTO PARA FABRICACION
A	26-06-2024	S.SOSA	EMISION ORIGINAL, PARA APROBACION CLIENTE

PROYECCION
Electroluz

RECONQUISTA – STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial – Rgta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

Dibujó	Fecha	Nombre	Cliente: COFCO INTERNATIONAL ARG.S.A.
Revisó	20/05/24	S.SOSA	ALVEAR – LA PAMPA
Aprobó			Obra: ACOPIO ALVEAR
Escala:	Denominación:		N° de Plano Cliente:
1:10			Rev.
Tolerancia			N° de Obra:
Rugocidad			3008
			N° de Plano:
			4522-02-M-PD01
			Rev.
			2