

INTERRUPTOR 3VA...

CONTACTO AUXILIAR

BORNE DE COMANDO
ZOLODA



PUESTA A TIERRA

CONTACTO AUXILIAR

PILOTO LUMINOSO

CABLEADOS:

- El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2
- El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

.	.	. .			
1	CONFORME A FABRICACION	G.MIÑO 21/04/25			
0	PARA CONSTRUIR S/CIRC. Nº 22 , 07/02/25	W.E.L. 07/02/25			
B	CORRECCIONES SEGUN CIRCULAR N °20	G.MIÑO 15/01/25	. .		
A	PARA APROBACION	G.MIÑO 26/12/24	L.R.P. 26/12/24		
	R E V I S I O N E S	REVISO FECHA	APROBO FECHA		PLANOS DE REFERENCIA

		FECHA	NOMBRE		
PROYECTO Nro.:					MSU
PROYECTO:	PROYECTÓ:	26/12/24	G.R.M.		PLANTA PROCESO PELADO DE MANI SECADO TABLEROS
	REVISÓ:	26/12/24	W.E.L.		
	APROBÓ:	26/12/24	L.R.P.		
UBICACIÓN:	ESCALA: S/E	DESIGNACION:			PLANO Nro. 4767-06-E-FU01
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO SECCIONAL de SERVICIOS TSS31001			.
REFERENCIA:					FECHA: 21/04/25
					REVISIÓN: 1

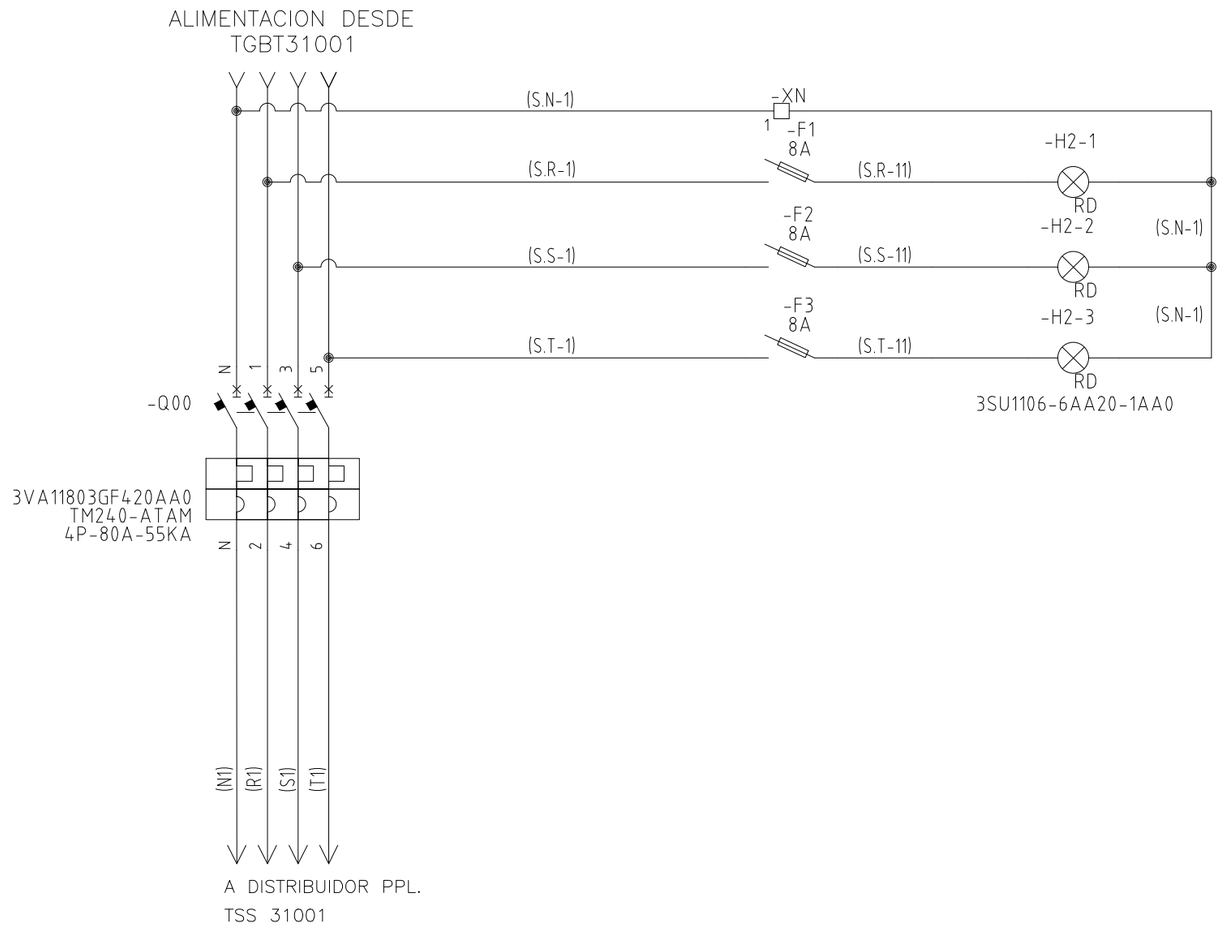

CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MANI SECADO TABLEROS	ESQUEMA TRIFILAR INT.PPL. COLUMNA 1	DOC. : 4767-06-E-FU01 REV. : 1 HOJA: 2 / 3

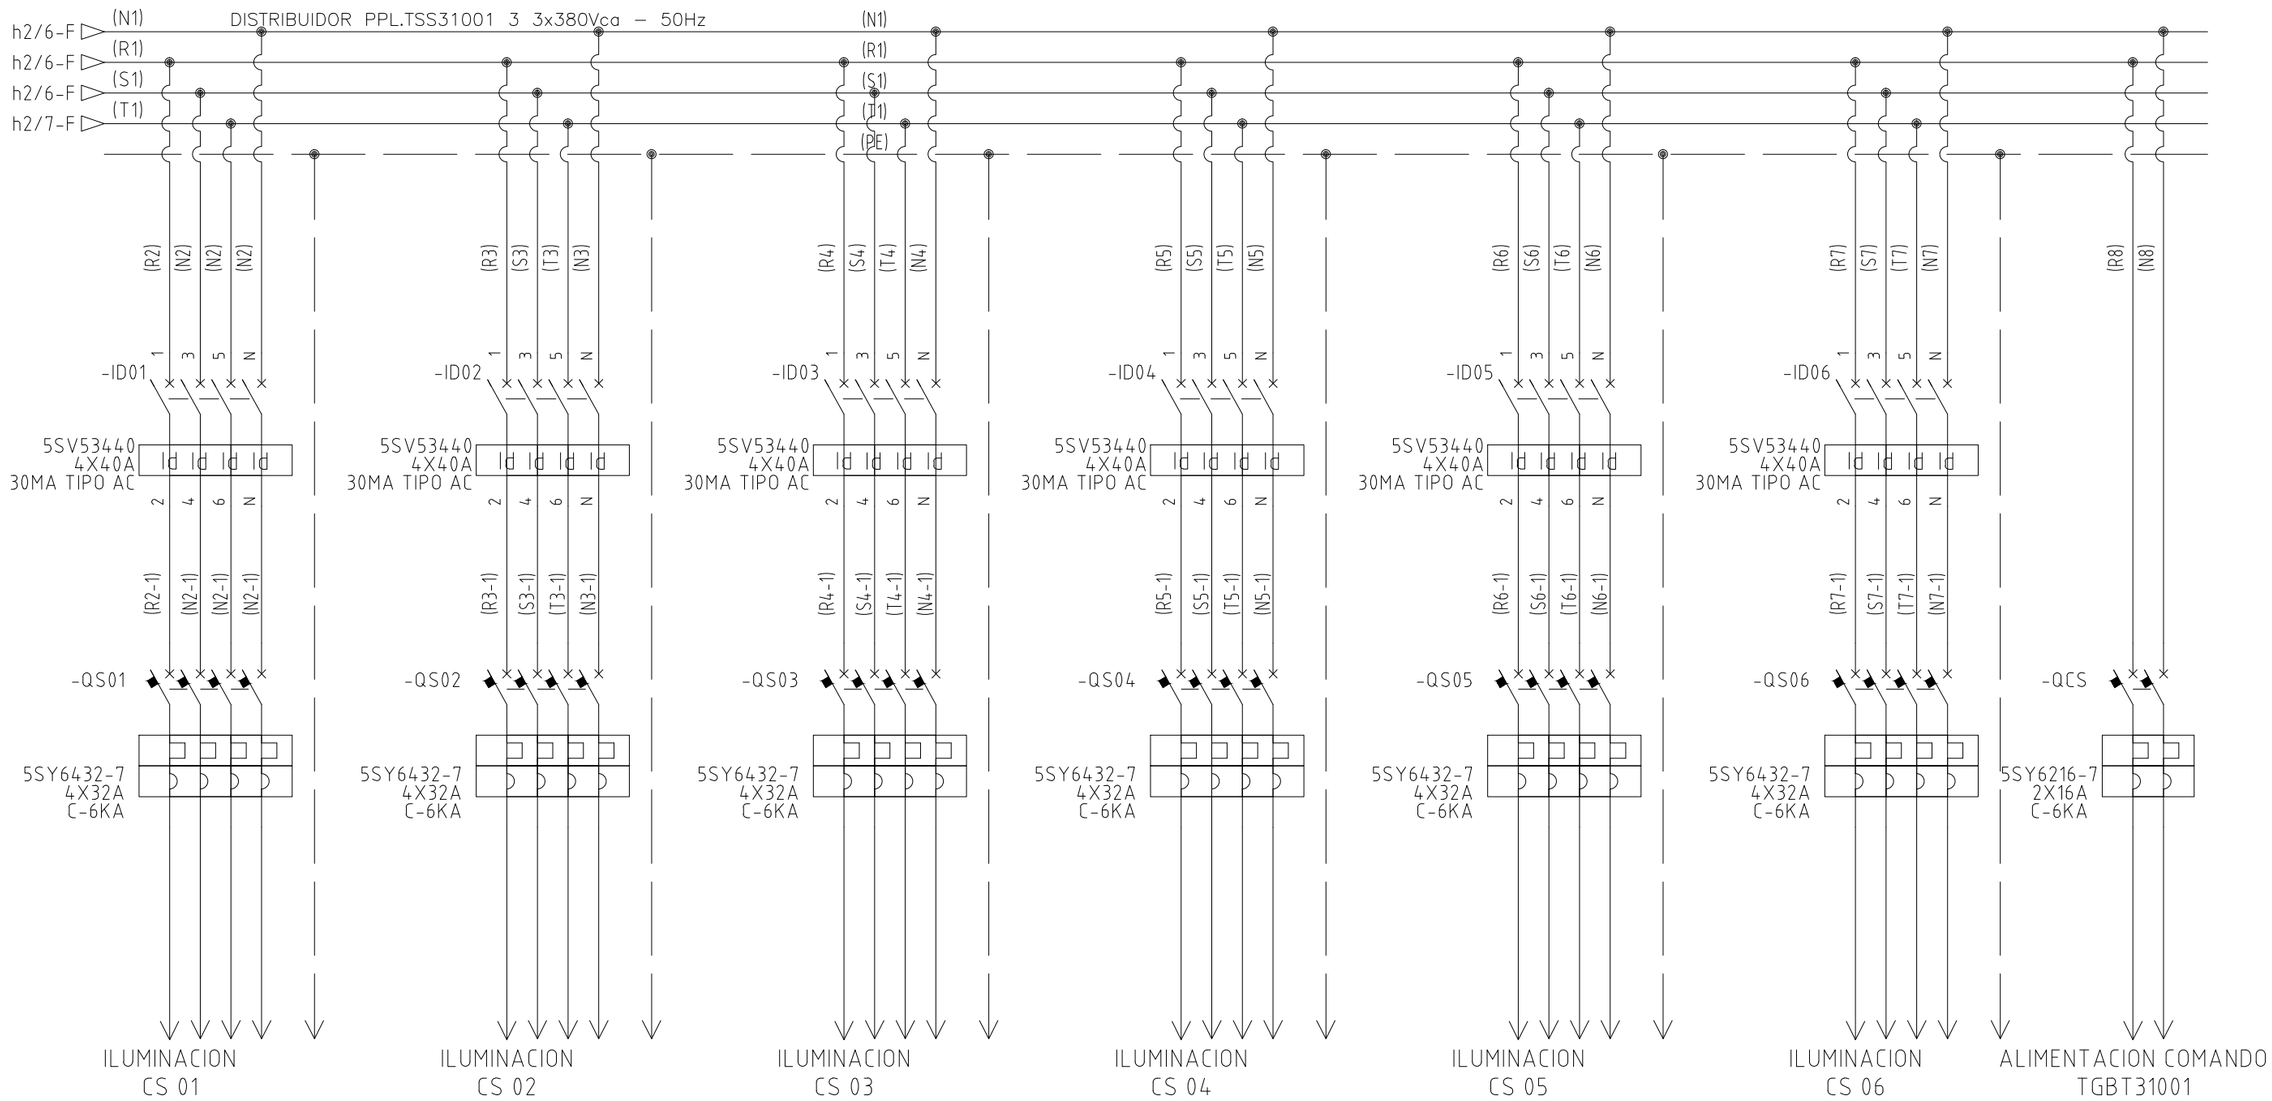

CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MANI SECADO TABLEROS	ESQUEMA FUNCIONAL TSS 31001 COLUMNA 1	DOC. : . 4767-06-E-FU01 REV. : 1 HOJA: 3 / 3