



LISTADO DE MATERIALES TABLERO SECCIONAL SALA DE GUARDIA					
REF	ETIQUETA	DESCRIPCION	MARCA	CARACTERISTICAS/MODELO	CANTIDAD
1	ID1, ID2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR	SCHNEIDER	2x40A 30mA A9R71240	2
2	Q01, Q02, Q03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	SCHNEIDER	iC60N 2x10A "C" 10kA A9F74210 IEC 60947-2	3
3	Q05, Q06, Q07, Q08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	SCHNEIDER	iC60N 2x16A "C" 10kA A9F74216 IEC 60947-2	4
4	K08	CONTACTOR MODULAR 230Vca 4NA 25A	FINDER	22.34.0.230.4340	1
5	F1	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE C/FUSIBLE 2A	ZOLODA	BMFN 8x31	1
6	XC1	BORNE DE PASO	ZOLODA	UKM-4	5
7	XE1, XE2	BORNE DE PASO	ZOLODA	UKM-10	4
8	XPAT	BORNE DE PASO P/PAT	ZOLODA	UKM-4-AV	5
9	S1	SELECTORA TRES POSICIONES	SCHNEIDER	XB5ND33	1
10	XSA	BRNERA DOBLE PISO	ZOLODA	BKND-04	16

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
0	12/06/25	P.R.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Dibujó	12/06/25	P.R.M.
1	14/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION			
				Revisó	12/06/25	C.CENDRA
				Aprobó		

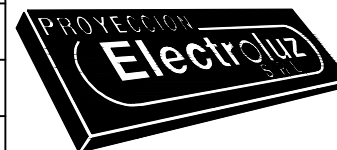


Cliente: E.P.E. Obra: E.T. 132/33/13,2 kV RAFAELA NORTE Y VINCULACIONES	N° de Obra: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">3133</div>	Hoja N°: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">3/7</div>
Denominación: <div style="font-size: 18pt; font-weight: bold; text-align: center;">TABLERO SECCIONAL ILUMINACION SALA DE GUARDIA DETALLE DE BANDEJA</div>	N° de Plano Cliente: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">-</div>	Rev.N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">-</div>
	N° de Plano: <div style="font-size: 18pt; font-weight: bold; text-align: center;">4675-64-M-DM01</div>	Rev.N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">1</div>

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO. CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

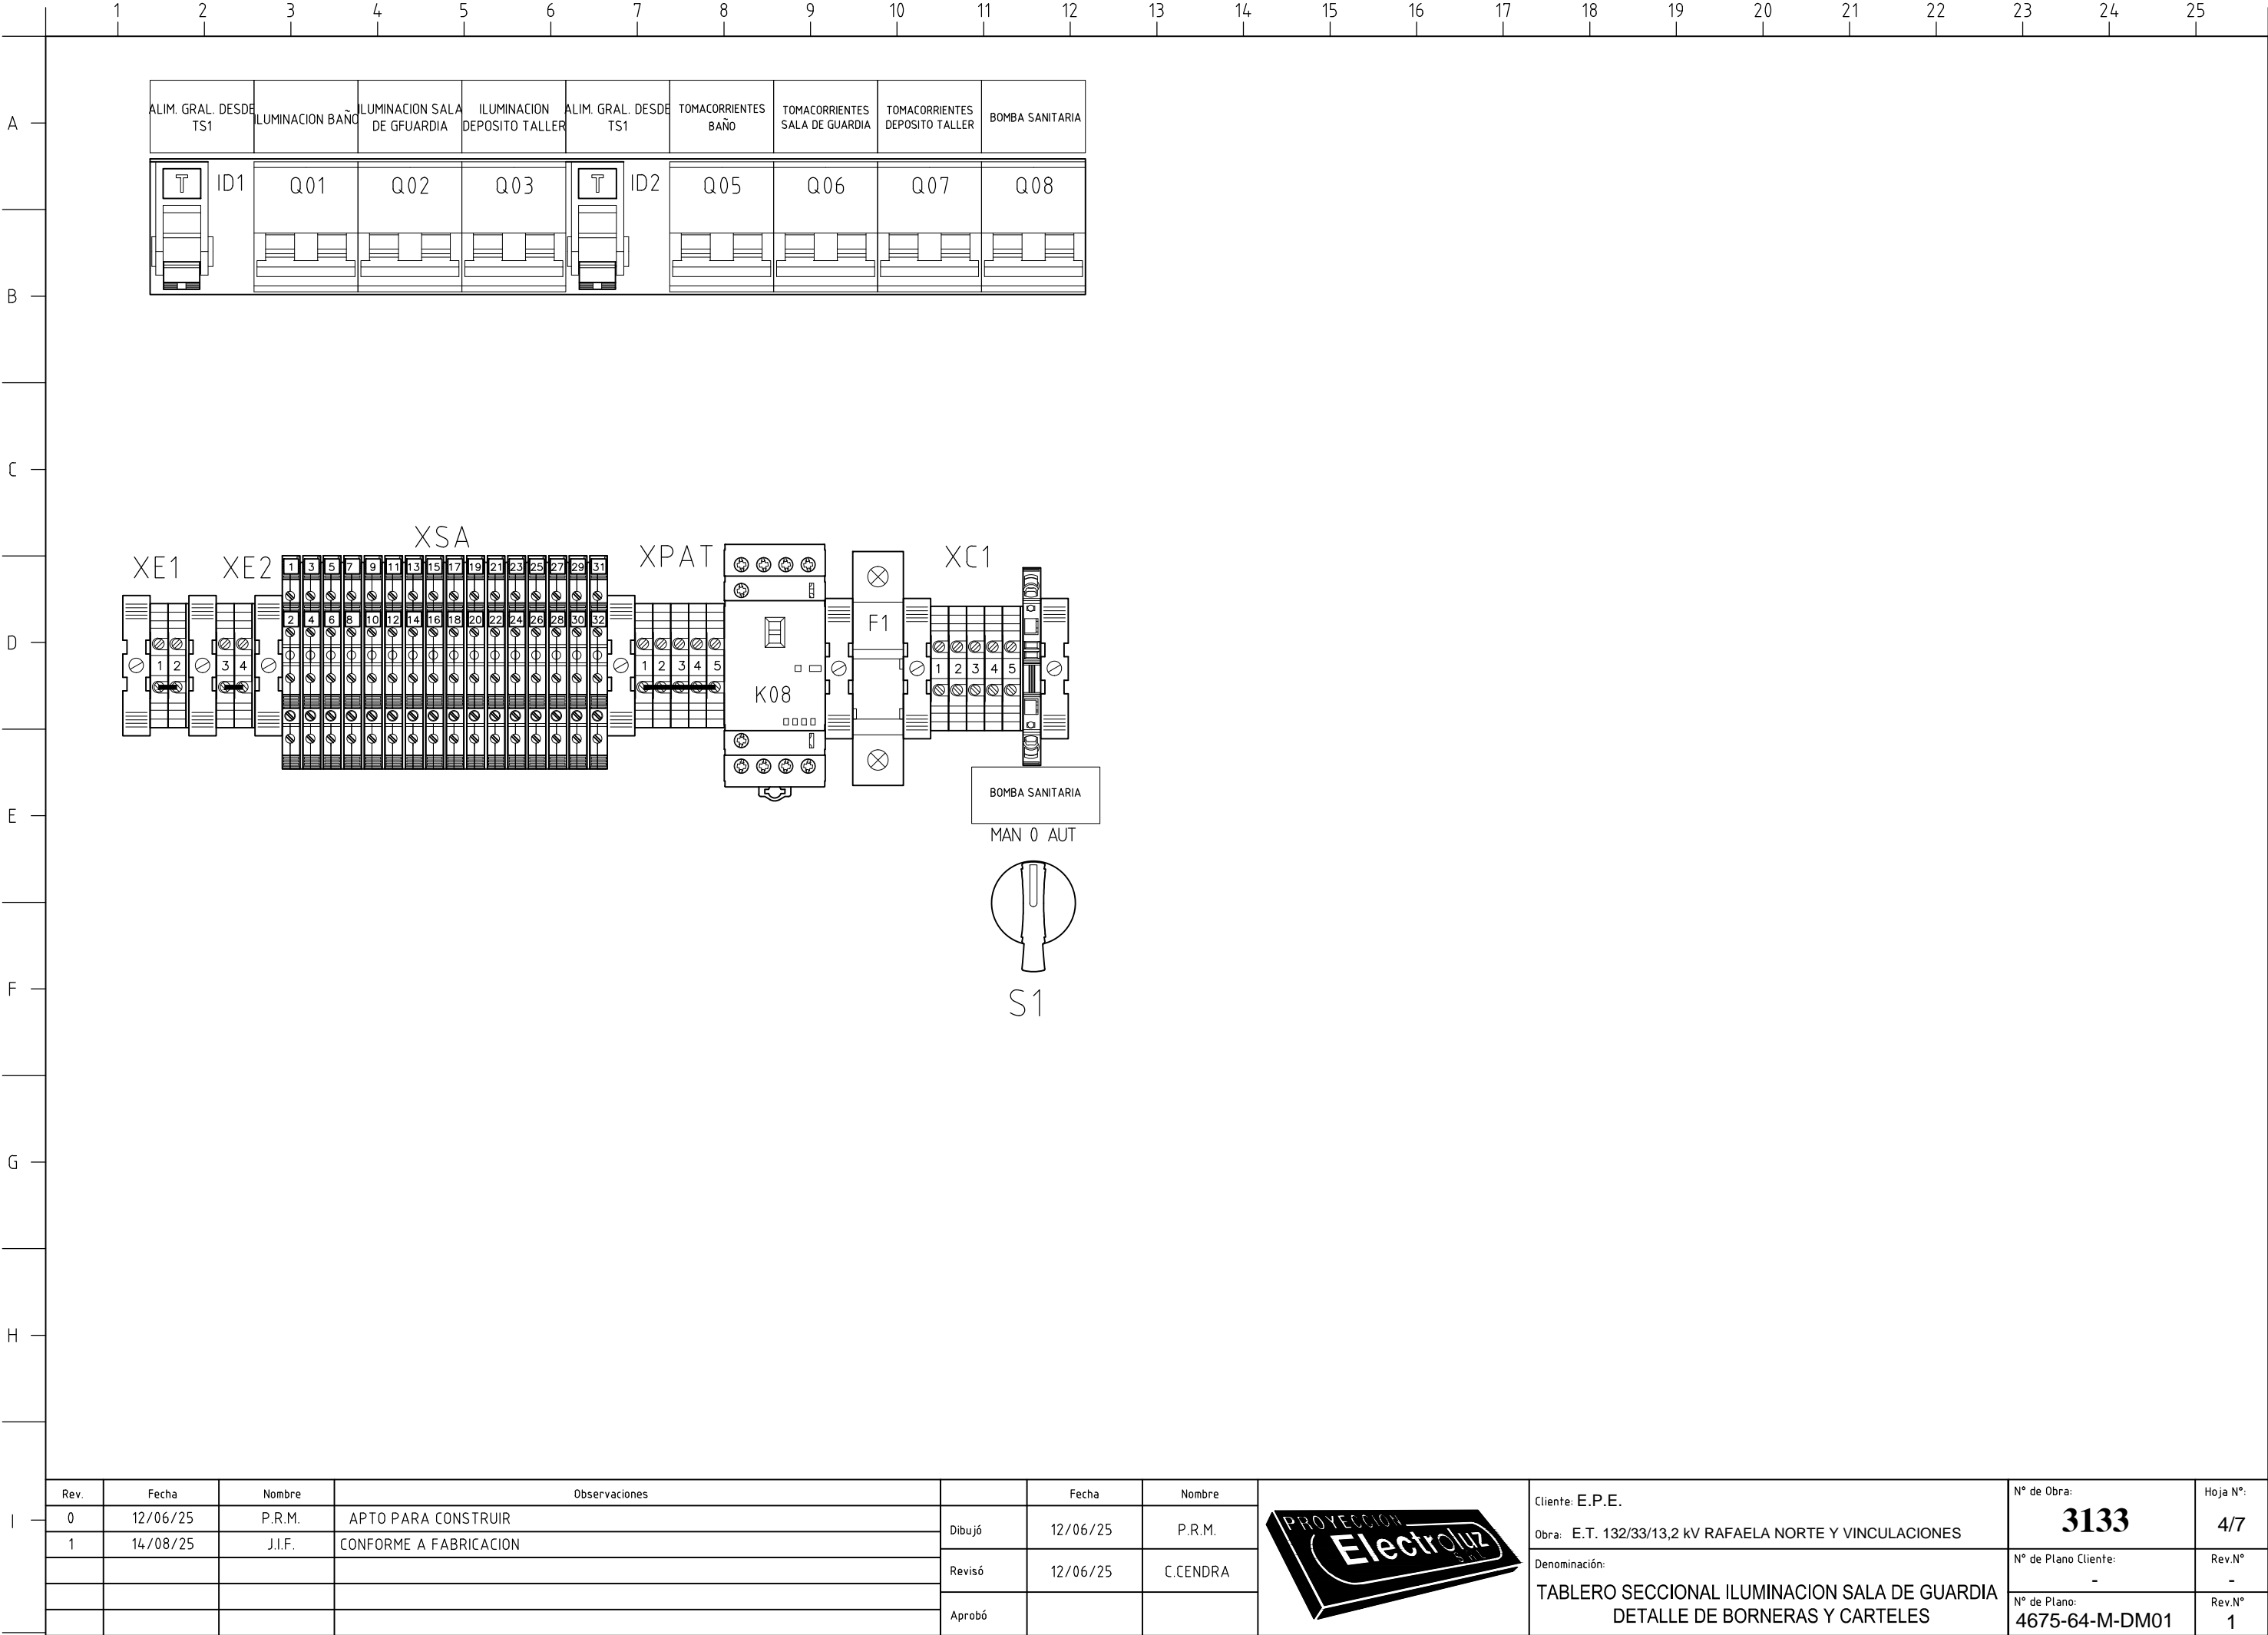


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO. CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

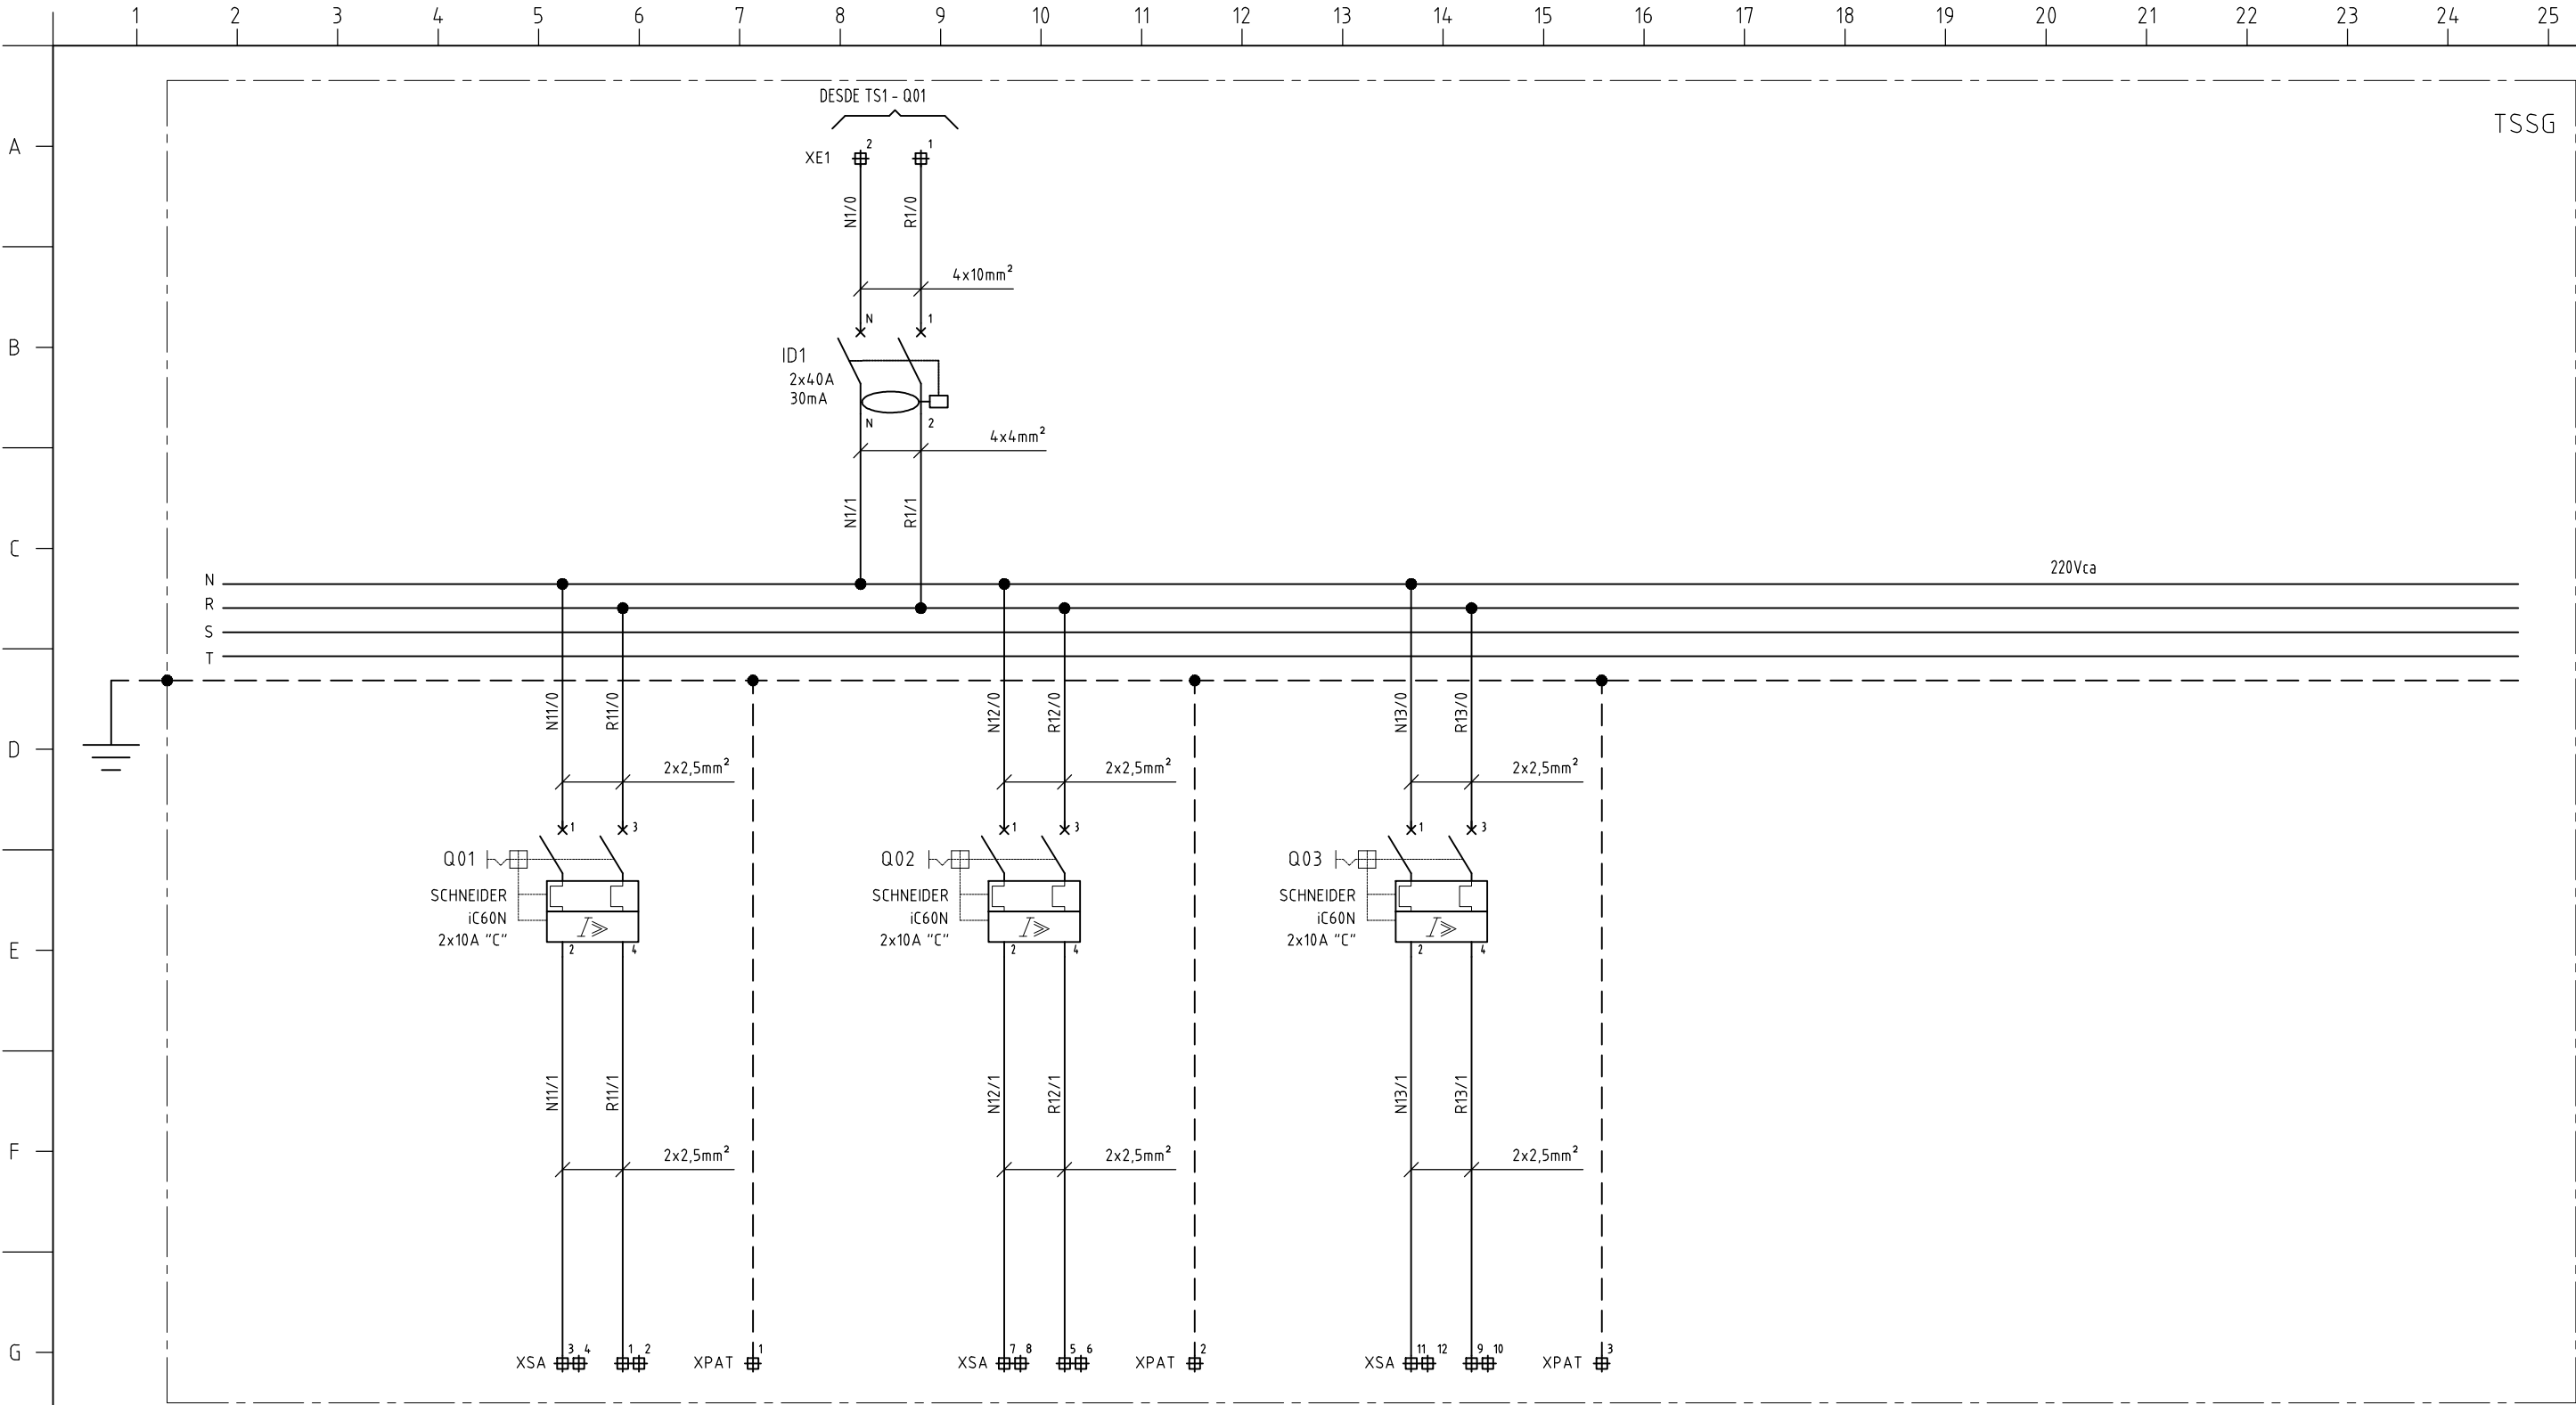

TABLERO SECCIONAL SALA DE GUARDIA


CIRCUITO de SALIDA	C1	C2	C3	C39	
FASE	R - N	R - N	R - N	R - N	
DESTINO	ILUMINACION BAÑO	ILUMINACION SALA DE GUARDIA	ILUMINACION DEPOSITO TALLER	RESERVA	
POTENCIA (W) $P=V.I.\cos\theta \cos\theta=0,8$	24W	48W	240W	-	
CORRIENTE (A) $I=P/V.\cos\theta$	0,14A	0,27A	1,36A	-	
SECCION [mm2]	2x2.5+PE	2x2.5+PE	2x2.5+PE	2x2.5+PE	

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
0	12/06/25	P.R.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Dibujó Revisó Aprobó	12/06/25	P.R.M.
1	14/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION		12/06/25	C.CENDRA

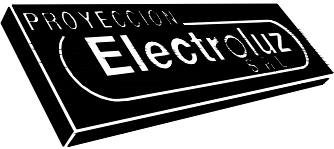

Ciente: E.P.E.	N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: E.T. 132/33/13,2 kV RAFAELA NORTE Y VINCULACIONES	3133	5/7
Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
TABLERO SECCIONAL ILUMINACION SALA DE GUARDIA MULTIFILAR	-	-
	N° de Plano:	Rev.N°
	4675-64-M-DM01	1


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO. CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

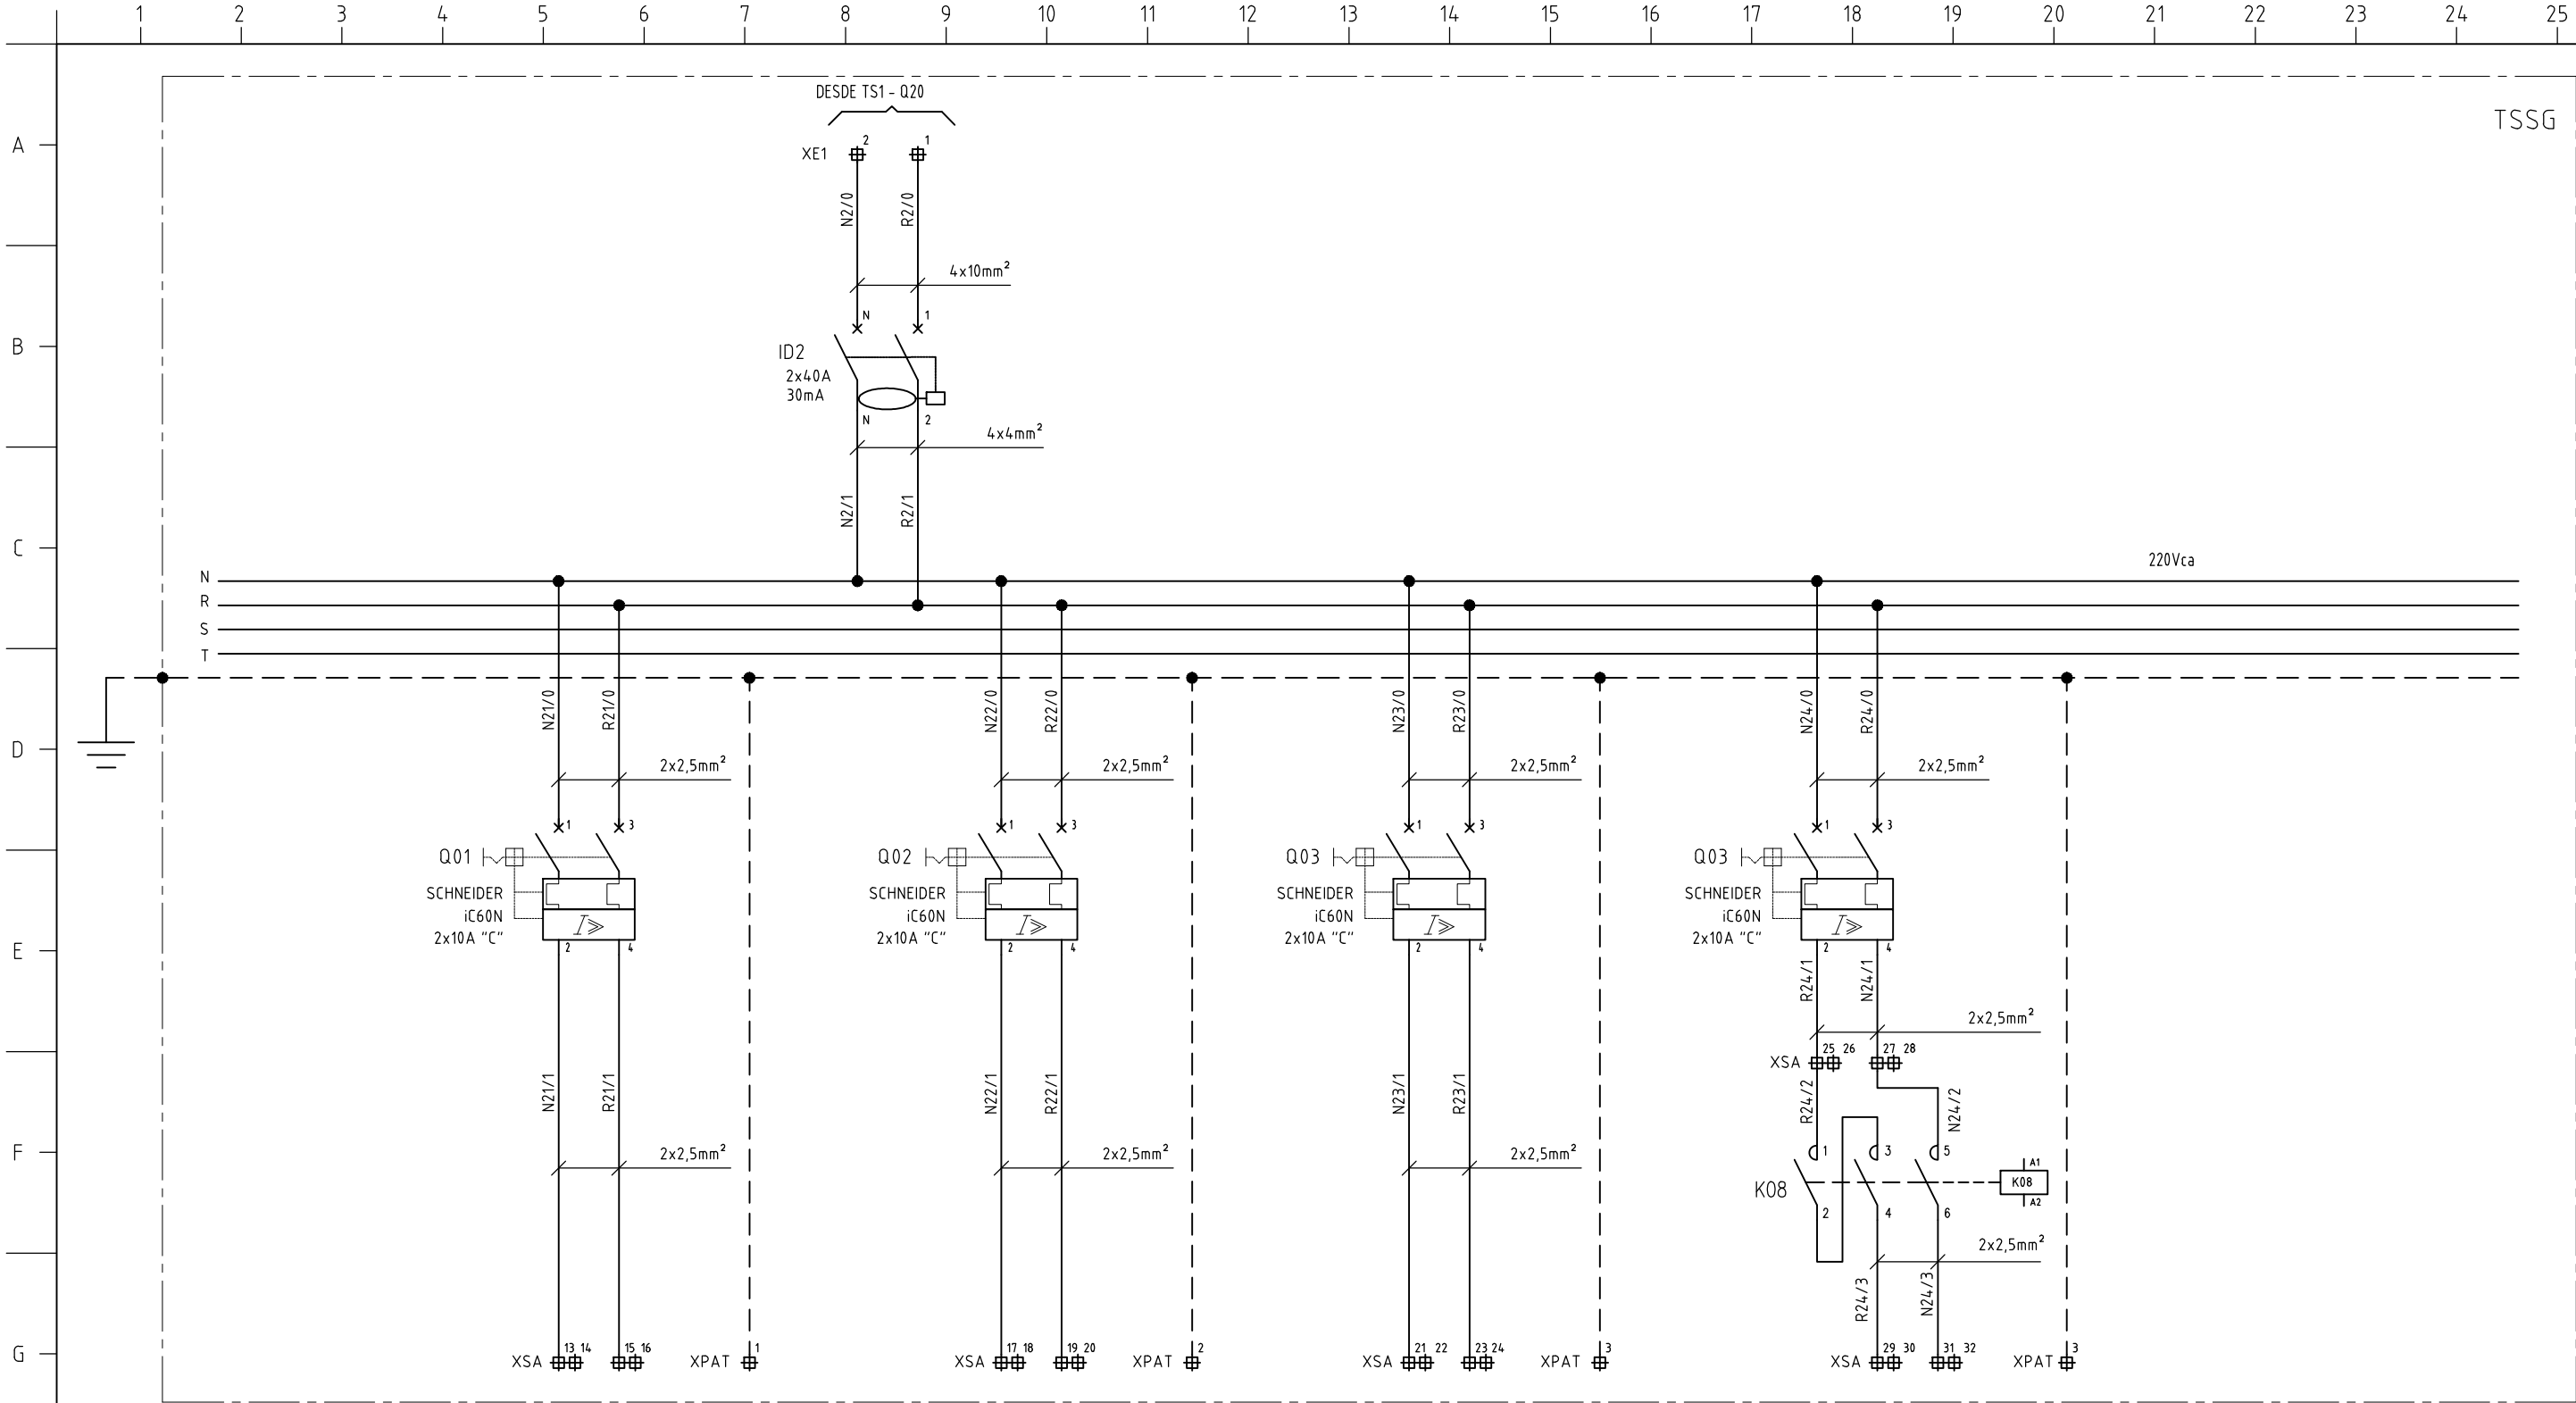

TABLERO SECCIONAL SALA DE GUARDIA


CIRCUITO de SALIDA	C22	C23	C24	C38	
FASE	R – N	R – N	R – N	R – N	
DESTINO	TOMACORRIENTES BAÑO	TOMACORRIENTES SALA DE GUARDIA	TOMACORRIENTES DEPOSITO TALLER	BOMBA SANITARIA	
POTENCIA (W) $P=V.I.\cos\theta \cos\theta=0,8$	2200W	2200W	2200W	740W	
CORRIENTE (A) $I=P/V.\cos\theta$	12,5A	12,5A	12,5A	4,20A	
SECCION [mm2]	2x2.5+PE	2x2.5+PE	2x2.5+PE	2x2.5+PE	

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
0	12/06/25	P.R.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Dibujó Revisó Aprobó	12/06/25	P.R.M.
1	14/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION		12/06/25	C.CENDRA

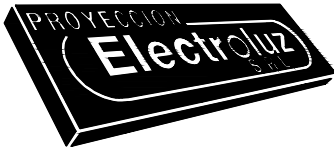


Ciente: E.P.E.	Nº de Obra:	Hoja Nº:
Obra: E.T. 132/33/13,2 kV RAFAELA NORTE Y VINCULACIONES	3133	6/7
Denominación:	Nº de Plano Cliente:	Rev.Nº
TABLERO SECCIONAL ILUMINACION SALA DE GUARDIA MULTIFILAR	-	-
	Nº de Plano:	Rev.Nº
	4675-64-M-DM01	1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO. CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

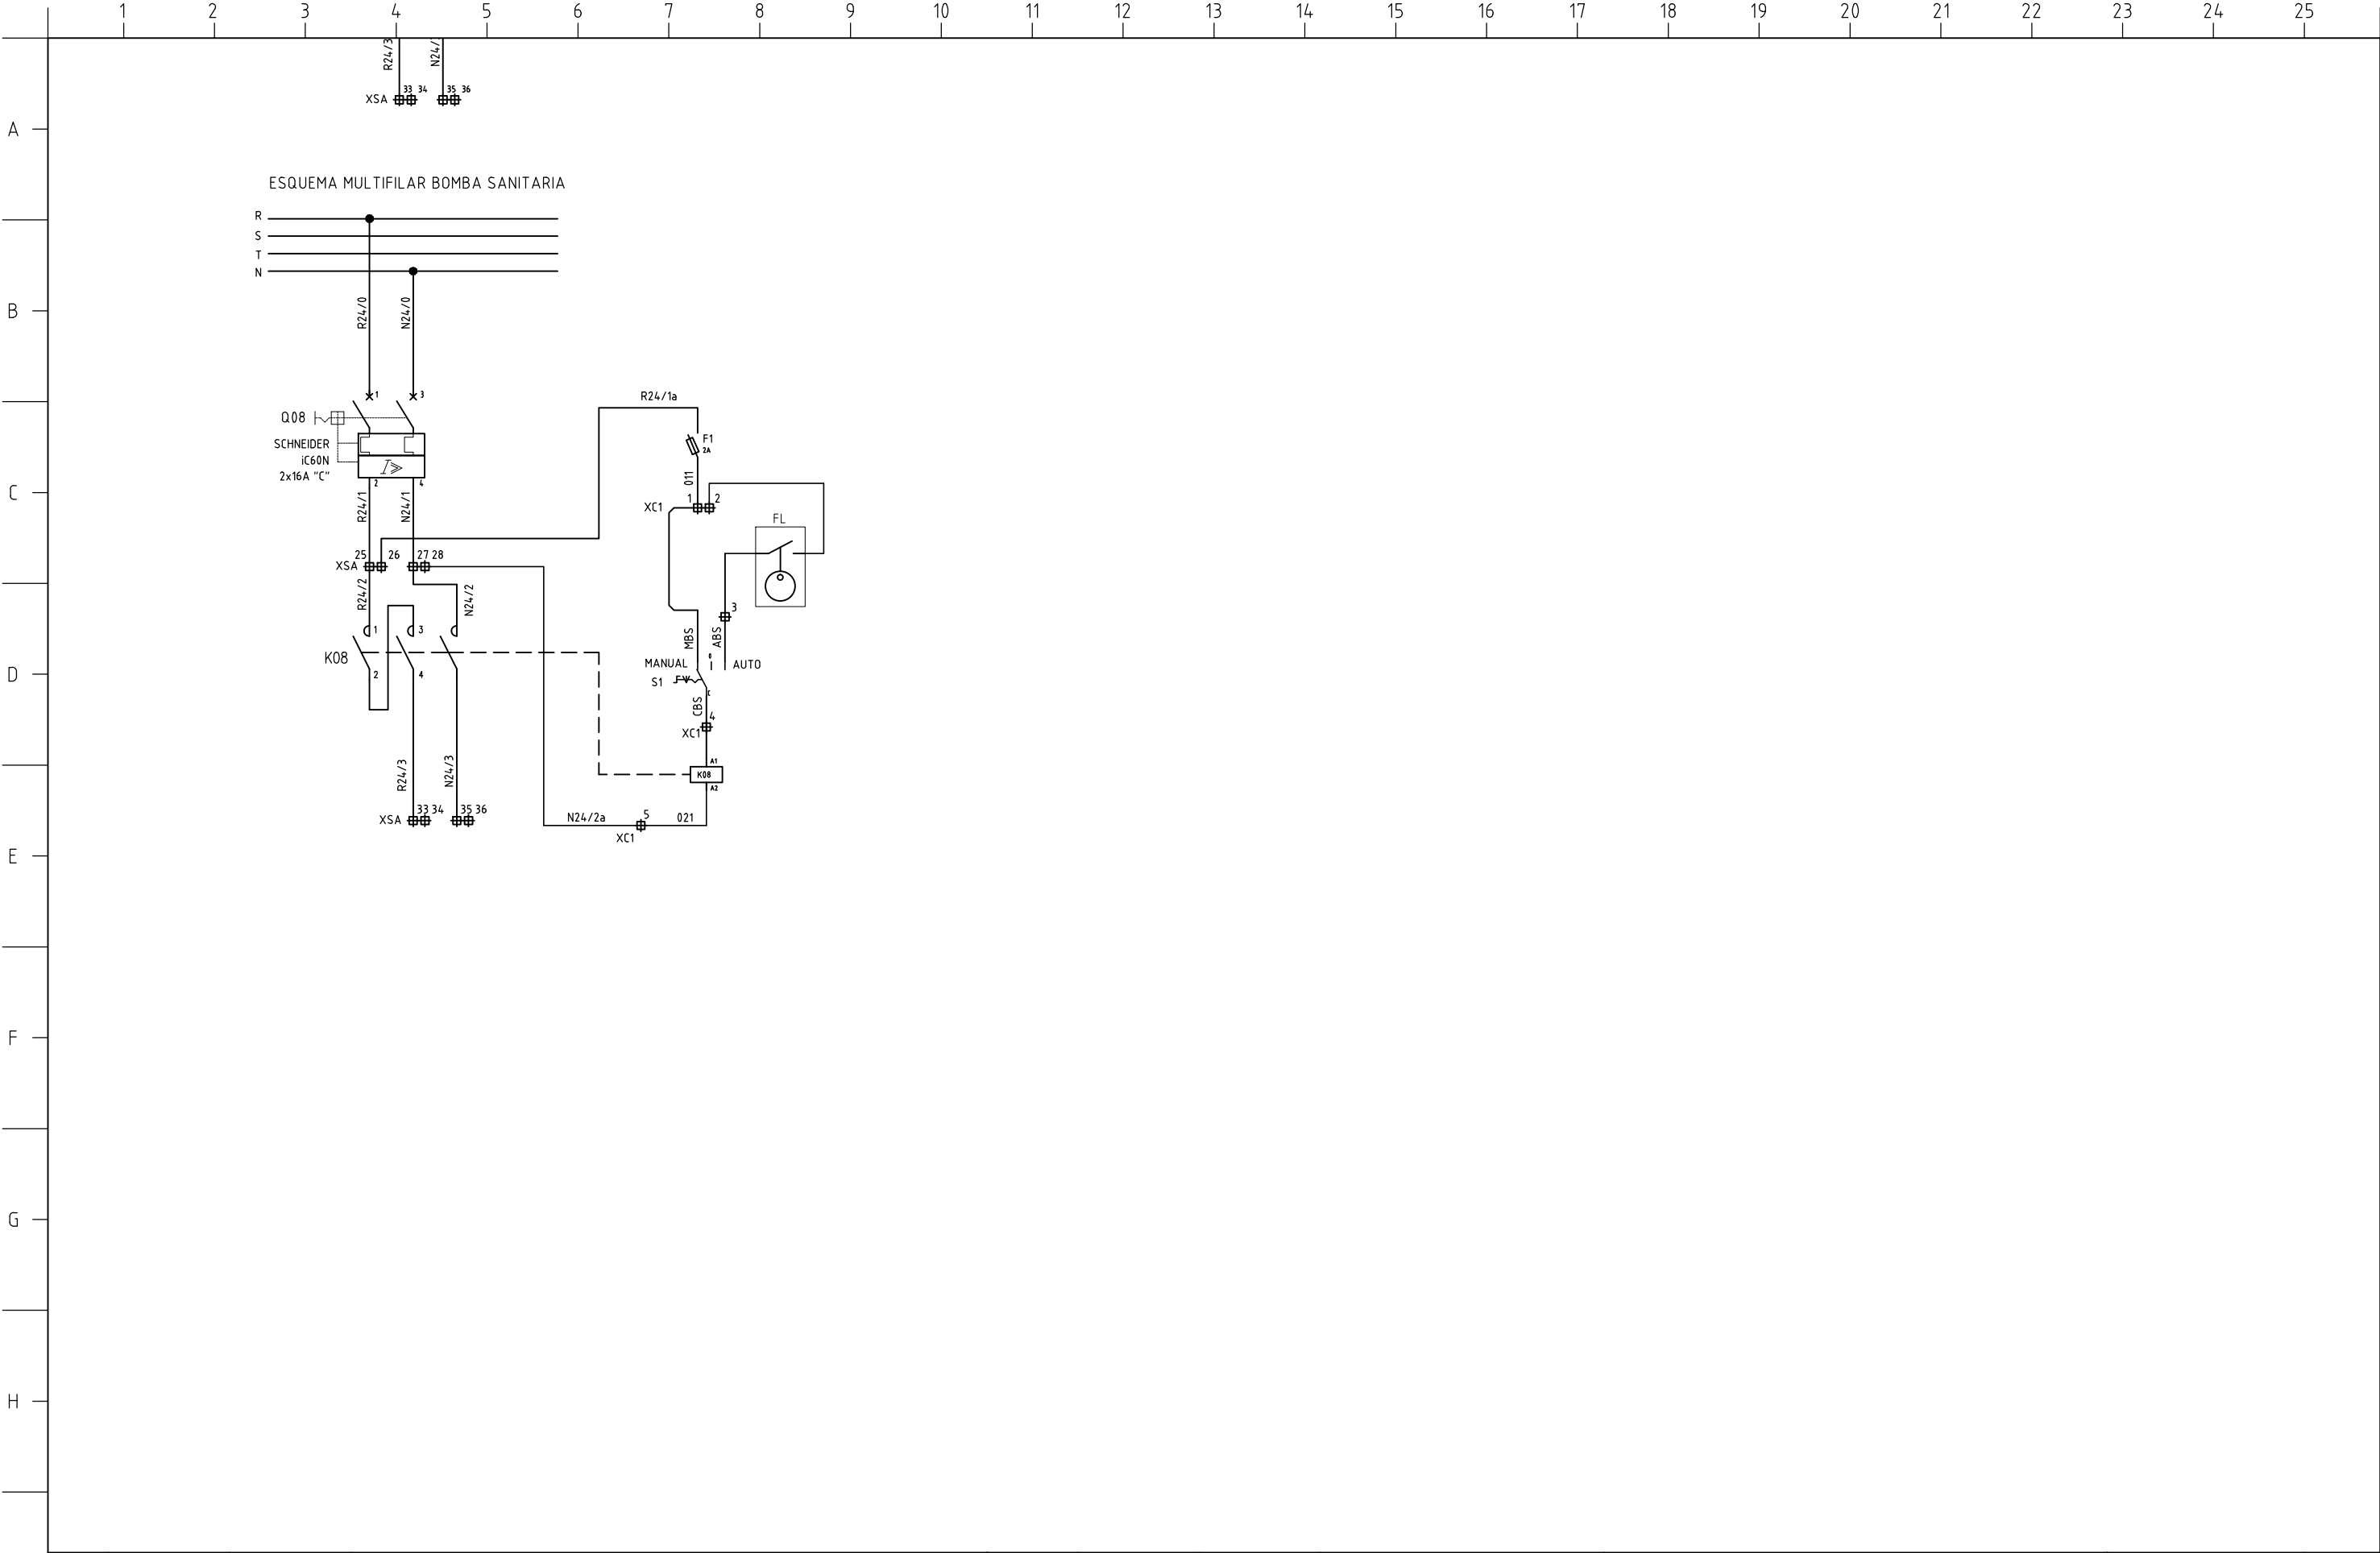

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
0	12/06/25	P.R.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Dibujó Revisó Aprobó	12/06/25	P.R.M.
1	14/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION		12/06/25	C.CENDRA

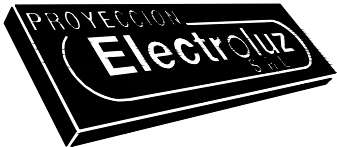	Cliente: E.P.E.	N° de Obra:	Hoja N°:
	Obra: E.T. 132/33/13,2 kV RAFAELA NORTE Y VINCULACIONES	3133	7/7
	Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
	TABLERO SECCIONAL ILUMINACION SALA DE GUARDIA ESUQEMA DE CONEXIONADO	-	-
		N° de Plano:	Rev.N°
		4675-64-M-DM01	1