

4



2



1



2

4

3

2

1

1

1

1

2

1

01	CONFORME A FABRICACION	18-07-2024	G. MINO	S. SOSA	L.R.P.
EA	CORRECCION SEGUN O.S. 687/01 PEZ.02	10-04-2024	G. MUCHUT	J. LOPEZ	L.R.P.
EO	EMISION ORIGINAL PARA SU APROBACION	25-03-2024	G. MUCHUT	J. LOPEZ	L.R.P.
REV	DETALLE	FECHA	DIBUJO	CONTROL	APROBO

PF:4721-01

DETALLE DE COMPONENTES FRENTE DE LA CELDA 6-ALIMENTADOR BCO CAPACITORES

Esc:



Cliente:



PLANO N°

0 6 7 0 1 M P L 5 0 4


Emission: 26-03-2024

Hoja: 2
Total hojas: 2

Rev.

0 1

CELDA 33KV
A INSTALAR

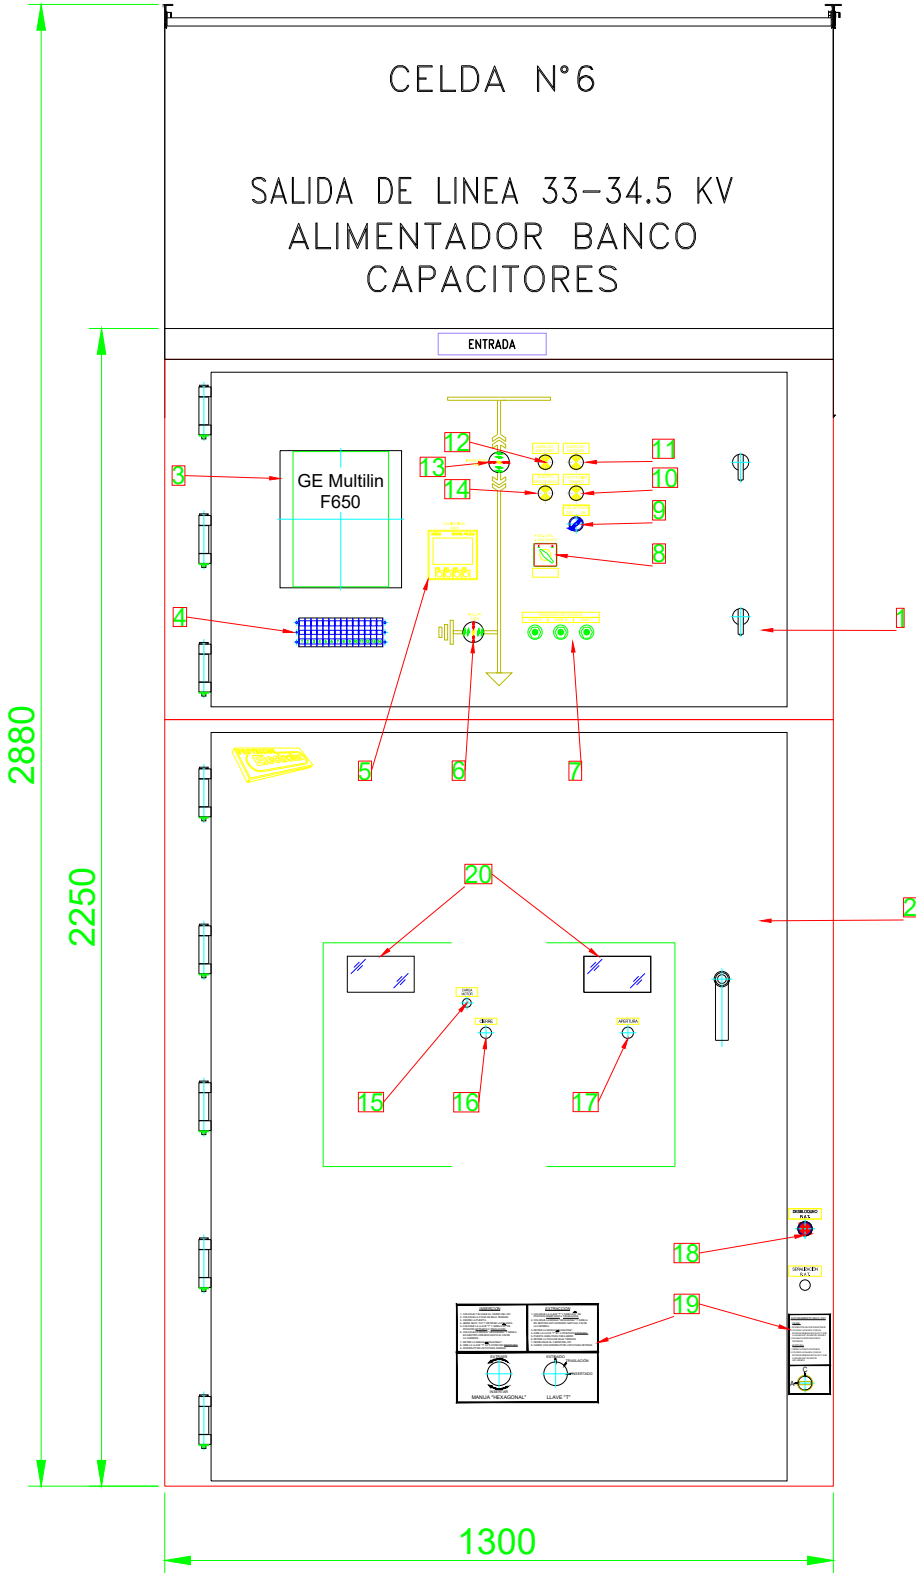

DETALLE DE COMPONENTES	
1	CUBICO DE COMANDO
2	CUBICO DE INTERRUPTOR
3	RELE DE PROTECCION
4	BLOQUE DE PRUEBA
5	MULTIMEDIDOR
6	SEÑALADOR EN CRUZ PAT
7	INDICADORES LUMINOSO PRESENCIA DE TENSION
8	SELECTORA LOCAL/REMOTO
9	SELECTORA DE ILUMINACION INTERIOR
10	LED FALTA TENSION DE CDO
11	LED CARRO EXTRAIDO
12	LED CARRO INSERTADO
13	SEÑALADOR EN CRUZ ESTADO DE INTERRUPTOR
14	LED RESORTE DESCARGADO
15	ORIFICIO CARGA MANUAL RESORTE
16	ORIFICIO CIERRE MANUAL DE INTERRUPTOR
17	ORIFICIO APERTURA MANUAL DE INTERRUPTOR
18	PULSADOR DESBLOQUEO SECCIONADOR P.A.T.
19	MIMICOS INSTRUCTIVOS DE MANIOBRAS
20	VISORES DE VIDRIO