



VISTA FRONTAL-DETALLE DE PUERTAS

COLUMNA N°A8


COLUMNA N°A9

COLUMNA N°A10


COLUMNA N°A11

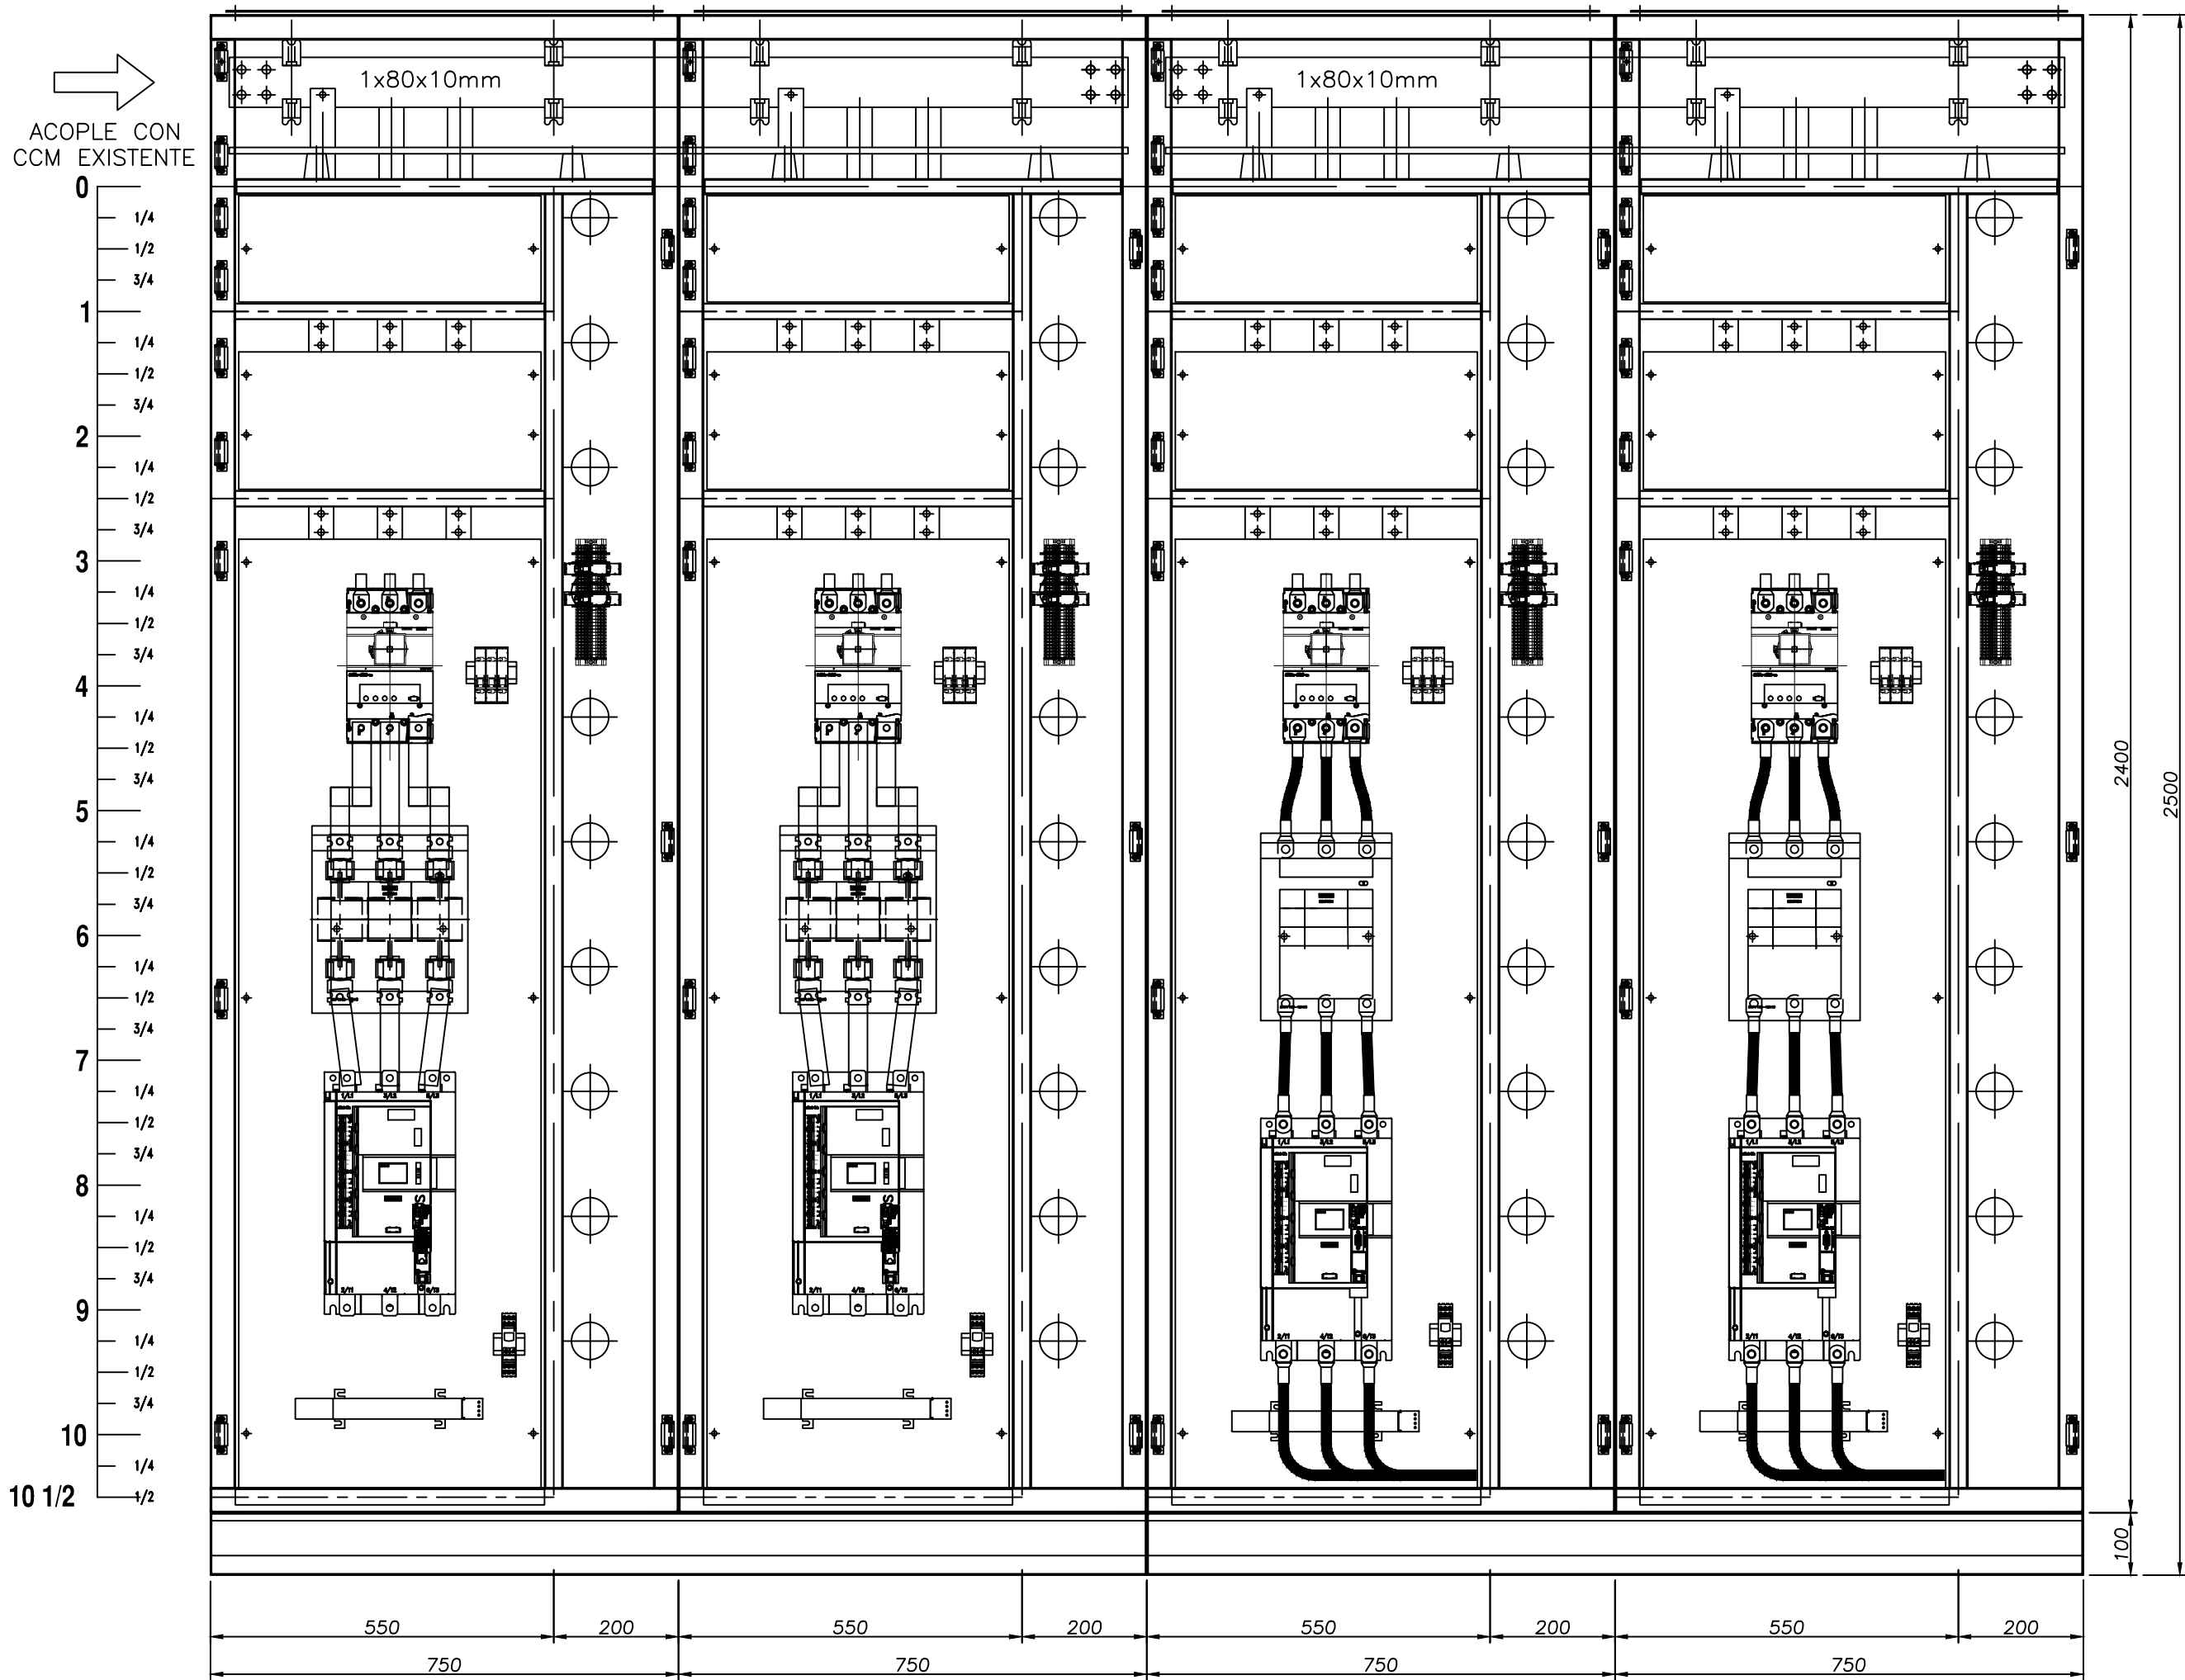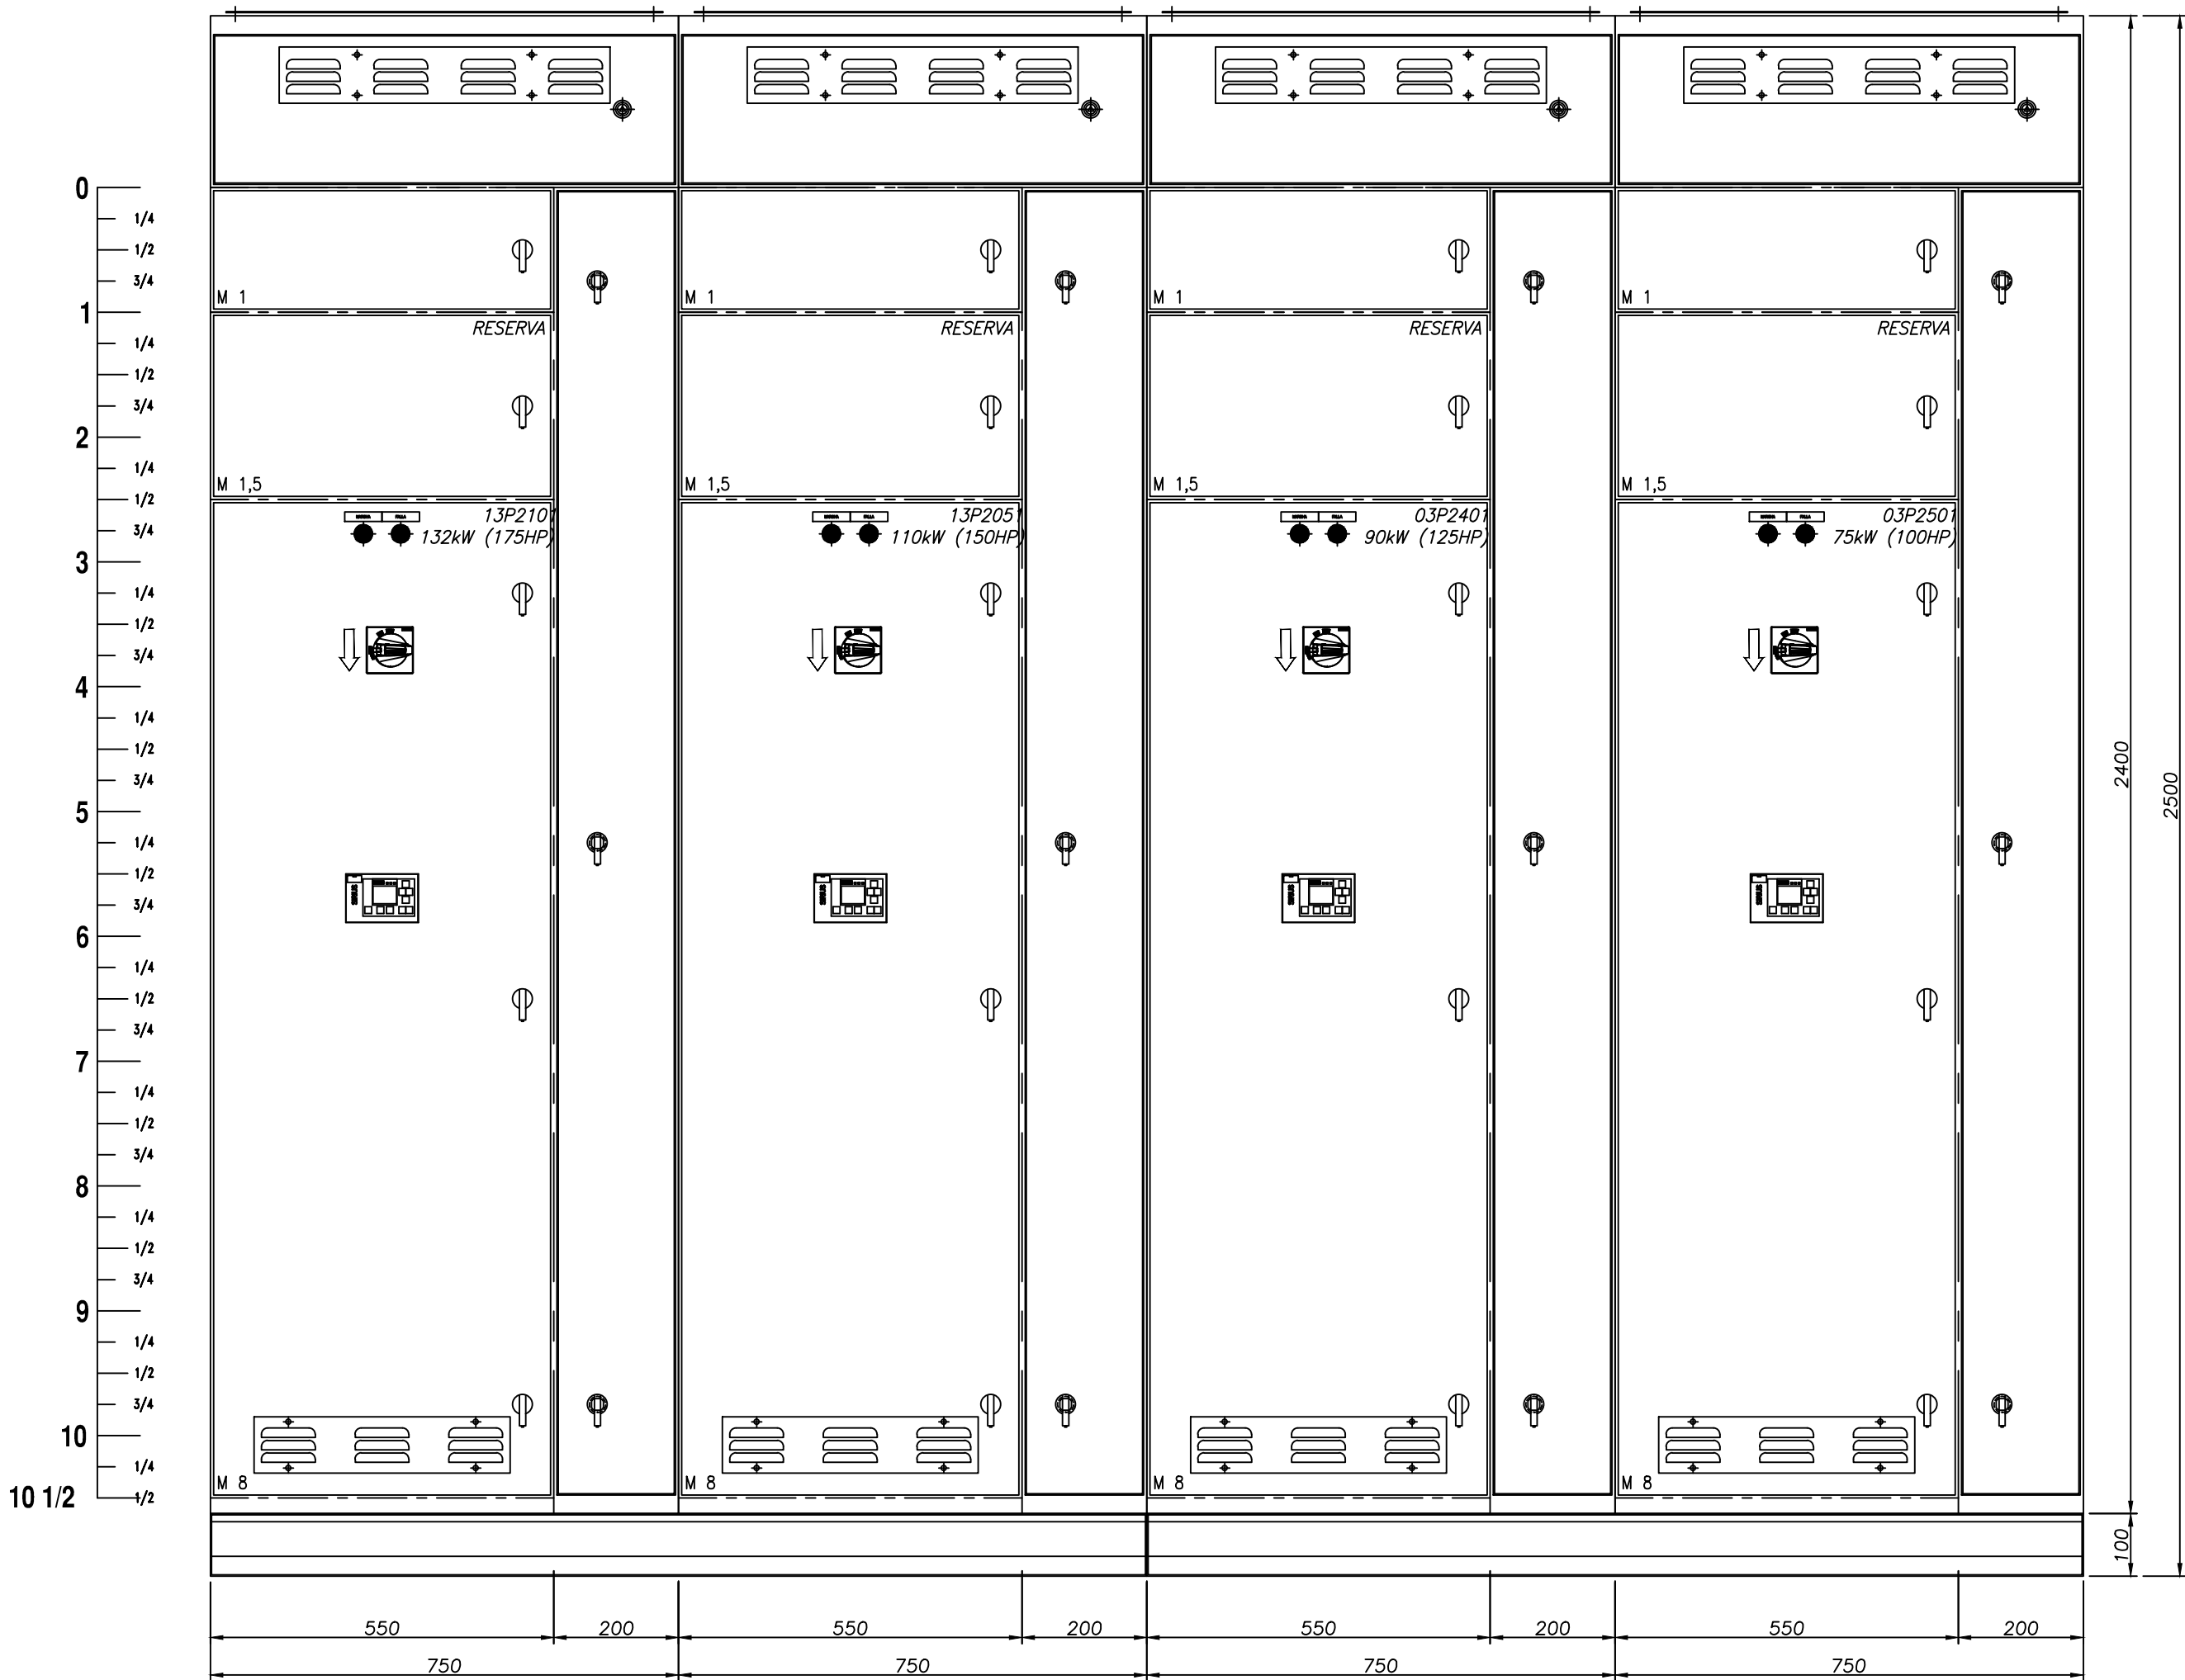


CORTE LATERAL TÍPICO

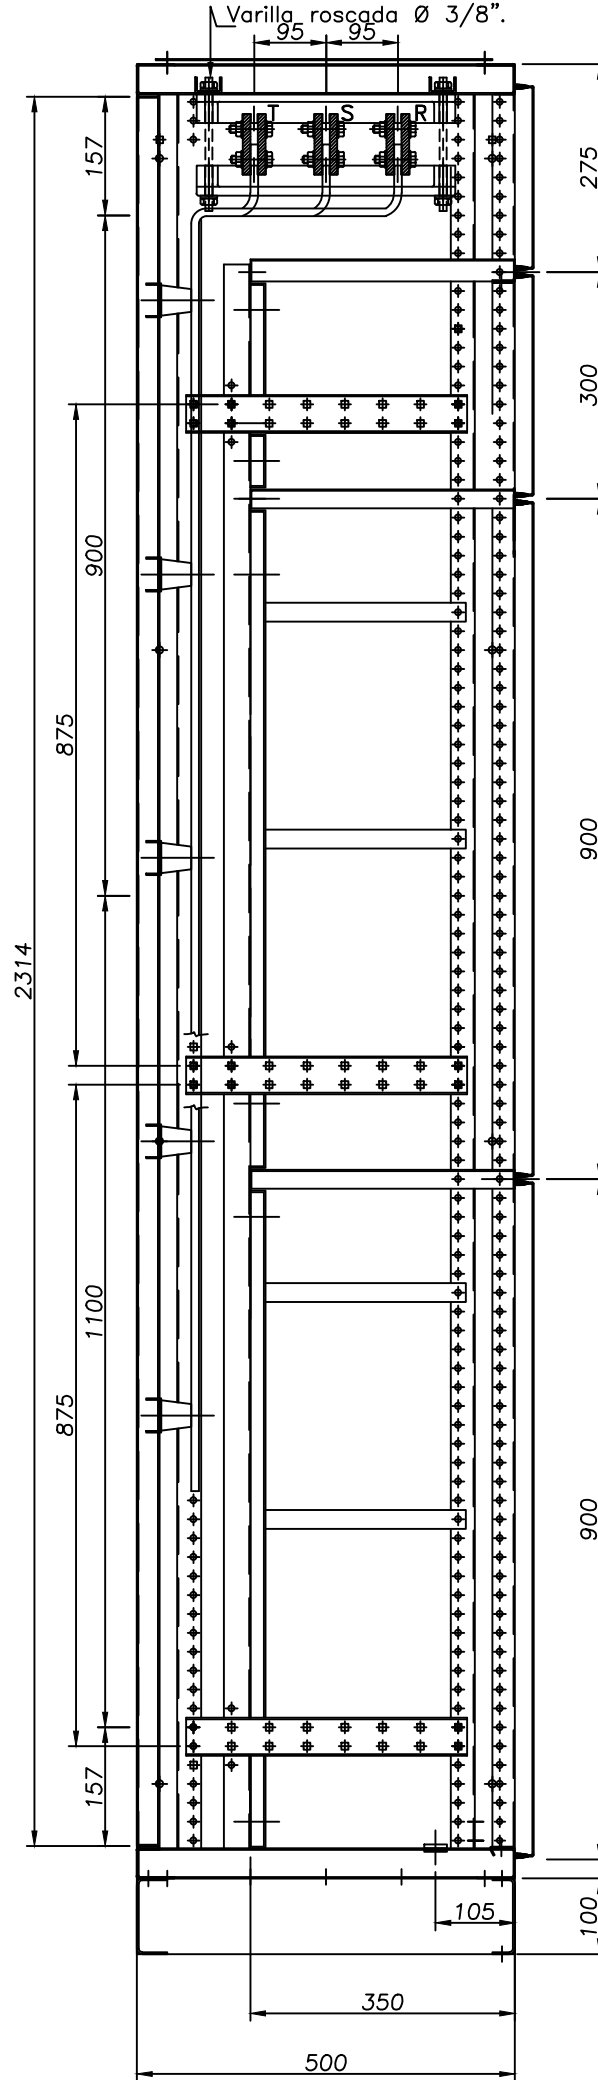


VISTA POSTERIOR
DETALLE TAPA

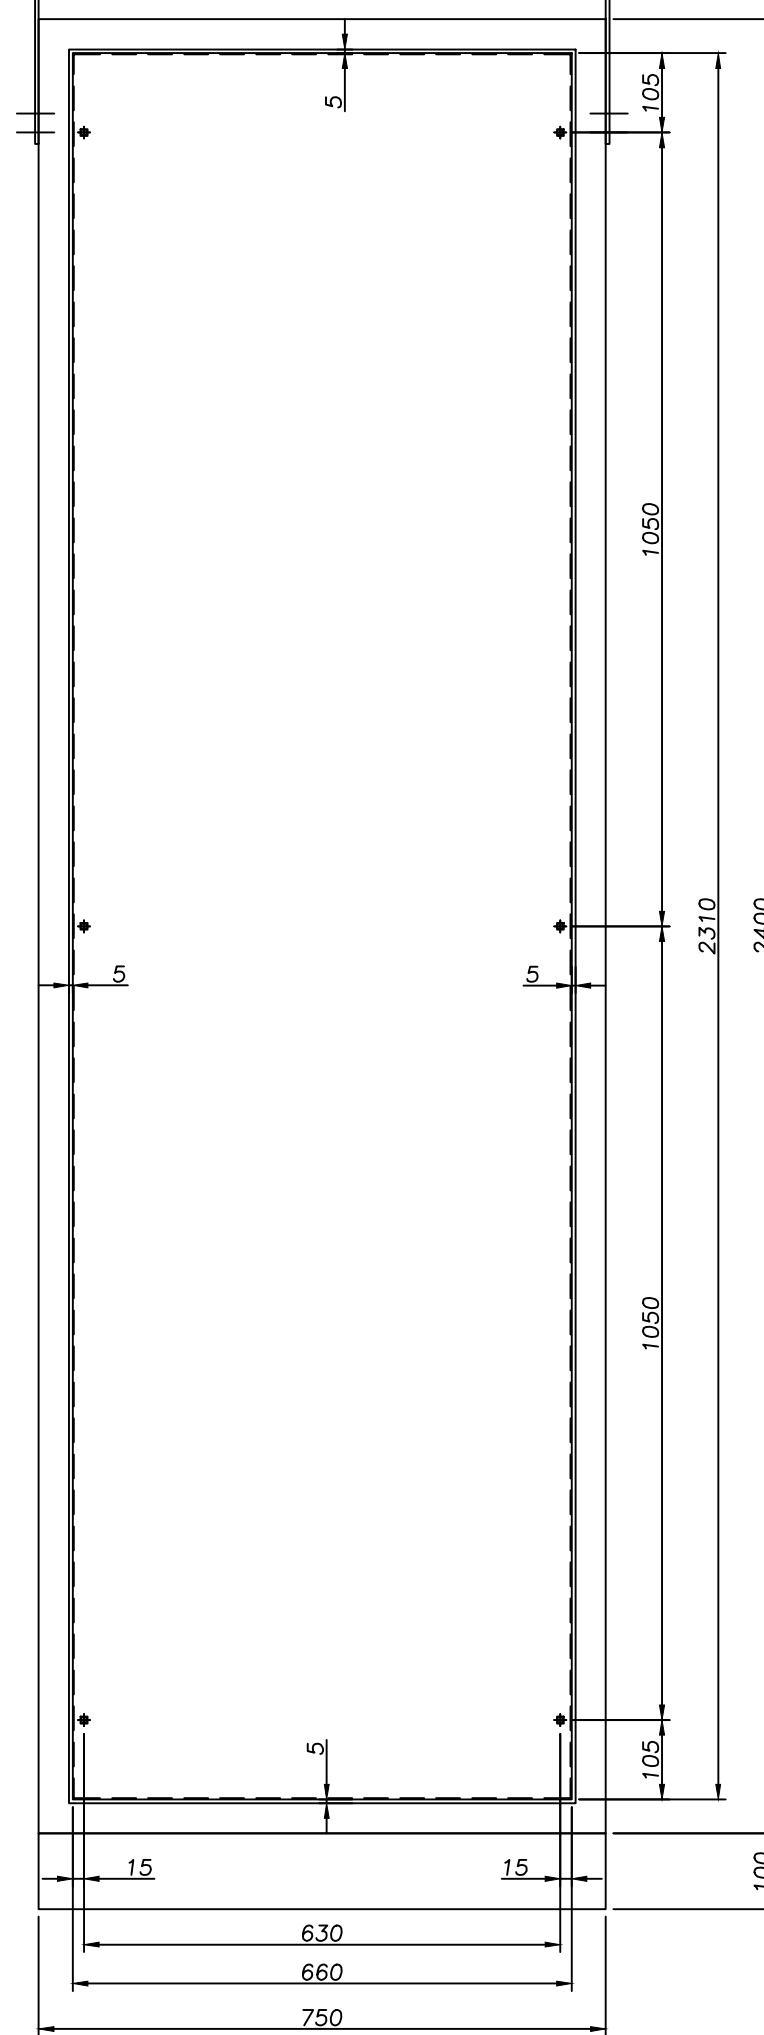


ARRANQUE 13P2901 A MONTAR EN
COLUMNA EXISTENTE A2, CUBICLES 2 Y 3 (VACÍOS)

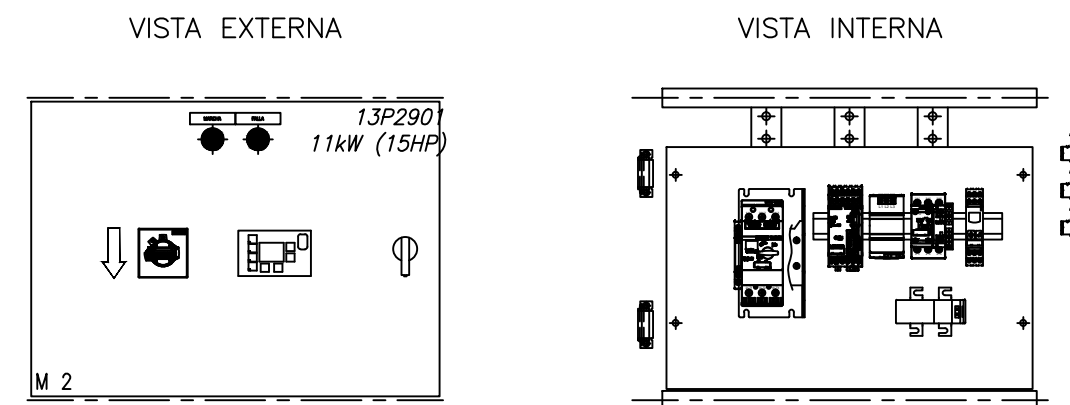


ARRANQUE 13M1051 A MONTAR EN
COLUMNA EXISTENTE A3, CUBICLES 2, 3 y 4 (VACÍOS)

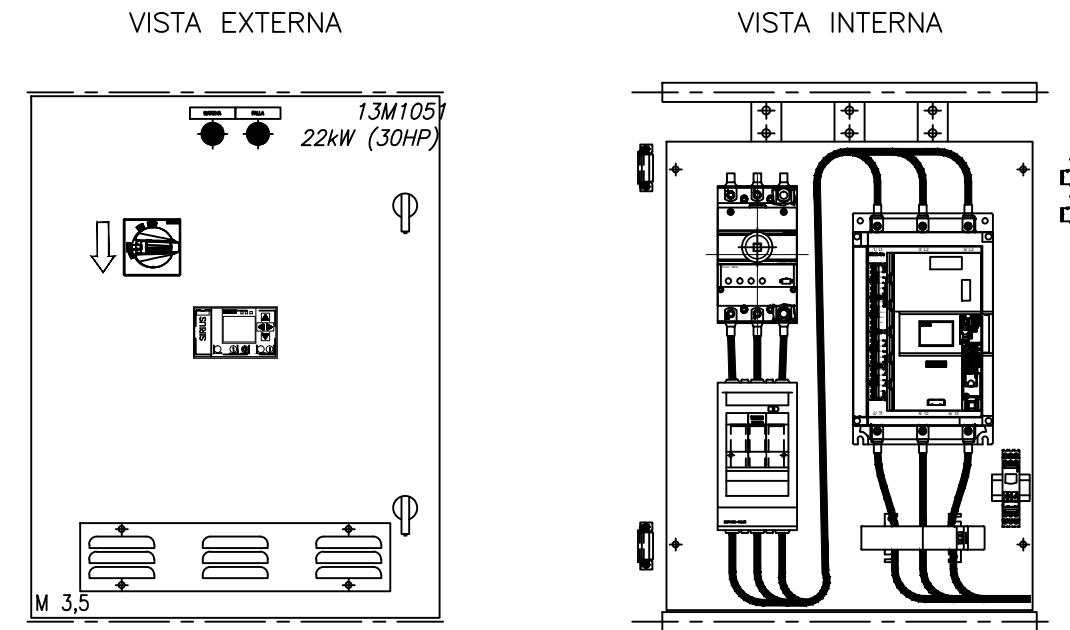


ARRANQUE 13M1101 A MONTAR EN
COLUMNA EXISTENTE A6, CUBICLE 5 (A DESMONTAR)

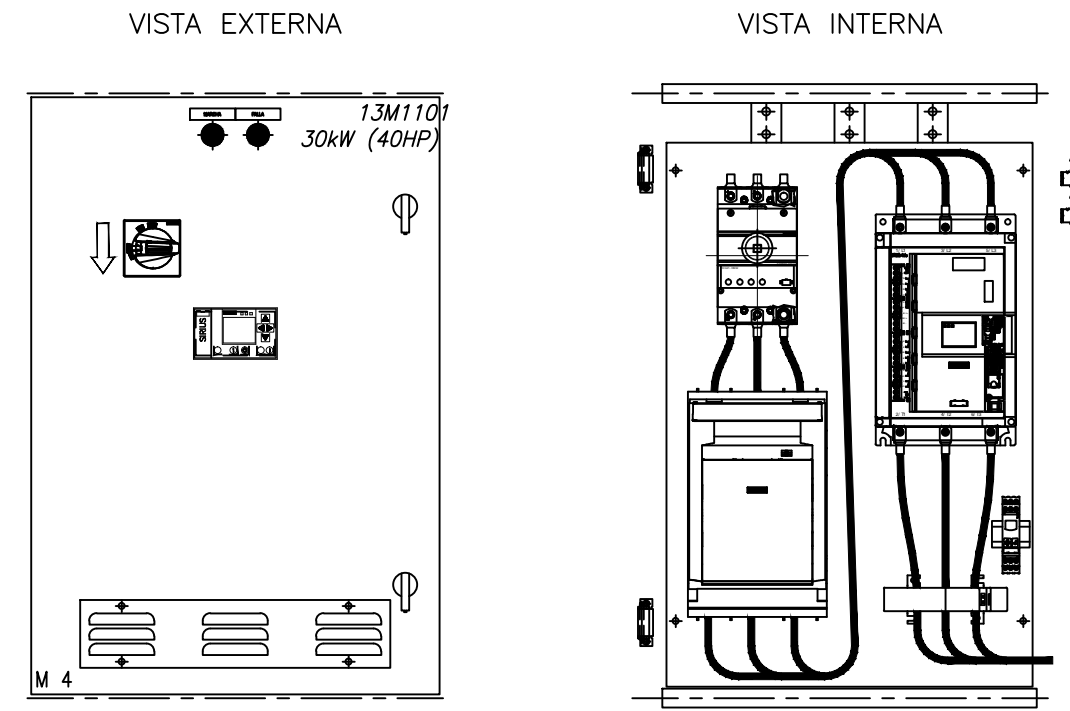


CORTE TRANSVERSAL

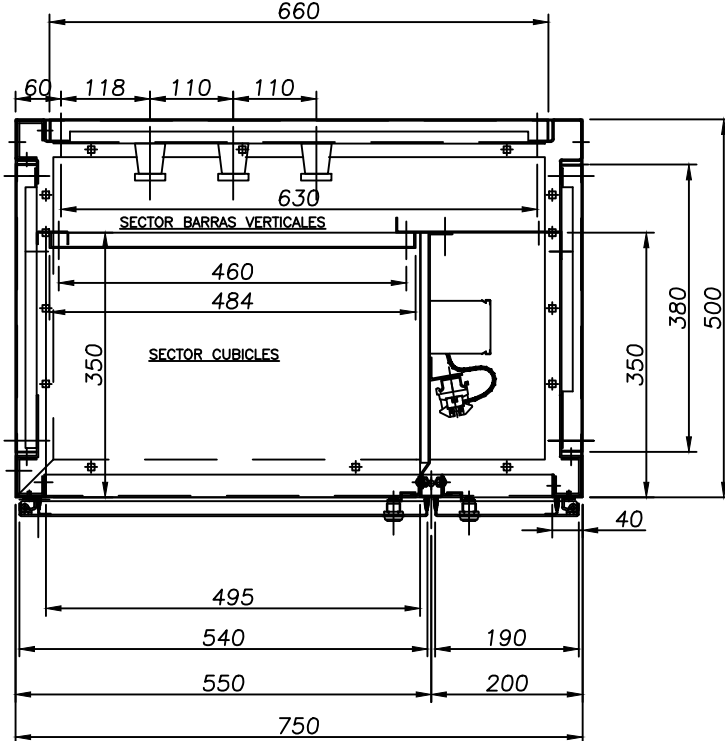

DETALLE DE SALIDA
DE CABLES

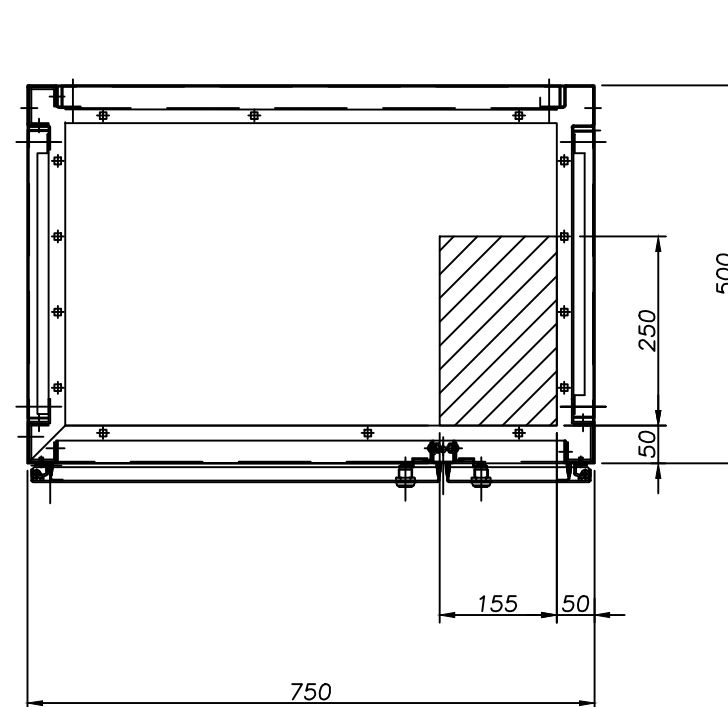

VISTA SUPERIOR

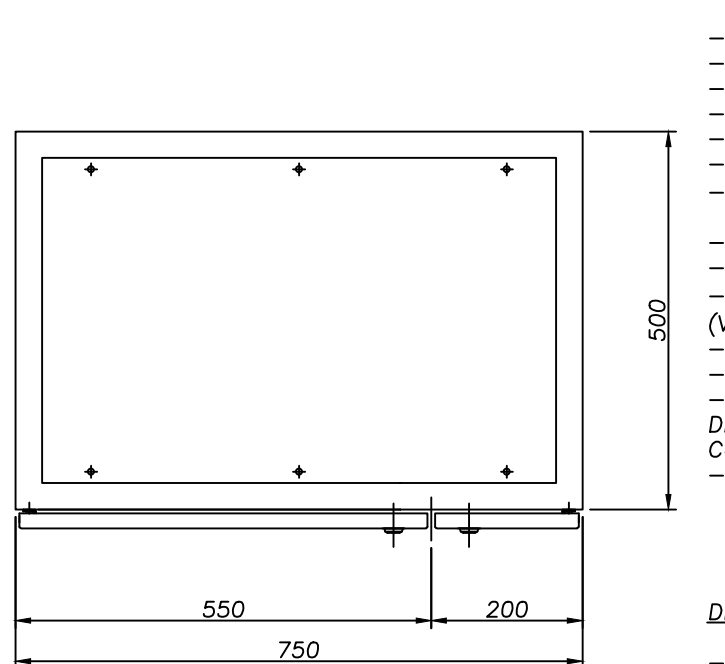



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURA ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCO, MODELO 25218.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 44.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO EN POLVO EPOXI-POLIESTER TERMOCONVERTIBLE (180°C)
- GABINETES COLOR GRIS RAL 7032 TEXTURADO.
- BANDEJA PORTELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ACOMETIDA INFERIOR DE CONDUCTORES.
- COLOR DE BARRAS Cu: R (Morron), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste), TIERRA (Verde-Amarillo).
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN.
- CUBIERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²


DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES HORIZONTALES: INDICADAS
- BARRAS VERTICALES DE COLUMNAS: 40x5mm
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS.


CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

						Fecha 22-01-2025		Nombre C.SPESOT		Cliente: PROMAIZ S.A. ALEJANDRO ROCA – CORDOBA			
				RECONQUISTA - STA. FE		Dibujó 1:10		Aprobó		Otra: PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS DE B.T.			
				GASA CENTRAL Patricio Diaz 175 Tel: 03482-421940 (Rot.) Fax: 03482-421944 www.electroluz.com.ar				Denominación: ESQUEMA TOPOGRAFICO CCM PG03/PG13 (AMPLIACION) FRENTA A		Nº de Plano Cliente: FRM-PG01-PG03-ELE-PLN-382		Rev. B	
1 02-09-2025 J.I.F. CONFORME A FABRICACION				2 09-01-2025 C.SPESOT APTO PARA CONSTRUIR.		3 23-01-2025 C.SPESOT EMISSION ORIGINAL, PARA APROBACION CLIENTE.		Nº de Obra: 3245		Nº de Plano: 4819-04-M-PD01		Rev. 1	
REV. N°		FECHA		NOMBRE		OBSERVACIONES							


VISTA FRONTAL-DETALLE DE PUERTAS

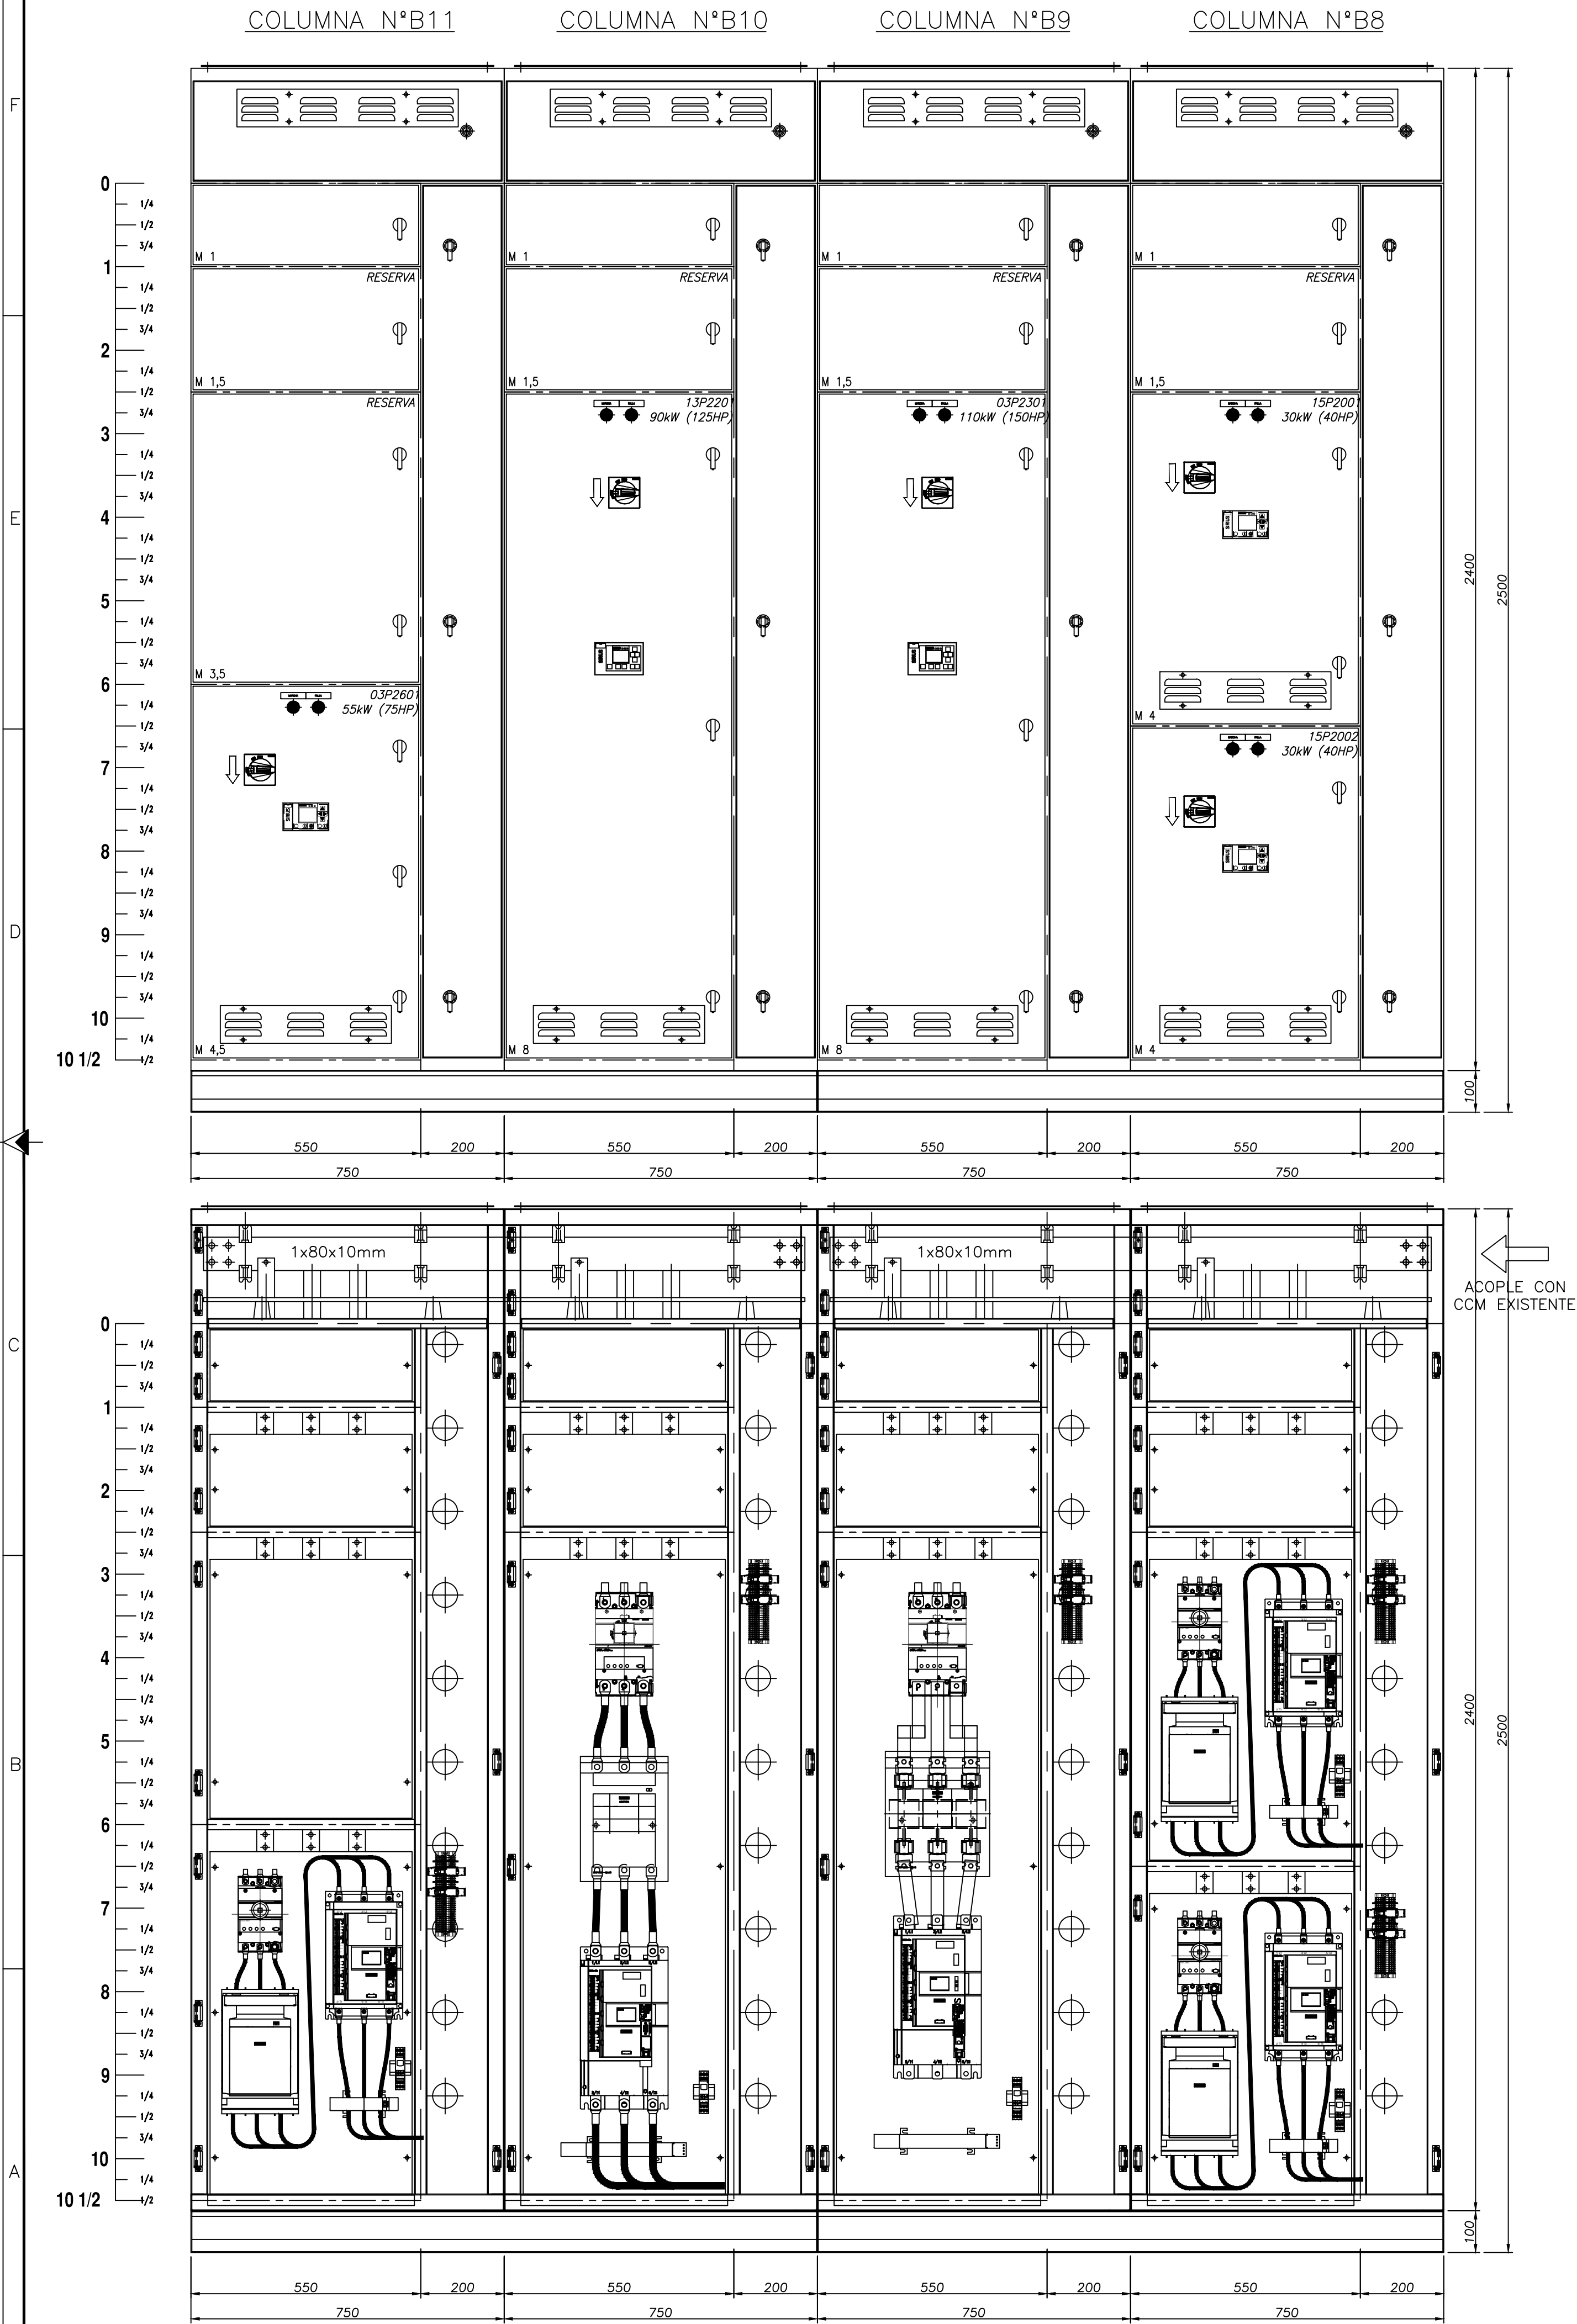


CORTE LATERAL TÍPICO

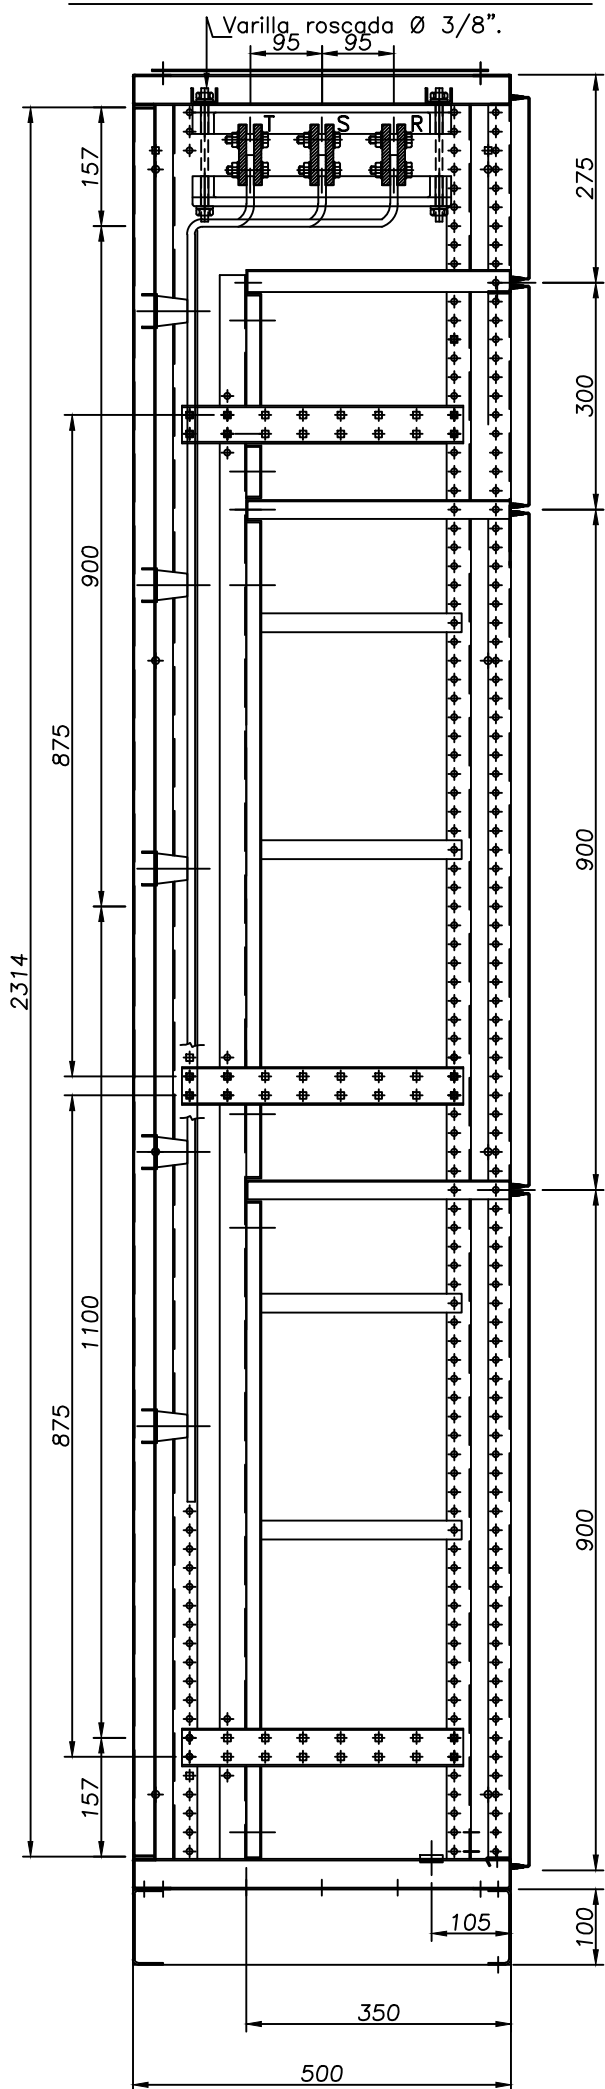


VISTA POSTERIOR
DETALLE TAPA

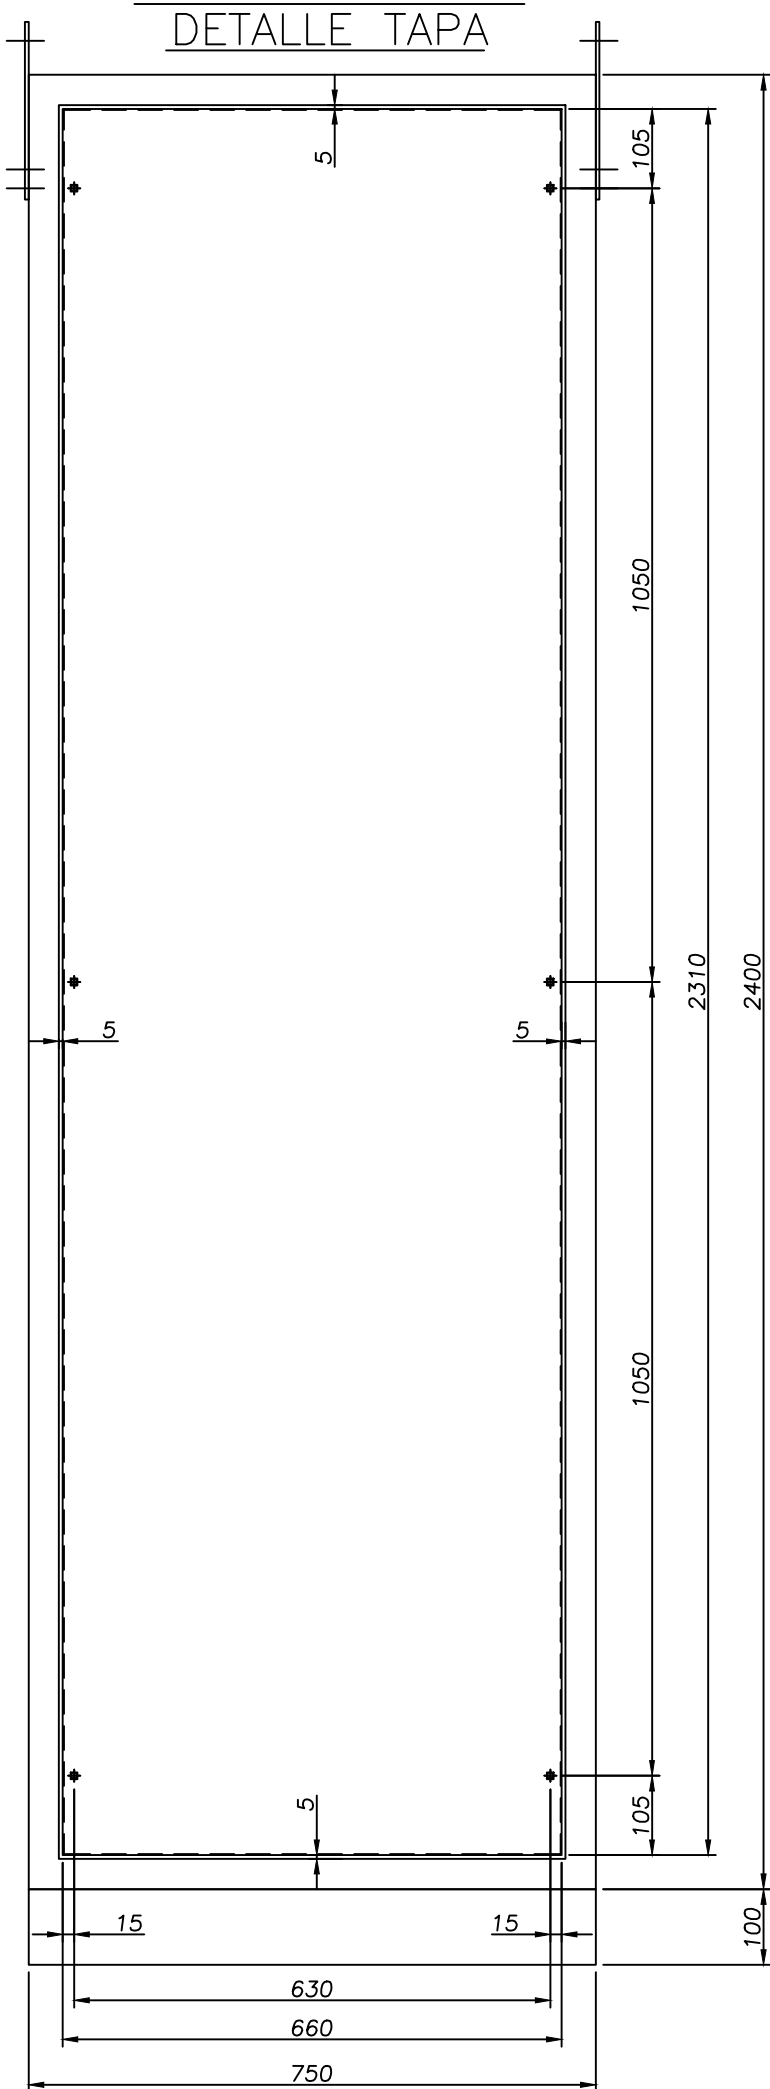


ARRANQUE 13M1201 A MONTAR EN COLUMNA EXISTENTE B2, CUBICLES 2 y 3 (A DESMONTAR)

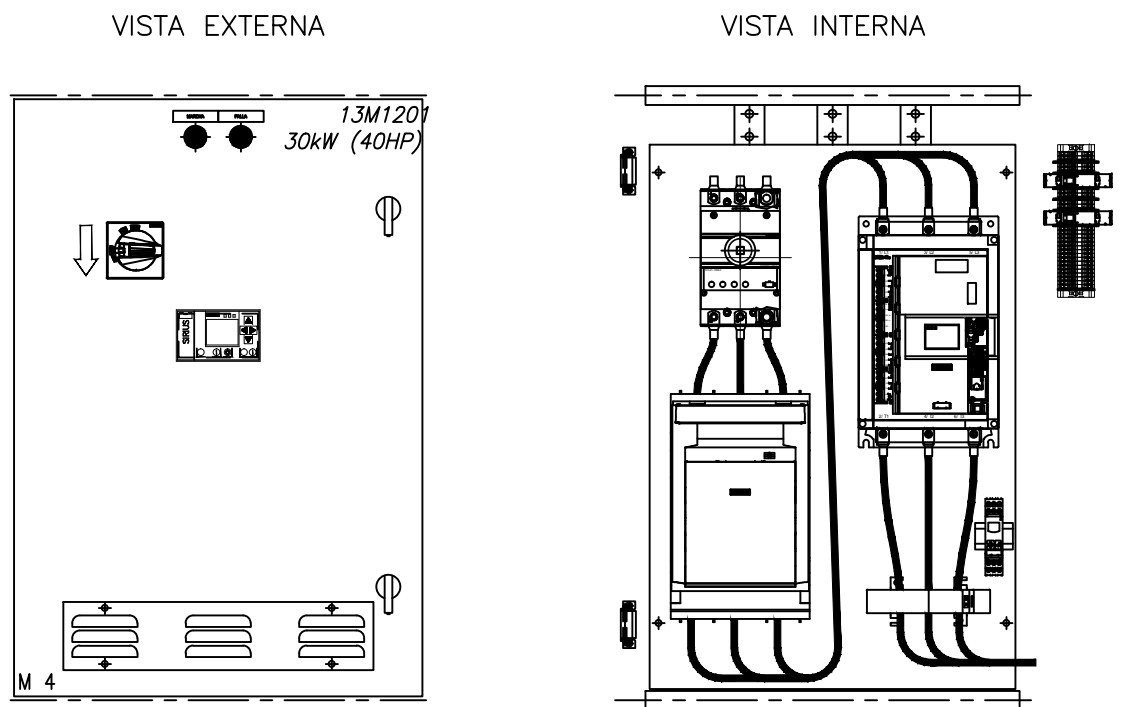


CORTE TRANSVERSAL

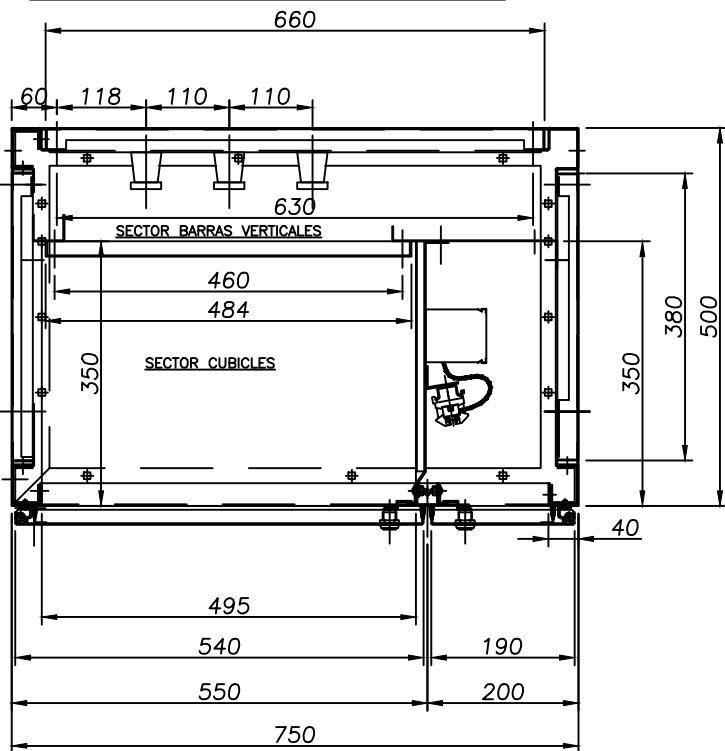

DETALLE DE SALIDA DE CABLES

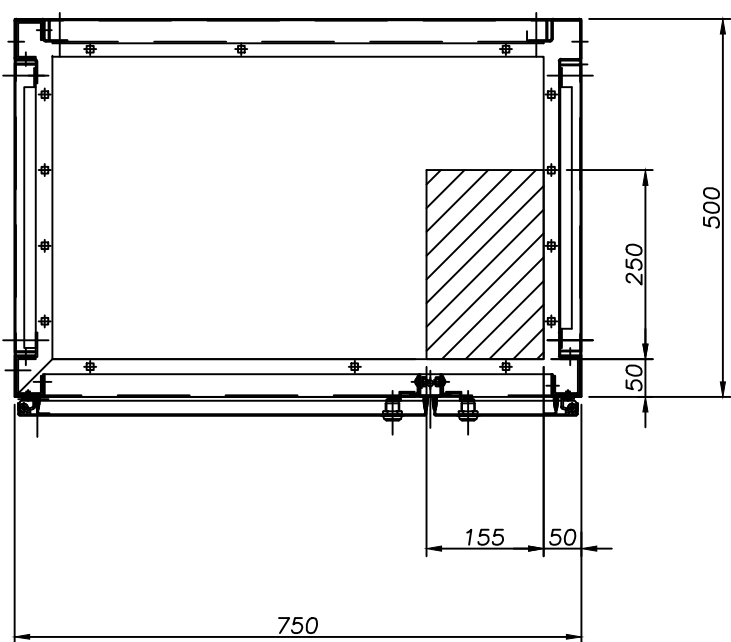

VISTA SUPERIOR

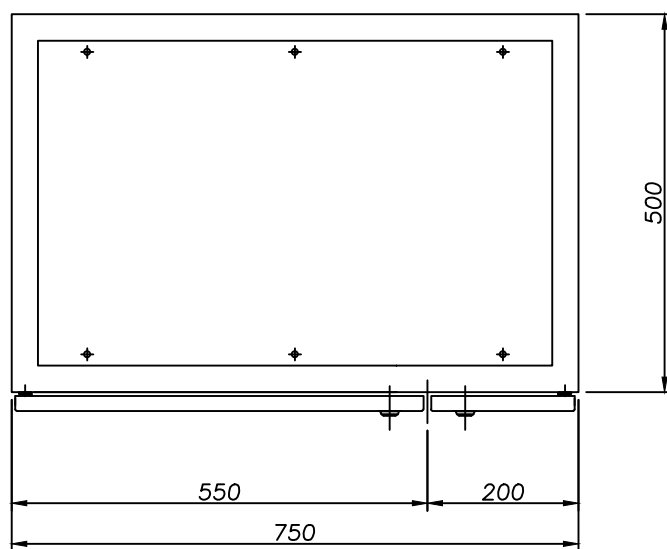


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURA ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCO, MODELO 25218.
- BISAGRAS INTERIORES
- GRADO DE PROTECCION IP 44.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO EN POLVO EPDXI-POLIESTER TERMOCONVERTIBLE (180°C)
- GABINETES COLOR GRIS RAL 7032 TEXTURADO.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ACOMETIDA INFERIOR DE CONDUCTORES.
- COLOR DE BARRAS Cu: R (Marrón), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste), TIERRA (Verde-Amarillo).
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS CUBIERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES HORIZONTALES: INDICADAS
- BARRAS VERTICALES DE COLUMNAS: 40x5mm
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS.

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

				 <div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Reta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div>	Fecha		Nombre		Cliente: PROMAIZ S.A.		
		22-01-2025			C.SPESOT		ALEJANDRO ROCA - CORDOBA				
		Aprobó			-		Obra: PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS DE B.T.				
		Escala:			-						
		1:10				Denominación:		N° de Plano Cliente:		Rev.	
						ESQUEMA TOPOGRAFICO CCM PG03/PG13 (AMPLIACIÓN) FRENTE B		PRM-P061-P003-ELE-PLN-382		B	
1		02-09-2025		J.I.F.		CONFORME A FABRICACION		N° de Obra:			
0		29-01-2025		C.SPESOT		APTO PARA CONSTRUIR.		3245			
A		23-01-2025		C.SPESOT		EMISION ORIGINAL, PARA APROBACION CLIENTE.		N° de Plano:		Rev.	
REV. N°		FECHA		NOMBRE		OBSERVACIONES		4819-04-M-PD01		1	