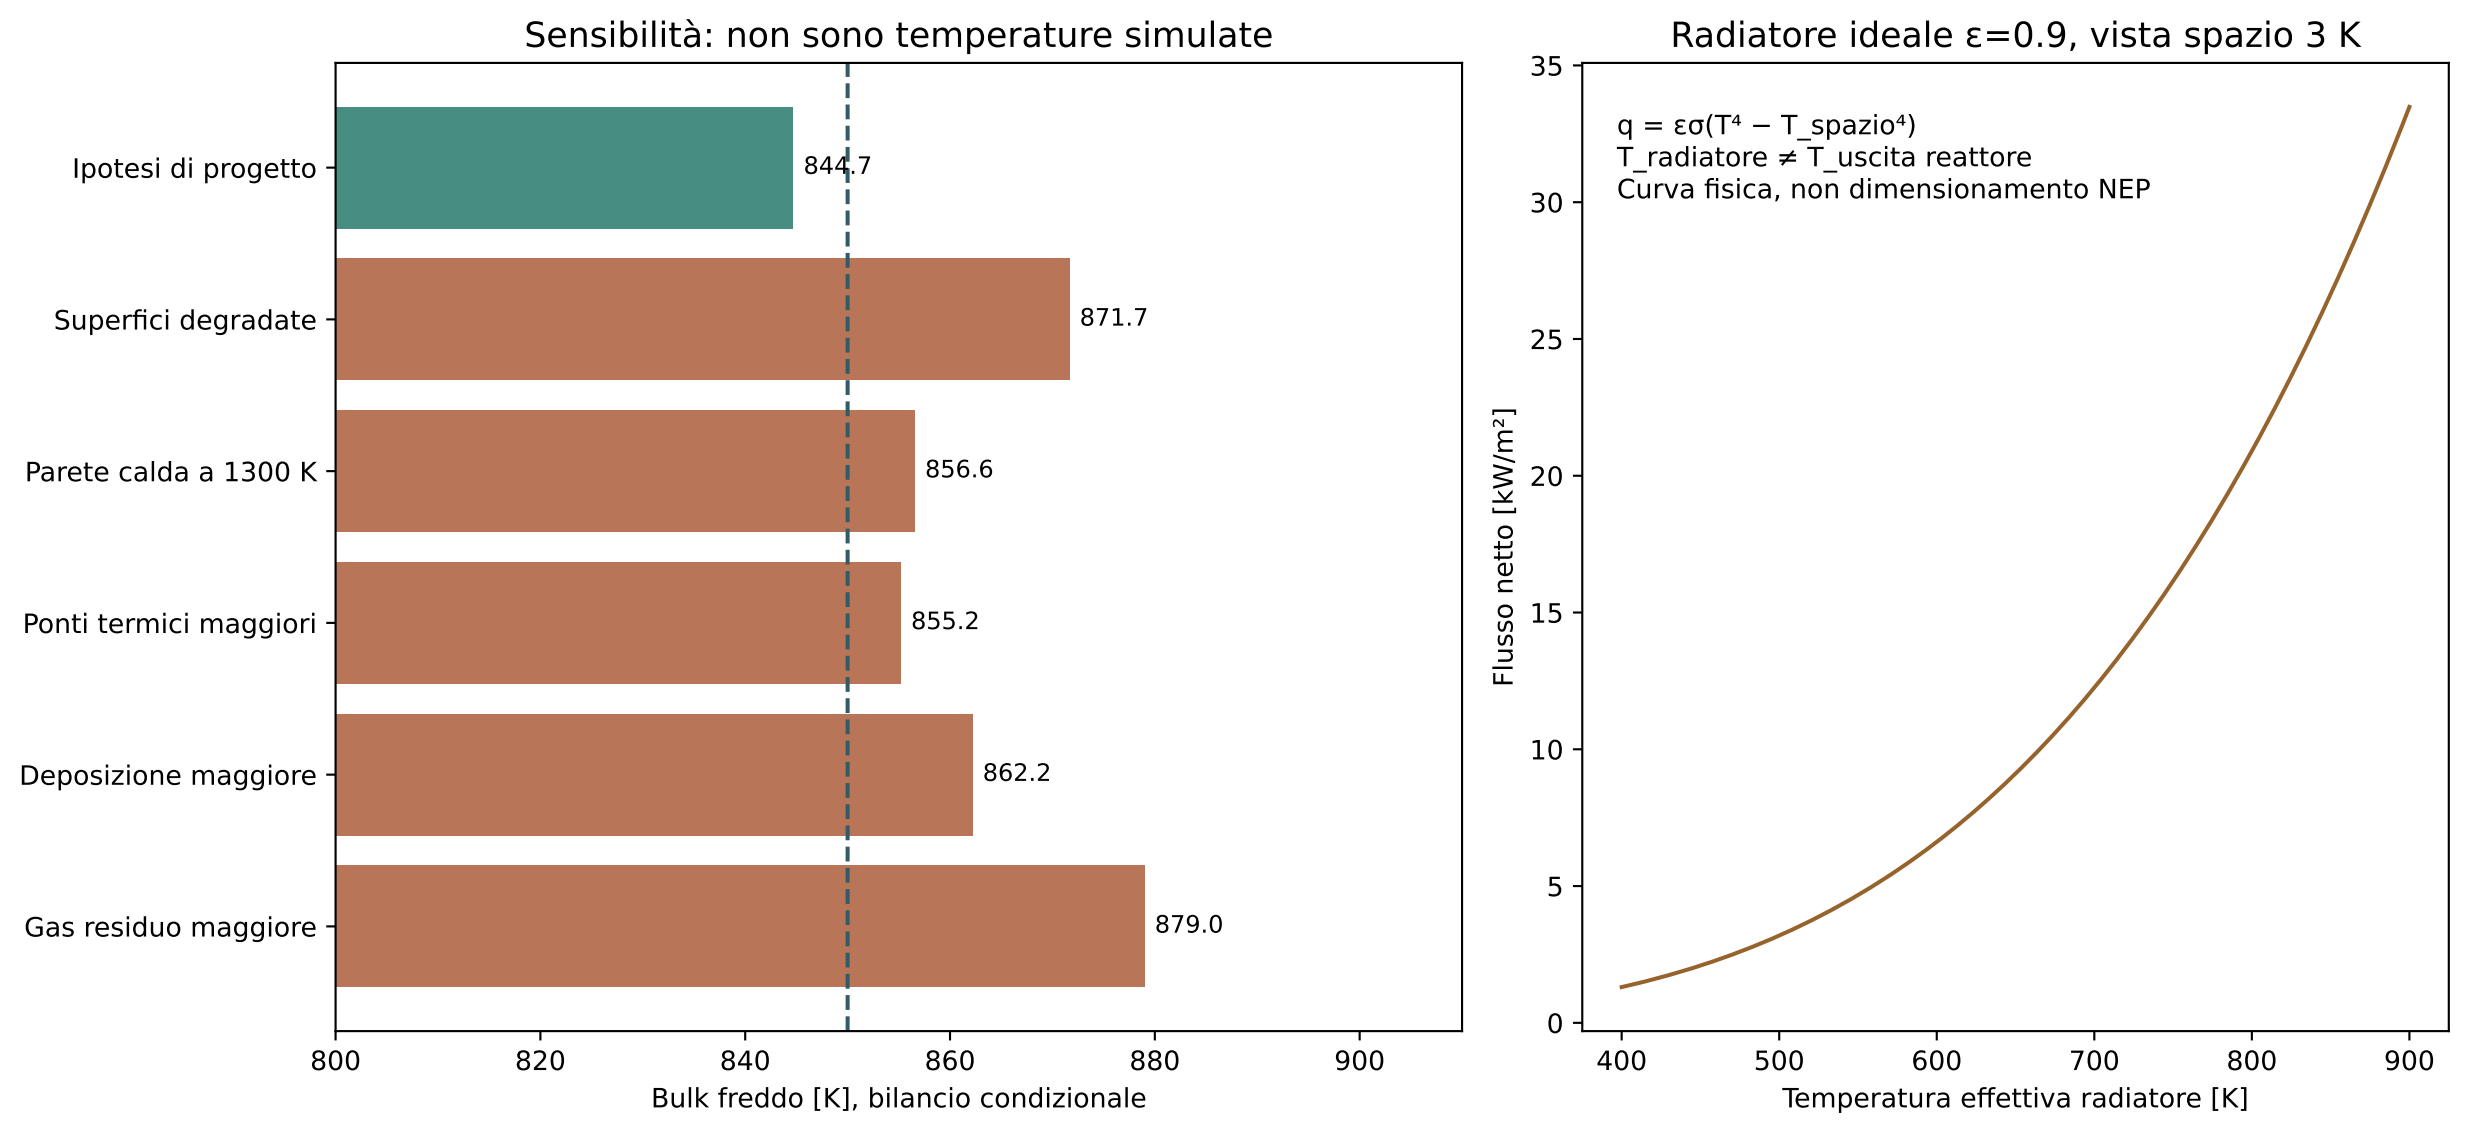
Sensibilità: non sono temperature simulate
Ipotesi di progetto
Superfici degradate
Parete calda a 1300 K
Ponti termici maggiori
Deposizione maggiore
Gas residuo maggiore
844.7
871.7
856.6
855.2
862.2
879.0
800
820
840
860
880
900
Bulk freddo [K], bilancio condizionale
Radiatore ideale ε=0.9, vista spazio 3 K
q = εσ(T⁴ − T_spazio⁴)
T_radiatore ≠ T_uscita reattore
Curva fisica, non dimensionamento NEP
Flusso netto [kW/m²]
0
5
10
15
20
25
30
35
400
500
600
700
800
900
Temperatura effettiva radiatore [K]