


GE MAC1200
femenino

LOPEZ PERALTA, MARIA 000872035, LABORATORIO CLINICO DURAN

FC 93LPM

Resultados de medidas:


QRS : 98 ms
QT/QTcB : 364 / 452 ms
PQ : 140 ms
P : 98 ms
RR/PP : 636 / 645 ms
P/QRS/T : 73/ 43/ 122 Grados

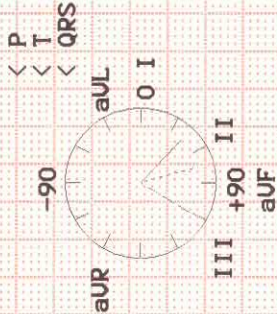

Medico de tratam. :
Usuario :

Interpretacion:
12SL - Interpretacion:
RITMO SINUSAL NORMAL
ANORMALIDAD INESPECIFICA DE LA ONDA T
ECG ANORMAL

Informe no confirmado.

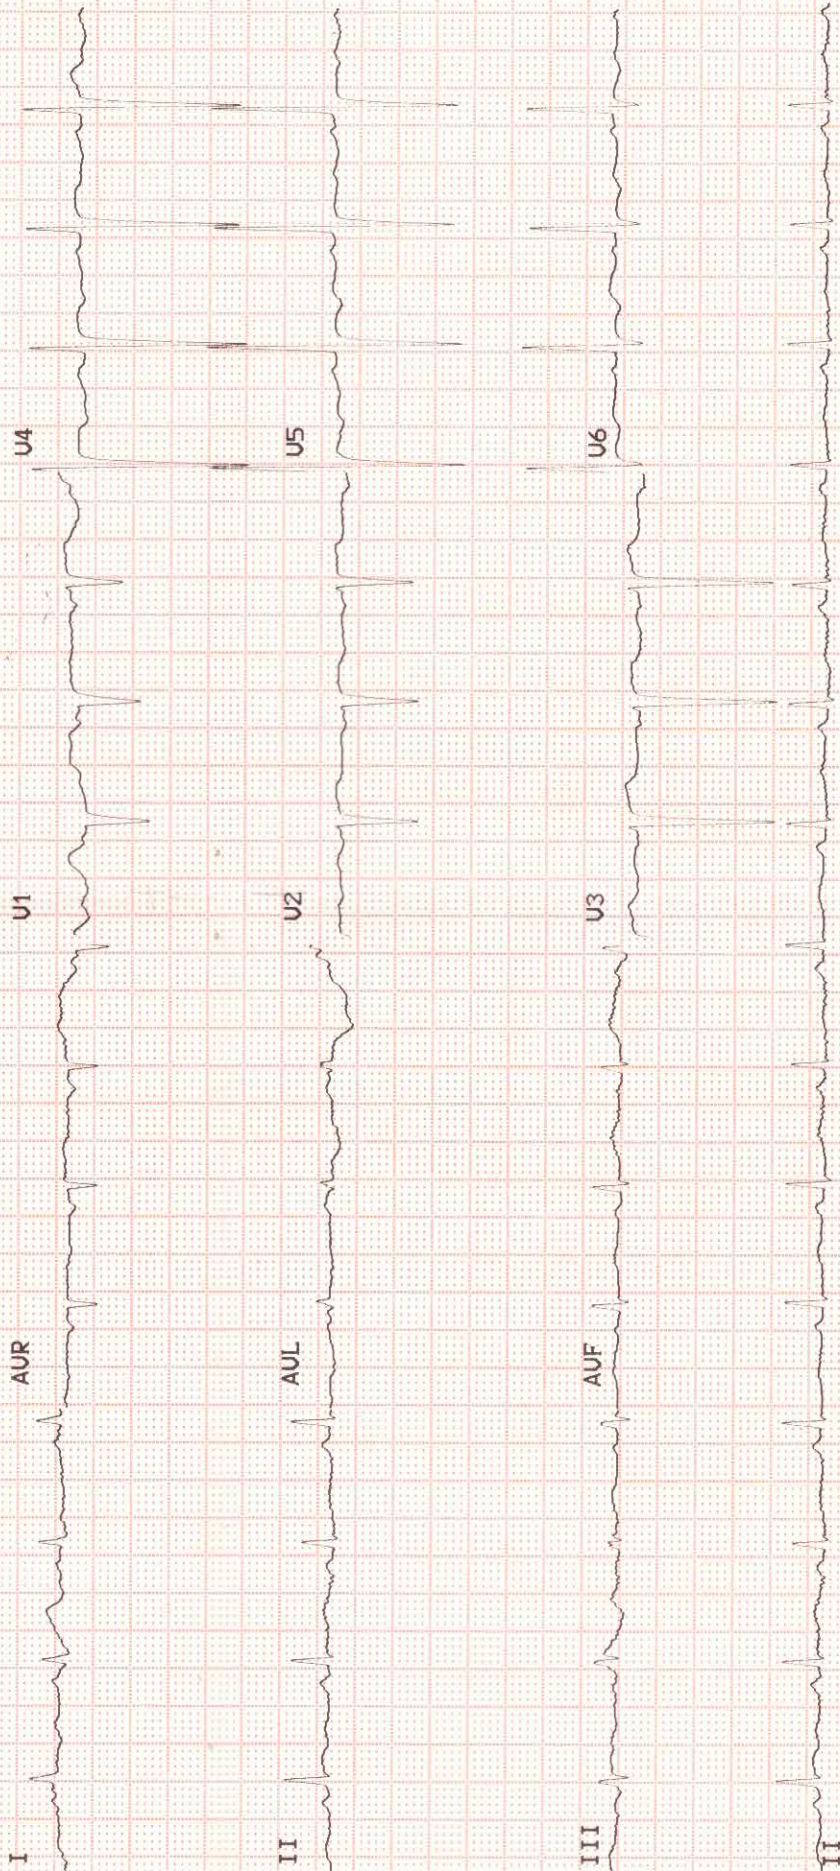

ID carro 1 ID del sitio 1
06.Ene.2001 03:01:22 PM 25mm/s 10mm/mV SAD 60Hz 0.08 - 40Hz 4x2.5R1 Automatico U6.2 12i (2)

12SL@v231