




Fecha: 2023-12-06

Promedio pesado: 0.643

# INFORME ISOYETAS GPRS METODO THIESSEN

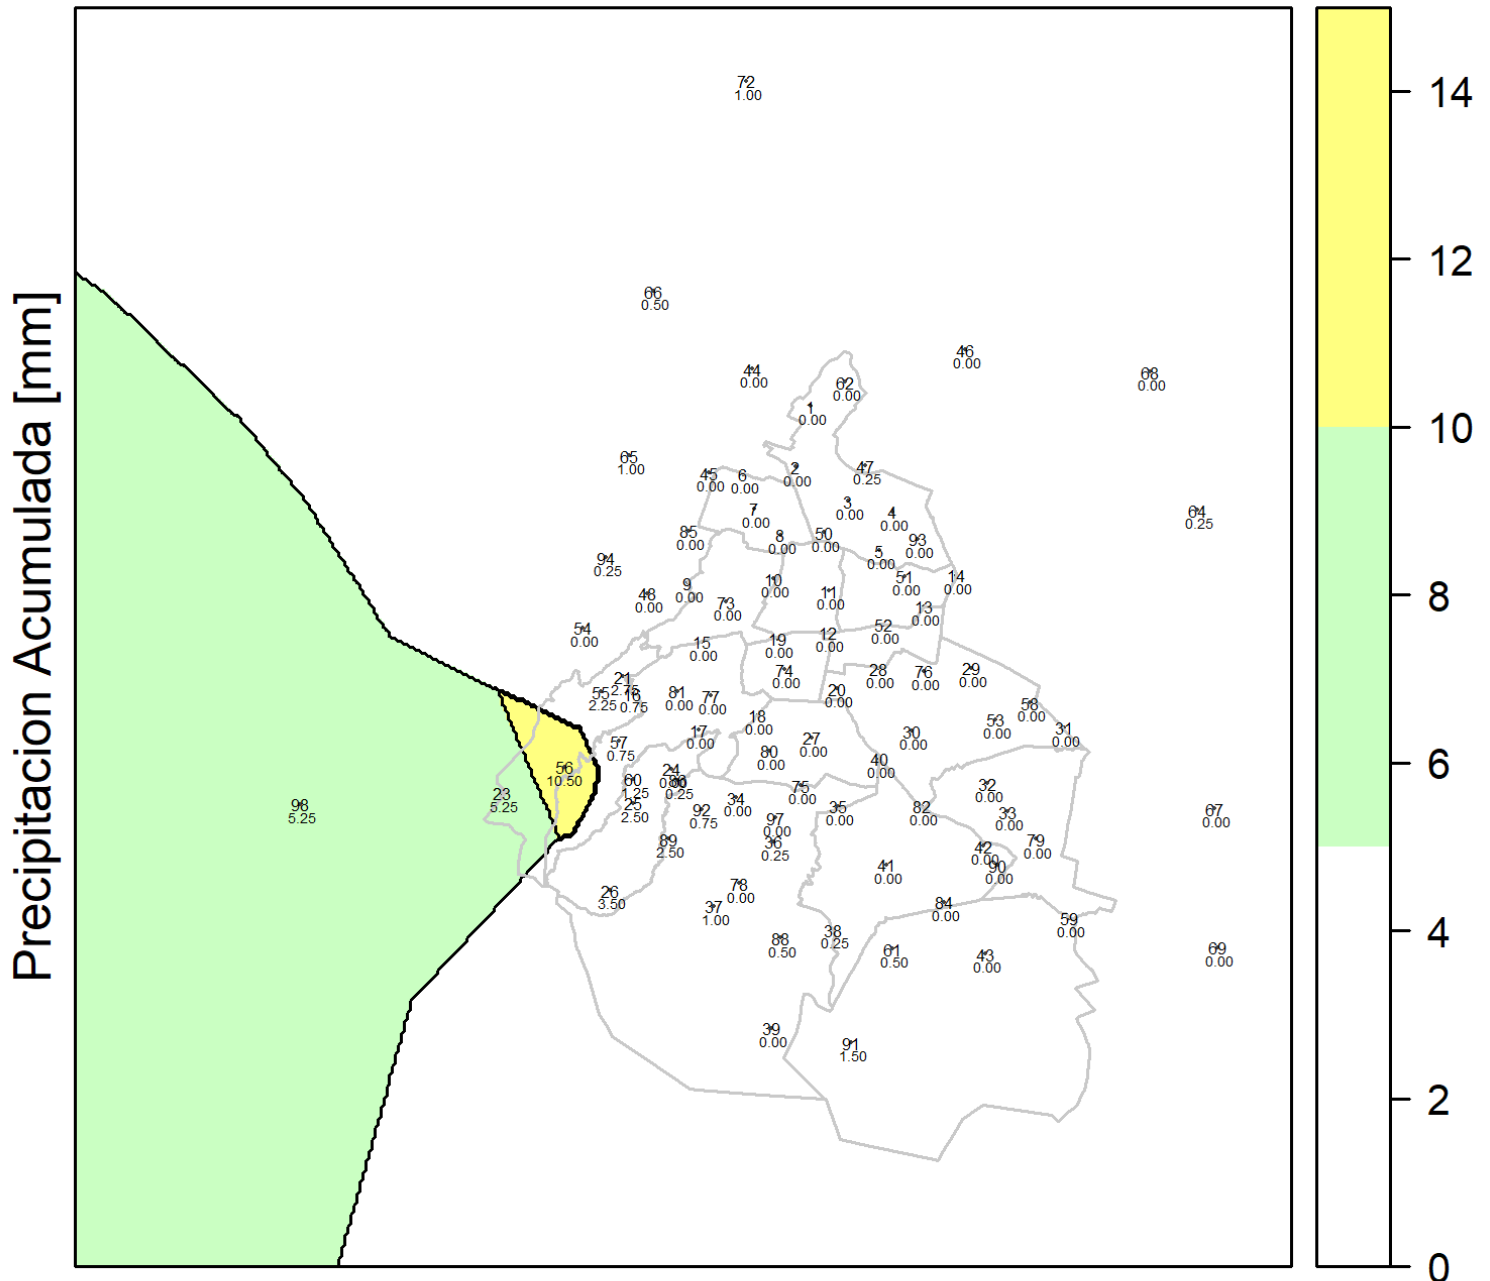

Vo.Bo

**Dr. Rafael Carmona Paredes**

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

**Ing. Miguel Carmona Suárez**

Director General de Drenaje




Fecha: 2023-12-06

Promedio pesado: 0.643

## INFORME ISOYETAS GPRS

### METODO IDW

Precipitación Acumulada [mm]

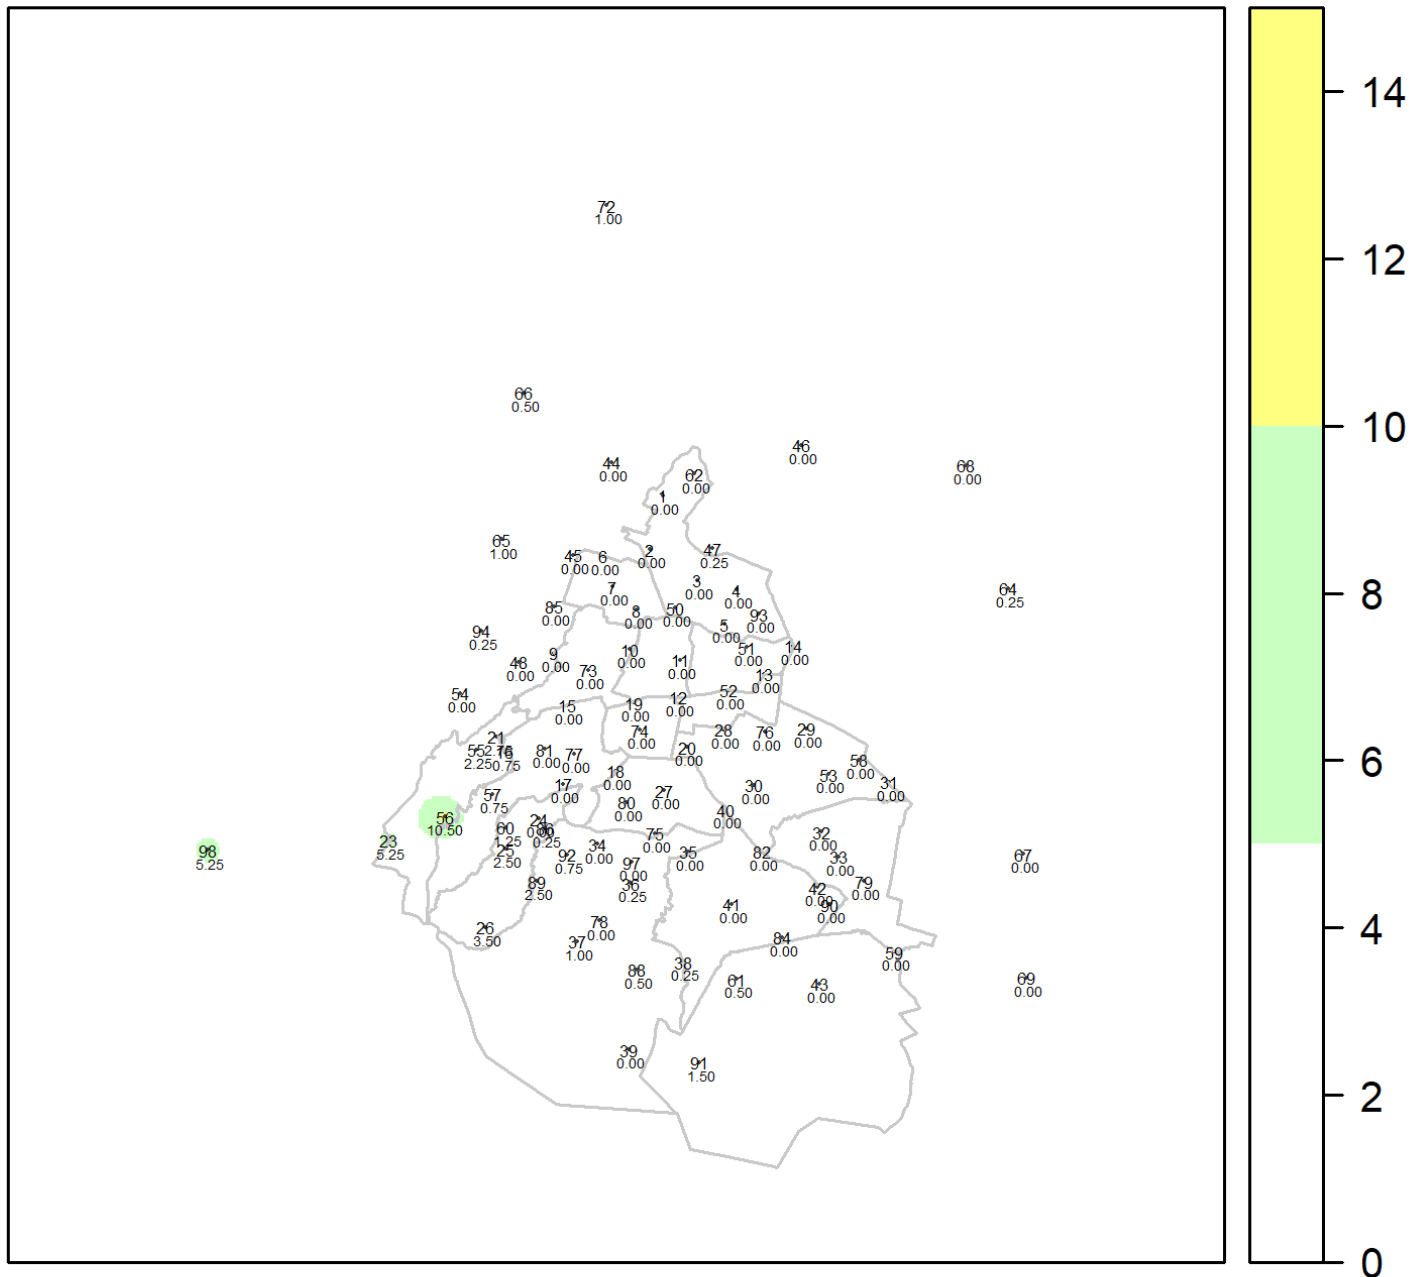

Vo.Bo

**Dr. Rafael Carmona Paredes**

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

**Ing. Miguel Carmona Suárez**

Director General de Drenaje




Fecha: 2023-12-06

Promedio pesado: 0.643

# INFORME ISOYETAS GPRS

## METODO KRIGING

Precipitación Acumulada [mm]

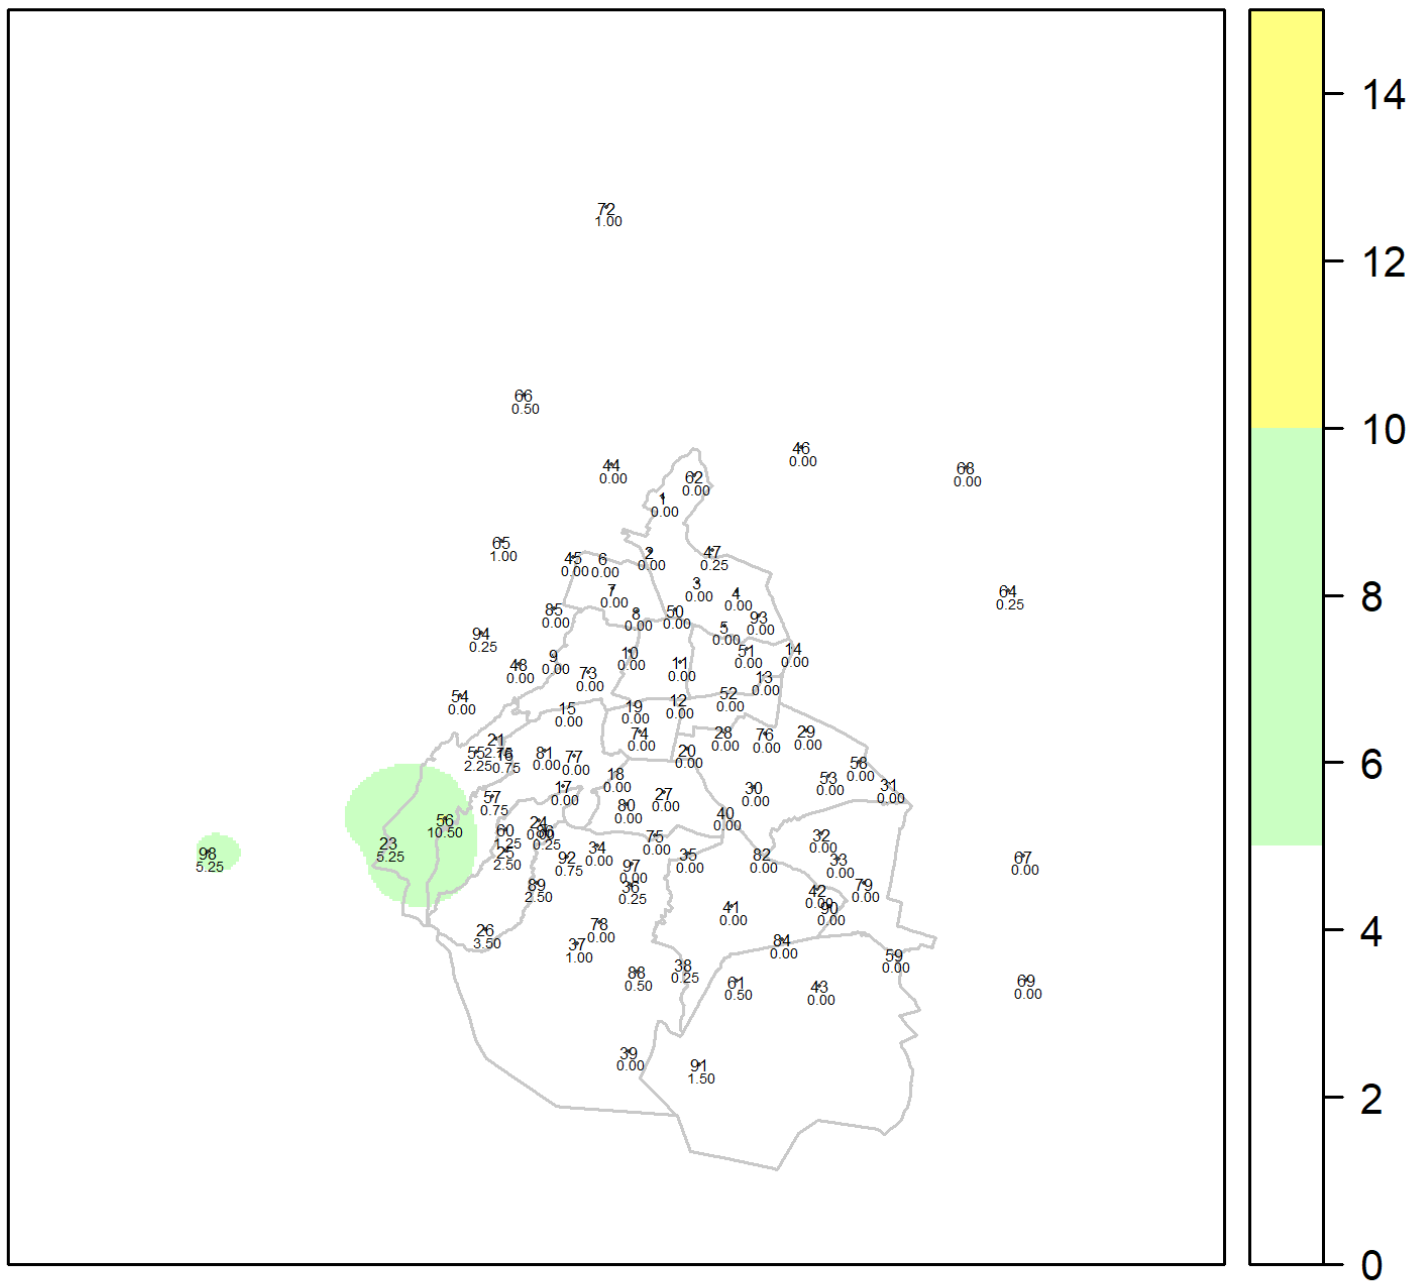

Vo.Bo

**Dr. Rafael Carmona Paredes**

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

**Ing. Miguel Carmona Suárez**

Director General de Drenaje