




Fecha: 2023-11-10

Promedio pesado: 2.919

INFORME ISOYETAS GPRS METODO THIESSEN

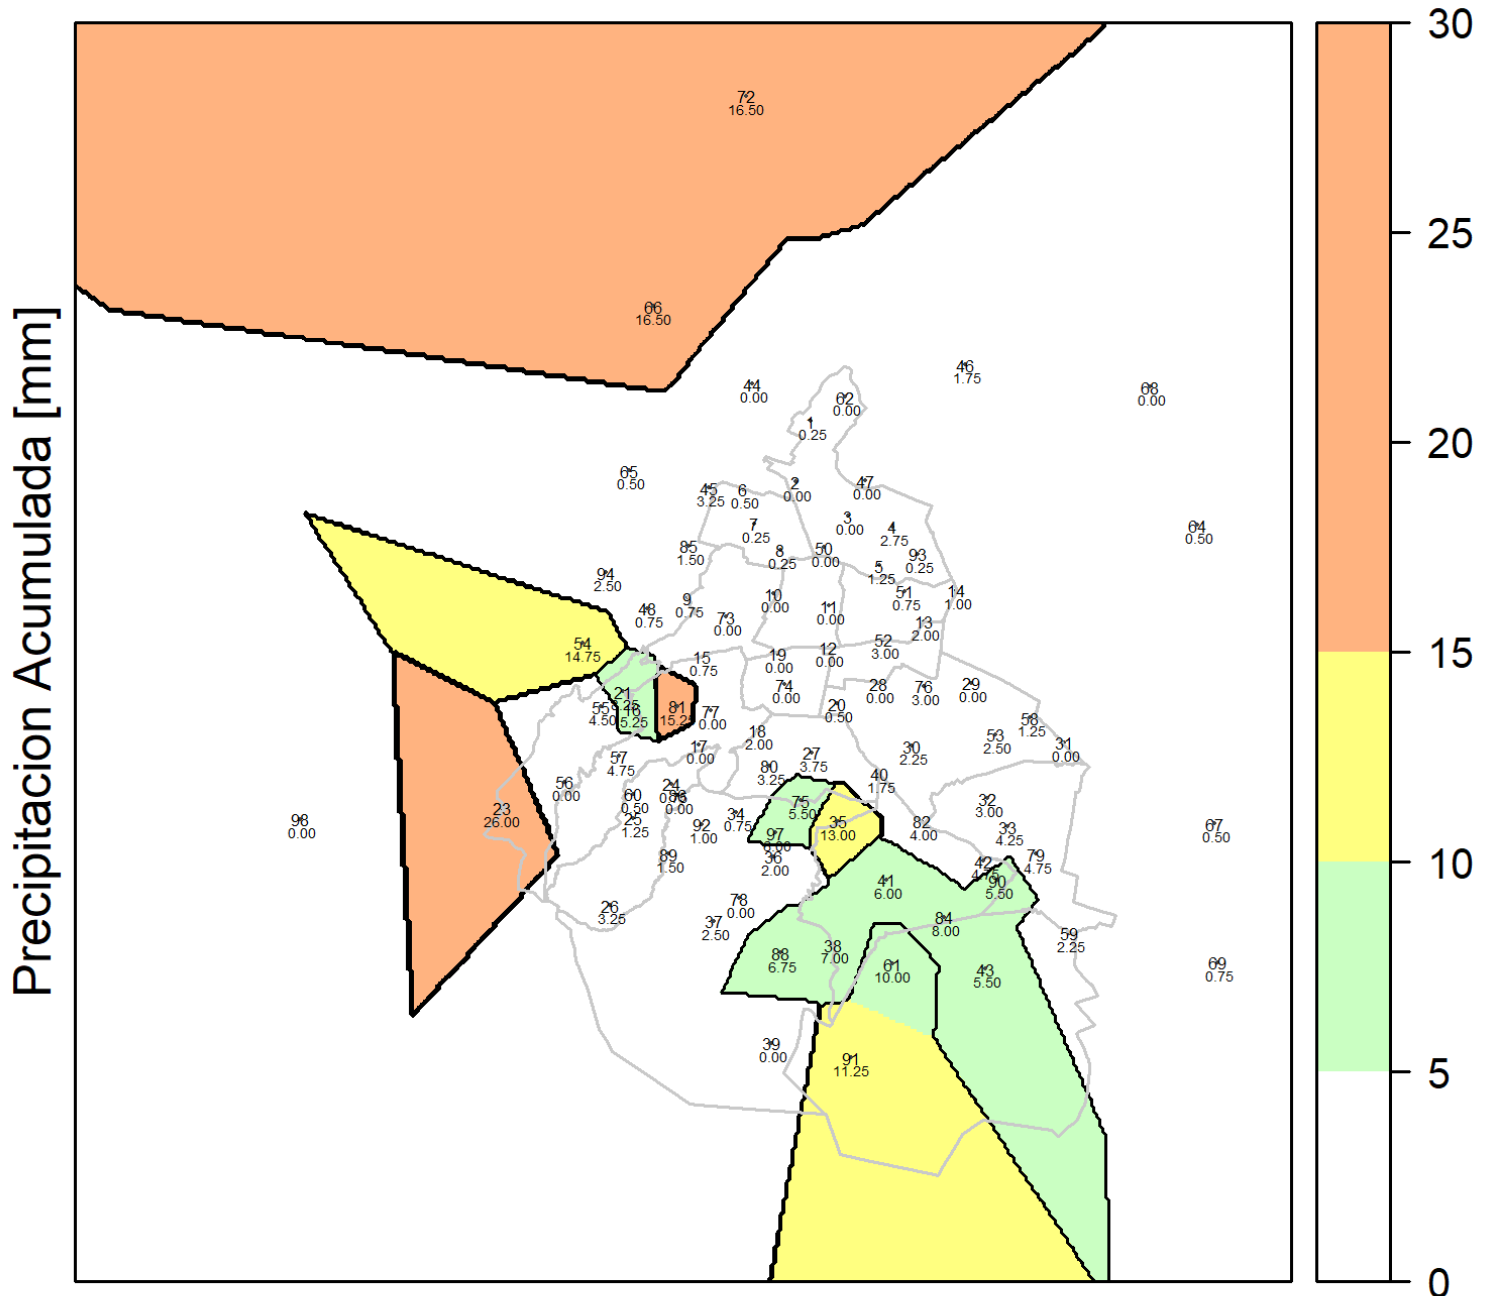

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje





Fecha: 2023-11-10

Promedio pesado: 2.919

INFORME ISOYETAS GPRS

METODO IDW

Precipitación Acumulada [mm]

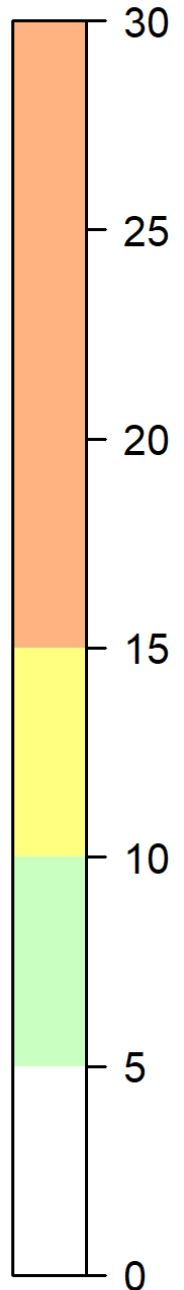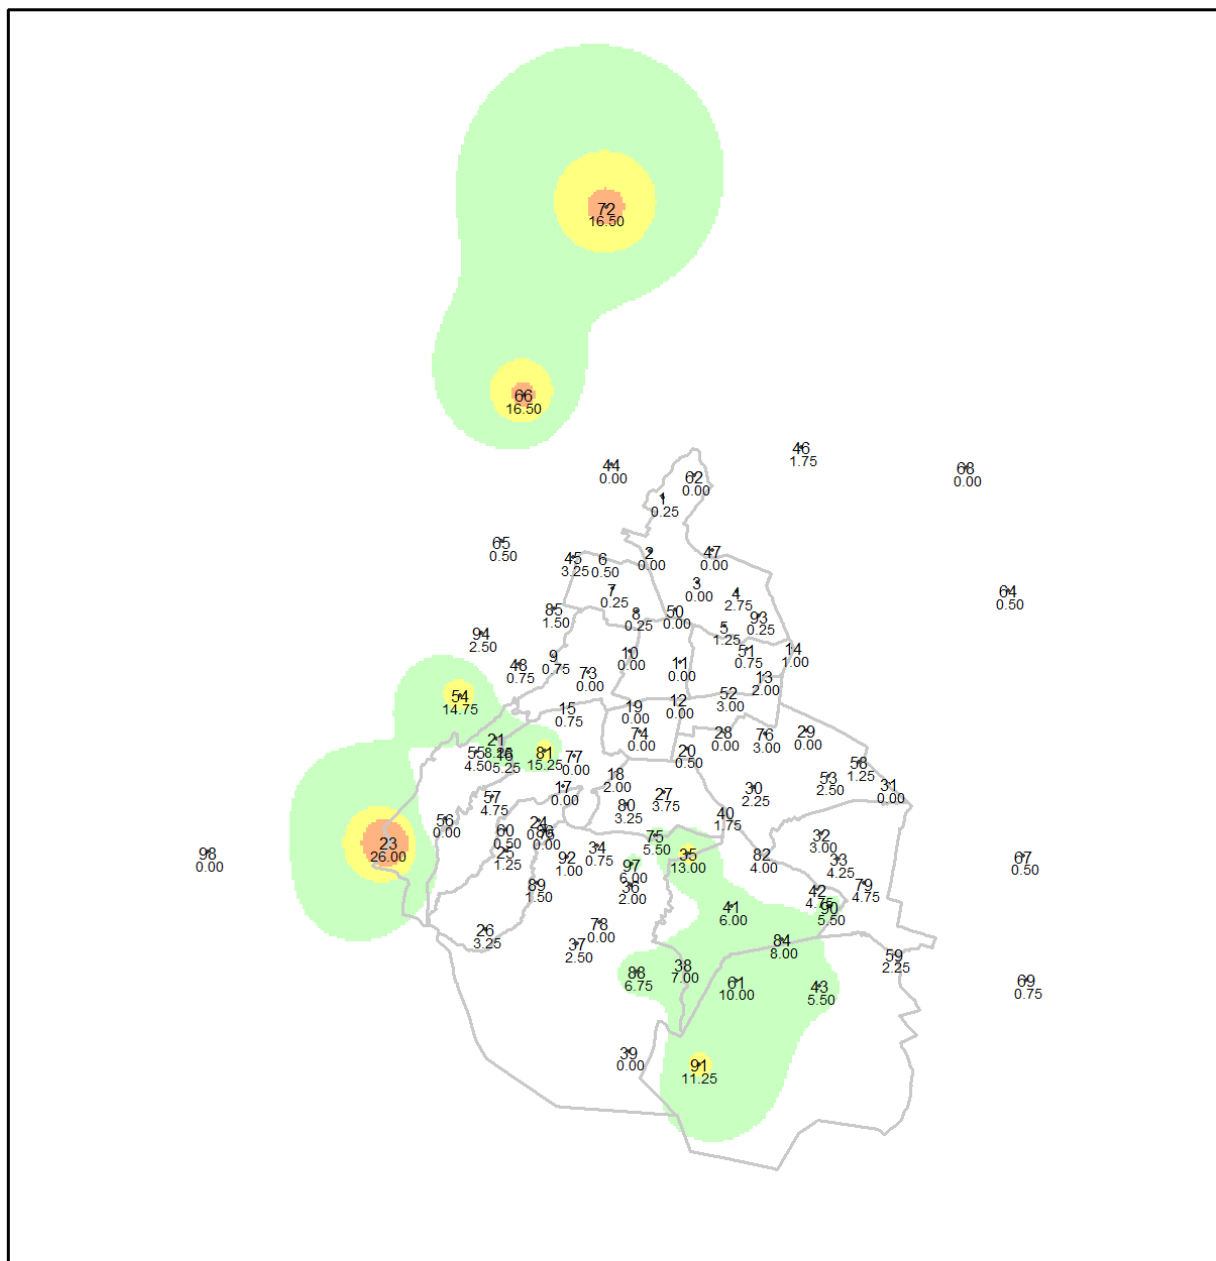

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje

