




Fecha: 2023-09-15

Promedio pesado: 4.881

INFORME ISOYETAS RADIO

METODO THIESSEN

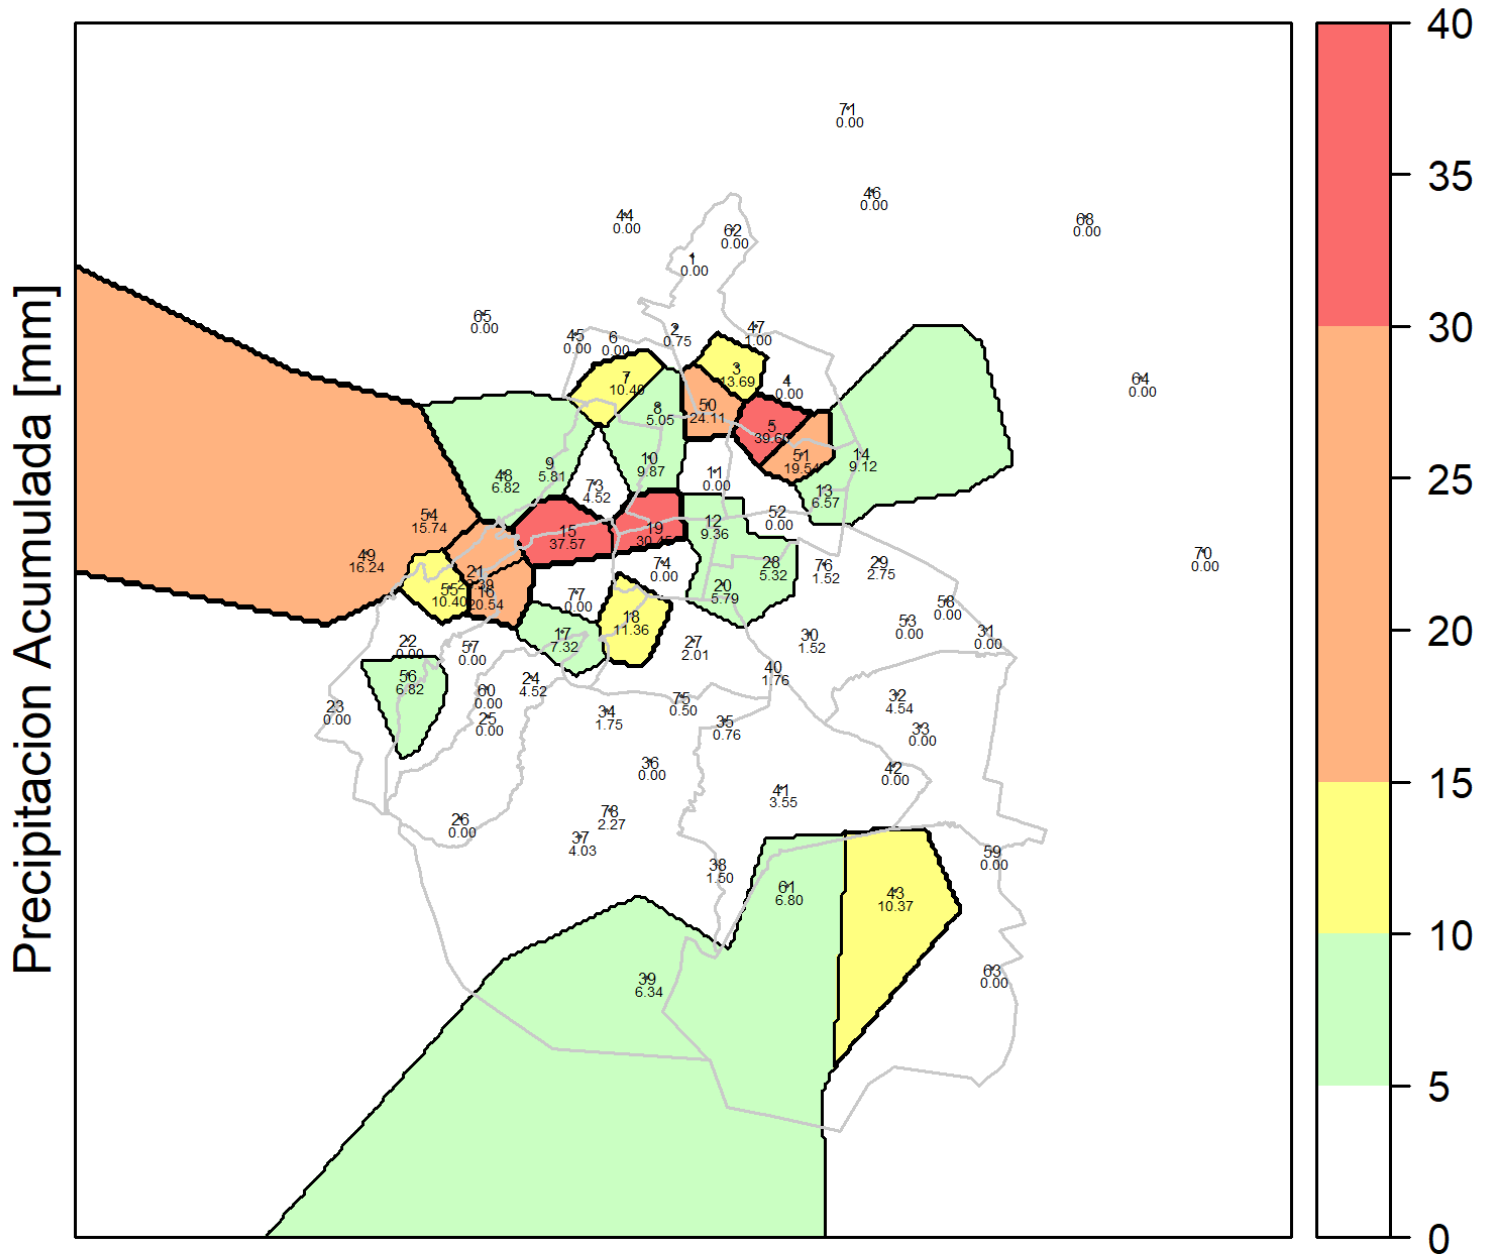

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje




Fecha: 2023-09-15

Promedio pesado: 4.881

INFORME ISOYETAS RADIO

METODO IDW

Precipitación Acumulada [mm]

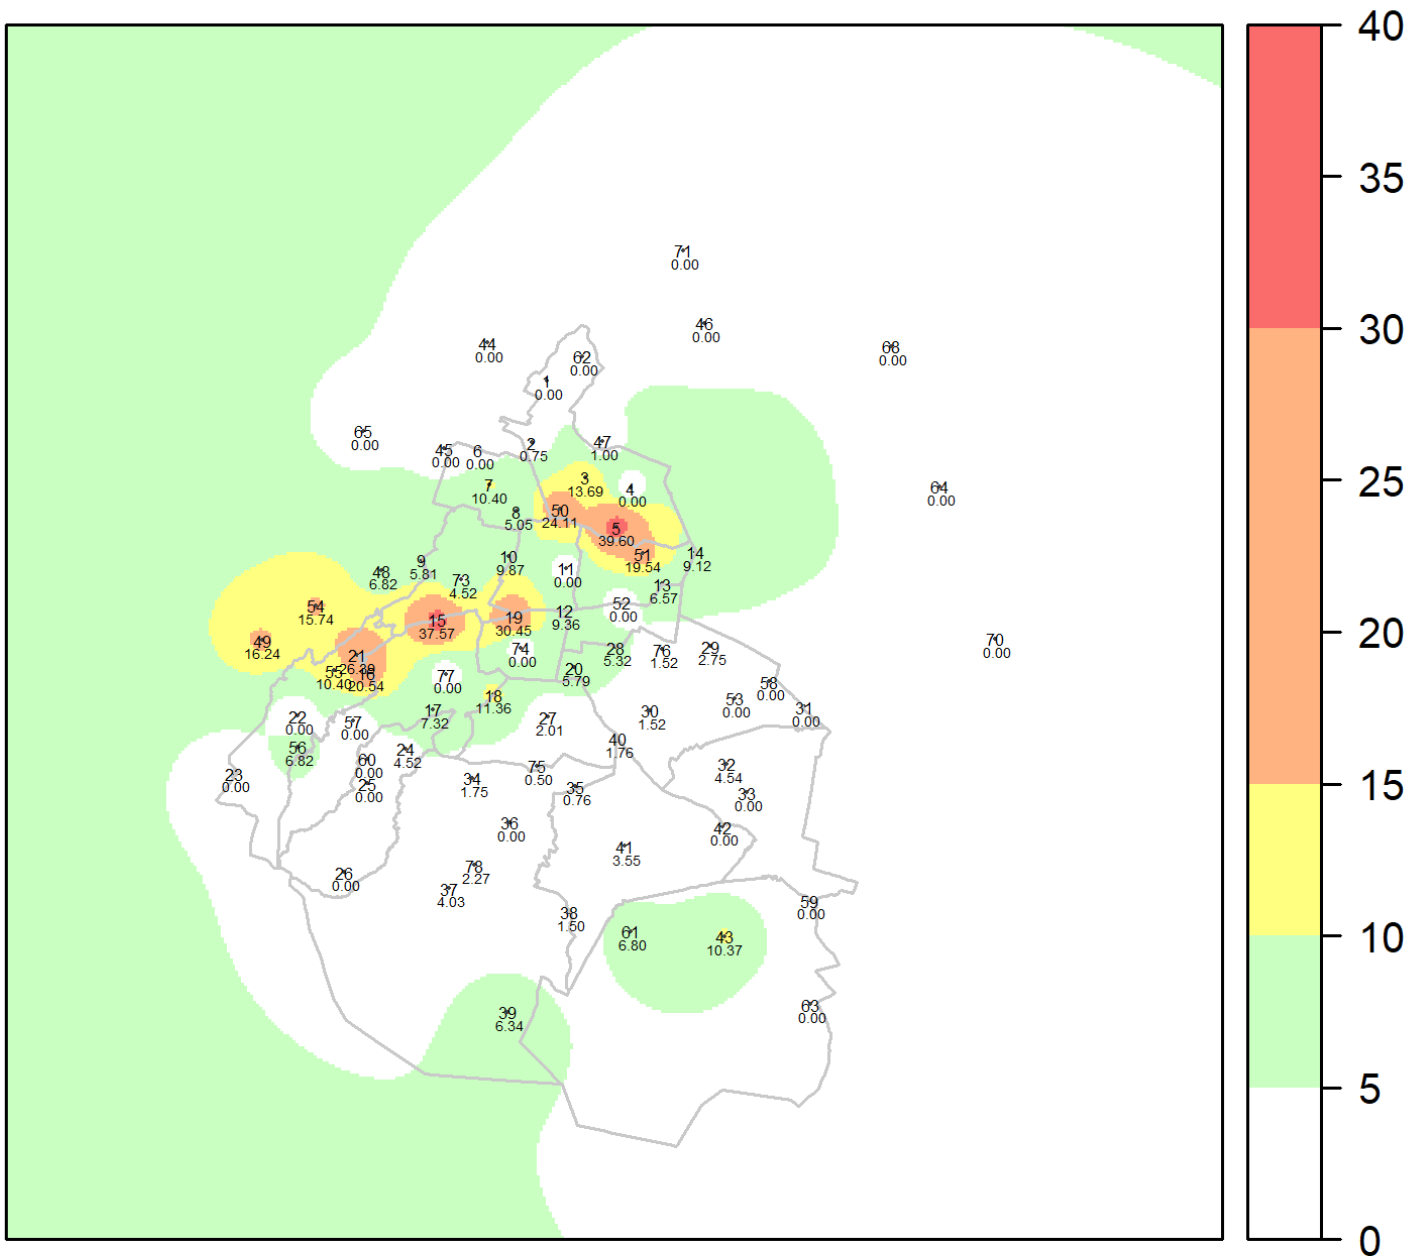

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje




Fecha: 2023-09-15

Promedio pesado: 4.881

INFORME ISOYETAS RADIO

METODO KRIGING

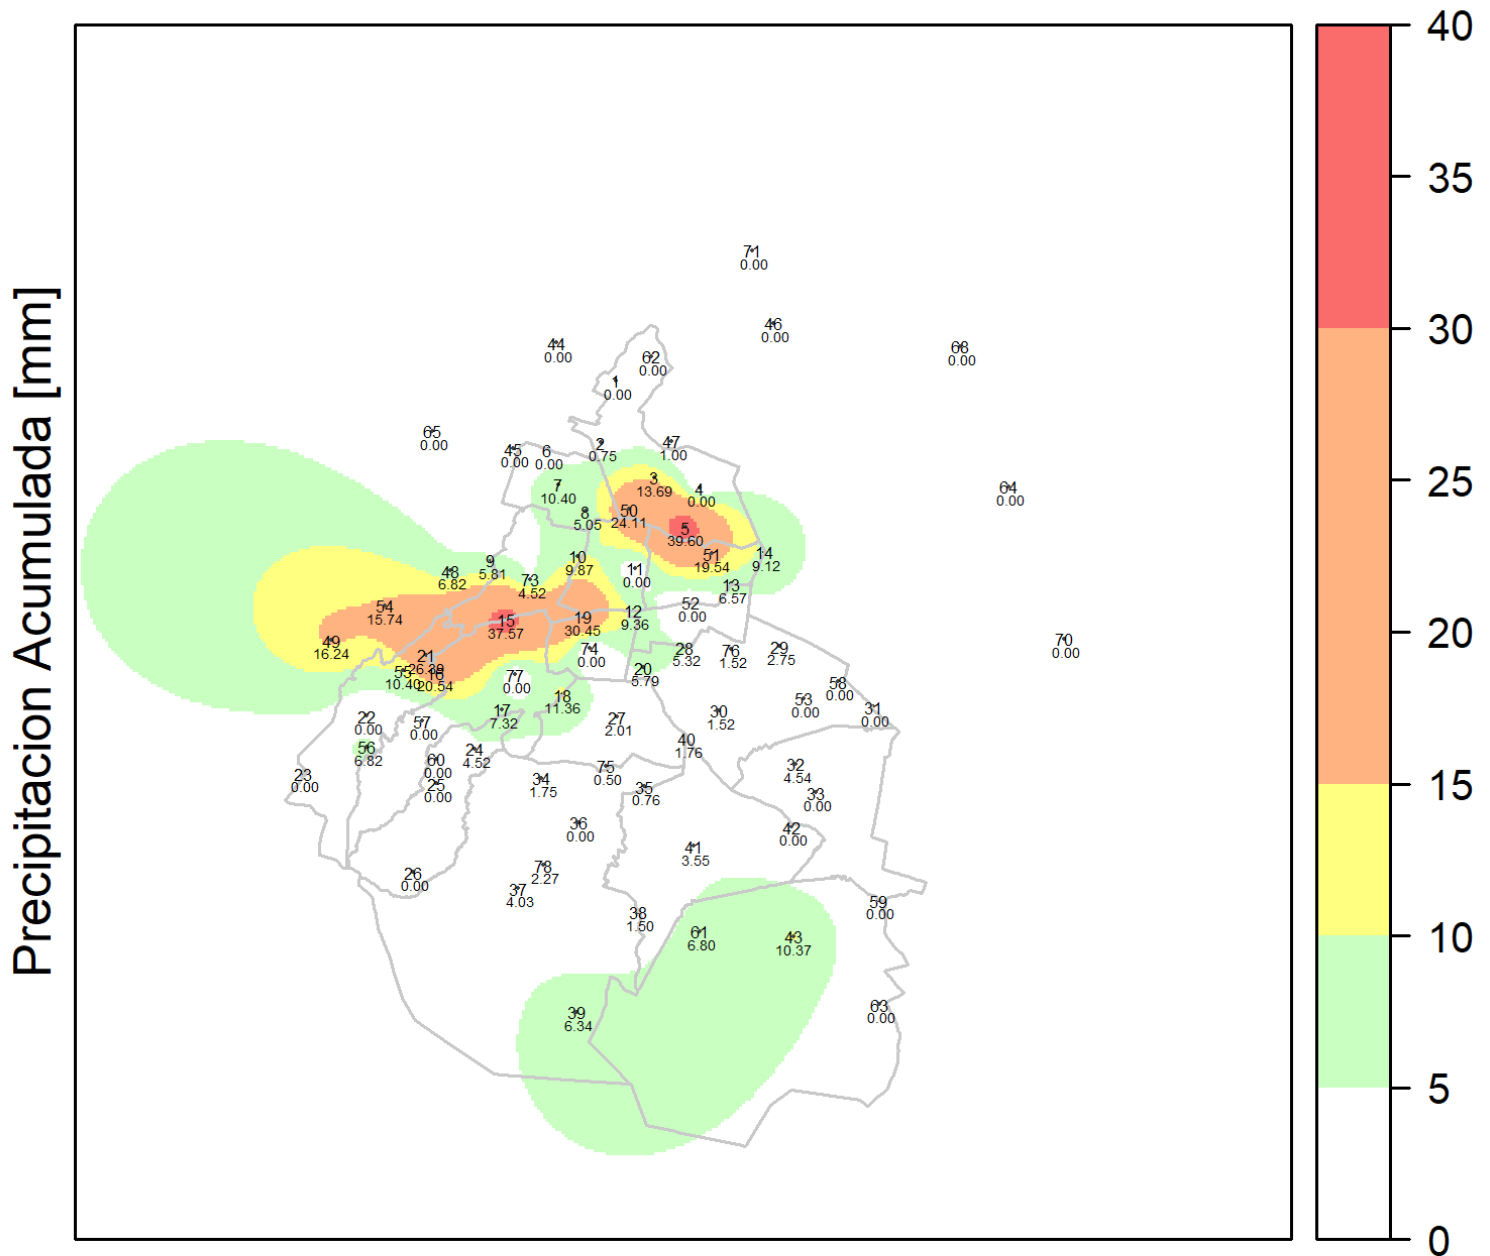

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje