



Fecha: 2024-01-07

Promedio pesado: 0.056

INFORME ISOYETAS GPRS METODO THIESSEN

Precipitación Acumulada [mm]



Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje




Fecha: 2024-01-07

Promedio pesado: 0.056

INFORME ISOYETAS GPRS METODO IDW

Precipitación Acumulada [mm]

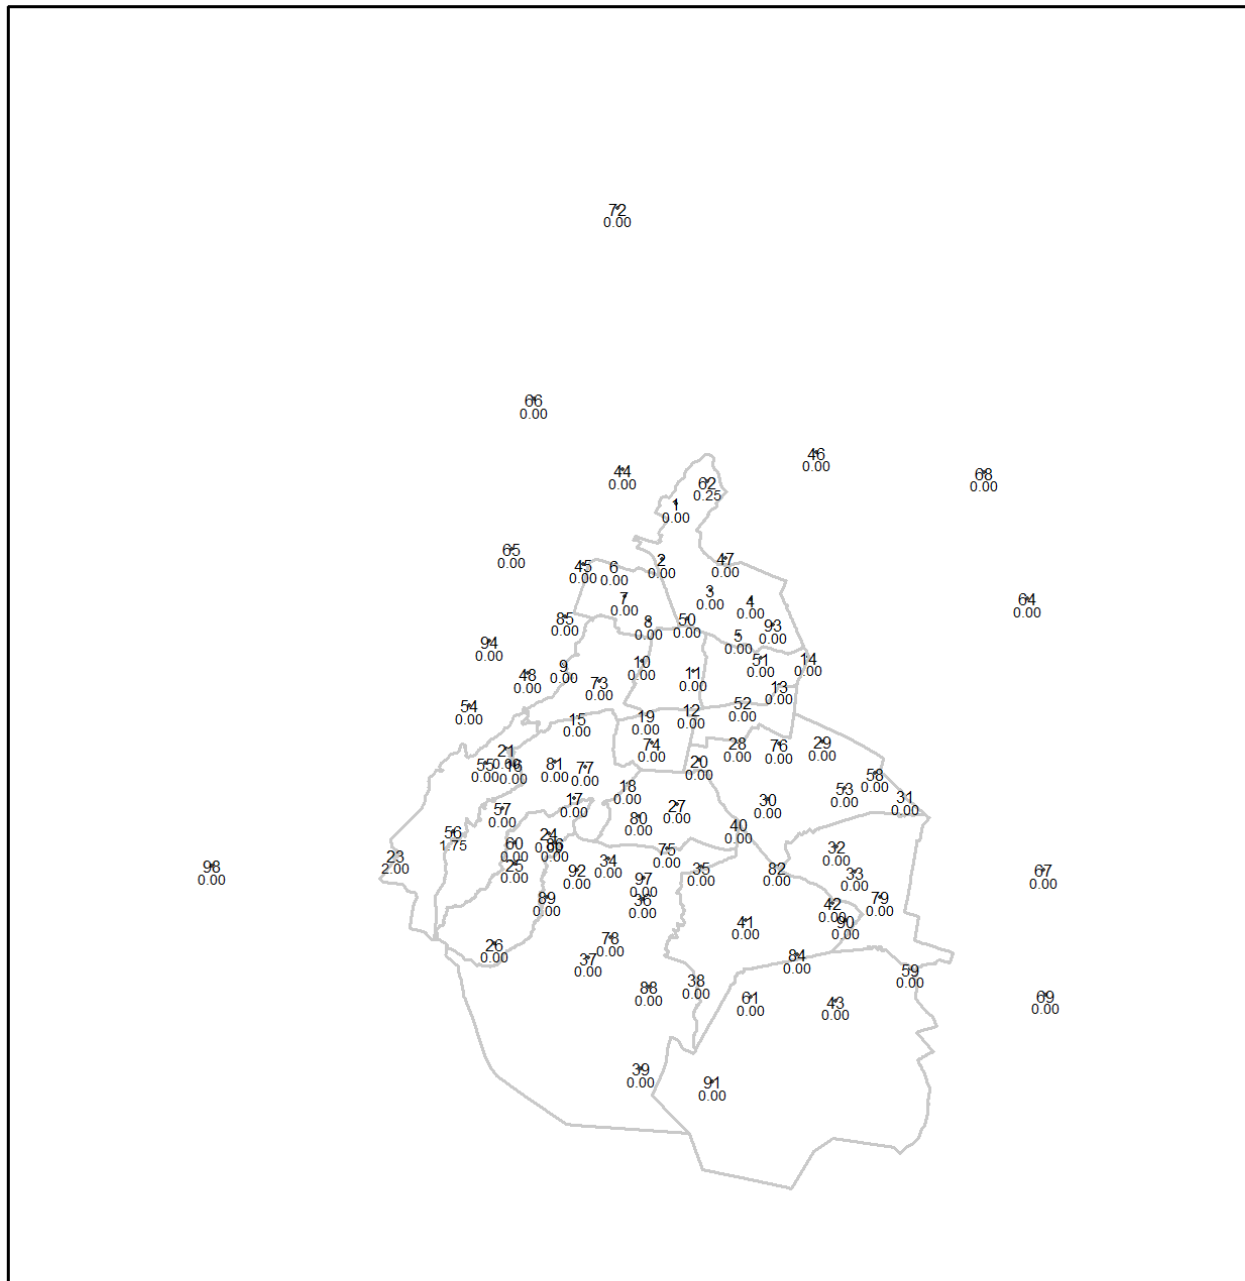

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje




Fecha: 2024-01-07

Promedio pesado: 0.056

INFORME ISOYETAS GPRS METODO KRIGING

Precipitación Acumulada [mm]

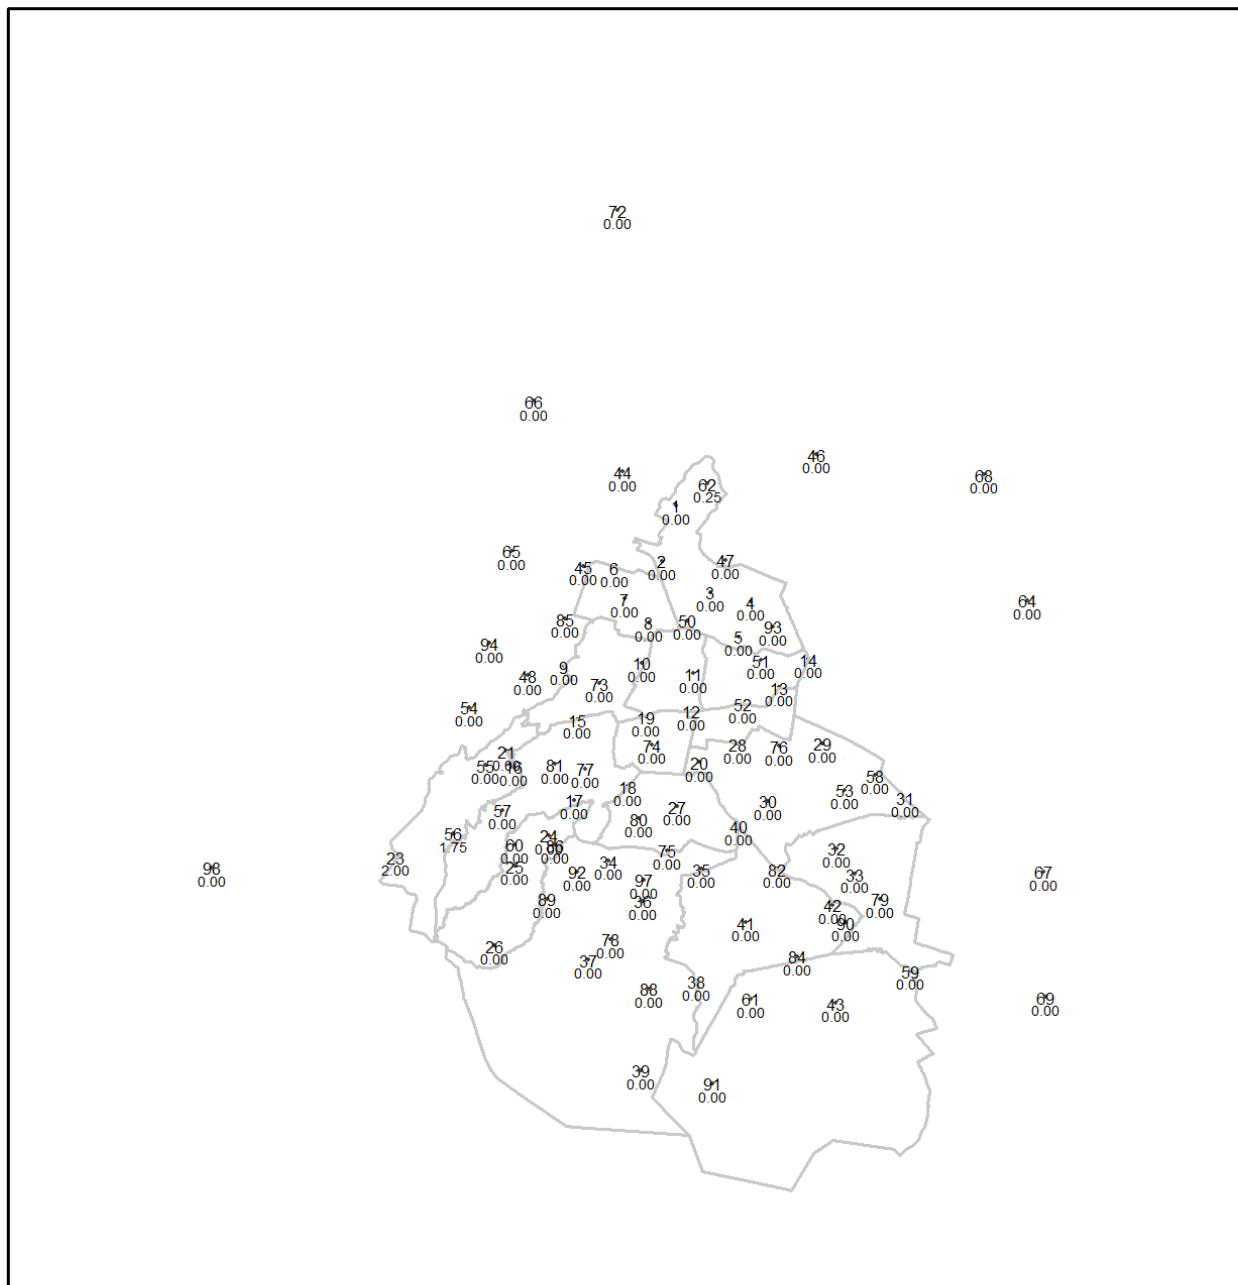

Vo.Bo

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje