



Fecha: 2024-01-01

Promedio pesado: 0.004

# INFORME ISOYETAS GPRS METODO THIESSEN

Precipitación Acumulada [mm]



Vo.Bo

**Dr. Rafael Carmona Paredes**

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

**Ing. Miguel Carmona Suárez**

Director General de Drenaje





Fecha: 2024-01-01

Promedio pesado: 0.004

# INFORME ISOYETAS GPRS METODO IDW

Precipitación Acumulada [mm]

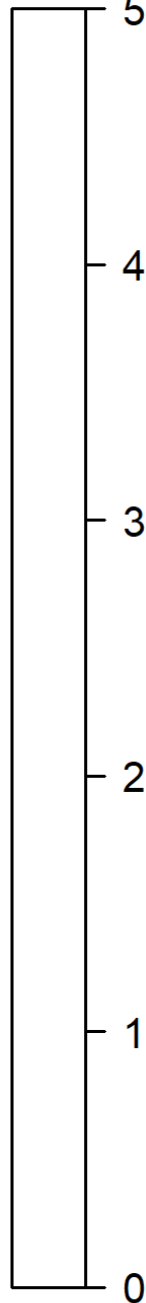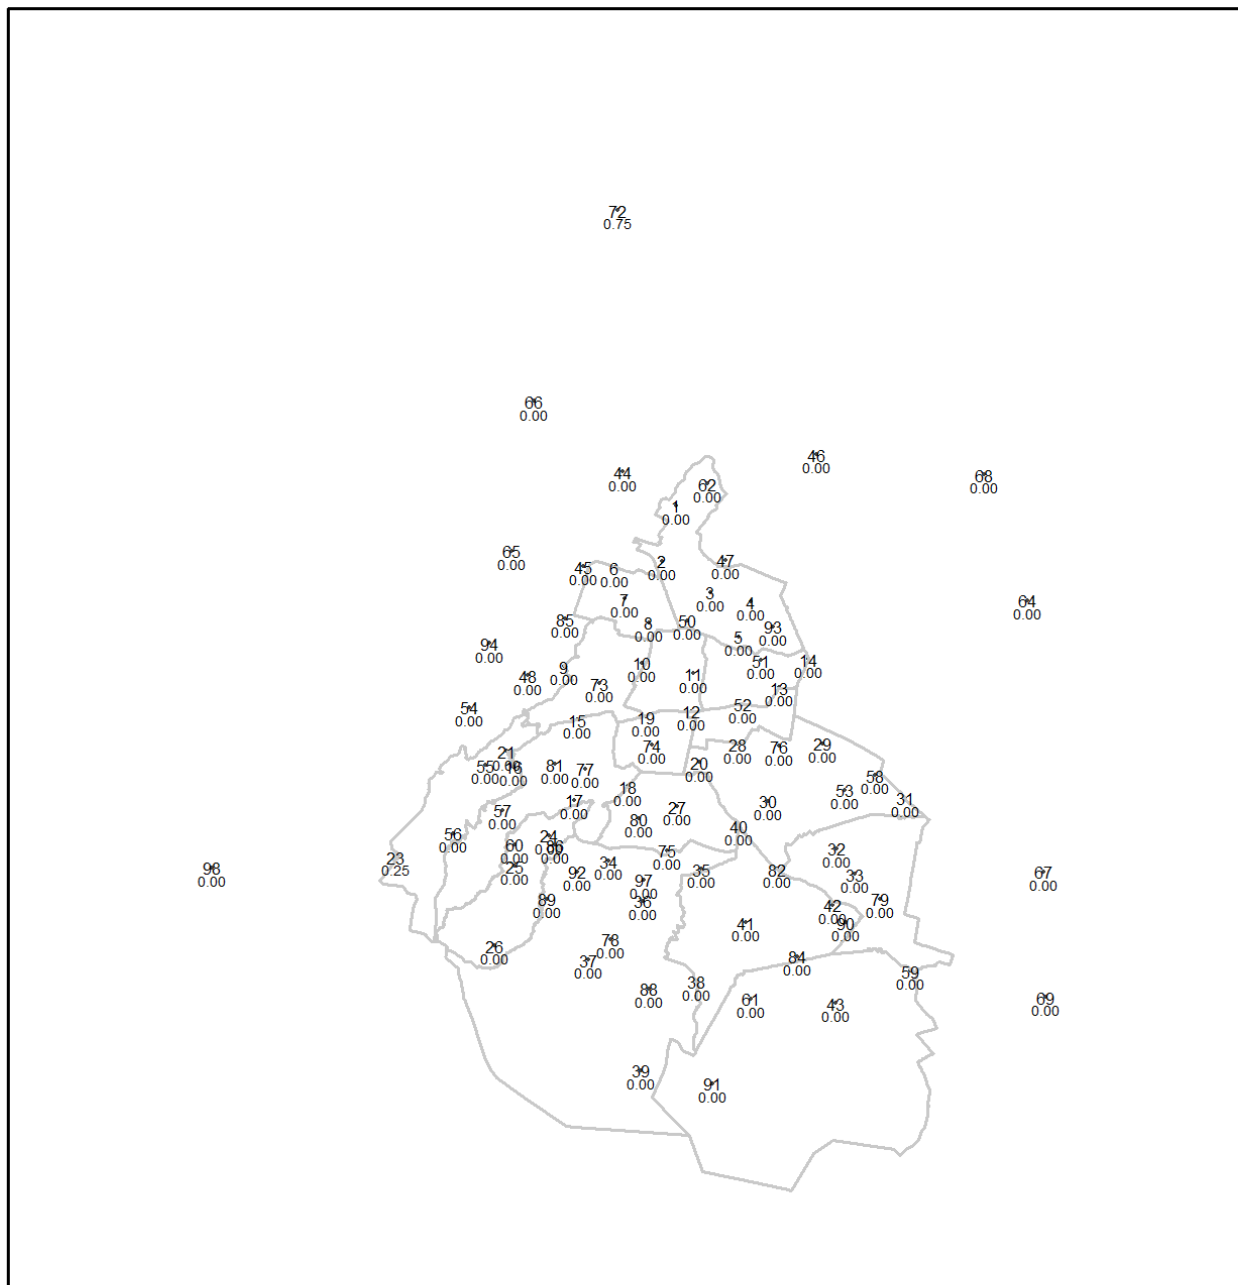

Vo.Bo

**Dr. Rafael Carmona Paredes**

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

**Ing. Miguel Carmona Suárez**

Director General de Drenaje




Fecha: 2024-01-01

Promedio pesado: 0.004

# INFORME ISOYETAS GPRS METODO KRIGING

Precipitación Acumulada [mm]

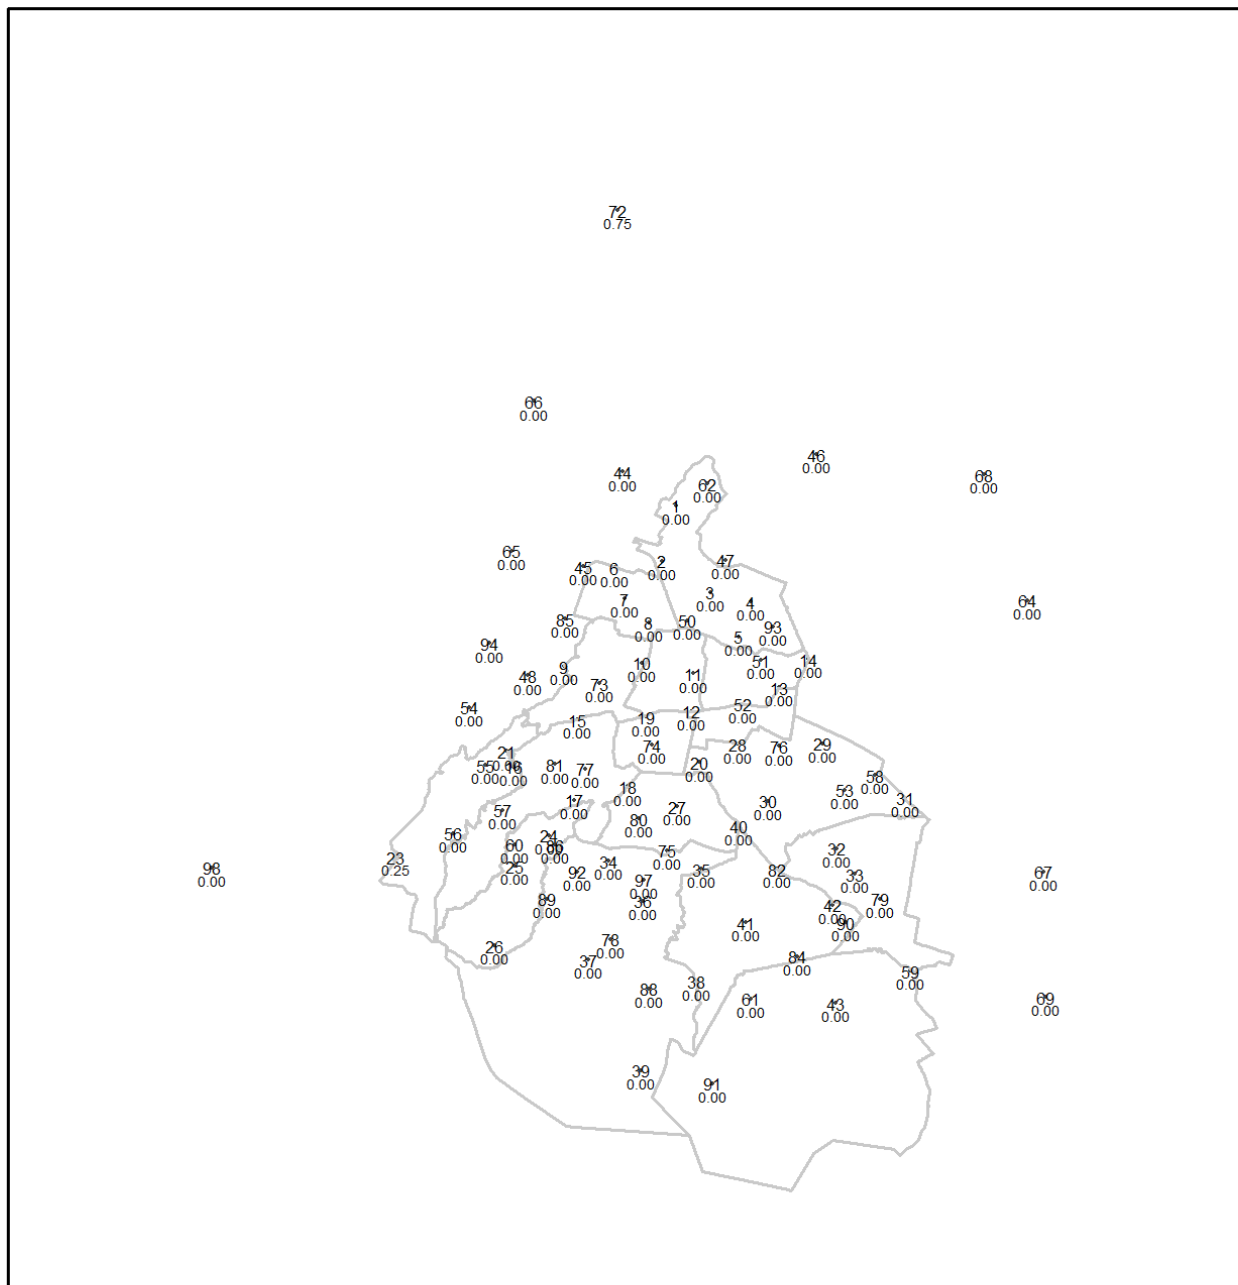

5

4

3

2

1

0

Vo.Bo

**Dr. Rafael Carmona Paredes**

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Vo.Bo

**Ing. Miguel Carmona Suárez**

Director General de Drenaje