

НВЦТ.EVP150-2-1.0000.140 СБ

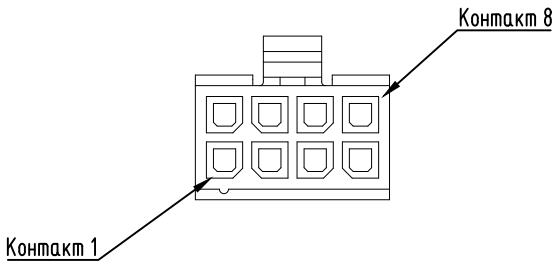
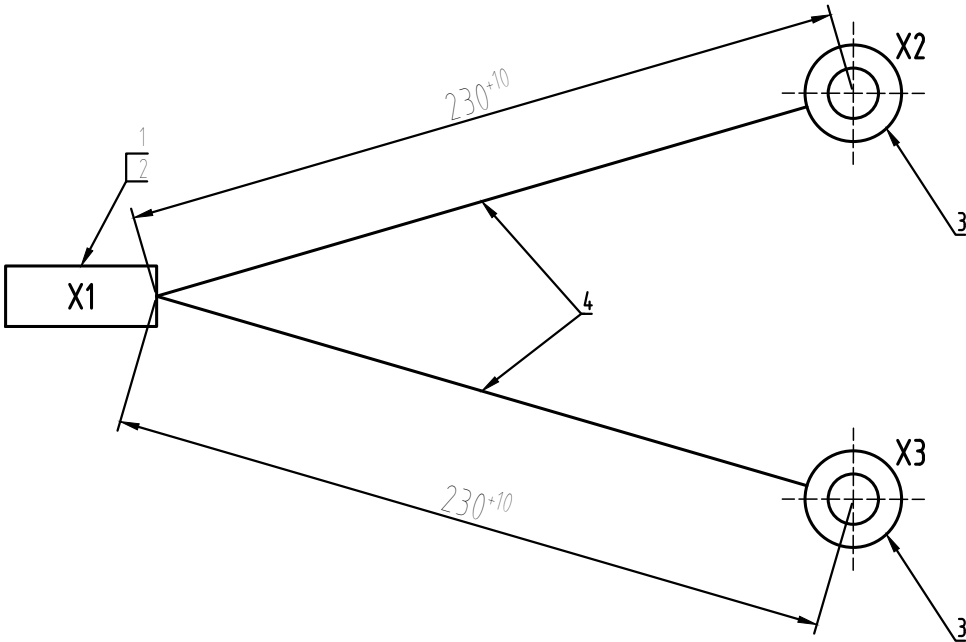


Рисунок 1
(масштаб 2:1)

- Соединения проводов выполнять согласно таблице 1.
- Нумерация контактов на соединителях со стороны соединения показана на рисунке 1.
- Заделку проводов в контакты поз.2 соединителей X1 и X2 выполнять методом холодного обжатия по методике производителя.

Таблица 1

Обозн. провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1	X1:1	X2	Провод ММП (АМП)-Н50-0.35	
2	X1:4	X3		

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.140 СБ							
					Жзуп контроль изоляции Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата							43 г	—
Разраб.		Филатов А.С.										
Пров.		Сизякин А.В.										
Т.контр.												
								Лист 1		Листов 1		
Н.контр.		Зубков Д.Н.						000 "Электротранспортные технологии"				
Утв.		Коваленко В.А.										