

НВЦТ.EVP150-2-1.0000.140 СБ

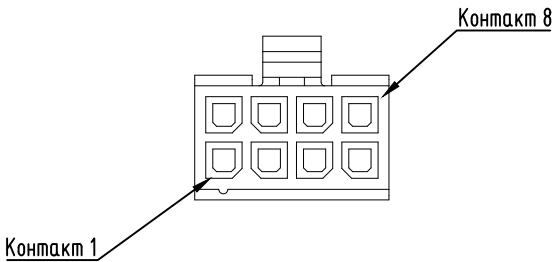
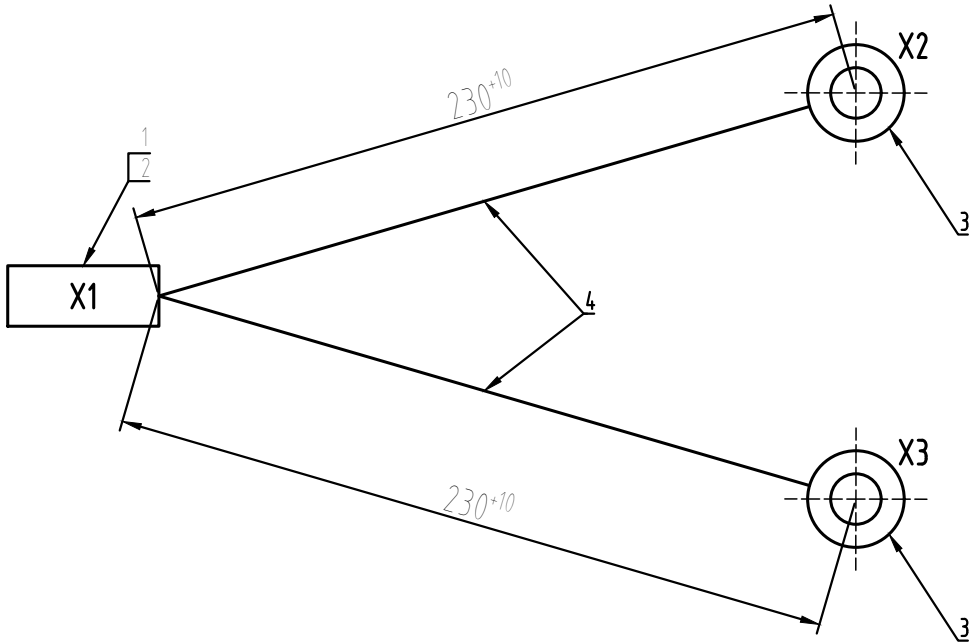


Рисунок 1
(масштаб 2:1)

- Соединения проводов выполнять согласно таблице 1.
- Нумерация контактов на соединителях со стороны соединения показана на рисунке 1.
- Заделку проводов в контакты поз.2 соединителей X1 и X2 выполнять методом холодного обжатия по методике производителя.

Таблица 1

Обозн. провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1	X1:1	X2	Провод ММП (АМП)-Н50-0.35	
2	X1:4	X3		

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.140 СБ									
					Жзуп кнтрль изоляци Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата								43 г	—	
Разраб.		Филатов А.С.												
Пров.		Сизякин А.В.												
Т.контр.														
									Лист 1		Листов 1			
Н.контр.		Зубков Д.Н.							000 "электротранспортные технологии"					
Утв.		Коваленко В.А.												