


RIO TUCURUI

NOTA

- POSTE NA AREIA COM ALTURA DE 7M
- POSTE NA CALÇADA COM ALTURA DE 10M
- FÓRMA DE ALIMENTAÇÃO DE POSTES CABO TRIPLEX
- INSTALAÇÃO DA FACHADA EMBUTIDA
- ALIMENTAÇÃO DO BH INDICADO SERÁ REPETIDO CONFORME O EXEMPLO NO CORTE
- ALIMENTAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA SERÁ FEITA PELO POSTE MAIS PRÓXIMO
- ALIMENTAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA SERÁ FEITA PELO POSTE MAIS PRÓXIMO

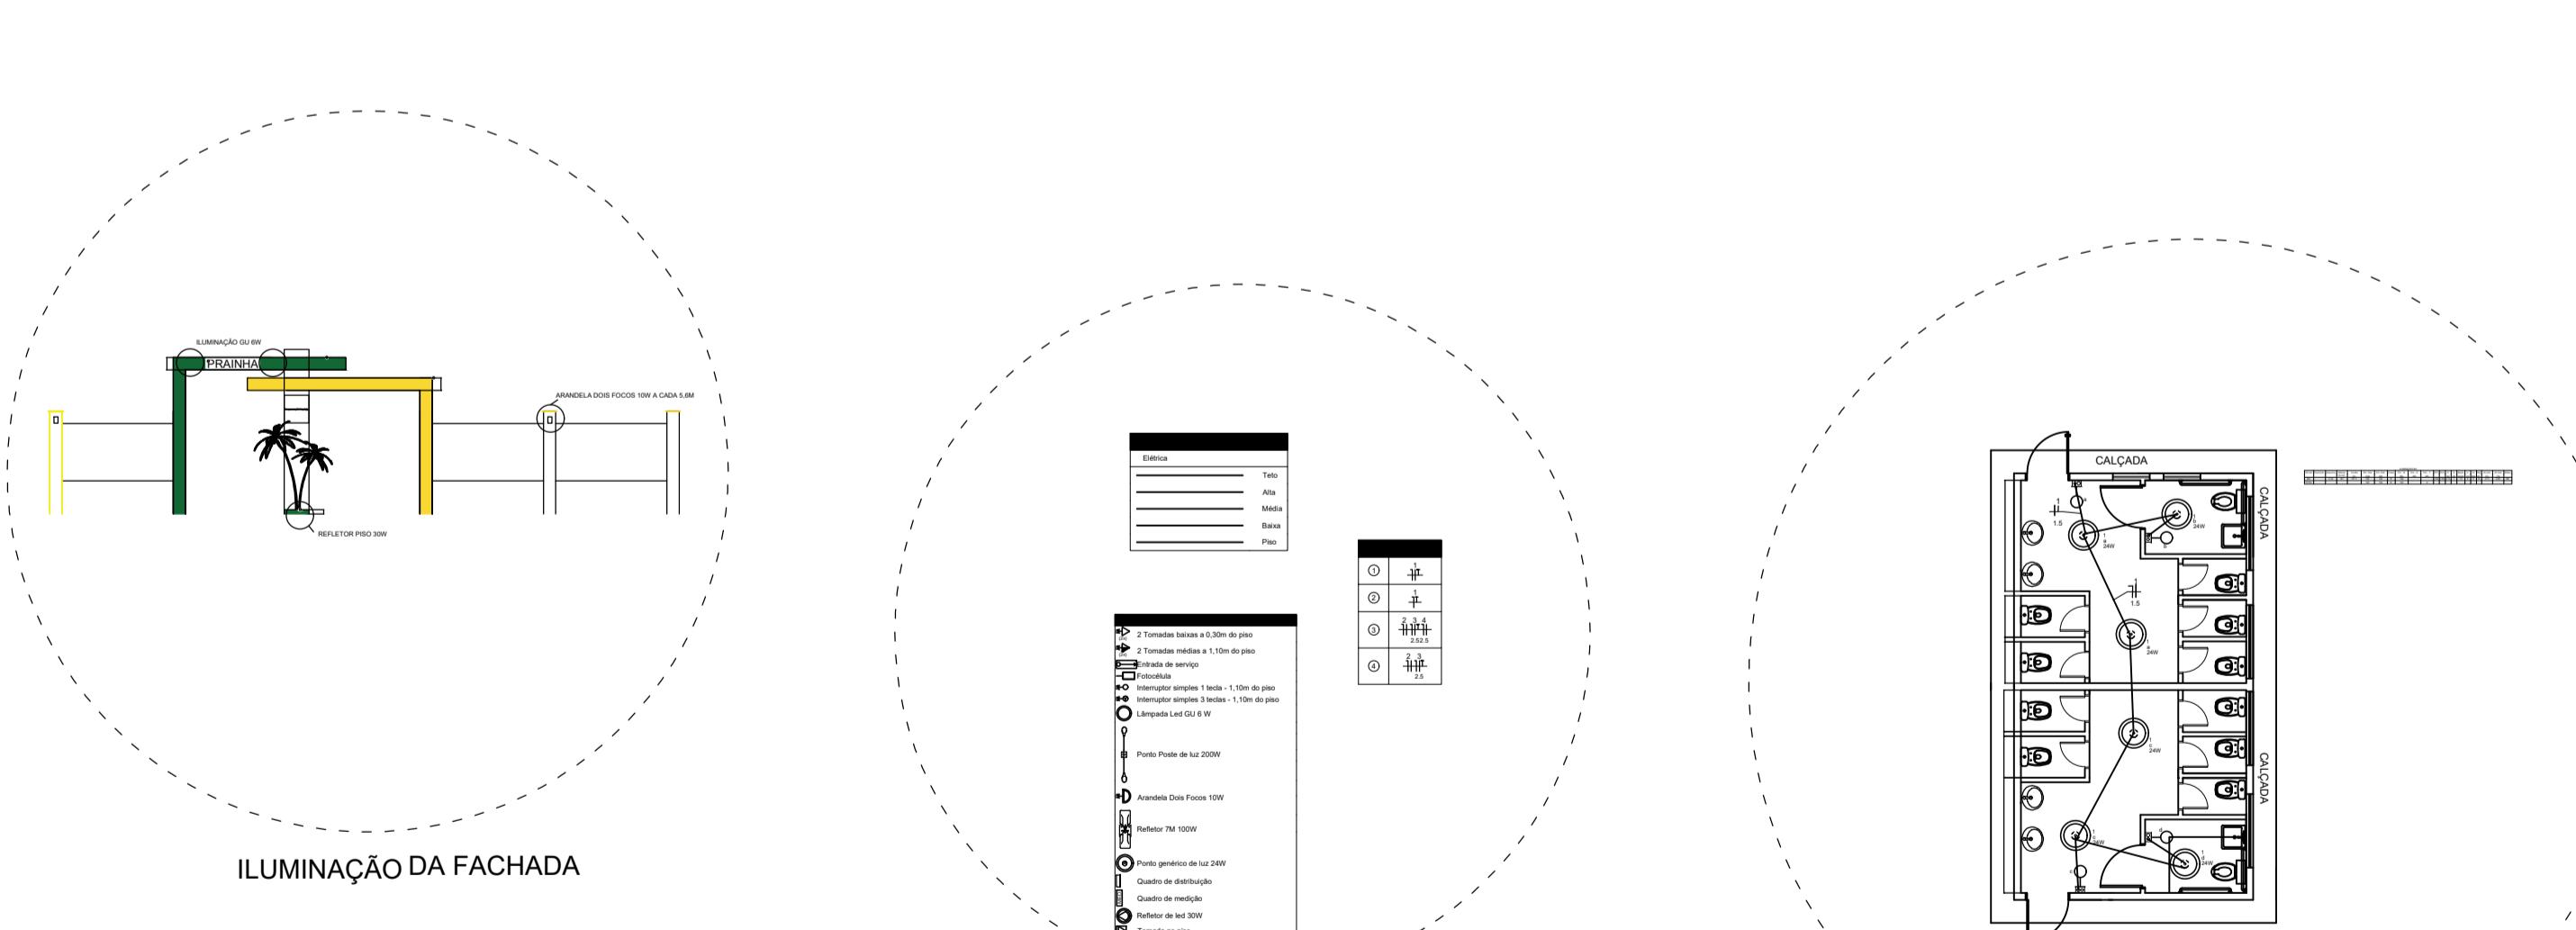

ILUMINAÇÃO DA FACHADA

REQUERENTE LUMEN ENGENHARIA	RESPONSÁVEL ELETRIC SERVIÇOS ENG	CREA 89313135272
LOCAL PRAIA ARTIFICIAL		DATA
DESCRIÇÃO PROJETO ELETRICO - DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS NA PRAIA ARTIFICIAL		
CONTEÚDO PROJETO ELETRICO DE CIRCUITOS	DESENHO RUAN LASTRINE	ESCALA SEM ESCALA
		 ELÉTRIC SERVIÇOS ENGENHARIA