
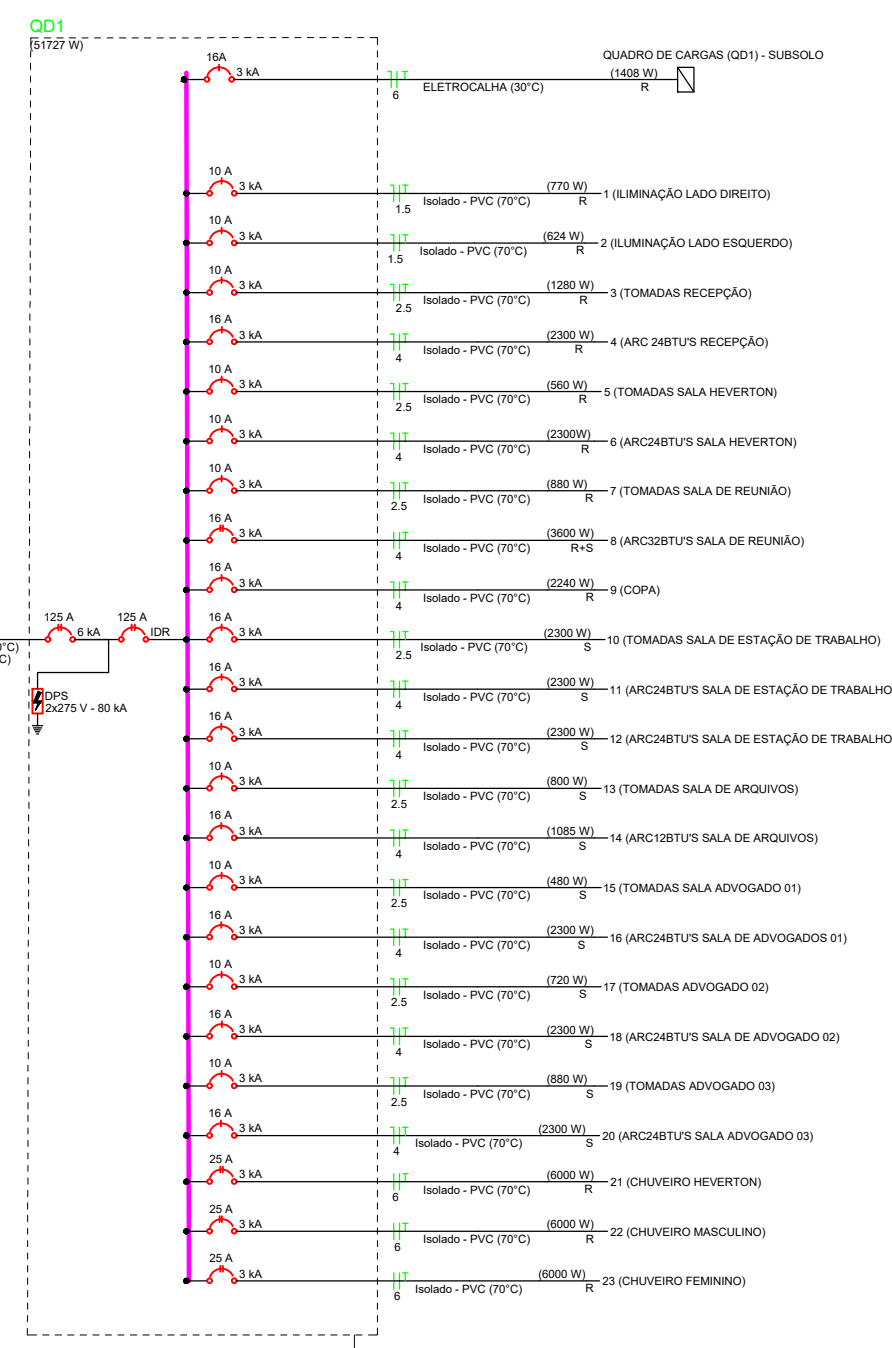
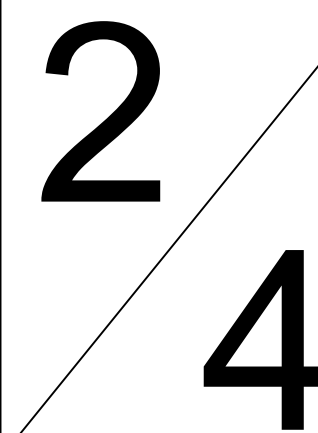
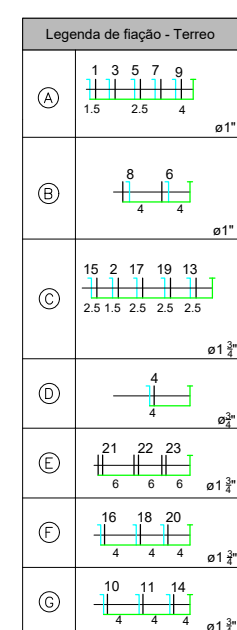




Legenda de condutos - Pav 01	
Elétrica	
	Teto
	Média
	Baixa
	Baixo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
ILUMINAÇÃO CONDOMÍNIO	1.92	100.00	1.92
TOMADAS DE USO GERAIS	3.10	80.00	3.36
TOMADAS DE USO ESPECÍFICO	49.08	100.00	49.08
		TOTAL	54.36

Legenda das indicações - Terreo	
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU

REQUERENTE	CREA	 ELÉTRIC SERVIÇOS ENGENHARIA
GSS CONTRUÇÕES	89313135272	
LOCAL	DATA	
PRÉDIO COMERCIAL		
DESCRIÇÃO		
PROJETO DE DIMENSIONAMENTO ELETRICO BT TERRÉO	CONTATO	 Elton, Serviços Engenharia cnpj: 18.045.764/0001-17
CONTEÚDO	(93)99220-0097	
PROJETO ELETRICO DE CIRCUITOS	ESCALA	
	SEM ESCALA	