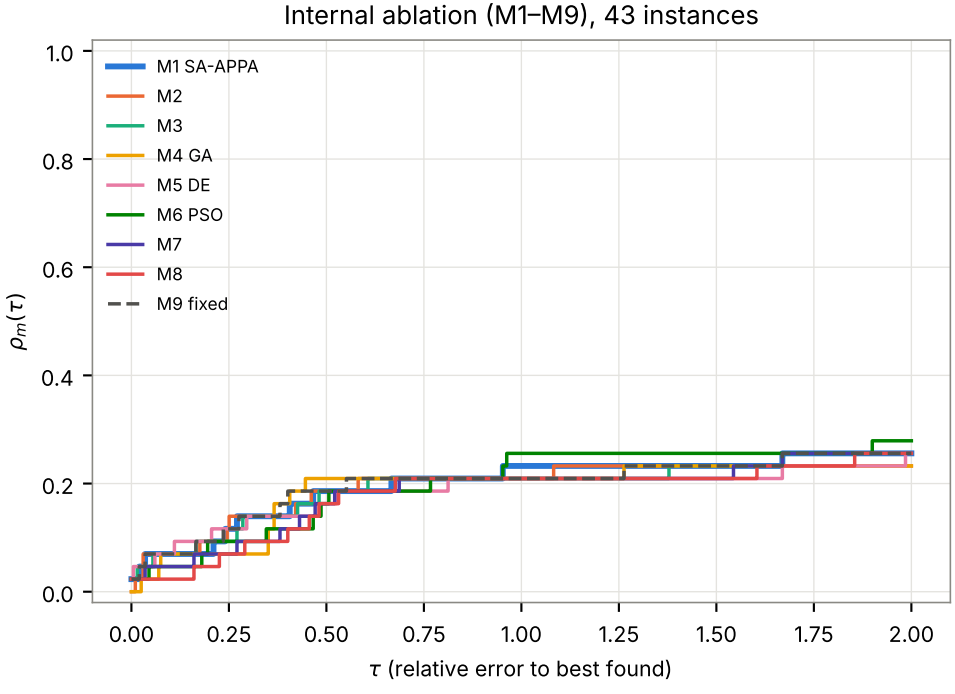
Internal ablation (M1–M9), 43 instances
M1 SA-APPA
M2
M3
M4 GA
M5 DE
M6 PSO
M7
M8
M9 fixed
$\rho_m(\tau)$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
τ (relative error to best found)

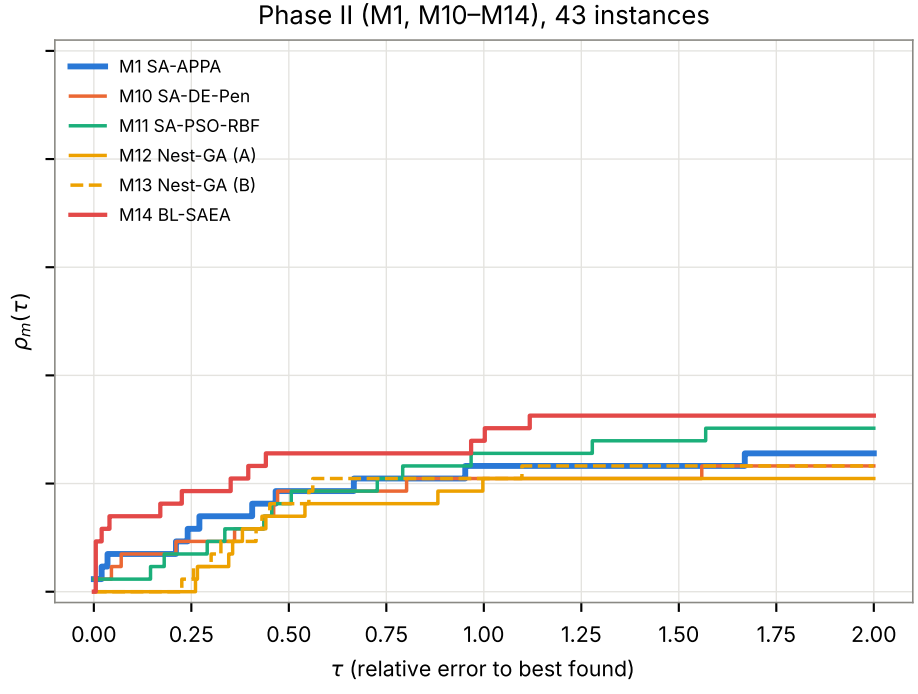
Phase II (M1, M10–M14), 43 instances
M1 SA-APPA
M10 SA-DE-Pen
M11 SA-PSO-RBF
M12 Nest-GA (A)
M13 Nest-GA (B)
M14 BL-SAEA
$\rho_m(\tau)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
τ (relative error to best found)