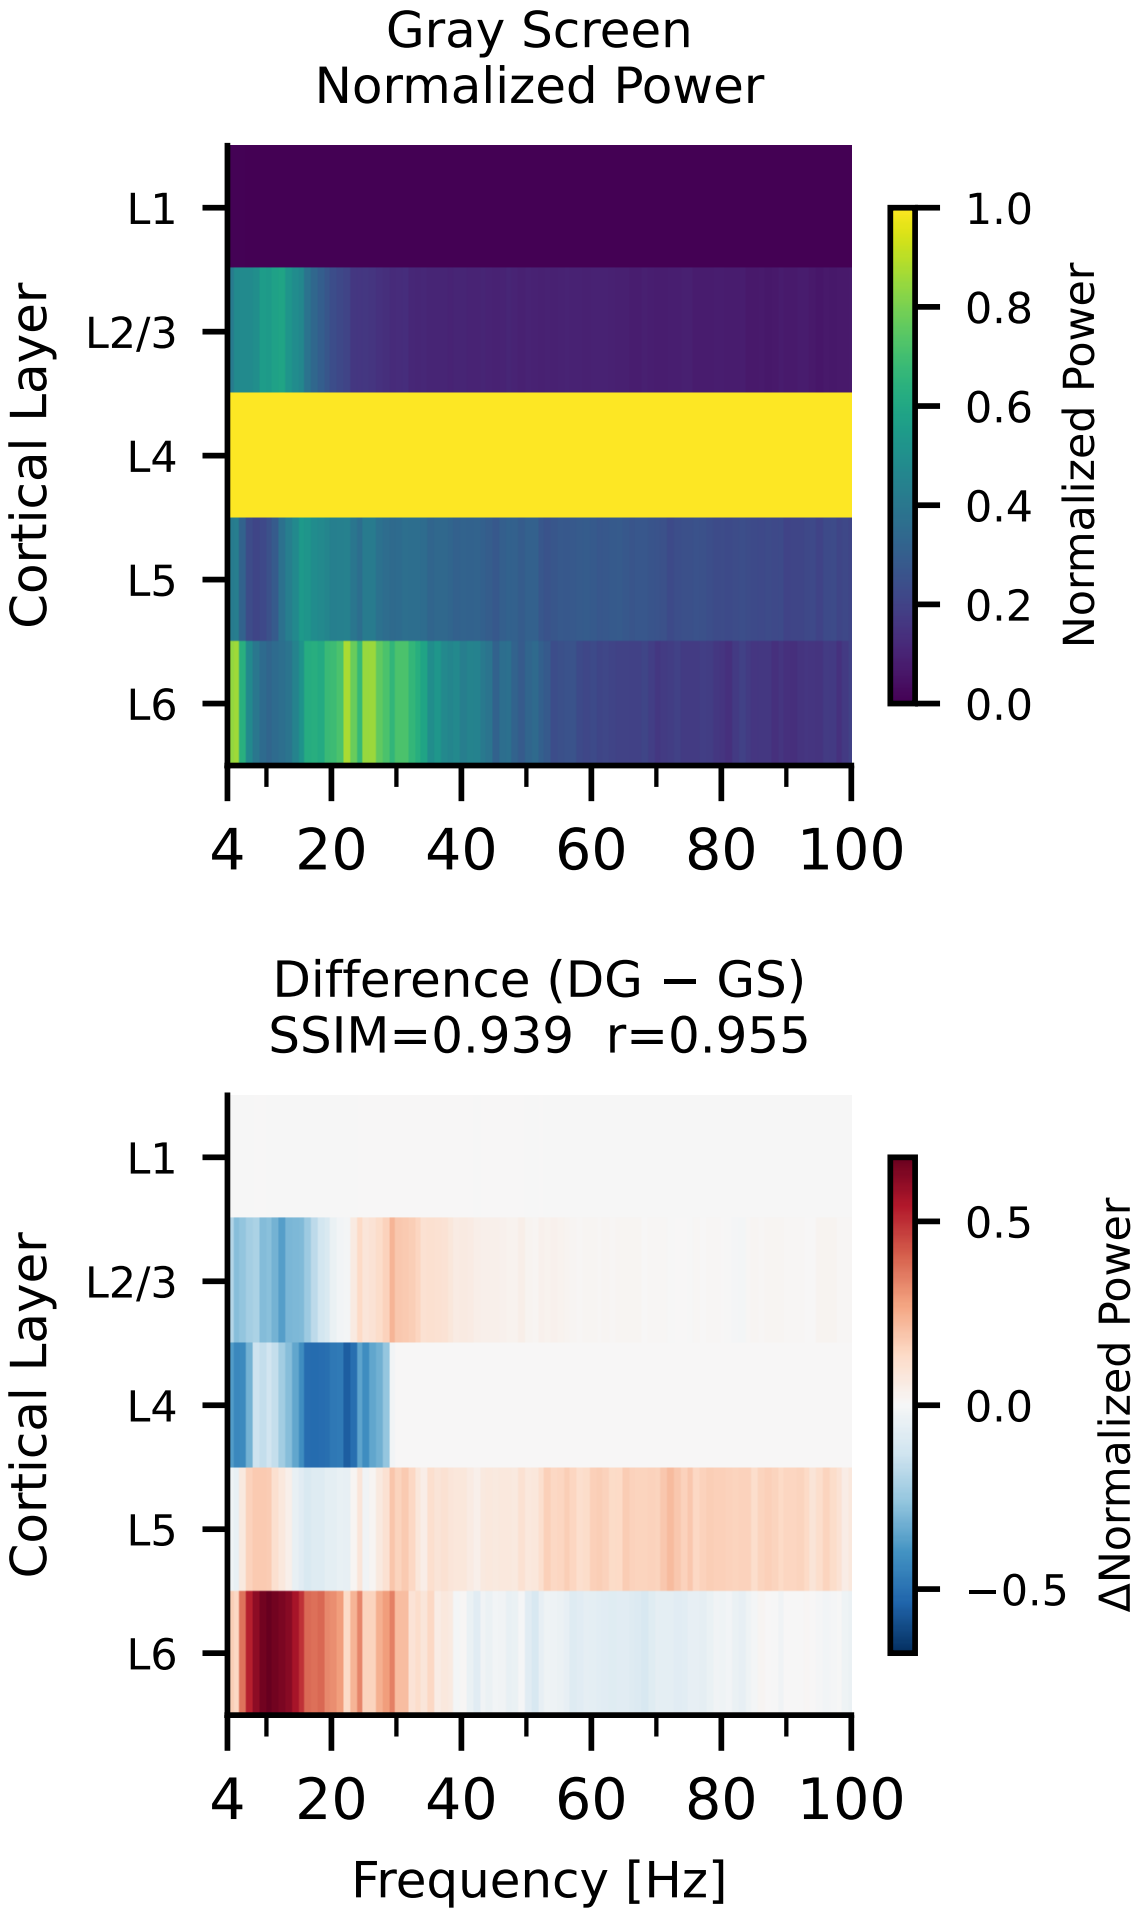
Gray Screen
Normalized Power
Cortical Layer
L1
L2/3
L4
L5
L6
4
20
40
60
80
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Normalized Power
Difference (DG − GS)
SSIM=0.939 r=0.955
Cortical Layer
L1
L2/3
L4
L5
L6
4
20
40
60
80
100
Frequency [Hz]
0.5
0.0
−0.5
ΔNormalized Power