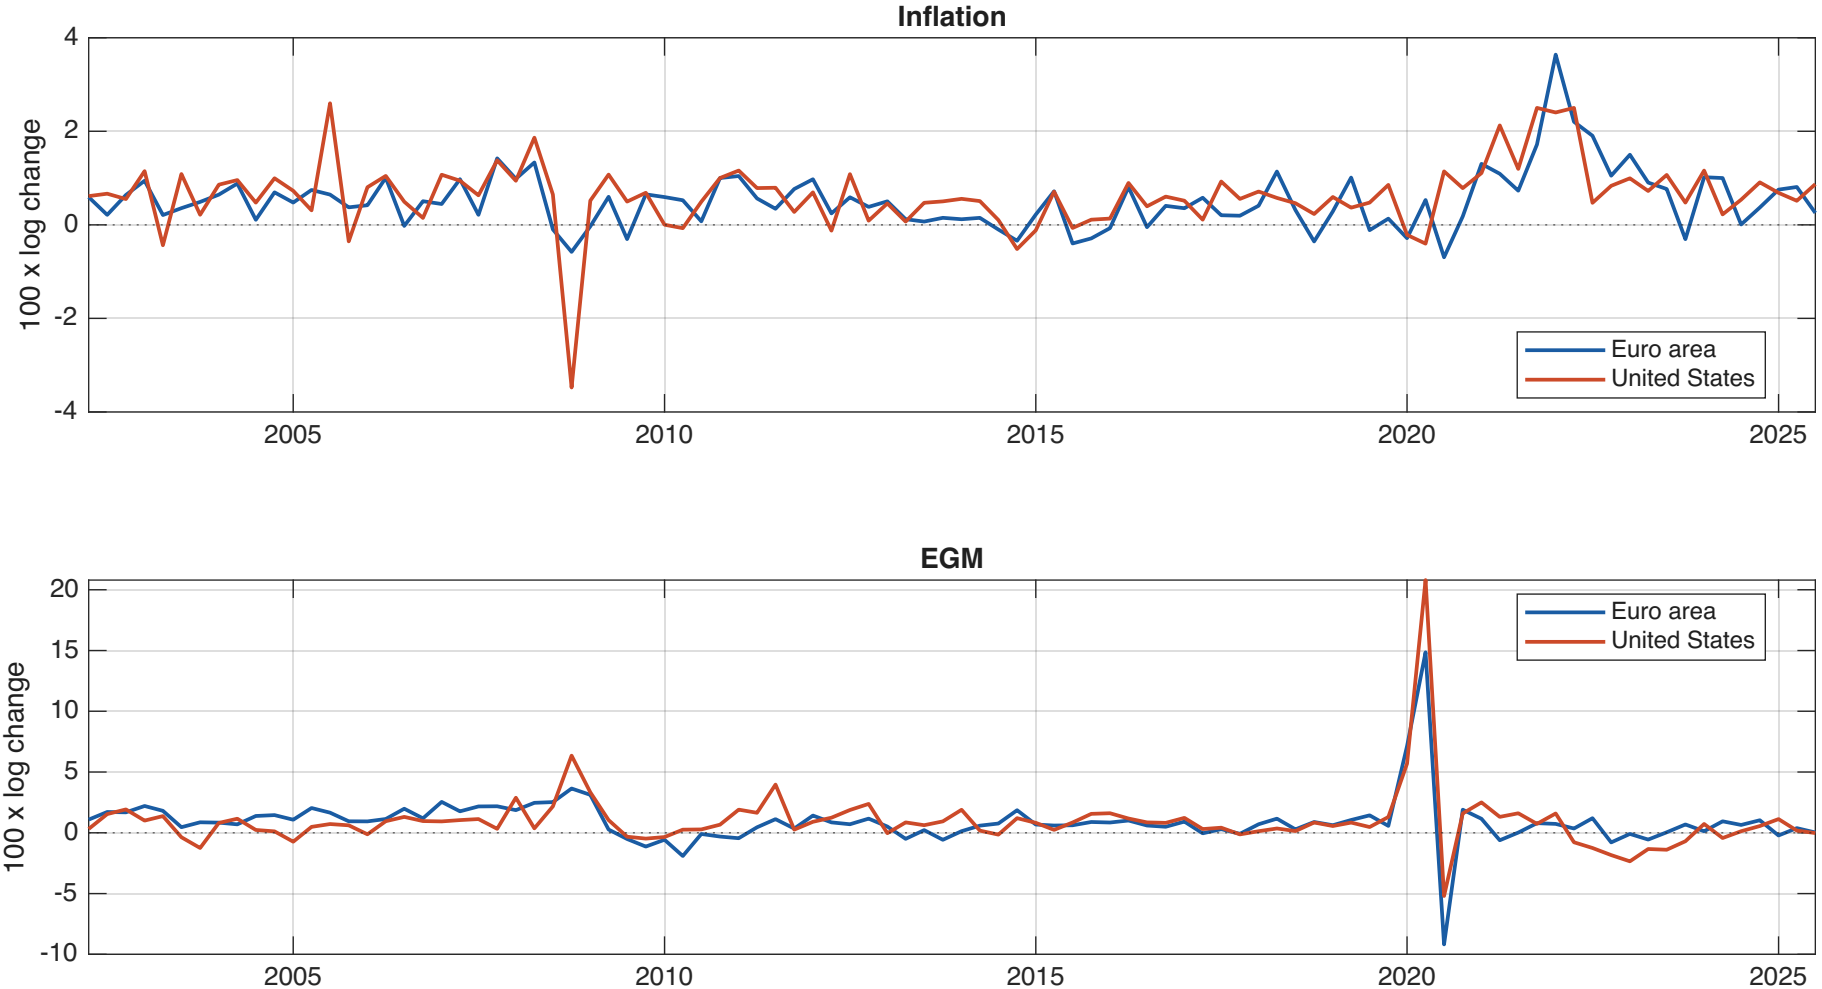Model inputs before deterministic quarter controls
HICP EA19 (NSA) vs US CPI (SA); EGM uses M3 vs M2