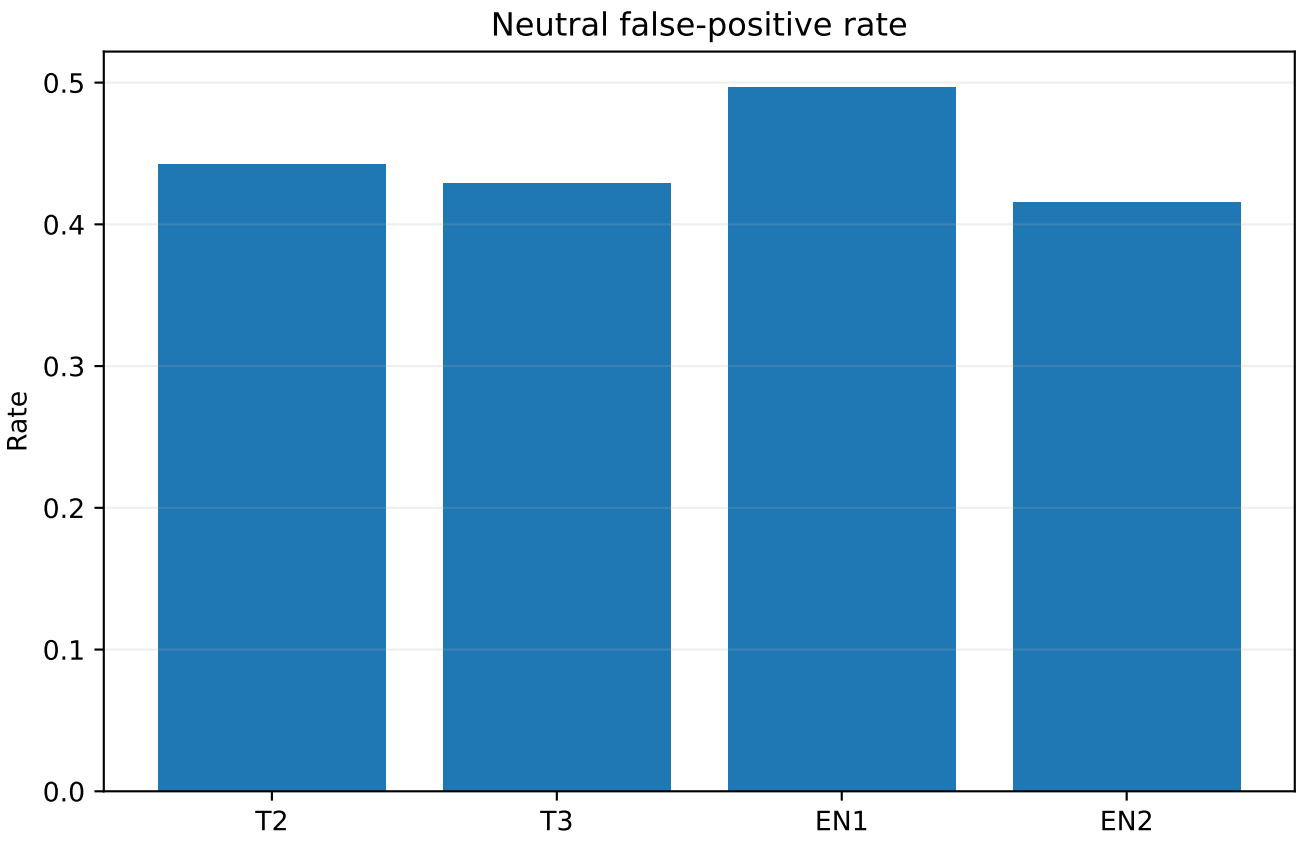
Neutral false-positive rate
Rate
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
T2
T3
EN1
EN2