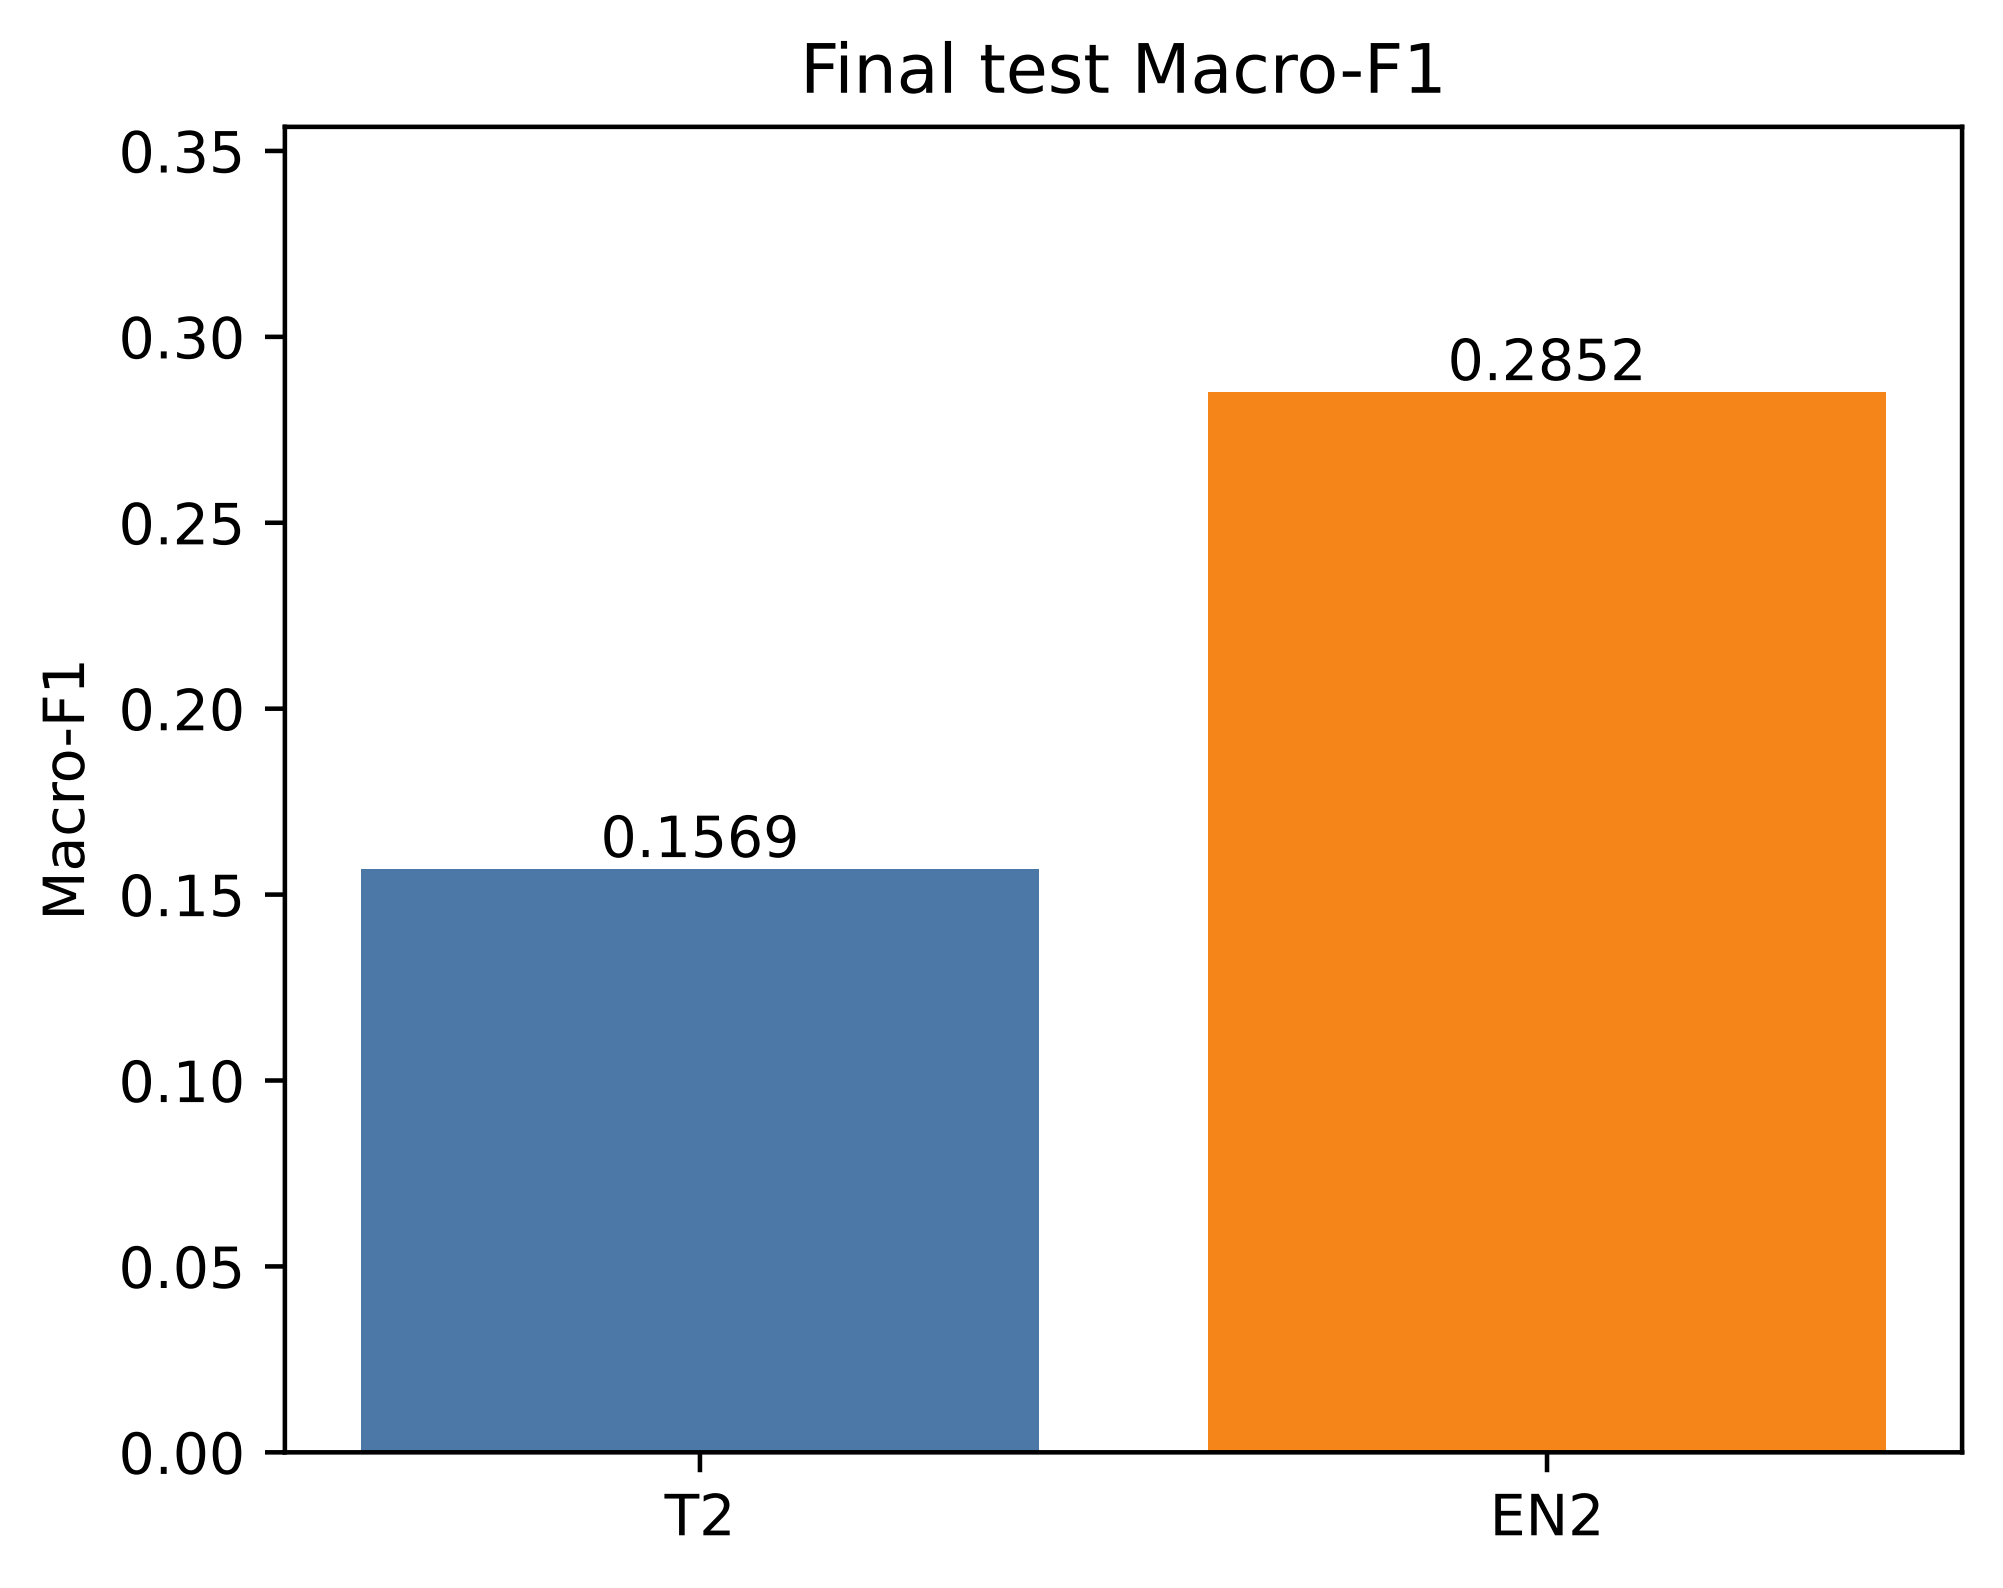
Final test Macro-F1
Macro-F1
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.1569
0.2852
T2
EN2