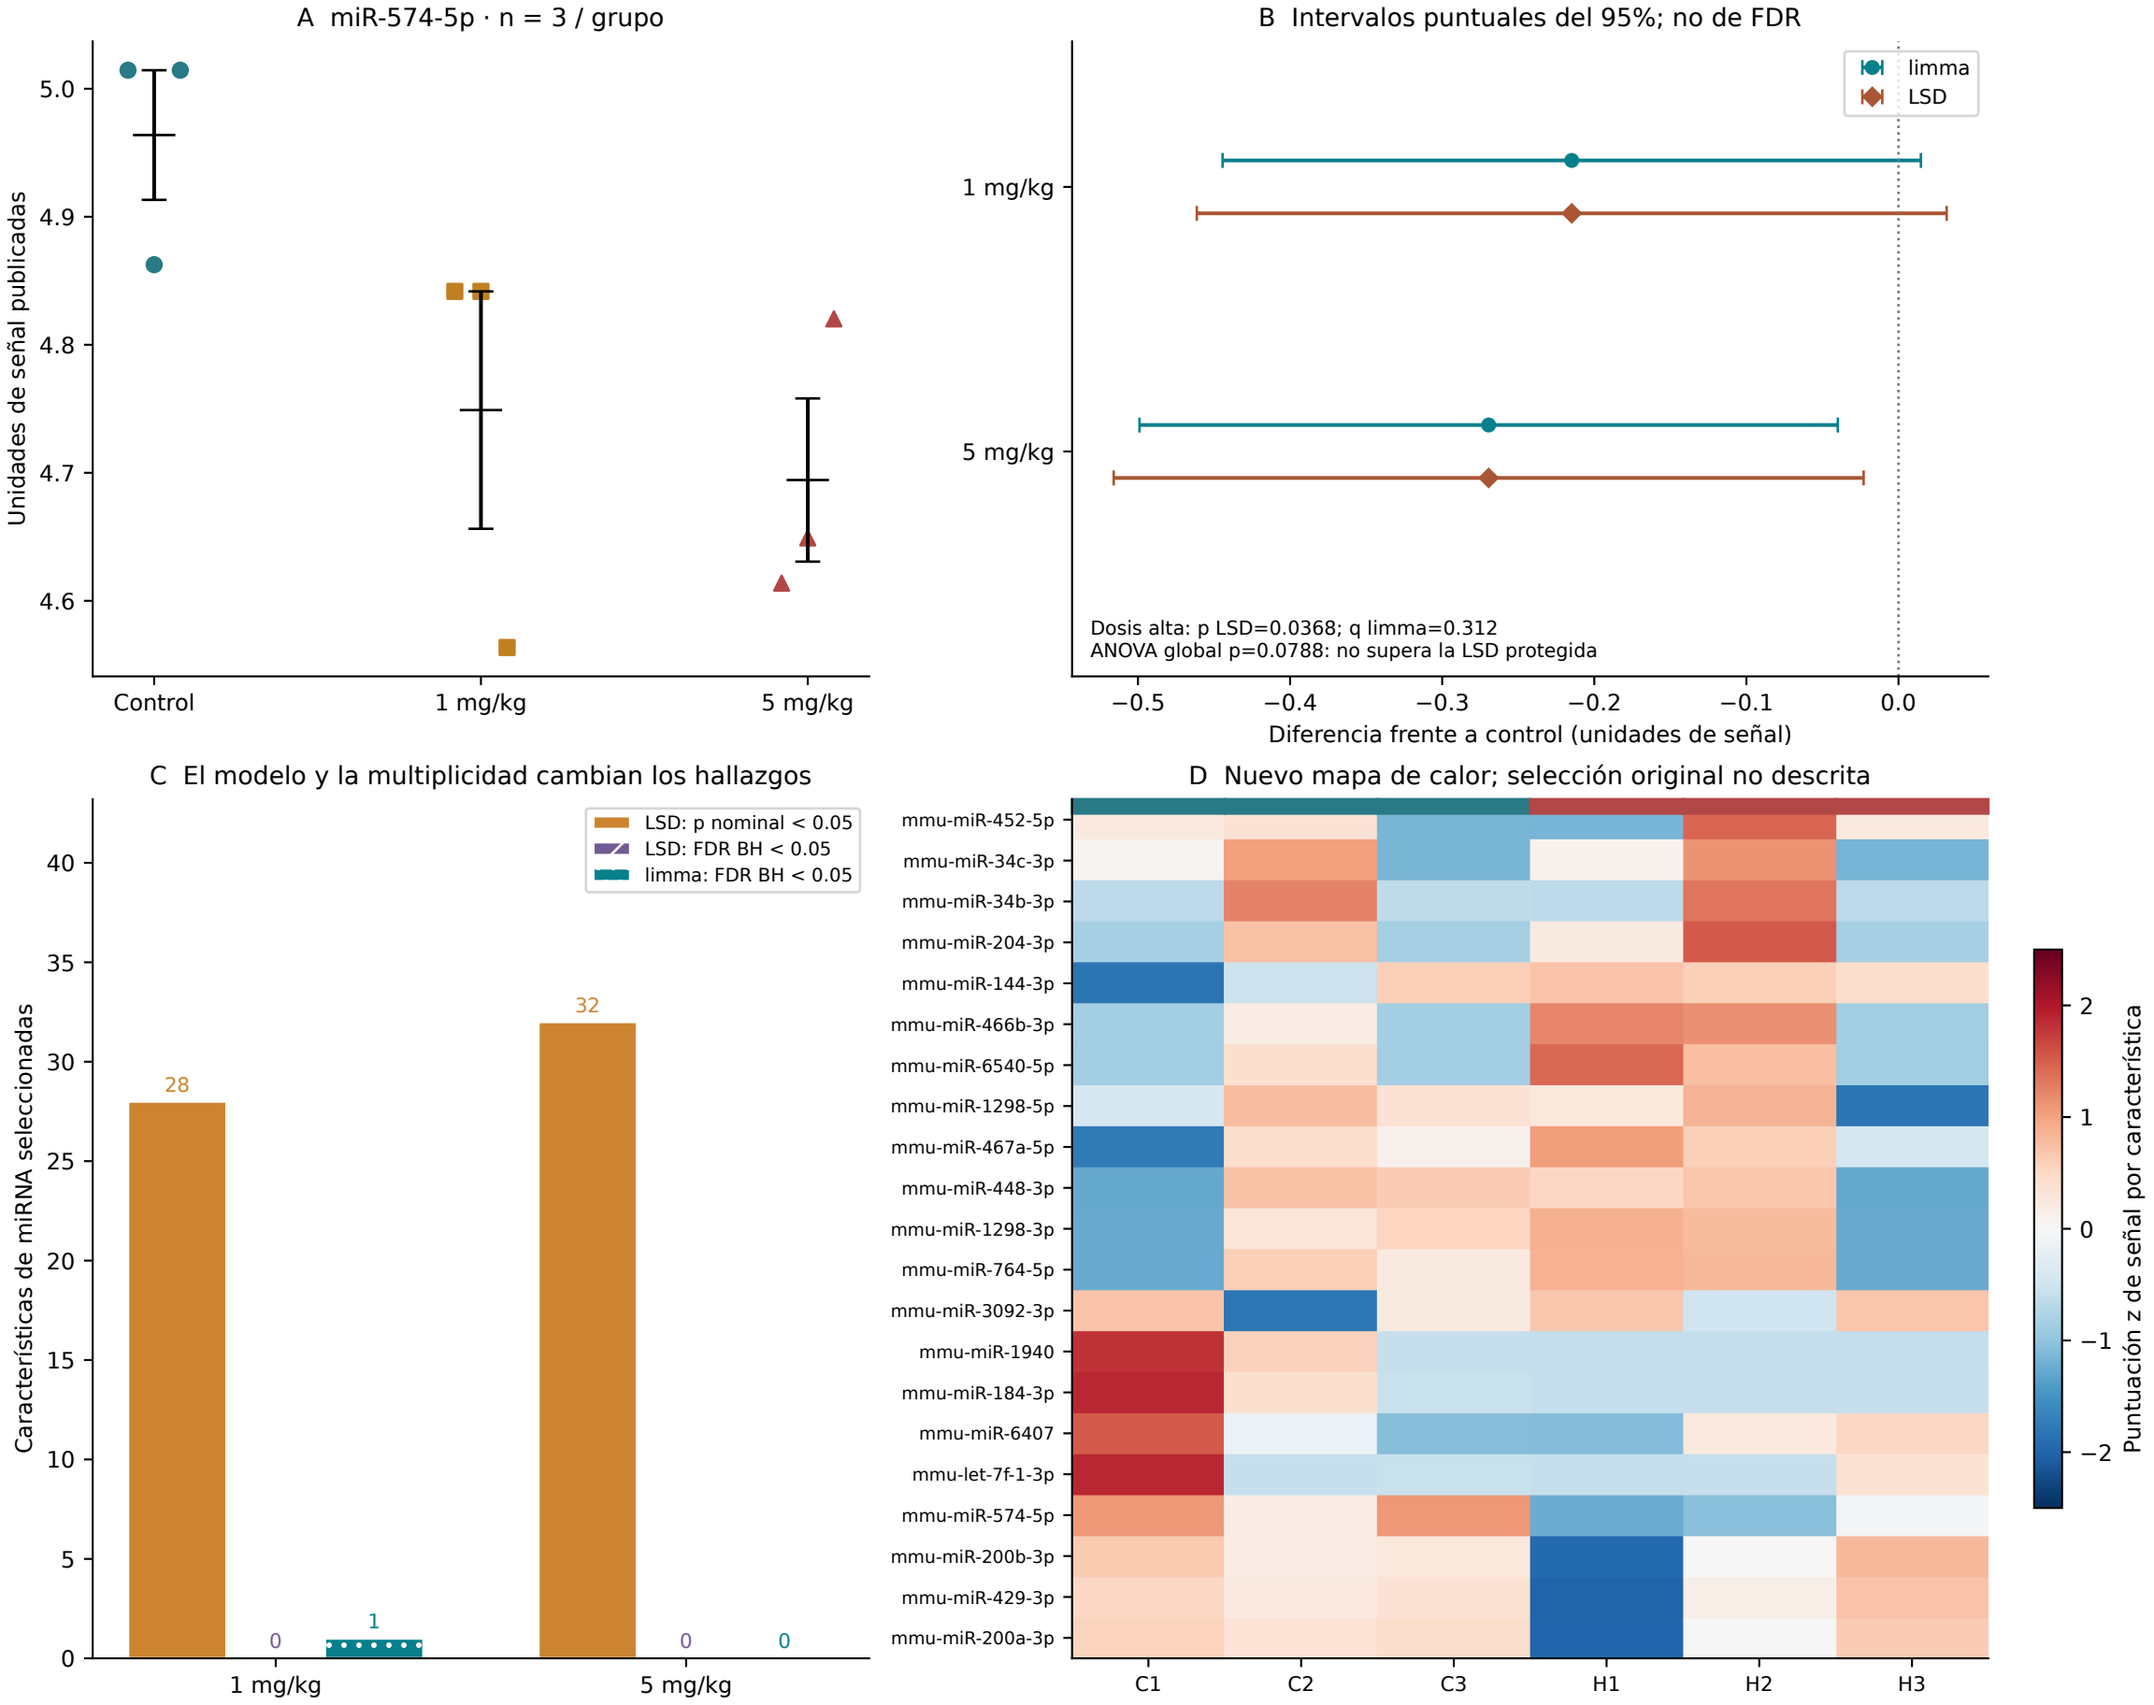
A miR-574-5p · n = 3 / grupo
Unidades de señal publicadas
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
Control
1 mg/kg
5 mg/kg
B Intervalos puntuales del 95%; no de FDR
limma
LSD
1 mg/kg
5 mg/kg
Dosis alta: p LSD=0.0368; q limma=0.312
ANOVA global p=0.0788: no supera la LSD protegida
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
Diferencia frente a control (unidades de señal)
C El modelo y la multiplicidad cambian los hallazgos
LSD: p nominal < 0.05
LSD: FDR BH < 0.05
limma: FDR BH < 0.05
Características de miRNA seleccionadas
40
35
30
25
20
15
10
5
0
28
0
1
32
0
0
1 mg/kg
5 mg/kg
D Nuevo mapa de calor; selección original no descrita
mmu-miR-452-5p
mmu-miR-34c-3p
mmu-miR-34b-3p
mmu-miR-204-3p
mmu-miR-144-3p
mmu-miR-466b-3p
mmu-miR-6540-5p
mmu-miR-1298-5p
mmu-miR-467a-5p
mmu-miR-448-3p
mmu-miR-1298-3p
mmu-miR-764-5p
mmu-miR-3092-3p
mmu-miR-1940
mmu-miR-184-3p
mmu-miR-6407
mmu-let-7f-1-3p
mmu-miR-574-5p
mmu-miR-200b-3p
mmu-miR-429-3p
mmu-miR-200a-3p
C1
C2
C3
H1
H2
H3
Puntuación z de señal por característica
2
1
0
−1
−2