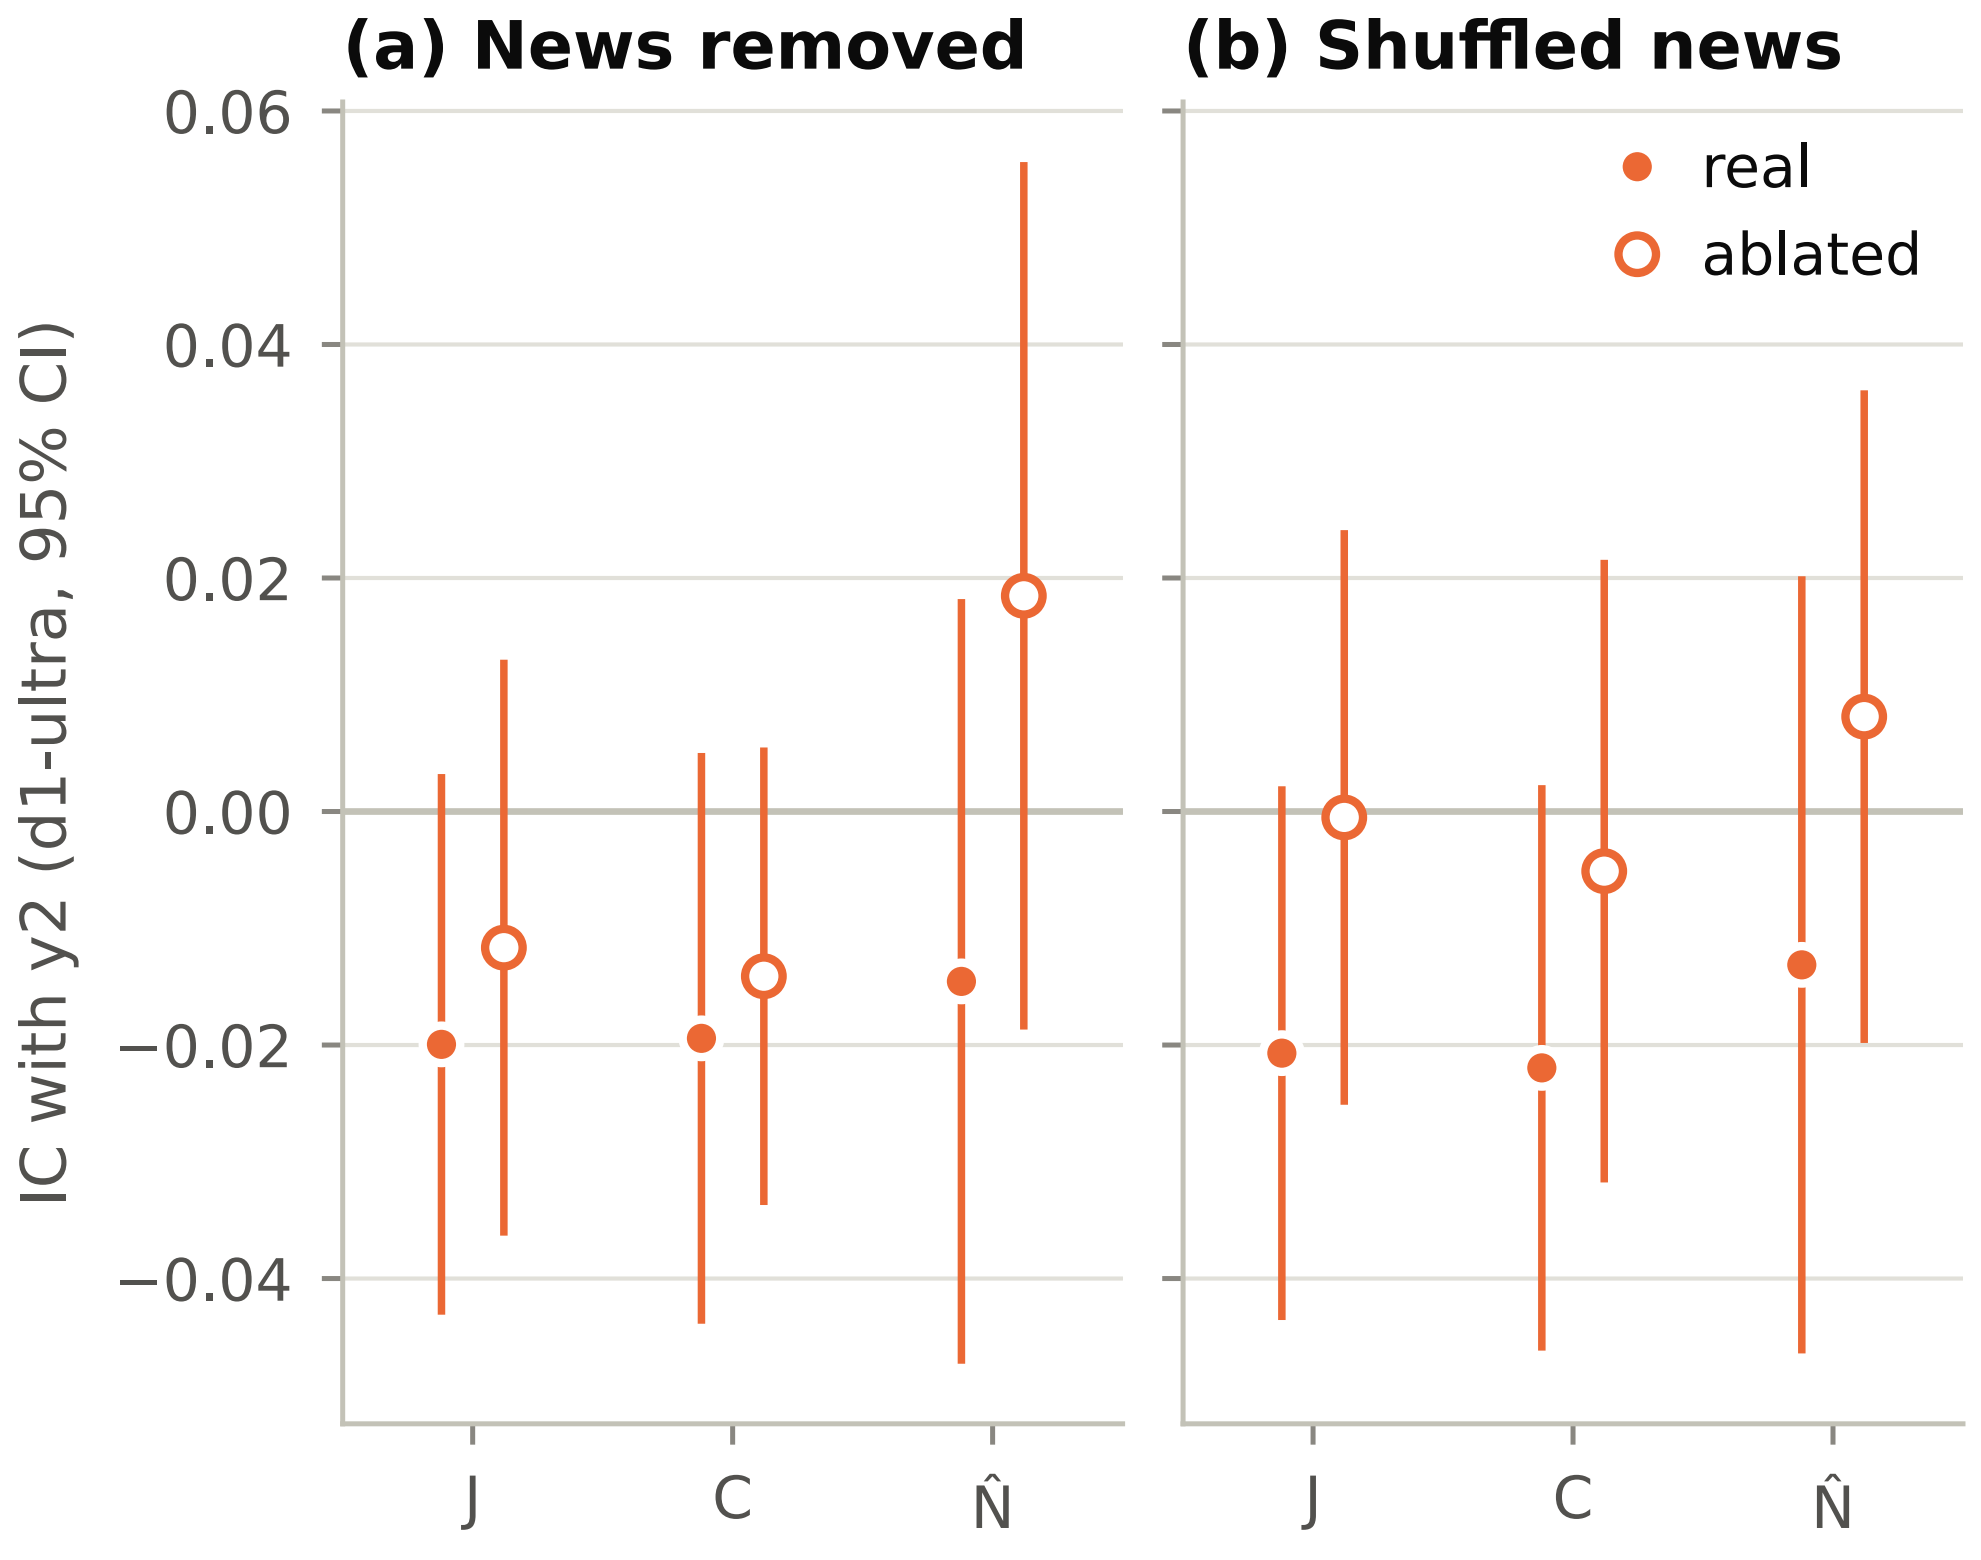
(a) News removed
(b) Shuffled news
real
ablated
IC with y2 (d1-ultra, 95% CI)
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
J
C
Ñ
J
C
Ñ