
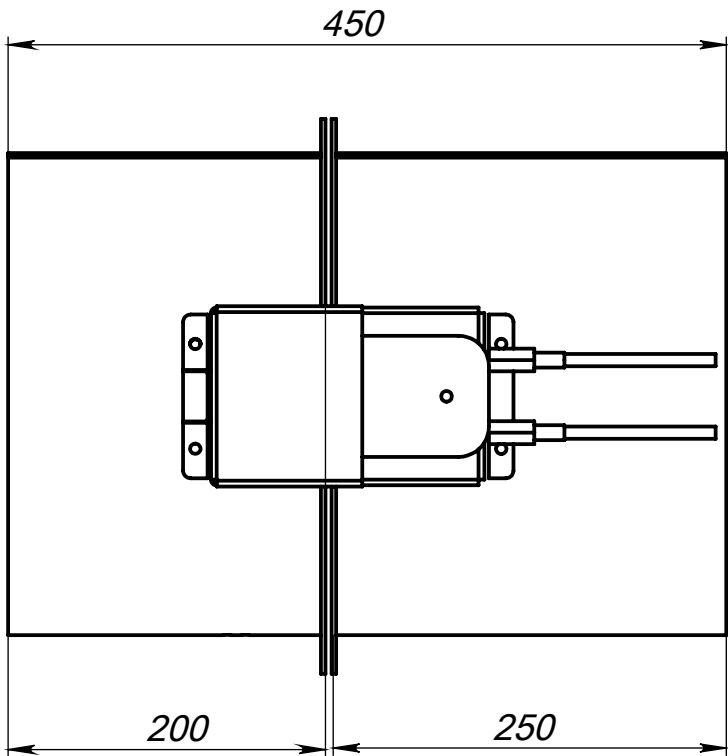
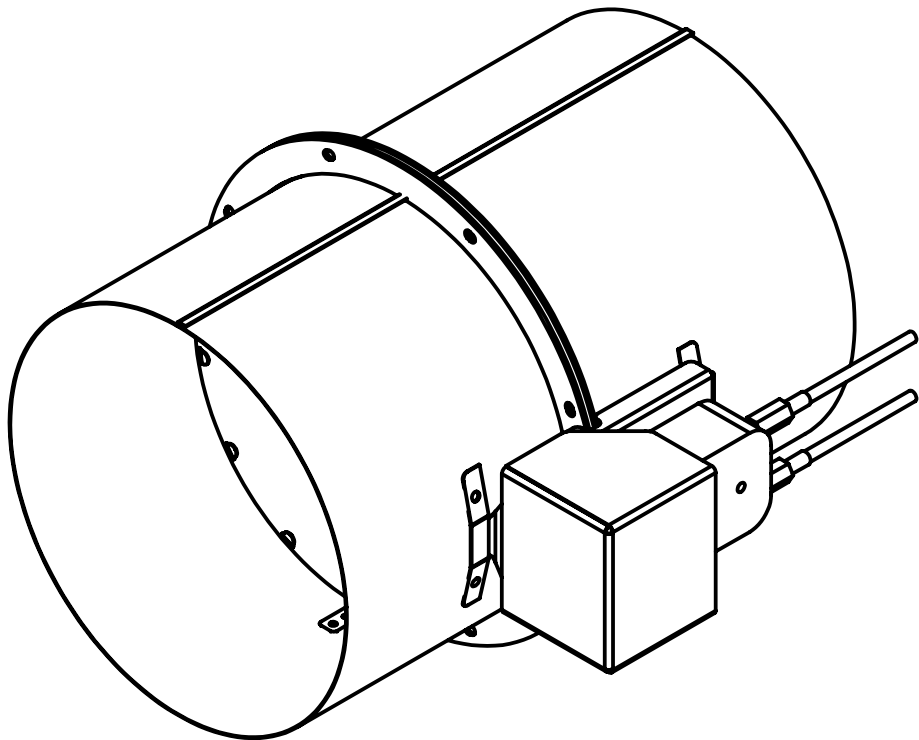


Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

90

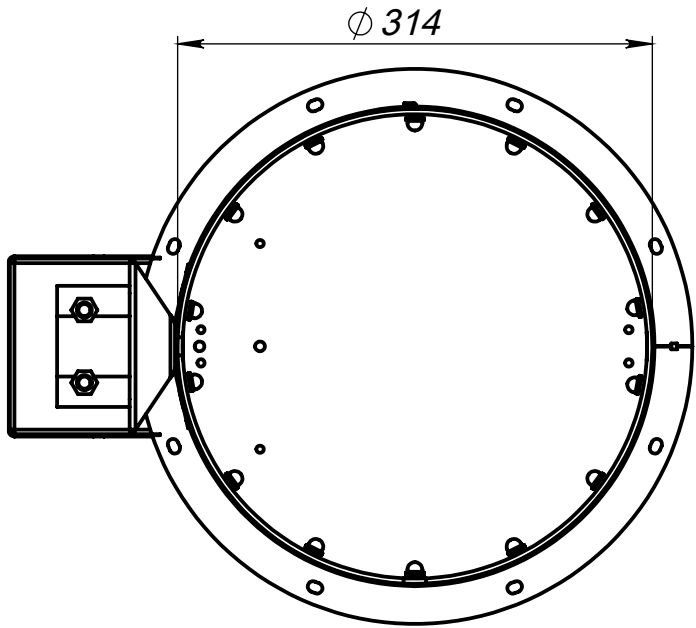

1. Привод

					Заказ 0000								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Противопожарный клапан Ø 315 EI150				Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.			21.04.2023									14.17	1:5
Пров.													
Т. контр.									Лист 1			Листов 9	
Н. контр.					Кол-во: 1шт				ООО "Джайнер"				
Утв.													