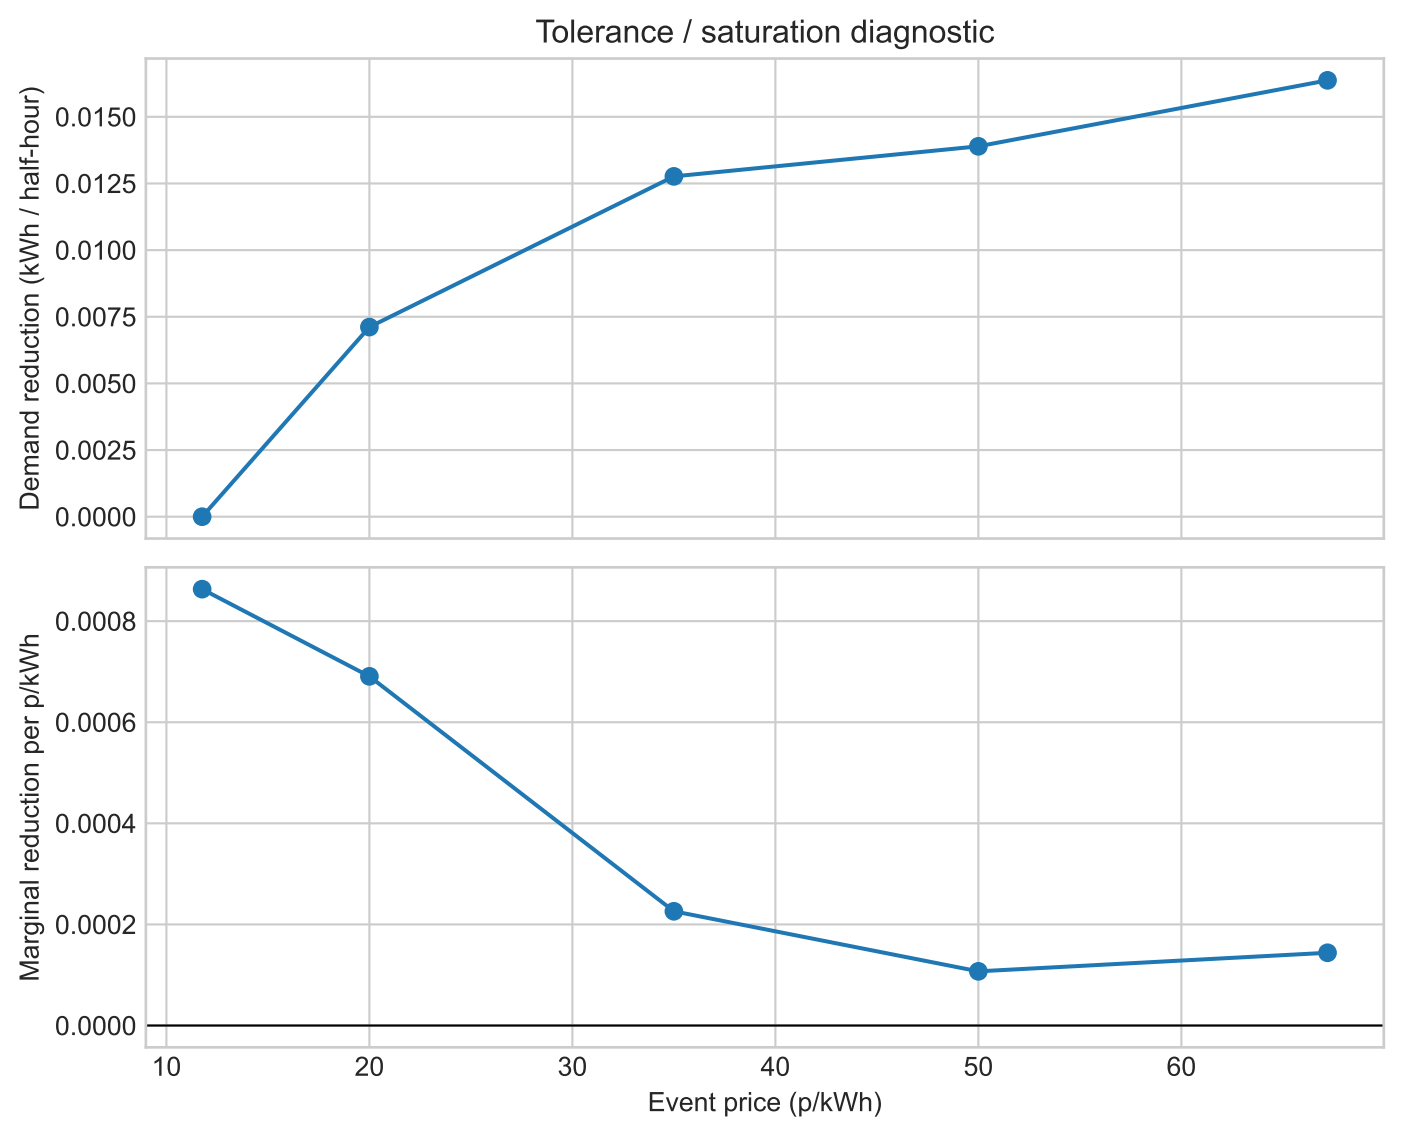
Tolerance / saturation diagnostic
Demand reduction (kWh / half-hour)
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
Marginal reduction per p/kWh
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
10
20
30
40
50
60
Event price (p/kWh)