
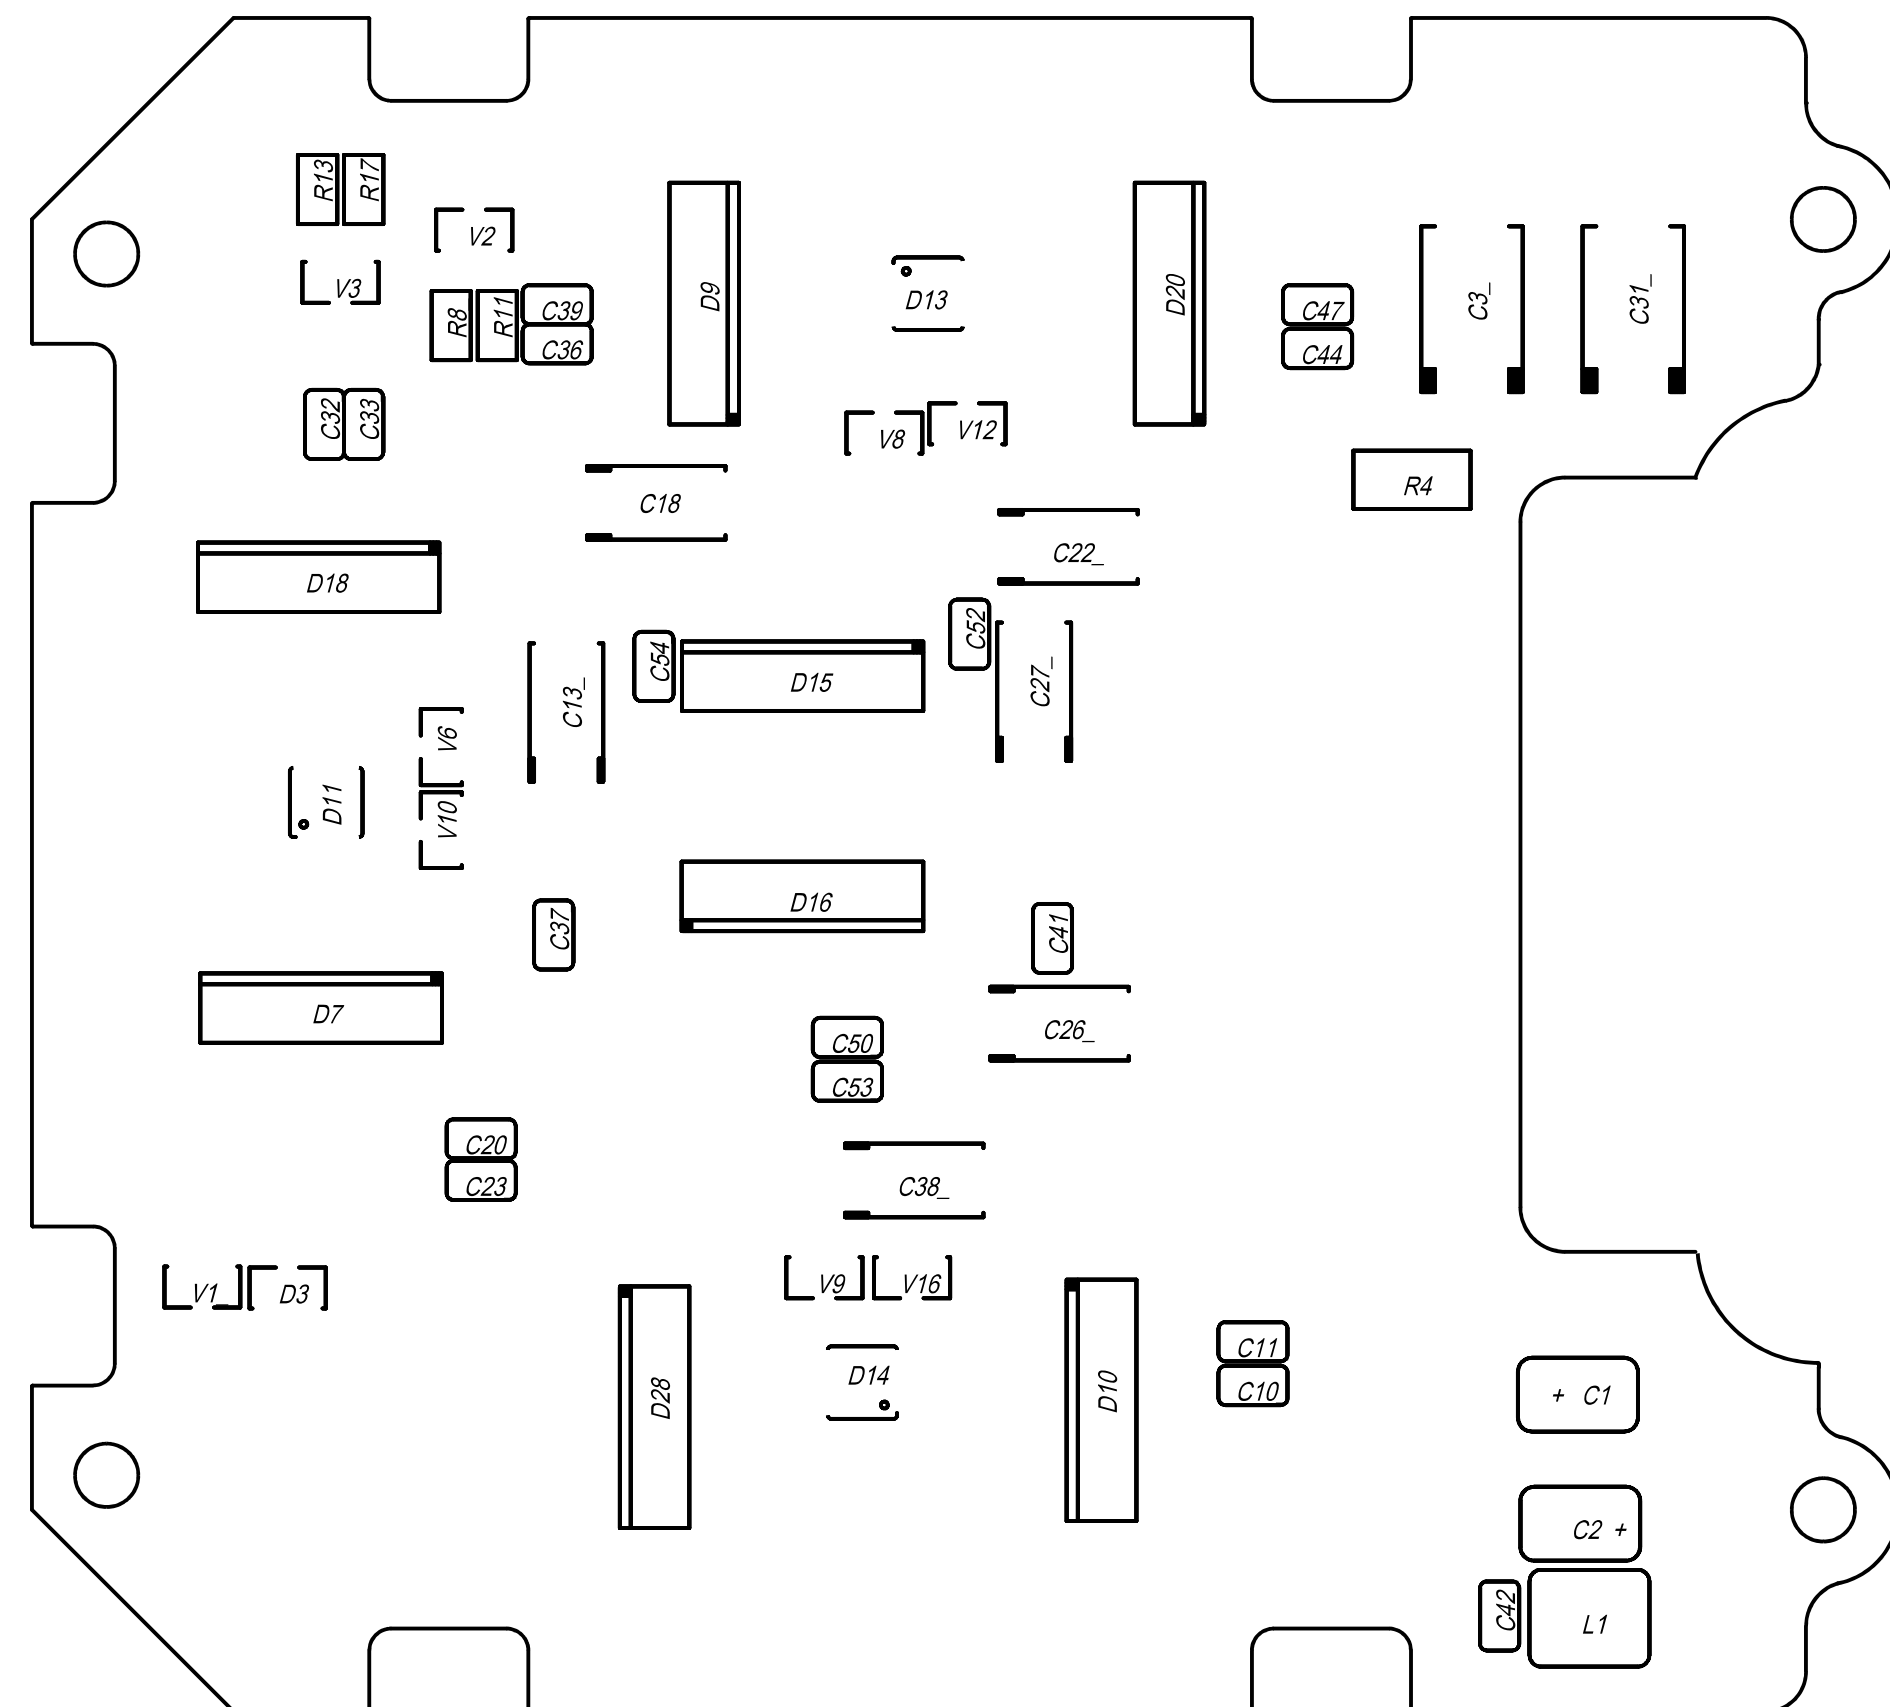


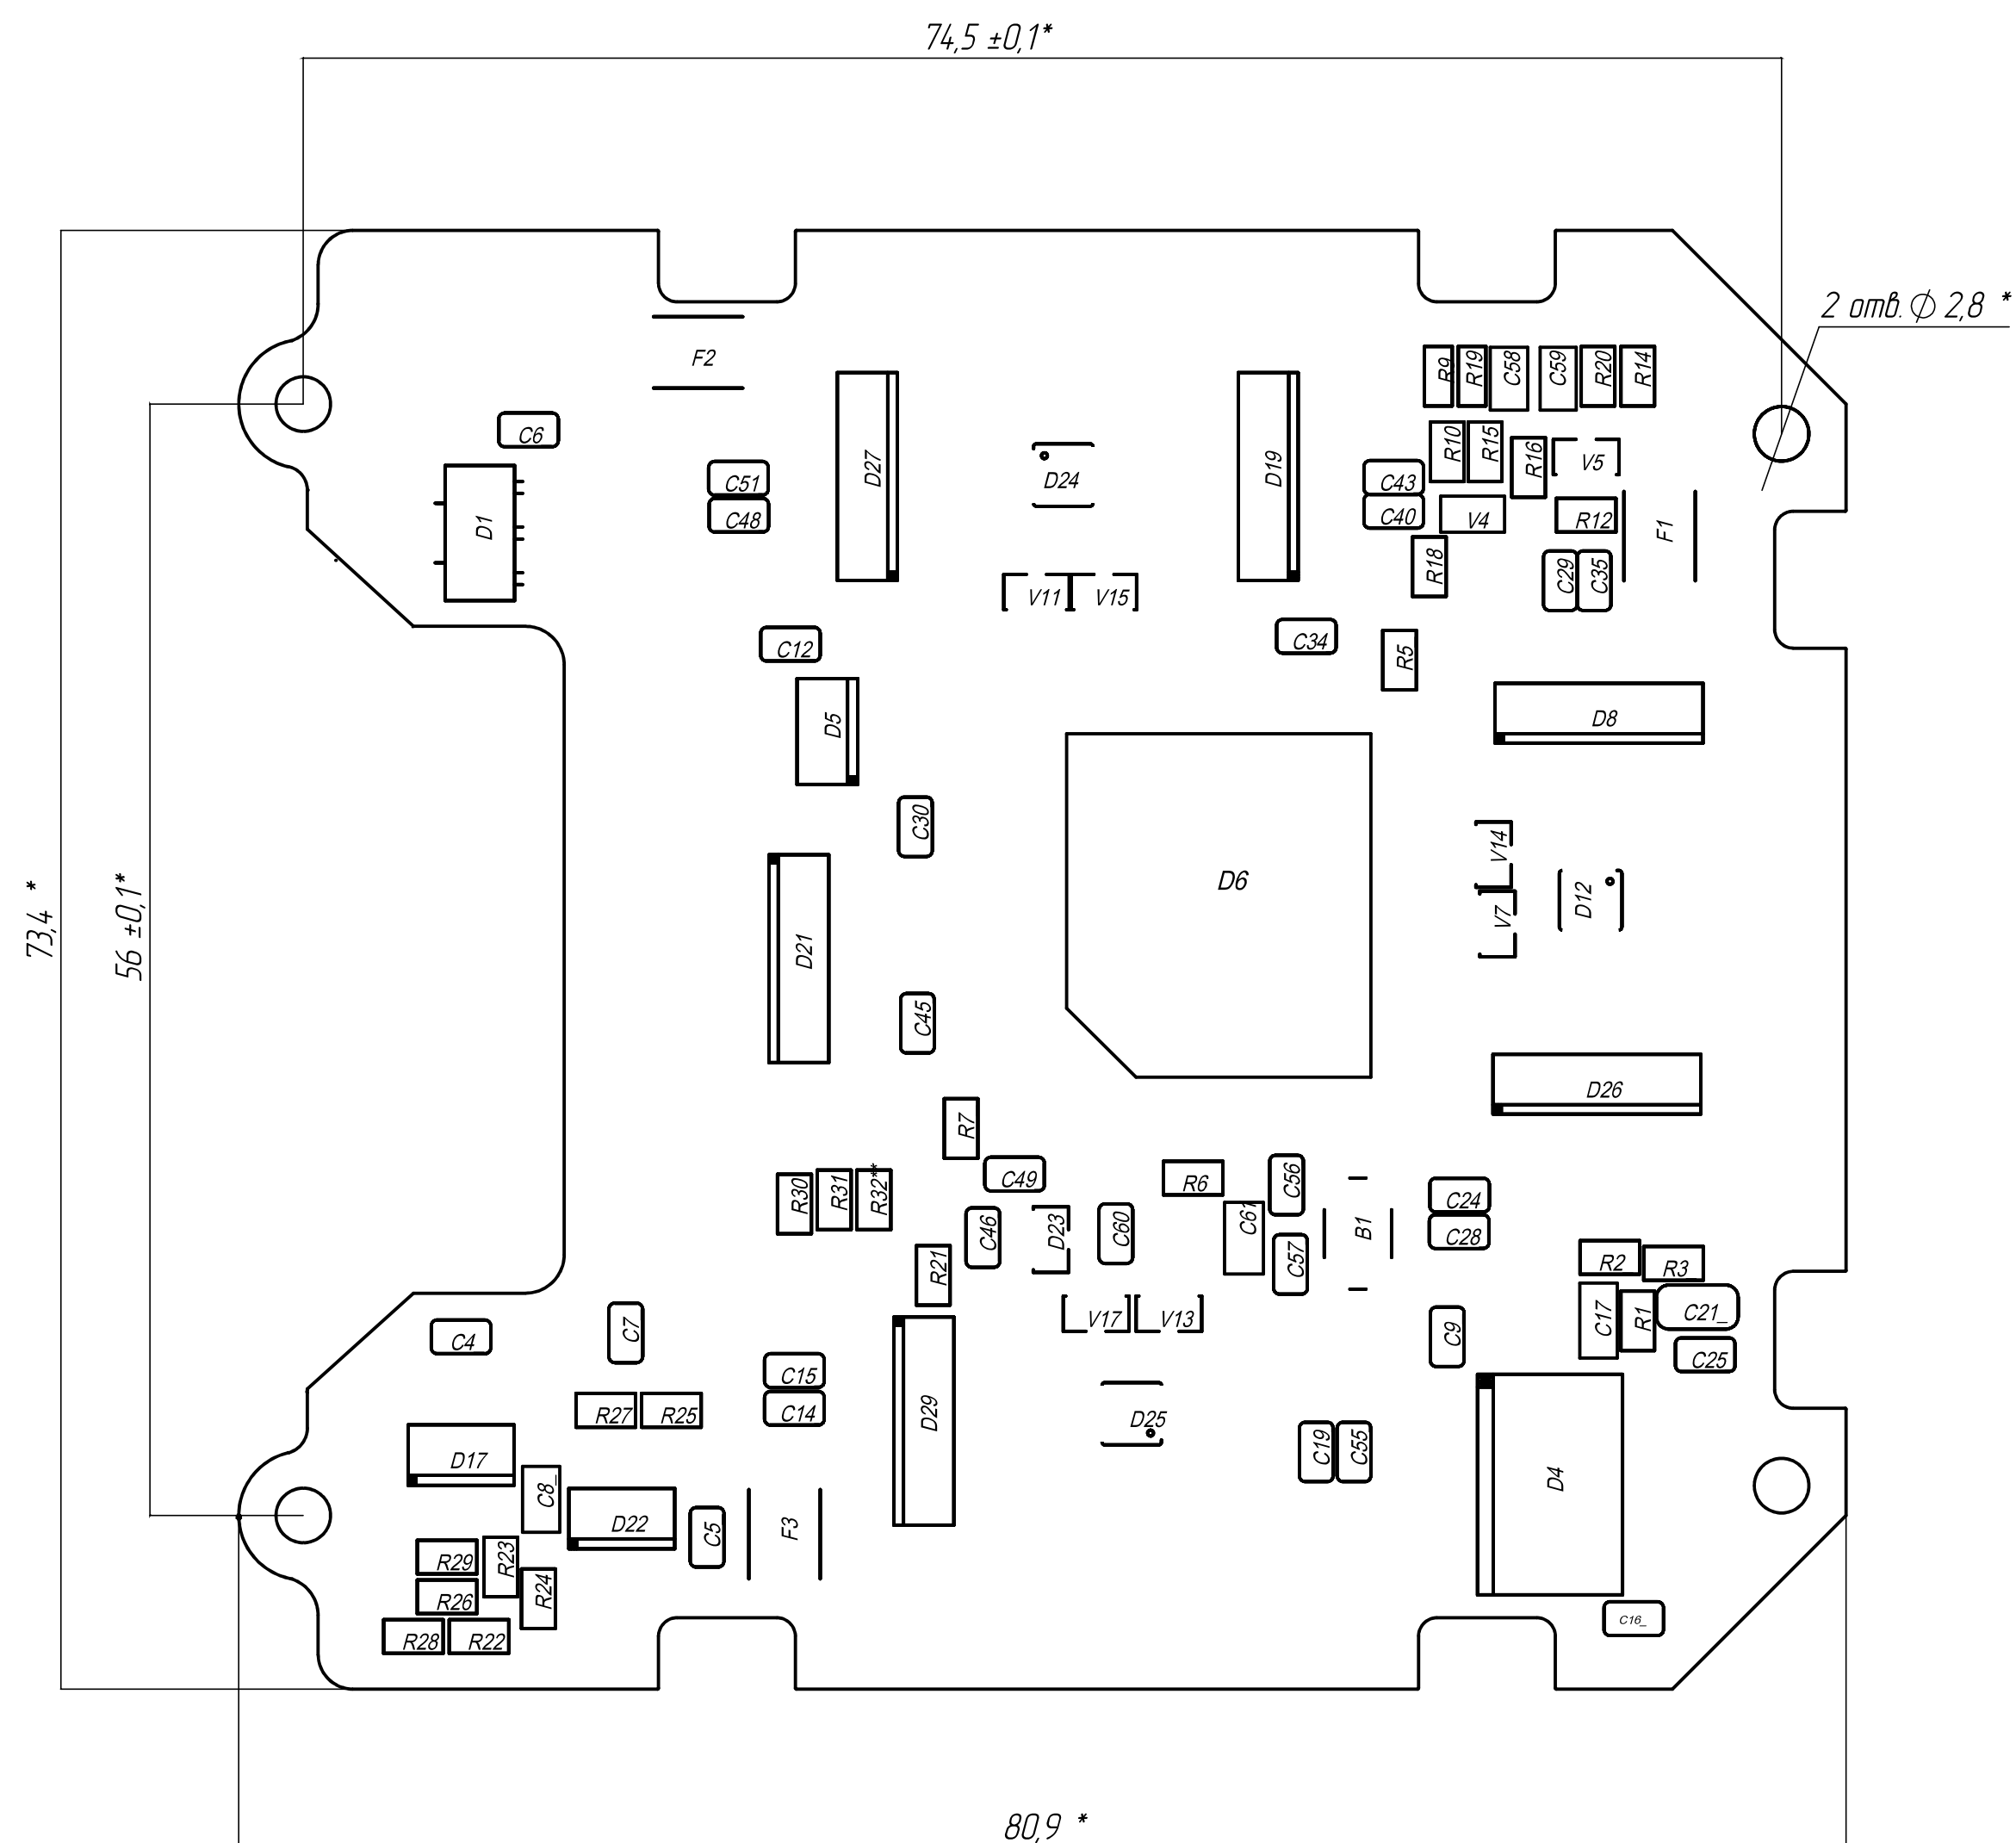

1. *Размеры для справок.
2. ** По результатам регулирования допускается не устанавливать.
3. Работать по ОСТ 92-1615-2013. Допустимая величина потенциала статического электричества 500В.
4. Требования к сборке и монтажу ОСТ92-1042-98.
5. Установку элементов производить по ОСТ92-9389-98:
 - поз. 5, 44, поз. 67, 70, поз. 72...122 – по типу варианта 14,
 - поз. 48, 64, поз. 132, 139 – по типу варианта 32,
6. Конденсаторы поз. 9...26, поз. 44 перед монтажом на плату поз. 1 подогреть до температуры $(140 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение 10–20 мин. После монтажа конденсаторы поз. 9...26, поз. 44 обволакивать компаундом "Виксинт К-68" марка А ТУ 38-103508-81 по ОСТ 92-1006-2013, часть 1. Допускается выполнять обволакивание конденсаторов поз. 9...26, поз. 44 после настройки в составе ячейки.
7. Паять припоём Прб КР 0,8 ПОС61 ГОСТ21931-76.
8. Конденсаторы поз. 9...26, поз. 44 паять припоём Прб КР 0,8 ПОСК50-18 ГОСТ 21931-76.
9. Схемные обозначения на плате поз. 1 приведены условно. Печатный монтаж не показан.
10. Маркировать Ч, Н и клеить К на бирке.

						ЛВРМ.687281.002 СБ		
						Лист		
						Масса		
						Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата Я/К Сборочный чертеж			
Разраб.	Иванов			01.07.23				
Проб.	Петров			01.07.23				
Т. контр.				01.07.23				
Н. контр.					Лист			
Утв.				01.07.23				
					Листов 1			