



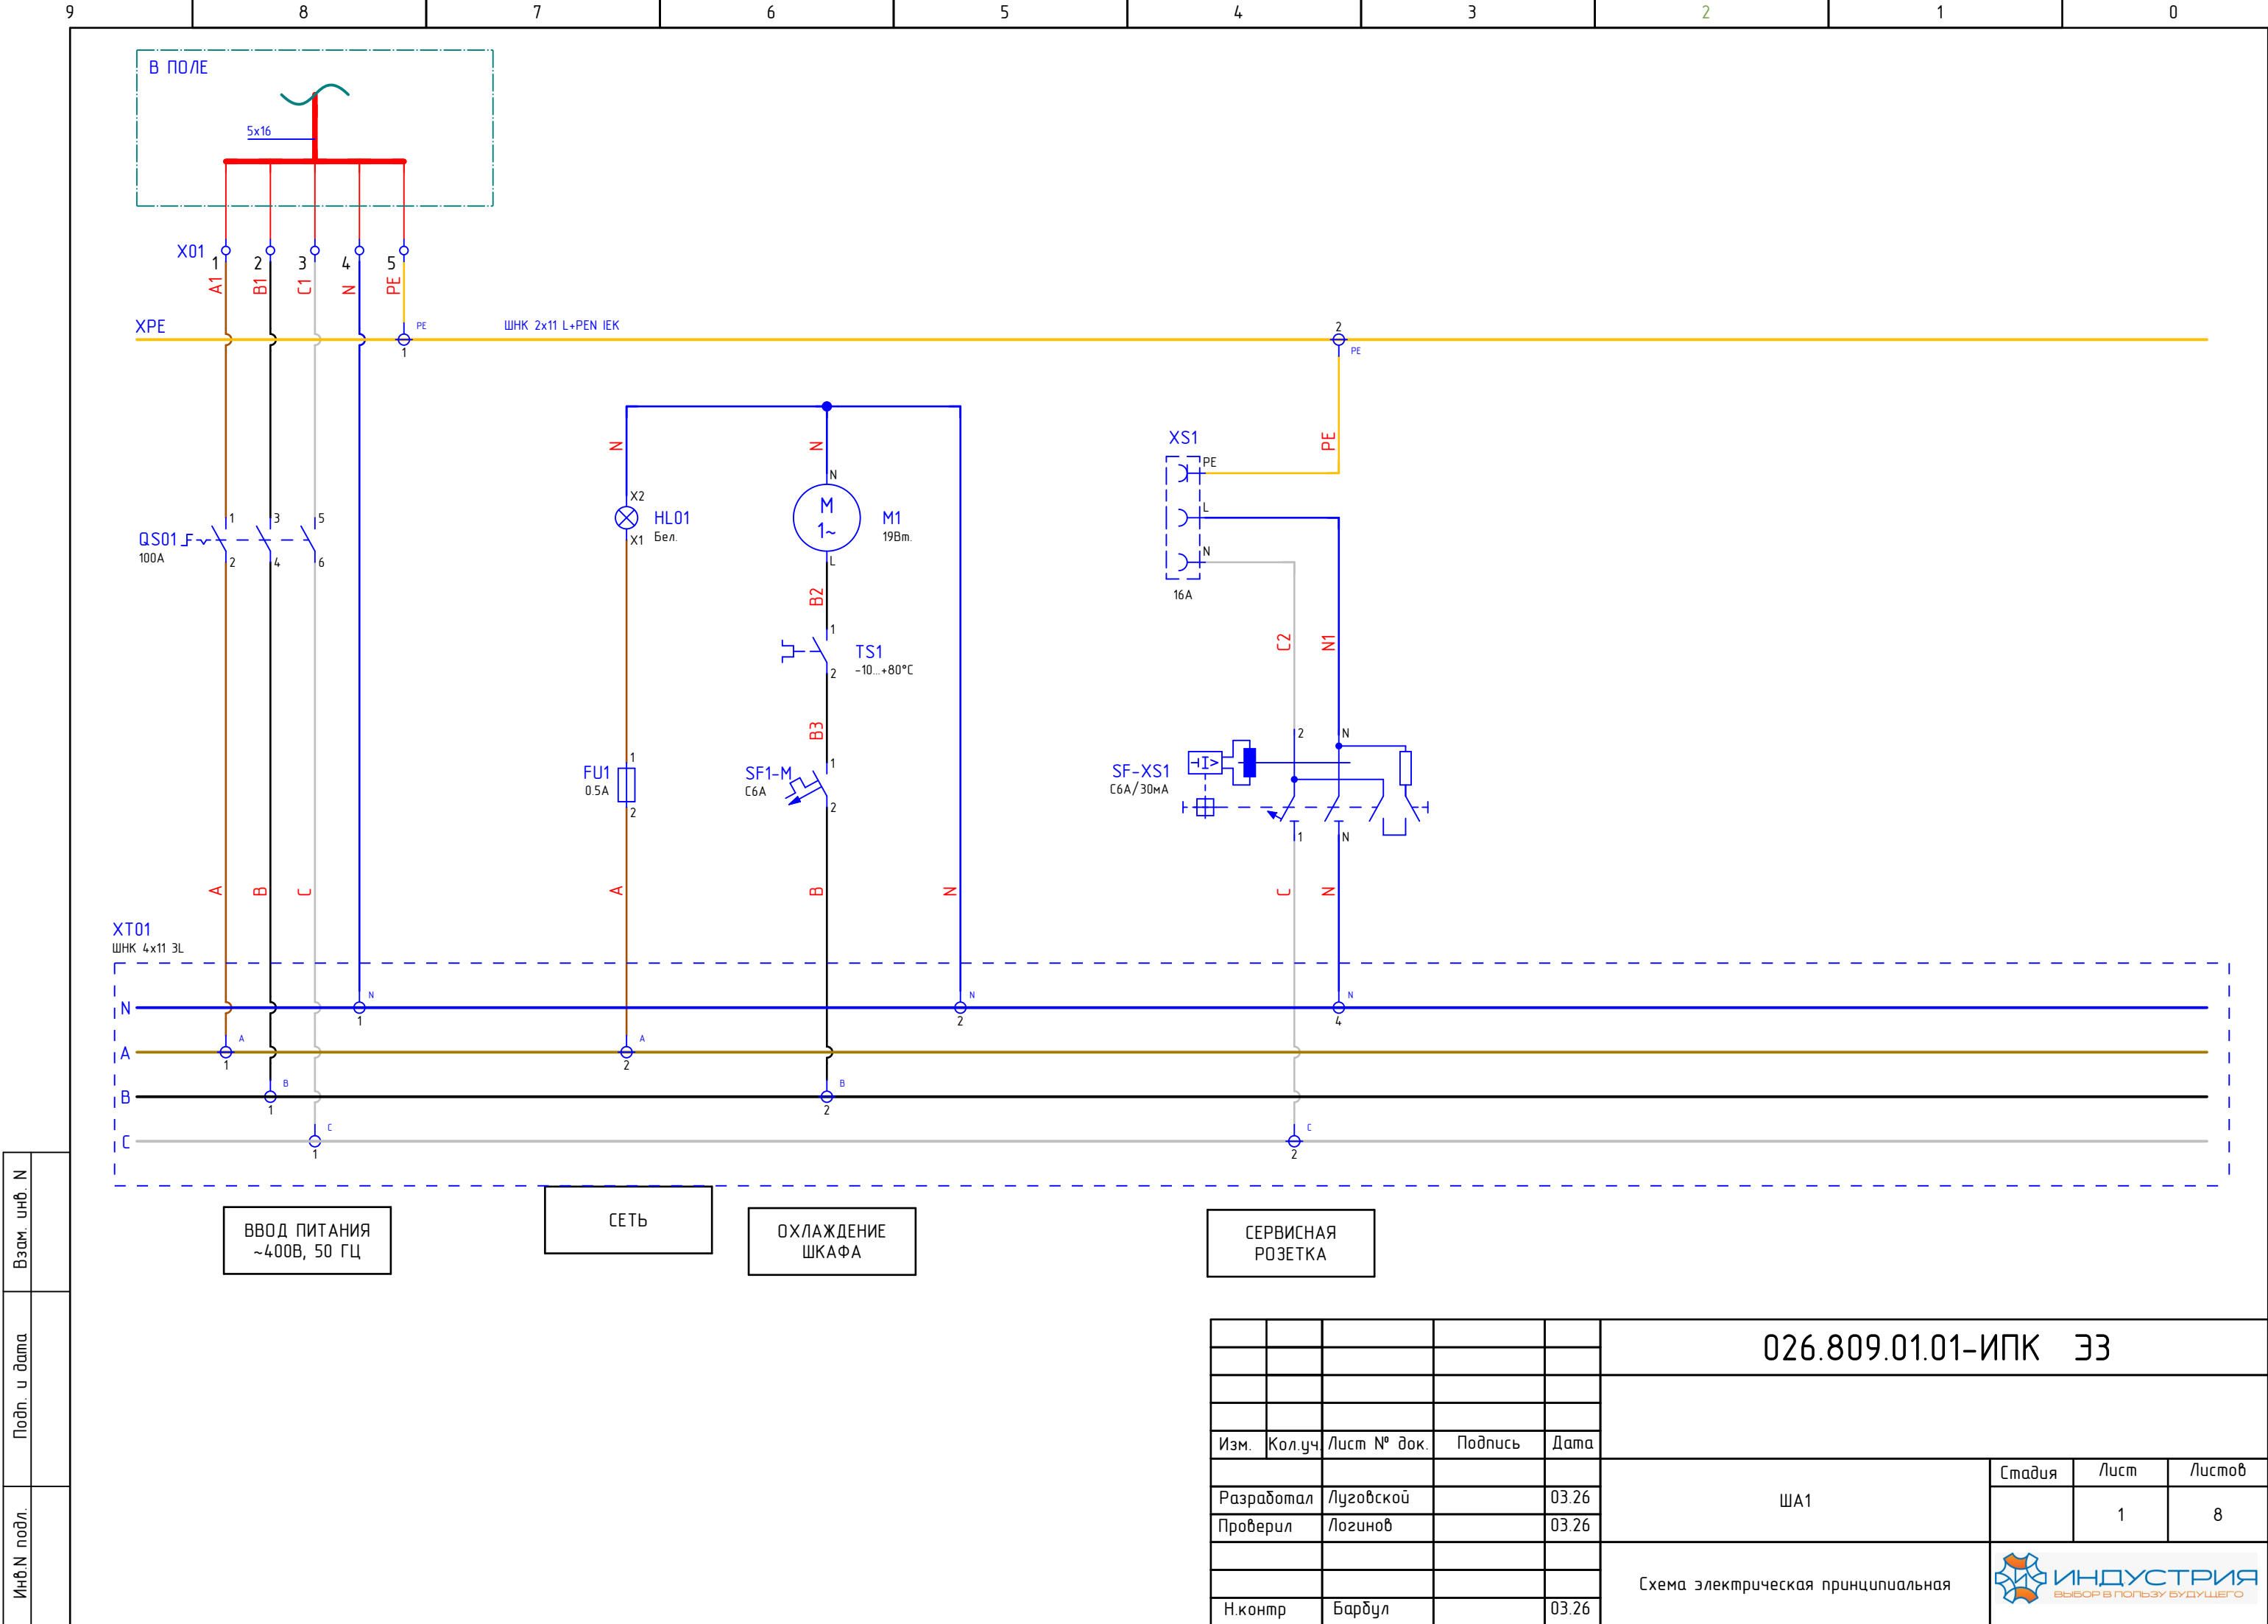


Инв.Н. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. Н

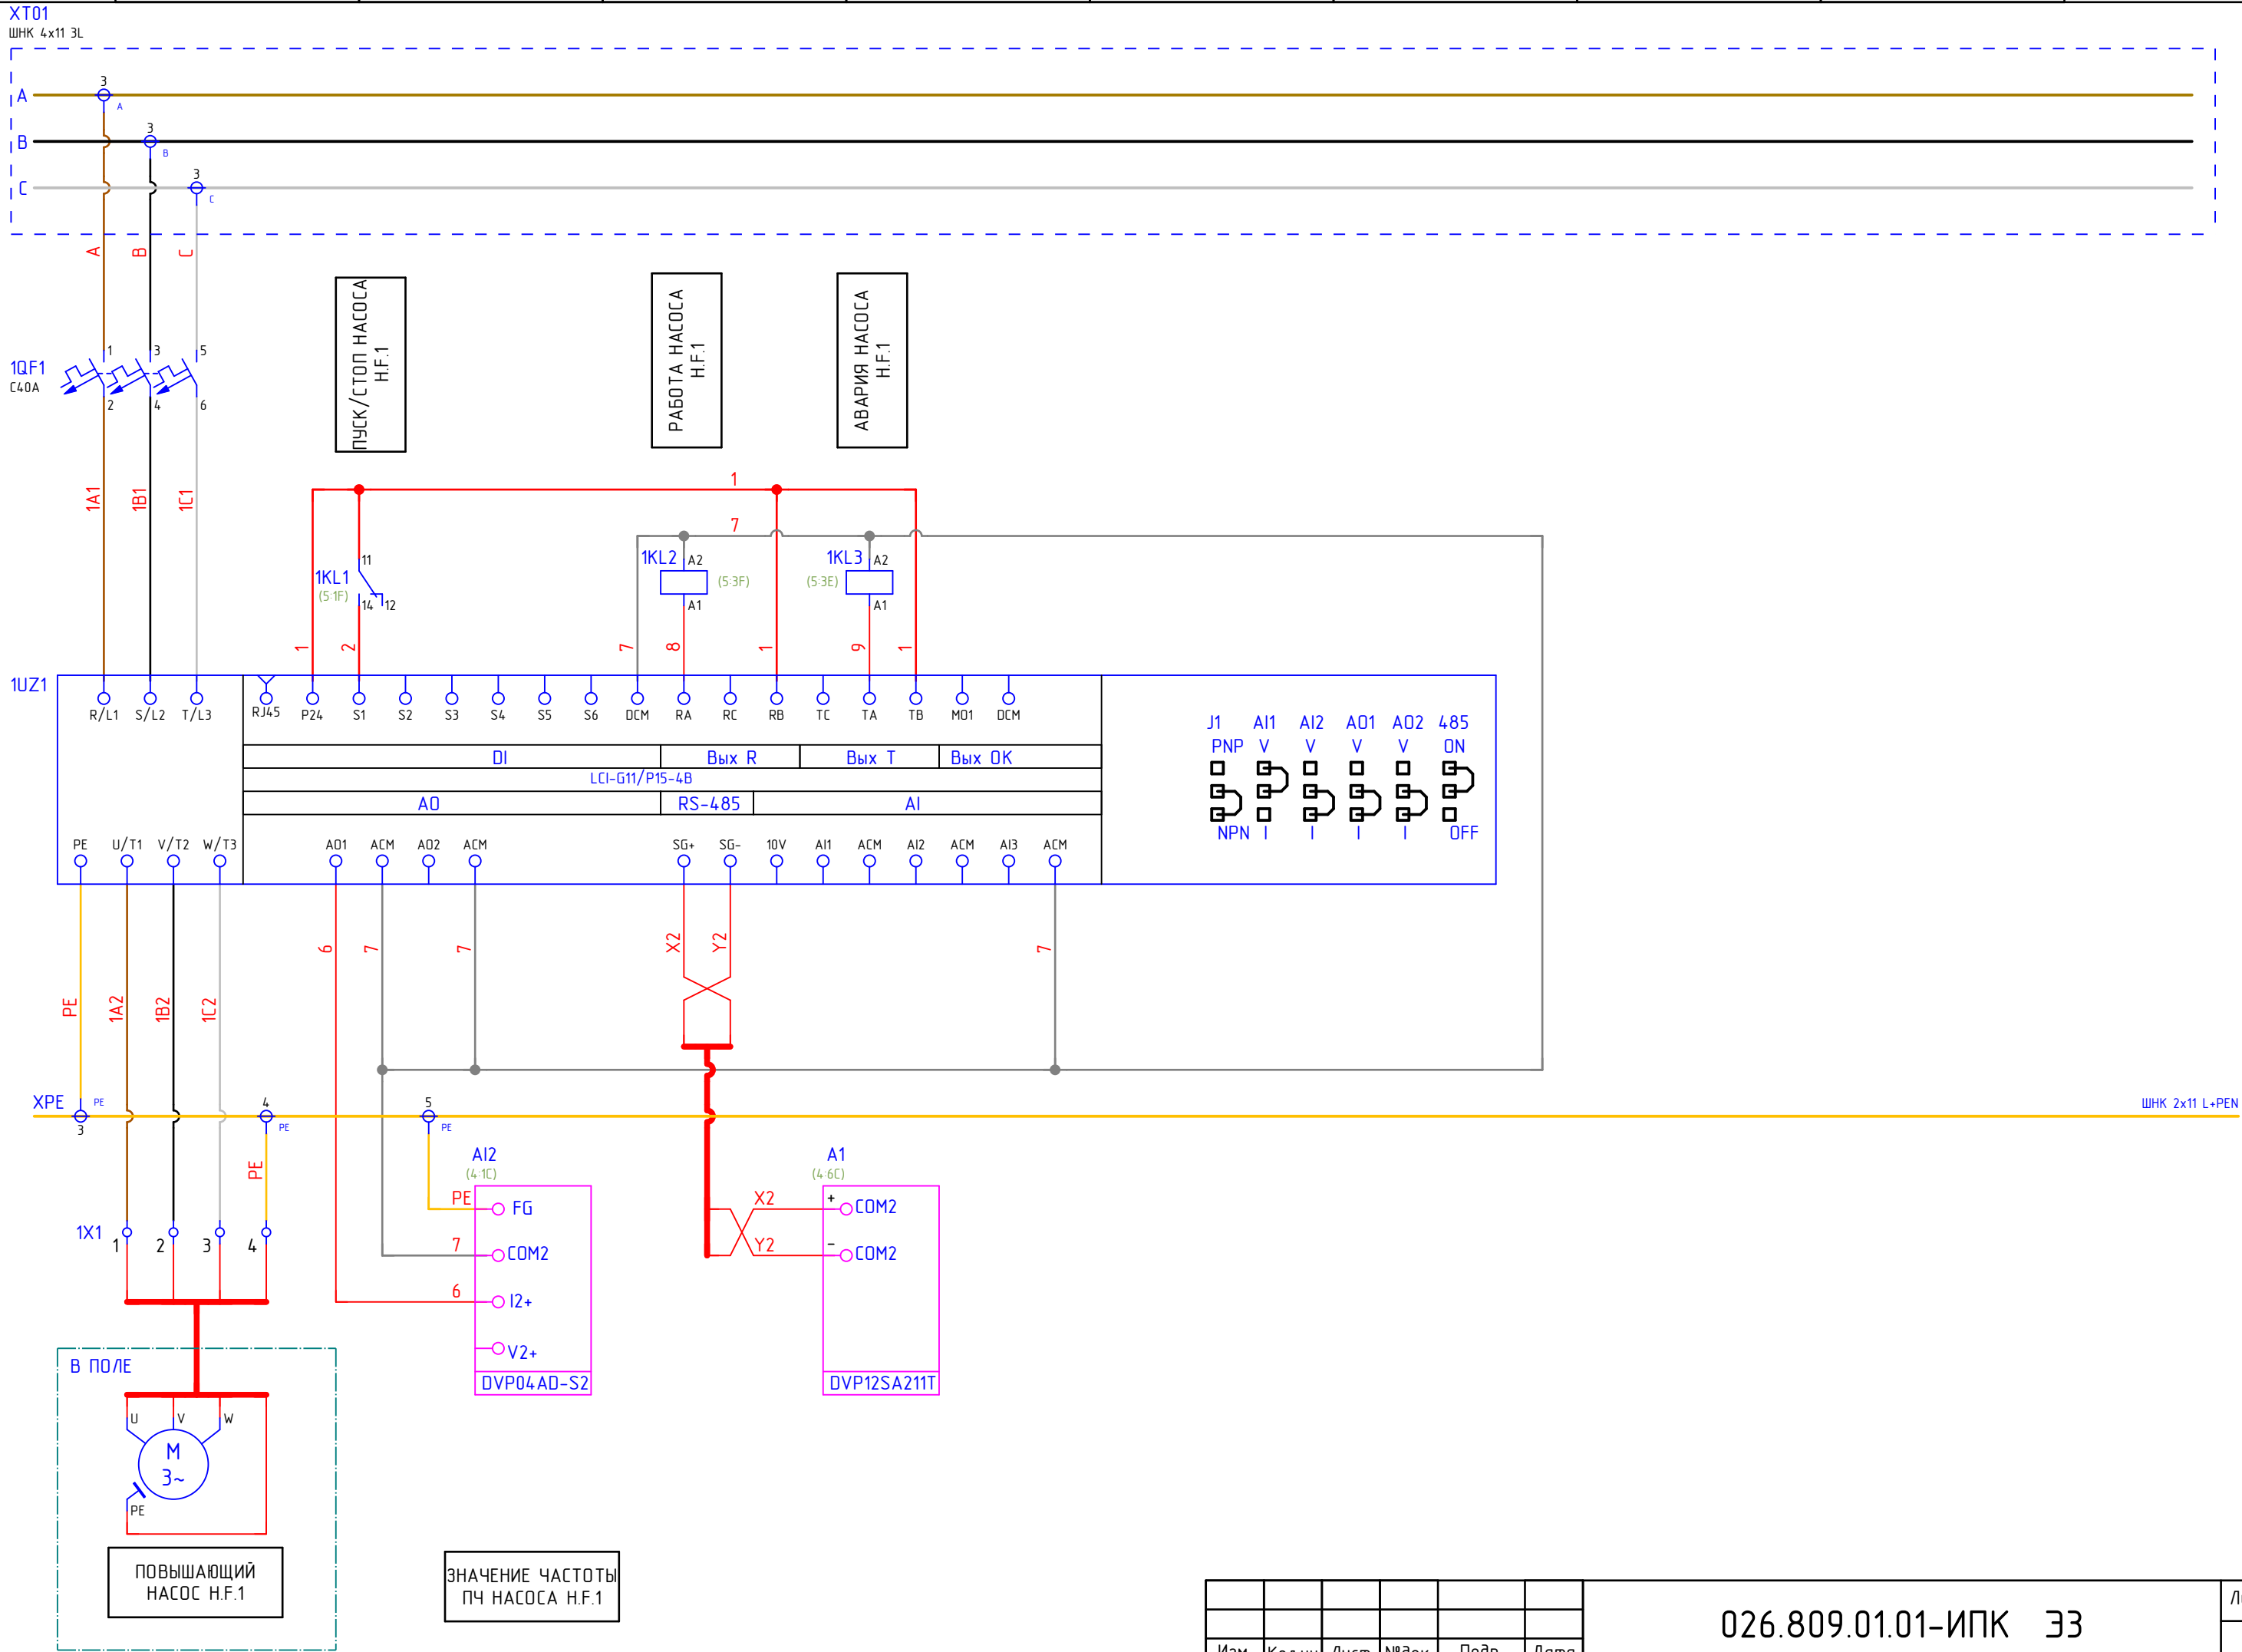


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



026.809.01.01-ИПК 33

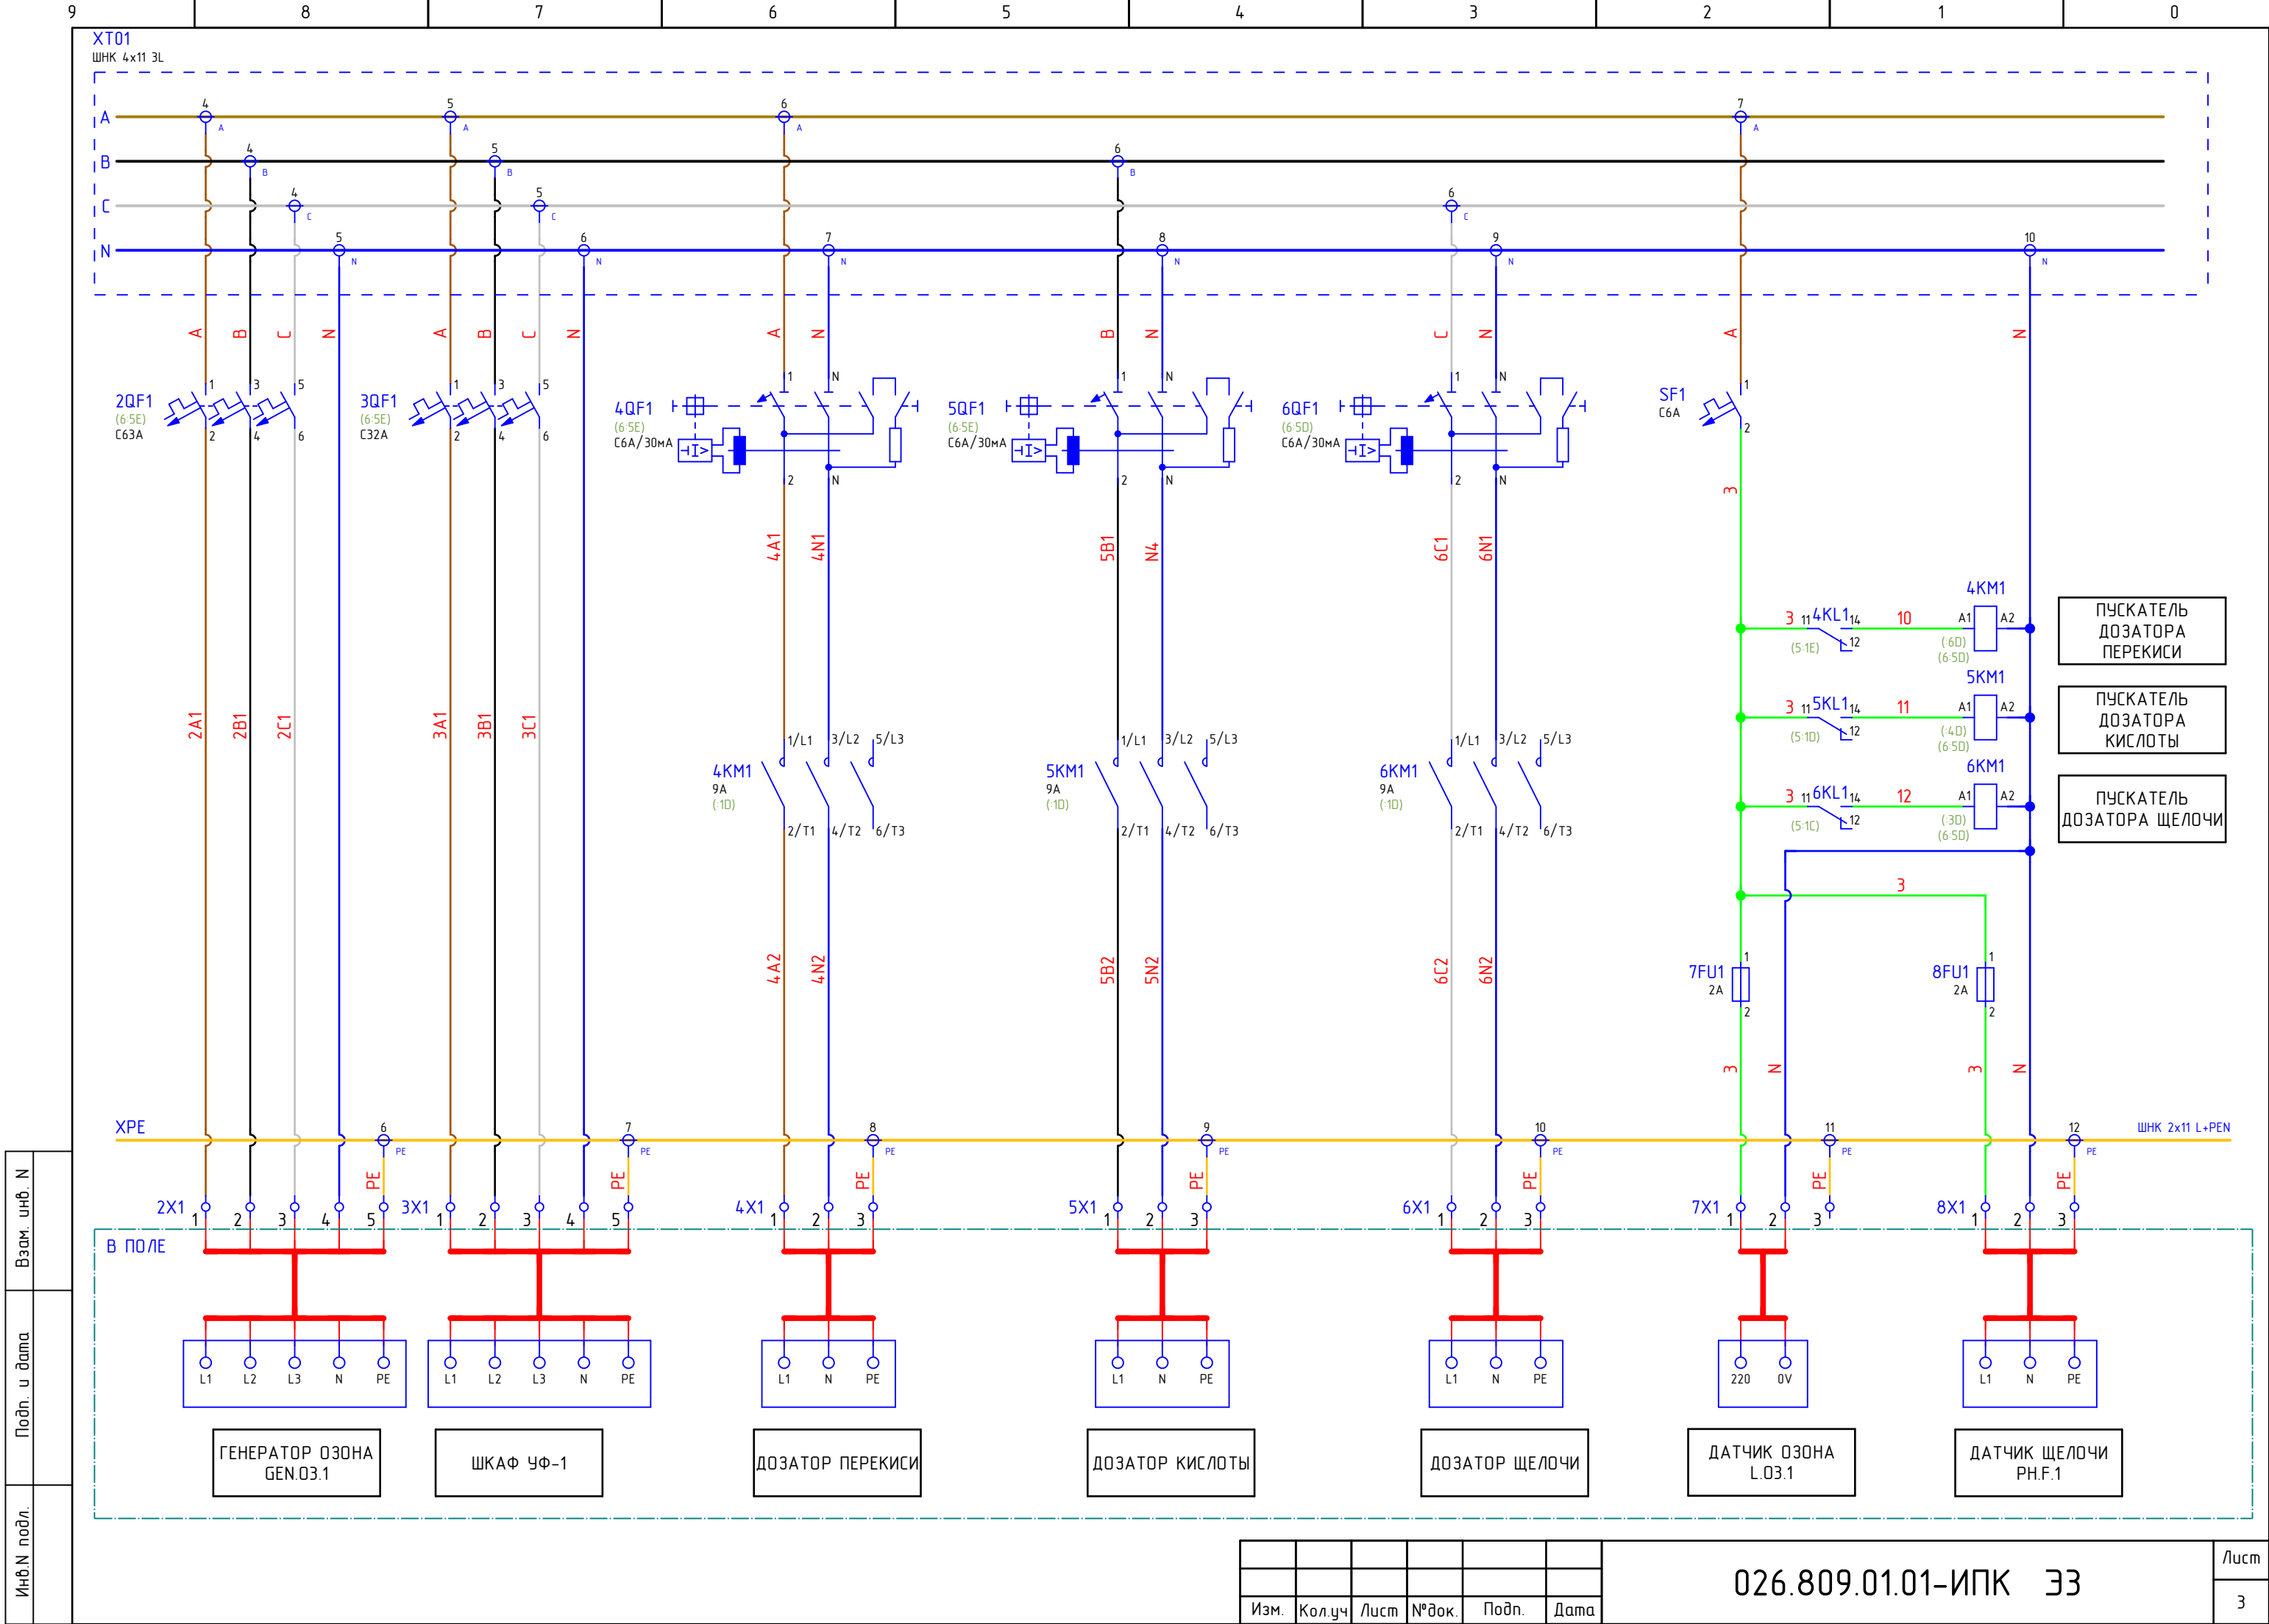

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

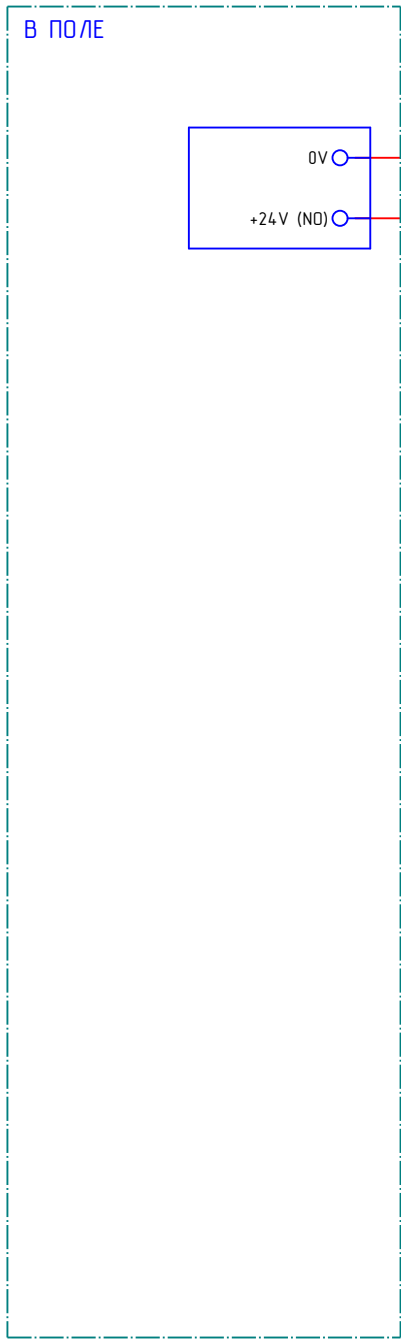

АВАРИЯ НА СТАНЦИИ (ВНЕШНЯЯ БЛОКИРОВКА)
АВТОМАТ ПИТАНИЯ ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА
АВТОМАТ ПИТАНИЯ ШКАФА УФ
АВТОМАТ ПИТАНИЯ ДОЗАТОРА ПЕРЕКИСИ
АВТОМАТ ПИТАНИЯ ДОЗАТОРА КИСЛОТЫ
АВТОМАТ ПИТАНИЯ ДОЗАТОРА ЩЕЛОЧИ
КОНТАКТОР ДОЗАТОРА ПЕРЕКИСИ ВКЛЮЧЕН
КОНТАКТОР ДОЗАТОРА КИСЛОТЫ ВКЛЮЧЕН
КОНТАКТОР ДОЗАТОРА ЩЕЛОЧИ ВКЛЮЧЕН
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ

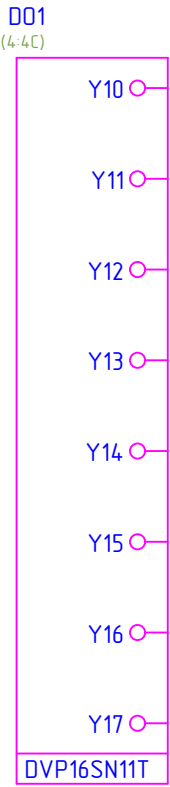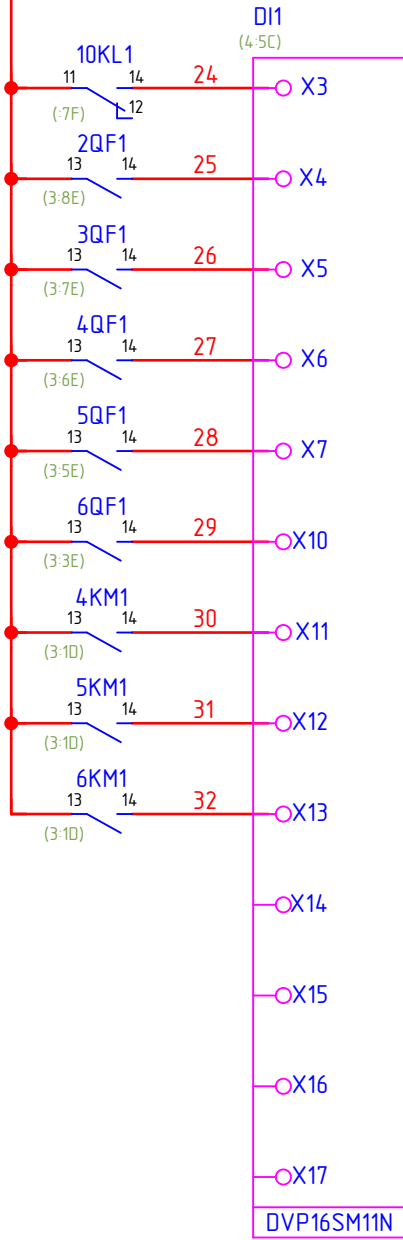

РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

026.809.01.01-ИПК 33	Лист
	6



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

XT-G1
7 9

AI2

(4:1C)

4

COM3

V3+

I3+

FG

4

COM4

V4+

I4+

FG

DVP04AD-S2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

026.809.01.01-ИПК ЭЗ

Лист
8