

Перв. примен.	ЛНГС.465213.060.610СБ			
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Розетка поз.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	6	6	6	6	6	6	6


Вилка поз.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. *Размеры для справок.
2. Технические требования к электромонтажу по ОСТ4ГО.010.016.
3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
4. На контакты разъемов поз.2,3 надеть трубки поз.8 длиной 8...10 мм,

ЛНГС.465213.060.610 СБ				
1		ЛНГС.022-07		19.07.07
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Баландин			27.02.06
Пров.	Андрейченко			28.02.06
Т.контр.	Ефименко			28.02.06
Н.контр.	Стригин			01.03.06
Утв.	Колупаев			01.03.06

Кабель		Лит.	Масса	Масштаб
				1:1
Сборочный чертеж		Лист	Листов 1	
		ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск		

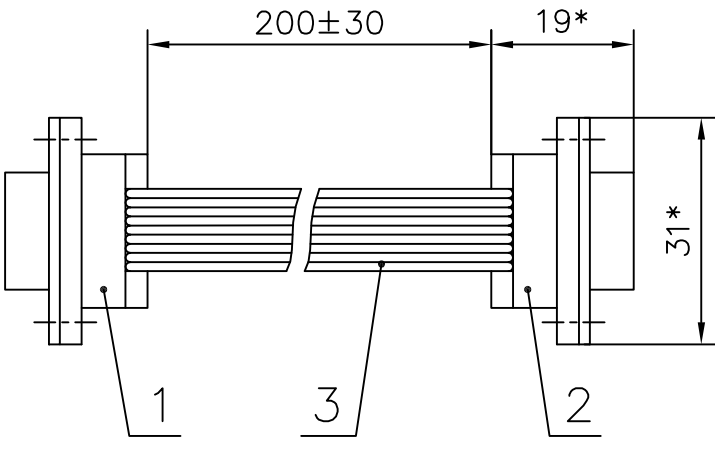Перв. примен.		ЛНГС.465213.061-02	
Справ. №			
Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			
ЛНГС.465213.060.610-02 СБ			
			
1.*Размеры для справок.			
2. Соединить одноименные контакты разъемов поз.1,2.			
форм.		Зона	
Поз.		Обозначение	
Наименование		Кол.	
Примечание			
Прочие изделия			
Вилка DI-9M		1	
Розетка DI-9F		1	
Материалы			
Кабель плоский RC-9		0.25 м	
ЛНГС.465213.060.610-02 СБ			
Кабель		Лит.	
Сборочный чертеж		Масса	
		Масштаб	
		1:1	
Лист		Листов 1	
ООО «Лифт-Комплекс ДС»			
г. Новосибирск			
Изм.		Лист	
№ докум.		Подп.	
Дата			
Разраб.		Баландин	
Пров.		Андрейченко	
Т.контр.		Ефименко	
Н.контр.		Стригин	
Утв.		Колупаев	

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-39

Справ. №

ЛНГС.465213.060.610-04СБ

Розетка поз.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Розетка поз.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-9G	2.6	м

ЛНГС.465213.060.610-04 СБ

Кабель F-F

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баландин		22.11.10
Пров.		Андрейченко		24.11.10
Т.контр.		Ефименко		24.11.10
Н.контр.		Стригин		25.11.10
Утв.		Колупаев		25.11.10

Формат А4

Перв. примен.		ЛНГС.465213.060-39	
Справ. №			
Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

1

2

3

2500±50

44*

31*

Розетка поз.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Розетка поз.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-9G	2.6	м

ЛНГС.465213.060.610-04 СБ

Кабель F-F DFS

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

22.11.10

Пров.

Андрейченко

24.11.10

Т.контр.

Ефименко

24.11.10

Н.контр.

Стригин

25.11.10

Утв.

Колупаев

25.11.10

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-42

Справ. №

ЛНГС.465213.060.610-05СБ

10000±100 44* 31*

1 2 3

Розетка поз.1 2 3 5

Розетка поз.1 3 2 5

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-4G	10	м

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Баландин 29.06.11

Пров. Андрейченко 29.06.11

Т.контр. Ефименко 30.06.11

Н.контр. Стригин 30.06.11

Утв. Колупаев 30.06.11

ЛНГС.465213.060.610-05 СБ

Кабель F-F NHL

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.		ЛНГС.465213.060-45		ЛНГС.465213.060.610-06СБ																																																										
Справ. №		<div><p>1. *Размеры для справок. 2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79. 3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</p></div>																																																												
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		<table><tr><td>Форм.</td><td>Зона</td><td>Поз.</td><td>Обозначение</td><td>Наименование</td><td>Кол.</td><td>Примечание</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Прочие изделия</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>Вилка DB-9M</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>Розетка DB-9F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>Кожух DP-9C</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Материалы</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>Кабель коммуникационный CCC-4G</td><td>1.5</td><td>м</td></tr></table>						Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					Прочие изделия					1		Вилка DB-9M	1				2		Розетка DB-9F	1				3		Кожух DP-9C	2						Материалы					4		Кабель коммуникационный CCC-4G	1.5	м
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																								
				Прочие изделия																																																										
		1		Вилка DB-9M	1																																																									
		2		Розетка DB-9F	1																																																									
		3		Кожух DP-9C	2																																																									
				Материалы																																																										
		4		Кабель коммуникационный CCC-4G	1.5	м																																																								
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		ЛНГС.465213.060.610-06 СБ																																																
				Разраб.		Баландин				28.02.12				<div>Кабель F-M</div> <div>Сборочный чертеж</div>																																																
				Пров.		Андрейченко				28.02.12																																																				
				Т.контр.		Ефименко				28.02.12																																																				
				Н.контр.		Стригин				29.02.12																																																				
				Утв.		Колупаев				29.02.12																																																				
														<div>Лит.</div> <div>Масса</div> <div>Масштаб</div> <div>1:1</div> <div>Лист</div> <div>Листов 1</div> <div>ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск</div>																																																

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060.610-44

Справ. №

ЛНГС.465213.060.610-07СБ

Розетка поз.1

1 5 7

Розетка поз.2

1 2 3

«В» «А» ⊥

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. Надписи маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Розетка MOLEX KK-2139-3A,	1	
				шаг 3.96 мм (09-50-3031) (PHU-3)		
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель КСПВГ 4 x0.35	1.5	м

ЛНГС.465213.060.610-07 СБ

Кабель STVF

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

28.02.12

Пров.

Андрейченко

29.02.12

Т.контр.

Ефименко

29.02.12

Н.контр.

Стригин

01.03.12

Утв.

Колупаев

01.03.12

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-48

Справ. №

ЛНГС.465213.060.610-08СБ

2500±100 44* 31*

1 2 3

Розетка поз.1 2 3 5

Розетка поз.1 3 2 5

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Инв. №

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-4G	2.5	м

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

11.02.13

Пров.

Андрейченко

11.02.13

Т.контр.

Ефименко

11.02.13

Н.контр.

Стригин

12.02.13

Утв.

Колупаев

12.02.13

ЛНГС.465213.060.610-08 СБ

Кабель F-F NHS

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060.610-09СБ

Справ. №

44*

1500±50

8±1

Розетка поз.1

2

3

5

Розетка поз.1

3

2

5

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-4G	1.5	м
		4		Трубка термоусадочная D5x0.25	0.02	м

ЛНГС.465213.060.610-09 СБ

Лит.

Масса

Масштаб

Кабель SCHINDLER

Сборочный чертеж

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

22.03.13

Пров.

Андрейченко

22.03.13

Т.контр.

Ефименко

22.03.13

Н.контр.

Стригин

25.03.13

Утв.

Колупаев

25.03.13

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Инд. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-54

Справ. №

ЛНГС.465213.060.610-10СБ

Розетка поз.1

2 3 5 9

4 4 4 4

2 1 5 4

Розетка поз.2

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Розетка HU-5	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель коммуникационный CCC-4G	1.5	м
		5		Трубка термоусадочная D6x0.25	0.05	м

ЛНГС.465213.060.610-10 СБ

Кабель Е9

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

14.06.13

Пров.

Андрейченко

14.06.13

Т.контр.

Ефименко

14.06.13

Н.контр.

Стригин

17.06.13

Утв.

Колупаев

17.06.13

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-27

Справ. №

ЛНГС.465213.060.610-11СБ

2500±100 44* 31*

1 2 3

Розетка поз.1 2 3 4 5 6 7 8

Розетка поз.1 3 2 6 5 4 8 7

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-9G	2.5	м

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баландин		12.07.16
Пров.		Андрейченко		12.07.16
Т.контр.		Ефименко		12.07.16
Н.контр.		Стригин		14.07.16
Утв.		Колупаев		14.07.16

ЛНГС.465213.060.610-11 СБ

Кабель F-F NFS

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист	Листов
	1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.	ЛНГС.465213.060.620						
	Справ. №						
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	ЛНГС.465213.060.620 СБ		
						Лит.	Масса
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель Сборочный чертеж		
Разраб.	Баландин			27.02.06			
Пров.	Андрейченко			28.02.06			
Т.контр.	Ефименко			28.02.06			
Н.контр.	Стригин			01.03.06			
Утв.	Колупаев			01.03.06			

Technical drawing of a cable assembly. It shows a central cable labeled 'ЛНГС.465213.060.620' with a length of 2000 ± 100 . On the left is a connector assembly with a width of 43^* and a height of 31^* . On the right is a cylindrical component with a diameter of $\varnothing 18^*$ and a length of 40^* . A small dimension of 5 ± 1 is indicated near the central cable. Callouts 1, 2, 3, 5, 7 point to various parts of the assembly.

Розетка поз.3

Вилка поз.2

Wiring diagram showing connections between a socket (Розетка поз.3) and a plug (Вилка поз.2). The socket terminals are labeled 1,6, 7, 5,9. The plug terminals are labeled 1,4, 3,5, 2. Three vertical lines with diagonal hatching connect the terminals: 1,6 to 1,4; 7 to 3,5; and 5,9 to 2.

1. *Размеры для справок.

2. Технические требования к электромонтажу по ОСТ4ГО.010.016.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. На контакты разъемов поз.2,3 надеть трубки поз.9 длиной 8...10 мм

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-20

Справ. №

ЛНГС.465213.060.640 СБ

44*

1000±100

14*

31*

∞

2

3

1

Вилка поз.1

Розетка поз.2

1

2

3

4

5

2

3

1

GND

TXD

RXD

VDD

Нумерация контактов вилки поз.1

1

4

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. На контакты розетки поз.2 надеть трубки поз.5 длиной 8...10 мм.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Вилка TP6P4C (RJ11)	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель телефонный ТС4	1	м
		5		Трубка 305 ТВ-40,2, белая ГОСТ19034-82	0.05	м

ЛНГС.465213.060.640 СБ

Кабель LG-DSS

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

12.03.07

Пров.

Андрейченко

14.03.07

Т.контр.

Ефименко

14.03.07

Н.контр.

Стригин

16.03.07

Утв.

Колупаев

16.03.07

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060.650-24

Справ. №

ЛНГС.465213.060.650 СБ

Розетка поз.1

2 3 5

Розетка поз.1

3 2 5

1

2

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-9G	1	м

ЛНГС.465213.060.650 СБ

1

ЛНГС.011-08

20.05.08

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

14.09.07

Пров.

Андрейченко

17.09.07

Т.контр.

Ефименко

17.09.07

Н.контр.

Стригин

18.09.07

Утв.

Колупаев

18.09.07

Кабель THYSSEN

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-24

Справ. №

ЛНГС.465213.060.650-01СБ

Розетка поз.1

2 3 5 7 8

4 4 4 4 4

Розетка поз.1

3 2 5 8 7

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	ЛНГС.465213.060.651	Шильдик	1	THYSSEN
				Прочие изделия		
		2		Розетка DB-9F	2	
		3		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		4		Кабель коммуникационный CCC-9G	1	м

ЛНГС.465213.060.650-01 СБ

Кабель THYSSEN

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

10.11.08

Пров.

Андрейченко

11.11.08

Т.контр.

Ефименко

11.11.08

Н.контр.

Стригин


12.11.08

Утв.

Колупаев

12.11.08

Формат А4

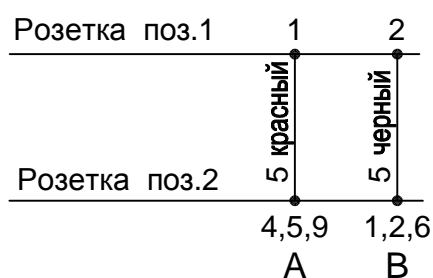

- 1.*Размеры для справок.
2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.
3. Пясть ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Розетка БС2-ПУЗ	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
		4		Наконечник TIC-0.5-8	2	
				<u>Материалы</u>		
		5		Шнур акустический	1	м
				ШВПМ 2х0.35 красно-черный		

ЛНГС.465213.060.660 СБ

Кабель СПУЛ

Сборочный чертеж

Лит.			Масса	Масштаб
				1:1
Лист			Листов 1	

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-28

Справ. №

ЛНГС.465213.060.670 СБ

Вилка поз.1

Розетка поз.2

Нумерация контактов вилки поз.1

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. На контакты розетки поз.2 надеть трубки поз.5 длиной 8...10 мм.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Вилка TP6P4C (RJ11)	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель телефонный ТС4	1	м
		5		Трубка 305 ТВ-40,2, белая ГОСТ19034-82	0.05	м

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЛНГС.465213.060.670 СБ

Кабель DOPPLER

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-30

Справ. №

ЛНГС.465213.060.680 СБ

Розетка поз.1

2 3 5 9

Розетка поз.1

3 2 5 9

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-9G	1	м

ЛНГС.465213.060.680 СБ

Кабель EXPRESS

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

19.02.08

Пров.

Андрейченко

20.02.08

Т.контр.

Ефименко

20.02.08

Н.контр.

Стригин

21.02.08

Утв.

Колупаев

21.02.08

Перв. примен.		ЛНГС.465213.060-29		ЛНГС.465213.060.690 СБ																																																																	
Справ. №		<div><div><div><div><div>44*</div><div>31*</div></div><div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div>1000±100</div><div>Термоусадить</div><div>20*</div></div><div><div>3</div><div>1</div></div><div><div>5</div><div>1</div></div></div></div> <div><div>Розетка поз.1</div><div>3 4 2</div><div>Розетка поз.2</div><div>4 4 4</div><div>2 7 3</div><div>①</div></div> <div><div>Нумерация контактов розетки поз.1 (сторона монтажа провода)</div><div><div>4 3</div><div>2 1</div></div></div>																																																																			
<div>1.*Размеры для справок.</div> <div>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</div> <div>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</div>																																																																					
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		<table><tr><th>Форм.</th><th>Зона</th><th>Поз.</th><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Кол.</th><th>Примечание</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Прочие изделия</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>Розетка MF-4F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>Розетка DB-9F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>Кожух DP-9C</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Материалы</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>Кабель КСПВГ 4 х0.35</td><td>1</td><td>м</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>Трубка термоусадочная D6х0.25</td><td>0.01</td><td>м</td></tr></table>								Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					Прочие изделия					1		Розетка MF-4F	1				2		Розетка DB-9F	1				3		Кожух DP-9C	1						Материалы					4		Кабель КСПВГ 4 х0.35	1	м			5		Трубка термоусадочная D6х0.25	0.01	м
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																															
				Прочие изделия																																																																	
		1		Розетка MF-4F	1																																																																
		2		Розетка DB-9F	1																																																																
		3		Кожух DP-9C	1																																																																
				Материалы																																																																	
		4		Кабель КСПВГ 4 х0.35	1	м																																																															
		5		Трубка термоусадочная D6х0.25	0.01	м																																																															
Подп. и дата		Инв. № подл.		<div><div><div>1</div><div>ЛНГС.014-12</div><div>21.09.12</div></div><div><div>Изм.</div><div>Лист</div><div>№ докум.</div><div>Подп.</div><div>Дата</div></div><div><div>Разраб.</div><div>Баландин</div><div>19.05.08</div></div><div><div>Пров.</div><div>Андрейченко</div><div>20.05.08</div></div><div><div>Т.контр.</div><div>Ефименко</div><div>20.05.08</div></div><div><div>Н.контр.</div><div>Стригин</div><div>21.05.08</div></div><div><div>Утв.</div><div>Колупаев</div><div>21.05.08</div></div></div> <div><div>ЛНГС.465213.060.690 СБ</div><div><div>Кабель BLT</div><div>Сборочный чертеж</div></div><div><div>Лит.</div><div>Масса</div><div>Масштаб</div></div><div><div>1:1</div></div><div><div>Лист</div><div>Листов 1</div></div><div><div>ООО «Лифт-Комплекс ДС»</div><div>г. Новосибирск</div></div></div>																																																																	

Перв. примен.		ЛНГС.465213.060-55																																																									
Справ. №		<div><div><div><div><div><div>44*</div><div>1000±100</div><div>20*</div></div><div><div>31*</div><div>2</div><div>3</div></div><div><div>1</div><div>3</div><div>1</div></div></div></div><div><div>Розетка поз.1</div><div>13</div><div>4 красный</div><div>4 черный</div><div>Розетка поз.2</div><div>15</div></div><div><div>Нумерация контактов розетки поз.1 (сторона монтажа провода)</div><div><div>43</div><div>21</div></div></div></div></div>																																																									
Подп. и дата		<div><div>1.*Размеры для справок.</div><div>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</div><div>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</div></div>																																																									
Инв. № дубл.		<table><tr><td>Форм.</td><td>Зона</td><td>Поз.</td><td>Обозначение</td><td>Наименование</td><td>Кол.</td><td>Примечание</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Прочие изделия</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>Розетка MF-4F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>Розетка DB-9F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>Кожух DP-9C</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Материалы</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>Шнур ШВПМ 2x0.35</td><td>1</td><td>м</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>красно-черный</td><td></td><td></td></tr></table>		Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					Прочие изделия					1		Розетка MF-4F	1				2		Розетка DB-9F	1				3		Кожух DP-9C	1						Материалы					4		Шнур ШВПМ 2x0.35	1	м					красно-черный		
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																					
				Прочие изделия																																																							
		1		Розетка MF-4F	1																																																						
		2		Розетка DB-9F	1																																																						
		3		Кожух DP-9C	1																																																						
				Материалы																																																							
		4		Шнур ШВПМ 2x0.35	1	м																																																					
				красно-черный																																																							
Подп. и дата		<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>ЛНГС.465213.060.690-01 СБ</div><div><div>Кабель ECLIPSE</div><div>Сборочный чертеж</div></div><div><div>Лит.</div><div>Масса</div><div>Масштаб</div></div><div><div>1:1</div></div><div><div>Лист</div><div>Листов 1</div></div><div><div>ООО «Лифт-Комплекс ДС»</div><div>г. Новосибирск</div></div></div></div></div></div>																																																									
Инв. № подл.		<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Баландин</td><td></td><td>09.07.13</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td>Андрейченко</td><td></td><td>09.07.13</td></tr><tr><td>Т.контр.</td><td></td><td>Ефименко</td><td></td><td>09.07.13</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td>Стригин</td><td></td><td>10.07.13</td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td>Колупаев</td><td></td><td>10.07.13</td></tr></table>		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.		Баландин		09.07.13	Пров.		Андрейченко		09.07.13	Т.контр.		Ефименко		09.07.13	Н.контр.		Стригин		10.07.13	Утв.		Колупаев		10.07.13																										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																							
Разраб.		Баландин		09.07.13																																																							
Пров.		Андрейченко		09.07.13																																																							
Т.контр.		Ефименко		09.07.13																																																							
Н.контр.		Стригин		10.07.13																																																							
Утв.		Колупаев		10.07.13																																																							

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-36

Справ. №

ЛНГС.465213.060.920 СБ

Technical drawing of a cable assembly. Dimensions include 250±20, 12±1, 1300±50, 44*, 31*, and 4. Labels include п.4, 1000, 6, CAN H, CAN L, 4, обжать, 2, 3, 7, 5, 5, 5, «CAN L», «CAN H», «1000», ①, ②. A table below the drawing lists components: Розетка поз.2, Свободные, «CAN L», «CAN H», «1000».

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
						②
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
		4		Наконечник TIC-0.5-8	3	
				Материалы		
		5		Провод НВ 0.5 ГОСТ17515-72	4.2	м ②
		6		Трубка 305 ТВ-40, 5, белая	1.3	м ②

Подп. и дата

Подп. и дата

Инов. № подл.

2

1

Изм.

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

ЛНГС.005-13

ЛНГС.015-12

Лист

Баландин

Андрейченко

Ефименко

Стригин

Колупаев

14.03.13

03.10.12

Дата

30.03.10

30.03.10

30.03.10

31.03.10

31.03.10

ЛНГС.465213.060.920 СБ

Кабель ARKEL

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Формат А4

Перв. примен.		ЛНГС.465213.060-23																																																																
Справ. №		<div><div><div><div><div><div>15.5*</div><div>1000±50</div><div>44*</div></div><div><div>22*</div><div>1</div><div>6</div><div>10*</div><div>4</div><div>обжать</div><div>6</div><div>2</div><div>3</div></div></div></div><div><div>Клеммник поз.1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>5 красный</div><div>5 черный</div><div>5 черный</div><div>5 красный</div><div>Розетка поз.2</div><div>4</div><div>8</div><div>7</div><div>3</div></div></div></div>																																																																
		<div>1. *Размеры для справок.</div> <div>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</div> <div>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</div>																																																																
Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	<table><tr><td>Форм.</td><td>Зона</td><td>Поз.</td><td>Обозначение</td><td>Наименование</td><td>Кол.</td><td>Примечание</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Прочие изделия</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>Клеммник 15EDGK-3.5-06P</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>Розетка DB-9F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>Кожух DP-9C</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>Наконечник TIC-0.5-8</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Материалы</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>Шнур ШВПМ 2х0.35 красно-черный</td><td>2</td><td>м</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td>Трубка 305 ТВ-40, 6, белая</td><td>1</td><td>м</td></tr></table>	Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					Прочие изделия					1		Клеммник 15EDGK-3.5-06P	1				2		Розетка DB-9F	1				3		Кожух DP-9C	1				4		Наконечник TIC-0.5-8	4						Материалы					5		Шнур ШВПМ 2х0.35 красно-черный	2	м			6		Трубка 305 ТВ-40, 6, белая	1	м
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																												
				Прочие изделия																																																														
		1		Клеммник 15EDGK-3.5-06P	1																																																													
		2		Розетка DB-9F	1																																																													
		3		Кожух DP-9C	1																																																													
		4		Наконечник TIC-0.5-8	4																																																													
				Материалы																																																														
		5		Шнур ШВПМ 2х0.35 красно-черный	2	м																																																												
		6		Трубка 305 ТВ-40, 6, белая	1	м																																																												
Подп. и дата	Инд. № подл.	<div><div><div>ЛНГС.465213.060.920-01 СБ</div><div>Кабель ELEX</div><div>Сборочный чертеж</div></div><div><div>Лит.</div><div>Масса</div><div>Масштаб</div><div>1:1</div><div>Лист</div><div>Листов 1</div><div>ООО «Лифт-Комплекс ДС»</div><div>г. Новосибирск</div></div></div>																																																																
		<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Баландин</td><td></td><td>30.01.12</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td>Андрейченко</td><td></td><td>30.01.12</td></tr><tr><td>Т.контр.</td><td></td><td>Ефименко</td><td></td><td>30.01.12</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td>Стригин</td><td></td><td>31.01.12</td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td>Колупаев</td><td></td><td>31.01.12</td></tr></table>	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.		Баландин		30.01.12	Пров.		Андрейченко		30.01.12	Т.контр.		Ефименко		30.01.12	Н.контр.		Стригин		31.01.12	Утв.		Колупаев		31.01.12																																		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																														
Разраб.		Баландин		30.01.12																																																														
Пров.		Андрейченко		30.01.12																																																														
Т.контр.		Ефименко		30.01.12																																																														
Н.контр.		Стригин		31.01.12																																																														
Утв.		Колупаев		31.01.12																																																														

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060-41

Справ. №

ЛНГС.465213.060.930 СБ

Розетка поз.1 2 3 4

Розетка поз.2 4 4 4

7 2 6

CAN H CAN L GND

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка CHU-4	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель КСПВГ 4 х0.35	1.1	м
		5		Трубка термоусадочная D5х0.25	0.05	м

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

23.03.11

Пров.

Андрейченко

24.03.11

Т.контр.

Ефименко

24.03.11

Н.контр.

Стригин

25.03.11

Утв.

Колупаев

25.03.11

ЛНГС.465213.060.930 СБ

Кабель МІК-ЕІ

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.

ЛНГС.465213.060.940-51

Справ. №

ЛНГС.465213.060.940 СБ

44*

31*

1500±100

41*

13.5*

2

3

1

Разъем RJ45 поз.1

1 2 3

Розетка поз.2

7 3 2

Нумерация контактов разъема RJ45 поз.1

1 8

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Патч-корд Ethernet cat. 5E RJ45	1/2	
				L= 3 м (на два кабеля SILVER)		
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	

ЛНГС.465213.060.940 СБ

Кабель SILVER

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баландин		25.03.13
Пров.		Андрейченко		26.03.13
Т.контр.		Ефименко		26.03.13
Н.контр.		Стригин		27.03.13
Утв.		Колупаев		27.03.13

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-58

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-01

Розетка поз.1

2 3 5 7 8

3 2 5 7 8

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-4G	10	м

ЛНГС.465213.160.710-01

Кабель

ВЕТАCONTROL

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

11.03.14

Пров.

Андрейченко

11.03.14

Т.контр.

Ефименко

11.03.14

Н.контр.

Стригин

12.03.14

Утв.

Колупаев

12.03.14

Инов. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-59

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-02

Розетка поз.1

3 7

Наконечники поз.3

4 красный 4 черный

«+» «-»

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Кожух DP-9C	1	
		3		Наконечник TIC-0.5-8	2	
				Материалы		
		4		Шнур акустический	1.5	м
				ШВПМ 2x0.35 красно-черный		

ЛНГС.465213.160.710-02

Кабель ТП

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Баландин 24.03.14

Пров. Андрейченко 24.03.14

Т.контр. Ефименко 24.03.14

Н.контр. Стригин 25.03.14

Утв. Колупаев 25.03.14

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-56

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-03

Вилка поз.1

4

3

1

4

4

4

2

3

5

Розетка поз.2

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Вилка DB-9M	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		4		Кабель коммуникационный CCC-4G	1.5	м

ЛНГС.465213.160.710-03

Кабель VASSLER

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

24.03.14

Пров.

Андрейченко

24.03.14

Т.контр.

Ефименко

24.03.14

Н.контр.

Стригин

25.03.14

Утв.

Колупаев

25.03.14

Инов. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-64

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-05

Розетка поз.1

4 7

Наконечники поз.3

4 красный

4 черный

"244"

"-L"

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Кожух DP-9C	1	
		3		Наконечник TIC-0.5-8	2	
				Материалы		
		4		Шнур акустический	1.5	м
				ШВПМ 2x0.35 красно-черный		

ЛНГС.465213.160.710-05

Кабель ШЛ-Р

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

11.08.14

Пров.

Андрейченко

11.08.14

Т.контр.

Ефименко

11.08.14

Н.контр.

Стригин

12.08.14

Утв.

Колупаев

12.08.14

Формат А4

Справ. №	Перв. примен.	ЛНГС.465213.160.710-06																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Вилка поз.1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Розетка поз.2</p> </div> </div>																																																				
<p>1. *Размеры для справок.</p> <p>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</p> <p>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</p>																																																				
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форм.</th> <th>Зона</th> <th>Поз.</th> <th>Обозначение</th> <th>Наименование</th> <th>Кол.</th> <th>Примечание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>Прочие изделия</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>Вилка DB-9M</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>Розетка DB-9F</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>Кожух DP-9C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>Материалы</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>Кабель коммуникационный CCC-9G</td> <td>1.5</td> <td>м</td> </tr> </tbody> </table>	Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					<u>Прочие изделия</u>					1		Вилка DB-9M	1				2		Розетка DB-9F	1				3		Кожух DP-9C	2						<u>Материалы</u>					4		Кабель коммуникационный CCC-9G	1.5	м
			Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																											
				<u>Прочие изделия</u>																																																
		1		Вилка DB-9M	1																																															
		2		Розетка DB-9F	1																																															
		3		Кожух DP-9C	2																																															
				<u>Материалы</u>																																																
		4		Кабель коммуникационный CCC-9G	1.5	м																																														
Подп. и дата	Инв. № подл.	<div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ЛНГС.465213.160.710-06</div>																																																		
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Изм.</th> <th>Лист</th> <th>№ докум.</th> <th>Подп.</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Баландин</td> <td></td> <td>01.12.14</td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td>Андрейченко</td> <td></td> <td>01.12.14</td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td>Ефименко</td> <td></td> <td>01.12.14</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td>Стригин</td> <td></td> <td>02.12.14</td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td>Колупаев</td> <td></td> <td>02.12.14</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Кабель</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ТНУ-СМС/МСІ</div> </div> <div style="width: 5%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Масштаб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Лист</td> <td>Листов 1</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.		Баландин		01.12.14	Пров.		Андрейченко		01.12.14	Т.контр.		Ефименко		01.12.14	Н.контр.		Стригин		02.12.14	Утв.		Колупаев		02.12.14	Лит.	Масса	Масштаб			1:1	Лист		Листов 1							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																
Разраб.		Баландин		01.12.14																																																
Пров.		Андрейченко		01.12.14																																																
Т.контр.		Ефименко		01.12.14																																																
Н.контр.		Стригин		02.12.14																																																
Утв.		Колупаев		02.12.14																																																
Лит.	Масса	Масштаб																																																		
		1:1																																																		
Лист		Листов 1																																																		

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-71

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-07

Technical drawing of a cable assembly. It shows two DB-9M connectors (1) connected by a cable (4). The distance between the connectors is 2000±100. The cable has a length of 200±30. The connectors have a width of 44* and a height of 31*. The cable has a diameter of 200±30. The drawing is labeled with callouts 1, 2, 3, 4, and 5.

Вилка поз.1

Розетка поз.2

Розетка поз.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 3

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Прочие изделия		
		1		Вилка DB-9M	1	
		2		Розетка DB-9F	2	
		3		Кожух DP-9C	3	
				Материалы		
		4		Кабель коммуникационный CCC-4G	2.1	м
		5		Кабель коммуникационный CCC-9G	0.25	м

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

03.02.15

Пров.

Андрейченко

03.02.15

Т.контр.

Ефименко

03.02.15

Н.контр.

Стригин

04.02.15

Утв.

Колупаев

04.02.15

ЛНГС.465213.160.710-07

Кабель WIPO

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов

1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-43

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-09

Вилка поз.1 «DUPLEX» 2 3 4 5 6 7 8

Розетка поз.2 «LIFT» 5 5 5 5 5 5 5

Вилка поз.1 «LB» 4 3 4 5 3 5

красный

черный

1.*Размеры для справок.

2. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

3. Надписи выполнить черной краской на трубке поз.6, шрифт 3 мм.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Вилка DB-9M	2	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	3	
				Материалы		
		4		Шнур ШВГМ 2x0.35 красно-черный	0.18	м
		5		Кабель коммуникационный CCC-9G	0.26	м
		6		Трубка 305 ТВ-40, 5, белая	0.15	м

Подп. и дата

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Баландин

Андрейченко

Ефименко

Стригин

Колупаев

03.12.15

03.12.15

03.12.15

04.12.15

04.12.15

ЛНГС.465213.160.710-09

Переходник-ответвитель

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-76

Справ. №

ЛНГС.465213.160.710-10

Розетка поз.1
2 3 4 5 6 7 8
↺ ↺ ↺ ↺ ↺ ↺ ↺
Розетка поз.2
2 3 6 7 20 5 4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Форм.

Зона

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

Прочие изделия

1

Розетка DB-9F

1

2

Розетка DB-25F

1

3

Кожух DP-9C

1

4

Кожух DP-25C

1

Материалы

5

Кабель коммуникационный CCC-9G

1.5

м

ЛНГС.465213.160.710-10

Кабель WEBER

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

18.04.16

Пров.

Андрейченко

18.04.16

Т.контр.

Ефименко

18.04.16

Н.контр.

Стригин

19.04.16

Утв.

Колупаев

19.04.16

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-27

Справ. №

Подп. и дата

ЛНГС.465213.160.710-12

Вилка поз.1

Розетка поз.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 5 7 9 2 4 6 8

*Размеры для справок.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Вилка DI-9M	1	
		2		Розетка IDS-10F	1	
				Материалы		
		3		Кабель плоский RC-9	0.12	м

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

14.02.17

Пров.

Андрейченко

14.02.17

Т.контр.

Ефименко

14.02.17

Н.контр.

Стригин

15.02.17

Утв.

Колупаев

15.02.17

ЛНГС.465213.160.710-12

Переходник LiSA20

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Инв. № подл.

Формат А4

Перв. примен.		ЛНГС.465213.160-82		ЛНГС.465213.160.710-13																																																																	
Справ. №		<div><p>1. *Размеры для справок.</p><p>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</p><p>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</p><p>4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.</p></div>																																																																			
Подп. и дата		<table><thead><tr><th>Форм.</th><th>Зона</th><th>Поз.</th><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Кол.</th><th>Примечание</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Прочие изделия</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>Розетка DB-9F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>Кожух DP-9C</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>Наконечник TIC-0.5-8</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Материалы</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>Кабель ШВГПМ 2х0.35 красно-черный</td><td>2</td><td>м</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>Трубка 305 ТВ-50, 6, белая</td><td>0.06</td><td>м</td></tr></tbody></table>												Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					Прочие изделия					1		Розетка DB-9F	1				2		Кожух DP-9C	1				3		Наконечник TIC-0.5-8	2						Материалы					4		Кабель ШВГПМ 2х0.35 красно-черный	2	м			5		Трубка 305 ТВ-50, 6, белая	0.06	м
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																															
				Прочие изделия																																																																	
		1		Розетка DB-9F	1																																																																
		2		Кожух DP-9C	1																																																																
		3		Наконечник TIC-0.5-8	2																																																																
				Материалы																																																																	
		4		Кабель ШВГПМ 2х0.35 красно-черный	2	м																																																															
		5		Трубка 305 ТВ-50, 6, белая	0.06	м																																																															
Подп. и дата		<table><tr><td colspan="5" rowspan="2">ЛНГС.465213.160.710-13</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1:1</td></tr></table>												ЛНГС.465213.160.710-13					Лит.	Масса	Масштаб				1:1																																												
ЛНГС.465213.160.710-13					Лит.	Масса	Масштаб																																																														
								1:1																																																													
Инв. № подл.		Кабель ML60X					Лист 1					Листов 1																																																									
							ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск																																																														
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																
Разраб.			Баландин		21.02.17																																																																
Пров.			Андрейченко		21.02.17																																																																
Т.контр.			Ефименко		21.02.17																																																																
Н.контр.			Стригин		22.02.17																																																																
Утв.			Колупаев		22.02.17																																																																

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160.710-14СБ

Справ. №

44*

1500±50

1

2

3

Розетка поз.1

2 3 4 6 8 5

Розетка поз.1

3 2 6 8 4 5

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	2	
		2		Кожух DP-9C	2	
				Материалы		
		3		Кабель коммуникационный CCC-9G	1.6	м

ЛНГС.465213.160.710-14 СБ

Кабель SCHINDLER SX

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

27.03.17

Пров.

Андрейченко

27.03.17

Т.контр.

Ефименко

27.03.17

Н.контр.

Стригин

28.03.17

Утв.

Колупаев

28.03.17

Формат А4

Справ. №	Перв. примен.		ЛНГС.465213.160.720																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1. *Размеры для справок.</p> <p>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</p> <p>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</p> <p>4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.</p> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Форм.</th> <th>Зона</th> <th>Поз.</th> <th>Обозначение</th> <th>Наименование</th> <th>Кол.</th> <th>Примечание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Прочие изделия</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>Розетка DB-9F</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>Кожух DP-9C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>Клеммник 2EDGK-5.08-05P</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>Наконечник TIC-0.5-8</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Материалы</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>Шнур акустический</td> <td>1.5</td> <td>м</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ШВПМ 2x0.35 красно-черный</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>													Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					<u>Прочие изделия</u>					1		Розетка DB-9F	1				2		Кожух DP-9C	1				3		Клеммник 2EDGK-5.08-05P	1				4		Наконечник TIC-0.5-8	2						<u>Материалы</u>					5		Шнур акустический	1.5	м					ШВПМ 2x0.35 красно-черный		
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																																					
				<u>Прочие изделия</u>																																																																							
		1		Розетка DB-9F	1																																																																						
		2		Кожух DP-9C	1																																																																						
		3		Клеммник 2EDGK-5.08-05P	1																																																																						
		4		Наконечник TIC-0.5-8	2																																																																						
				<u>Материалы</u>																																																																							
		5		Шнур акустический	1.5	м																																																																					
				ШВПМ 2x0.35 красно-черный																																																																							
ЛНГС.465213.160.720																																																																											
Инв. № подл.	Кабель ТКЛ					Лит.		Масса		Масштаб																																																																	
										1:1																																																																	
						Лист		Листов		1																																																																	
						ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск																																																																					
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата																																																																			
Разраб.		Баландин				08.04.14																																																																					
Пров.		Андрейченко				10.04.14																																																																					
Т.контр.		Ефименко				10.04.14																																																																					
Н.контр.		Стригин				11.04.14																																																																					
Утв.		Колупаев				11.04.14																																																																					

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-60

Справ. №

ЛНГС.465213.160.720-02

Technical drawing of a cable assembly. Dimensions: 44*, 1500±70, 31*, 17*, 12*, 4. Labels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, "красный провод", "обжать", "п.4", "В", "А", "Розетка поз.1", "Розетка поз.2", "5 черный", "5 красный", "В", "А".

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Розетка WAGO 733-104	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
		4		Наконечник TIC-0.5-8	2	
				Материалы		
		5		Шнур акустический	1.5	м
				ШВПМ 2x0.35 красно-черный		

Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЛНГС.465213.160.720-02

Кабель ШК6000

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

10.06.14

Пров.

Андрейченко

10.06.14

Т.контр.

Ефименко

10.06.14

Н.контр.

Стригин

11.06.14

Утв.

Колупаев

11.06.14

Формат А4

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-67

Справ. №

ЛНГС.465213.160.720-04

Technical drawing of a cable assembly. Dimensions: 44*, 1500±70, 31*, 12±1, 17.5*, 15.4*. Components labeled 1 through 7. A detail view 'A' shows a terminal block with RD, 0V, and TD terminals. A wiring diagram shows connections between a 'Розетка поз.2' (3, 5, 2) and a 'Клеммник поз.4' (1, 2, 3) with labels 'RD', '0V', and 'TD'.

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
A4		1	ЛНГС.465213.160.721-04	Шильдик	1	
				Прочие изделия		
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
		4		Клеммник 2EDGK-5.08-03P	1	
		5		Наконечник TIC-0.5-8	3	
				Материалы		
		6		Провод НВ 0.5 ГОСТ17515-72	4.6	м
		7		Трубка 305 ТВ-40, 5, белая	1.5	м

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЛНГС.465213.160.720-04

Кабель
KOLLMORGEN

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

01.12.14

Пров.

Андрейченко

01.12.14

Т.контр.

Ефименко

01.12.14

Н.контр.

Стригин


02.12.14

Утв.


Колупаев

02.12.14

Формат А4

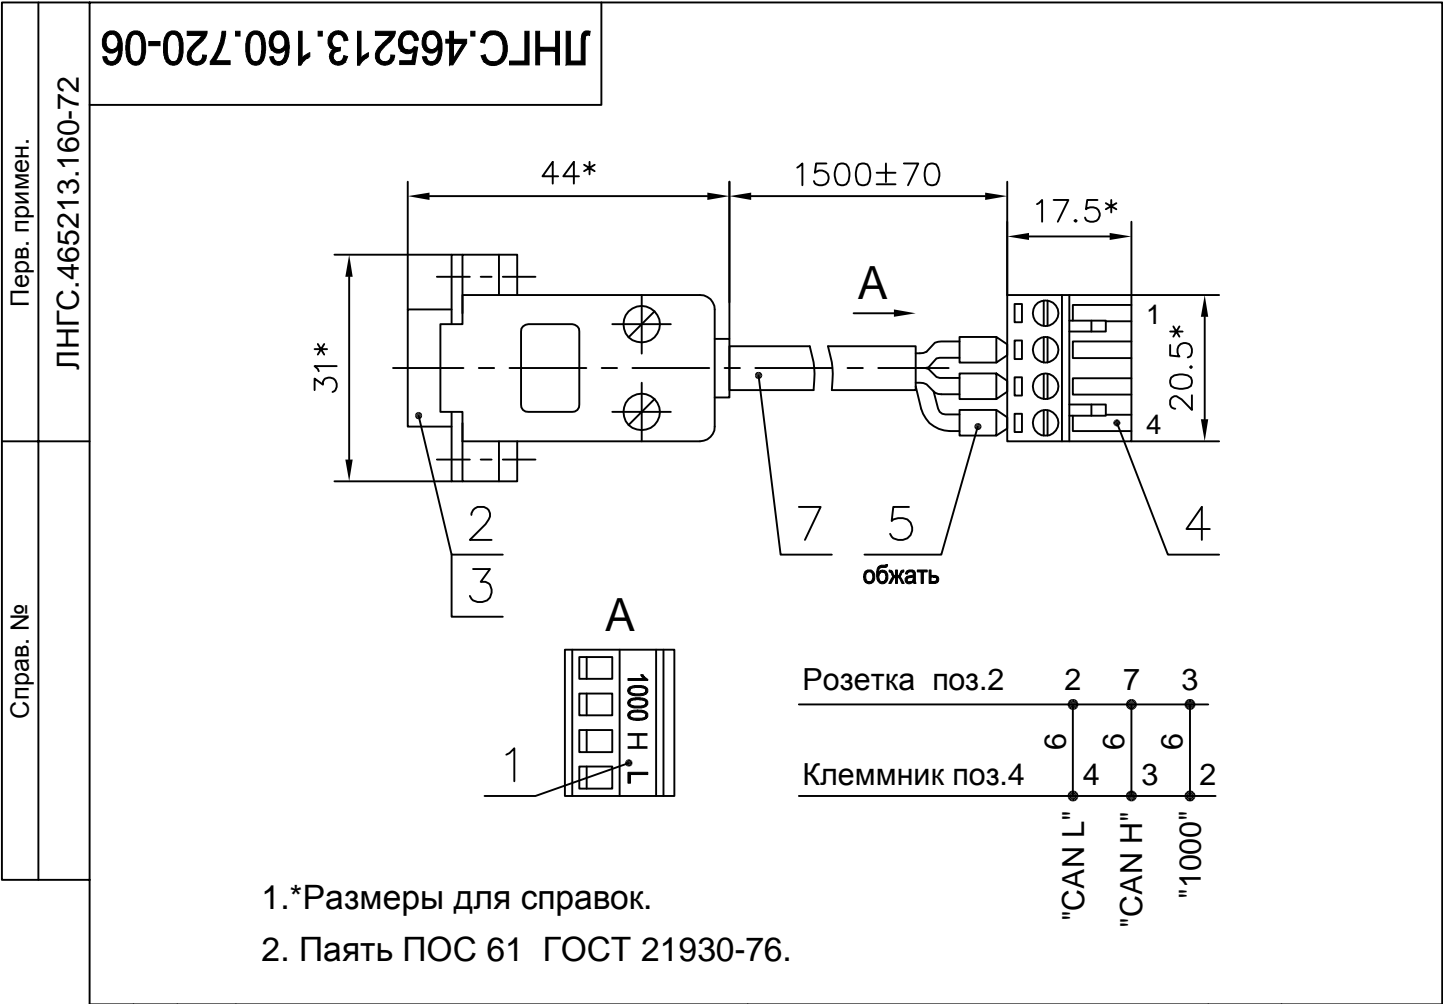

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	ЛНГС.465213.160.721-06	Шильдик	1	
				Прочие изделия		
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
		4		Клеммник 2EDGK-5.08-04P	1	
		5		Наконечник TIC-0.5-8	3	
				Материалы		
		6		Провод НВ 0.5 ГОСТ17515-72	4.5	м
		7		Трубка 305 ТВ-40, 5, белая	1.5	м
ЛНГС.465213.160.720-06						
Кабель KLST				Лит.	Масса	Масштаб
						1:1
				Лист	Листов	1
				ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Баландин		06.04.15		
Пров.		Андрейченко		06.04.15		
Т.контр.		Ефименко		06.04.15		
Н.контр.		Стригин		07.04.15		
Утв.		Колупаев		07.04.15		

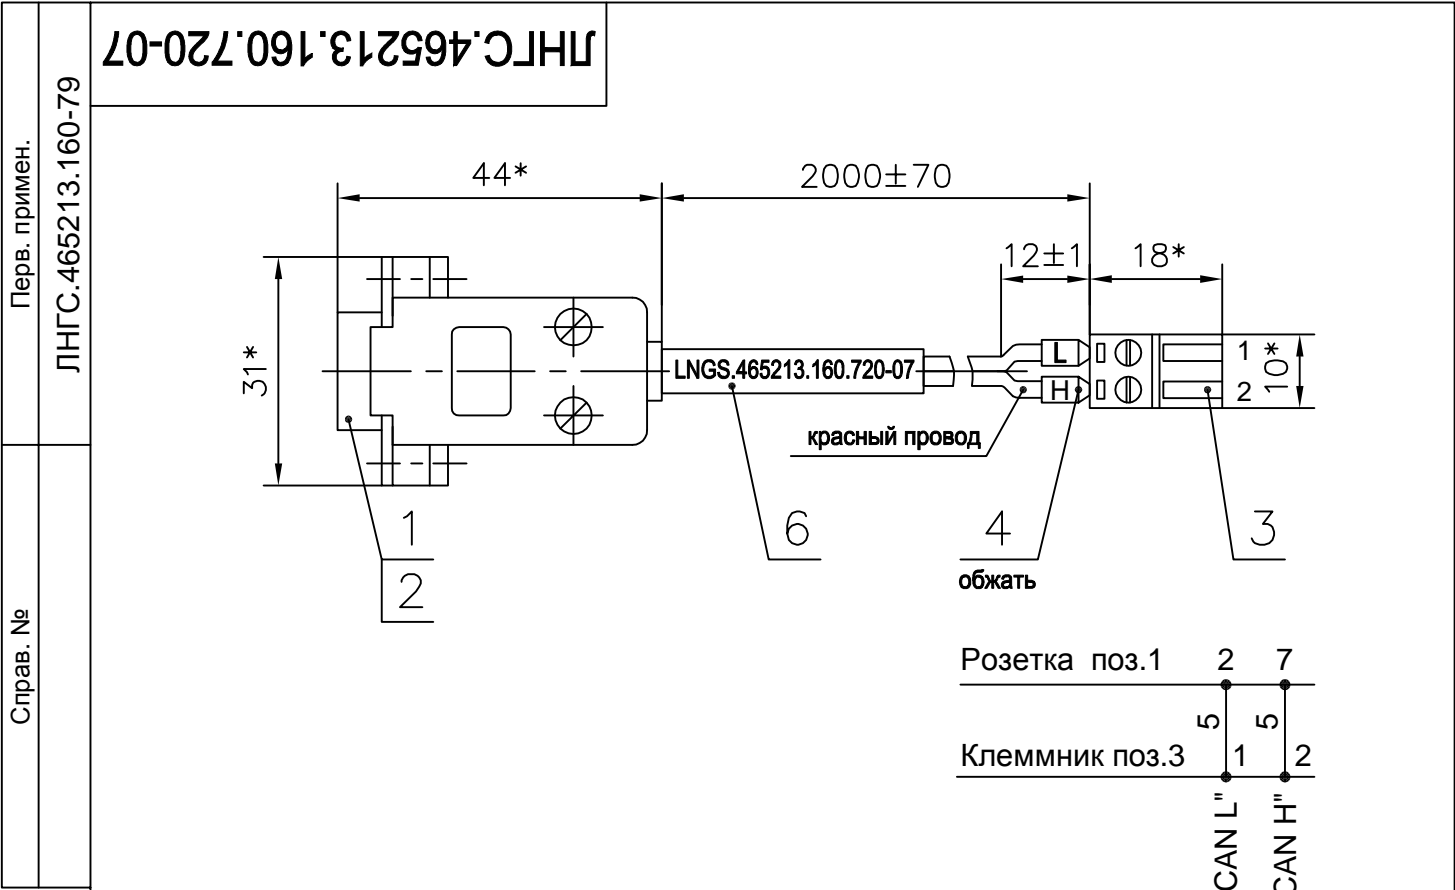

- 1.*Размеры для справок.
2. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
3. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.						
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол.	Примечание				
						<u>Прочие изделия</u>								
		1				Розетка DB-9F			1					
		2				Кожух DP-9C			1					
		3				Клеммник 2EDGK-5.08-02P			1					
		4				Наконечник TIC-0.5-8			2					
						<u>Материалы</u>								
		5				Шнур акустический			2	м				
						ШВПМ 2х0.35 красно-черный								
		6				Трубка 305 ТВ-50, 6, белая			0.06	м				
						ЛНГС.465213.160.720-07								
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель ML65X			Лит.		Масса	Масштаб
			Разраб.	Баландин		07.11.16	1:1							
			Пров.	Андрейченко		07.11.16								
			Т.контр.	Ефименко		07.11.16	Лист		Листов		1			
			Н.контр.	Стригин		08.11.16	ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск							
			Утв.	Колупаев		08.11.16								

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-62

Справ. №

ЛНГС.465213.160.720-11

Technical drawing of a cable assembly. Dimensions: 44*, 1500±70, 31*, 12±1, 15.5*, 18.5*. Labels: 1, 2, 3, 4, 6, п.4, GND, TxD, RxD, +5V, обжать. Connection diagrams for Розетка поз.1 and Клеммник поз.3 are shown.

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

4. Надпись маркировать универсальным маркером-краской, цвет черный.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Кожух DP-9C	1	
		3		Клеммник 15EDGK-3.5-05P	1	
		4		Наконечник TIC-0.5-8	4	
				Материалы		
		5		Провод НВ 0.5 ГОСТ17515-72	6.1	м
		6		Трубка 305 ТВ-40, 5, белая	1.5	м

Подп. и дата

ЛНГС.465213.160.720-11

Изм. Лист

ЛНГС.011-16

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

20.11.15

Пров.

Андрейченко

20.11.15

Т.контр.

Ефименко

20.11.15

Н.контр.

Стригин

23.11.15

Утв.

Колупаев

23.11.15

Кабель СОЮЗ

Лит.

Масса

Масштаб



1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.		ЛНГС.465213.160-69		ЛНГС.465213.160.730 СБ																																																																
Справ. №		<div><div><div><div><div><div>44*</div><div>31*</div></div><div><div><div>1500±100</div><div>41*</div><div>13.5*</div></div><div><div>2</div><div>3</div><div>1</div></div></div></div><div>Разъем RJ45 поз.1</div><div>Розетка поз.2</div><div>А</div><div>Нумерация контактов разъема RJ45 поз.1</div></div></div></div>																																																																		
Подп. и дата		<div>1.*Размеры для справок.</div> <div>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</div> <div>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</div>																																																																		
Инв. № дубл.		<table><tr><td>форм.</td><td>Зона</td><td>Поз.</td><td>Обозначение</td><td>Наименование</td><td>Кол.</td><td>Примечание</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>Патч-корд Ethernet cat. 5E RJ45</td><td>1/2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L= 3 м (на два кабеля SECURLIFT)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>Розетка DB-9F</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>Кожух DP-9C</td><td>1</td><td></td></tr></table>												форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание			1		Патч-корд Ethernet cat. 5E RJ45	1/2						L= 3 м (на два кабеля SECURLIFT)					2		Розетка DB-9F	1				3		Кожух DP-9C	1																					
форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																																														
		1		Патч-корд Ethernet cat. 5E RJ45	1/2																																																															
				L= 3 м (на два кабеля SECURLIFT)																																																																
		2		Розетка DB-9F	1																																																															
		3		Кожух DP-9C	1																																																															
Взам. инв. №		<table><tr><td colspan="5">ЛНГС.465213.160.730 СБ</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="5">Кабель SECURLIFT Сборочный чертеж</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Баландин</td><td></td><td></td><td>01.12.14</td><td></td><td></td><td>1:1</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Андрейченко</td><td></td><td></td><td>01.12.14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т.контр.</td><td>Ефименко</td><td></td><td></td><td>01.12.14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td>Стригин</td><td></td><td></td><td>02.12.14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Инв. № подл.</td><td colspan="4">Утв. Колупаев</td><td></td><td>02.12.14</td><td colspan="2">ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск</td></tr></table>												ЛНГС.465213.160.730 СБ					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель SECURLIFT Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	Разраб.	Баландин			01.12.14			1:1	Пров.	Андрейченко			01.12.14				Т.контр.	Ефименко			01.12.14				Н.контр.	Стригин			02.12.14				Инв. № подл.	Утв. Колупаев					02.12.14	ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск	
ЛНГС.465213.160.730 СБ																																																																				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель SECURLIFT Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб																																																												
Разраб.	Баландин			01.12.14				1:1																																																												
Пров.	Андрейченко			01.12.14																																																																
Т.контр.	Ефименко			01.12.14																																																																
Н.контр.	Стригин			02.12.14																																																																
Инв. № подл.	Утв. Колупаев					02.12.14	ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск																																																													

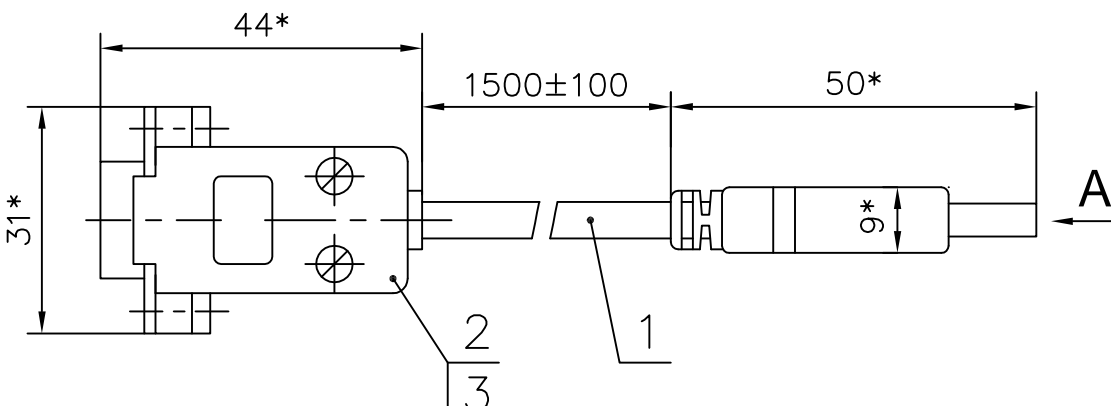Перв. примен.		ЛНГС.465213.160-75		ЛНГС.465213.160.730-01 СБ		
Справ. №		<div></div> <div>Разъем USB AM поз.1</div> <div>Розетка поз.2</div> <div><div>А</div><div>Нумерация контактов разъема USB AM поз.1</div><div></div></div>				
Подп. и дата		<div>1.*Размеры для справок.</div> <div>2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.</div> <div>3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.</div>				
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Прочие изделия		
		1		Кабель USB 2.0 AM /AM L=3 m	1/2	
				(на два кабеля BL6)		
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
ЛНГС.465213.160.730-01 СБ						
Кабель BL6				Лит.	Масса	Масштаб
Сборочный чертеж						1:1
				Лист	Листов	1
				ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Баландин		11.12.15		
Пров.		Андрейченко		11.12.15		
Т.контр.		Ефименко		11.12.15		
Н.контр.		Стригин		14.12.15		
Утв.		Колупаев		14.12.15		

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-78

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛНГС.465213.160.730-02СБ

Technical drawing of a cable assembly. It shows a side view with dimensions: 44* (width of the left housing), 1500±100 (length of the cable), and 13.5* (width of the right housing). Callouts 1, 2, 3, 4, and 5 point to specific components. A detail view shows two types of sockets: 'Розетка поз.1' with pins 2, 3, 7 and 'Розетка поз.2' with pins 2, 4, 3. A circled '1' is also present.

1.*Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка DB-9F	1	
		2		Розетка VHR-5N с 5 контактами	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель коммуникационный CCC-4G	1.5	м

1

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

ЛНГС.006-17

№ докум.

Баландин

Андрейченко

Ефименко

Стригин

Колупаев

22.05.17

16.05.16

18.05.16

18.05.16

19.05.16

19.05.16

Подп.

Дата

ЛНГС.465213.160.730-02 СБ

Кабель DAESUNG

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Формат А4


Вилка поз.1 1 2 3 4

Розетка поз.2 4 4 4 4

7 5 1

A

Нумерация контактов
вилки поз.1



- 1.*Размеры для справок.
2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.
3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Вилка TP6P4C (RJ11)	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				<u>Материалы</u>		
		4		Кабель телефонный TC4	1.5	м

ЛНГС.465213.160.730-03 СБ

Кабель ISL

Сборочный чертеж

Лит.			Масса	Масштаб
				1:1
Лист			Листов	1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»
г. Новосибирск

Перв. примен.

ЛНГС.465213.160-85

Справ. №

ЛНГС.465213.160.730-04СБ

Розетка поз.1

1

2

3

4

4

4

4

4

Розетка поз.2

5

3

2

9

①

1. *Размеры для справок.

2. ТТ к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79.

3. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		1		Розетка CHU-4	1	
		2		Розетка DB-9F	1	
		3		Кожух DP-9C	1	
				Материалы		
		4		Кабель КСПВГ 4 x0.35	1.6	м
		5		Трубка термоусадочная d7x0.25	0.05	м

ЛНГС.465213.160.730-04 СБ

1

ЛНГС.010-18

15.10.18

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Баландин

30.05.17

Пров.

Андрейченко

30.05.17

Т.контр.

Ефименко

30.05.17

Н.контр.

Стригин

31.05.17

Утв.

Колупаев

31.05.17

Кабель ML50S

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

г. Новосибирск

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4