




SEZ. H-H

CONFIGURAZIONE MANTELLO

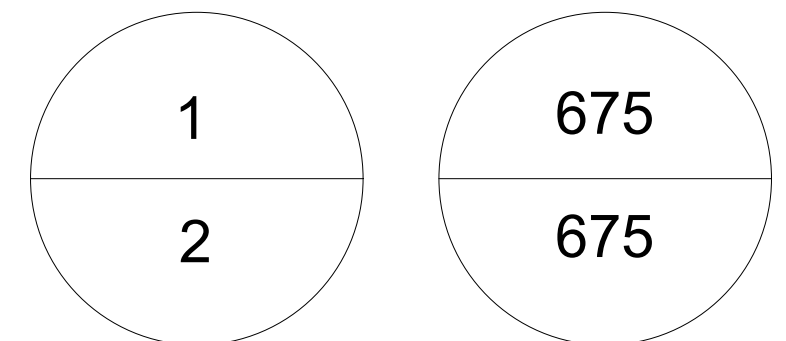

NUMERO PASSAGGI

NUMERO TUBI

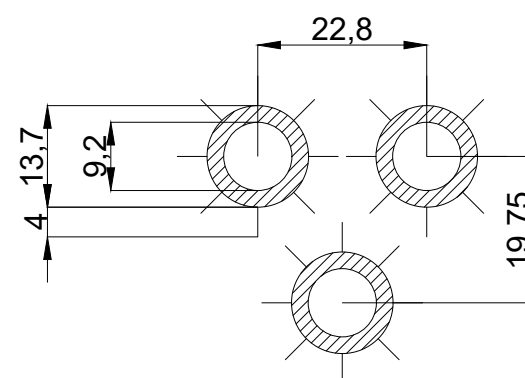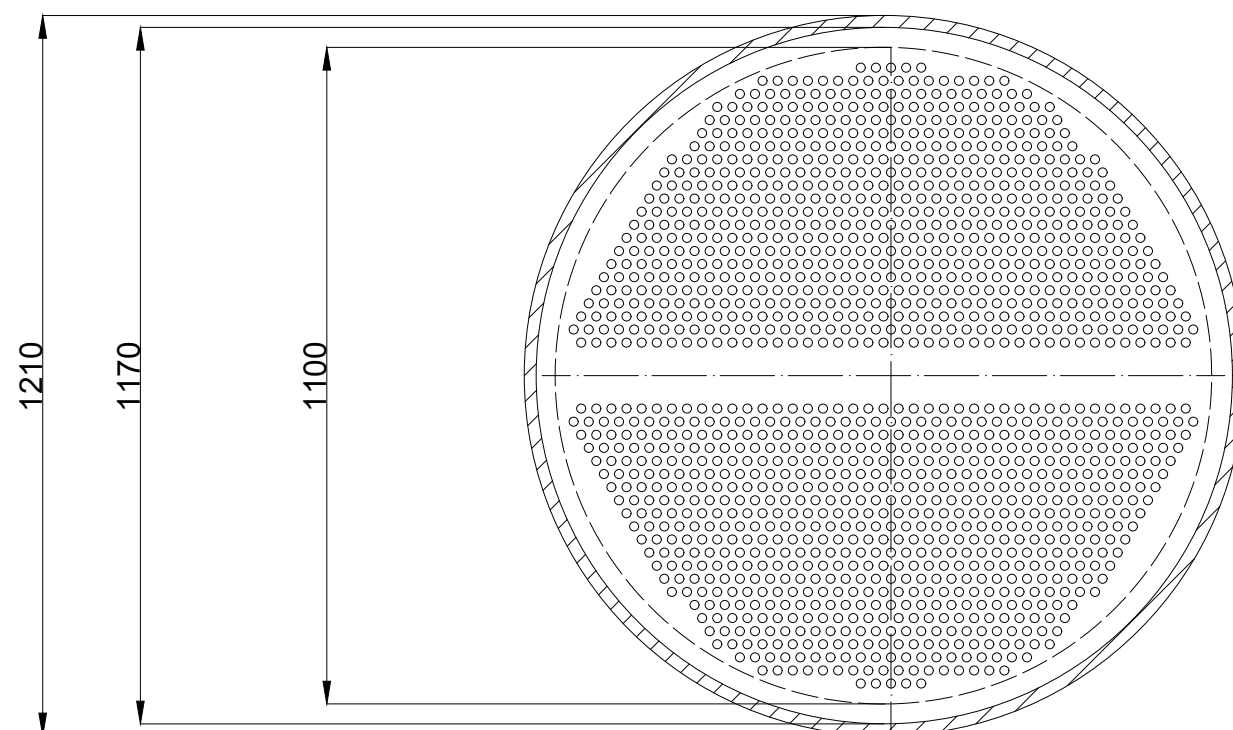

T 1-4	10	ATTACCO TERMOCOPPIA
P 1-4	10	ATTACCO MANOMETRI
A	125	INGRESSO LIQUIDO FREDDO
B	125	USCITA LIQUIDO CALDO
C	650	INGRESSO GAS CALDO
D	650	USCITA GAS FREDDO
E	80	DRENAGGIO LATO TUBI
A1 - B1	65	CONNESSIONI TEST LATO TUBI
C1 - D1	150	CONNESSIONI TEST LATO MANTELLO
ID	DN	SERVIZIO
ELENCO BOCCELLI		
Scambiatore di Calore E-801		
Allievi	F.Cota, F.Galli, L.Gualerci, A.Milazzo	
Docente	Leonardo Tognotti, Elisabetta Brunazzi	
Analisi e Sviluppo dei Progetti		
Università di Pisa - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica		