

АКТ
**разграничения балансовой принадлежности электросетей
и эксплуатационной ответственности сторон**

г. Пинск

25.05.2020

РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника Пинского Сельского РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» Забавнюка Владимира Францевича действующего на основании доверенности №243 от 01.09.2019 с одной стороны, и Физическое лицо именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Подопригры Ларисы Витальевны с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия 04/2822 от 15.04.2020
на внешнее электроснабжение объекта

Электроотопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление жилого дома, находящегося по адресу дер. Большие Диковичи, ул. Набережная, 2 выполнены:

Разрешенная к использованию мощность 8,50 кВт.

Электроустановки потребителя относятся к 3 категории по надежности электроснабжения.

Схема внешнего электроснабжения относится к 3 категории по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

I. По балансовой принадлежности:

ВЛ 1 от КТП-107 оп. №15 на балансе Пинского Сельского РЭС.

Кабели вводов от оп. №15 ВЛ 1 от КТП-107 и внутреннее эл. оборудование расположенное по адресу дер. Большие Диковичи, ул. Набережная, 2 находится на балансе Потребителя

Граница раздела между Пинским Сельским РЭС и Потребителем - контактное присоединение кабелей вводов на линейных опорах №15 ВЛ 1 от КТП-107


II. По Эксплуатационной ответственности:

ВЛ 1 от КТП-107 оп. №15 на балансе Пинского Сельского РЭС.

Кабели вводов от оп. №15 ВЛ 1 от КТП-107 и внутреннее эл. оборудование расположенное по адресу дер. Большие Диковичи, ул. Набережная, 2 находится на балансе Потребителя

Граница раздела между Пинским Сельским РЭС и Потребителем - контактное присоединение кабелей вводов на линейных опорах №15 ВЛ 1 от КТП-107

Схема питания электроустановки:

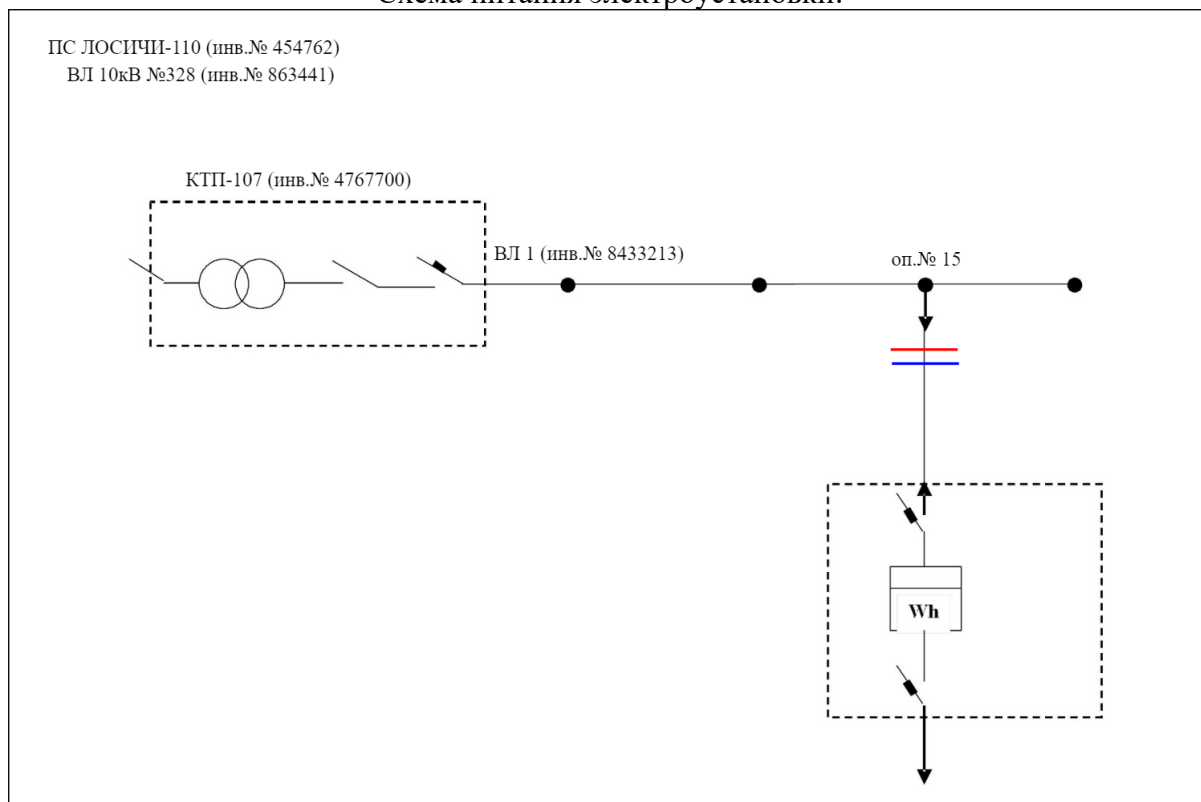

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.

2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.

4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.

5. Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.

6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Потребителя

Представитель владельца

транзитных электрических сетей

Срок действия акта

бессрочно

Забавнюк В.Ф.

Подопригора Л.В.