

АКТ
**разграничения балансовой принадлежности электросетей
и эксплуатационной ответственности сторон**

г. <Пинск>

<20.03.2020>

РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника <Пинского Сельского> РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» <Забавнюка Владимира Францевича> действующего на основании доверенности <от 01.09.2019 №2432>г. с одной стороны, и [Юридическое] лицо <> именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице <Шандова Зоя Николаевна> [действующ. на основании]<доверенности №256 от 12.05.2018> с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия <139> от <05.04.2019>
на внешнее электроснабжение объекта

<"Отопление и ГВС жилого дома">, находящегося по адресу: <дер. Бердуны ул. Спокойная, 21> выполнены

Разрешенная к использованию мощность <5,5> кВт.

Электроустановки потребителя относятся к <3> категории по надежности электроснабжения.

Схема внешнего электроснабжения относится к <3> категории по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

I. По балансовой принадлежности:

<МТП №371 Л-2> оп. №<28> на балансе <Пинского Сельского> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <МТП №371 Л-2> оп. №<28> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <Пинским Сельским> РЭС и <Шандова Зоя Николаевна> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <МТП №371 Л-2> оп. №<28>


II. По Эксплуатационной ответственности:

<МТП №371 Л-2> оп. №<28> на балансе <Пинского Сельского> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <МТП №371 Л-2> оп. №<28> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <Пинским Сельским> РЭС и <Шандова Зоя Николаевна> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <МТП №371 Л-2> оп. №<28>

Схема питания электроустановки:

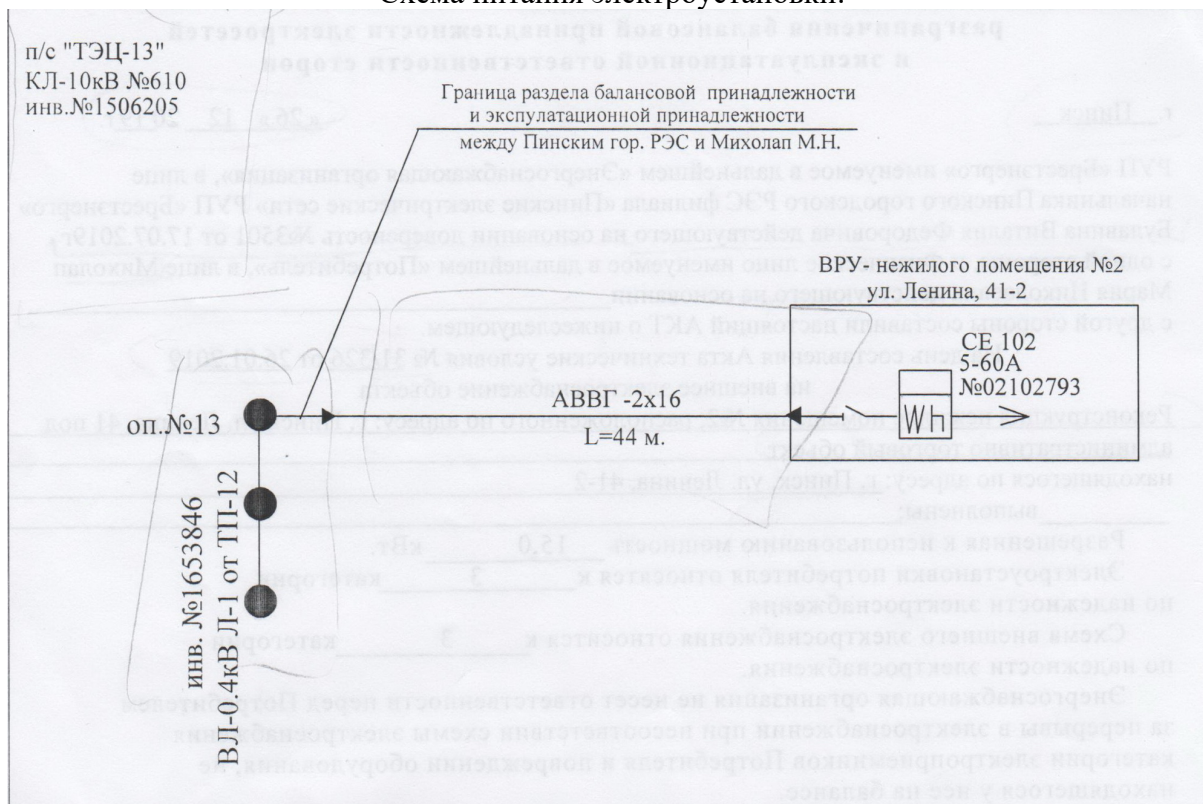

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.

2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.

4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.

5. Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.

6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

| | | |
|--|-------|-----------------|
| Представитель энергоснабжающей организации | _____ | <Забавнюк В.Ф.> |
| Представитель Потребителя | _____ | <<Шандова З.Н.> |
| Представитель владельца | _____ | <Сидоров С.С.> |
| транзитных электрических сетей | _____ | <2года> |
| Срок действия акта | _____ | <Климович А.Л.> |
| Главный инженер | _____ | <Калилец Ф.И.> |
| Зам.начальника РЭС по сбыту энергии | _____ | <Крейдич С.В.> |
| Бухгалтер РЭС | _____ | |