

АКТ  
**разграничения балансовой принадлежности электросетей  
и эксплуатационной ответственности сторон**

г. <Пинск>

<19.03.2020>

РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника <Пинского Сельского> РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» <Забавнюка Владимира Францевича> действующего на основании доверенности <от 01.09.2019 №2432>г. с одной стороны, и [Юридическое] лицо <ОАО "Рога и копыта"> именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице <Семенова Наталья Николаевна> [действующ. на основании ]<доверенности №256 от 12.05.2018> с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия <№136 > от <04.04.2019>  
на внешнее электроснабжение объекта

<«Электроотопление и горячее водоснабжение жилого дома»>, находящегося по адресу: <дер. Кнубово ул. Колхозная, 10> выполнены

Разрешенная к использованию мощность <4> кВт.

Электроустановки потребителя относятся к <3> категории по надежности электроснабжения.

Схема внешнего электроснабжения относится к <3> категории по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

**I. По балансовой принадлежности:**

<МТП №287 Л-2> оп. №<> на балансе <Пинского Сельского> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <МТП №287 Л-2> оп. №<> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <Пинским Сельским> РЭС и <Семенова Наталья Николаевна> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <МТП №287 Л-2> оп. №<>


**II. По Эксплуатационной ответственности:**

<МТП №287 Л-2> оп. №<> на балансе <Пинского Сельского> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <МТП №287 Л-2> оп. №<> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <Пинским Сельским> РЭС и <Семенова Наталья Николаевна> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <МТП №287 Л-2> оп. №<>

### Схема питания электроустановки:

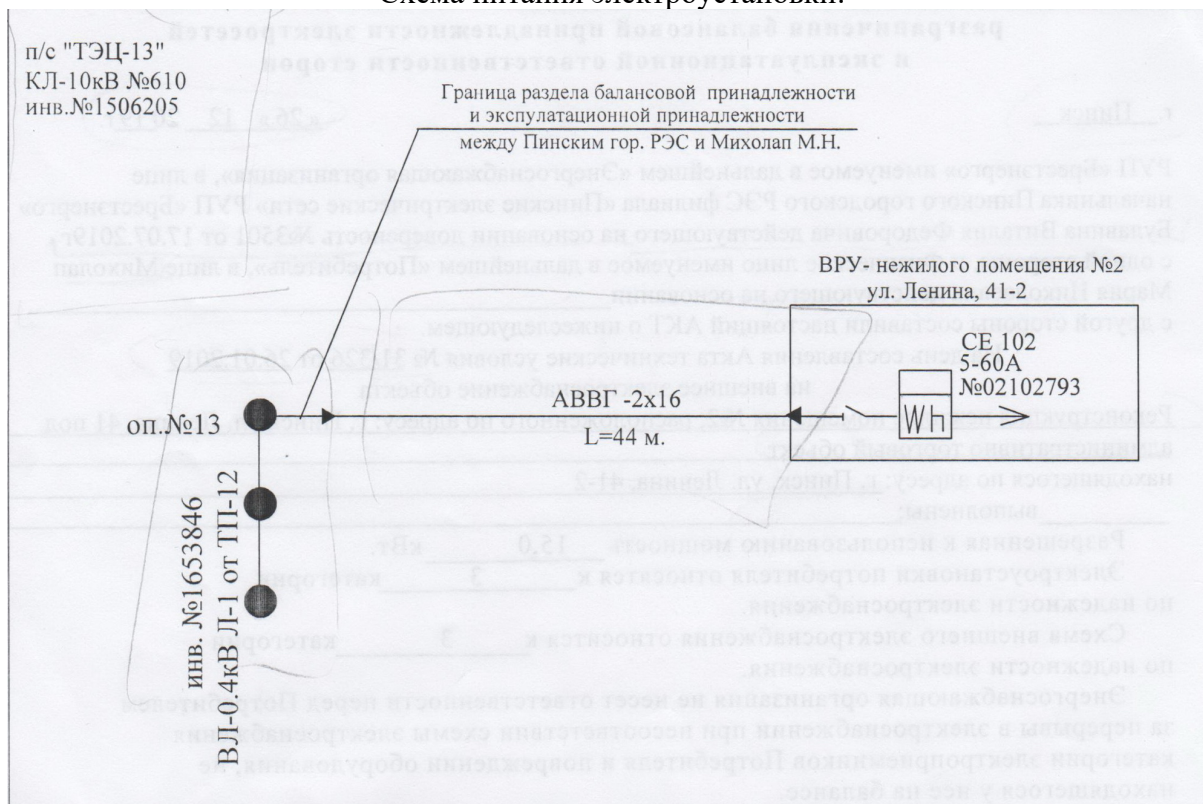

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.

2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.

4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.

5. Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.

6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель энергоснабжающей организации	_____	<Забавнюк В.Ф.>
Представитель Потребителя	_____	<<Семенова Н.Н.>
Представитель владельца	_____	<Сидоров С.С.>
транзитных электрических сетей	_____	<2года>
Срок действия акта	_____	<Климович А.Л.>
Главный инженер	_____	<Калилец Ф.И.>
Зам.начальника РЭС по сбыту энергии	_____	<Крейдич С.В.>
Бухгалтер РЭС	_____	