

АКТ  
**разграничения балансовой принадлежности электросетей  
и эксплуатационной ответственности сторон**

г. <Пинск>

<16.04.2020>

РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника <Пинского Городского> РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» <Булавина Виталия Федоровича> действующего на основании доверенности <от 01.09.2019 №2432>г. с одной стороны, и [Юридическое] лицо <> именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице <Дубине Регине Ивановне> [действующ. на основании ]<доверенности №256 от 12.05.2018> с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия <04/2748> от <13.04.2020>  
на внешнее электроснабжение объекта

<"Возведение многоквартирного жилого дома и нежилых капитальных построек на придомовой территории на земельном участке расположенном по адресу: г. Пинск, ул. Ивановская, 3">, находящегося по адресу: <г. Пинск, ул. Ивановская, 3> выполнены

Разрешенная к использованию мощность <16,00> кВт.

Электроустановки потребителя относятся к <3> категории по надежности электроснабжения.

Схема внешнего электроснабжения относится к <3> категории по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

**I. По балансовой принадлежности:**

<ТП-356 (МТП-356 Парохонск)> оп. №<1/5> на балансе <Пинского Городского> РЭС.


<КЛ 0,4кВ> от <ТП-356 (МТП-356 Парохонск)> оп. №<1/5> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя  
Граница раздела между <Пинским Городским> РЭС и <Дубине Регине Ивановне> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <ТП-356 (МТП-356 Парохонск)> оп. №<1/5>

**II. По Эксплуатационной ответственности:**

<ТП-356 (МТП-356 Парохонск)> оп. №<1/5> на балансе <Пинского Городского> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <ТП-356 (МТП-356 Парохонск)> оп. №<1/5> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя  
Граница раздела между <Пинским Городским> РЭС и <Дубине Регине Ивановне> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <ТП-356 (МТП-356 Парохонск)> оп. №<1/5>

### Схема питания электроустановки:

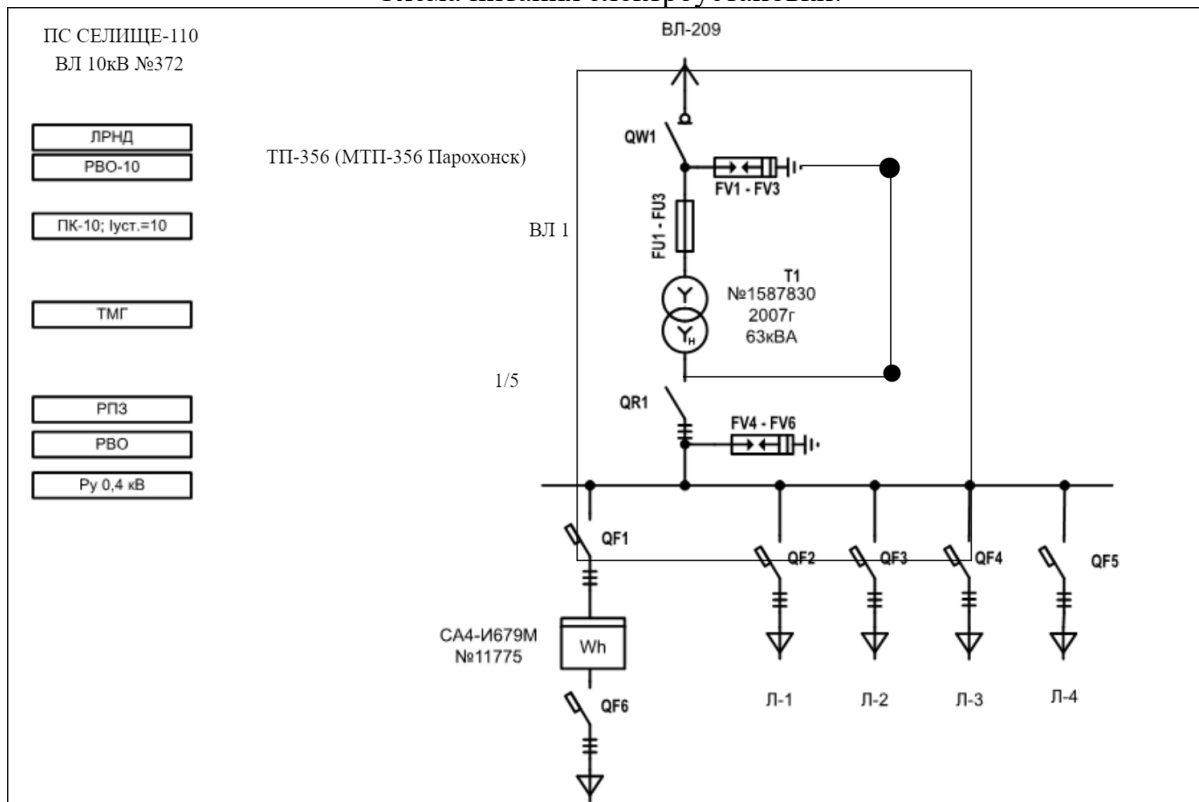

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.

2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.

4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.

5.Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.

6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель энергоснабжающей организации

## Представитель Потребителя

Представитель владельца

## транзитных электрических сетей

Срок действия акта

Главный инженер

Зам.начальника РЭС по сбыту энерги

Бухгалтер РЭС

<Булавин В.Ф.>

<<Дубине Р.И.>

<Сидоров С.С.>

 $\overline{\langle 2\text{года} \rangle}$ 

<Литвинчук А.И.>

<Германович А.М.>

<Велесницкая Т.В.>