

АКТ  
**разграничения балансовой принадлежности электросетей  
и эксплуатационной ответственности сторон**

г. <>

<16.04.2020>

РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника <> РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» <> действующего на основании доверенности <>г. с одной стороны, и [Физическое] лицо <> именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице <Кравчуку Андрею Андреевичу> [] с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия <04/2740> от <13.04.2020>  
на внешнее электроснабжение объекта

<Электроотопление и горячее водоснабжение жилого дома>, находящегося по адресу:  
<дер. Фронопль, ул. Гагарина, 6> выполнены

Разрешенная к использованию мощность <15,00> кВт.

Электроустановки потребителя относятся к <3> категории по надежности электроснабжения.

Схема внешнего электроснабжения относится к <3> категории по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

**I. По балансовой принадлежности:**

<МТП-70 (ТП-70 Плешицы д/сад)> оп. №<46> на балансе <> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <МТП-70 (ТП-70 Плешицы д/сад)> оп. №<46> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <> РЭС и <Кравчуку Андрею Андреевичу> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <МТП-70 (ТП-70 Плешицы д/сад)> оп. №<46>


**II. По Эксплуатационной ответственности:**

<МТП-70 (ТП-70 Плешицы д/сад)> оп. №<46> на балансе <> РЭС.

<КЛ 0,4кВ> от <МТП-70 (ТП-70 Плешицы д/сад)> оп. №<46> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <> РЭС и <Кравчуку Андрею Андреевичу> <на контактном присоединении КЛ-0,23кВ> от <МТП-70 (ТП-70 Плешицы д/сад)> оп. №<46>

### Схема питания электроустановки:

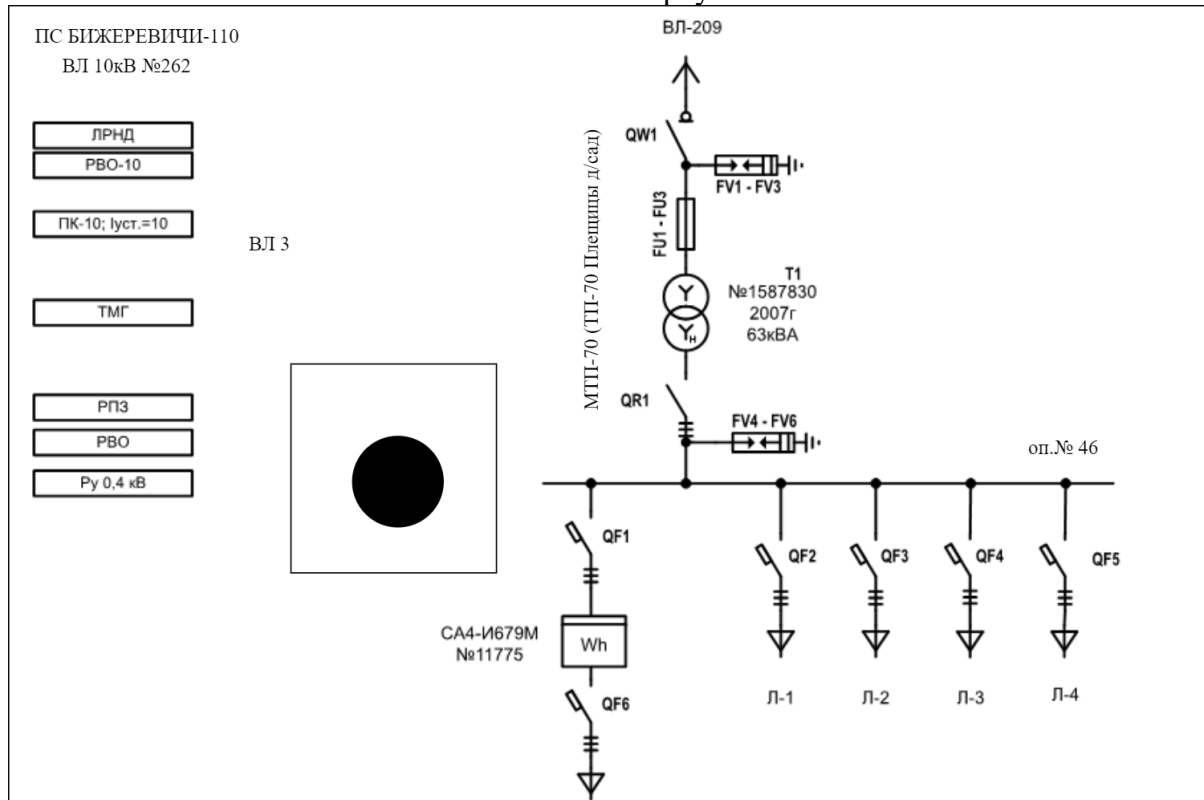

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.

2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.

4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.

5. Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.

6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_

<- .-.>

Представитель Потребителя

\_\_\_\_\_

<<Кравчуку А.А.>

Представитель владельца

транзитных электрических сетей

\_\_\_\_\_

<Сидоров С.С.>

Срок действия акта

<2года>

Главный инженер

\_\_\_\_\_

<- .-.>

Зам.начальника РЭС по сбыту энергии

\_\_\_\_\_

<- .-.>

Бухгалтер РЭС

\_\_\_\_\_

<- .-.>