

АКТ  
**разграничения балансовой принадлежности электросетей  
и эксплуатационной ответственности сторон**

г. <Пинск>

<21.04.2020>

РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника <Пинского Сельского> РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» <Забавнюка Владимира Францевича> действующего на основании доверенности <от 01.09.2019 №2432>г. с одной стороны, и [Физическое] лицо <> именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице <Моравской Татьяне Васильевне> [] с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия <04/2747> от <13.04.2020>  
на внешнее электроснабжение объекта

<"Реконструкция жилого дома на земельном участке расположенном по адресу: г. Пинск, ул. Космонавтов, 70">, находящегося по адресу: <г. Пинск, ул. Космонавтов, 70> выполнены

Разрешенная к использованию мощность <6,00> кВт.

Электроустановки потребителя относятся к <3> категории по надежности электроснабжения.

Схема внешнего электроснабжения относится к <3> категории по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

**I. По балансовой принадлежности:**

<ТП-46:ТП-46 (н.п. В. Городищенская )> оп. №<8> на балансе <Пинского Сельского> РЭС.

<> от <ТП-46:ТП-46 (н.п. В. Городищенская )> оп. №<8> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <Пинским Сельским> РЭС и <Моравской Татьяне Васильевне>

<> от <ТП-46:ТП-46 (н.п. В. Городищенская )> оп. №<8>

**II. По Эксплуатационной ответственности:**


<ТП-46:ТП-46 (н.п. В. Городищенская )> оп. №<8> на балансе <Пинского Сельского> РЭС.

<> от <ТП-46:ТП-46 (н.п. В. Городищенская )> оп. №<8> до ВРУ - ??? по ул. Ленина 41-2 и внутреннее эл. оборудование на балансе Потребителя

Граница раздела между <Пинским Сельским> РЭС и <Моравской Татьяне Васильевне>

<> от <ТП-46:ТП-46 (н.п. В. Городищенская )> оп. №<8>

### Схема питания электроустановки:

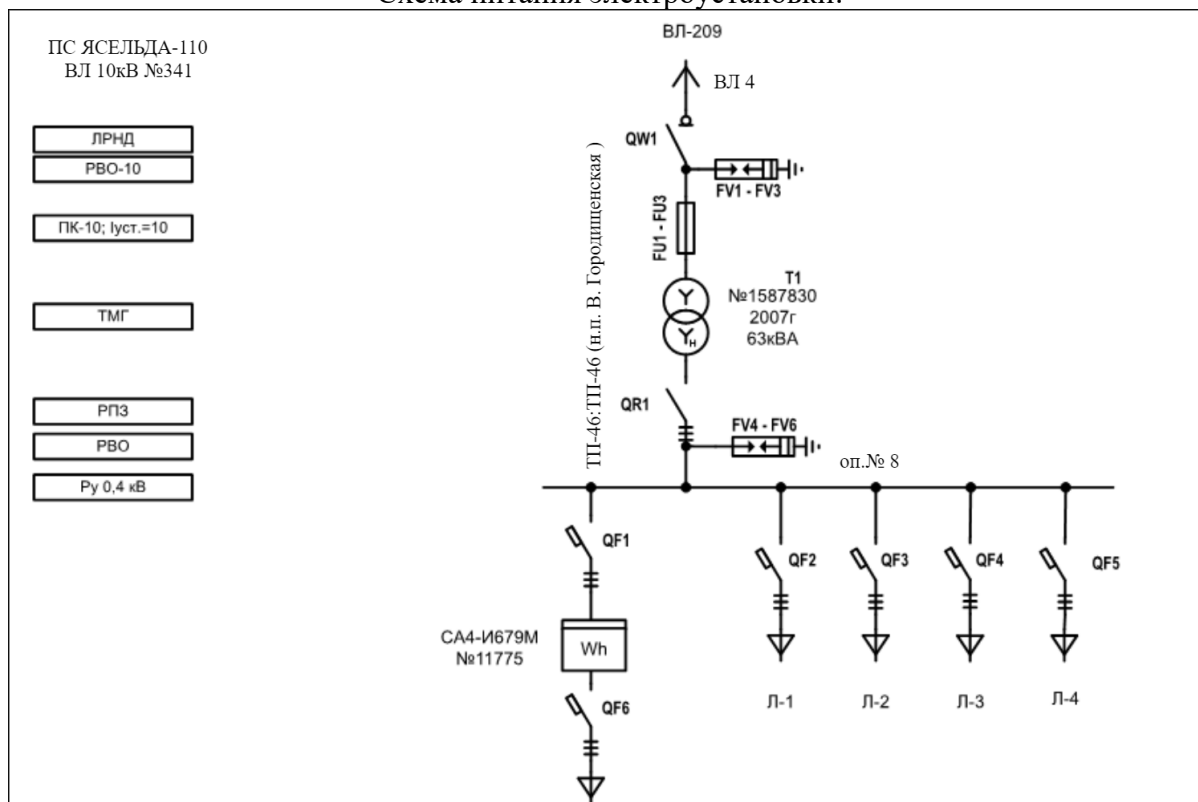

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.

2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.

4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.

5. Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.

6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Потребителя

Представитель владельца  
транзитных электрических сетей

Срок действия акта

Главный инженер

Зам.начальника РЭС по сбыту энергии

Бухгалтер РЭС

\_\_\_\_\_ <Забавнюк В.Ф.>

\_\_\_\_\_ <<Моравской Т.В.>

\_\_\_\_\_ <>

<>

\_\_\_\_\_ <Климович А.Л.>

\_\_\_\_\_ <Калилец Ф.И.>

\_\_\_\_\_ <Крейдич С.В.>