

E3: Protección por Baja Presión

Si el display de la unidad y la tarjeta principal están apretadas correctamente

NO

Conéctelos apropiadamente

Con esto se elimino el problema

NO

SI

Si la terminal LPP de la tarjeta principal esta conectada correctamente con el switch de baja presión


NO

Asegúrese que la conexión sea correcta

Con esto se elimino el problema

NO

SI

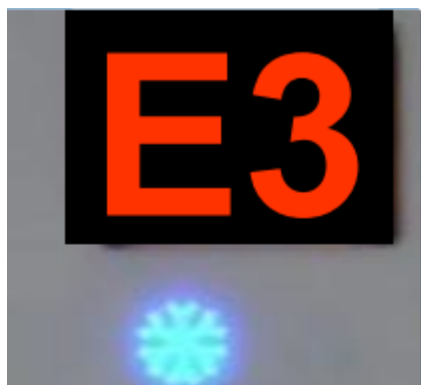

E3: Protección por Baja Presión

Compruebe si la señal de baja presión es de alto nivel?

NO


Comprobar el sistema mas adelante

SI

NO

Con esto se elimino el problema

Remplace el Controlador

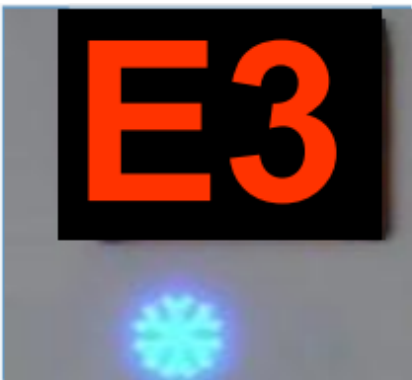

E3: Protección por Baja Presión

Si el alambrado, del switch de baja presión se encuentran flojos o si este está dañado

SI

Conecte apropiadamente el alambrado o remplace el switch de baja presión

NO

Con esto se elimino el problema

NO

Falta de refrigerante

SI

Ajuste la carga de refrigerante

NO

Con esto se elimino el problema

NO

