

深圳湾超级总部基地

DU01-01、DU01-02、DU01-03

地块开发建设实施手册

深圳湾超级总部基地开发建设指挥办公室

中国城市规划设计研究院深圳分院

2021.09

第1部分 概述

1.1 深圳湾超级总部基地概况

深圳湾超级总部基地（以下简称“深超总”）位于深圳市域核心地段，与香港隔海相望；南接深圳湾滨海带，北倚华侨城国家湿地公园，西邻沙河高尔夫球场，东至华侨城欢乐海岸休闲商业区，是连接塘朗山-华侨城-深圳湾山海通廊的重要节点。片区自然景观得天独厚，城市门户形象突出，综合开发价值极高，正努力建设成为粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区的样板，打造全球城市“巅峰之作”（见图 1）。

深圳湾超级总部基地总用地面积 117 公顷，总开发面积约 520 万平方米，就业人口约 30 万。片区将构建全球总部聚集区、都会文化高地、国际交流中心、世界级滨海城区为一体的未来城市典范。

1.2 项目定位

项目致力打造成为集办公、文化、商业、酒店等功能于一体的企业总部（包括市政府扶持的中小型企业总部、跨国公司总部、总部企业等）集聚空间、国际组织机构办公和总部经济服务平台。

A 塔项目位于深超总基地西南区域，北临白石四道，西临深湾二路，东临深湾公园路，南临滨海大道，地块南北长约 275 米，北侧东西长约 180 米，南侧东西长约 150 米，总用地面积 46011 平方米。其中包括 DU01-01 地块面积 16245 平方米、DU02-02 地块面积 15658 平方米、DU01-03 地块面积 11927 平方米，以及 DU01-01 与 DU01-02 地块间道路面积 2181 平方米。

1.3 项目规划

项目位于片区规划的南北向中央绿轴与东西向未来城脊、滨海公园交汇处；是片区“深湾都市核心”3 个超高层地标之一，也是“湾区文化核心”3 个重要文化地标之一（见图 2）。目前片区南侧快速路滨海大道正开展下沉段施工，未来下沉上盖部分将与中央绿轴以及深圳湾公园共同形成无缝连接的滨海公共休闲空间。

项目总用地面积 46011 平方米，包含 DU01-01 地块、DU01-02 地块、DU01-03 地块及地块间支路。

DU01-01 地块规划为商业服务业用地，主要功能为商务办公，配套商业、文化等。地块规划建设深超总最高地标建筑 A 塔，建筑高度不低于 490 米。未来将与 B 塔（恒大中心，建筑高度 393.9 米）、C 塔（深投控总部大厦，建筑高度不超 400 米）共同构建片区天际线形象。

DU01-02 地块规划为商业服务业用地，主要功能为商务办公，配套酒店、商业、文化等，地块塔楼不低于 280 米，不高于 300 米。

DU01-03 地块规划为文体设施用地+商业服务业用地，主要功能为文化和配套商业功能。

鼓励对三个地块进行整体设计，在保证 DU01-03 地块公共文化功能的基础上，可结合三个地块的规划功能进行灵活、复合布置；另应考虑本项目与中央绿轴等城市空间进行一体化打造。

1.4 交通条件

本项目轨道交通条件优越。现状地铁 9 号线、11 号线红树湾南站位于地块北侧，有一个出入口位于 DU01-01 地块内。规划地铁 29 号线紧邻项目东侧，规划算莞深城际站点紧邻项目南侧，两个站点均为终点站。

项目周边路网完善，北侧白石四道、西侧深湾二路为城市次干路，东侧深湾公园路、中部白石支一街为城市支路，南侧滨海大道为城市快速路已开工实施下沉工程。项目东侧深湾公园路为无车化管理道路。

项目西侧深湾二路、中部白石支一街和 DU01-02 地块南侧白石支五街西延线规划地下双层市政道路，同时满足南向、北向双向行驶需求。地下道路对 DU01-01 及 DU01-02 地块南侧、DU01-03 地块北侧直接开口，车辆可直接出入地下道路。

项目规划了空中慢行、地面慢行以及地下商业通道三个层次的立体人行交通系统，与公共交通、中央绿轴及周边地块进行联系。

1.5 地下空间

深超总构筑了多元复合、互联互通的超级地下空间。A 塔项目是片区地下空间的重要节点，主要功能为商业和停车等。项目地下一、二层空间开发以商业、文化等公共功能为主，地下三层及以下以地下停车为主。

本项目地下东西向主要公共人行通道为白石支一街地下步行街，衔接西侧 DU03 单元和东侧中央绿轴 y 与东南象限；南北向公共人行通道作为次要公共人行通道衔接轨道深湾站、文化设施和穗莞深城际站。

1.6 周边项目

深超总片区目前已出让用地为 43.9 公顷，规划建筑面积约 335 万平方米，约为片区总开发建设用地及总规划建筑面积的五分之三（见图 3）。

西侧 DU03-04、DU03-05 地块为正在建设中的招商银行全球总部大厦，涵盖办公、酒店、文化等功能，总建筑面积为 309000 平方米，主塔建筑高度 345 米，副塔建筑高度 184 米。北侧 DU01-04、DU01-05 地块为已经出让的 C 塔项目，规划涵盖办公、商业、文化、综合枢纽、公共服务等功能，总建筑面积为 440000 平方米，建筑高度不超过 400 米。



图1 深圳湾超级总部基地区位图

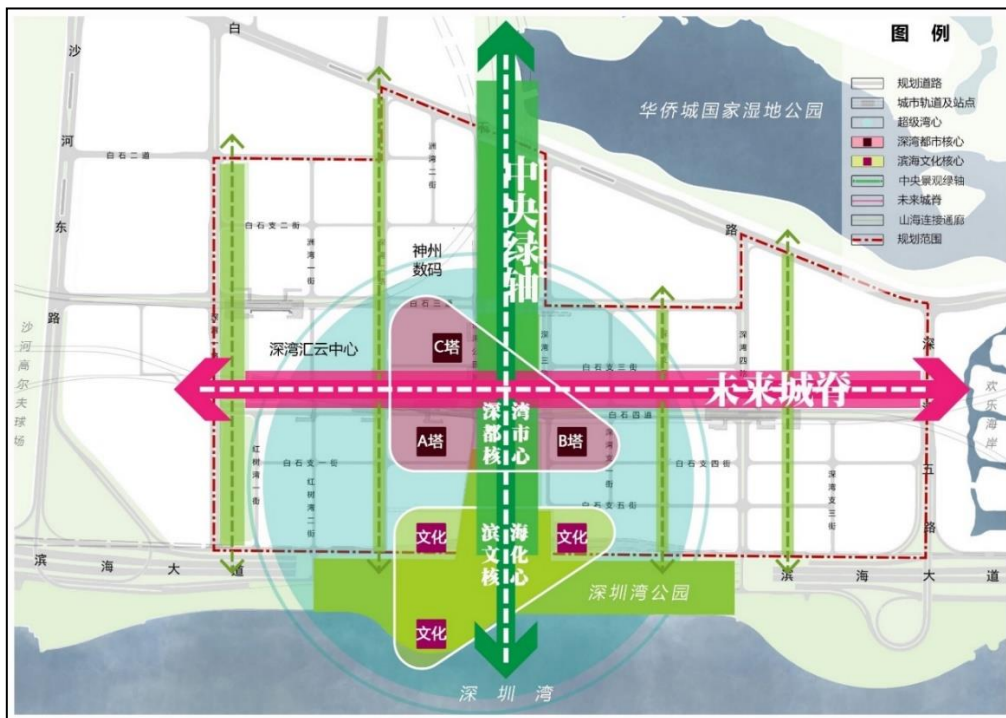


图2 片区城市设计规划结构图



图3 片区土地出让现状图

第2部分 项目指标

2.1 总体指标

地块名称	DU01-01	DU01-02	DU01-03
项目用地性质	商业服务业用地	商业服务业用地	文体设施用地+商业服务业用地
用地面积	16245 平方米	15658 平方米	11927 平方米
建筑面积	375000 平方米	188000 平方米	61000 平方米
容积率	≤23.0	≤12.0	≤5.1
建筑限高	塔楼建筑高度≥490 米；裙楼建筑高度≤60 米。	塔楼建筑高度≤300 米，且≥280 米；裙楼建筑高度≤60 米。	建筑高度≤50 米
建筑退红线要求（地上）	北侧退线≥12 米；西侧退线≥12 米；南侧退线≥9 米；东侧退线≥6 米	北侧退线≥9 米；西侧退线≥12 米；南侧退线≥9 米；东侧退线≥6 米。	北侧退线≥9 米；西侧退线≥12 米；东侧退线≥6 米；南侧允许零退线。
建筑退红线要求（地下）	西侧、北侧退线≥3 米；东侧、南侧允许零退线	西侧退线≥3 米；东侧、北侧、南侧允许零退线。	西侧退线≥3 米；南侧、东侧、北侧允许零退线。
车行出入口	北侧和南侧	北侧和南侧	北侧
停车位	750 个	556 个	165 个
建筑覆盖率	≤65%	≤65%	≤50%

注：

1. 用地单位在获得土地使用权 1 年内需获得航管部门对该项目不低于 490 米航空限高的批复。
2. DU01-03 地块要求独立设计、独立招标，位于地块南侧滨海设置；
3. DU01-01 地块进入地铁 9/11 号线和规划地铁 29 号线安全保护区，项目在制定建筑设计及实施方案时均应征得地铁建设运营单位的书面同意意见；用地范围内地上、地下凡涉及轨道交通设施所占有的空间，只能作为轨道交通用途使用，产权归轨道交通建设项目的使用权人。
4. DU01-01 地块南侧、DU01-02 地块北侧沿白石支一街，以及 DU01-01 地块东侧沿深湾公园路各退用地红线 2.5 米范围内，需提供地面以下 2 米、地面以上 4 米净空范围作为公共空间，无偿、无条件配合政府建设市政人行道、自行车道、浅埋管线及绿化等市政设施。
5. 用地范围内市政道路地下空间可由用地单位整体开发建设；用地范围内市政道路由用地单位建设后无偿移交政府，产权归政府。

2.2 分项指标

分类	DU06-05-1 建筑面积（平方米）	DU06-05-2 建筑面积（平方米）	DU06-06 建筑面积（平方米）
办公	310000	100000	-
地上商业	30000	28000	10000
地下商业	15000	10000	10000
文化	18700	9400	40000
其他功能	1300	600	1000

注：

1. 在满足城市设计控制要求的前提下，保持建筑面积总量不变、各分项指标建筑面积不变，DU01-01、DU01-02、DU01-03 地块的建设规模建议可在三个地块间适当调剂，地下车库、设备用房及公共交通等不计容积率；
2. 在满足城市设计控制要求的前提下，DU01-01 和 DU01-02 地块之间的文化设施用房的建设规模，建议可在三个地块间适当调剂；
3. 办公指标中可包含合理面积的员工食堂；
4. 需进行本项目的功能业态运营策划并报送深圳湾超级总部基地开发建设指挥部审议。同时建议本项目功能业态包括高端医疗、学院教育、日托等；
5. 允许部分酒店指标结合功能在塔楼或裙房灵活设置，部分酒店功能可结合长租型服务模式进行布局设置；
6. 地块的分项指标可根据《片区统筹开发建设与运营专题》成果调整，最终以《土地使用权出让合同》、《建设用地规划许可证》等相关文件为准。

第3部分 地块设计要求

以下的规划和城市设计要求旨在实现本区域示范性和高质量的建设开发，这些要求用来将 DU01-01、DU01-02、DU 01-03 地块的公共活动空间、建筑形象、支撑设施等与超级总部及深圳湾片区相联系，地块的规划和城市设计要求被列于下表并列入控制图中。条文中有加粗文字“应”、“须”、“不应”、“不可”为强制性要求，建设方应遵守之；条文中有加粗文字“可”、“宜”、“不宜”为引导性要求，鼓励建设方执行。详细的设计和操作要求见第四部分。

控制要素一览表

管控内容	管控要素	管控要求
功能布局	文化设施	DU01-01、DU01-02 地块应设置文化功能建筑面积共 28100 m ² ，可分散设置但每处须不小于 1200 平方米；DU01-03 地块作为片区最重要的文化设施之一，文化功能策划与运营应进行深入研究；相关详细控制要求见 4.1。
	商业功能	本项目的商业、酒店业态运营策划并报送深圳湾超级总部基地开发建设指挥部审议。同时建议本项目功能业态包括高端医疗、学院教育、日托等。
	地下功能	DU01-01、DU01-02与DU01-03地块应一体化进行地下空间的设计与开发建设。项目地下一层、二层应以商业、文化、展览等公共功能为主，可局部根据需要布置设备用房，地下三层及以下应以地下停车及设备用房为主；地下层标高与通道接口须与轨道站点、地下市政道路和周边地块地下空间进行统筹协调。
建筑形式	建筑退线	DU01-01 地块东侧退线应≥6 米，南侧退线应≥9 米，北侧建筑退线应≥12 米，西侧应≥12 米；DU01-02 地块东侧退线应≥6 米，南侧退线应≥9 米，北侧退线应≥9 米，西侧退线应≥12 米；DU01-03 地块东侧退线应≥6 米，北侧退线应≥9 米，西侧退线应≥12 米。建筑退线详见附图，相关详细控制要求见 4.2。
	建筑高度	DU01-01 地块塔楼位于地块东侧，塔楼高度不应超过 500 米，裙楼不应超过 60 米；DU01-02 地块塔楼位于地块西侧，塔楼高度不应超过 300 米，裙楼不应超过 60 米；DU01-03 地块，建筑高度不应超过 50 米；相关详细控制要求见 4.3。
	建筑形态	建筑设计不可盲目照搬、拼凑中国与西方古典造型语汇与形象符号；DU01-03 地块宜采用现代新岭南建筑风格；屋顶应按照标准规定设置直升机停机坪或应急救援装置；屋顶形式应结合建筑形态、材质进行一体化设计；DU01-01 地块塔楼顶层应设置观景平台，宜在东南方向有不低于 60° 视角作为开放公共使用；相关详细控制要求见 4.4。
	空中连接体	DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块应整体统筹设计，相邻两地块之间可设置空中功能连接体或二层公共人行通道；相关详细控制要求见 4.5。
	建筑立面	DU01-01 和 DU01-02 地块塔楼的窗墙比不应大于 0.7，DU01-03 地块建筑立面设计应体现现代岭南建筑特征。相关详细控制要求见 4.6。
	建筑层高	建筑负一层、首层层高应与地下步行系统、空中慢行系统协调，首层高度

		不应超过 6.5 米（容积率不计入核减）；相关具体控制要求见 4.7。
	贴线率	DU01-01 地块北侧、东侧须满足一级贴线率要求，地块东侧、南侧须满足二级贴线率要求；DU01-02 地块北侧、西侧须满足一级贴线率要求，地块东侧、南侧须满足二级贴线率要求；DU01-03 地块西侧须满足一级贴线率要求，地块北侧须满足二级贴线率要求；相关详细控制要求见 4.8。
步行网络	地下人行通道	DU01-01、DU01-02 地块之间白石支一街规划有东西向地下步行商业街；项目内部须设置南北向地下人行通道贯通 DU01-01、DU01-02、DU01-03 地块，并由 DU01-01 地块、DU01-03 地块建立向东至 DU01-06 中央绿轴的地下步行通道。通道位置详见附图，接口须与周边地块协调；相关详细控制要求见 4.9。
	地面人行通道	DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块中部须设置南北向连续的地面公共人行通道；相关详细控制要求见 4.10。
	空中人行通道	项目内部须设置南北向空中人行通道贯通 DU01-01、DU01-02、DU01-03 地块，并建立由 DU01-01 地块建立向东至 DU01-06 中央绿轴的空中人行通道，由 DU01-02 向西联系至 DU03-05 地块的空中人行通道。通道位置接口须与先期建设地块协调；相关详细控制要求见 4.11。
	垂直交通节点	DU06-05-1 地块、DU06-06 地块中应分别设置一处或以上垂直交通节点连接地下、地面与空中人行通道，建议位置示意详见附图；相关详细控制要求见 4.12。
活力街道	活跃功能界面	DU01-01 地块东侧和北侧、DU01-02 地块东侧、DU01-03 地块东侧和南侧宜设置一级活跃功能界面；DU01-01 地块西侧、DU01-02 地块西侧、DU01-03 地块西侧宜设置二级活跃功能界面；相关详细控制要求见 4.13。
	景观设计	人行道铺装应保持整体的一致和连贯；DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块东侧街道应形成互动/智慧型艺术界面，其中 DU01-03 地块东侧街道宜设置雕塑艺术；相关详细控制要求见 4.14。
	出地面附属设施消隐	为减少出地面附属设施对街道空间的消极影响，建议方案设计应采用地下设施消隐做法，鼓励结合建筑进行一体化设计。
车行交通	车行出入口	DU01-01 地块车行出入口应布局在地块北侧和南侧，不可布局在其他侧；DU01-02 地块车行出入口应布局在地块北侧和南侧，不可布局在其他侧；DU01-03 地块车行出入口应布局在地块北侧；位置如附图所示。车行坡道和道路设置须尽可能减少对地面步行环境的消极影响；相关详细控制要求见 4.15。
	停车位	DU01-01 地块规划停车位 750 个；DU01-02 地块规划停车位 556 个；DU01-03 地块规划停车位 165 个；相关详细控制要求见 4.16。
	地下车行交通	白石支一街、DU01-02 地块南侧白石支五街西沿线将建设地下市政道路，DU01-01 地块南侧应设置地下道路接口，DU01-02 地块南侧、DU01-03 地块北侧应设置地下道路接口。在 DU01-01 地块、DU01-03 地块东侧可建设与 DU01-06 地块的车库联络通道接口。相关详细控制要求见 4.17。
	消防登高面和消防车道	消防登高面应全部位于地块红线内，DU01-01 地块宜布局在地块北侧与东侧，DU01-02 地块宜布局在地块西侧与南侧，DU01-03 地块宜布局在地块南侧；应采取措施减少消防登高面、消防车道对步行环境的消极影响；相关详细控制要求见 4.18。
工程要求	市政管线	地块预留有与周边道路管廊相连通的市政供应通道，满足地块内给水管、

		中水管、燃气管、电力电缆、通信缆线等管线的敷设要求；相关详细控制要求见 4.19 。
	覆土厚度	本地块内覆土厚度须满足市政管线敷设的相关要求，并满足《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划国际咨询》等相关规划成果要求。
	海绵城市	DU01-01、DU01-02 地块年径流总量控制率 应 达到 60%，DU01-03 地块年径流总量控制率 应 达到 65%；相关详细控制要求见 4.20 。
	绿色建筑	建筑设计 须 满足国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 的三星级标准，相关详细控制要求见 4.21 。
	智慧建造	宜 采取智慧化建造技术，对接智慧城市建设；相关详细控制要求见 4.22 。
无障碍设计	无障碍路径	地块内场地和建筑 应 形成连续的无障碍路径，并与道路人行道无障碍路径相衔接，相关详细控制要求见 4.23 。
	无障碍设施	DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块均 应 设置地下无障碍停车位，并就近设置无障碍垂直交通，并 应 在建筑出入口设置无障碍地图和无障碍语音播报设施；DU01-03 地块内部 应 在重要的首层公共区域设置无障碍卫生间，同时允许导盲犬进入建筑内部；相关详细控制要求见 4.24 。
	标志系统	地块内标识系统设置 应 符合最新的《深圳市无障碍设计标准》。
夜景照明	照明方式	DU01-01 和 DU01-02 地块塔楼 不应 采用动态照明，裙楼商业功能部分允许适度动态效果表达；塔楼顶冠允许设置自发光标识（logo）。DU01-03 地块 不应 采用动态照明； DU01-01 和 DU01-02 地块建筑楼身 不应 设置 LED 屏， 不应 采用全楼身覆盖的外表皮媒体立面景观照明；其中 DU01-01 地块仅北侧、东侧裙楼允许设置 LED 屏，DU01-02 地块仅东侧裙楼允许设置 LED 屏。 DU01-03 地块 不应 设置 LED 屏， 不应 采用全楼身覆盖的外表皮媒体立面景观照明；相关详细控制要求见 4.25 。
	照明指标	照明光色、亮度及其他照明指标等相关详细控制要求见 4.26 。
	照明分时分季控制	应 设计平日模式、节假日模式及候鸟季模式，相关详细控制要求见 4.27 。

第4部分 设计要求说明

4.1 文化设施

应设置文化功能建筑面积共 28100 m²，可分散设置但每处须不小于 1200 平方米；文化功能要求对公众开放；未实行免费开放的，门票、收费项目按有关规定执行。文化功能宜设置在沿街道、沿空中慢行系统、塔楼顶层等位置，但需保证其公共性。文化建筑需融入建筑统筹整体设计，展现必要的文化主题、营造艺术氛围，可不受商业层高的限制。文化设施功能的具体内容可包括图书馆、展览馆、科技馆、小型博物馆、文化馆、小型音乐厅、剧院、小剧场、纪念馆、美术馆等功能。

DU01-03 地块作为片区最重要的文化设施之一，应综合考虑项目内文化设施定位、设计、开发建设和运营维护需求，引进国际知名的艺术咨询顾问机构，确保文化设施建筑具备深圳特色和国际化水平，保证高水准运维服务。运营方案应作为独立专题报送深圳湾超级总部基地开发建设指挥部审议，建筑设计方案应由世界顶级设计团队参与。

4.2 建筑退线

DU01-01 地块建筑东侧应从地块边界后退至少 6 米，建筑南侧应从地块边界后退至少 9 米，建筑北侧、西侧应从地块边界后退至少 12 米。DU01-02 地块建筑东侧应从地块边界后退至少 6 米，建筑北侧、南侧应从地块边界后退至少 9 米，建筑西侧应从地块边界后退至少 12 米。DU01-03 地块建筑东侧应从地块边界后退至少 6 米，建筑北侧应从地块边界后退至少 9 米，建筑西侧应从地块边界后退至少 12 米，建筑南侧允许零退线。建筑退线控制范围如附图所示，后退范围内宜设计为开放景观步道以提供较宽的专用地面层人行区域。

4.3 建筑高度

DU01-01 地块塔楼位于地块东侧，塔楼高度不应超过 500 米，裙楼不应超过 60 米；DU01-02 地块塔楼位于地块西侧，塔楼高度不应超过 300 米，裙楼不应超过 60 米；DU01-03 地块，建筑高度不应超过 50 米；如附图所示。建筑限高包括所有的结构、屋顶的装置如水箱、电梯间、电视天线等。

注：允许高度调整的弹性幅度

超总高度控制为“分区控制，区间内调整”的控制方式。若需要突破原有高度控制值，则在经过充分论证后，可根据以下计算方式计算允许的调整范围。超总高度控制分区包括 $H \leq 60m$ 、 $60 < H \leq 100m$ 、 $100 < H \leq 175m$ 、 $175 < H \leq 250m$ 、 $250 < H \leq 300m$ 、 $300 < H \leq 400m$ 、 $400 < H \leq 500m$ 等 7 个区间。 $H \leq 60m$ 为刚性管控区间，其他区间高度调整的弹性幅度不应超过限高值与所在区间邻近值（低值/高值）差值的 1/3，避免高度的趋同，保障超总整体的空间效果。此外白石四道以南区域，高度调整也不应超过两侧地块主塔高度差值的 1/3，以保障超总滨海天际线的整体空间效果。DU01-01 地块位于白石四道以南区域，地块限高 500m，位于 $400 < H \leq 500m$ 的高度控制区间，与其区间邻近值（高值）的差值为 0；DU01-02 地块位于白石四道以南区域，地块限高 300m，位于 $250 < H \leq 300m$ 的高度控制区间，与其区间邻近值（高值）的差值为 0。因此 DU01-01 和 DU01-02 均不允许进行高度控制调整。

4.4 建筑形态

鼓励建筑形式适当创新，形成层次丰富的建筑形态，建筑设计不可盲目照搬、拼凑中国与西方古典造型

语汇与形象符号。鼓励建筑设计和技术创新，塑造具有弹性、灵活可变的建筑空间，便于应对未来建筑功能持续更替的需求。

DU01-03 地块为文化设施用地，宜采用可持续海滨建筑和岭南的特点综合考虑创造现代新岭南建筑风格。此外应充分考虑与中央绿轴、深圳湾公园的呼应关系，塑造湾区文化地标。

DU01-01 和 DU01-02 地块超过 250 米的塔楼应在建筑的顶层设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。建筑屋顶形式应结合建筑形态、材质进行一体化设计，创造良好的天际线轮廓；裙房顶部和塔楼顶部的服务区域、设备设施等应与建筑外观相结合，并且应在顶部和周边进行良好的遮蔽。

DU01-01 地块塔楼顶层应设置观景平台，宜在东南方向有不低于 60° 视角作为开放公共使用，以提供良好的城市景观视线。

4.5 空中连接体

DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块应整体统筹设计，根据建筑形态不同，相邻两地块之间可设置空中功能连接体或二层公共人行通道，承担商业、文化等城市公共功能，如附图所示。空中功能连接体或二层公共人行通道净高≥4.5m，净宽≥8m。

4.6 建筑立面

建筑裙房设计应体量多变、材料肌理丰富，形成富有活力的空间形态，应避免过长的连续界面和消极界面。建筑塔楼立面不应使用大面积透明玻璃，以达到鸟类友好的建设目标。

DU01-01 和 DU01-02 地块塔楼的窗墙比不应大于 0.7，充分运用国际领先的新材料和新技术，选择适应本地气候特点的幕墙体系。鼓励立面材质采用石材和玻璃相结合，鼓励立面遮阳设计。沿中央绿轴一侧的裙楼建筑界面宜采用通透的立面设计，宜设置空中花园，以形成良好的公园景观视线。

DU01-03 地块为超总滨海一线的文化设施，建筑立面设计应体现现代岭南建筑特征。

4.7 建筑层高

建筑层高管控均为限值（即该空间所属楼层允许的最大高度，超出后面积将需要进行相应折减），管控要求见表 4-1。

表 4-1 建筑层高管控

建筑类别			位置	限值
办公建筑			首层	6.0m
			二层及以上	4.5m
旅馆（酒店）			首层作为大堂（门厅）	6.0m
			公共配套区域	5.4m
			客房层	4.2m
商业建筑	普通商业建筑、层内 50% 以上为小型商铺		首层至六层	5.4m
			七层及以上	4.5m
	集中大型商业建筑	单层商业建筑面积 ≤8000 m²	首层	6.6m
			二至六层	5.4m
			七层及以上	4.5m
		单层商业	首层至六层	6.6m

	建筑面积 >8000 m ²	七层及以上	5.4m
	半地下及地下商业建筑		6.6m
文化设施			根据设计需要


注：本项目红线内建筑负一层、首层层高应与地下步行系统、空中慢行系统协调一致，首层高度不应超过 6.5 米（容积率不计入核减）。

4.8 贴线率

建筑裙房宜尽量贴近一级建筑退线布局。DU01-01 地块北侧、西侧须满足一级贴线率要求，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 70%；地块东侧、南侧须满足二级贴线率要求，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 50%。

DU01-02 地块北侧、西侧须满足一级贴线率要求，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 70%；地块东侧、南侧须满足二级贴线率要求，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 50%。

DU01-03 地块西侧须满足一级贴线率要求，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 70%；地块北侧须满足二级贴线率要求，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 50%。

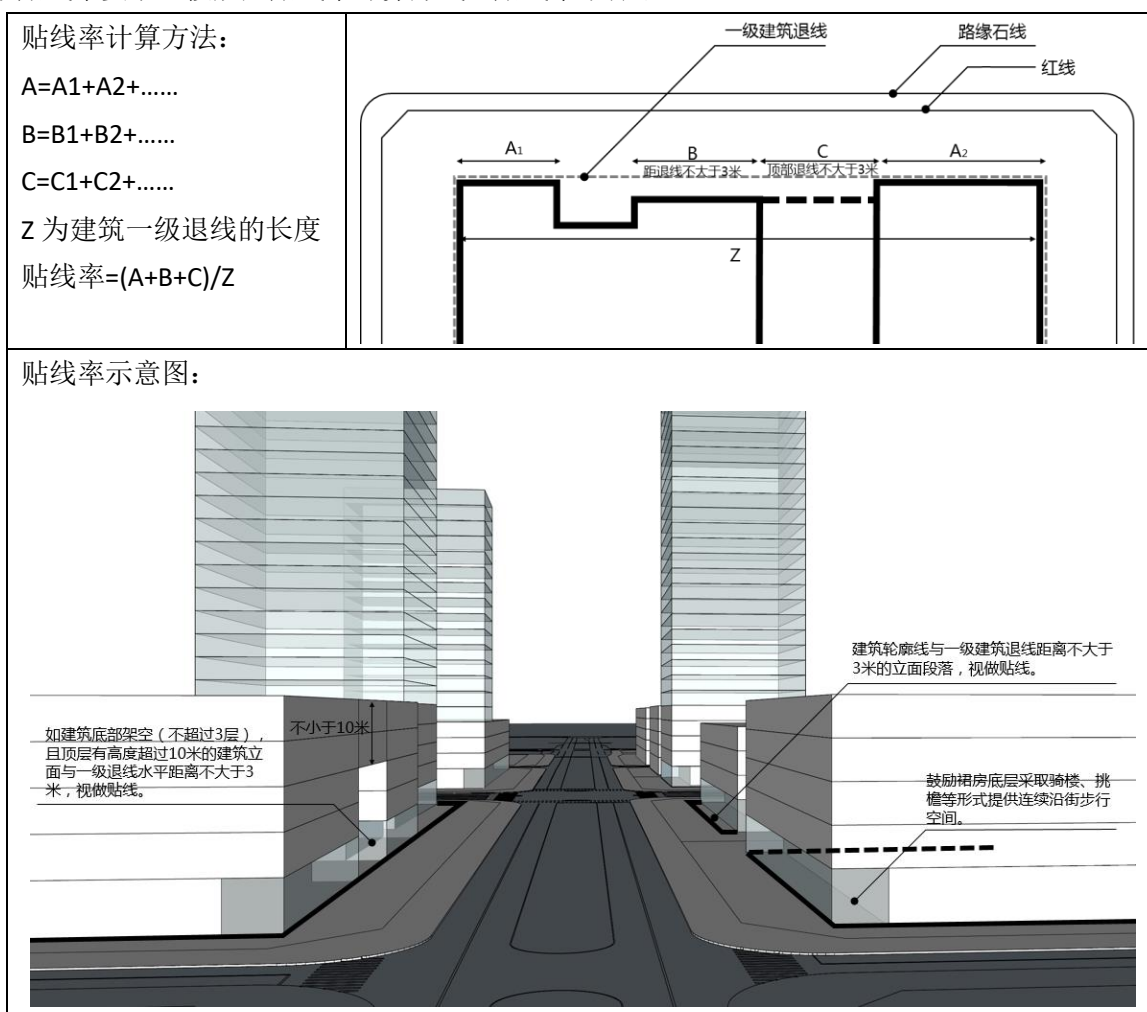

4.9 地下人行通道

DU01-01、DU01-02 地块之间白石支一街规划有东西向地下步行商业街；项目内部须设置南北向地下人行通道贯通 DU01-01、DU01-02、DU01-03 地块，并由 DU01-01 地块、DU01-03 地块建立向东至 DU01-06 中央绿轴的地下步行通道。人行通道接口位置须与白石支一街、中央绿轴及周边地块协调。

地下通道宽度及净高宜考虑人行的舒适性及高峰期人流量。地下人行通道净宽不应小于 6 米，宜在一侧或两侧设置商业、文化或展览等公共功能或活动空间；通道应保证一定的通行能力和视觉上的连贯性，不应过于曲折。

地下步行通道开放时间应与深超总整体地下慢行系统开放时间相协调，且不可少于地铁运营时间。

4.10 地面人行通道

DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块中部须设置南北向连续的地面公共人行通道。地面步行通道净宽不小于 8 米，净高不小于 5 米；建筑外通道绿化覆盖率不小于 20%，通道两侧设有活力功能界面，如在建筑内部需保证 7:00~23:00，如在建筑外部需保障 24 小时开放。

4.11 空中人行通道

DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块的空中人行通道应整体设计，形成连续、平稳的空中步行系统。项目内部须设置南北向空中人行通道贯通 DU01-01、DU01-02、DU01-03 地块，并建立由 DU01-01 地块建立向东至 DU01-06 中央绿轴的空中人行通道，由 DU01-02 向西联系至 DU03-05 地块的空中人行通道。通道接口位置须与先期建设地块协调。

空中人行通道净高不小于 4 米，如有活跃功能时净高不小于 4.5 米；净宽不小于 6 米，如有活跃功能时净宽不小于 8 米。

不鼓励空中人行通道与建筑分离，鼓励嵌入和紧贴建筑。可选择沿街设置或引入建筑内部设置；如引入建筑内部，通道应尽可能短，不宜设置 2 个以上转折；平行街道设置型空中人行通道与用地红线距离不宜小于 5 米，避免对街道形成压迫感；宜设置宽度不小于 2.5 米的连续遮阳、遮雨全天候公共通道。

引入建筑内部型空中人行通道须保证 7:00-23:00 开放，如在建筑外部须保障 24 小时开放；通道沿线宜设置活力功能界面，非建筑顶层的文化功能建议靠近空中通道设计。

4.12 垂直交通节点

DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块均应至少设置一处垂直交通节点，垂直交通节点位置示意详见附图。

垂直交通节点应至少包含一个垂直电梯、一组自动扶梯及一处兼顾消防通道的楼梯。无障碍设施及楼梯宜保持 24 小时运行并对公众开放。

垂直交通距离地下、空中通道步行距离不宜大于 20 米，鼓励结合中庭、下沉广场或地下大堂等形式来实现垂直交通连接，或在视觉明显处设置便捷、畅通的无障碍人行联系通道。

4.13 活跃功能界面

片区定义的活跃功能包括旗舰店、零售、餐饮等商业功能，以及文化功能、酒店大堂、商务大堂等。

DU01-01 地块东侧和北侧、DU01-02 地块东侧、DU01-03 地块东侧和南侧为一级活跃功能界面，80%建筑首层界面宜为活跃功能界面，以旗舰商业、主力店、商务大堂、酒店大堂、文化展示功能为主，首层店铺面宽不小于 9 米，连续实墙不大于 9 米。

DU01-01 地块西侧、DU01-02 地块西侧、DU01-03 地块西侧为二级活跃功能界面，60%建筑首层界面应为活跃功能界面，以零售商业、大堂等功能为主，首层店铺面宽不小于 6 米，连续实墙不大于 15 米。

4.14 景观设计

人行道铺装应保持整体的一致和连贯，街角广场铺装应延伸至步行道，颜色与步行道铺装匹配，并使用耐用的石材。花园及休憩区铺装应更柔软渗透性强，便于雨水管理。自行车道应采用统一的颜色和材料。

DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块东侧街道应形成互动/智慧型艺术界面，艺术品策划以“捕捉自然动态”为主题，其中 DU01-03 地块东侧街道宜设置雕塑艺术，创造良好的艺术景观。

4.15 车行出入口

DU01-01 地块机动车出入口应位于地块北侧和南侧。北侧出口距白石四道、深湾二路交叉口停止线不得小于 80 米，白石四道、深湾公园路交叉口停止线不得小于 50 米。南侧出入口距白石支一街、深湾二路交叉口停止线不得小于 30 米，距白石支一街和深湾公园路交叉口停止线不得小于 30 米。

DU01-02 地块机动车出入口应位于地块北侧和南侧。北侧出入口距白石支一街、深湾二路交叉口停止线不得小于 30 米，距白石支一街、深湾公园路交叉口停止线不得小于 30 米。

DU01-03 地块机动车出入口位于地块北侧、DU01-02 地块与 DU01-03 地块之间内部道路上。

停车出入口坡道不宜独立设置于场地内，应结合建筑造型整体设计，以最小的宽度和高度占用建筑外墙。

4.16 停车位

停车场应按不少于汽车停车位数量 30%配建充电设备，其余停车位应预留建设安装条件。为应对未来自动驾驶技术所带来的停车需求降低，停车空间的设置应预留未来转换为公共服务设施或无人驾驶接驳设施的弹性。

4.17 地下车行交通

白石支一街、DU01-02 地块南侧白石支五街西延线将建设地下市政道路。DU01-01 地块南侧应建设地下车行出入口联系至白石支一街地下道路，DU01-02 地块南侧、DU01-03 地块北侧应设置地下车行出入口联系至白石支五街西延线地下道路。接口位置与标高须与地下道路设计方案协调对接。与环路连接的地下停车空间，近期提供小型地下接落客区，未来可将整层扩大为无人驾驶接驳使用。

DU01-01 地块、DU01-03 地块东侧可建设与 DU01-06 地块的车库联络通道，为地下停车及物流配送提供通道，优化地下环路对地块的服务。车行联络道宜设置双向两车道以上，且车道宽度及净空高度宜满足一般物流车辆的通行需求。车行联络道宜保持 24 小时对普通车辆开放，并在高峰时段限制物流、后勤车辆的通行。

4.18 消防登高面和消防车道

消防登高面须全部位于地块红线内，DU01-01 地块宜布局在地块北侧与东侧，DU01-02 地块宜布局在地块西侧与南侧，DU01-03 地块宜布局在地块南侧。因受用地条件所限等原因，确需在建设工程用地红线外设置消防车登高操作场地的，原则上不得占用城市主、次干道和公共绿地。

消防登高面、消防车道在满足规范要求前提下，铺装型式、材质与风格应与建筑外场地设计保持协调一

致；消防登高面**须**在地面及建筑立面上使用标识系统注明。

应优先利用机动车出入口兼做消防车出入口，当无法利用或有困难时，可另外开设紧急消防车出入口。紧急消防车出入口应采用隐形出入口，即路面型式、高度与市政人行道保持一致，设置活动隔离桩等设施，并涂装标线标识，平时封闭管理，紧急消防时应便于快速开启。

4.19市政管线

给水、雨水、污水、中水、电力、通信、燃气等市政管线接口引自周边道路市政管网，宗地内预留与周边道路管廊相连通的市政供应通道，满足本宗地内给水管、中水管、燃气管、电力电缆、通信缆线等管线的敷设要求；管线布局详见**附图**，最终以《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划》成果要求为准，涉及综合管廊建设需征求深圳湾超级总部基地开发建设指挥部办公室等相关单位意见。

项目地块应结合周边市政给、排水管线高程进行竖向设计，并与《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划国际咨询》、《南山区市政设施及管网升级改造规划》（送审稿）等市政专项规划做好衔接。

4.20海绵城市

项目开发建设应结合《深圳市海绵城市建设专项规划及实施办法》、《深圳市海绵城市规划要点和审查细则》（2019年修订版）落实海绵城市相关要求，DU01-01、DU01-02地块年径流总量控制率为60%，DU01-03地块年径流总量控制率为65%。后续需配合落实《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划国际咨询》中相关要求，完成海绵城市设计内容（包括设计说明书、设计图纸、海绵城市目标取值计算表、自评价表和自承诺表等），形成“海绵专篇”后征求南山区水务局海绵办意见。

4.21绿色建筑

按照《深圳市重点区域开发建设导则》、《深圳市重点区域建设工程设计导则》等要求，建筑设计**须**满足国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的三星级标准，并取得绿色建筑评价标识。在项目方案设计、初步设计、施工图设计阶段标明有关节能技术措施和建筑能耗指标等建筑节能要求，并编制节能降碳专章。

鼓励打造绿色节能生态型建筑，降低建筑能耗，鼓励采取屋顶绿化、露台绿化等立体绿化方式，提升用户的舒适度体验。

4.22智慧建造

项目**宜**采用智慧建造技术，把建设中的设备、材料、人员等管理对象借助物联网和BIM技术，实现互联互通与远程共享，通过信息化测绘、数字化施工、智能化监测等手段完成建筑建造全生命周期的信息化管理。

项目**宜**基于建筑智能化系统和光纤通信网络/5G移动通信网络，融合BIM、GIS、物联网、大数据和云计算等技术，结合建筑未来智慧场景设计，构建建筑智慧化系统，对接智慧城市建设。项目建设及运行过程中产生的数据资源，**须**无条件共享到区数据中心，由区数据中心对数据资源进行规范化管理，并根据各单位业务需求提供数据共享服务。

4.23无障碍路径

地块内场地和建筑**应**形成连续的无障碍路径，并与道路人行道无障碍路径相衔接，保证地块内外形成连续、通畅的路径和标志指引。应在有高差的位置以平缓坡道连接，高差较大位置**应**设置符合标准的轮椅

坡道。地面建筑出入口附近**宜**设计无障碍上落客区，保证轮椅安全舒适上下车。建筑入口**应**为无障碍入口，通过轮椅坡道和其他形式平缓坡道，保证轮椅人士可以自主、舒适进入建筑，且**应**设置进深不少于 2m 的风雨连廊。建筑内有高差位置、服务台等重要设施**应**设置节点提示盲道。

4.24 无障碍设施

DU01-01、DU01-02 和 DU01-03 地块均**应**设置地下无障碍停车位，并就近设置无障碍垂直交通。地下停车场**应**以机动车、电动车各 2%的比例配套无障碍停车位，具体建设标准应符合最新的《深圳市无障碍设计标准》。在此基础上**应**在建筑出入口设置无障碍地图和无障碍语音播报设施。

DU01-03 地块内部**应**在重要的首层公共区域设置无障碍卫生间，同时允许导盲犬进入建筑内部。鼓励 DU01-01 和 DU01-02 地块建筑内部设置无障碍卫生间，宜布置在首层公共区域，鼓励允许导盲犬进入建筑。

4.25 照明方式

1. DU01-01 地块

动态：塔楼（A 塔）**不应**采用动态照明，裙楼商业功能部分允许适度动态效果表达。

塔楼顶冠：塔楼顶冠允许设置自发光标识（logo），顶冠若设置景观照明，**须**为独立回路，优先采用内透光方式。

楼身：**不应**设置 LED 屏，**不应**采用全楼身覆盖的外表皮媒体立面景观照明。充分尊重塔楼建筑设计特点，优先选用功能性、控制性或景观性内透光方式。

裙楼：仅北侧、东侧裙楼允许设置 LED 屏，全白屏最大亮度**应**小于 500cd/m²；其他朝向优先选用灯箱广告。

2. DU01-02 地块

动态：塔楼（A 塔）**不应**采用动态照明，裙楼商业功能部分允许适度动态效果表达。

塔楼顶冠：塔楼顶冠允许设置自发光标识（logo），顶冠若设置景观照明，**须**为独立回路，优先采用内透光方式。

楼身：**不应**设置 LED 屏，**不应**采用全楼身覆盖的外表皮媒体立面景观照明。优先选用功能性、控制性或景观性内透光方式。

裙楼：仅裙楼东侧允许设置 LED 屏，全白屏最大亮度小于 500cd/m²；其他朝向优先选用灯箱广告。

3. DU01-03 地块

动态：**不应**采用动态照明。

建筑：**不应**设置 LED 屏。**不应**采用全楼身覆盖的外表皮媒体立面景观照明。仅允许设置自发光标识（logo）。景观照明需充分尊重和体现建筑设计特点，优先选用功能性、控制性或景观性内透光方式。南侧临近深圳湾公园，灯光设计充分考虑对夜迁候鸟的保护。

4.26 照明指标

1. DU01-01 地块

照明光色：塔楼规划光色为 4500K~5600K。裙楼规划光色为 3000K~3500K，商业部分不在此限。

照明亮度：塔楼建筑立面采用泛光照明平均亮度应小于 20cd/m²；采用内透光照明平均亮度应小于 15cd/m²，最大亮度小于 30cd/m²。裙楼景观照明平均亮度应小于 15cd/m²。楼顶标识最大亮度小于 650cd/m²。

其他照明指标如下表：

表 4-2 建筑泛光照明指标限值表

建筑饰面材料		平均照度 (lx)	平均亮度 (cd/ m ²)	功率密度 (W/ m ²)
名称	反射比	先行示范值	先行示范值	标准值
白色或浅色表面 (白色外墙涂料, 乳白色外 墙釉面砖, 浅冷、暖色外墙 涂料, 白色大理石)	0.6-0.8	120	20	5.5
中间色表面 (银色或灰绿色铝塑板、浅 色大理石、白色石材、浅色 瓷砖、灰色或土黄色釉面砖、 中等浅色涂 料、铝塑板等)	0.3-0.6	160	20	7.2
深色表面 (深色天然花岗石、大理 石、 瓷砖、混凝土, 褐色、暗红 色釉 面砖、人造花岗石、普 通砖等)	0.2-0.3	250	20	11

表 4-3 媒体立面控制指标

建筑饰面材料	最大亮度 cd/m ²	平均亮度 cd/m ²
全楼身覆盖的媒体立面 (不建议采用, 但设置后必须符合该指标)	600	20
表演模式的媒体立面 (不建议采用, 但 设置后必须符合该指标)	400	10

表 4-4 过街连廊功能照明指标

功能照明指标	
平均照度维持值 $E_{h, av}$ (lx)	30
显色指数 R_a	80
照度均匀度 U_0	0.60
照明功率密度限值 (W/m ²)	2.0
垂直电梯出入口照度标准值 (lx)	80~100
特殊说明: 1. 阶梯踏面与梯面的垂直照度比不得小于 2:1。 2. 过街连廊灯光不得对行人及车辆产生眩光。 3. 应设置自发光/背发光导视牌。 4. 统筹兼顾功能照明与景观照明, 按照“三同时”要求设计实施, 照明方式参见《深圳湾超级总部基地夜景灯光专项规划》导则附件“专项导则: 立体连廊”。 5. 造型独特的过街连廊景观照明允许使用科技感冷色系彩光。	

2.DU01-02 地块

照明光色：塔楼规划光色为 4500K~5600K。裙楼规划光色为 3000K~3500K，商业部分不在此限。

照明亮度：塔楼建筑立面采用泛光照明平均亮度应小于 15cd/m²；采用内透光照明平均亮度应小于 15cd/m²，最大亮度小于 30cd/m²。裙楼景观照明平均亮度应小于 15cd/m²。楼顶标识最大亮度小于 650cd/m²。

建筑泛光照明指标限值表、媒体立面控制指标同上表 4-2、表 4-3。

3.DU01-03 地块

照明光色：地块属于城市设计确定的文化地标，但靠近滨海休闲带，规划光色为 3000K~3500K。

照明亮度：建筑立面采用泛光照明平均亮度应小于 15cd/m²；采用内透光照明平均亮度应小于 15cd/m²，最大亮度小于 30cd/m²；标识最大亮度小于 650cd/m²。

建筑泛光照明指标限值表、媒体立面控制指标同上表 4-2、表 4-3。

4.27 照明分时分季控制


应设计平日模式、节假日模式及候鸟季模式，候鸟季模式调降亮度或关闭塔楼顶冠及立面景观照明，并提前 1 小时关灯。

3 月~9 月平日：19:30~22:00；3 月~9 月节假日：19:30~23:00。

10 月~次年 2 月平日：18:30~22:00；10 月~次年 2 月节假日：18:30~23:00。

10 月至次年 5 月建筑景观照明开启候鸟季模式。

深圳湾超级总部基地DU01-01、DU01-02、DU01-03地块
首层空间开发控制图则

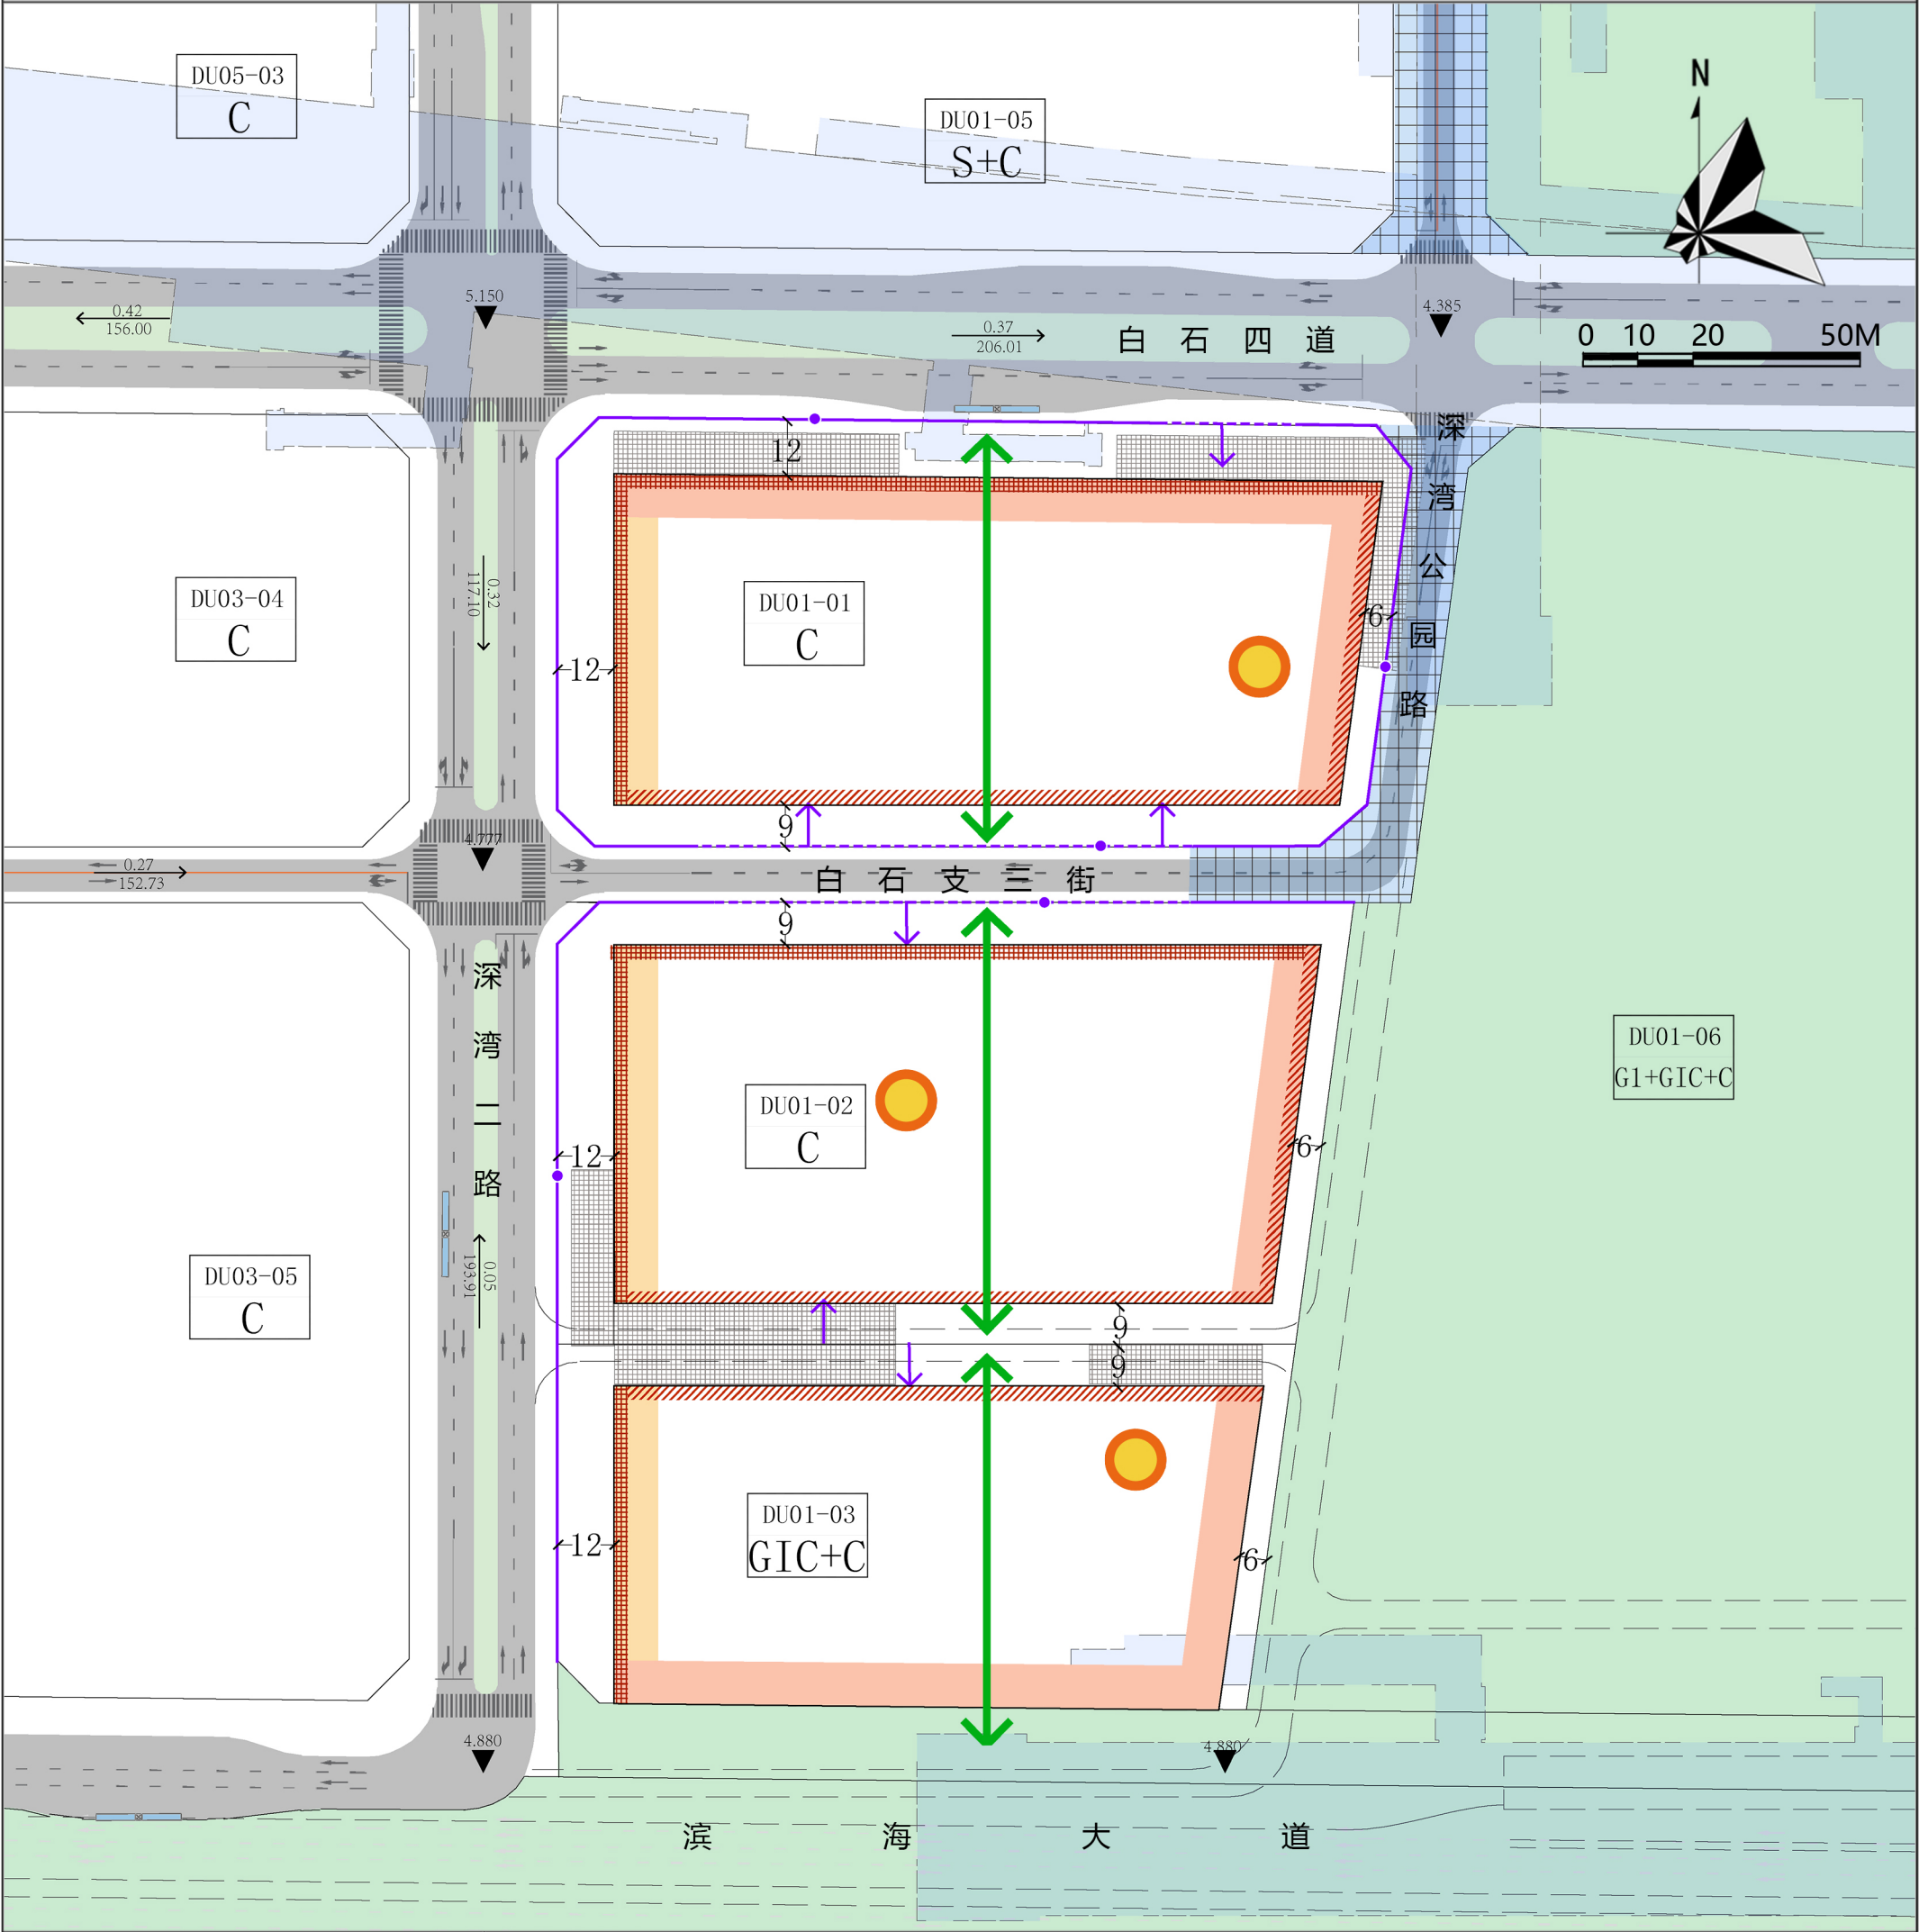

位置图

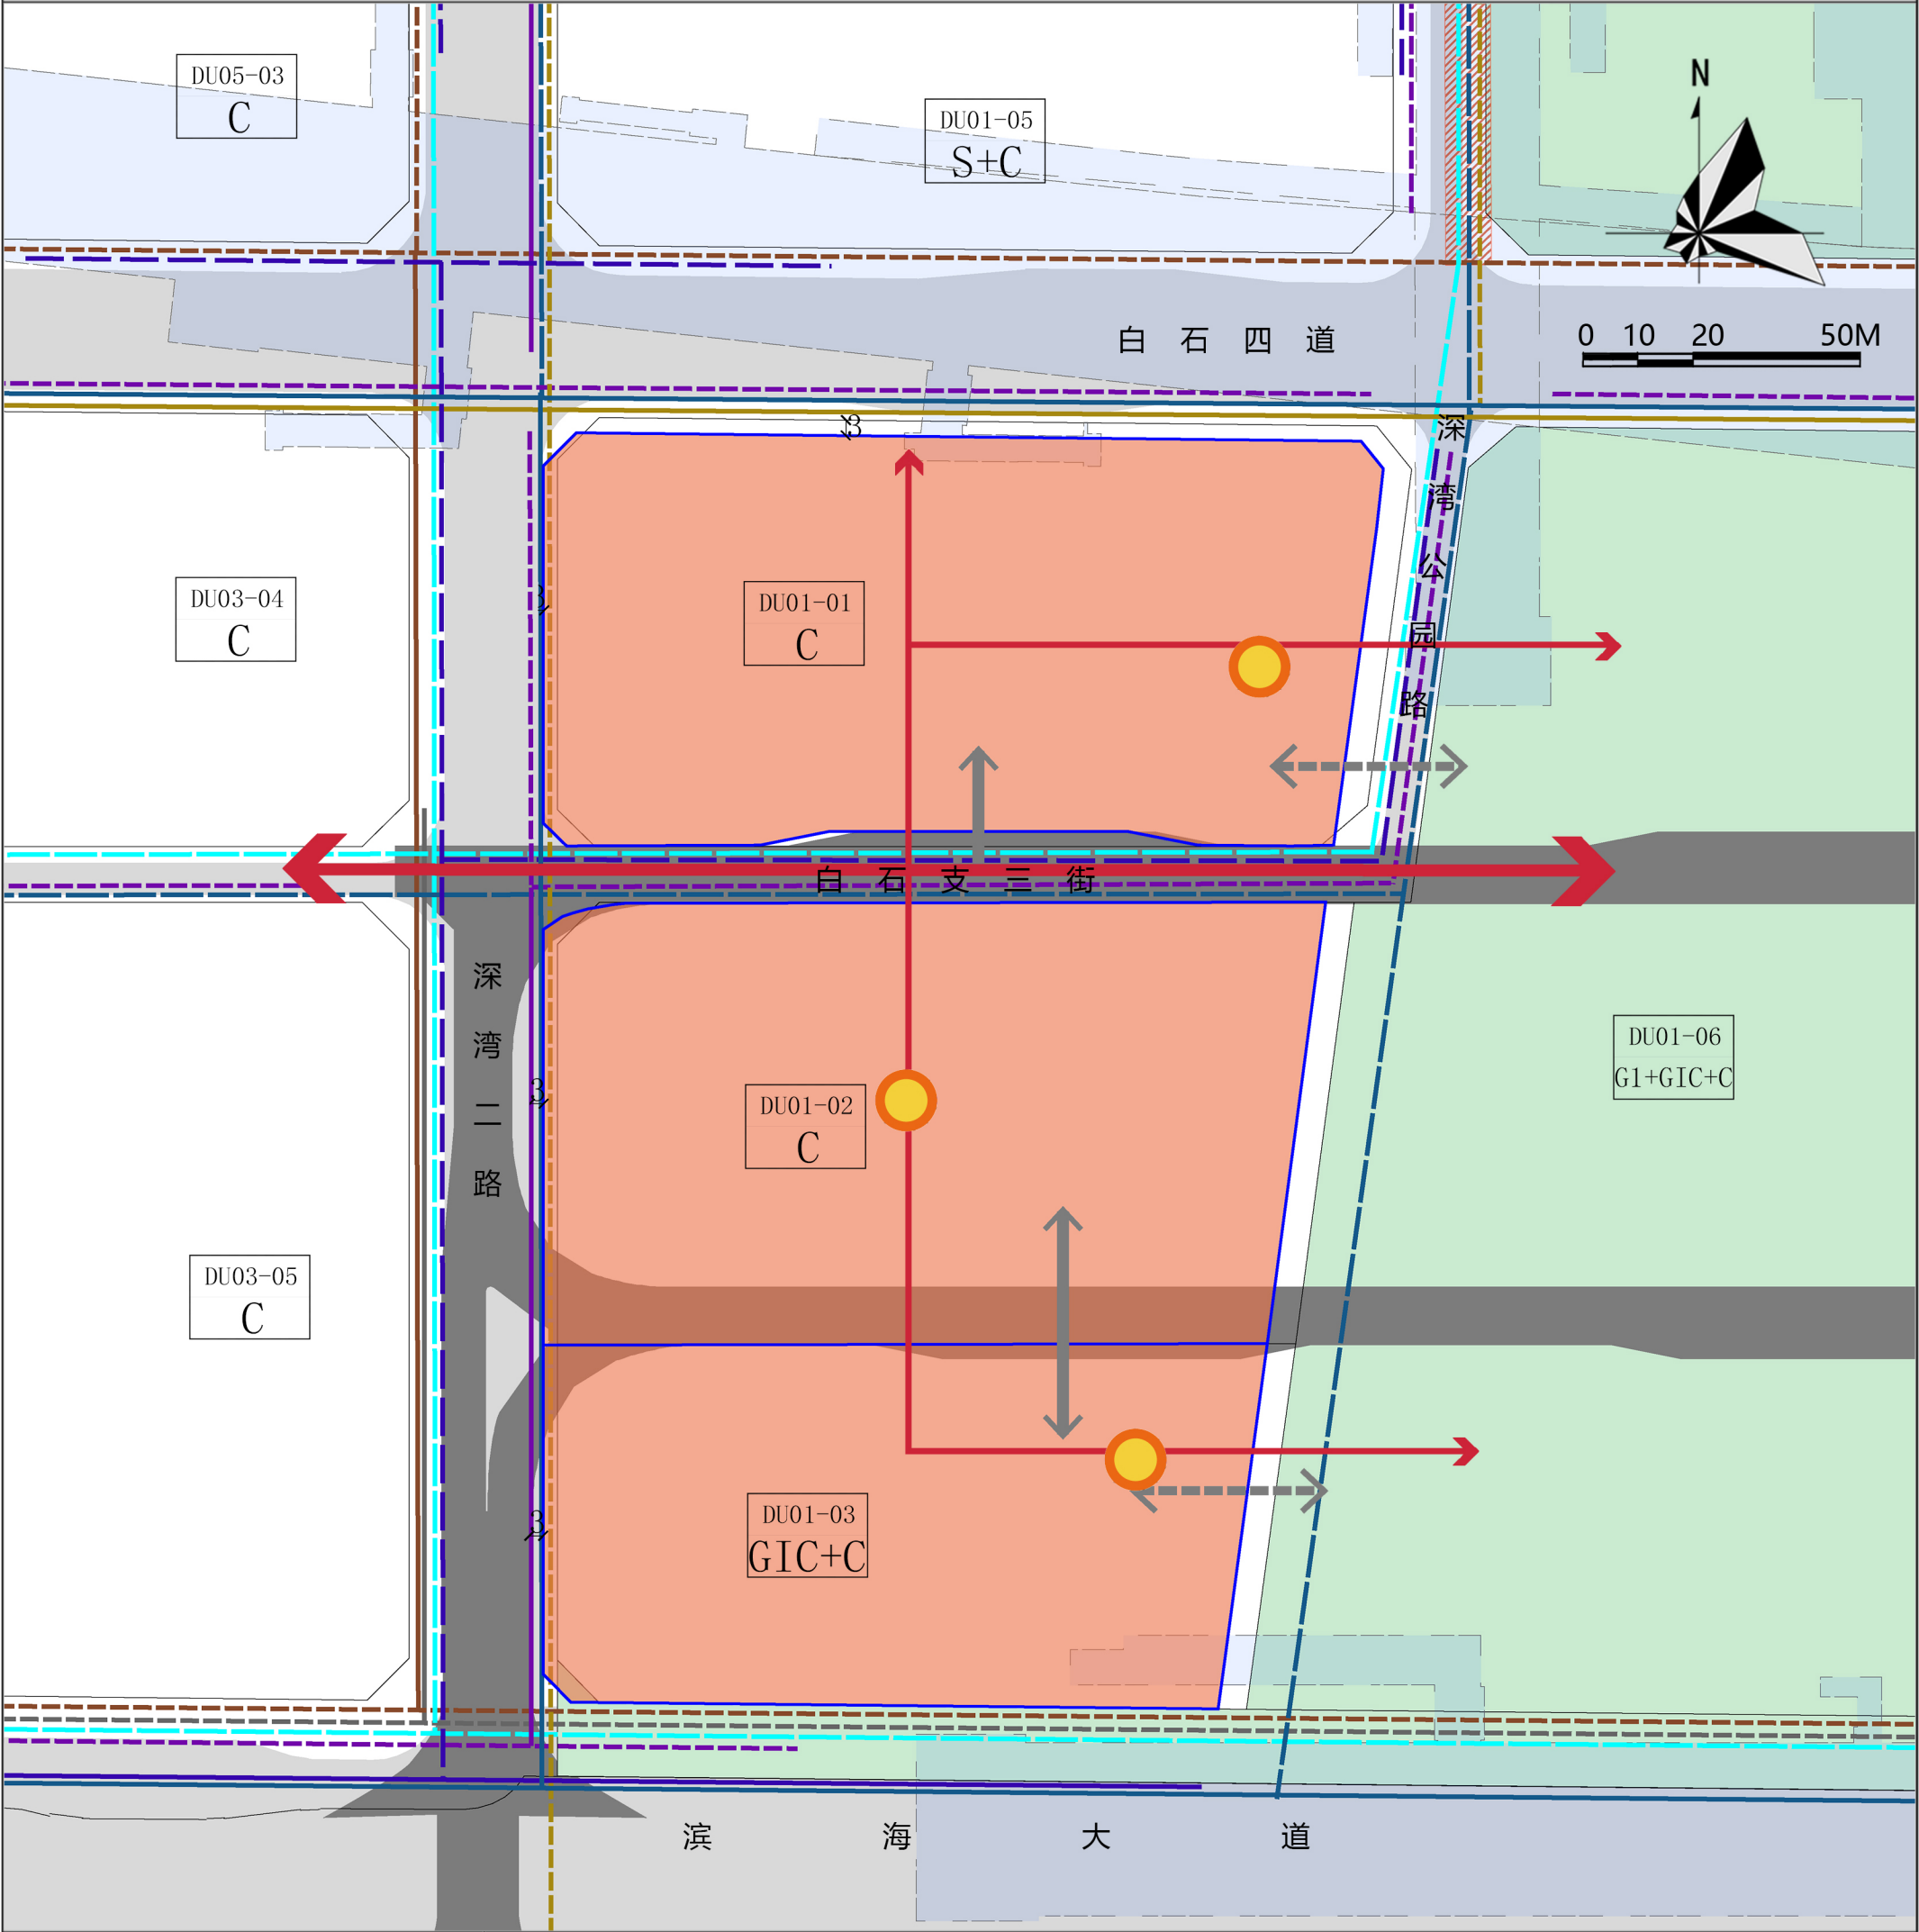


图 例

	建筑一级退线		附属绿地或广场		地面公共人行通道		鼓励外摆区
	车行出入口		禁止车行开口路段		允许车行开口路段		允许落客区位置
	建议消防登高面		一级贴线率		二级贴线率		特别贴线率
	一级活跃功能界面		二级活跃功能界面		小型活跃功能界面		特色街道界面
	垂直交通节点		无车化管理道路		地下轨道站点		公交站点
	道路标高		道路坡度 道路坡长		地块编号 用地性质		

备注

深圳湾超级总部基地DU01-01、DU01-02、DU01-03地块
地下空间开发控制图则



位置图

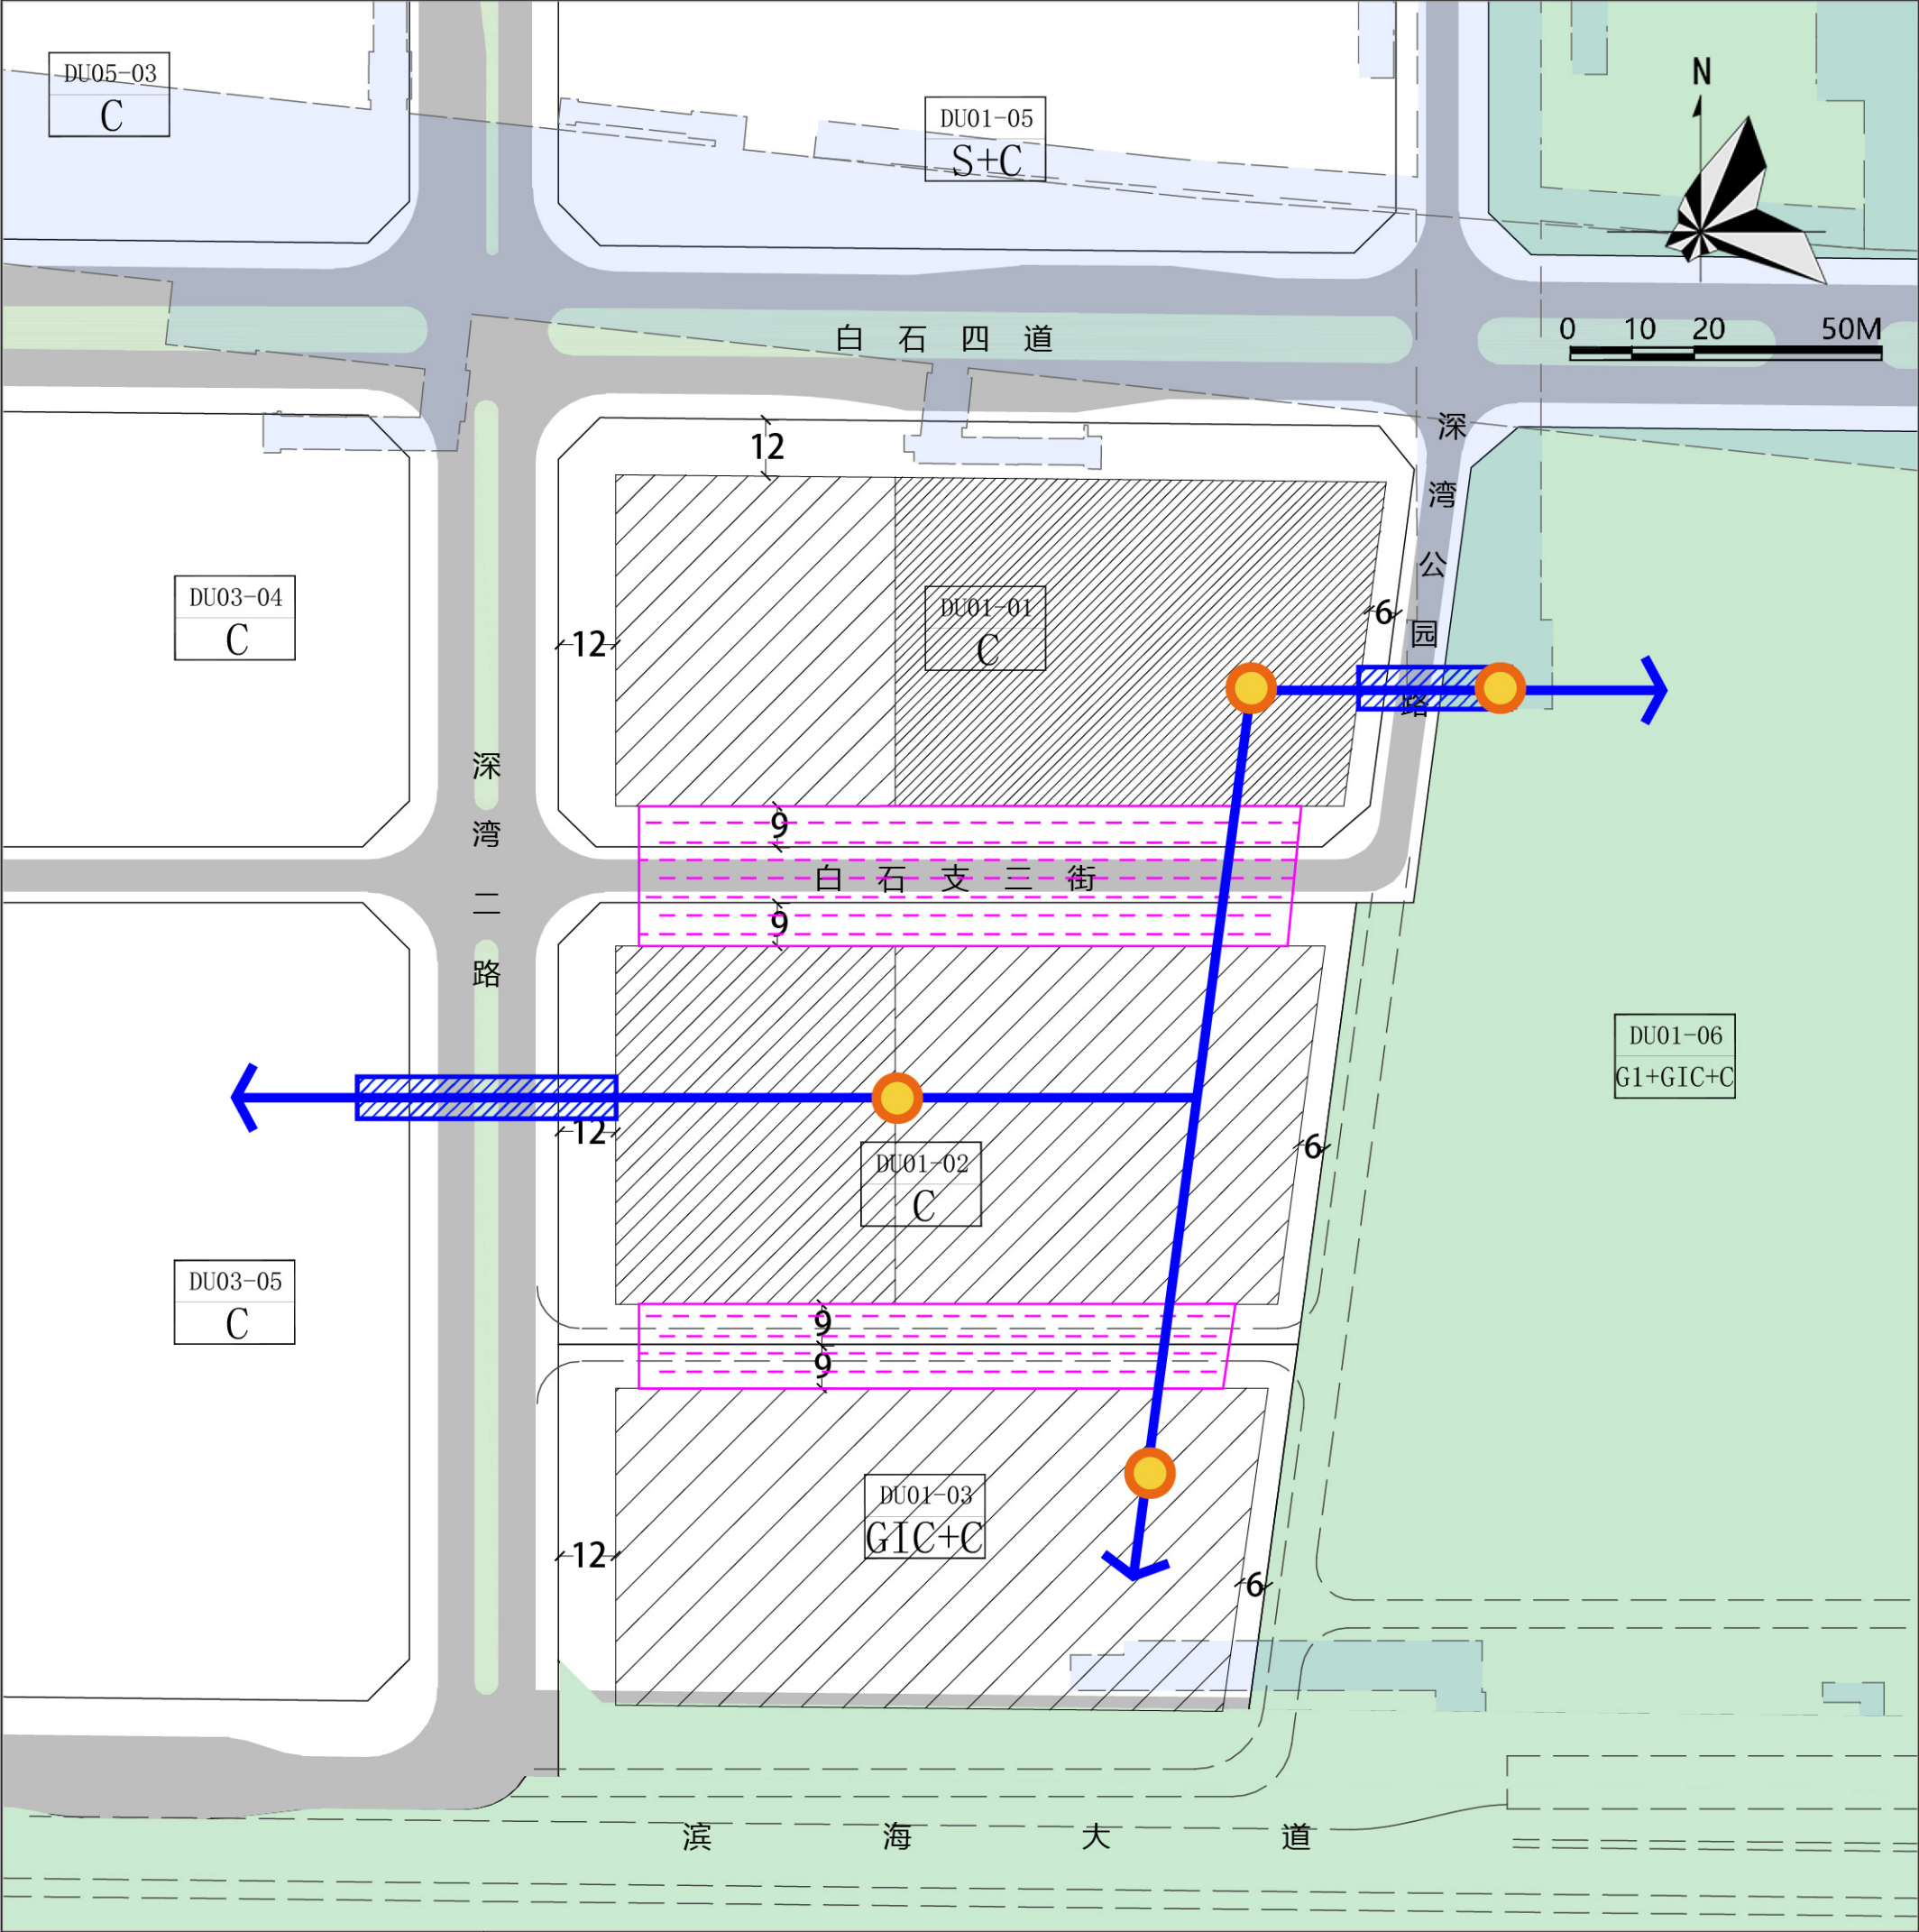


图 例

- | | | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| 地下空间退线 | 地下商业空间 | 地下公共人行通道 | 垂直交通节点 |
| 地下车行道路 | 地下道路开口 | 地下车库联通口 | 建议下沉广场 |
| 规划综合管廊 | 现状/规划给水管道 | 现状/规划污水管道 | 现状/规划雨水管道 |
| 现状/规划再生水管道 | 现状/规划电力管道 | 现状/规划通信管道 | 现状/规划燃气管道 |
| 地下轨道站点 | 地块编号
用地性质 | | |

备注

深圳湾超级总部基地DU01-01、DU01-02、DU01-03地块
立体空间开发控制图则-1



位置图



图 例


- | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 50米限高 | 60米限高 | 300米限高 | 500米限高 |
| 空中连接体 | 地块间空中人行通道 | 空中人行通道, 净高不小于4m, 净宽不小于6m | 垂直交通节点, 与空中人行通道直接连接 |

备注


立体空间开发控制图则-2




建筑高度控制图

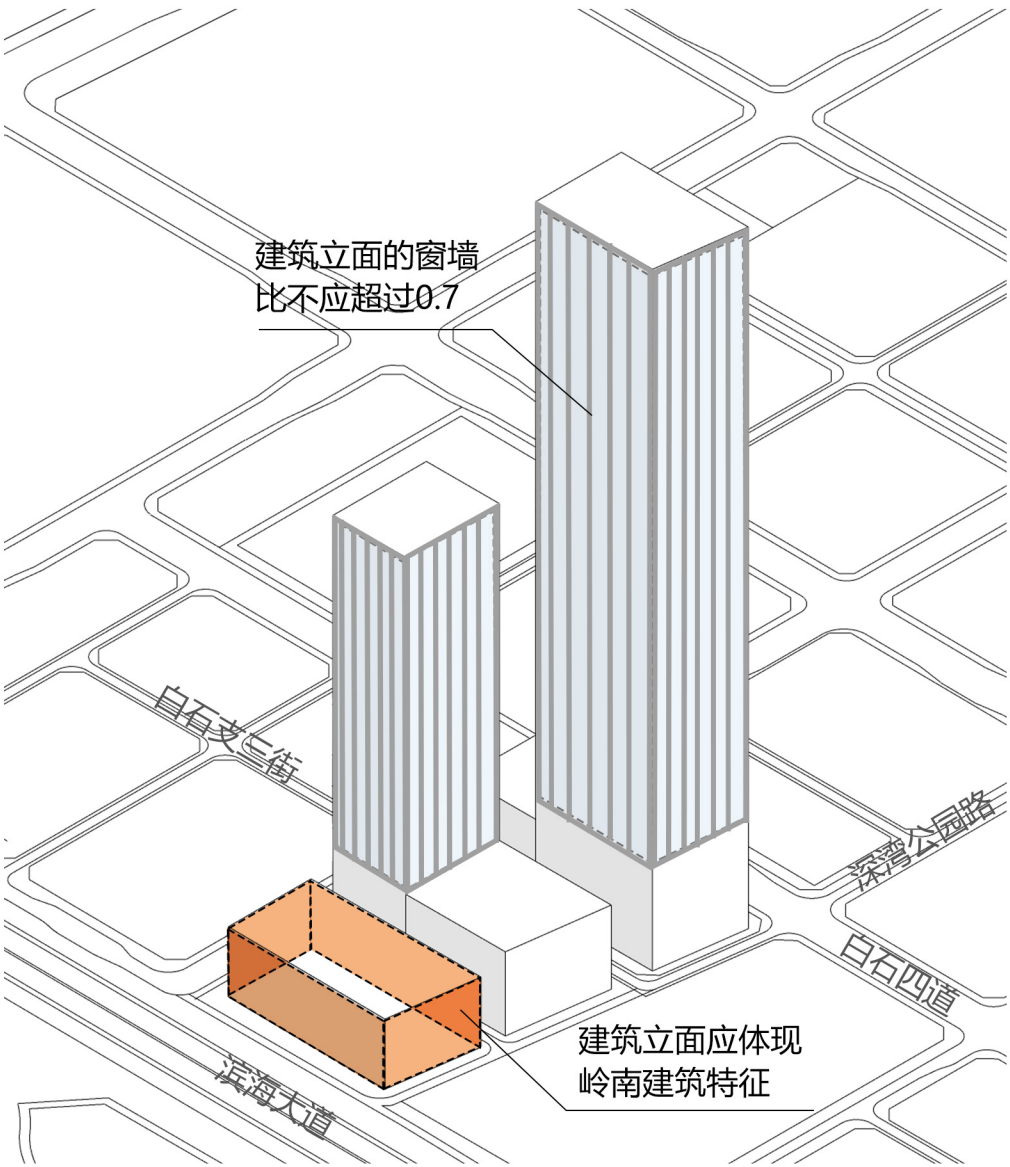

建筑立面控制图

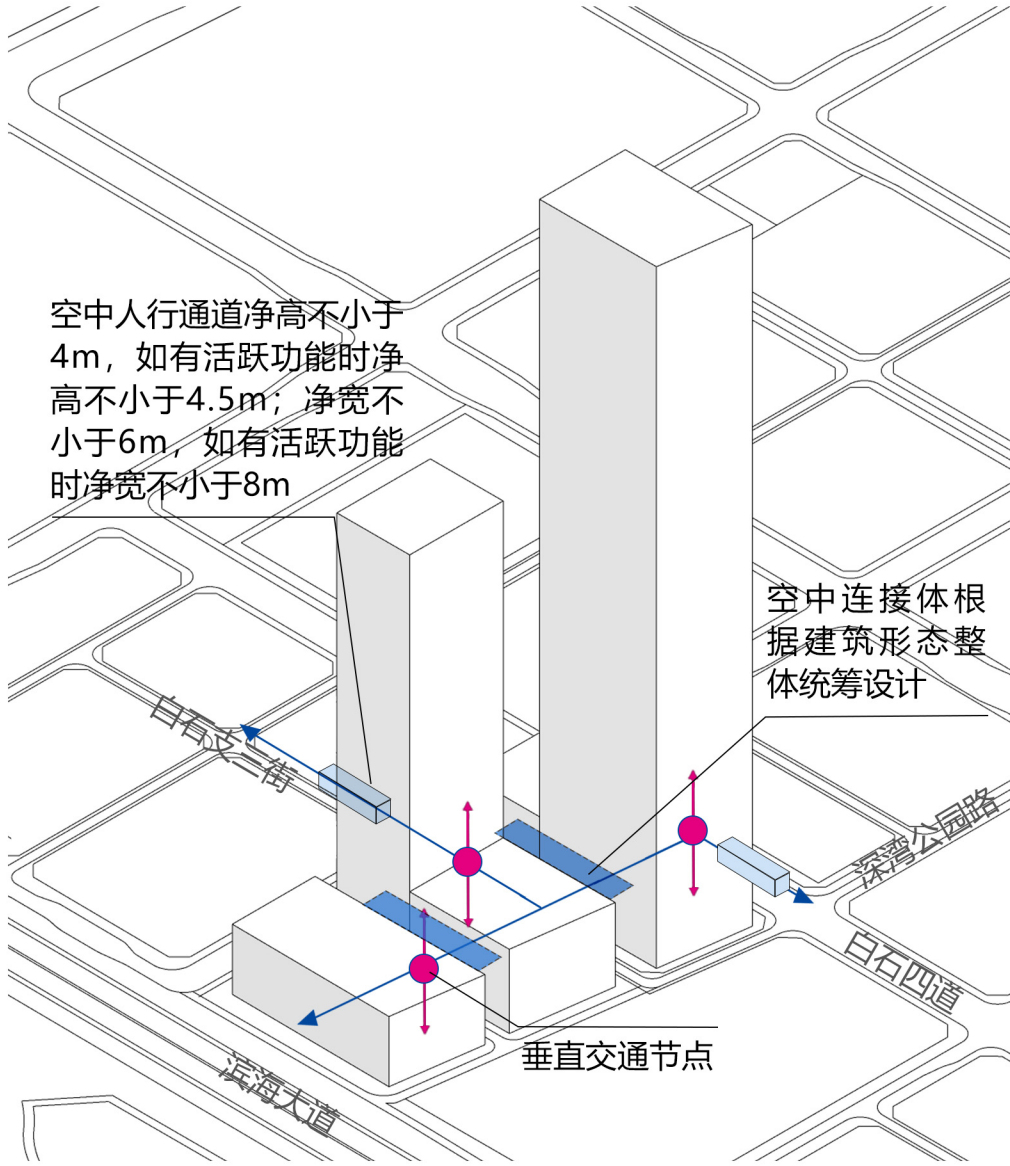

空中连接体/空中人行通道/垂直交通节点控制图

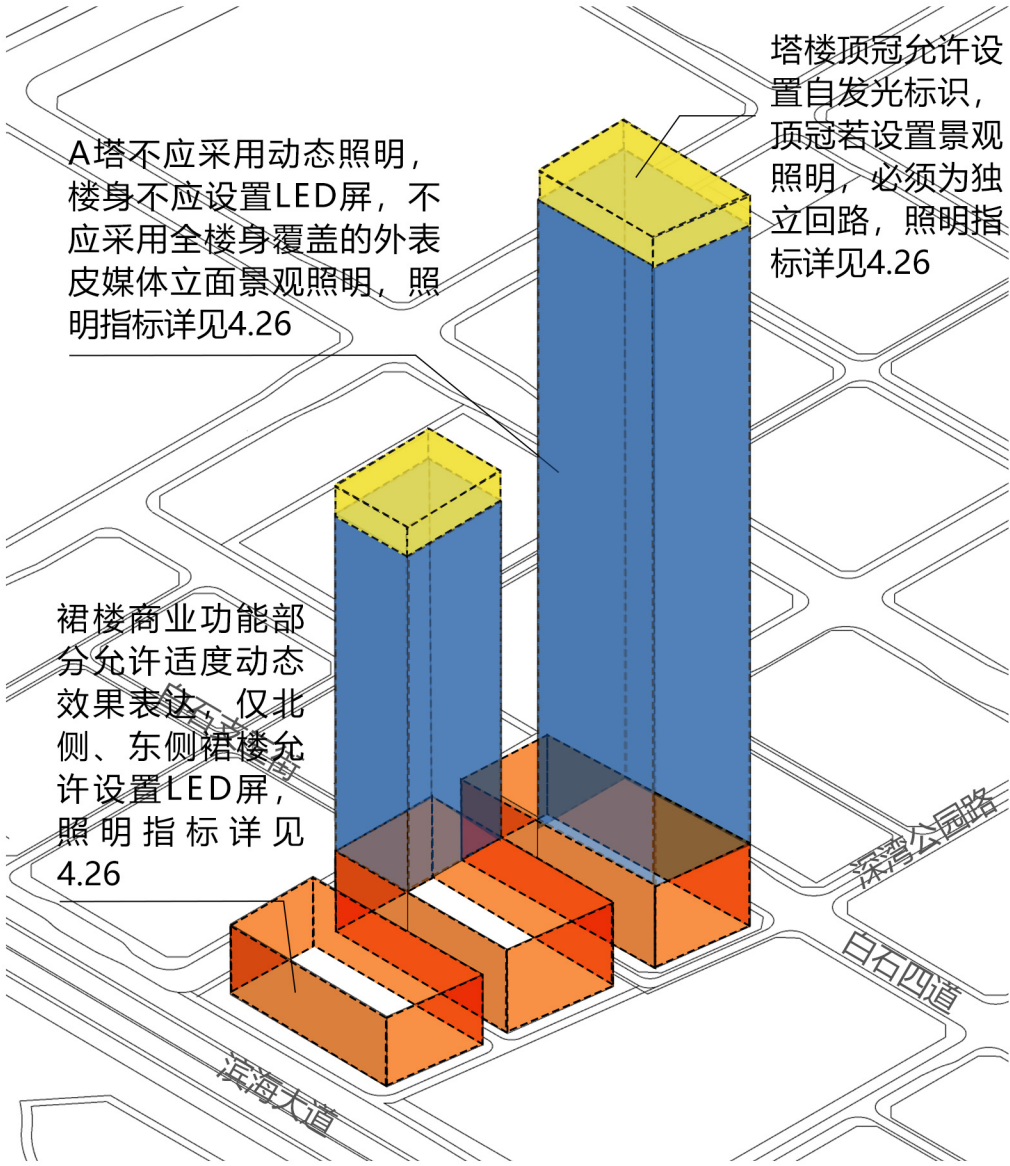

夜景照明控制图