


Asignación de bandas espectrales para NB-PLC

Marcos normativos CENELEC (EN 50065-1) y FCC (47 CFR Parte 15 / IEEE 1901.2)

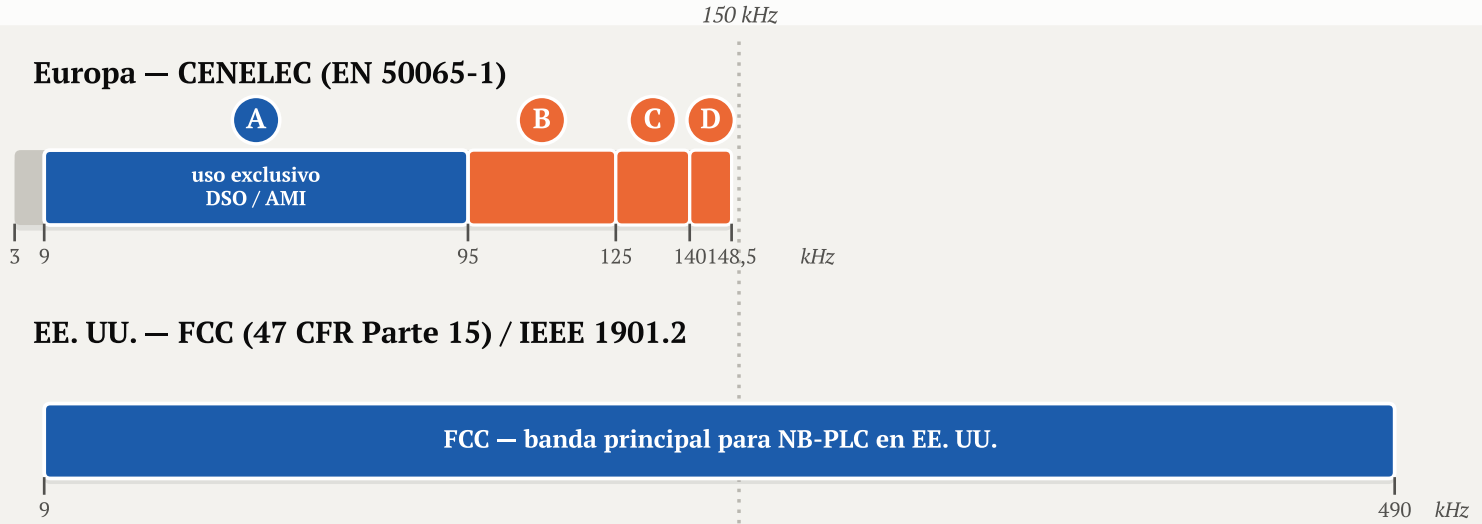

-  Banda principal — uso exclusivo/reservado (CENELEC-A, FCC)
-  Sub-bandas CENELEC para consumidor final (B, C, D)
-  Tramo del rango CENELEC sin sub-banda con nombre (3-9 kHz)

CENELEC: EN 50065-1, señalización en baja tensión, 3-148,5 kHz. FCC: 47 CFR Parte 15, banda extendida 9-490 kHz.

IEEE 1901.2-2013 estandariza PHY/MAC para NB-PLC por debajo de 500 kHz en ambos marcos.

Eje de frecuencia no lineal: comprimido a partir de 150 kHz para representar ambas anchuras de banda en una misma figura.