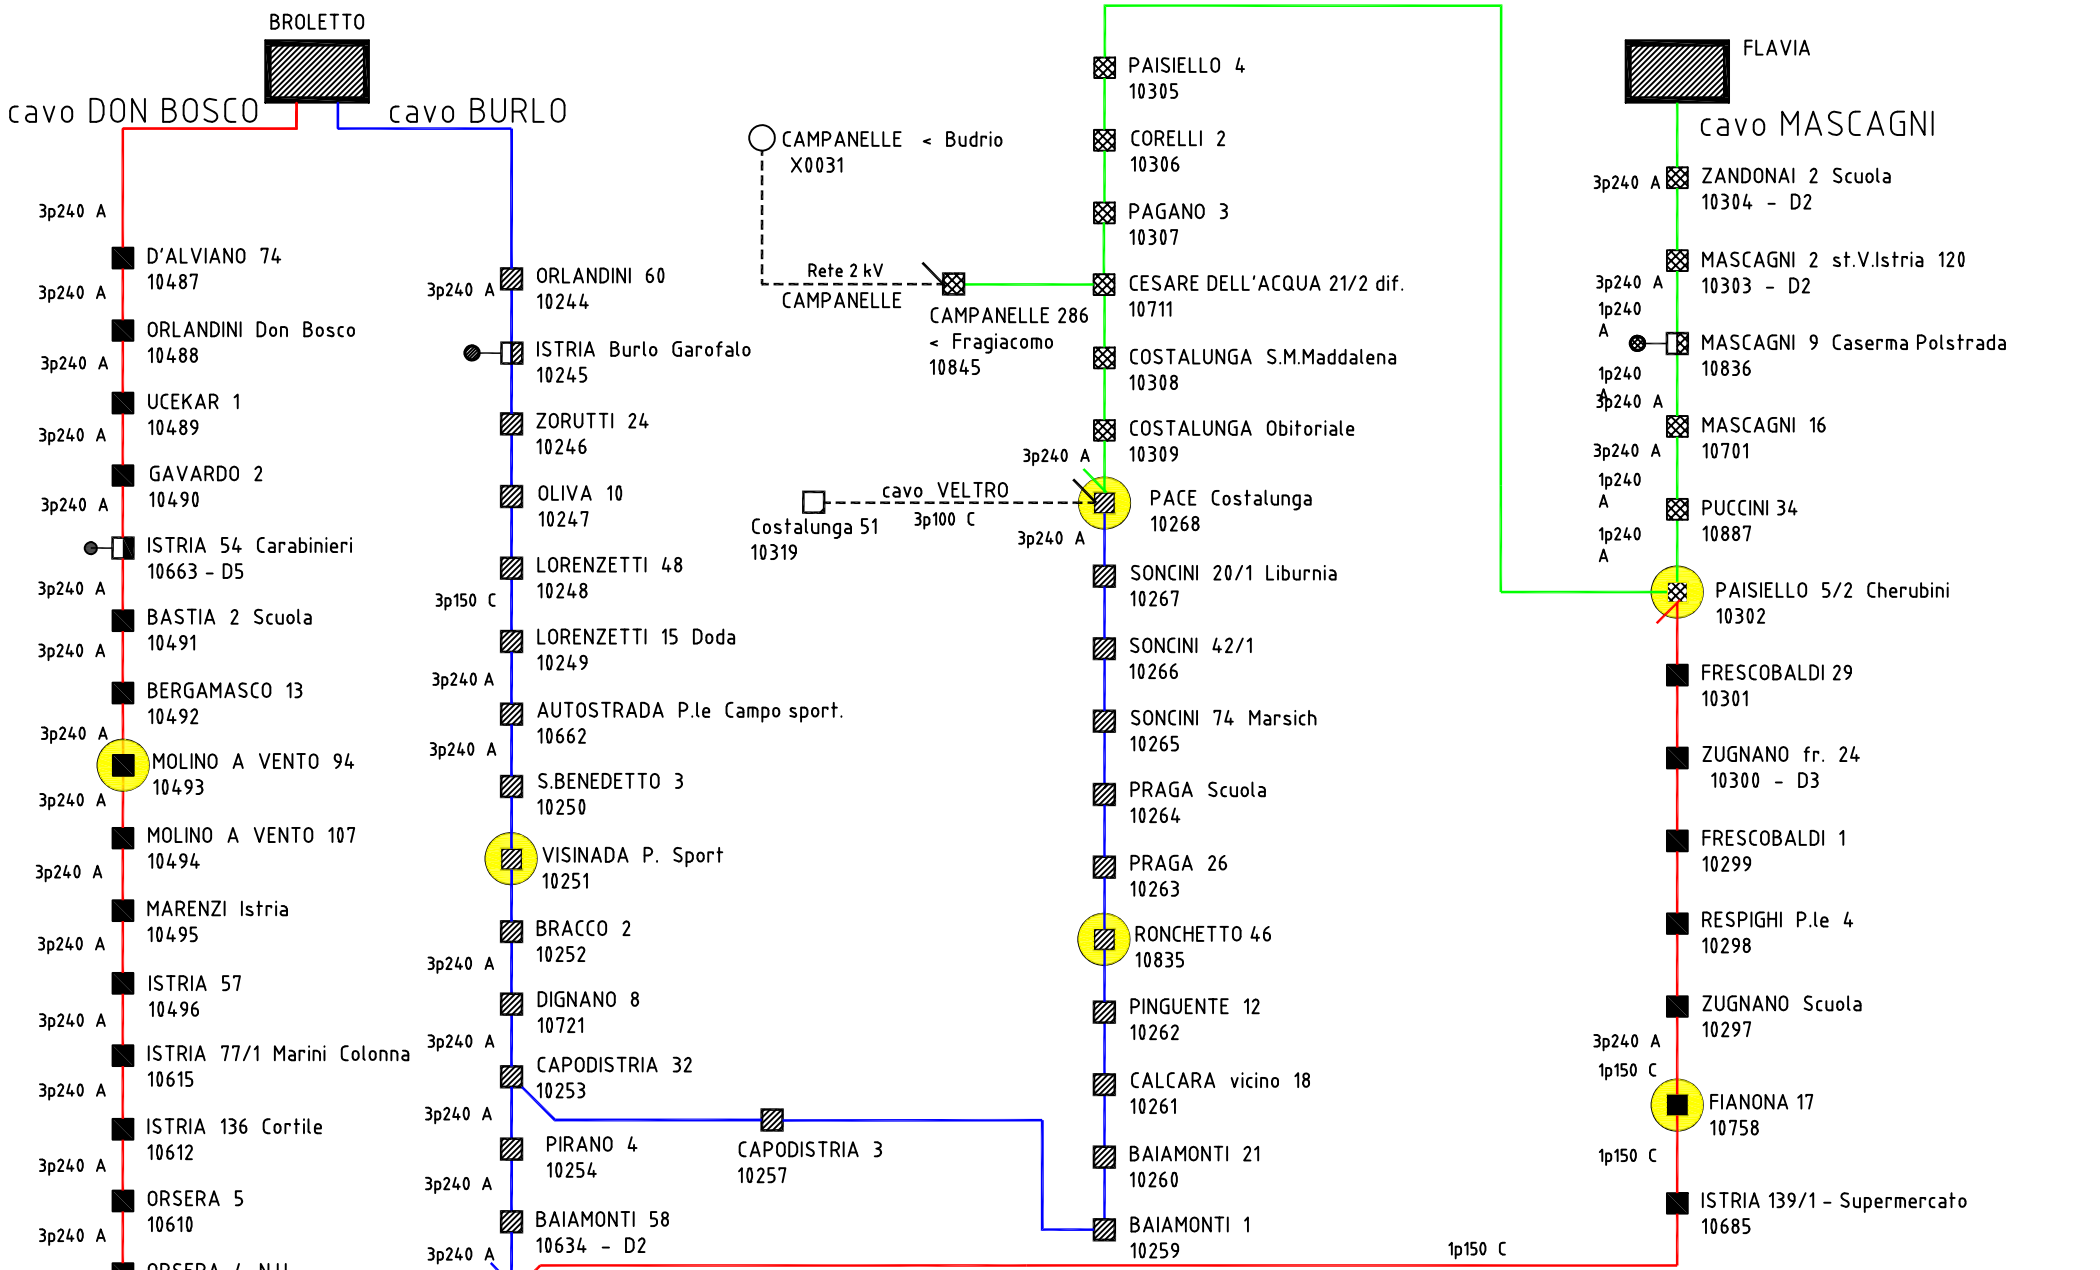

cavo	I n	I s
DON BOSCO	325	400
BURLO	324	400
MASCAGNI	325	390

AcegasApsAmga
Trieste
Direzione Energia Elettrica
Manutenzione Energia Elettrica

CAVI 10 kV

12 feb 2019 | Dis. Soccoli

Versione 2.6

VISTO F.S. | PAGINA 17