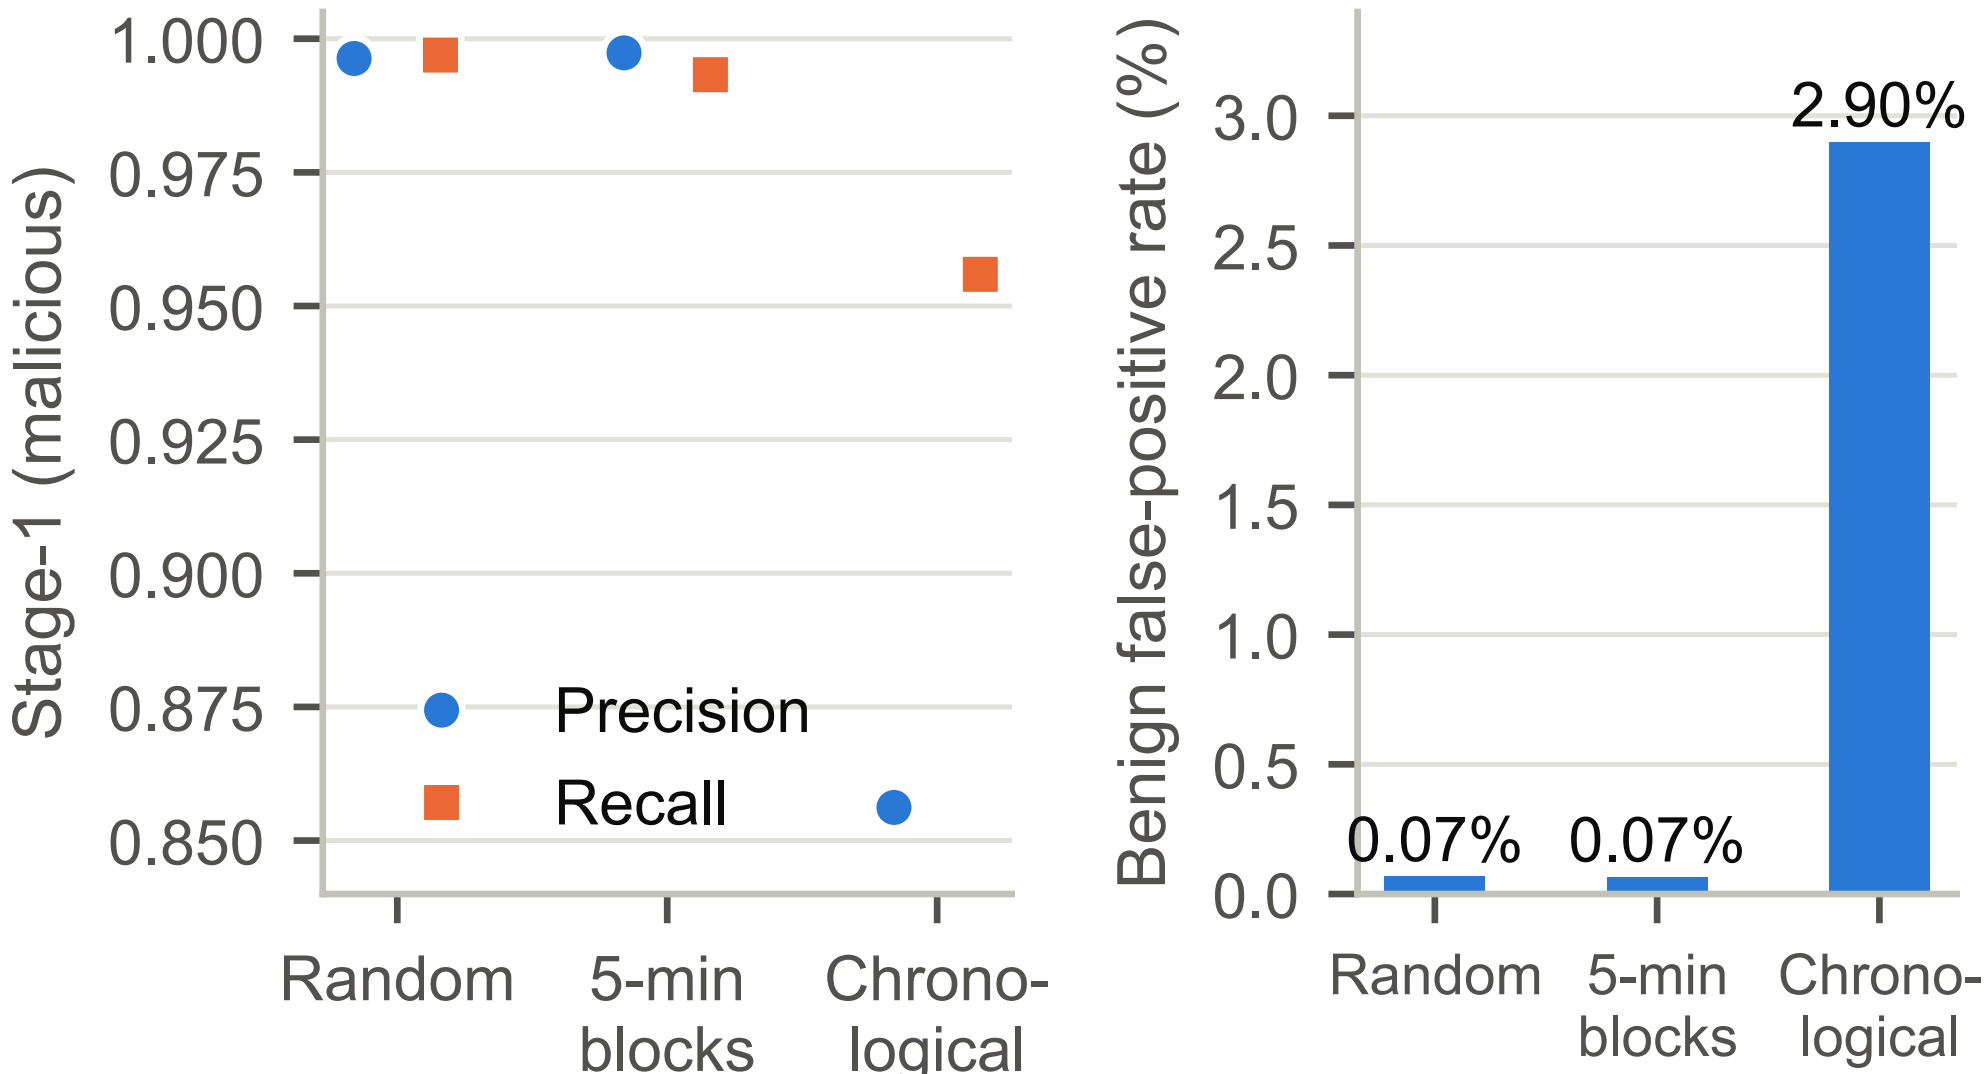
Stage-1 (malicious)
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
Precision
Recall
Random
5-min blocks
Chrono-logical
Benign false-positive rate (%)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.07%
0.07%
2.90%
Random
5-min blocks
Chrono-logical