


APPARATSPECIFIKATION		STYRSYSTEM	
PZ363		SR207-201	
FABRIKAT : ENDRESS & HAUSER		KS201-876	
TYP : PMPT1		DIST. I/O	
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : 4-20mA			
MÄTOMR. : 0-16bar			
ÖVR. DATA : SIL2, Ex nA			
FABRIKAT : AIS880 EX SIL			
TYP : 1		NOD	
INSIGNAL : 114.9		MTU	
UTSIGNAL : 09		KANAL	
MÄTOMR. : 09		TAG	
ÖVR. DATA : 4			
FABRIKAT : HYBRIT AB			
TYP : -			
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : -			
MÄTOMR. : -			
ÖVR. DATA : -			
FABRIKAT : -			
TYP : -			
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : -			
MÄTOMR. : -			
ÖVR. DATA : -			
FABRIKAT : -			
TYP : -			
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : -			
MÄTOMR. : -			
ÖVR. DATA : -			

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får inte delgivras tredje man, kopieras, måfåfärdigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

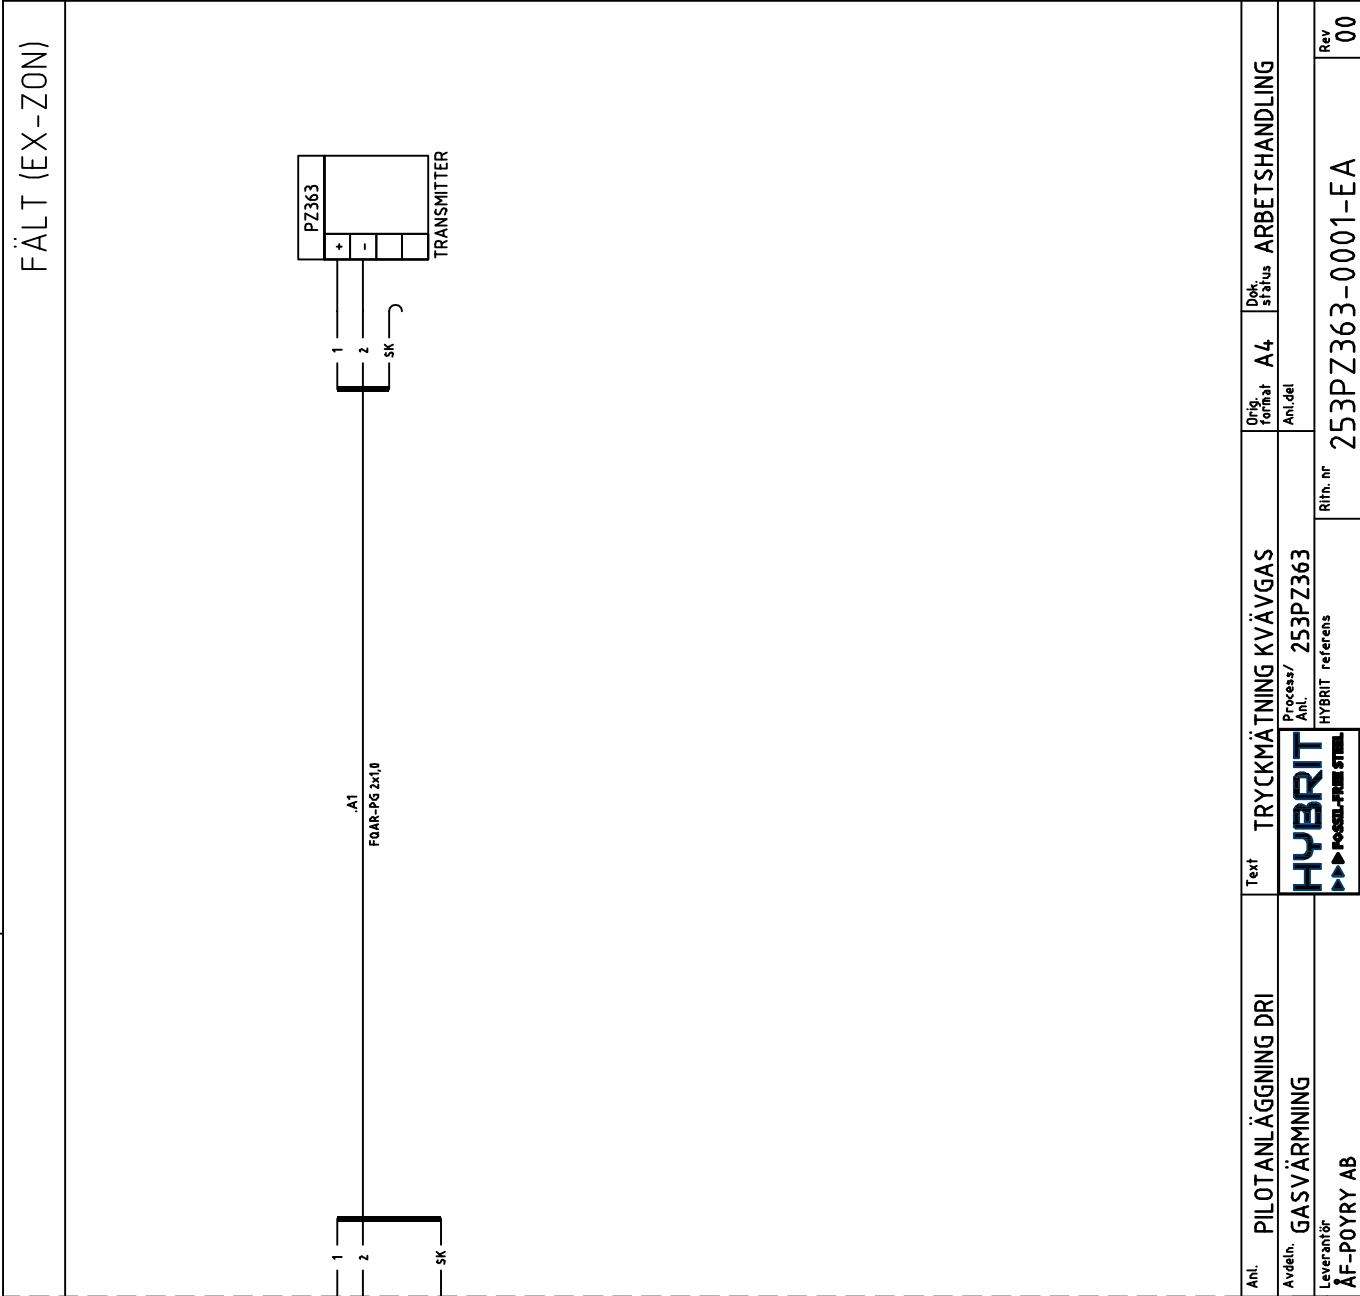

Anl.	PILOTANLÄGGNING DRI	Text	TRYCKMÄTNING KVVÄVGAS	Orig. format	A4	Dok. status	ARBETSHANDLING
Avdeln.	GASVÄRMNING		Process/ Anl.	253PZ363	Anl.del		
Leverantör	ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens		Ritn. nr	253PZ363-0001-EA	Rev
							00