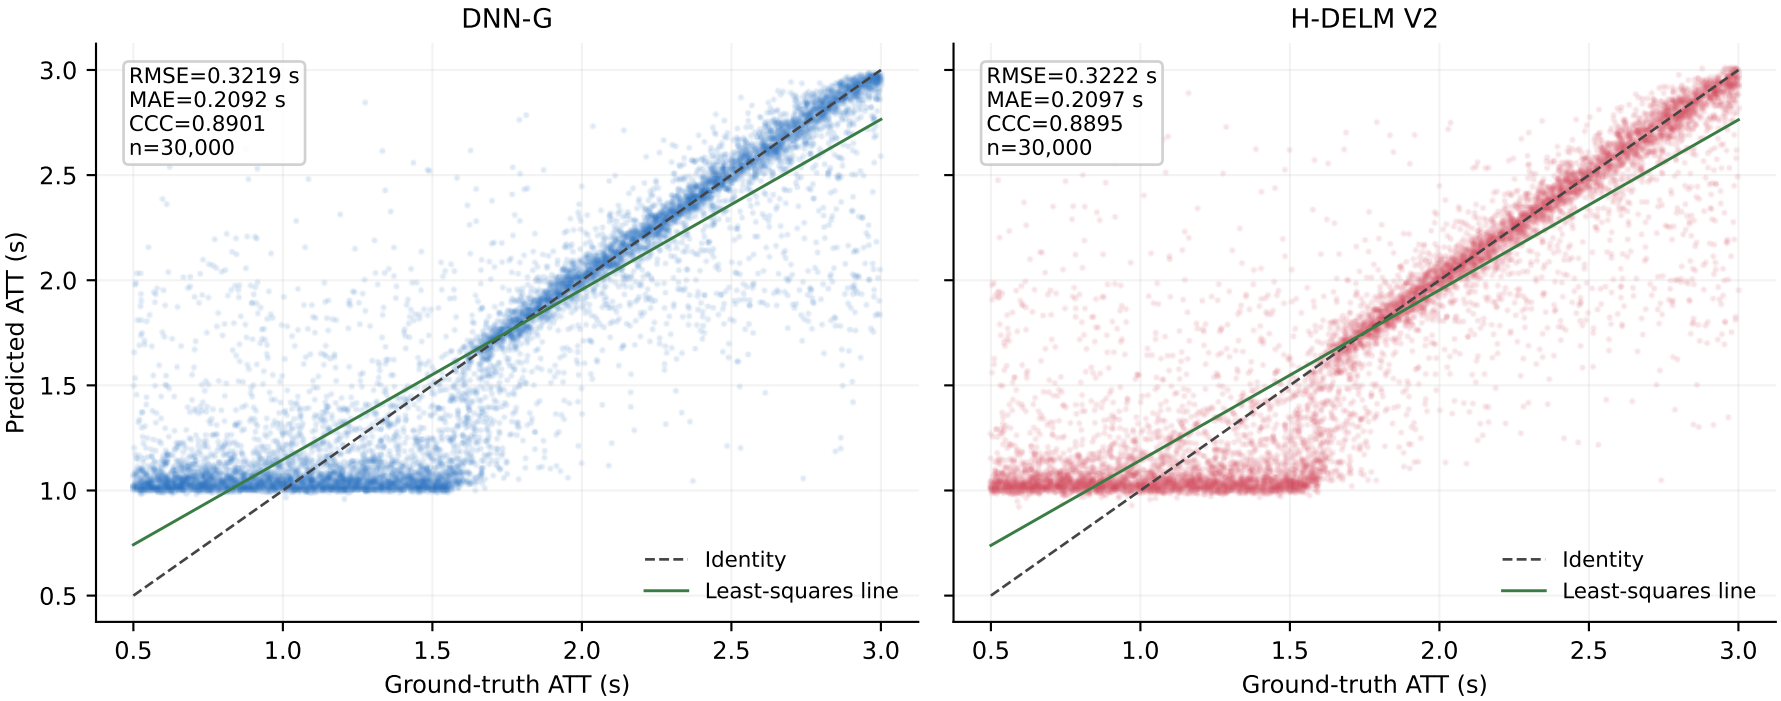

ATT estimation versus ground truth — independent simulated test
DNN-G
RMSE=0.3219 s
MAE=0.2092 s
CCC=0.8901
n=30,000
Identity
Least-squares line
Predicted ATT (s)
Ground-truth ATT (s)
H-DELM V2
RMSE=0.3222 s
MAE=0.2097 s
CCC=0.8895
n=30,000
Identity
Least-squares line
Ground-truth ATT (s)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0