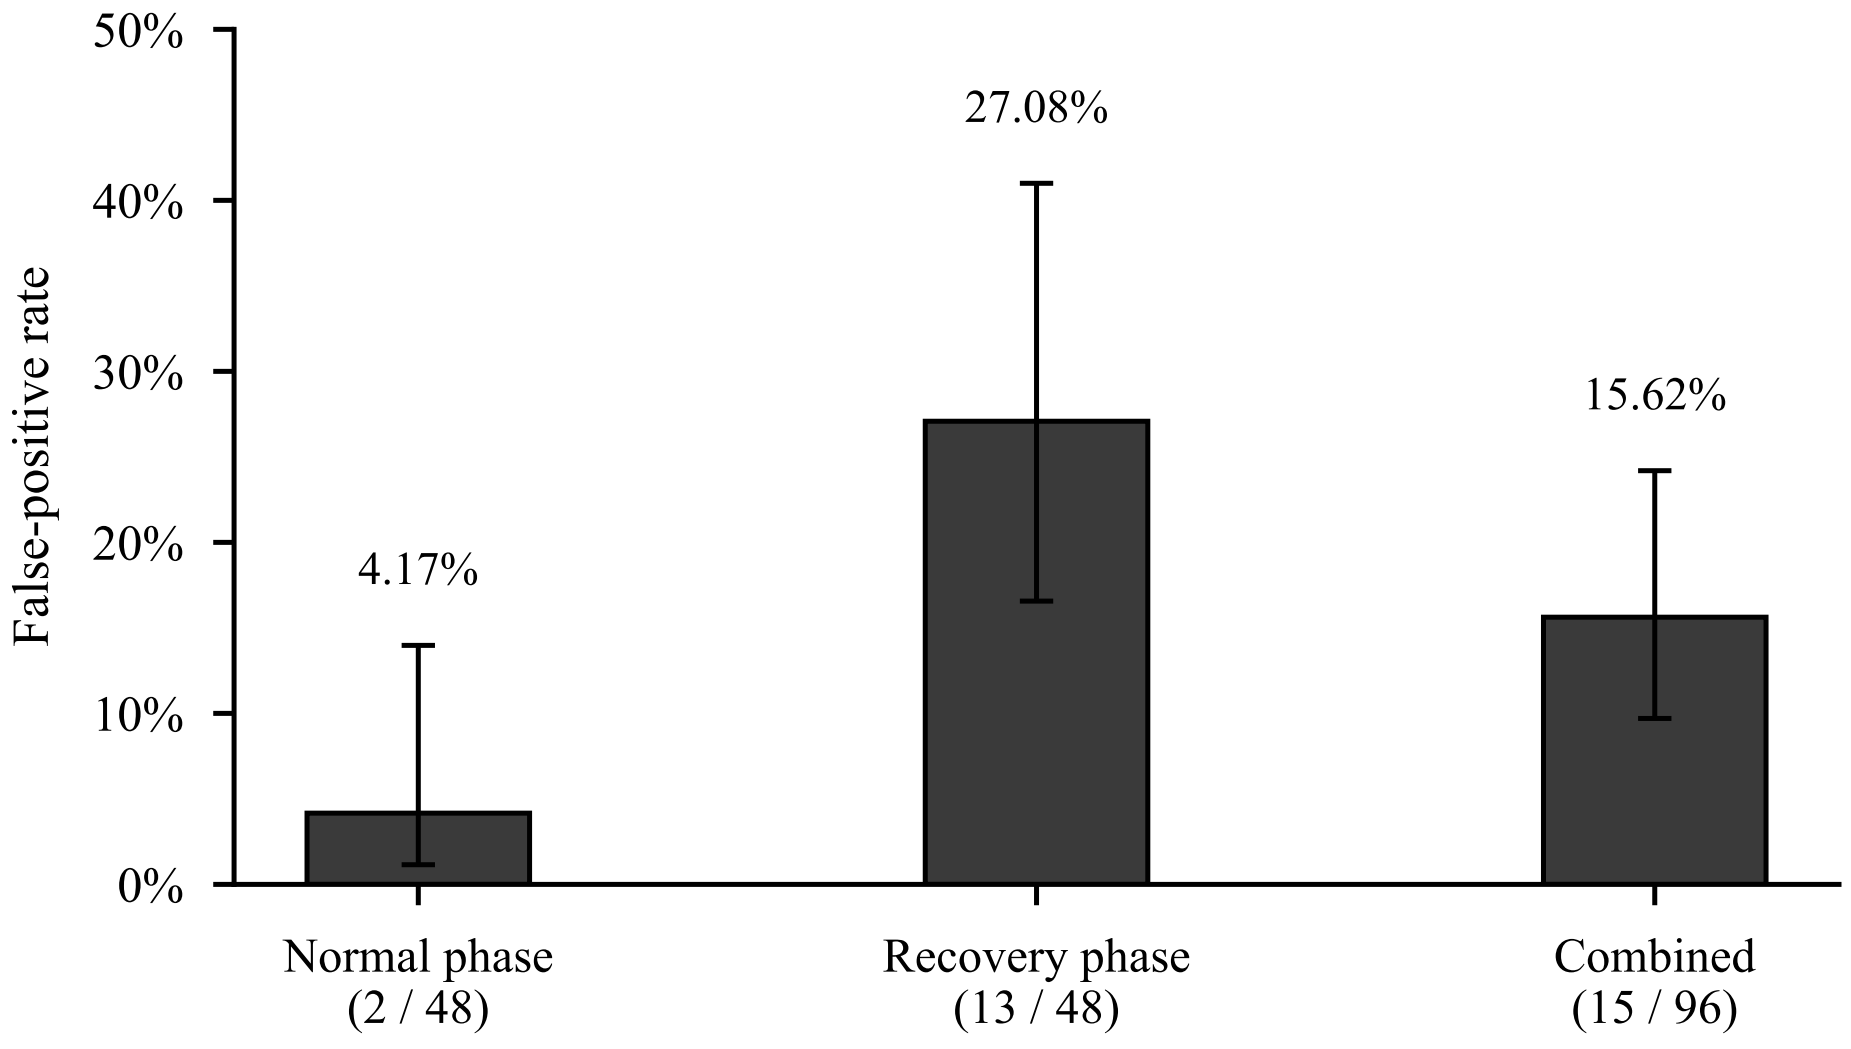
50%
40%
30%
20%
10%
0%
False-positive rate
4.17%
27.08%
15.62%
Normal phase
(2 / 48)
Recovery phase
(13 / 48)
Combined
(15 / 96)